0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Güllerührwerk 11kW 22,5A

BESTELLDATEN:

BESTELLNR./DATUM: /

KUNDE:

Firma:

Gritzner Gottfried

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	195x250x170	(BxHxT)
SCHUTZART:	IP56	
KABELEINFÜHRUNG:	unten	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß - Güllerührwerk

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	17.10.17
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Güllerührwerk 11kW 22,5A

Deckblatt

Zeichn.Nr.: 231/17/110

Blatt 0

von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

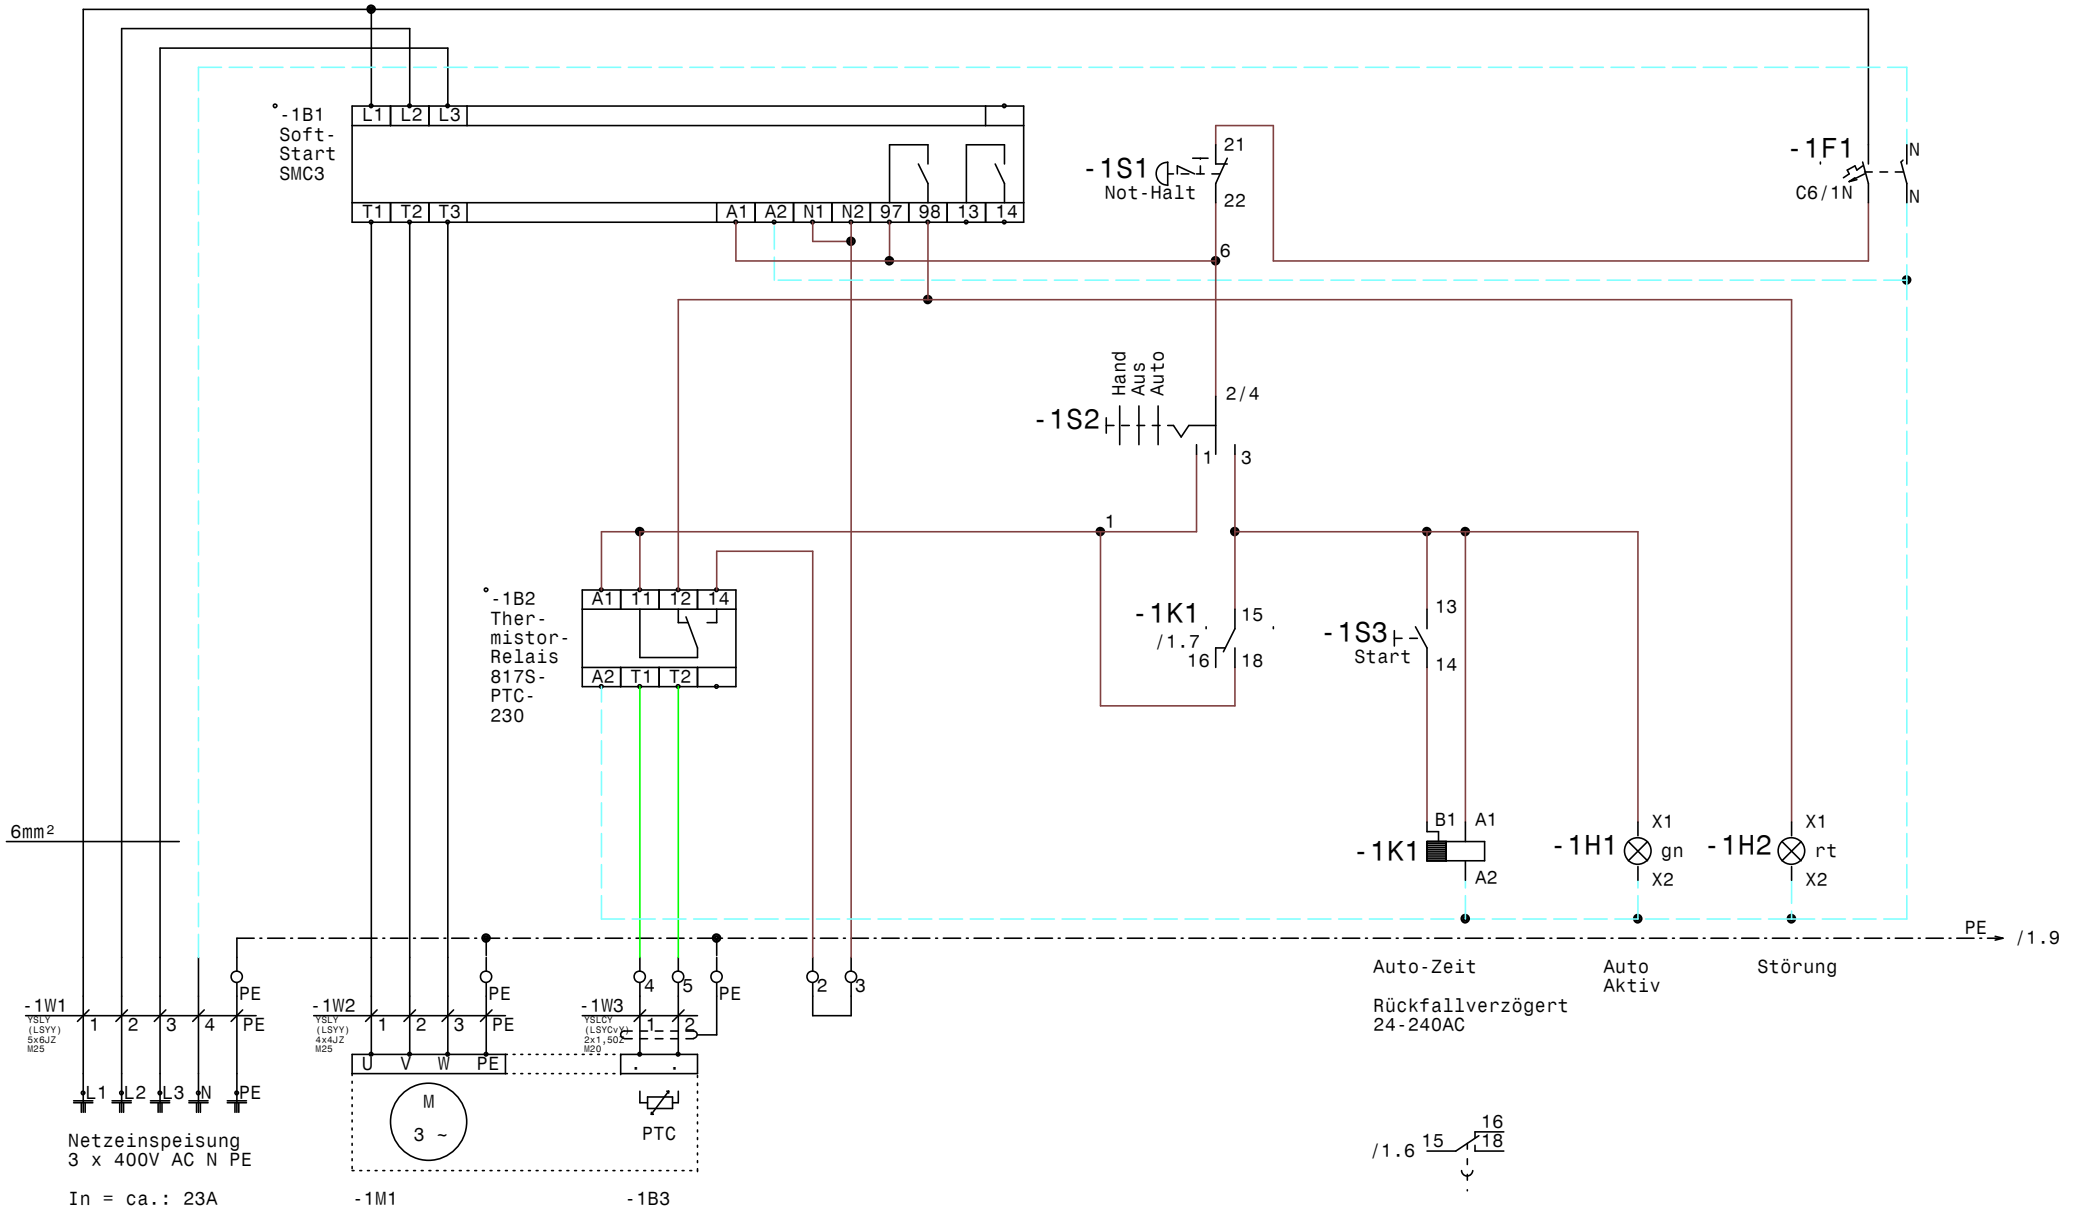

				Datum	17.10.17	elpe ELEKTRO ANLAGENBAU	Güllerührwerk 11kW 22,5A	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Netzanschluß - Güllerührwerk	231/17/110
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x6JZ M25	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE
2	-1M1	-1W2	YSLY (LSYY) 4x4JZ M25	4	Güllerührwerk
3	-1B3	-1W3	YSLCY (LSYCvY) 2x1,50Z M20	2	Kaltleiter Güllerührwerk

				Datum	17.10.17	ELEKTRO ANLAGENBAU	Güllerührwerk 11kW 22,5A		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				231/17/110
				Gepr.			Kabelliste		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net