Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
3	~~Klemme 50 grau~~	Klemme L	-X1
6 10	Klemme 35 grau	Klemme L	-X1
4 ✓	EK 35 ge/gr	Erdungsklemme	-X1
5 ✓	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1, -X2
1 ✓	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
28 31	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X2, -X1

Die heiße Formel für Temperaturmesstechnik
Brunnen 1
Jetzt gewinnen! www.temperatur.endress.com
(Gültig bis 31.07.2007)
Endress+Hauser

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	28.02.14
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

ELPE ELEKTRO ANLAGENBAU

Hydrocontrol 2000 MF1-37 RM4
Heraklith Ferndorf

Materialliste

Zeichn.Nr.: 241/05/1
Blatt 2 von 2 Bl.

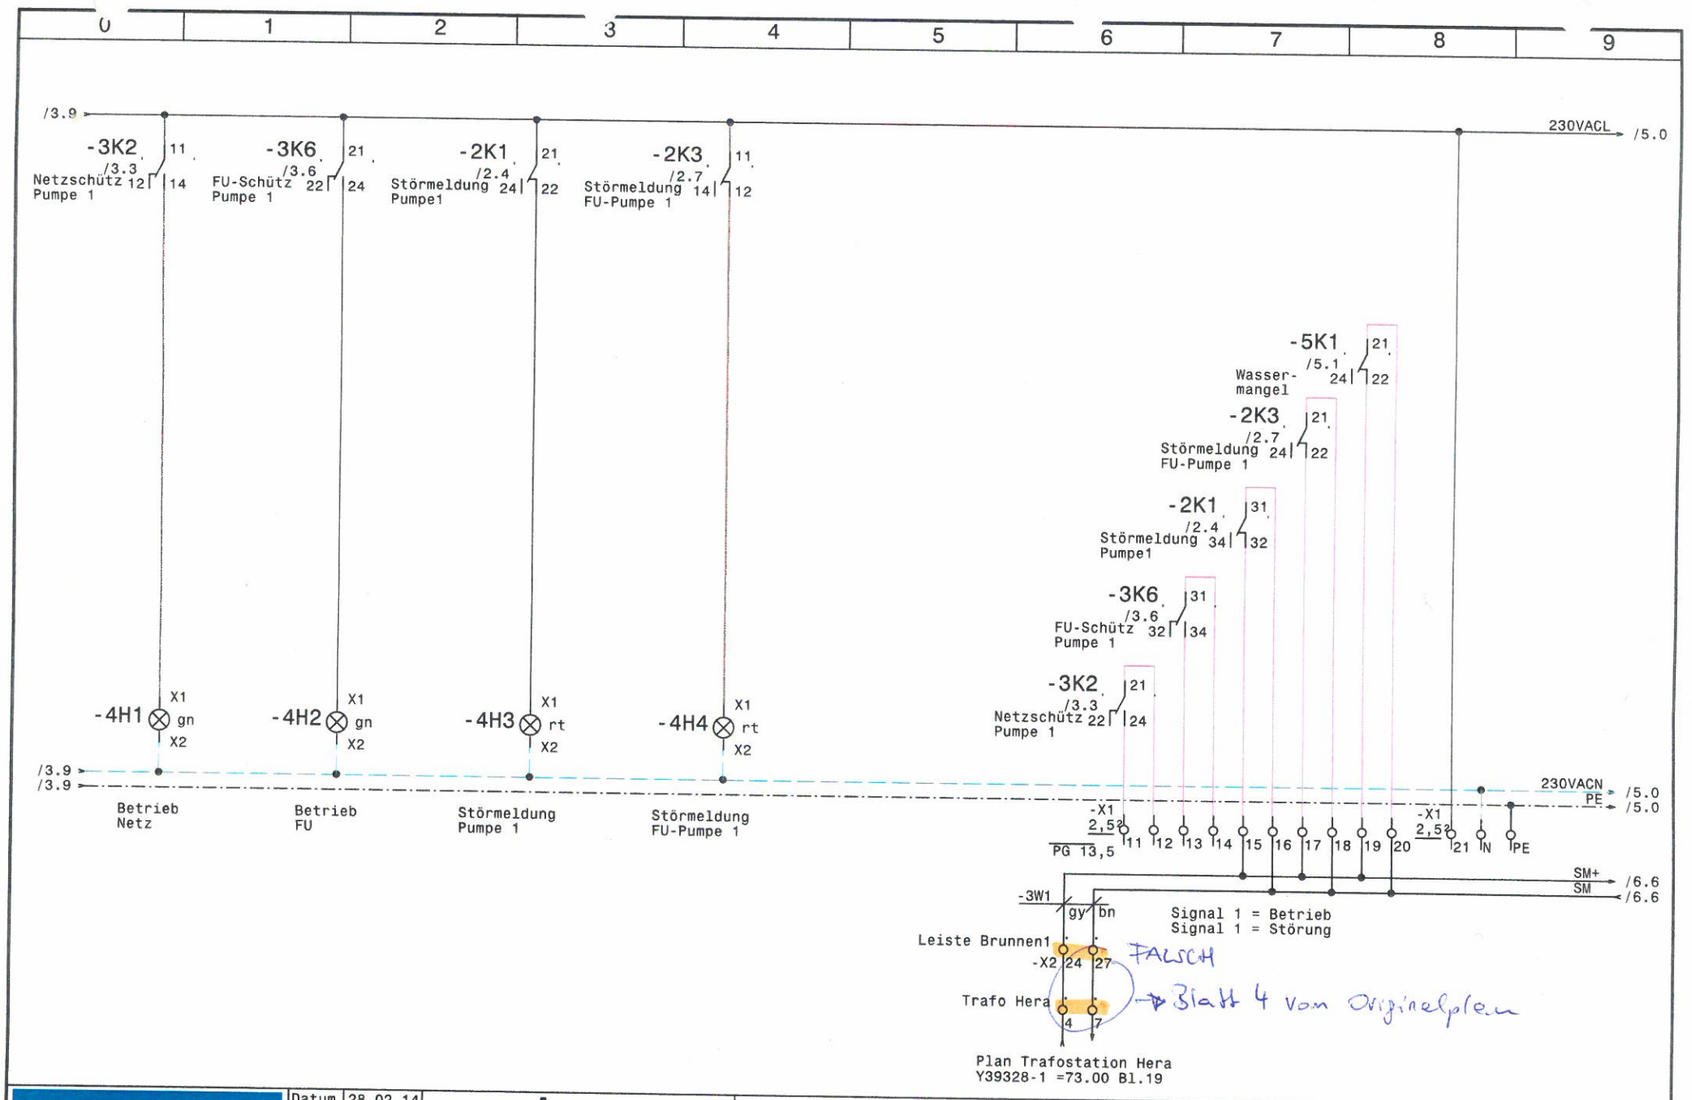

GRUNDFOS

Datum	28.02.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

ELPE ELEKTRO ANLAGENBAU

Hydrocontrol 2000 MF1-37 RM4
Heraklith Ferndorf

Meldungen

Zeichn.Nr.: 241/05/1
Blatt 4 von 6 Bl.