


Datum 21.08.08
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MF1-DL3kW +DL0,37kW 2xRIA250 FMX Poti
 Minarisquelle
 Pumpe 1 (SP30-3 3kW)

Zeichn.Nr.:
 243/08
 Blatt 2
 von 8 Bl.

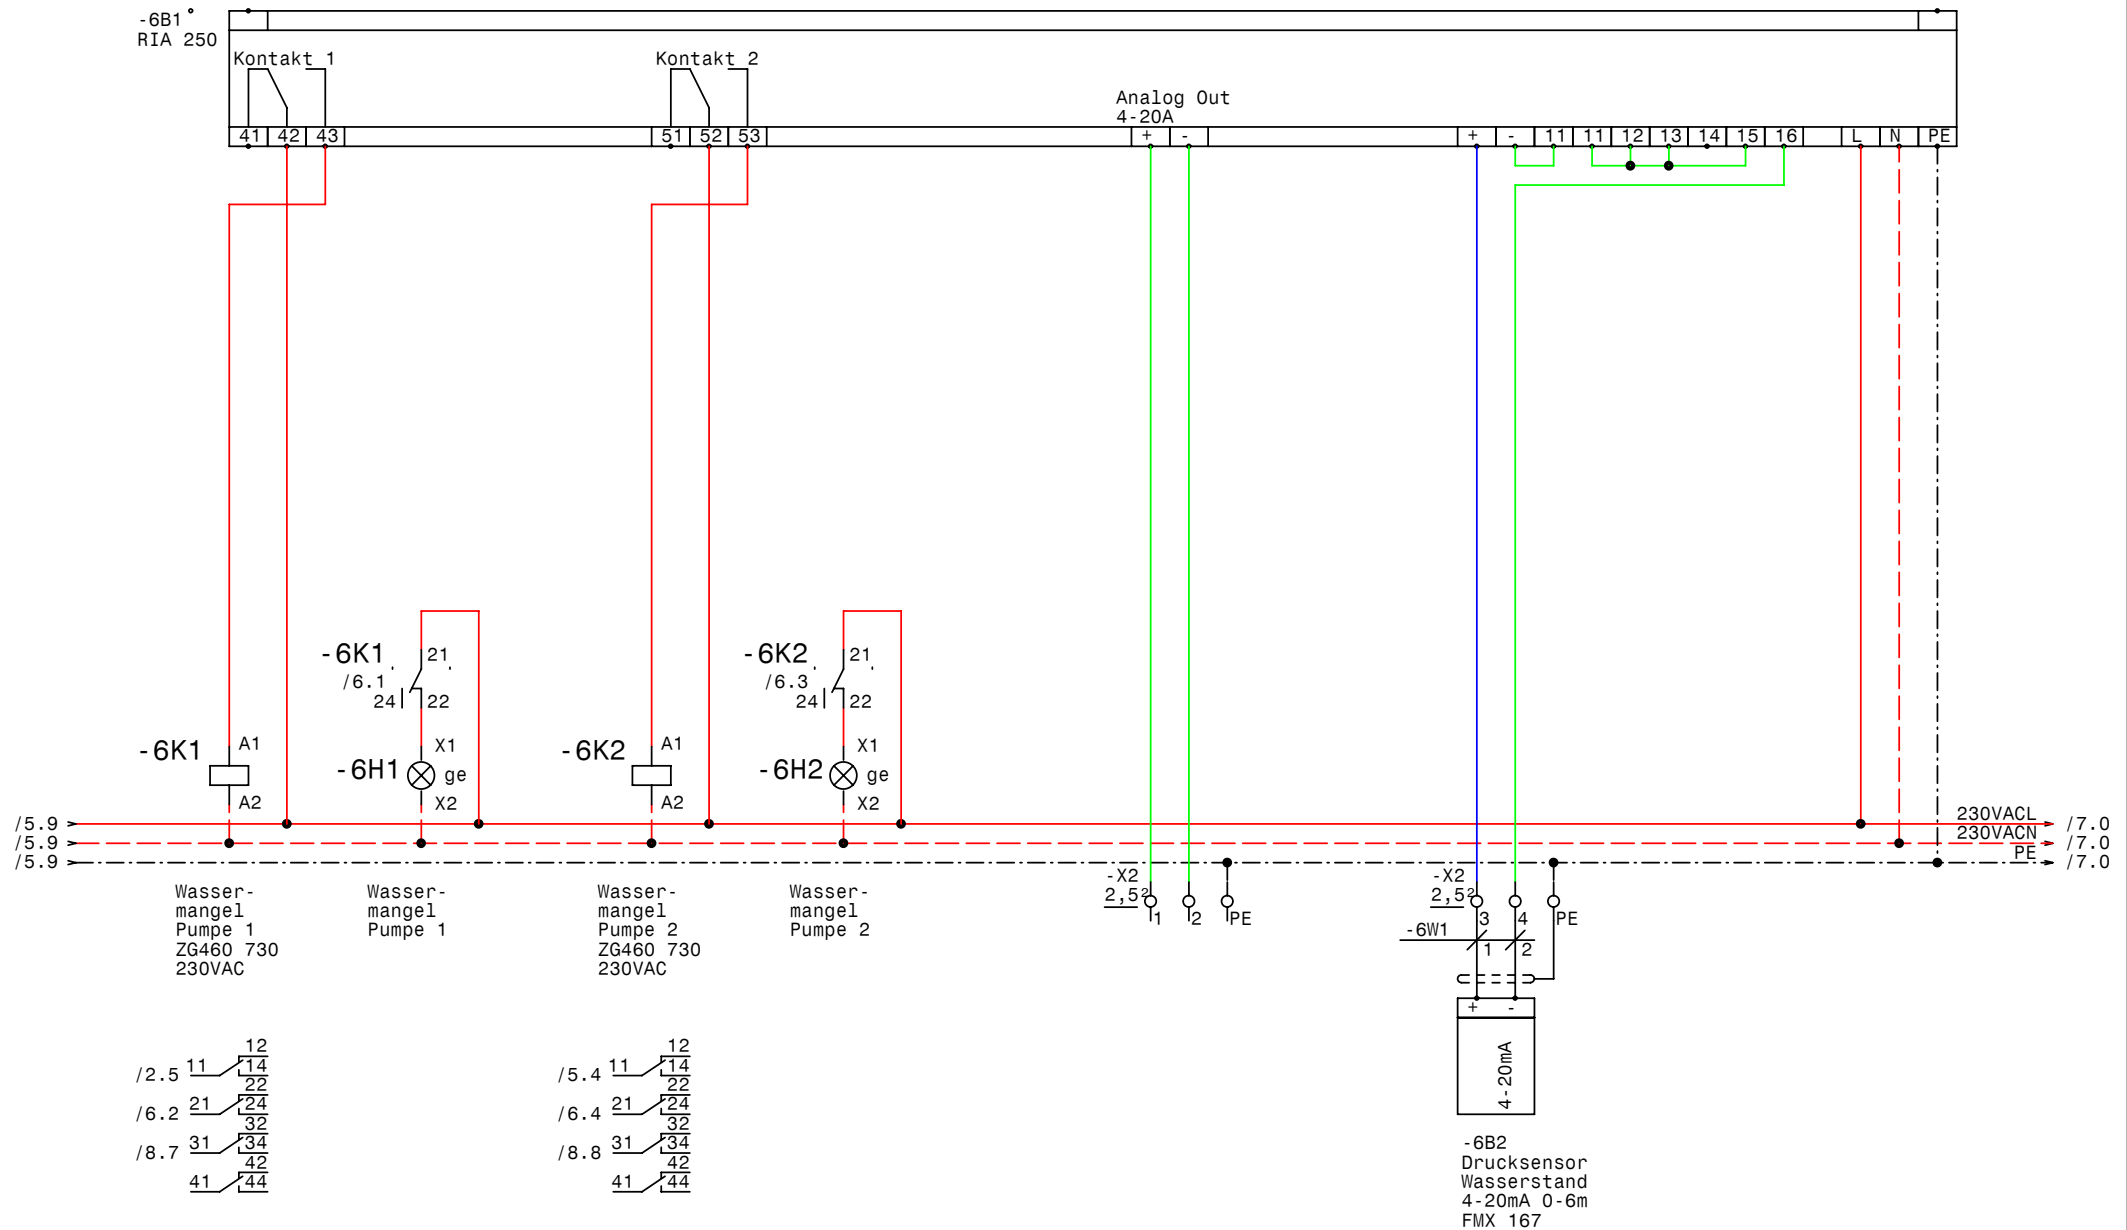

Datum 21.08.08
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MF1-DL3kW +DL0,37kW 2xRIA250 FMX Poti
 Minarisquelle
Wassermangel

Zeichn.Nr.:
 243/08
 Blatt 6
 von 8 Bl.

