


Datum 29.10.12
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Hydrocontrol DL4-2A +0,75-3A MP205 RIA45
 BVH Alpengasthof Pacheiner
 Pumpe 1 Bohrung 1

Zeichn.Nr.:
 342/12
 Blatt 2
 von 9 Bl.

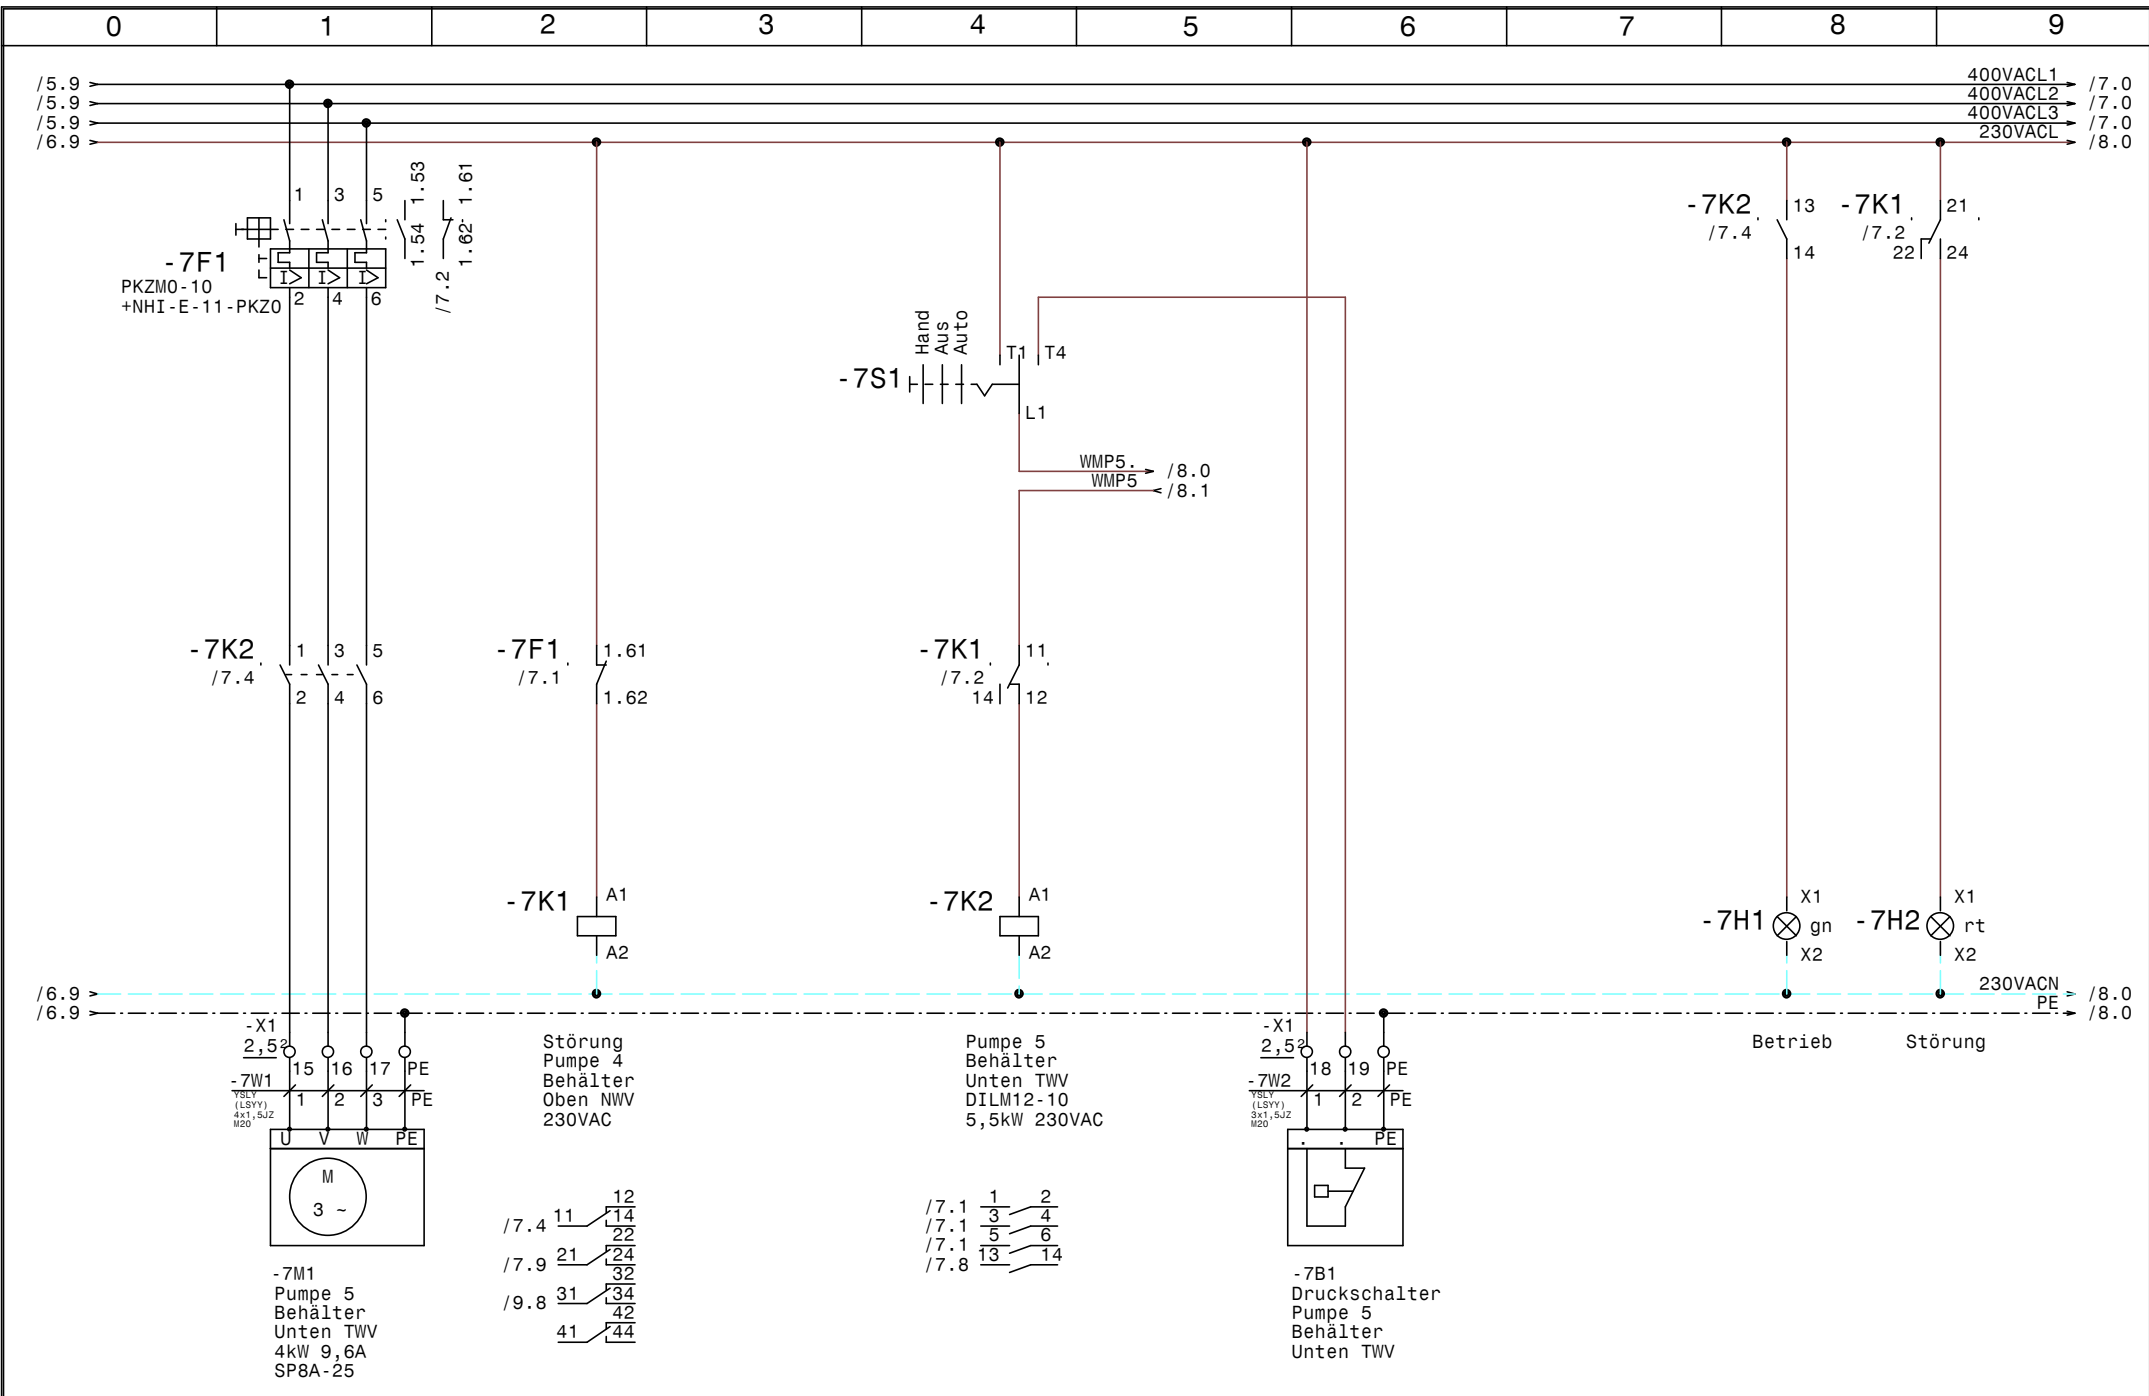

Datum 29.10.12
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Hydrocontrol DL4-2A +0,75-3A MP205 RIA45
 BVH Alpengasthof Pacheiner
Pumpe 5 Behälter Unten Trinkwasserversorgung

Zeichn.Nr.:
 342/12
 Blatt 7
 von 9 Bl.

