

Datum	20.08.13
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	




Controll CUE1-3  
Weingut Knoll  
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	095/13
	Blatt 1
	von 6 Bl.





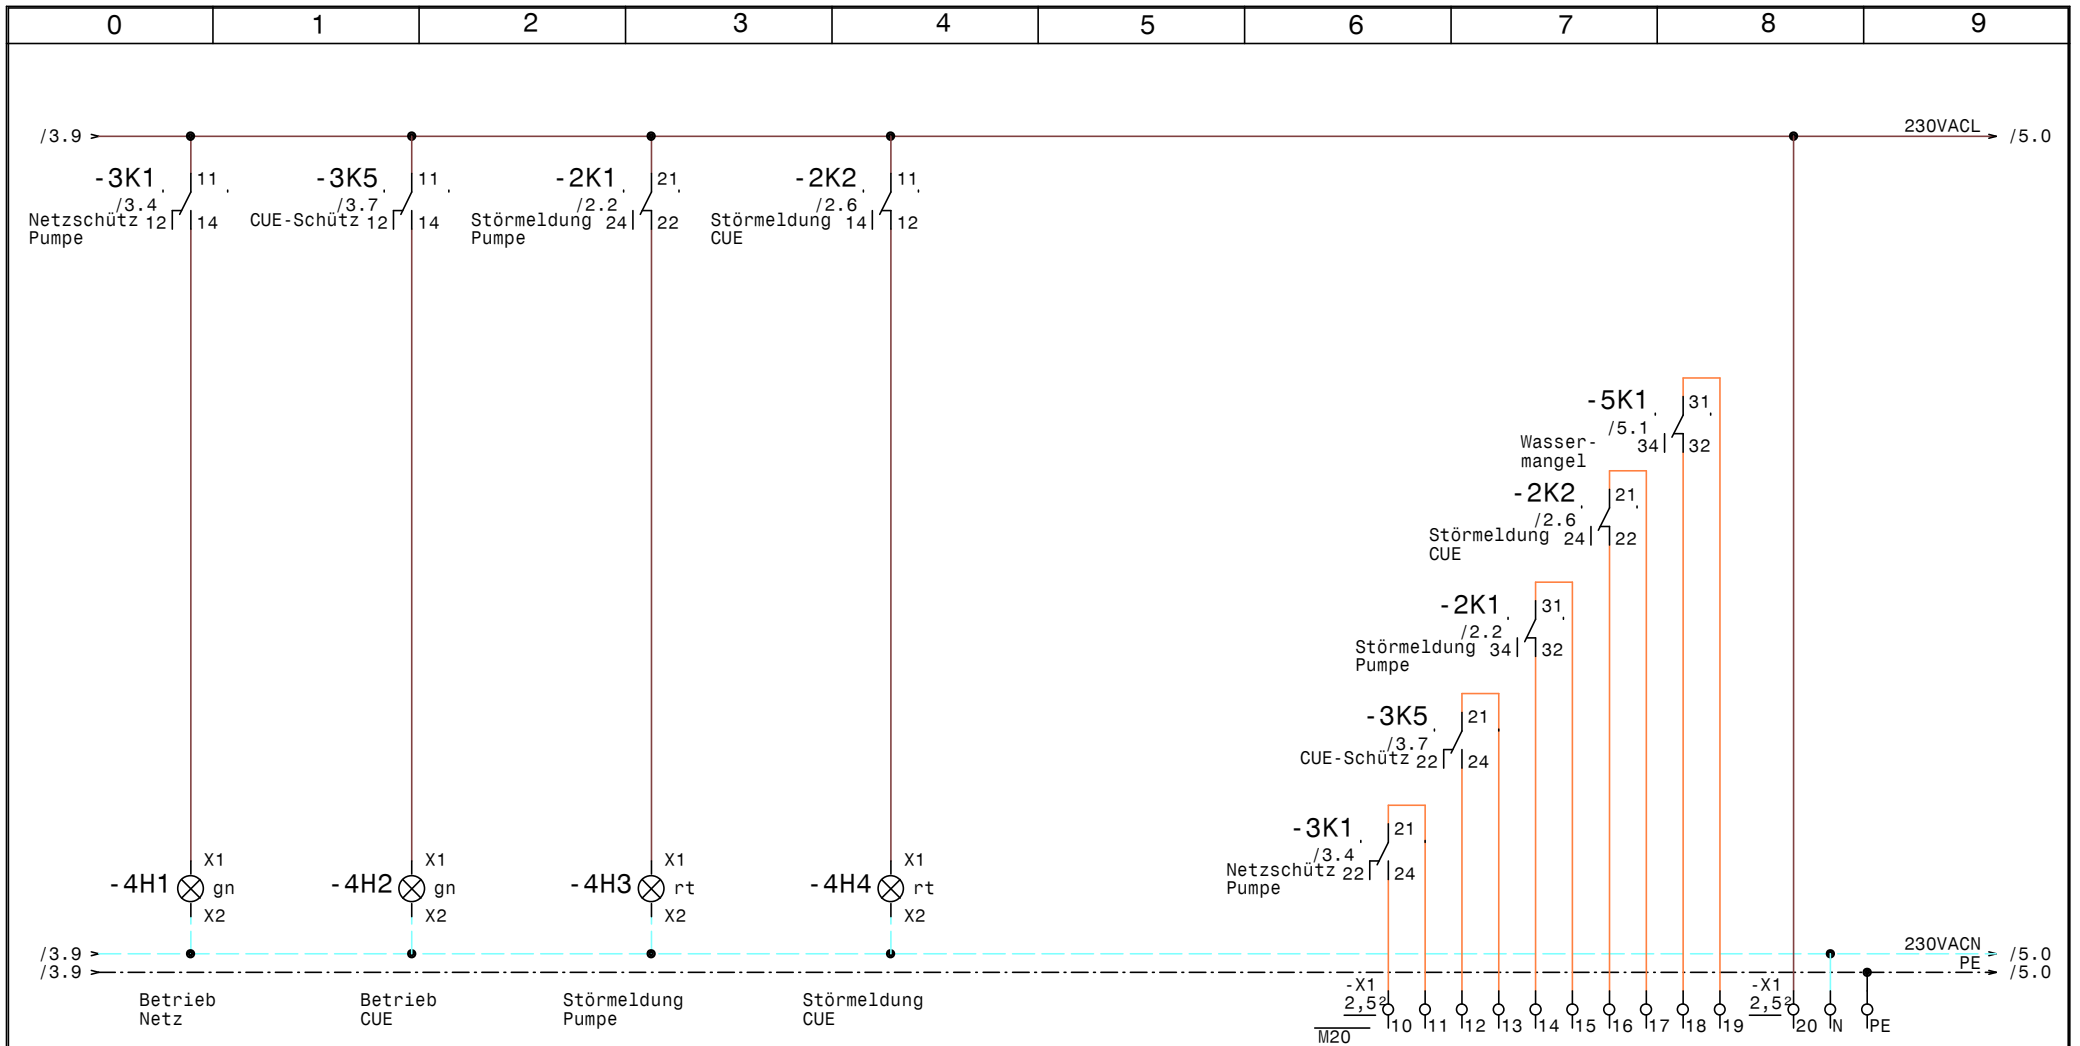

Signal 1 = Betrieb  
Signal 1 = Störung



