



Datum	05.06.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Control MPC-EF 2-SD45kW
EVN Heizzentrale Hollabrunn
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	137/13
	Blatt 1
	von 6 Bl.

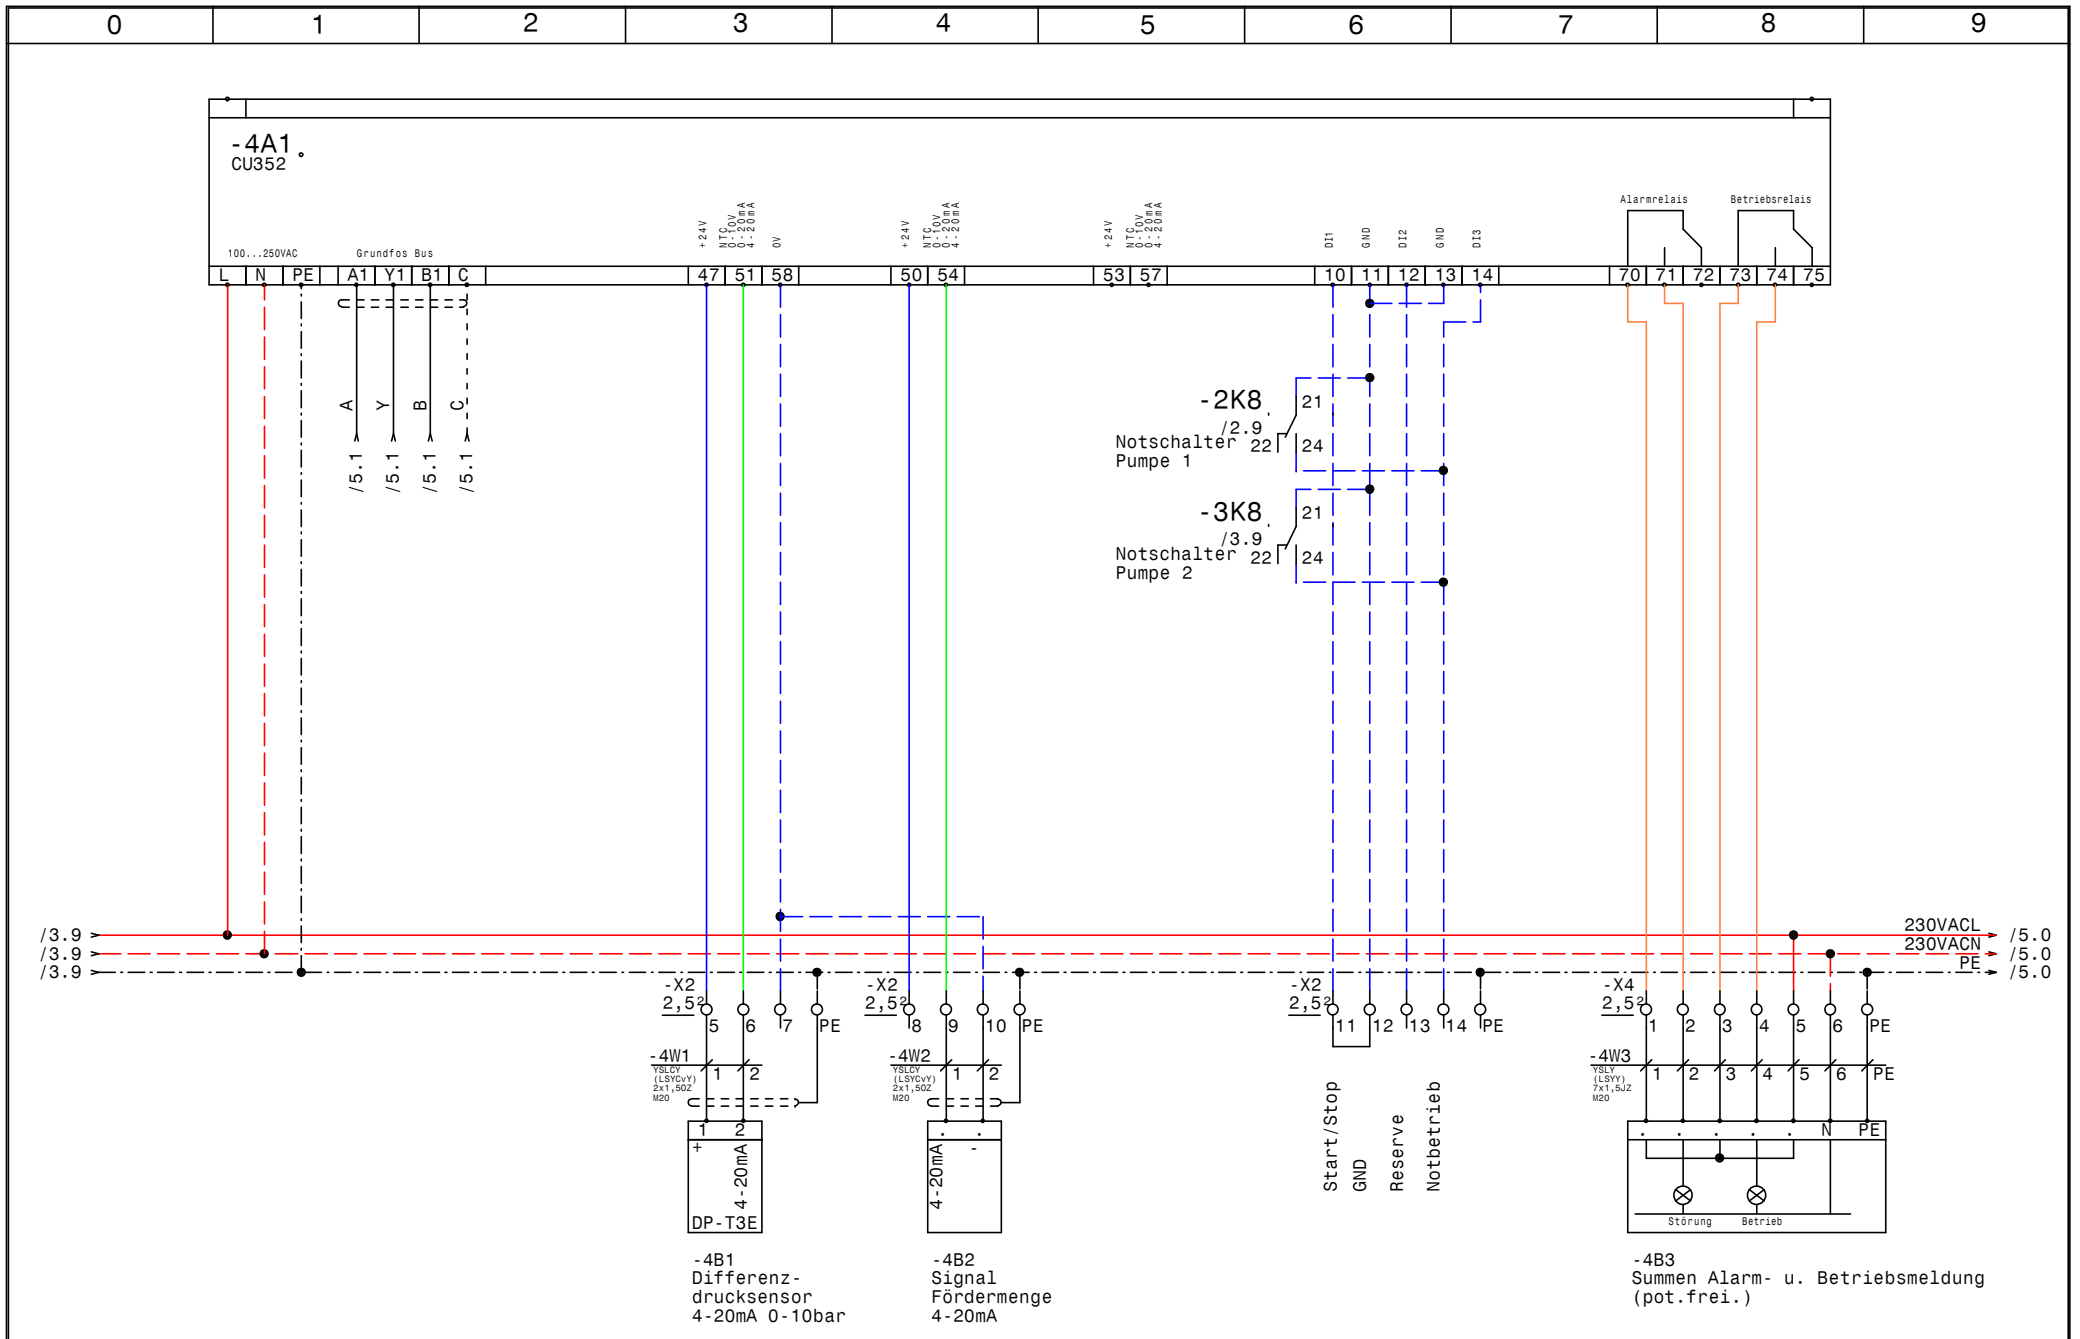

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
2				I0351B		-6A1, -5A1			
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	NZMN1-M80			Leistungsschalter Motorschutz		-3F1, -2F1			
2	M22-K01			Leistungsschalter Normalhilfskonta					
2	M22-K10			Leistungsschalter Normalhilfskonta					
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1, -2K7, -3K7, -2K8, -3K8			
4	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K4, -3K4			
4	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
6	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
6	DILM95(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -2K5, -3K3, -2K2, -2K3, -3K5			
2	DILM80(230V50HZ)			Schütz		-3K6, -2K6			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	1200x1800x500			Standschrank IP 55		-0N1			
2				FC-202P45K 45kW 90A IP20		-2N1, -3N1			
4	DILM150-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N3, -3N2, -2N2, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-160			Hauptschalter		-1Q1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1			
1	M50			Kabelverschraubung		-1W1			
4	M40			Kabelverschraubung		-3W1, -3W2, -2W1, -2W2			
5	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -4W2, -4W1, -3W3, -2W3			
12	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1			
8	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
3	Klemme 70 grau			Klemme L		-X1			
2	EK 70 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
30	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X4, -X2			
7	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X2, -X2			
1	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1		-1Z1			
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1		-1Z2			
1	+BBA0-25			Adapter für PKZMO		-1Z6			
			Datum	05.06.13	 E L E K T R O A N L A G E N B A U	Control MPC-EF 2-SD45KW		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger F.		EVN Heizzentrale Hollabrunn		137/13	
			Gepr.			Materialliste		Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

