


Datum 04.07.13
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm




Control MPC-EC 4-SD30kW +LiqTec
 Trinkwasseraufbereitung Ghana (BPS2)
Pumpe 2

Zeichn.Nr.:
 138/13/02
 Blatt 3
 von 9 Bl.

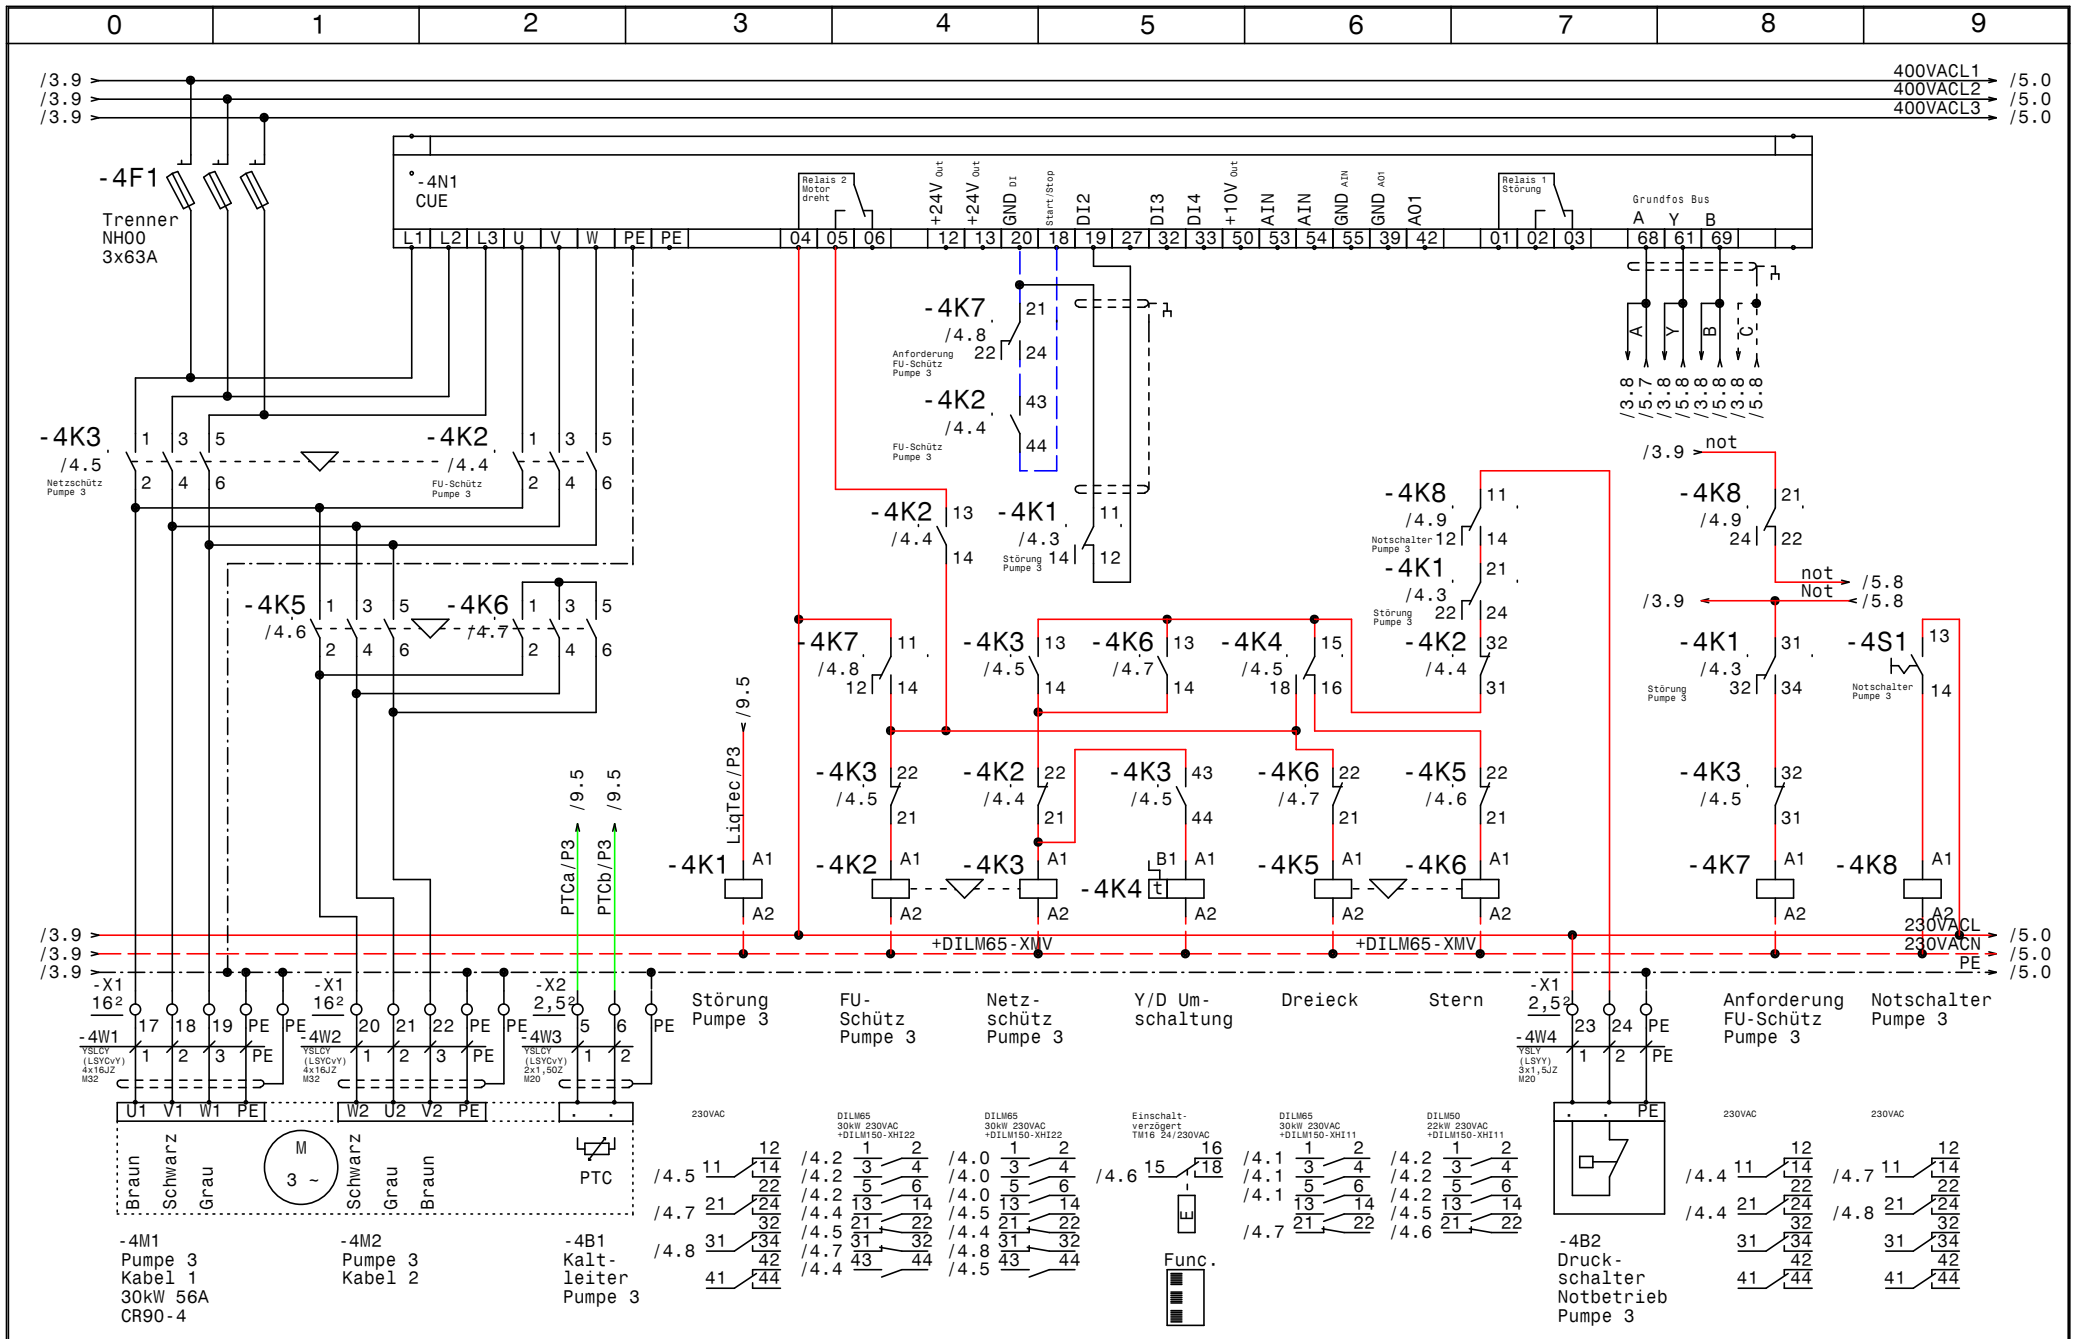

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-6A1			
2				IO351B		-8A1, -7A1			
4				LiqTec		-9B1, -9B3, -9B5, -9B7			
1	Tytan R DO 3x20A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F1			
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F2			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-1F3			
4	NH00 3x63A			Trenner NH00 3x63A		-2F1, -5F1, -3F1, -4F1			
1	R20-20_230			Kleinschütz		-1K1			
12	DILM65(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -5K5, -2K3, -2K2, -3K2, -3K5			
						-2K5, -4K2, -5K2, -4K3, -4K5, -5K3			
4	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-3K6, -2K6, -4K6, -5K6			
8	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
4	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-4K4, -5K4, -2K4, -3K4			
8	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
12	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
12	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-5K8, -5K7, -5K1, -3K7, -2K1, -4K1			
						-3K1, -3K8, -2K8, -2K7, -4K8, -4K7			
1	TM16+/eWi/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-6K1			
1	ClimaSys NSYCU1050W230VL			LuftKältemittelKühlgerät		-1M1			
1	ST 16205 B=1600 H=2000 T=500			Standschrank IP 55		-0N1			
8	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -2N2, -3N3, -3N2, -4N2, -5N2			
						-4N3, -5N3			
4				CUE		-5N1, -2N1, -4N1, -3N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN2-250			Hauptschalter		-1Q1			
4	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-5S1, -4S1, -3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1			
1	M50			Kabelverschraubung		-1W1			
10	M20			Kabelverschraubung		-2W4, -2W3, -6W1, -5W4, -5W3, -4W4			
						-6W2, -4W3, -3W3, -3W4			
8	M32			Kabelverschraubung		-5W2, -5W1, -3W1, -2W1, -4W2, -3W2			
						-2W2, -4W1			

				Datum	04.07.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 4-SD30kW +LiqTec Trinkwasseraufbereitung Ghana (BPS2)			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.						138/13/02
				Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Materialliste				von 2 Bl.	

