

Anlage:
 Control MPC-E2x7,5kW
 DS1 HB04 WG Aigen 487müA

BESTELLDATEN:
 BESTELLNr./DATUM: 4506700304 / 16.07.2013
 KUNDE: Nöst, 2860 Kirchschi. 411291780


Firma:
 Grundfos

_ !! A C H T U N G !! _
 Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRÄHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	800x800x300 (BxHxT) - (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) unten rechts	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange

Blattverzeichnis

000 Deckblatt	002 Pumpe 1	004 CU352
001 Netzanschluß	003 Pumpe 2	005 IQ351B Signalmodul

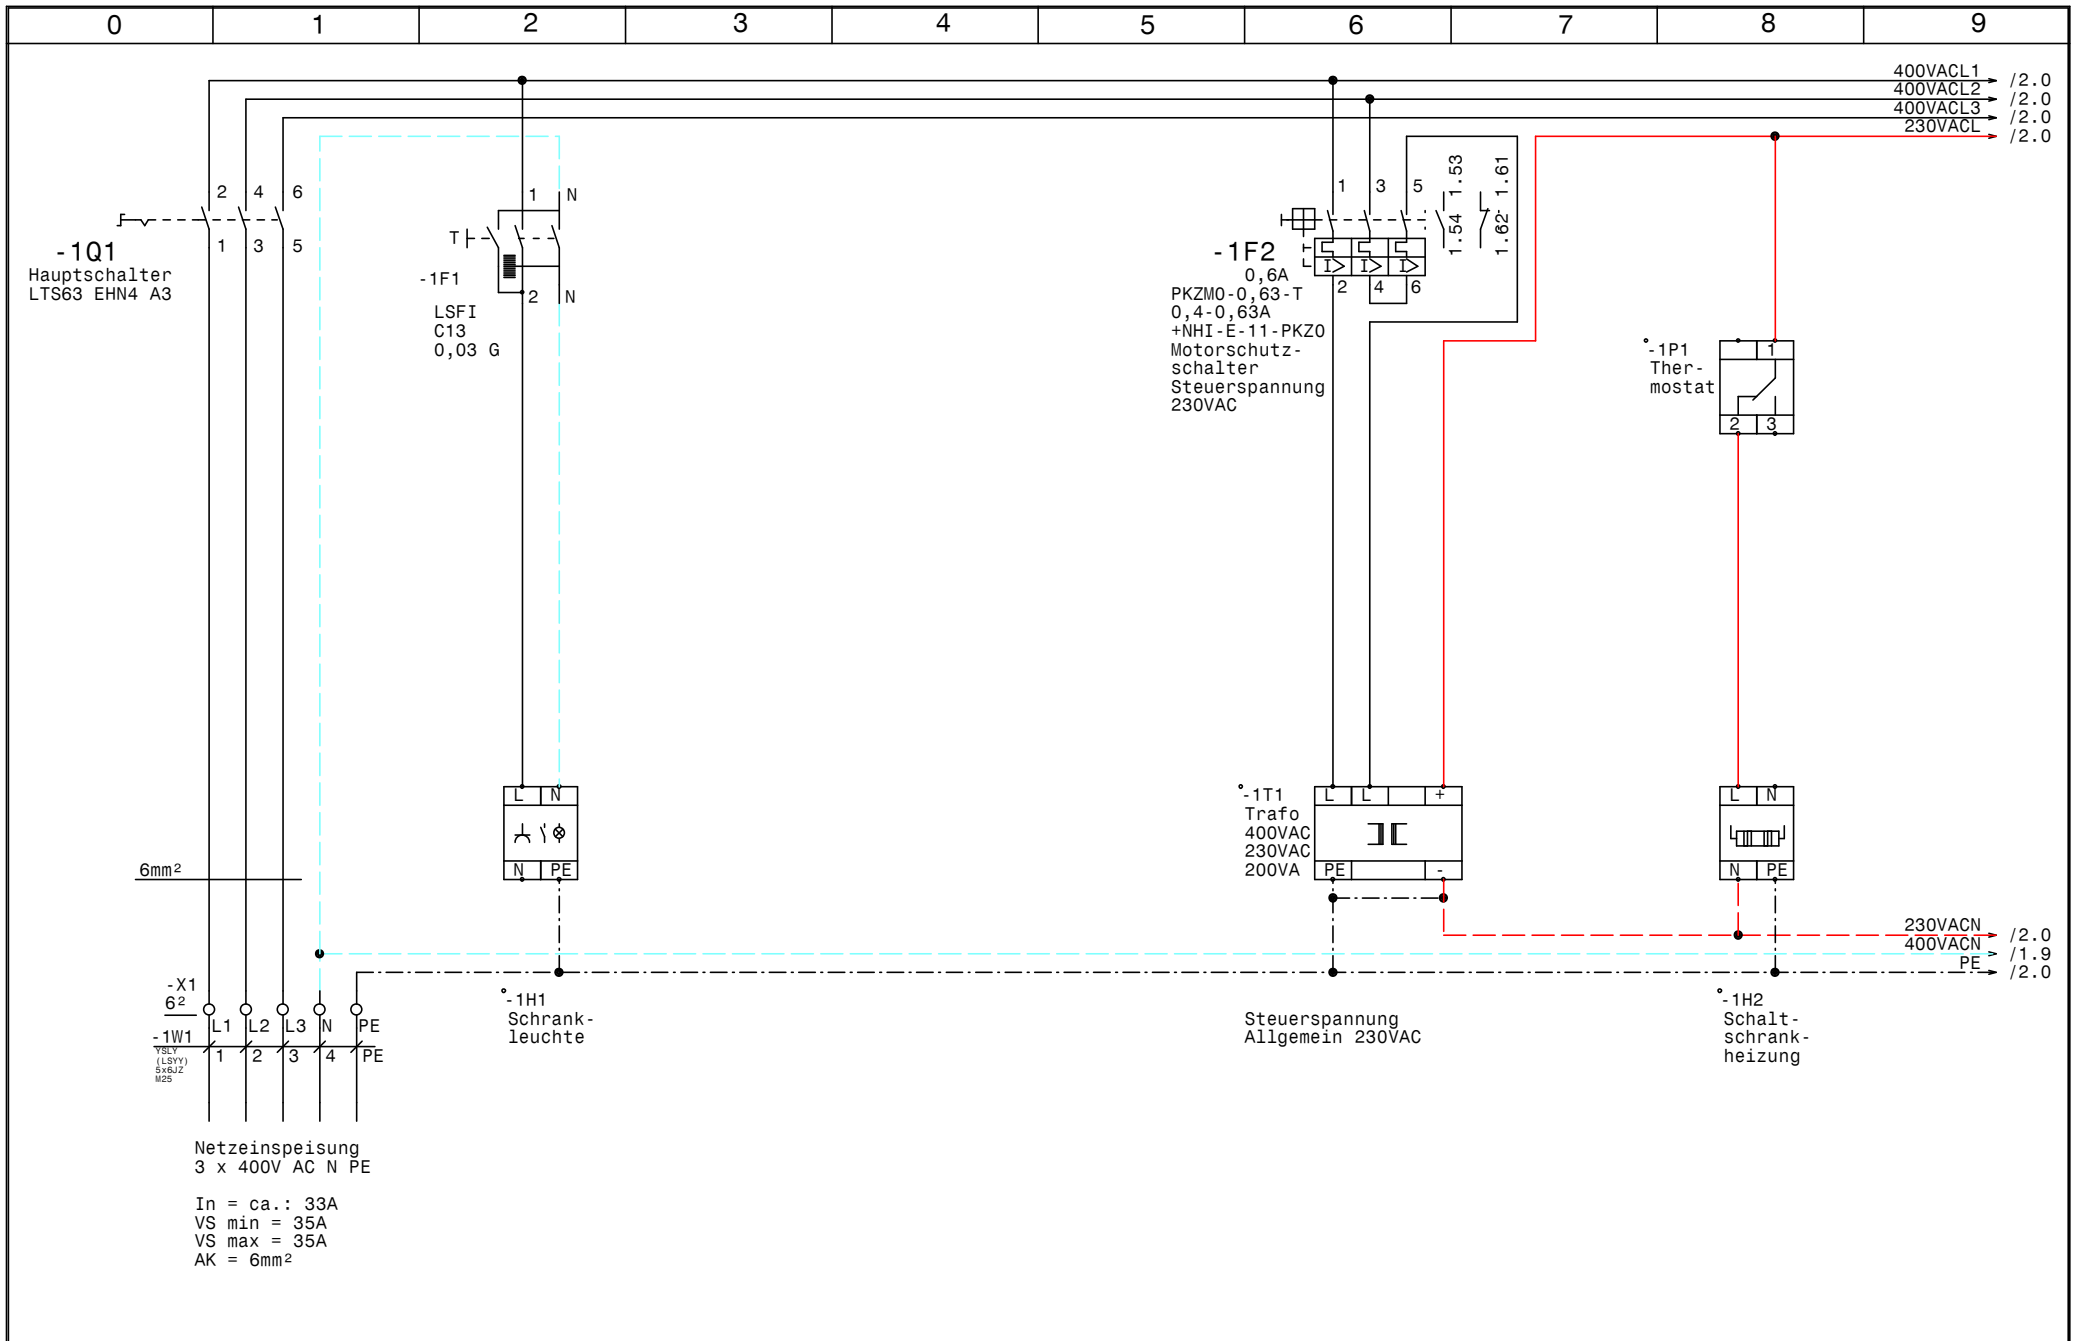

Datum	30.07.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Control MPC-E2x7,5kW
 DS1 HB04 WG Aigen 487müA
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	142/13/01
	Blatt 1
	von 5 Bl.

