



Datum 01.08.13
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm




Control MPC-E2x4kW +EVU-Teil
DS2 WG Aigen 623müA
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:
142/13/02
Blatt 2
von 9 Bl.

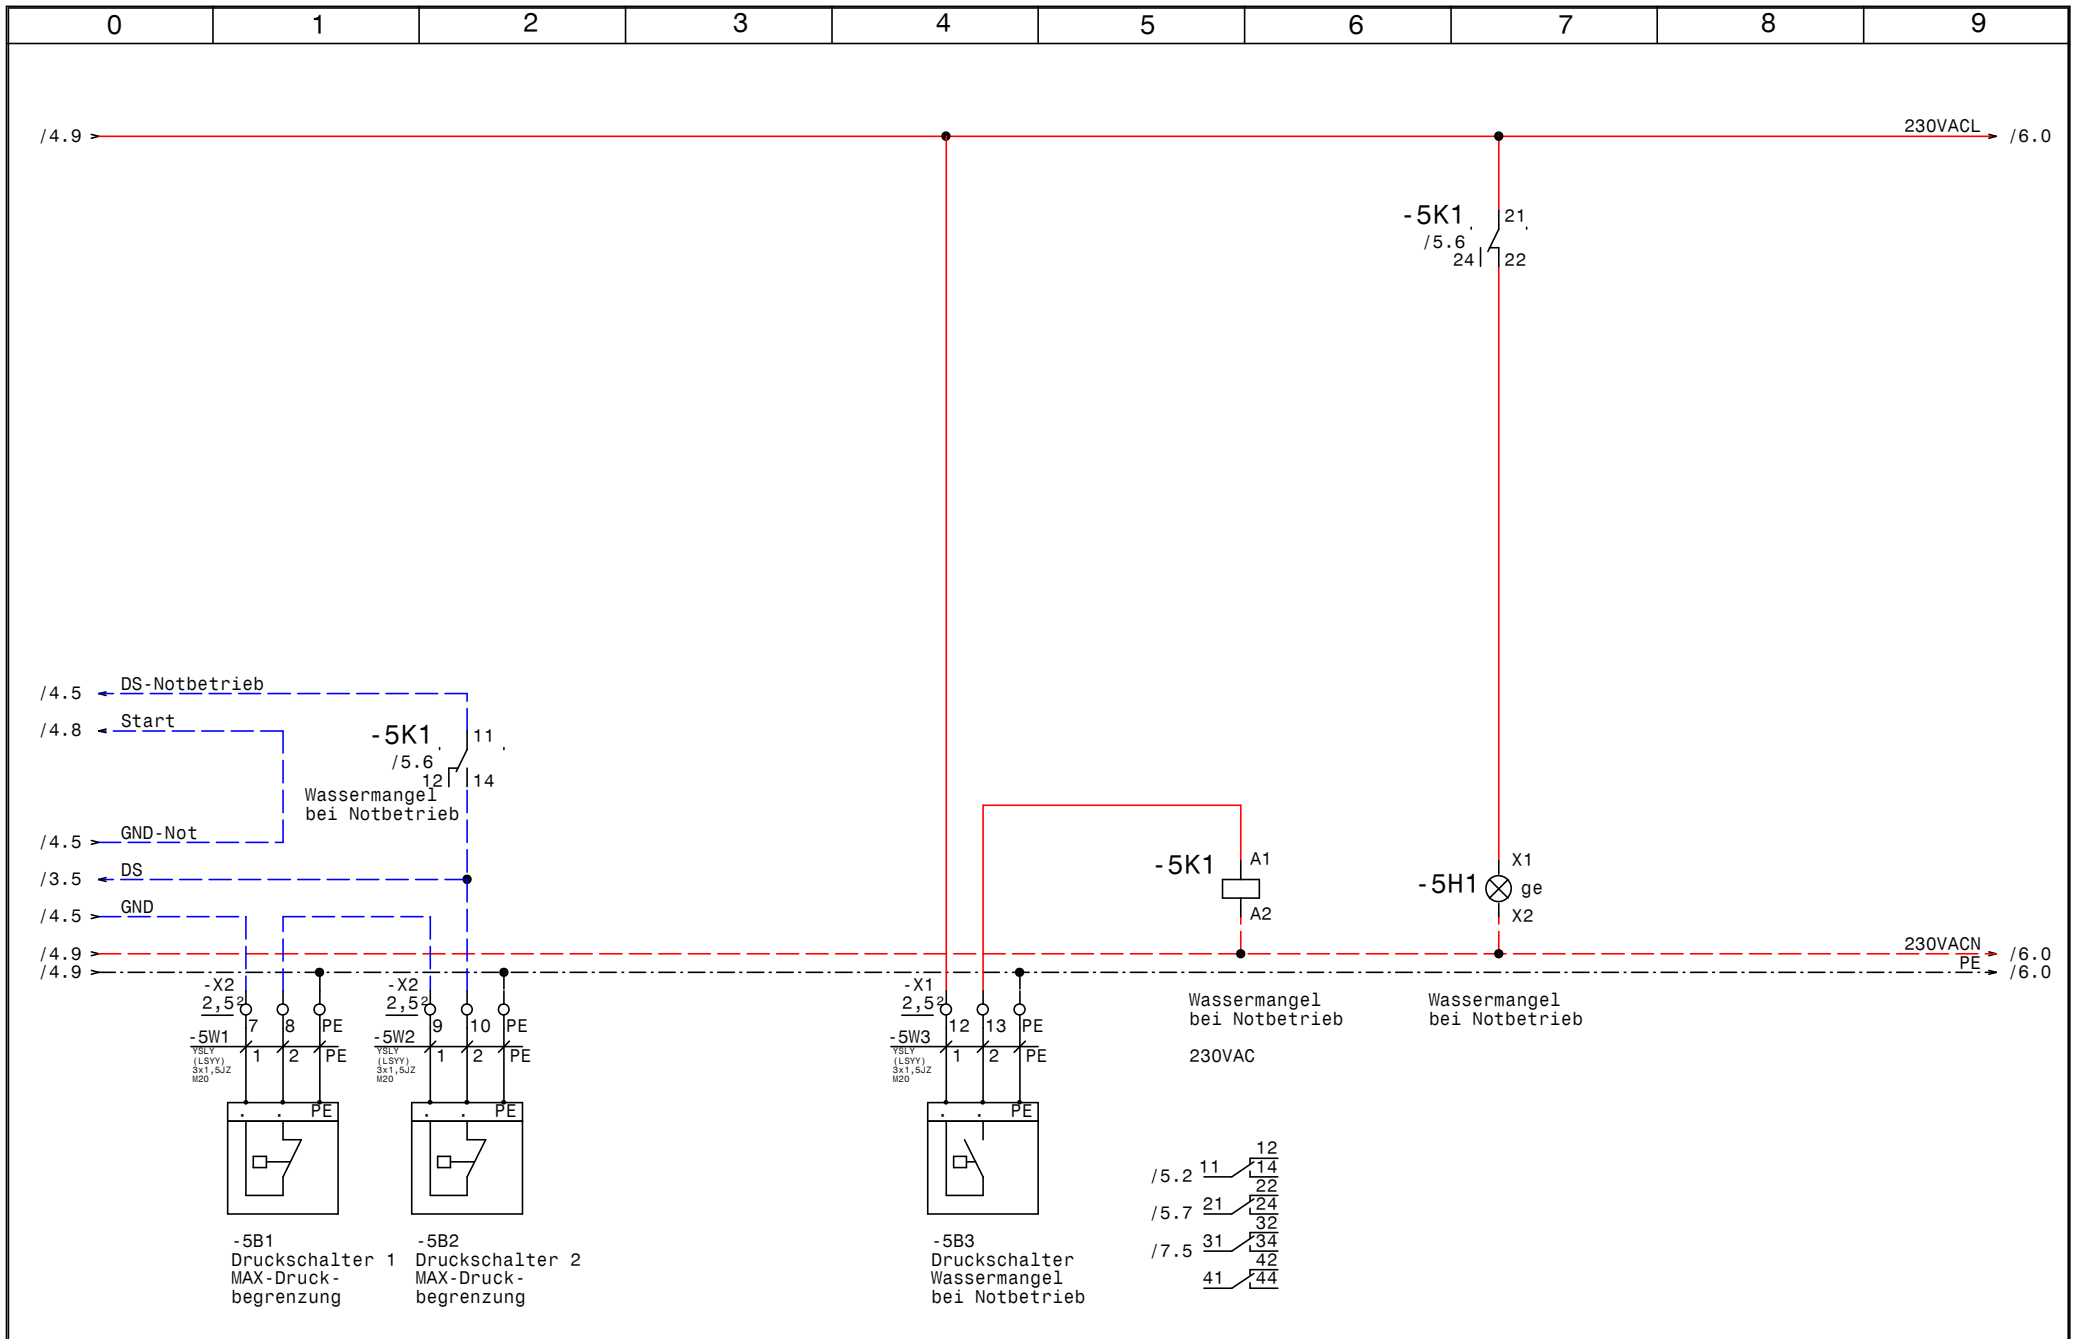

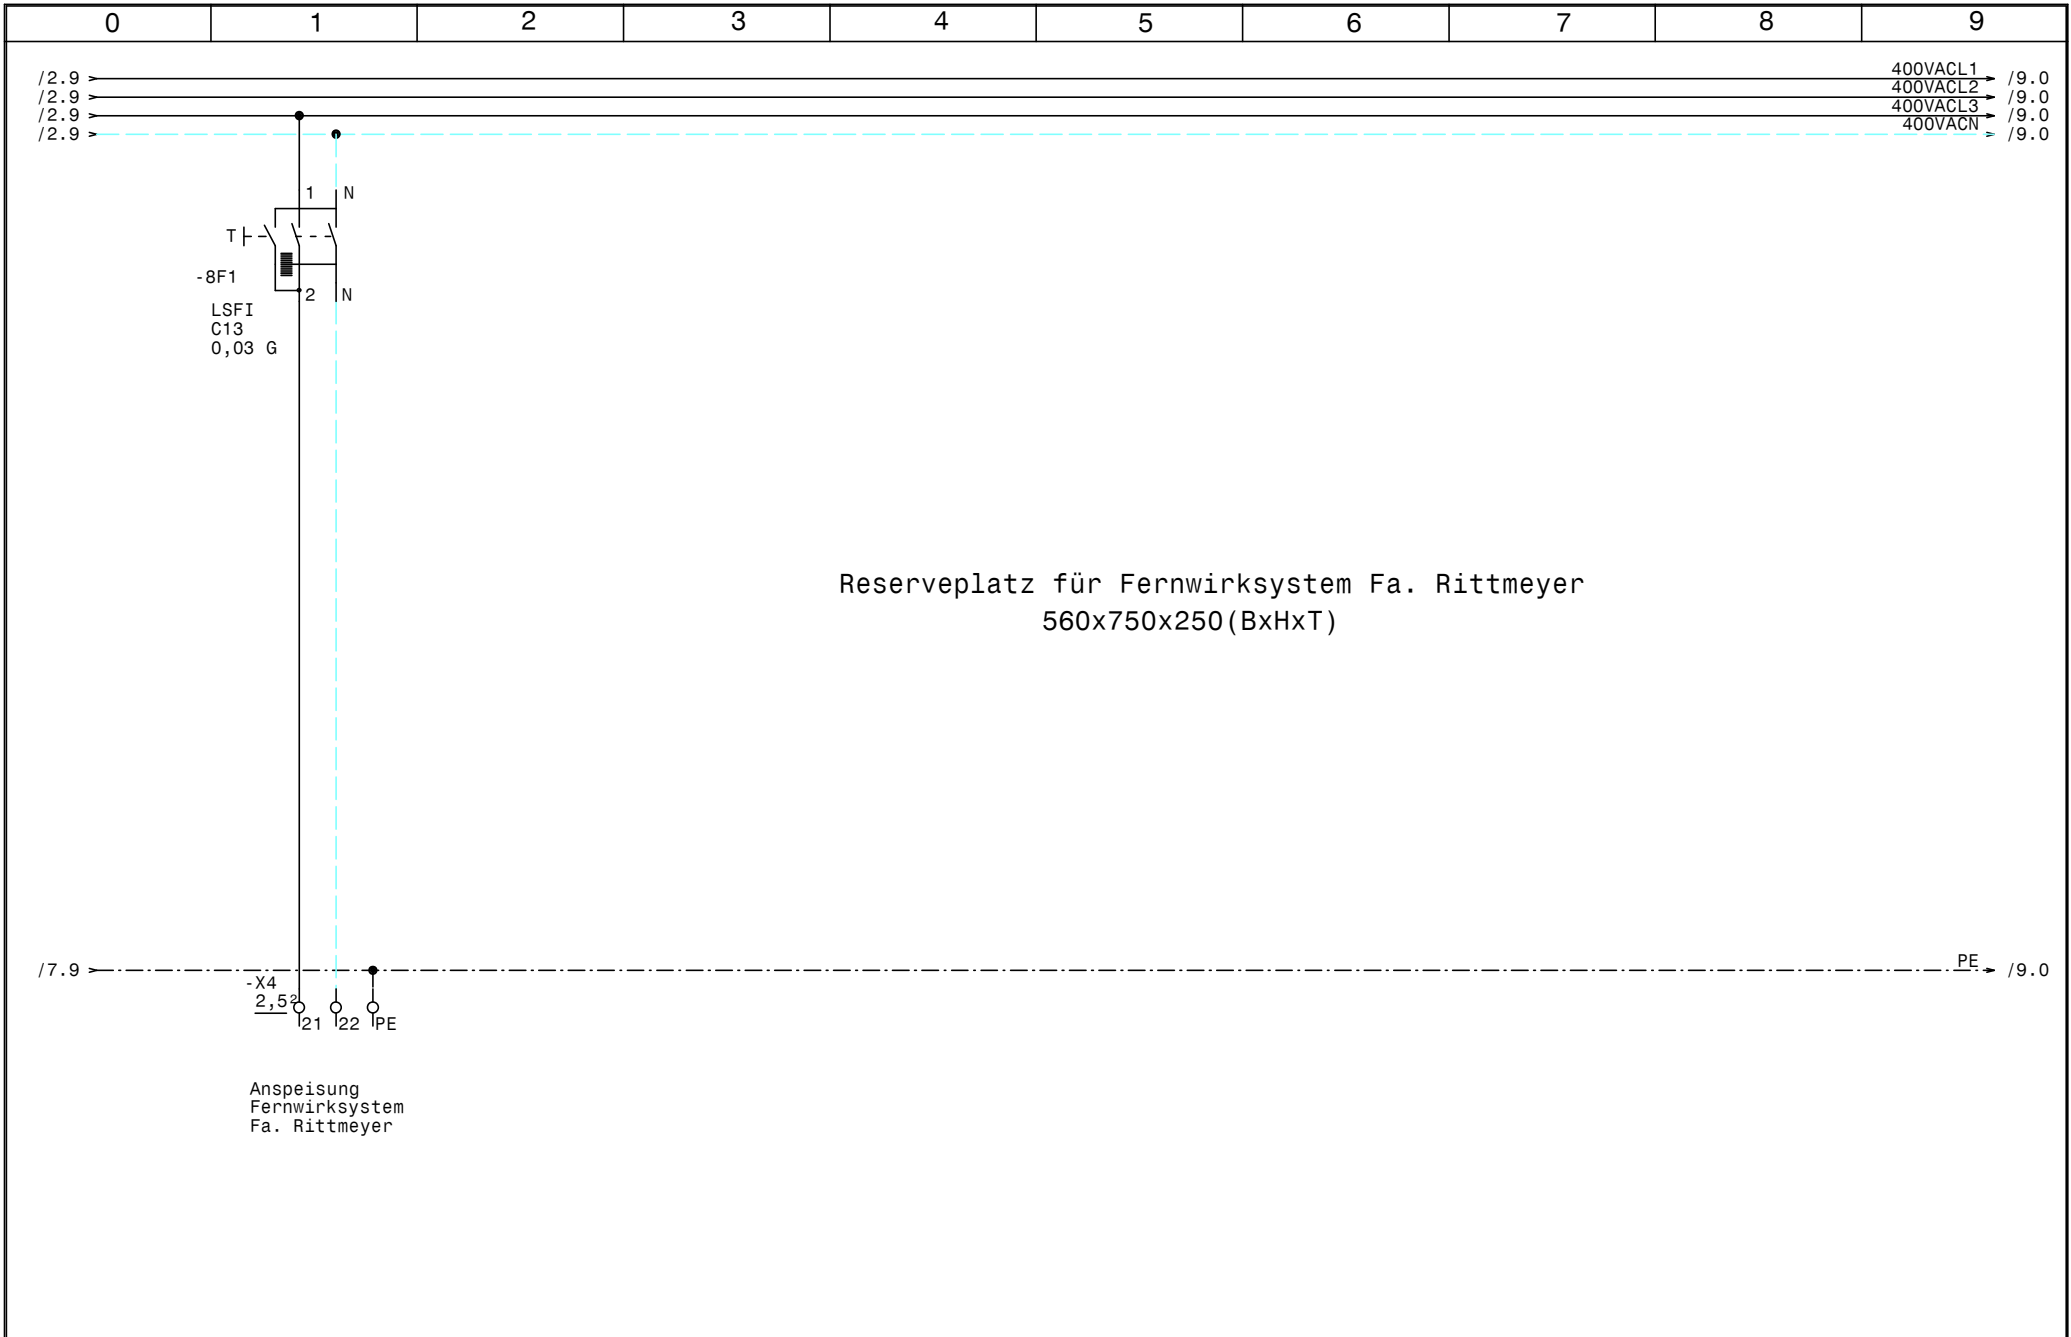

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-6A1			
1				I0351B		-7A1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-9B1			
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-1F1			
1	NH00 3x35A			Trenner NH00 3x35A		-1F2			
3				Überspannungsableiter		-1F5, -1F4, -1F3			
4	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-2F2, -2F1, -8F1, -9F1			
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-2F3			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	C13/3			Sicherungsautomaten		-4F1, -3F1			
1				Schrank- leuchte		-2H1			
1				Schaltschrankheizung		-2H2			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-5H1			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-9H1			
4	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-9K1, -5K1, -4K1, -3K1			
1	1500x1250x350			Schrank mit Innenschrank EVU-Teil		-0N1			
1				Zähler		-1N1			
1				Thermostat		-2P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-2Q1			
1	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A		-2Q2			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-9S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-2T1			
19	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -3W2, -2W1, -3W1, -9W2, -6W4			
						-3W3, -5W2, -5W1, -6W3, -6W1, -4W1			
						-7V1, -9W1, -4W4, -4W2, -6W2, -3W4			
						-5W3			
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2, -X4			
70	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X3, -X4, -X2, -X1, -X1			
1				Steckdose		-2X1			

			Datum	01.08.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E2x4kW +EVU-Teil DS2 WG Aigen 623mA Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.				142/13/02	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.