



	Datum	23.08.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Hydrocontrol SD22,0-1A Nr	Zeichn.Nr.: 278/13 Blatt 2 von 3 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Pumpe 1	
	Gep.				
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

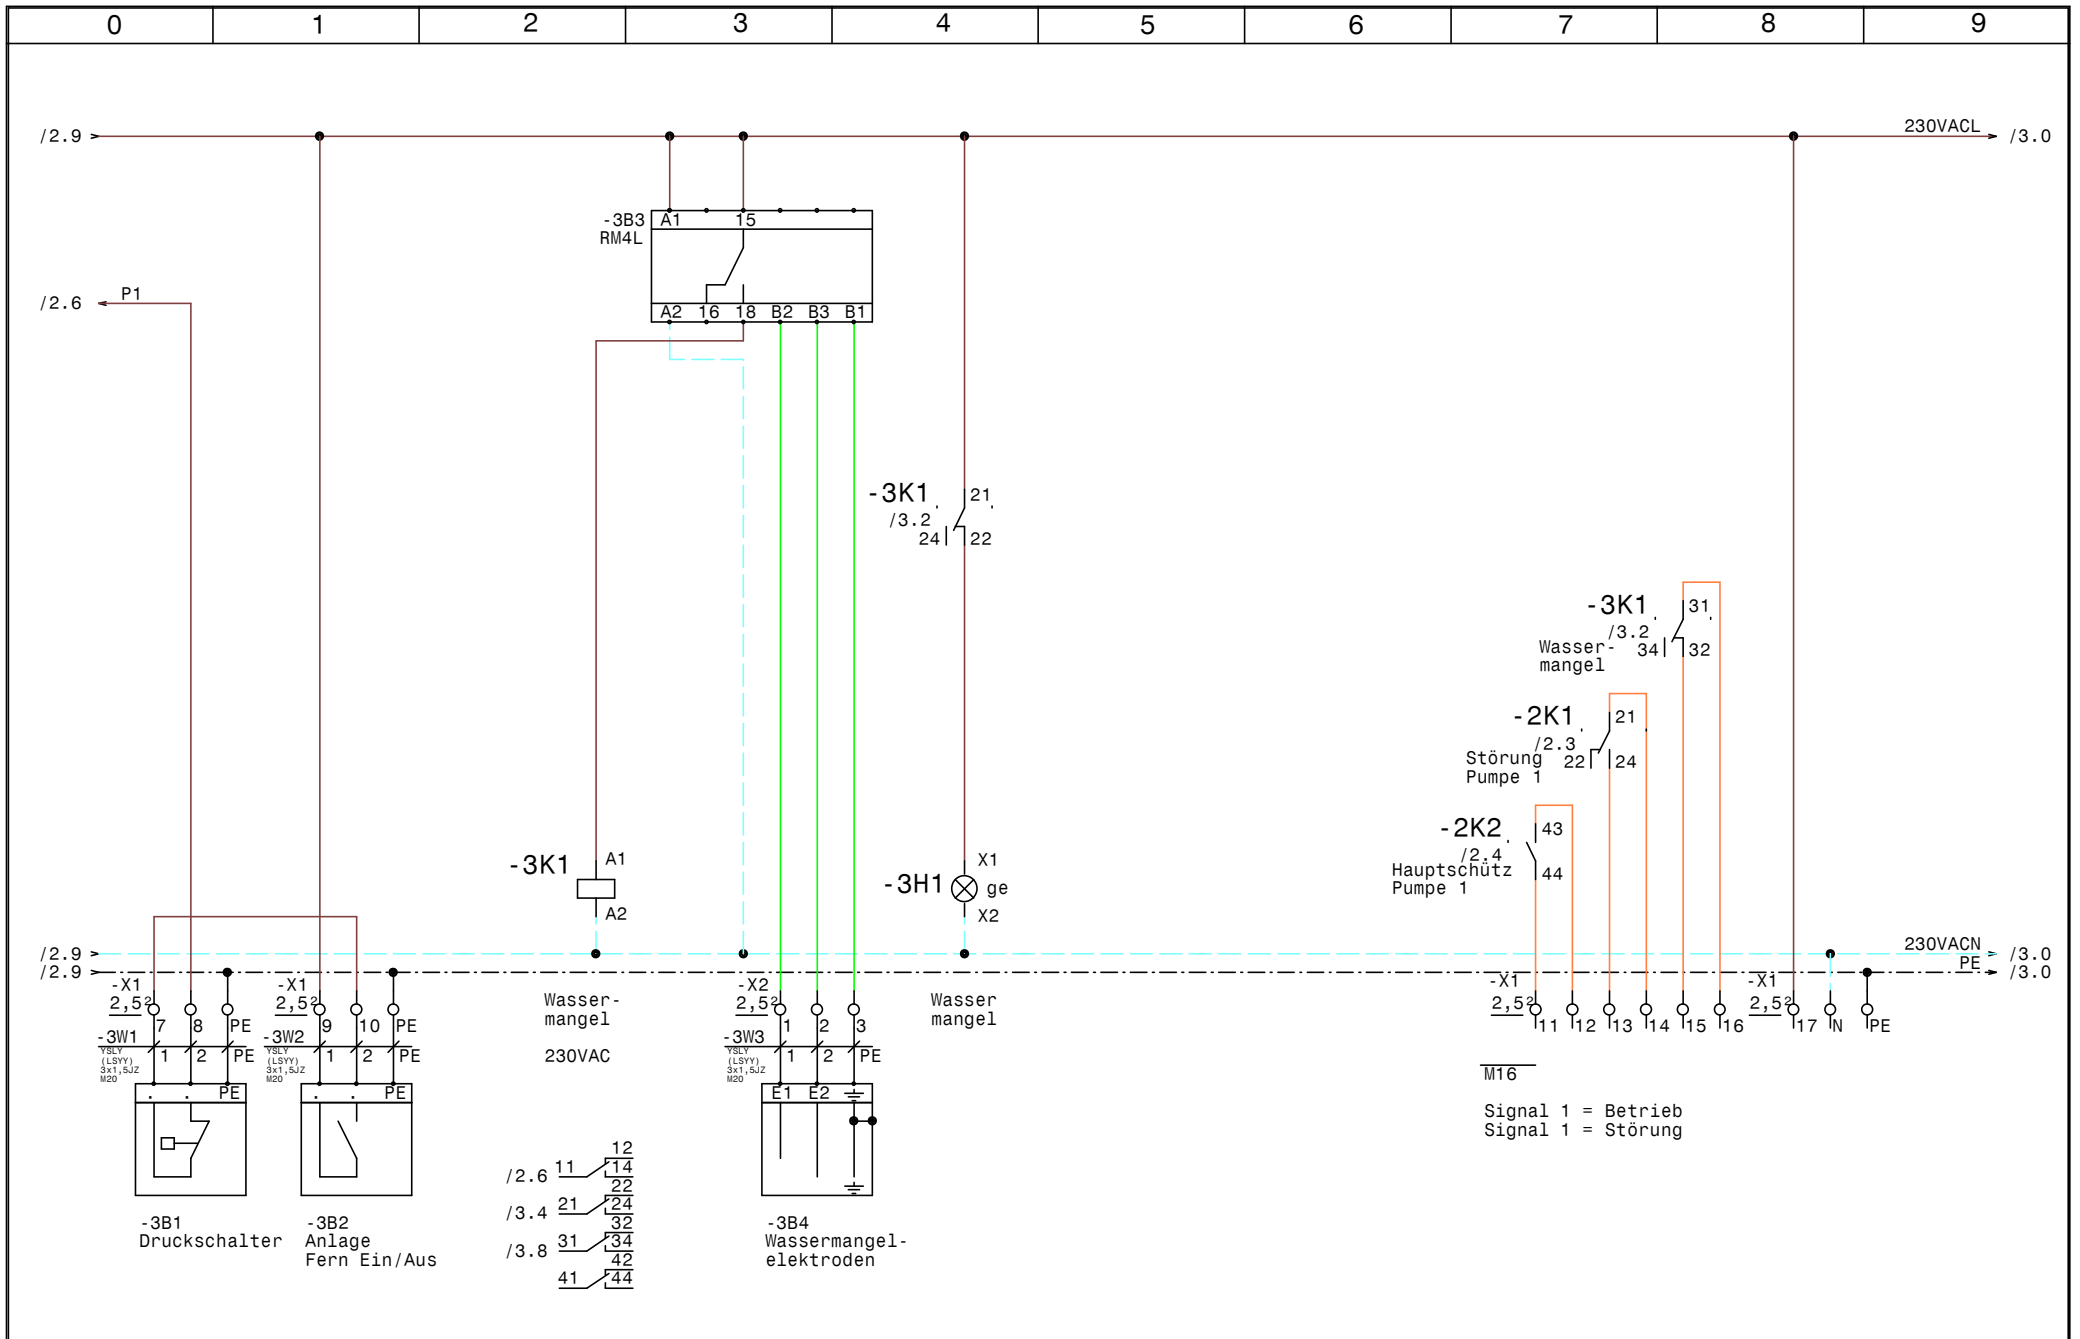

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-3B3			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
1	Neozed 3x50A			Neozed 3x50A		-2F1			
1	PKZM0-32			Motorschutzschalter		-2F2			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-3H1			
2	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1			
2	DILM50(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -2K3			
1	DILM150-XHI31			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM40(230V50HZ)			Schütz		-2K4			
2	DILM150-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K5			
2	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-ON1			
1	DILM65-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1			
1	M16			Kabelverschraubung		-3V1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
2	M25			Kabelverschraubung		-2W2, -2W1			
3	M20			Kabelverschraubung		-3W3, -3W2, -3W1			
14	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X1			
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
3	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1			

				Datum	23.08.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Hydrocontrol SD22,0-1A Nr Materialliste			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.					278/13
				Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.	