

	Datum	07.11.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E 3x4kW WVA St. Leonhard BA11	Zeichn.Nr.: 324/13 Blatt 1 von 7 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Netzanschluß	
	Gepr.				
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net












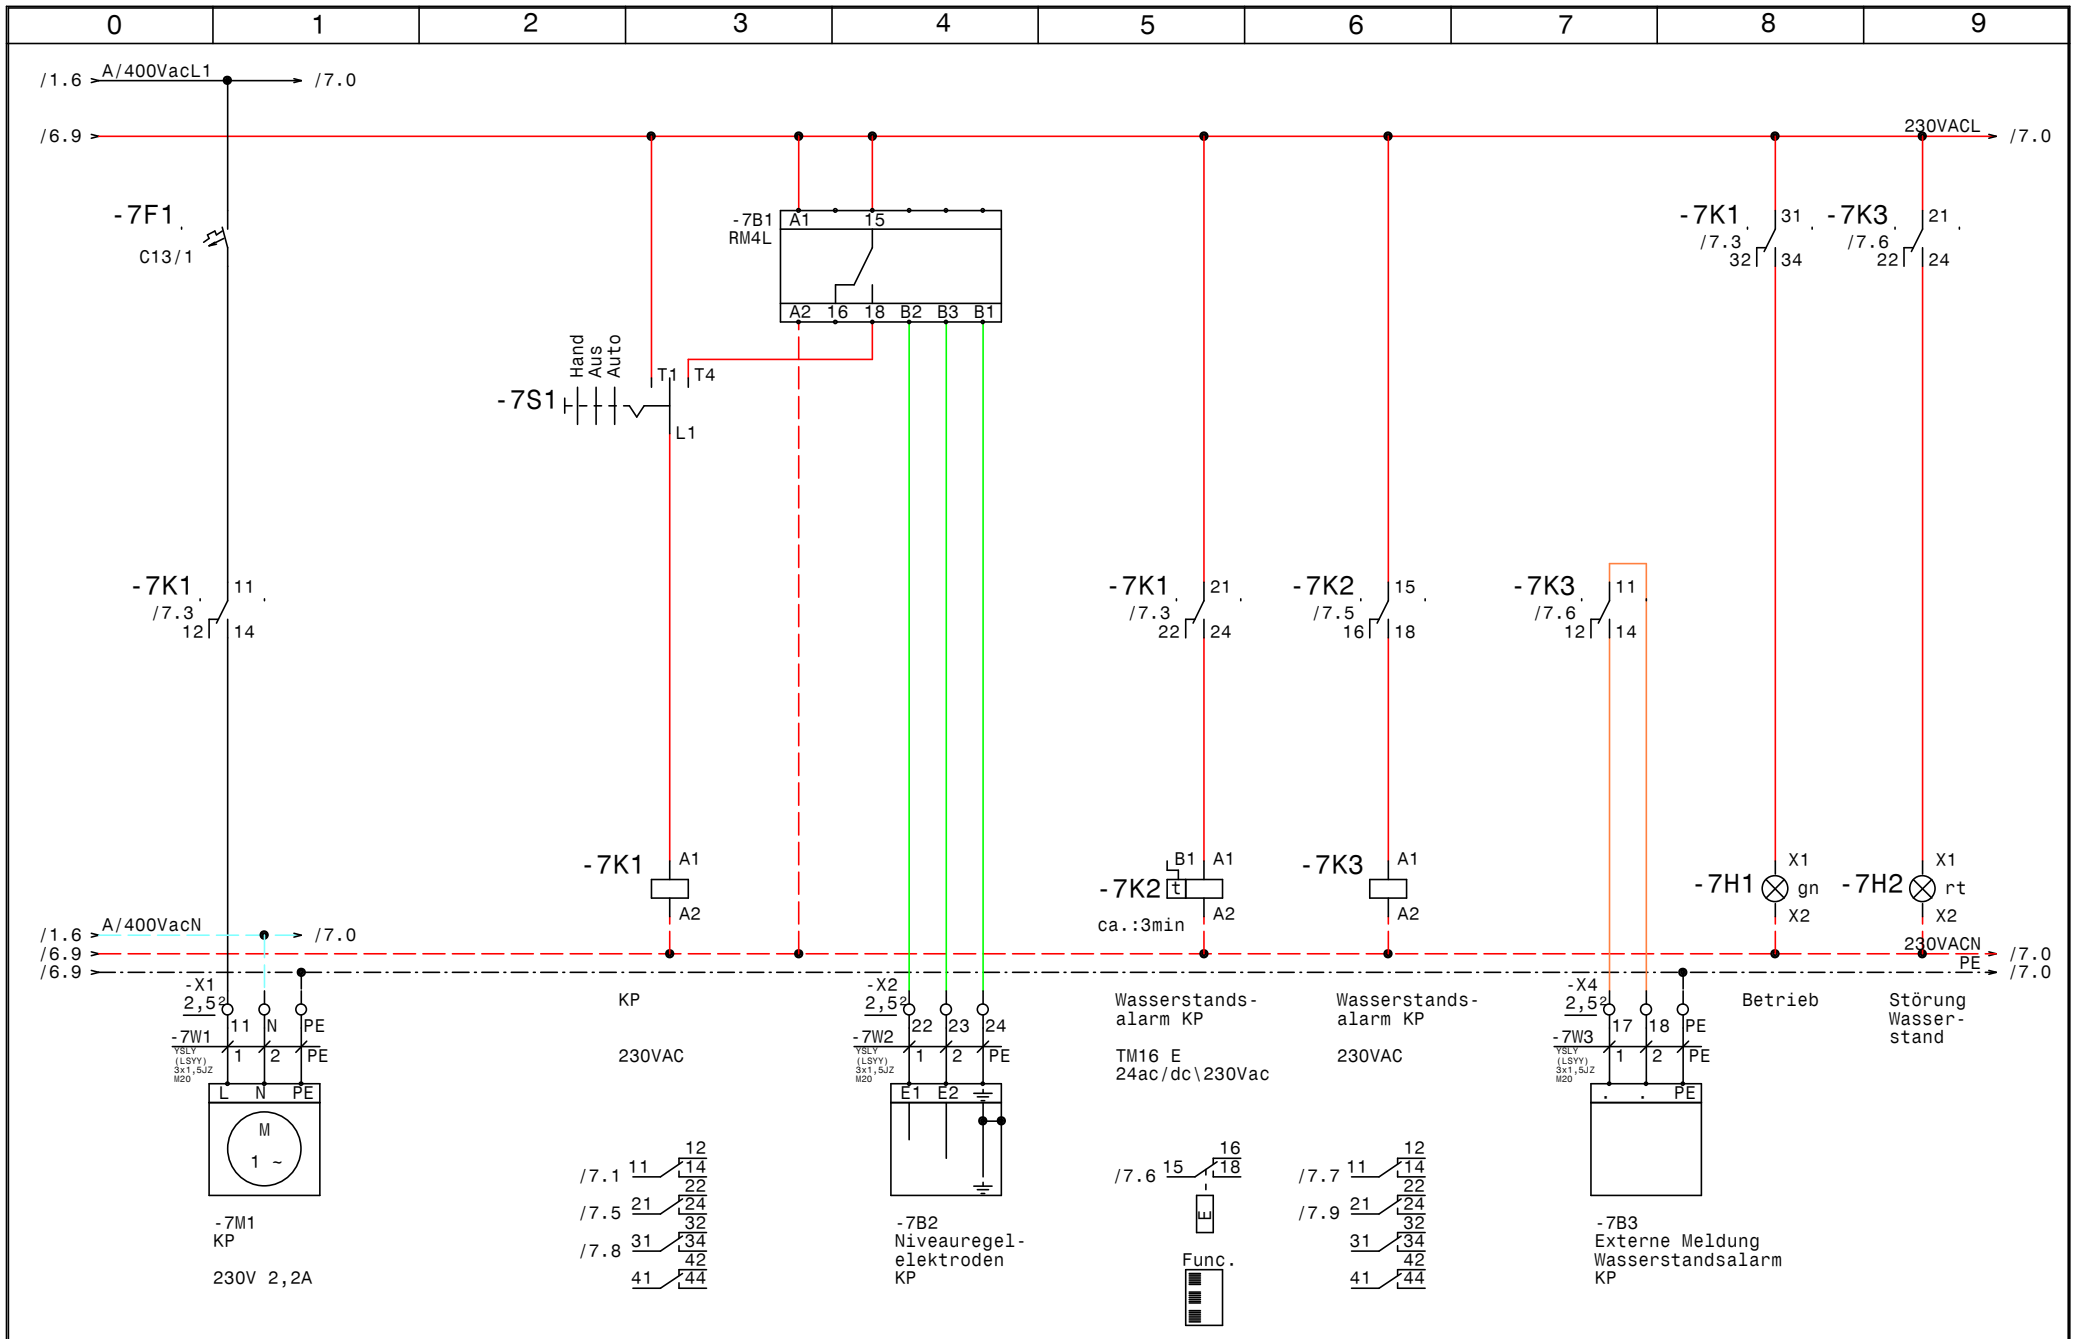




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
1				I0351B		-6A1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-7B1			
2	C13/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -7F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3			
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter		-1F4			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C13/3			Sicherungsautomaten		-4F1, -2F1, -3F1			
1				Schrank- leuchte		-1H1			
1				Schaltschrankheizung		-1H2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-7H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-7H2			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1, -4K1, -7K1, -7K3			
5	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-7K2			
1	WS 8820 B=800 H=800 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q2			
3	dRCM-40/4/003-U+			FI für Überlast bis 63A		-2Q1, -3Q1, -4Q1			
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -4S1, -3S1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-7S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 200VA		-1T1			
18	M20			Kabelverschraubung		-7W2, -2W1, -1W2, -5W3, -4W2, -6V1			
						-5W1, -4W3, -7W3, -3W1, -1W1, -2W2			
						-4W1, -7W1, -3W2, -3W3, -2W3, -5W2			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
12	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X1, -X4, -X2, -X1			
65	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X4, -X2, -X1, -X2, -X4, -X3, -X1			

			Datum	07.11.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-E 3x4kW WVA St. Leonhard BA11 <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.				324/13	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 1 Bl.	