



Datum	03.12.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Control MPC-S 2-SD7,5kW TASX30  
 WVA Göming-2 Unterwasserpumpen  
**Niveausteuern Hochbehälter**


Zeichn.Nr.:	
	390/13
	Blatt 6
	von 8 Bl.

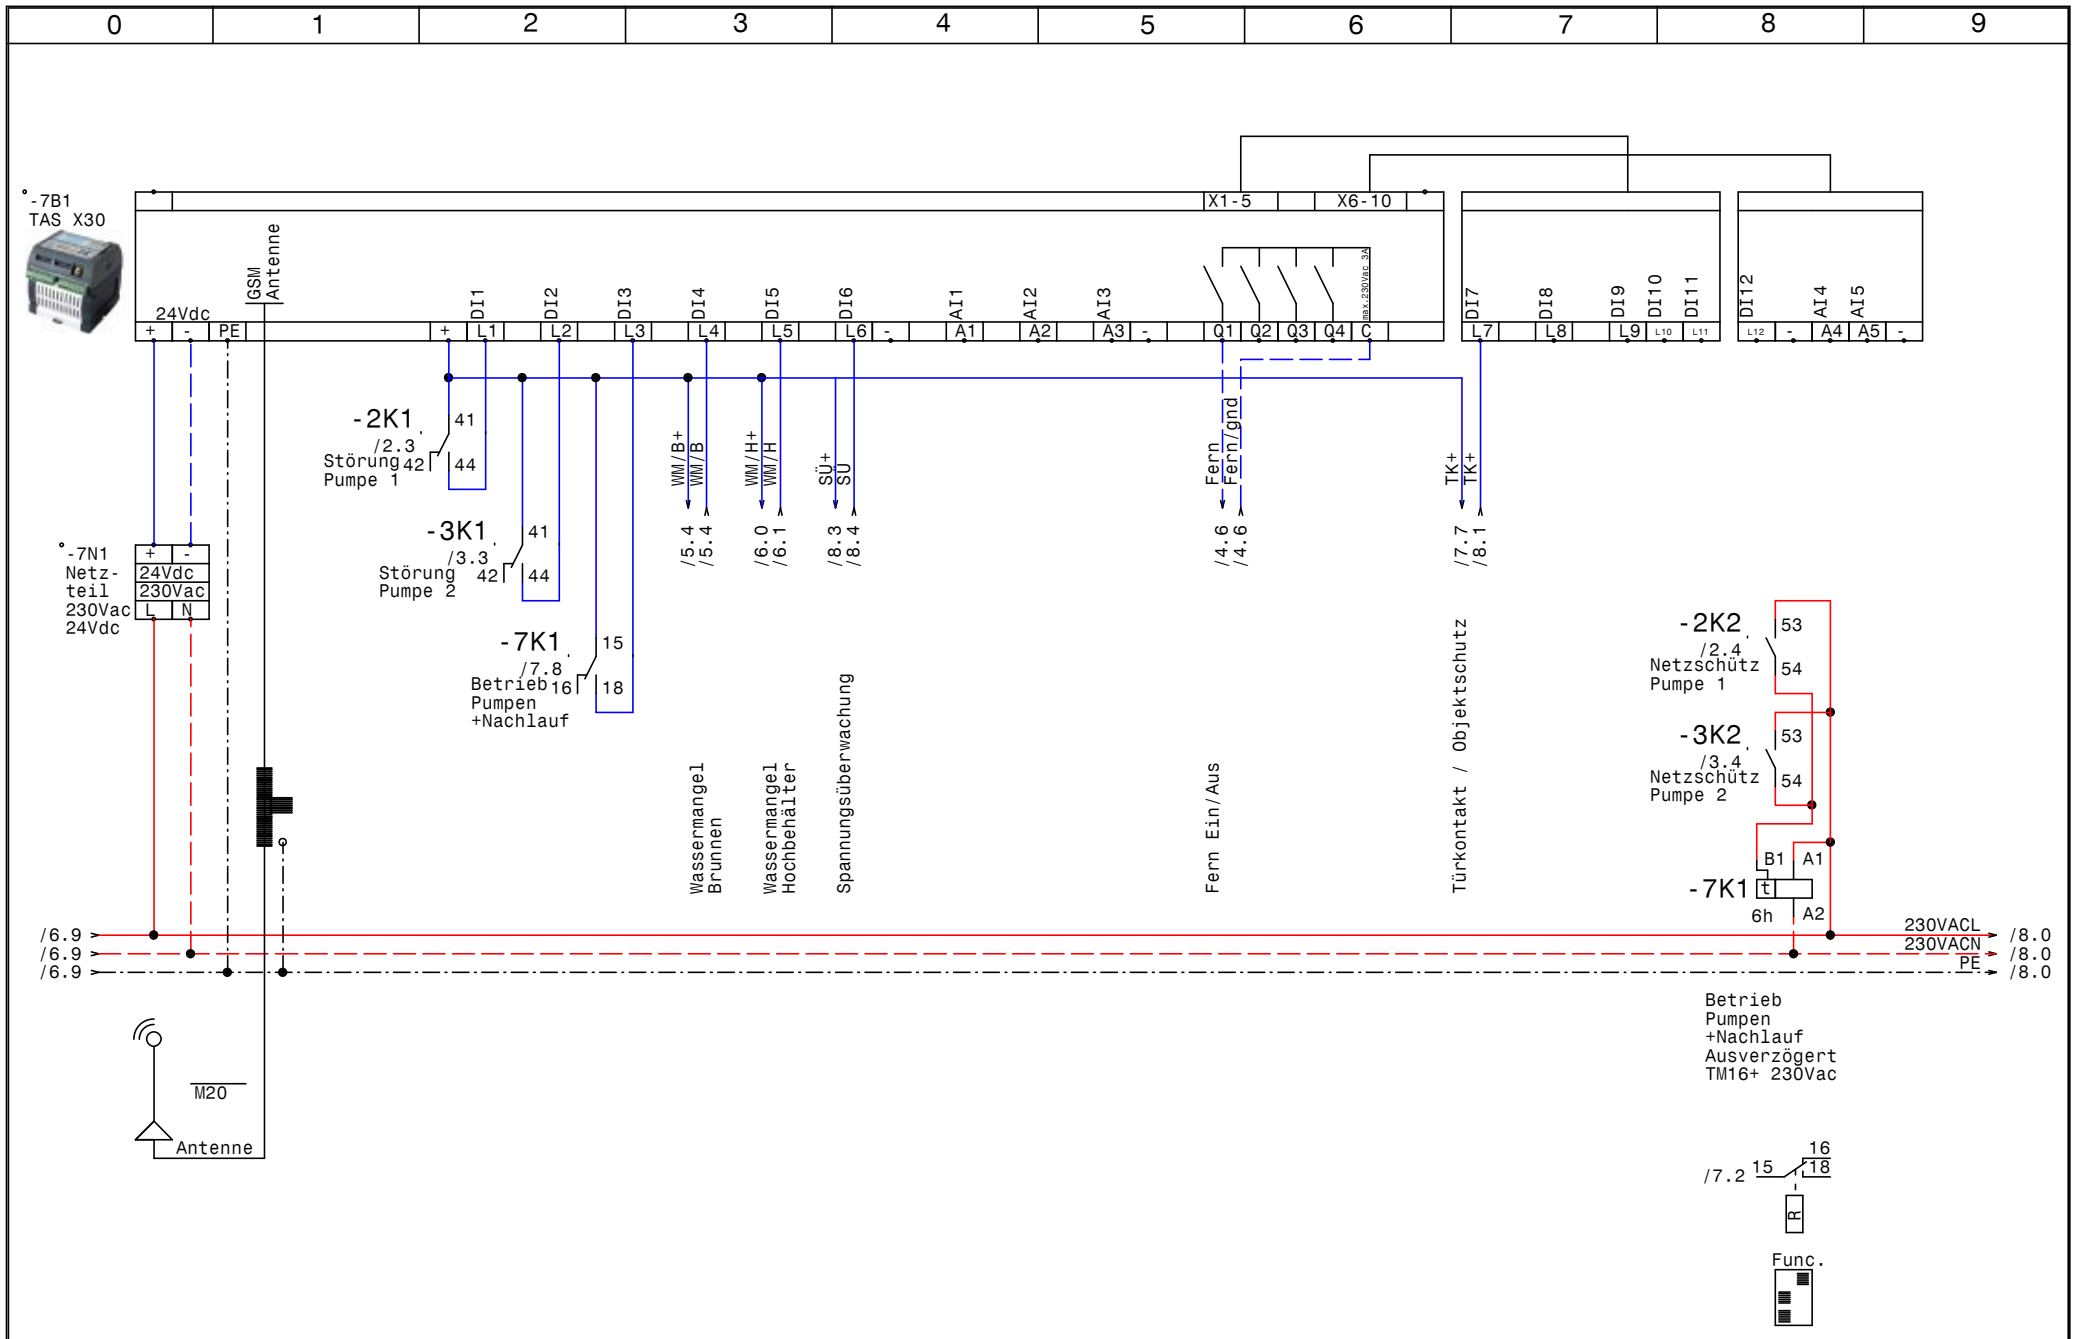

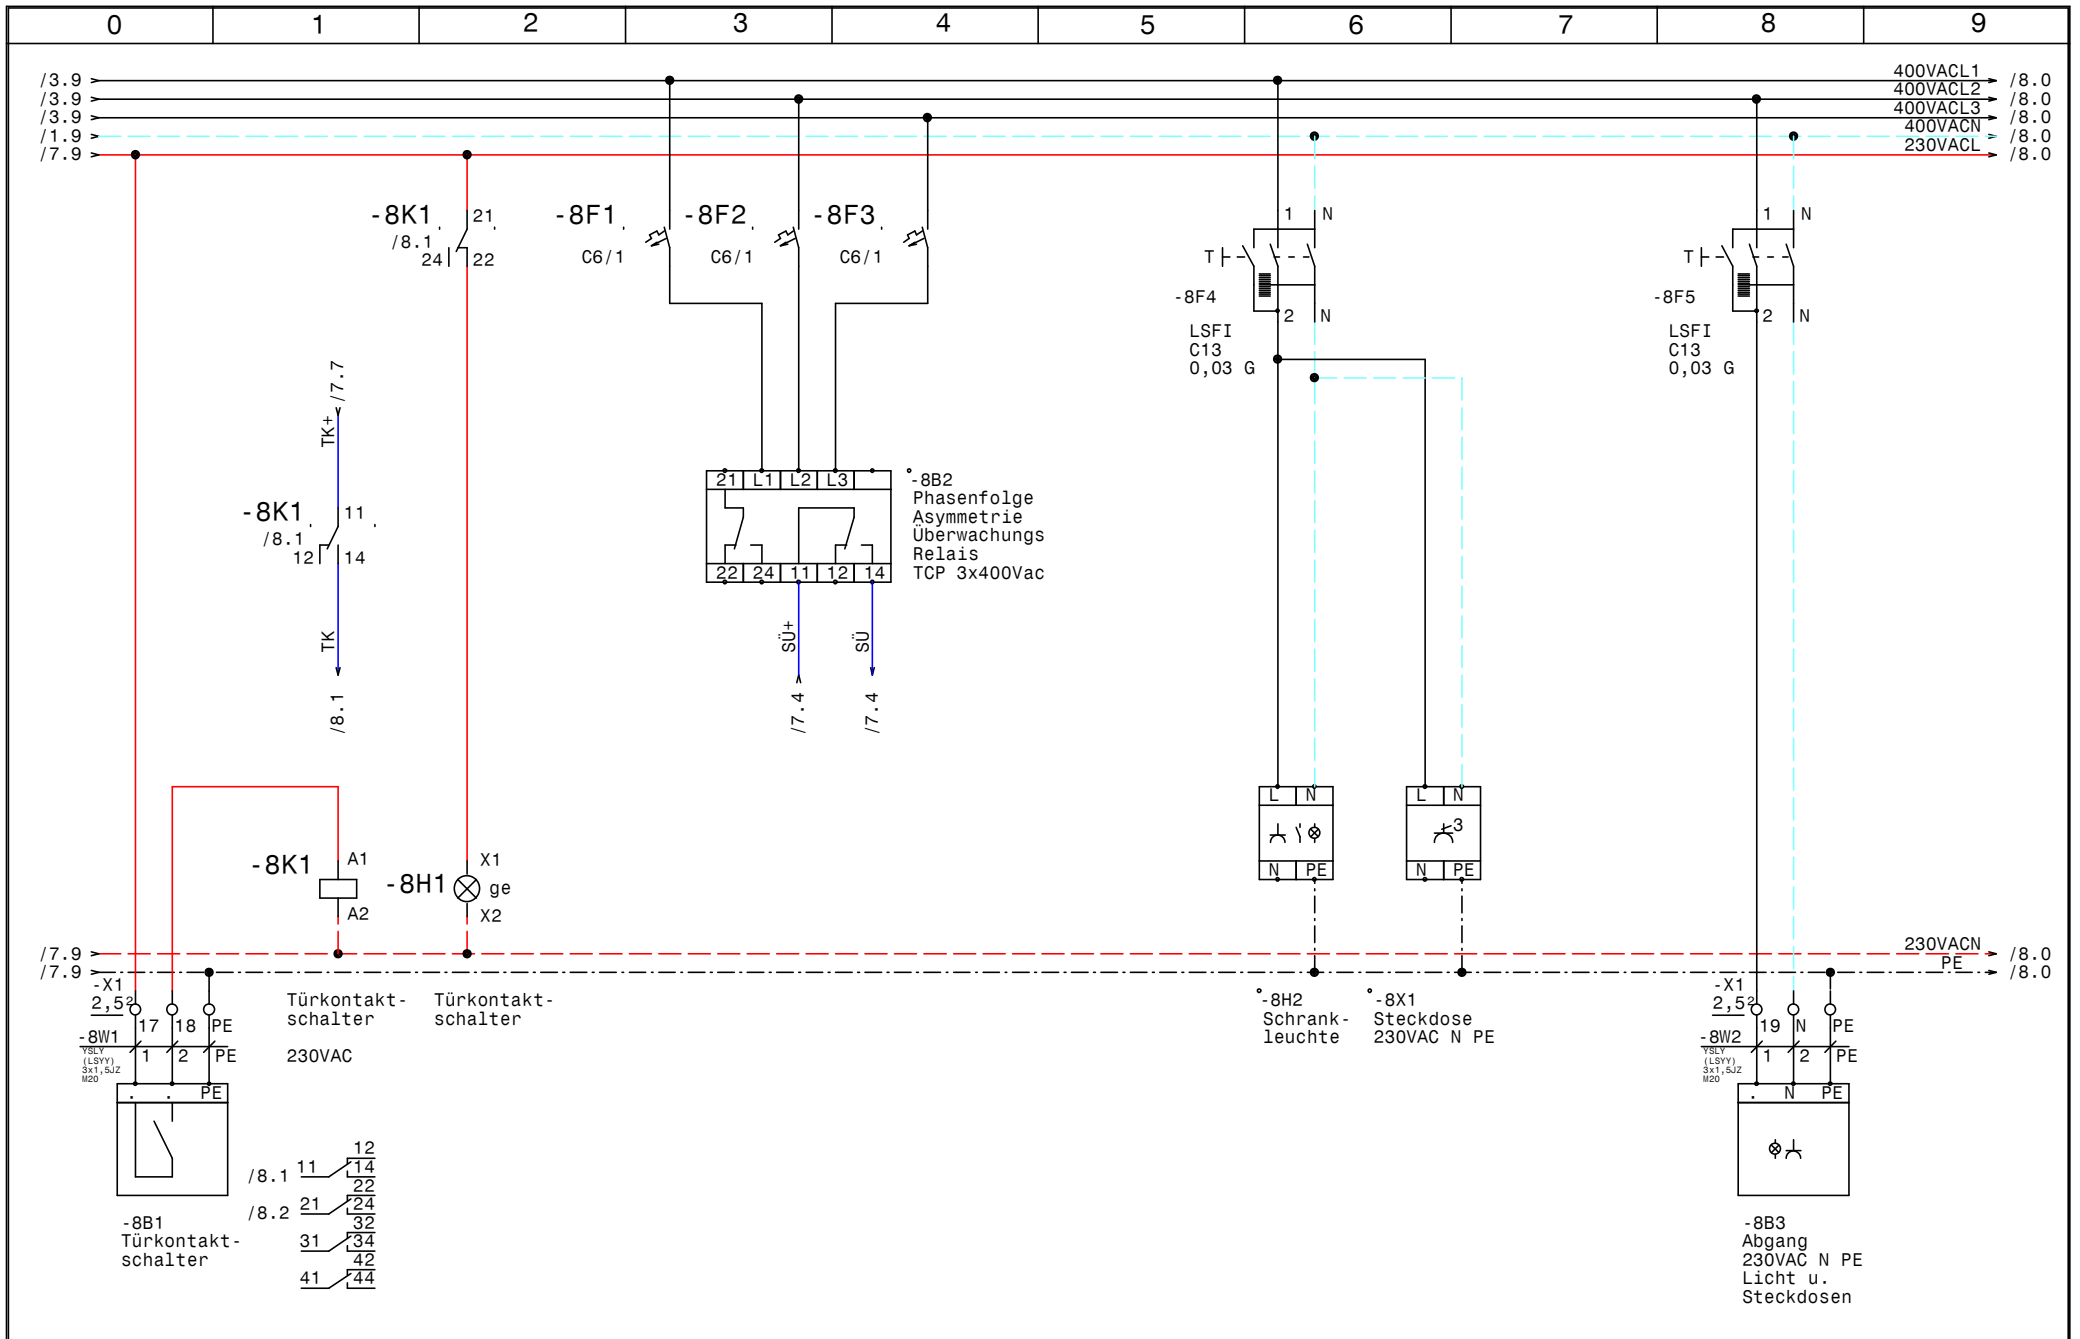



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU351		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
1				Speisetrenner RN221N-A1		-6B1			
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge Asymmetrie Überwach		-8B2			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZMO-20			Motorschutzschalter		-2F1, -3F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-8F1, -8F2, -8F3			
2	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-8F4, -8F5			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1, -3H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H2, -2H2			
1	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-8H1			
1				Schrank- leuchte		-8H2			
3	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2	TM16/E 24/230VAC			Multifunktion Zeitrelais		-2K3, -3K3			
3	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K1, -8K1, -2K1			
2	DILM32-XHI31			Hilfsschalterbaustein					
4	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-3K4, -3K2, -2K4, -2K2			
2	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-3K5, -2K5			
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16+/R/230Vac			Multifunktion Zeitrelais		-7K1			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N1, -3N1			
1				RIA45A1C1		-6N1			
1				Netzteil 230Vac 24Vdc		-7N1			
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
13	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -3W3, -3W2, -3W1, -2W3, -7V1			
						-2W1, -2W2, -4W2, -4W1, -8W2, -8W1			
						-4W4			
1	M16			Kabelverschraubung		-6W1			

				Datum	03.12.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-S 2-SD7,5kW TASX30 WVA Göming-2 Unterwasserpumpen  <b>Materialliste</b>			Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.						390/13
				Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 2 Bl.	

