




Datum	05.05.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

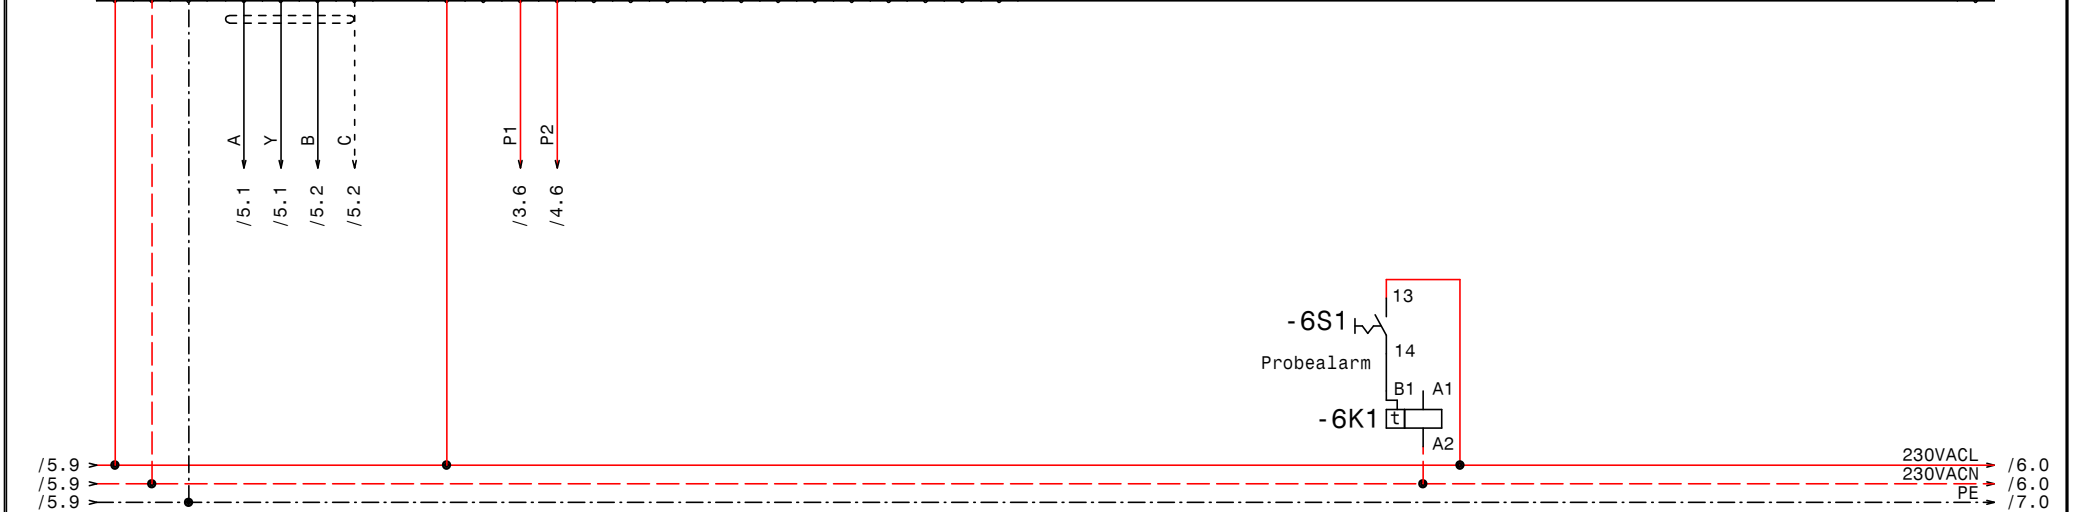


DCD 318 3 400 5 Ex Outdoor
Rekawinkel
EVU-Teil


Zeichn.Nr.:	
	122/14
	Blatt 1
	von 7 Bl.

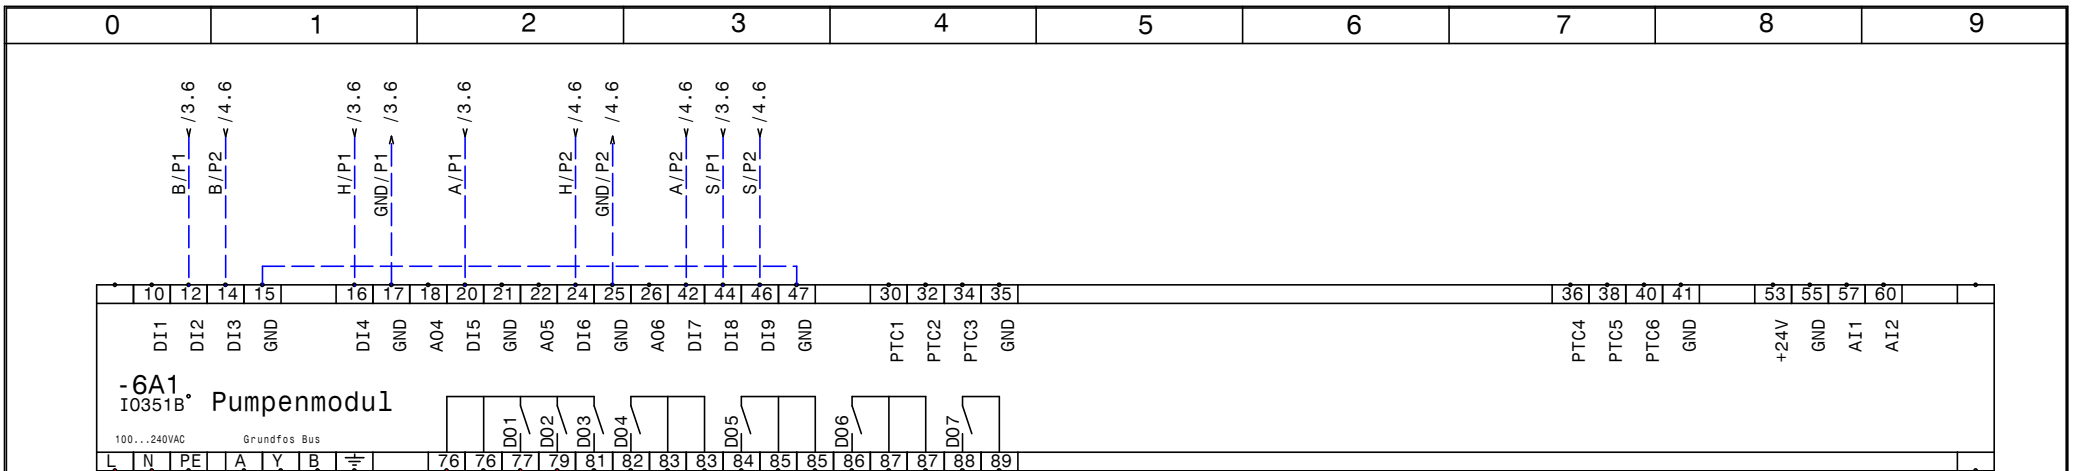

TM16 eWi
24ac/dc\230Vac



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352			-5A1		
1				I0351B			-6A1		
1	TCP	3x400Vac		Phasenfolge	Asymmetrie	Überwach	-2B1		
1	Neozed	3x16A		Neozed	3x16A		-1F1		
1	NH00	3x35A		Trenner	NH00	3x35A	-1F2		
3				Überspannungsableiter			-1F5, -1F4, -1F3		
1	C6/3			Sicherungsautomaten			-2F1		
1	PKZMO-0,63-T			Transformatorschutzschalter			-2F2		
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter			-4F1, -3F1		
1	C16/3			Sicherungsautomaten			-7F1		
1	C13/1			Sicherungsautomaten			-7F2		
2	C6/1			Sicherungsautomaten			-7F3, -7F4		
1				CU351			-5G1		
1				Schrank- leuchte			-7H1		
1				Schaltschrankheizung			-7H2		
2	Socket	4polig		Socket für Minitur Relais	4polig				
2	DILM9-10	(230V50HZ)		Schütz			-3K2, -4K2		
2	Relais4polig	230VAC		Miniatur - Relais	4polig		-4K1, -3K1		
1	TM16	eWi	24ac/dc\230Vac	Multifunktion	Zeitrelais		-6K1		
1	1300x1250x350			Wandschrank	IP 55		-0N1		
1				Zähler			-1N1		
2				Ampermeter			-4P1, -3P1		
1				Thermostat			-7P1		
1	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter			-7Q1		
1				Hauptschalter			-2S1		
2	M10HEU2			Umschalter	2pol. 1-0-2		-3S1, -4S1		
1	BZ	A16/1S		Ausschalter, Serie	BZ		-6S1		
1				Trafo	400VAC 230VAC 200VA		-2T1		
1	M25			Kabelverschraubung			-2W1		
9	M20			Kabelverschraubung			-7W1, -5V1, -5W4, -5W3, -3W1, -5W2		
							-5W1, -4W1, -7W2		
2	Klemme	2,5 blau		Klemme	N		-X1, -X1		

				Datum	05.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	DCD 318 3 400 5 Ex Outdoor Rekawinkel Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hättinger F.				122/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

