


Datum	04.07.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Control MPC-F 2xDL4kW
WV Kläranlage Klosterneuburg
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	136/14
	Blatt 1
	von 8 Bl.

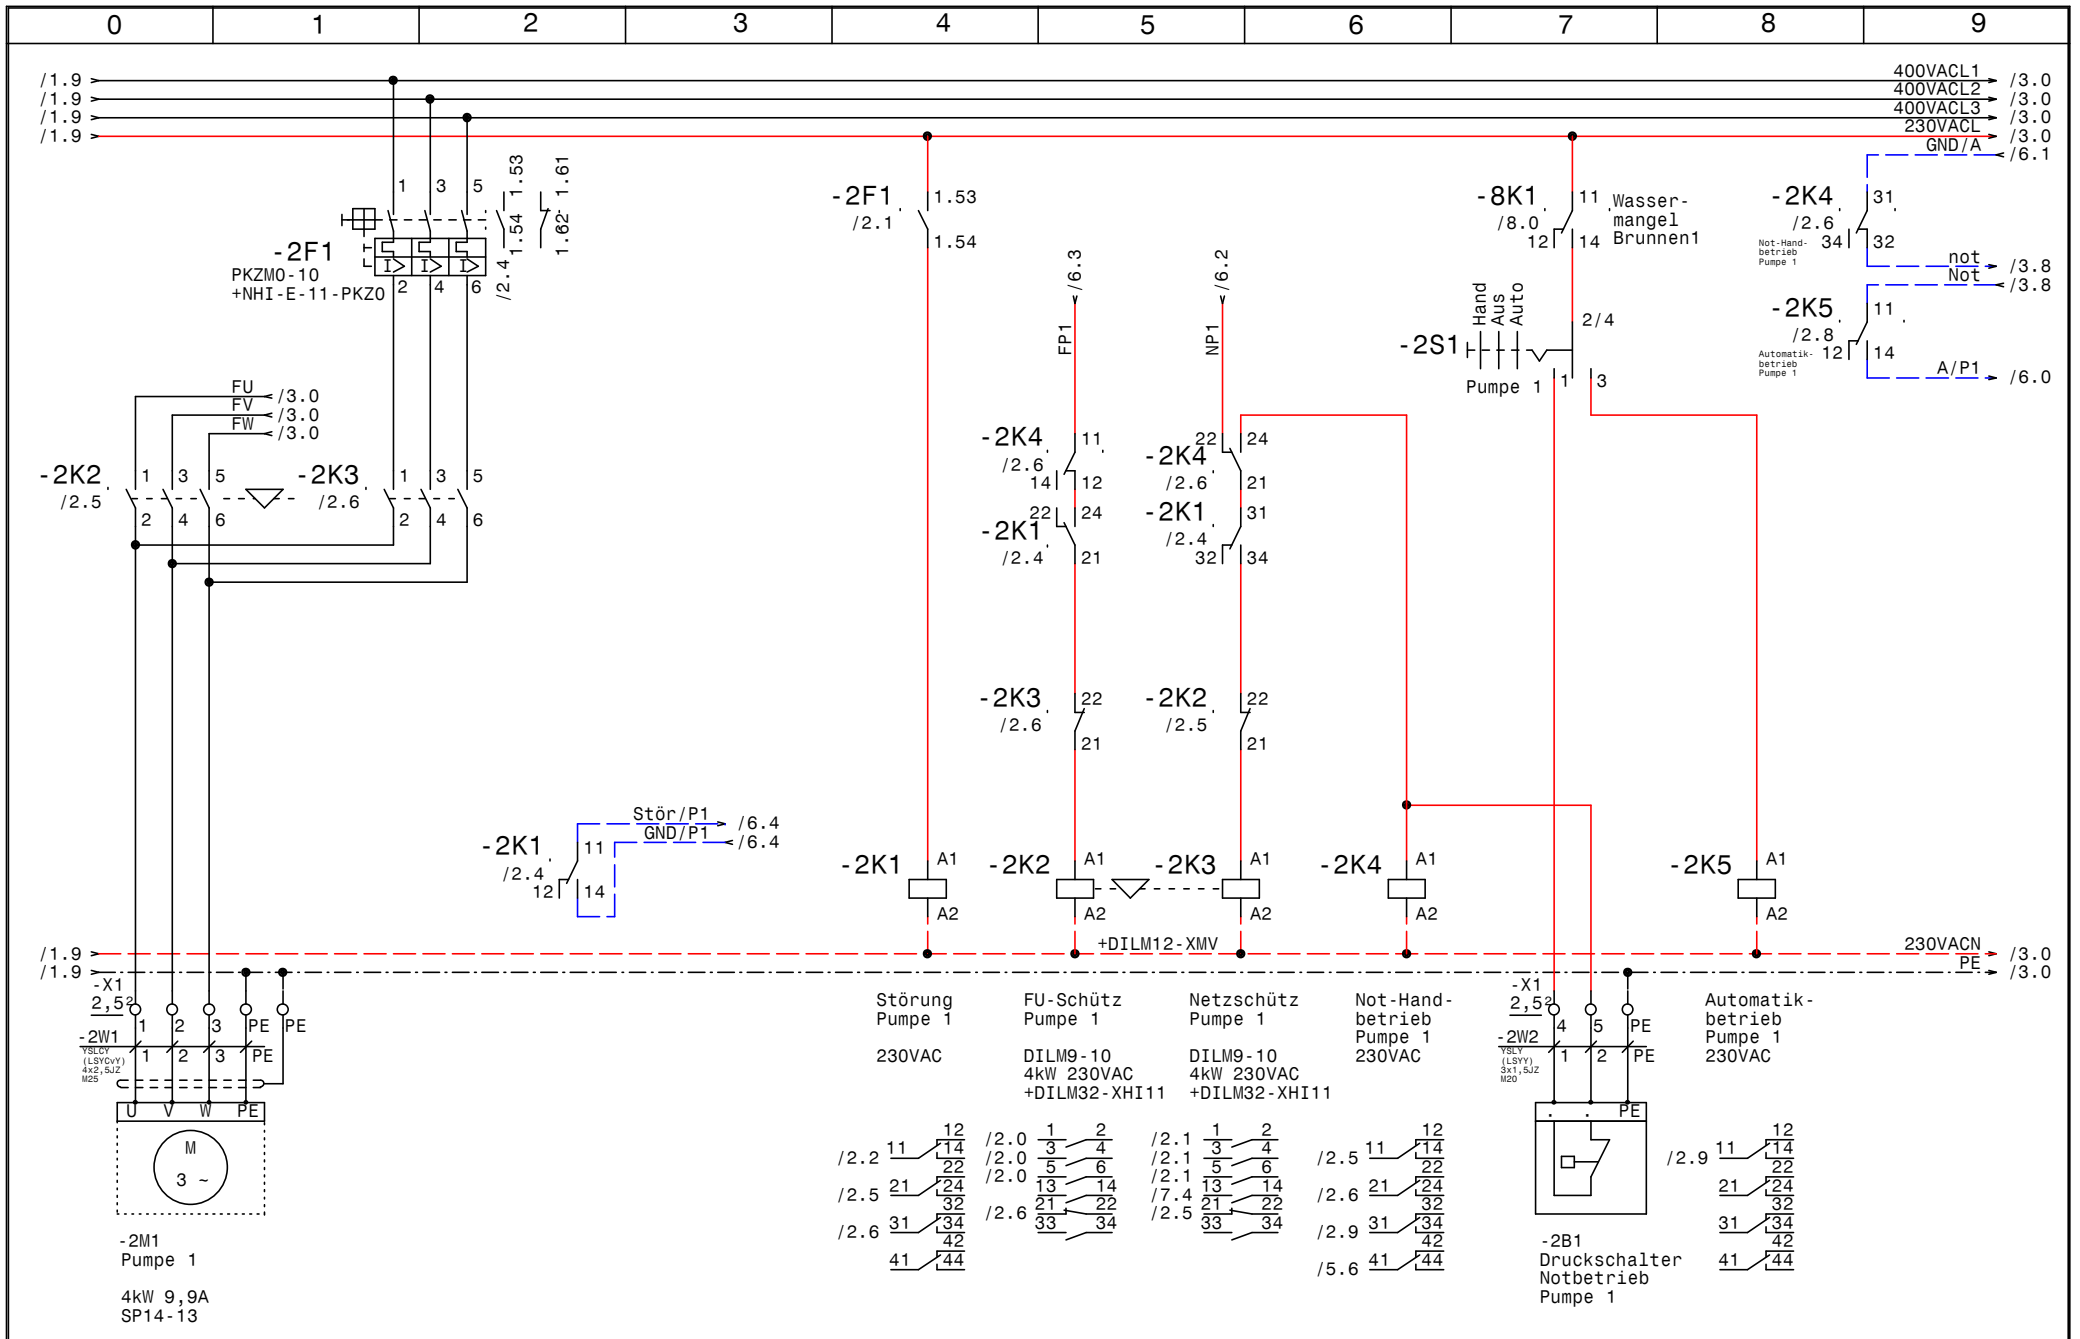

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				I0351B		-6A1, -7A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-4F1			
2	Signalleuchte gelb			Signalglühlampe gelb		-8H1, -8H2			
4	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -3K2, -3K3, -2K2			
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K4, -8K2, -8K1, -3K5, -2K1, -3K1			
						-2K5, -2K4			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N1, -2N1			
1				FC-202P4K 10A 4KW IP20		-4N1			
1				LC-Filter		-4N2			
1				RIA45 A1D1		-8N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
3	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -2W1, -3W1			
9	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -3W2, -5W3, -5W2, -8W4, -8W3			
						-5W1, -8W1, -8W2			
16	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X4, -X2			
48	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X4, -X2			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			

				Datum	04.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-F 2xDL4kW WV Kläranlage Klosterneuburg Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				136/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.