


Datum	08.05.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	




Control MPC-F 2xDL4kW
WV Kläranlage Klosterneuburg
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	136/14
	Blatt 1
	von 8 Bl.

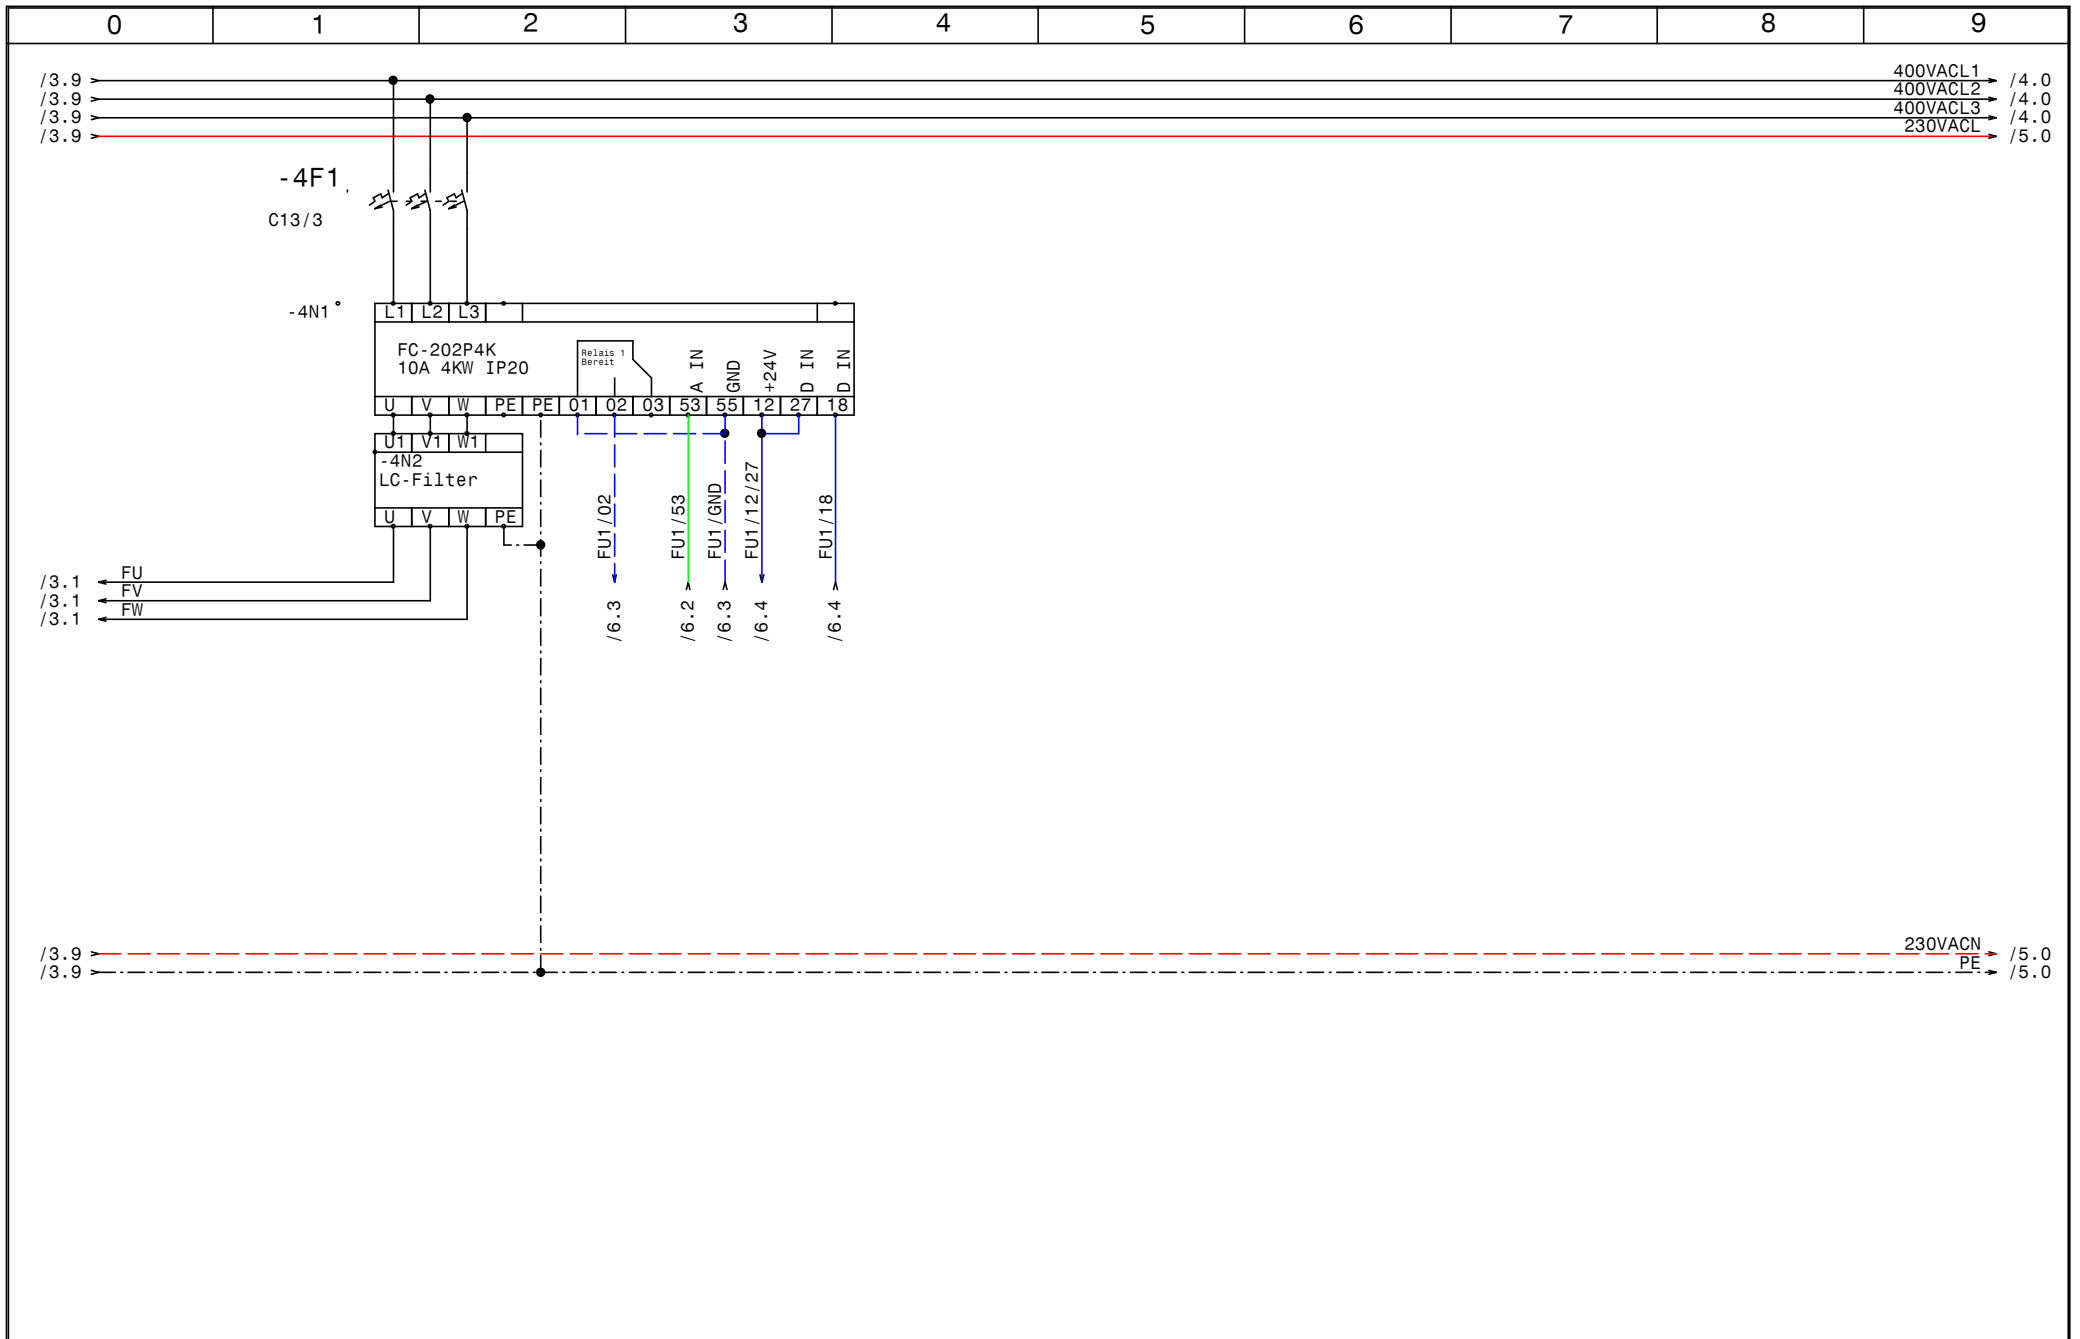

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
2				I0351B		-7A1, -6A1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-10			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1			
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-4F1			
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-8H2, -8H1			
4	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -3K3, -2K2, -3K2			
4	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-8K2, -3K1, -8K1, -3K5, -2K4, -2K5			
						-2K1, -3K4			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N1, -3N1			
1				FC-202P4K 10A 4KW IP20		-4N1			
1				LC-Filter		-4N2			
1				RIA45 A1D1		-8N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-2S1, -3S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
3	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -3W1, -2W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-8W2, -8W3, -8W1, -5W2, -5W1, -8W4			
						-5W3			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
44	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X4, -X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X2, -X1			

				Datum	08.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-F 2xDL4kW WV Kläranlage Klosterneuburg Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				136/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.