


	Datum	01.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2xDL15kW T-RSG35 SC200	Zeichn.Nr.: 146/14 Blatt 1 von 10 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Styria Media Center Graz	
	Gep.			Netzanschluß	
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net



Datum 01.07.14  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm

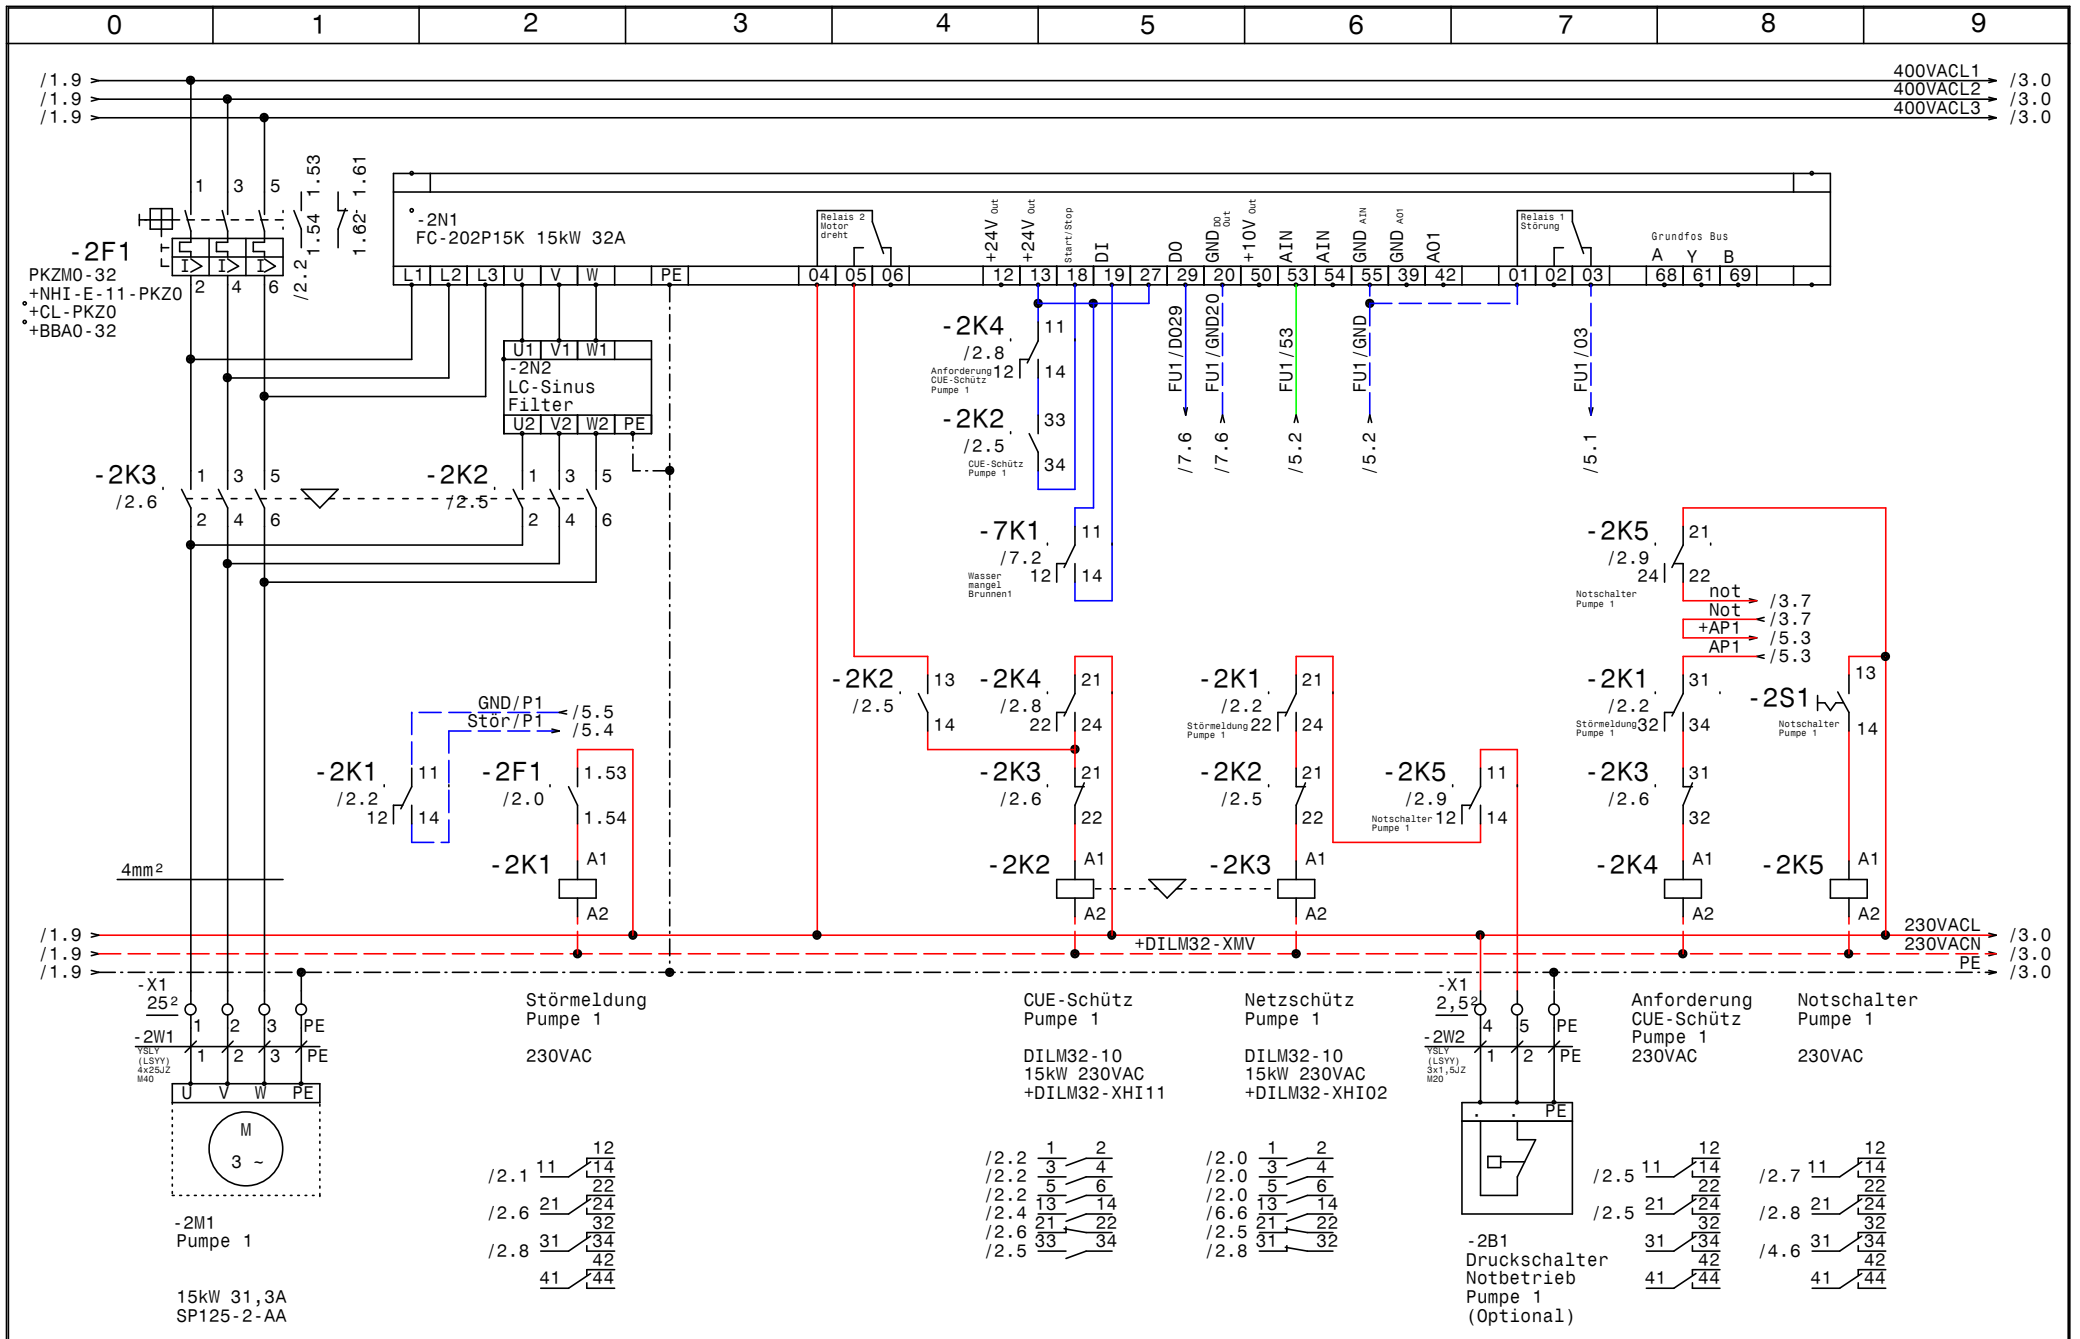

Control MPC-EF 2xDL15kW T-RSG35 SC200  
 Styria Media Center Graz  
 Pumpe 1


Zeichn.Nr.:  
 146/14  
 Blatt 2  
 von 10 Bl.









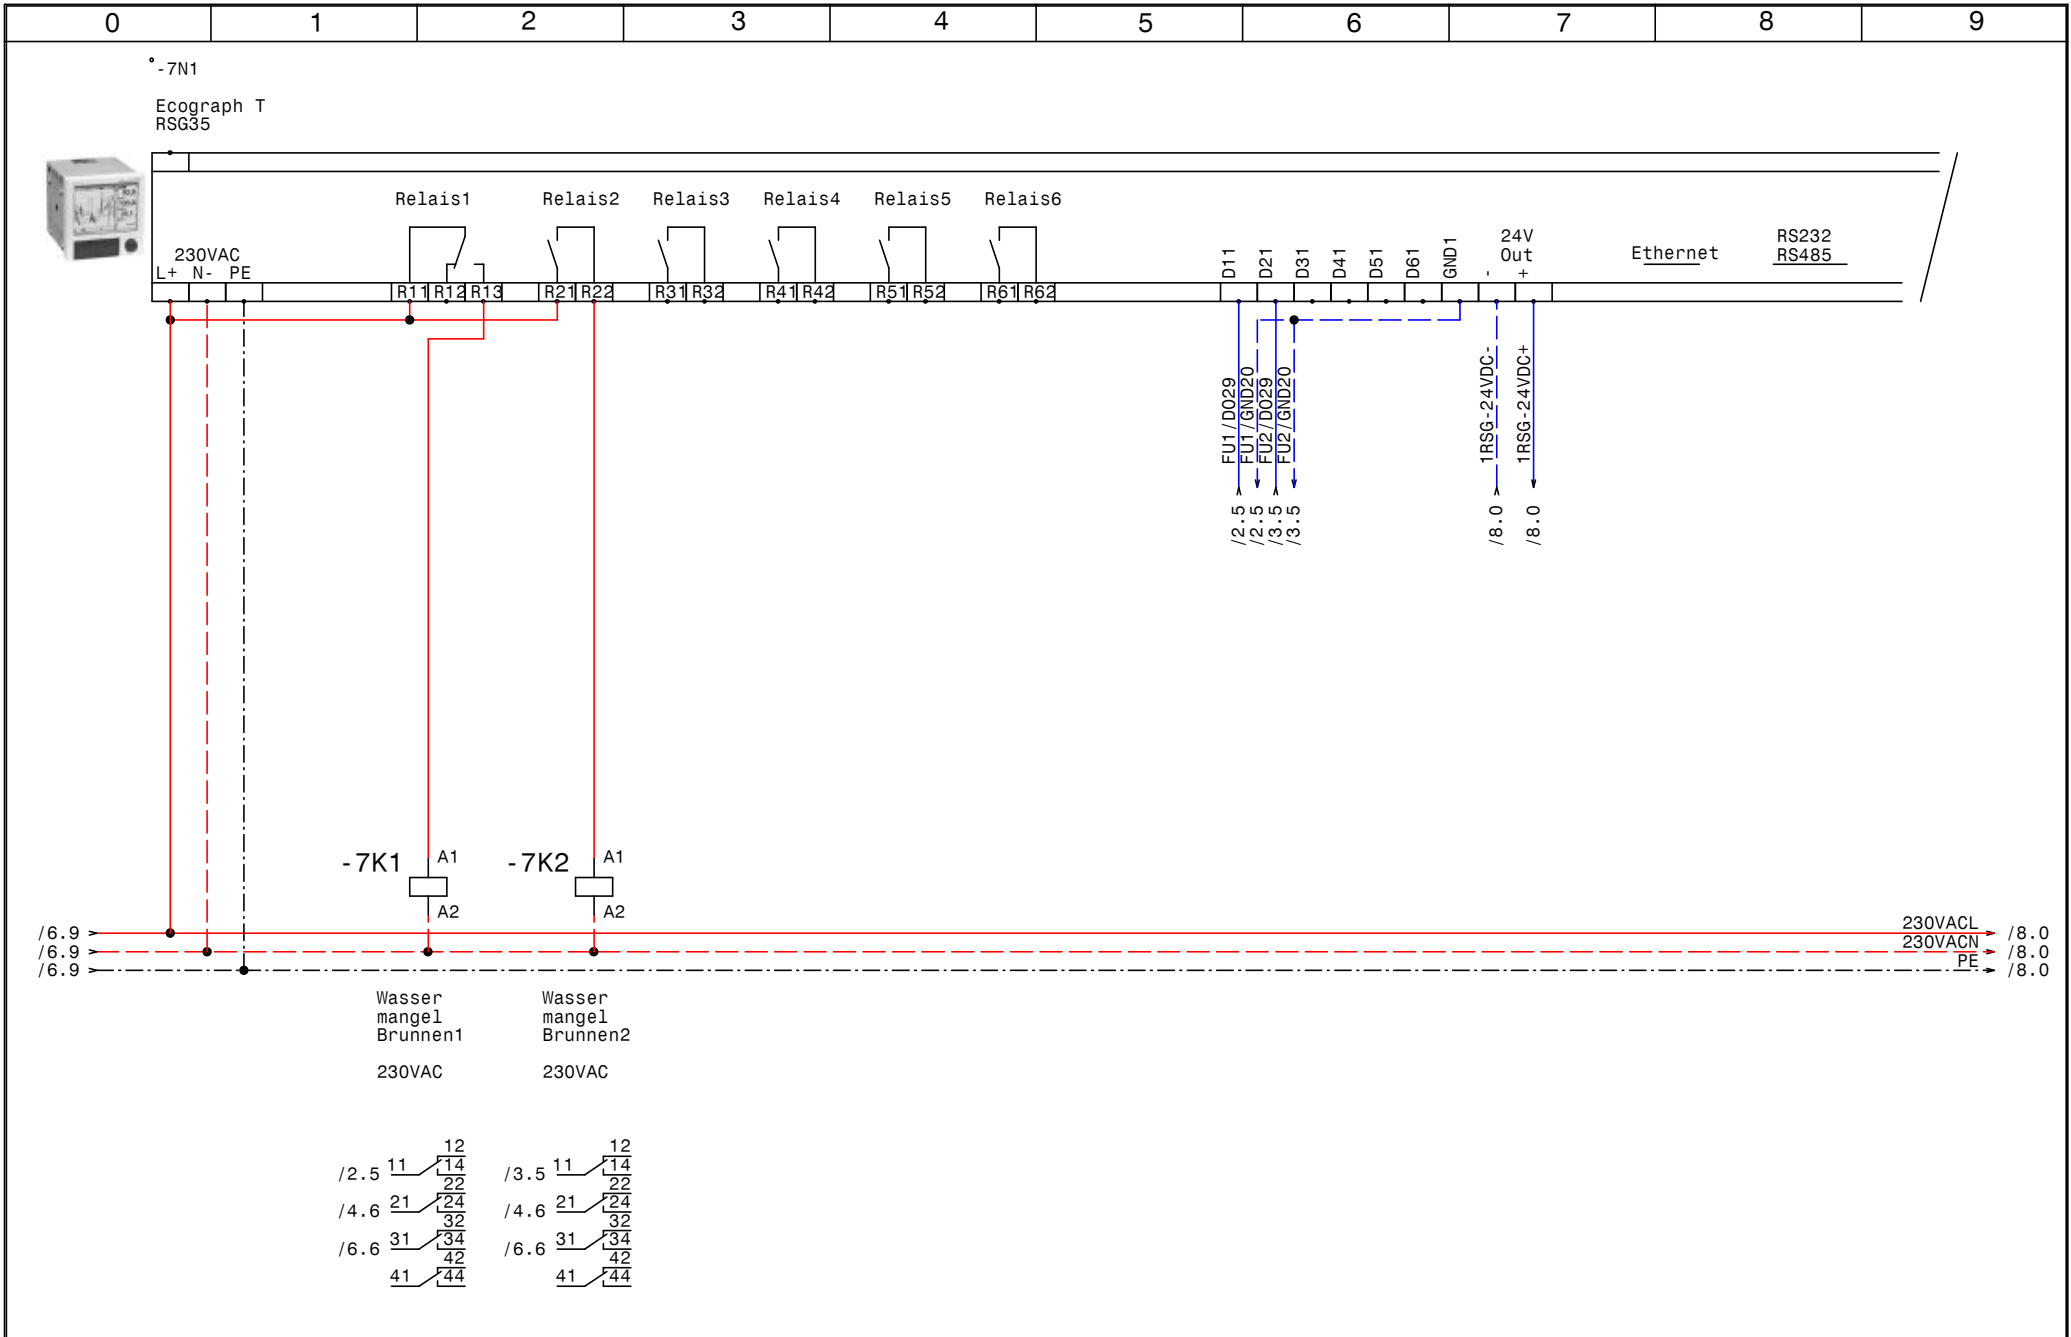










0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-4A1				
2				I0351B		-5A1, -6A1				
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-1F1				
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F2				
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F3				
2	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1				
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
1				Schrank- leuchte		-1H1				
8	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig						
4	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2, -3K3, -3K2				
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein						
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K4, -3K1, -2K5, -2K4, -7K1, -3K5				
						-7K2, -2K1				
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1				
2				FC-202P15K 15kW 32A		-2N1, -3N1				
2	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3				
2				LC-Sinus Filter		-3N2, -2N2				
1				Ecograph T RSG35		-7N1				
2				sc200 Controller		-9N2, -9N1				
1				Thermostat		-1P1				
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1				
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1				
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1				
2	M40			Kabelverschraubung		-3W1, -2W1				
7	M20			Kabelverschraubung		-8W1, -2W2, -10W1, -4W2, -3W2, -4W1				
						-10W3				
4	M16			Kabelverschraubung		-9W1, -9W2, -10W2, -10W4				
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1				
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
2	EK 25 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
6	Klemme 25 grau			Klemme L		-X1				
			Datum	01.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU Control MPC-EF 2xDL15kW T-RSG35 SC200 Styria Media Center Graz <b>Materialliste</b>				Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger F.					146/14	
			Gepr.						Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.	

