

Datum 26.06.14  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm



Control MPC-EF 2xDL15kW T-RSG35 SC200  
 Styria Media Center Graz  
 Pumpe 1

Zeichn.Nr.:  
 146/14  
 Blatt 2  
 von 10 Bl.














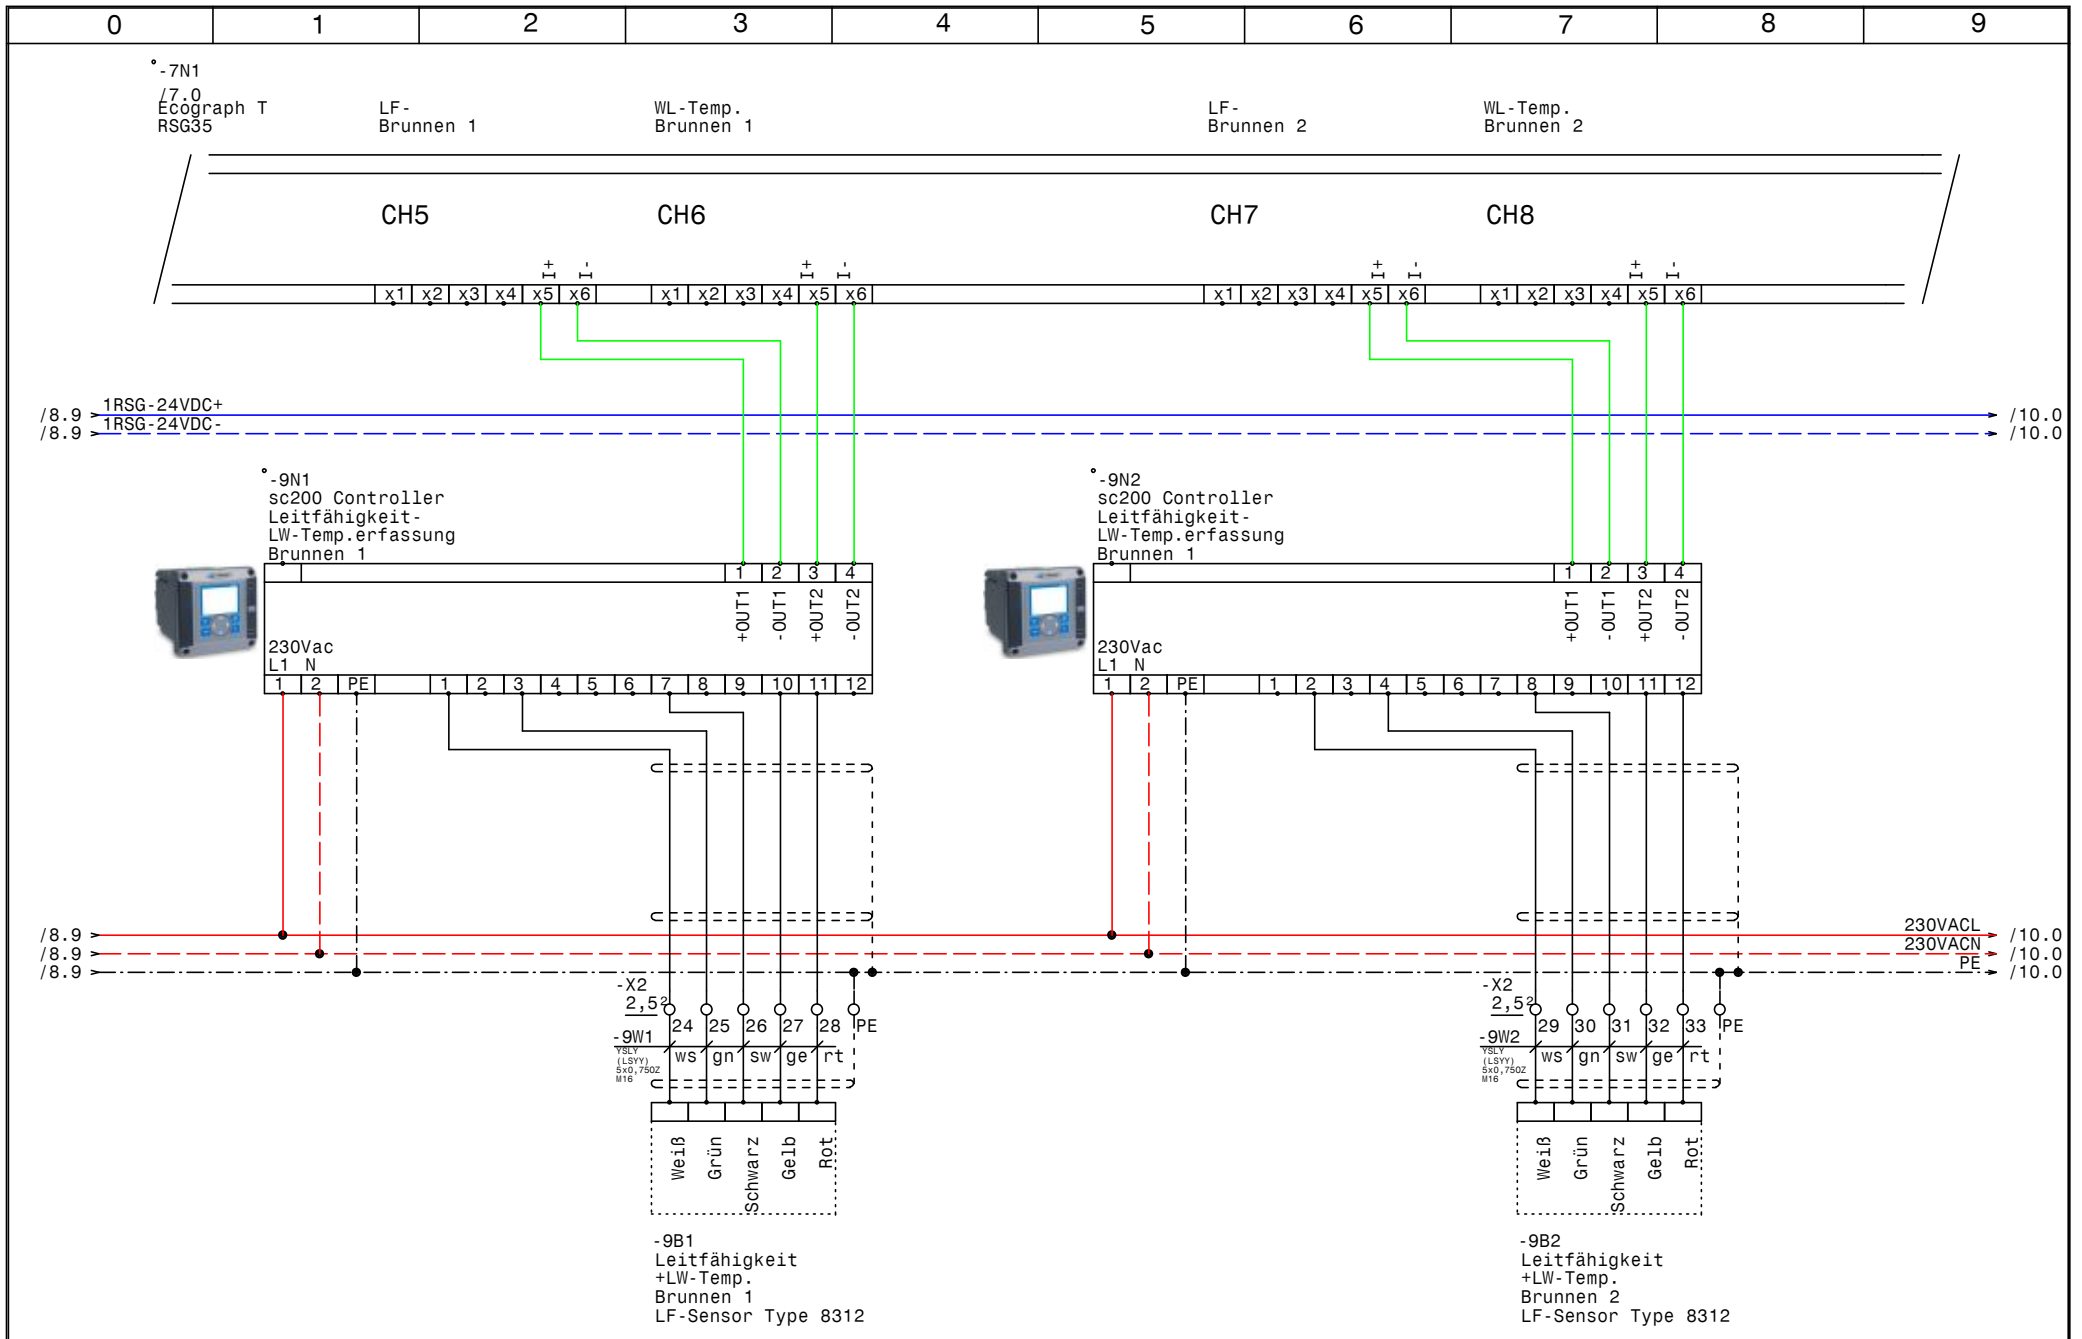






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
2				I0351B		-6A1, -5A1			
1	Neozed 3x25A			Neozed 3x25A		-1F1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F2			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F3			
2	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-2F1, -3F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1				Schrank- leuchte		-1H1			
4	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2, -3K2, -3K3			
8	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-7K1, -2K4, -7K2, -3K5, -2K5, -3K1			
						-2K1, -3K4			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -3N2			
2	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3			
2				FC-202P15K 15kW 32A		-3N1, -2N1			
1				Ecograph T RSG35		-7N1			
2				sc200 Controller		-9N1, -9N2			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
3	M40			Kabelverschraubung		-3W1, -1W1, -2W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-8W1, -10W3, -4W2, -4W1, -10W1, -3W2			
						-2W2			
4	M16			Kabelverschraubung		-10W2, -9W1, -10W4, -9W2			
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
2	EK 25 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			

				Datum	26.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2xDL15KW T-RSG35 SC200 Styria Media Center Graz <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				146/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

