



	Datum	25.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL5,5kW	Zeichn.Nr.: 165/14 Blatt 2 von 6 Bl.
	Bearb.	Hattinger		WKO Innsbruck	
	Gepr.			Pumpe 1	
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

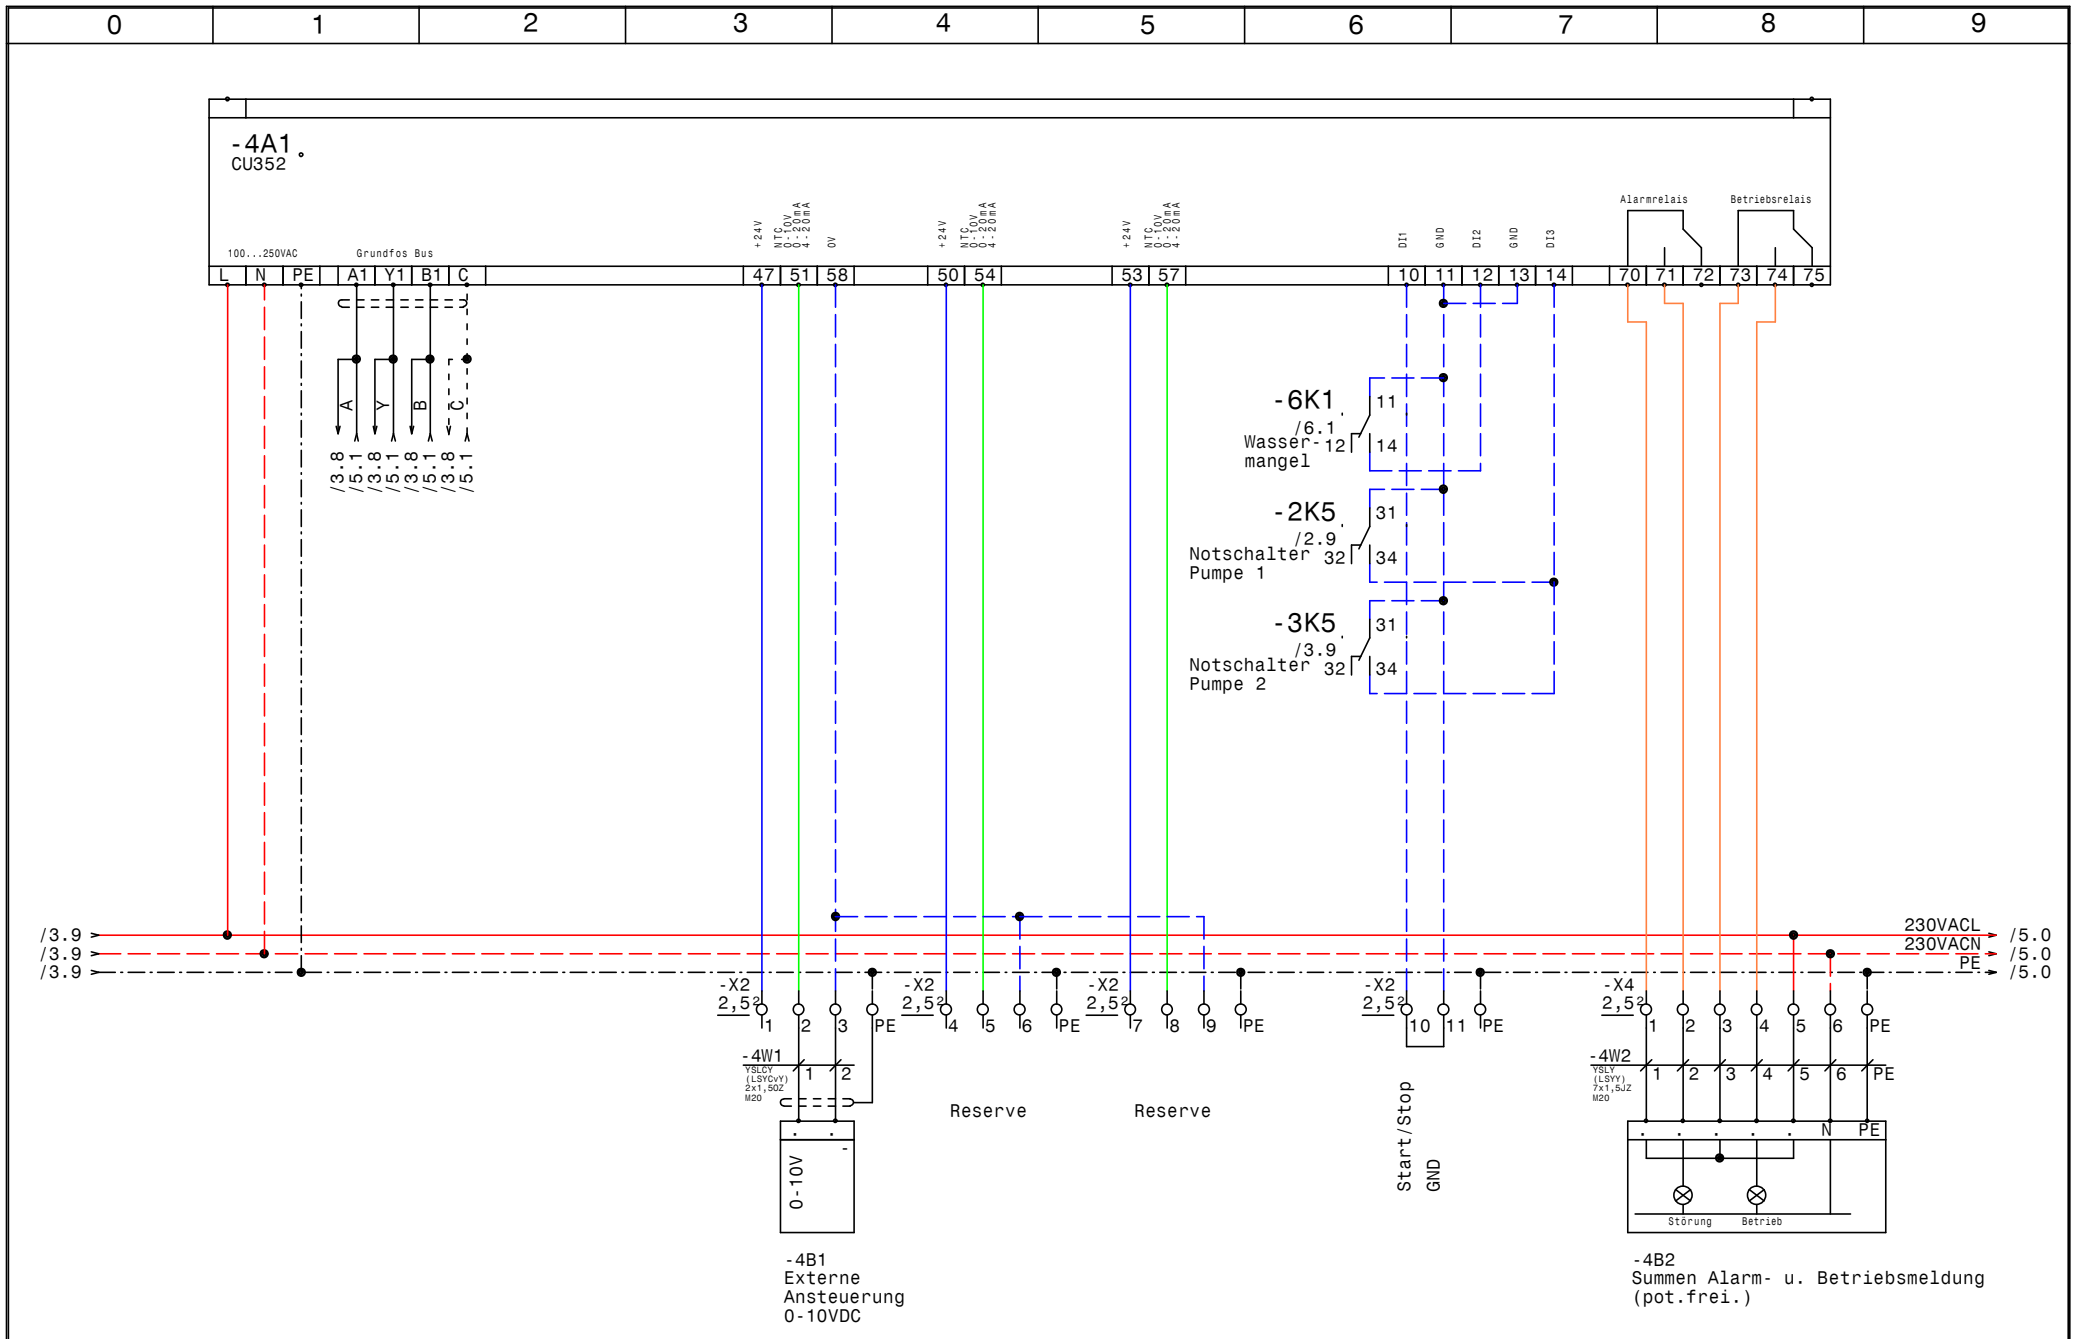

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-6B1			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	DILM15-10(230V50HZ)			Schütz		-2K2, -3K3, -2K3, -3K2			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K5, -3K4, -3K1, -3K5, -6K1, -2K1			
						-2K4			
7	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2				Schaltschrankventilator		-1M1, -1M2			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -3N2			
2				CUE31 5,5kW 13A 3x380-500V IP20		-3N1, -2N1			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N3, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-3W1, -2W2, -6W1, -2W1, -4W2, -4W1			
						-3W2			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
45	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X4			
10	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X2, -X1, -X1			

			Datum	25.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL5,5kW WKO Innsbruck Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hättinger F.				165/14	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.