


Datum	30.06.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	


**elpe**  
ELEKTRO  
ANLAGENBAU

Control CUE1-DL5,5kW TRSG35  
Dr. Schenk  
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	166/14
	Blatt 1
	von 6 Bl.



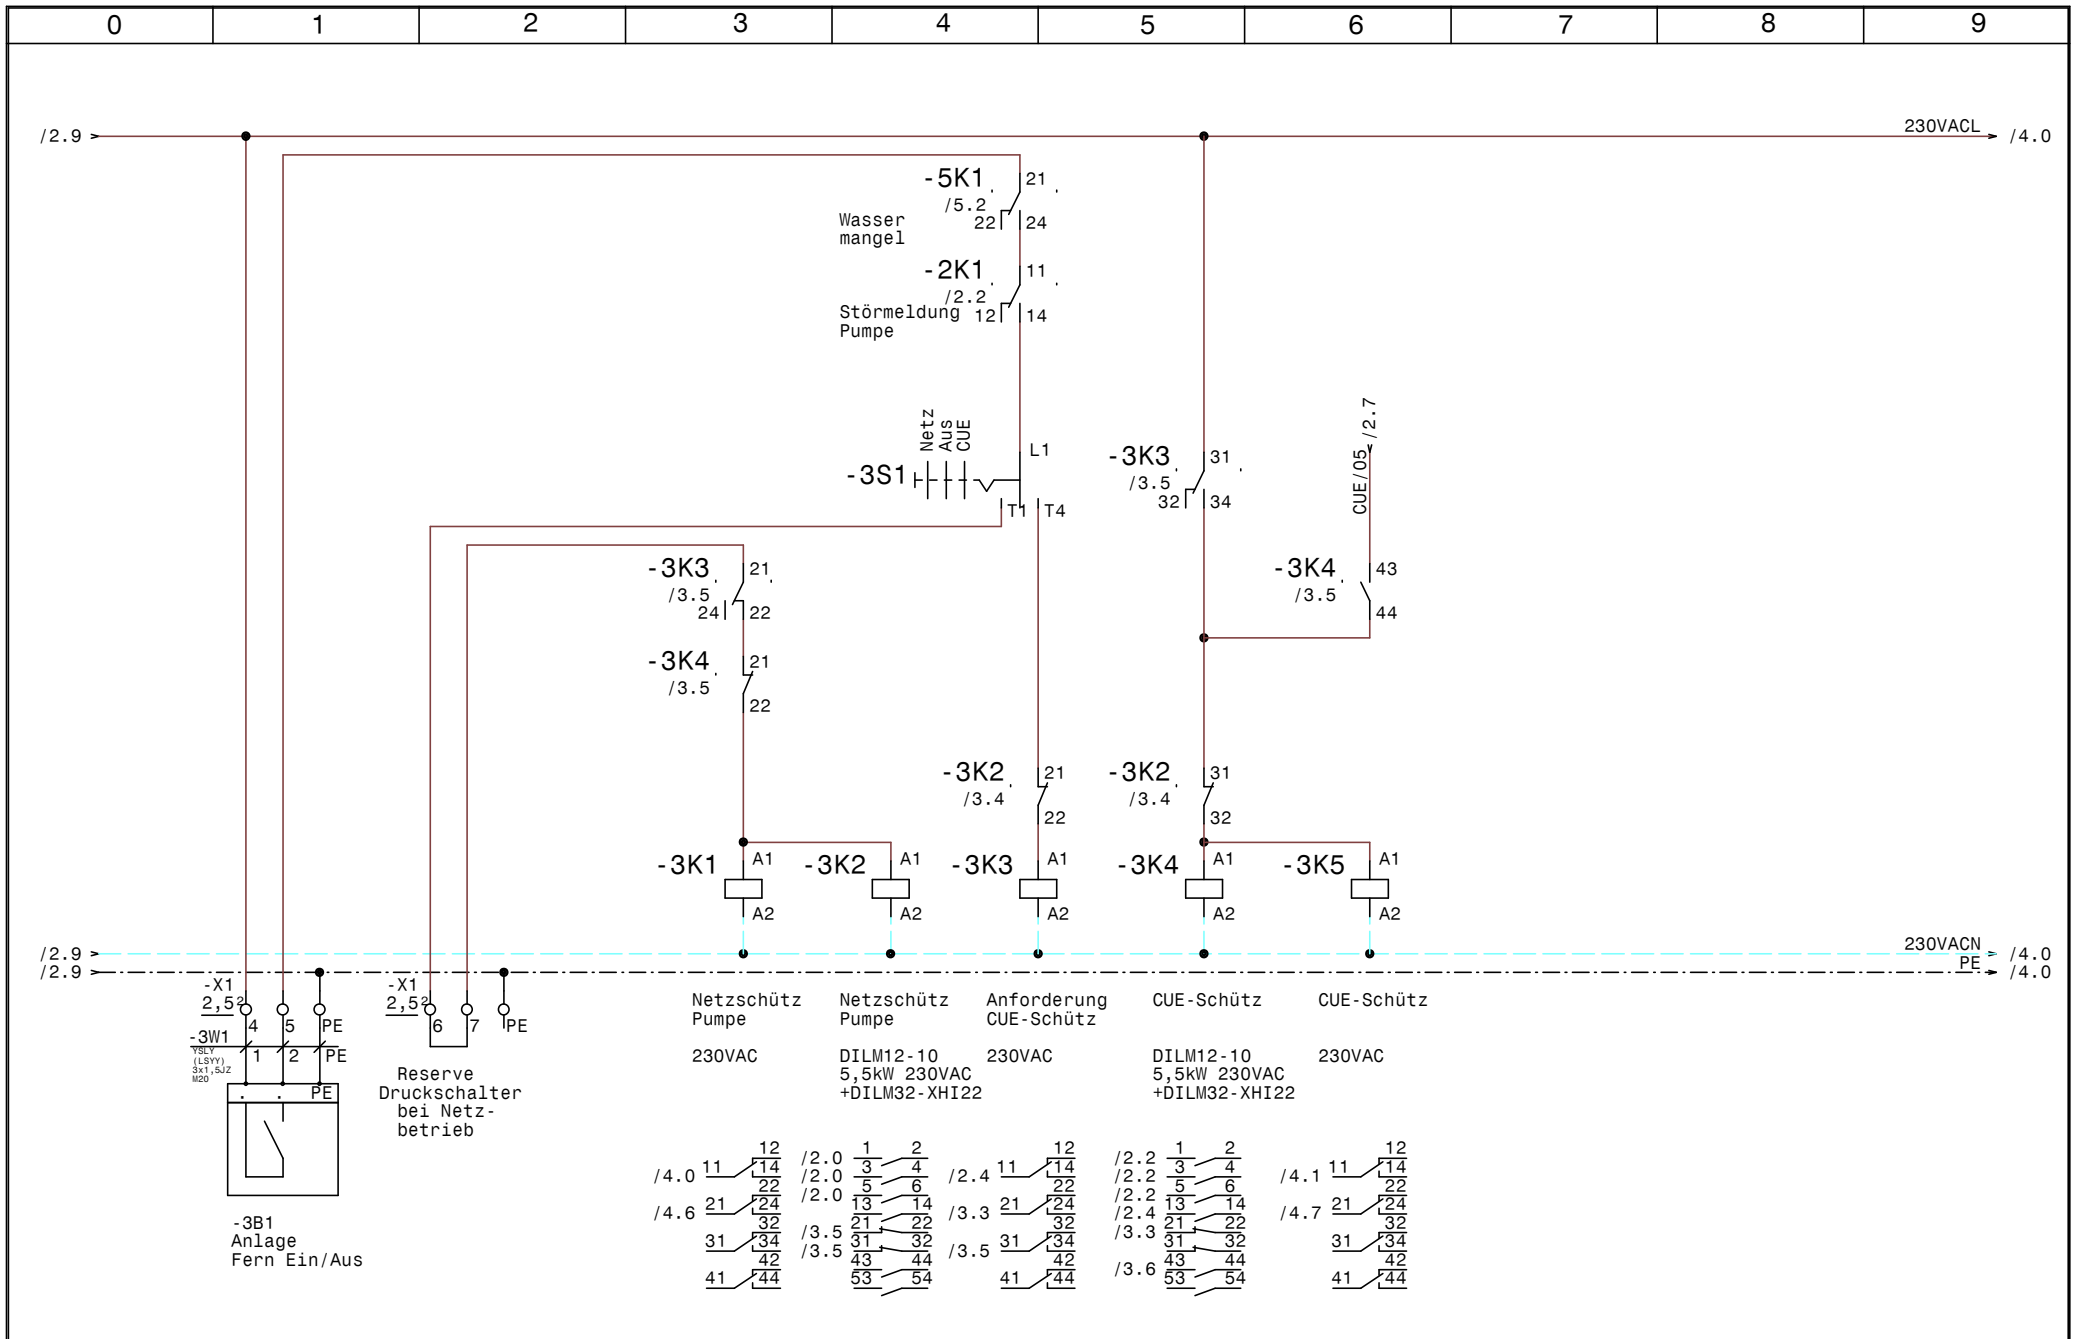

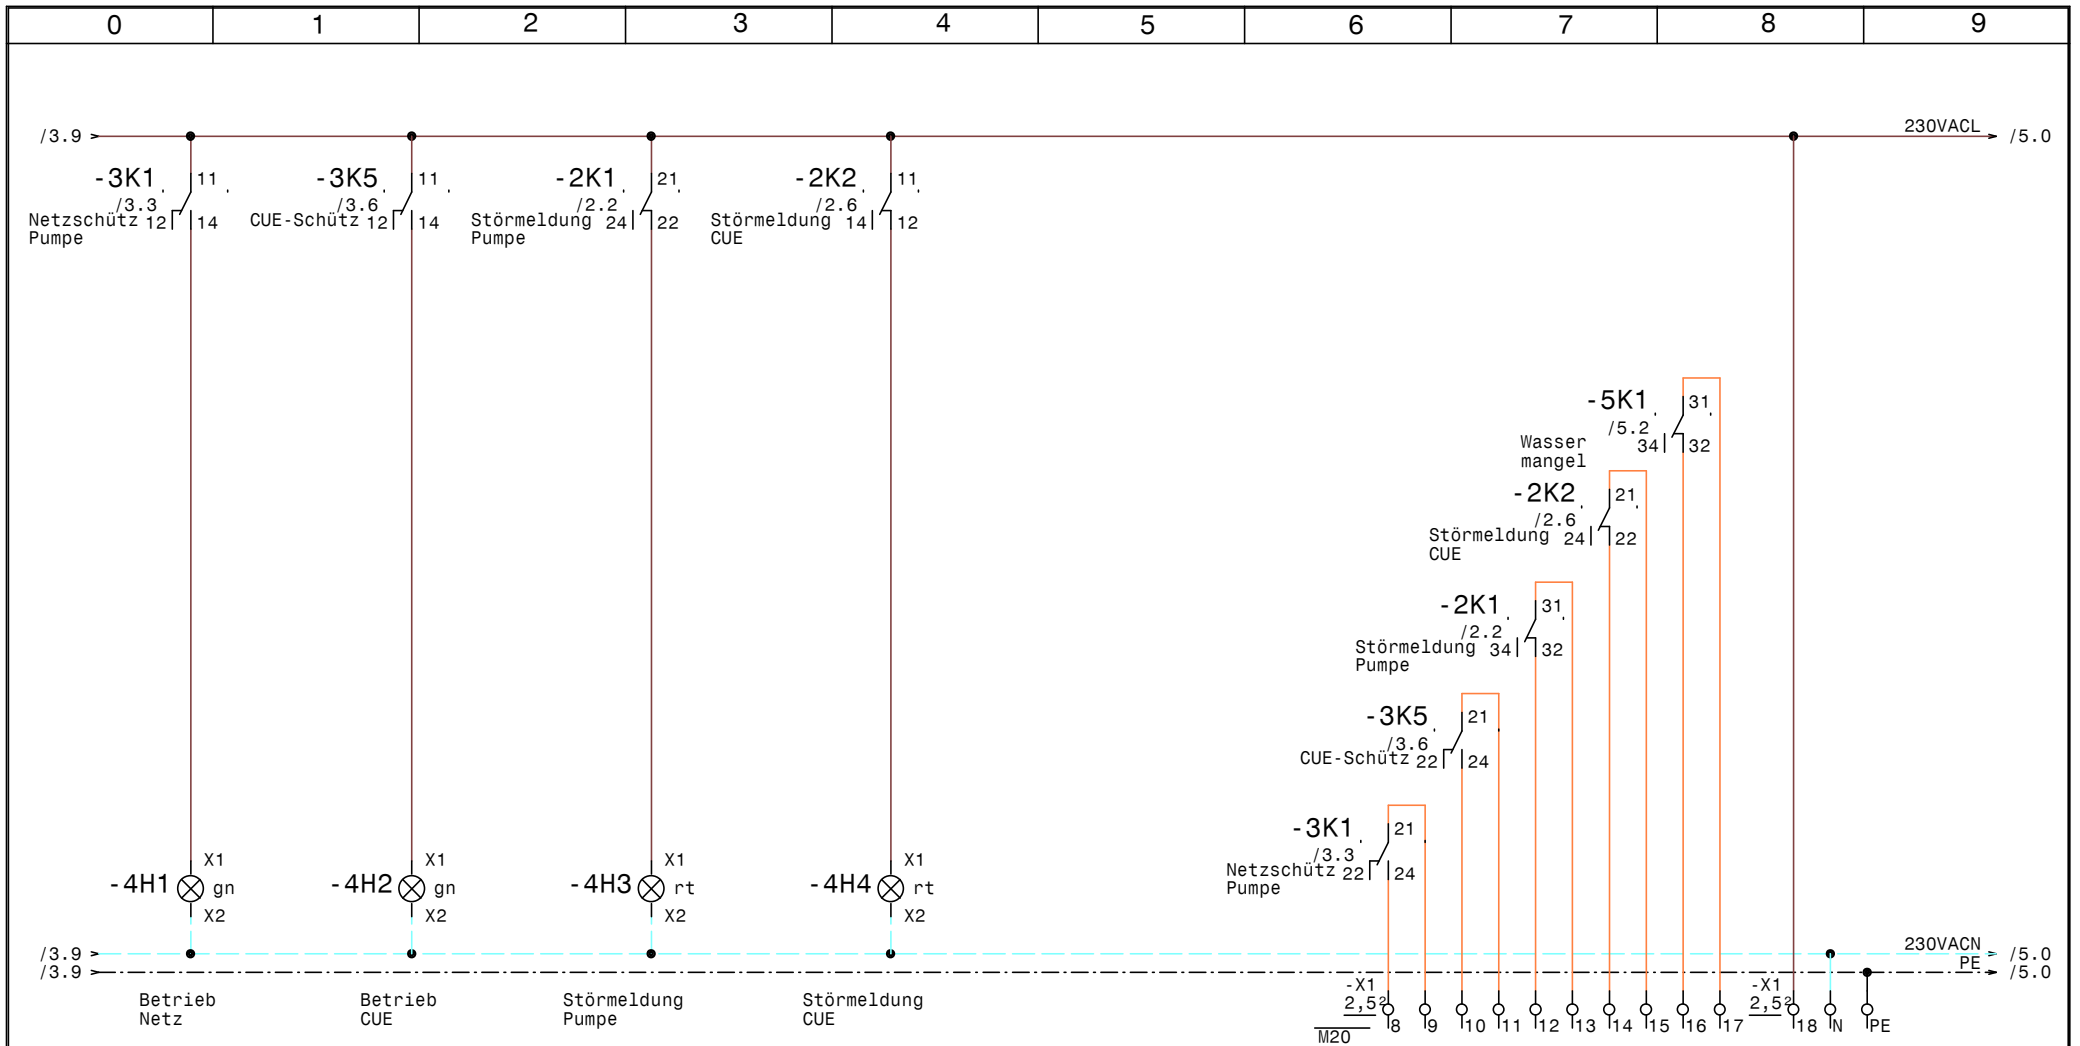

Signal 1 = Betrieb  
Signal 2 = Störung

