

	Datum	02.07.14
	Bearb.	Hattinger
	Gepr.	
	Norm	



Control MPC-EF 3-11,0  
 Kläranlage Erpfendorf  
**I0351B Signalmodule**


Zeichn.Nr.:	
	167/14
	Blatt 4
	von 12 Bl.











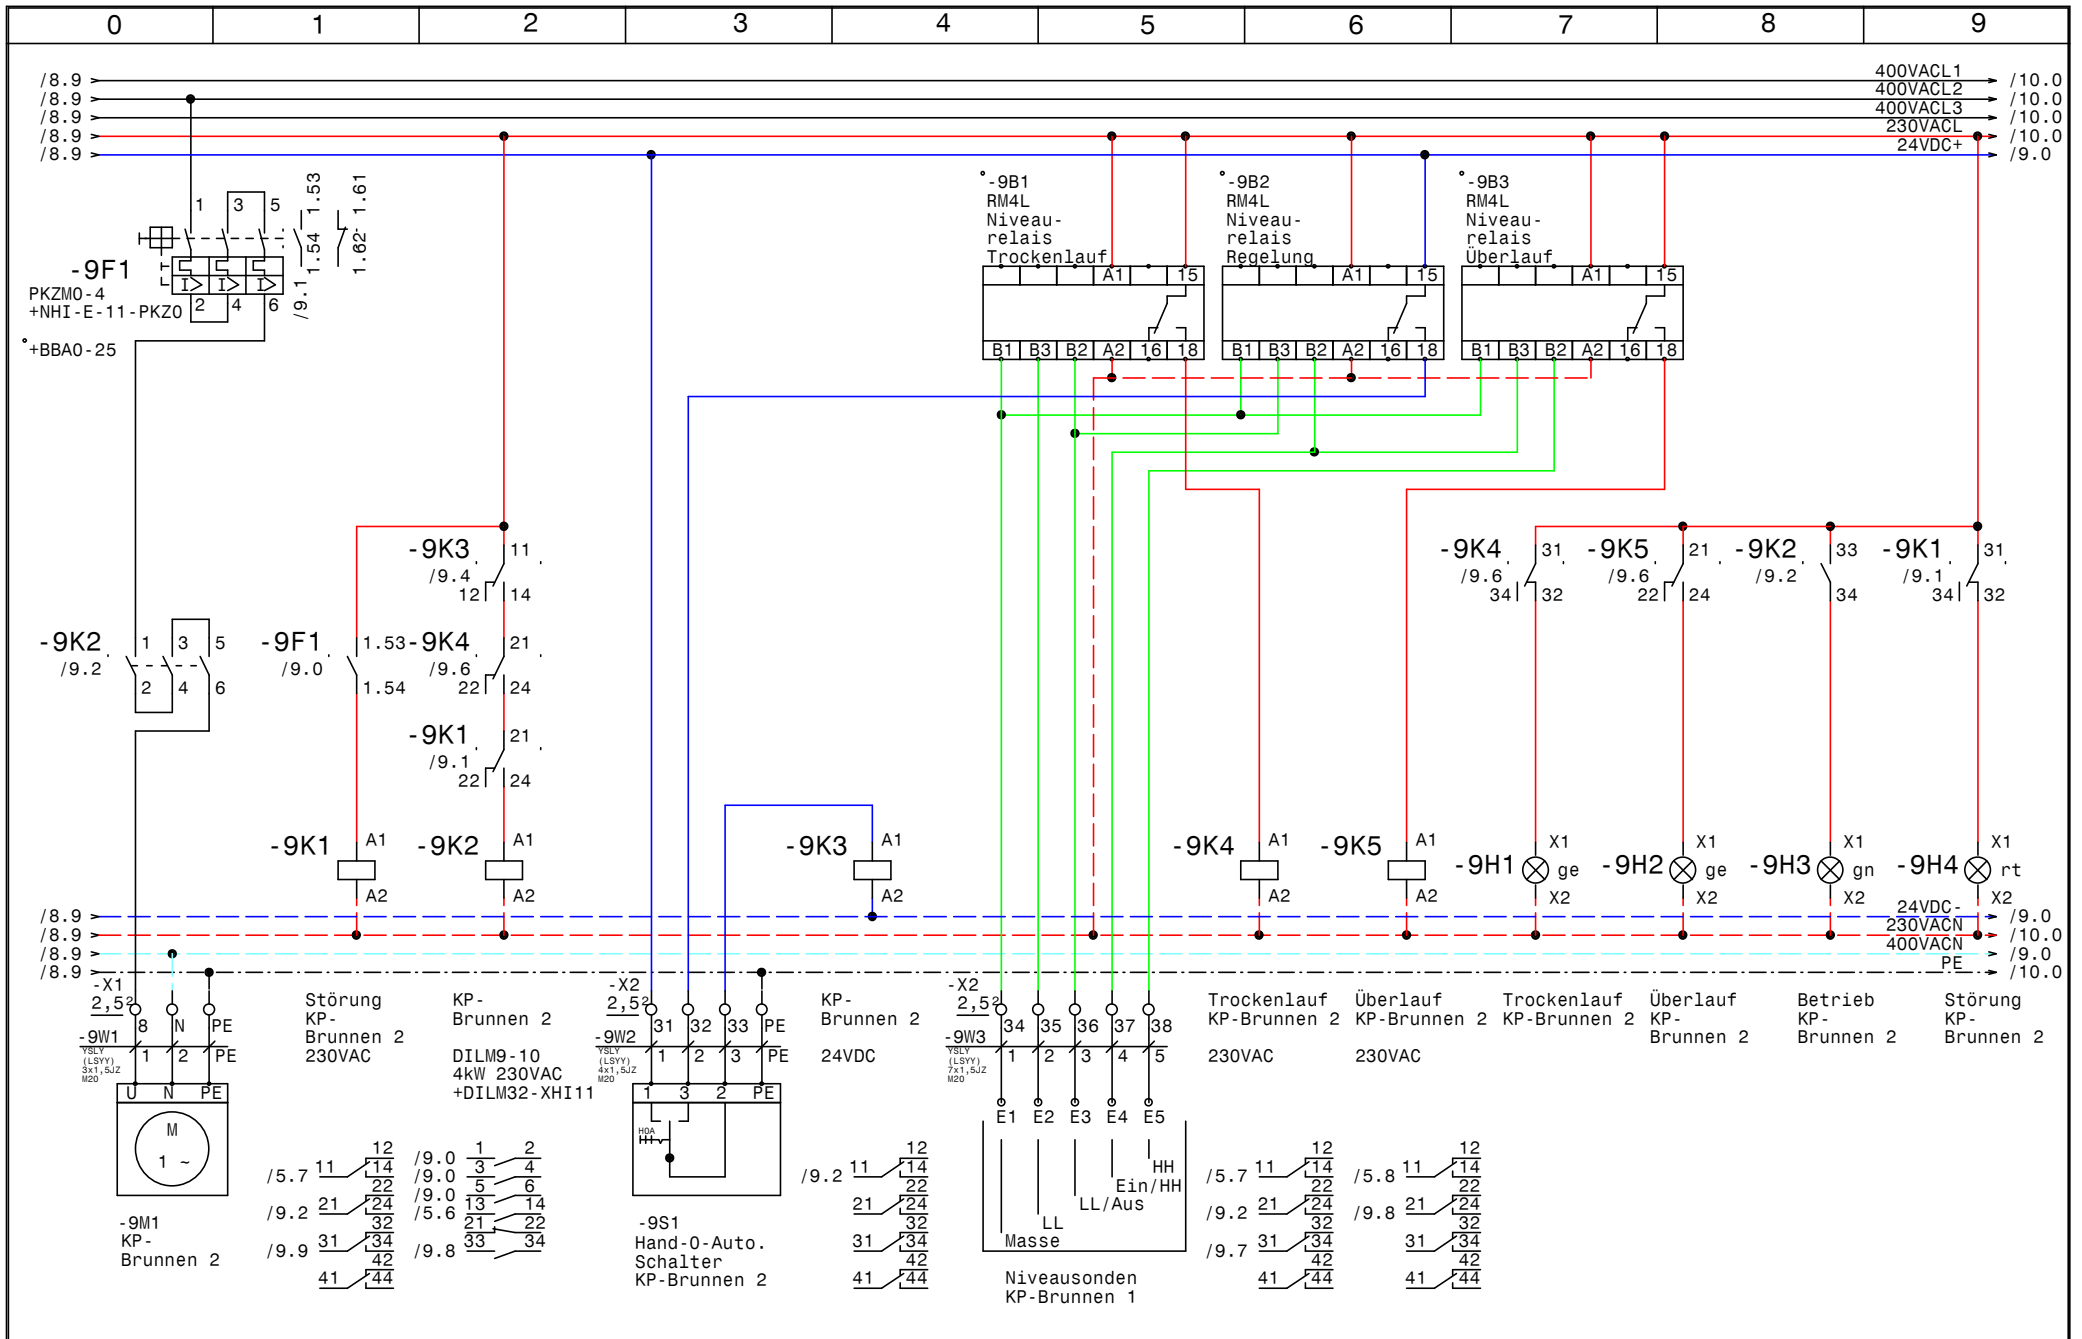

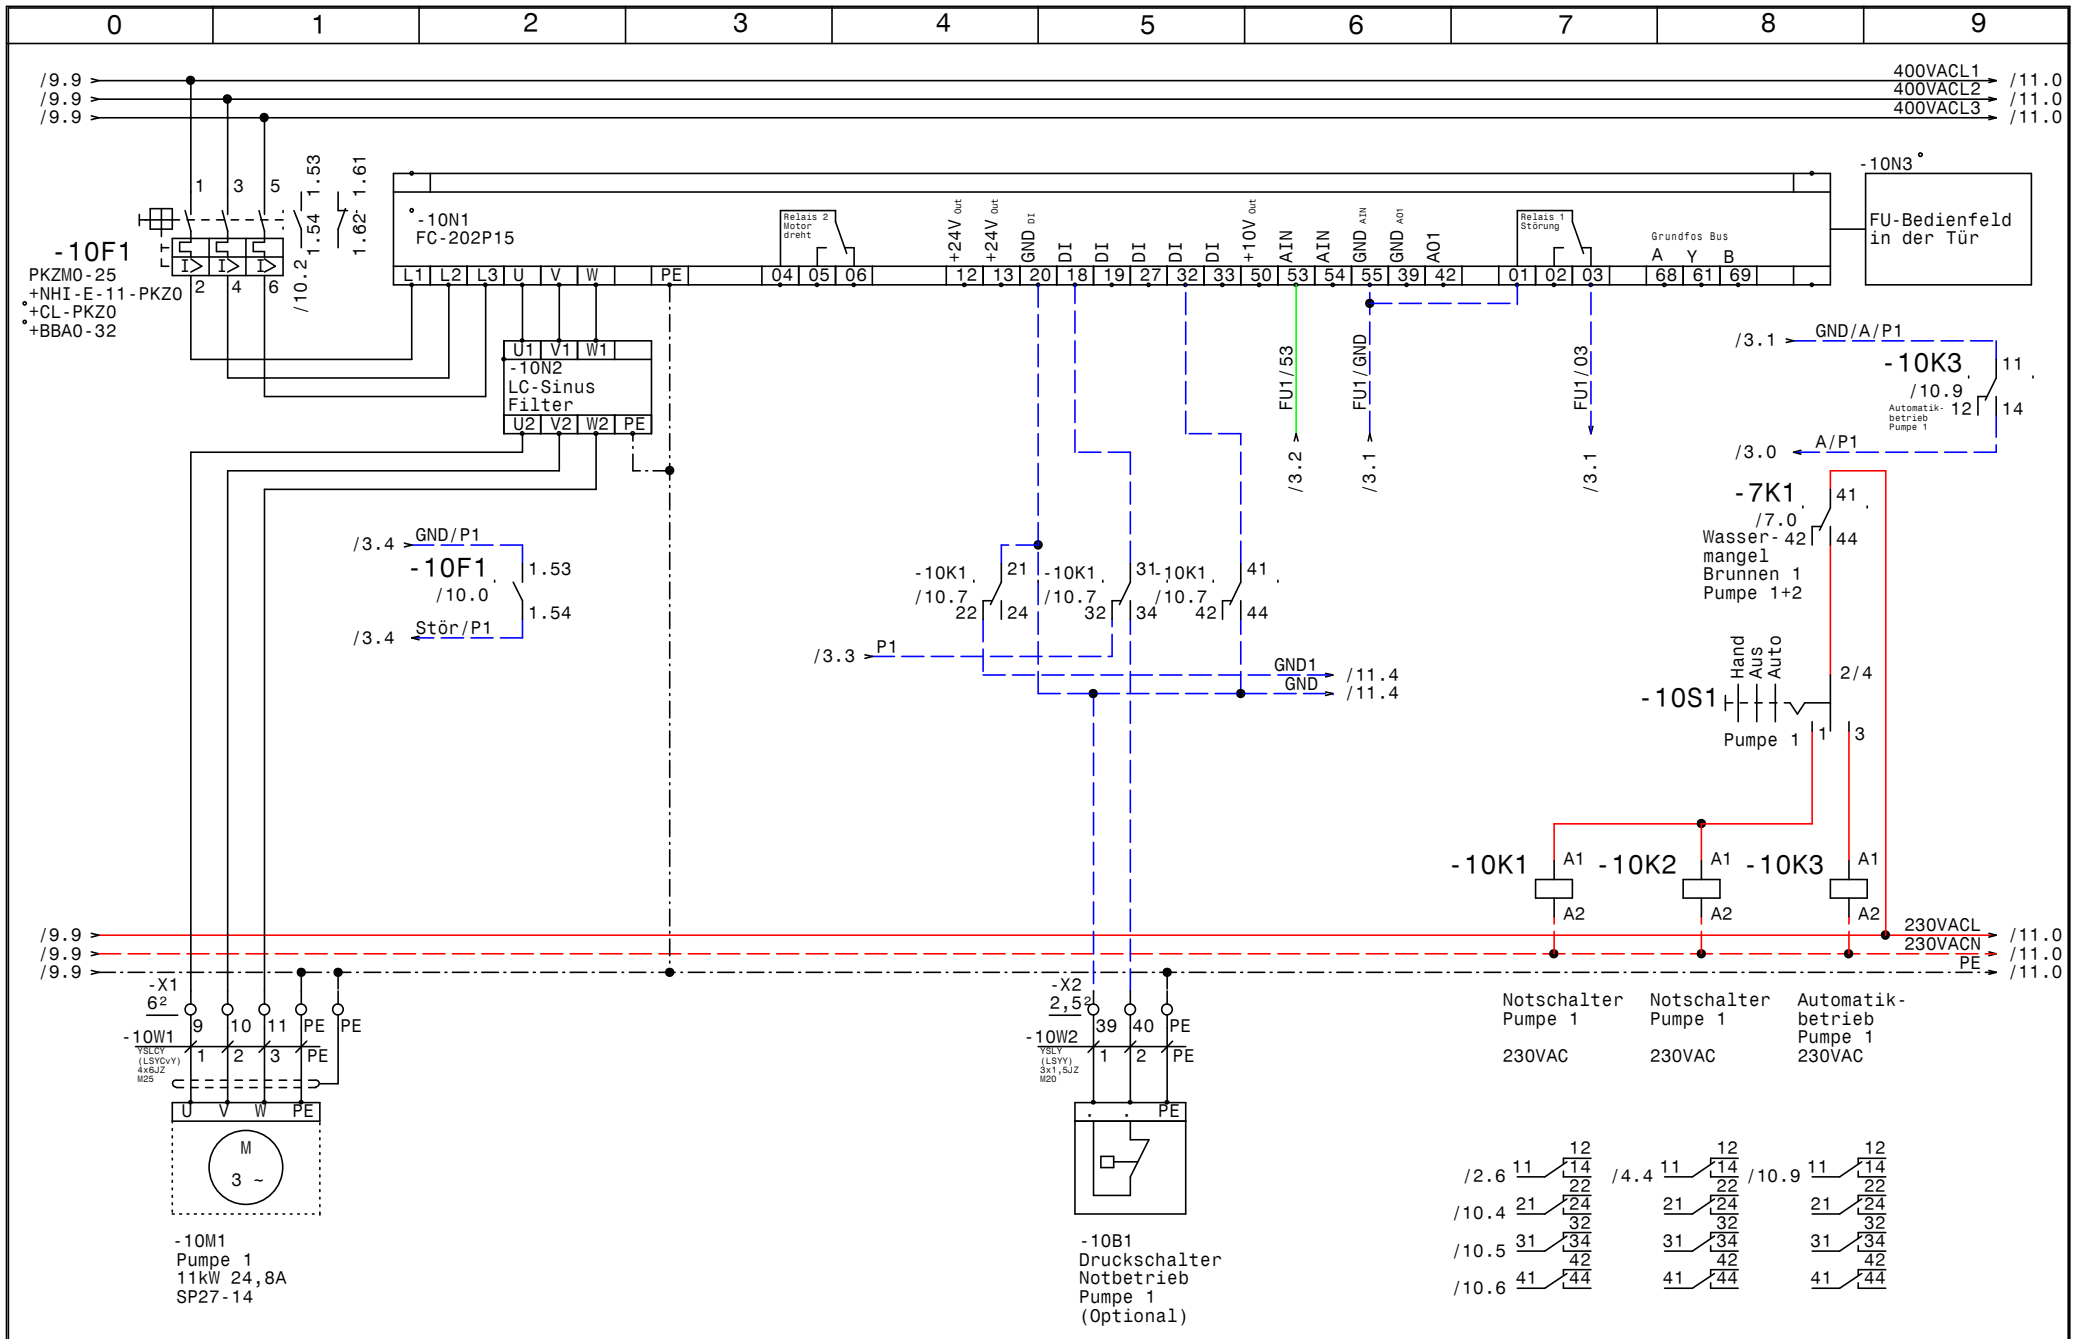



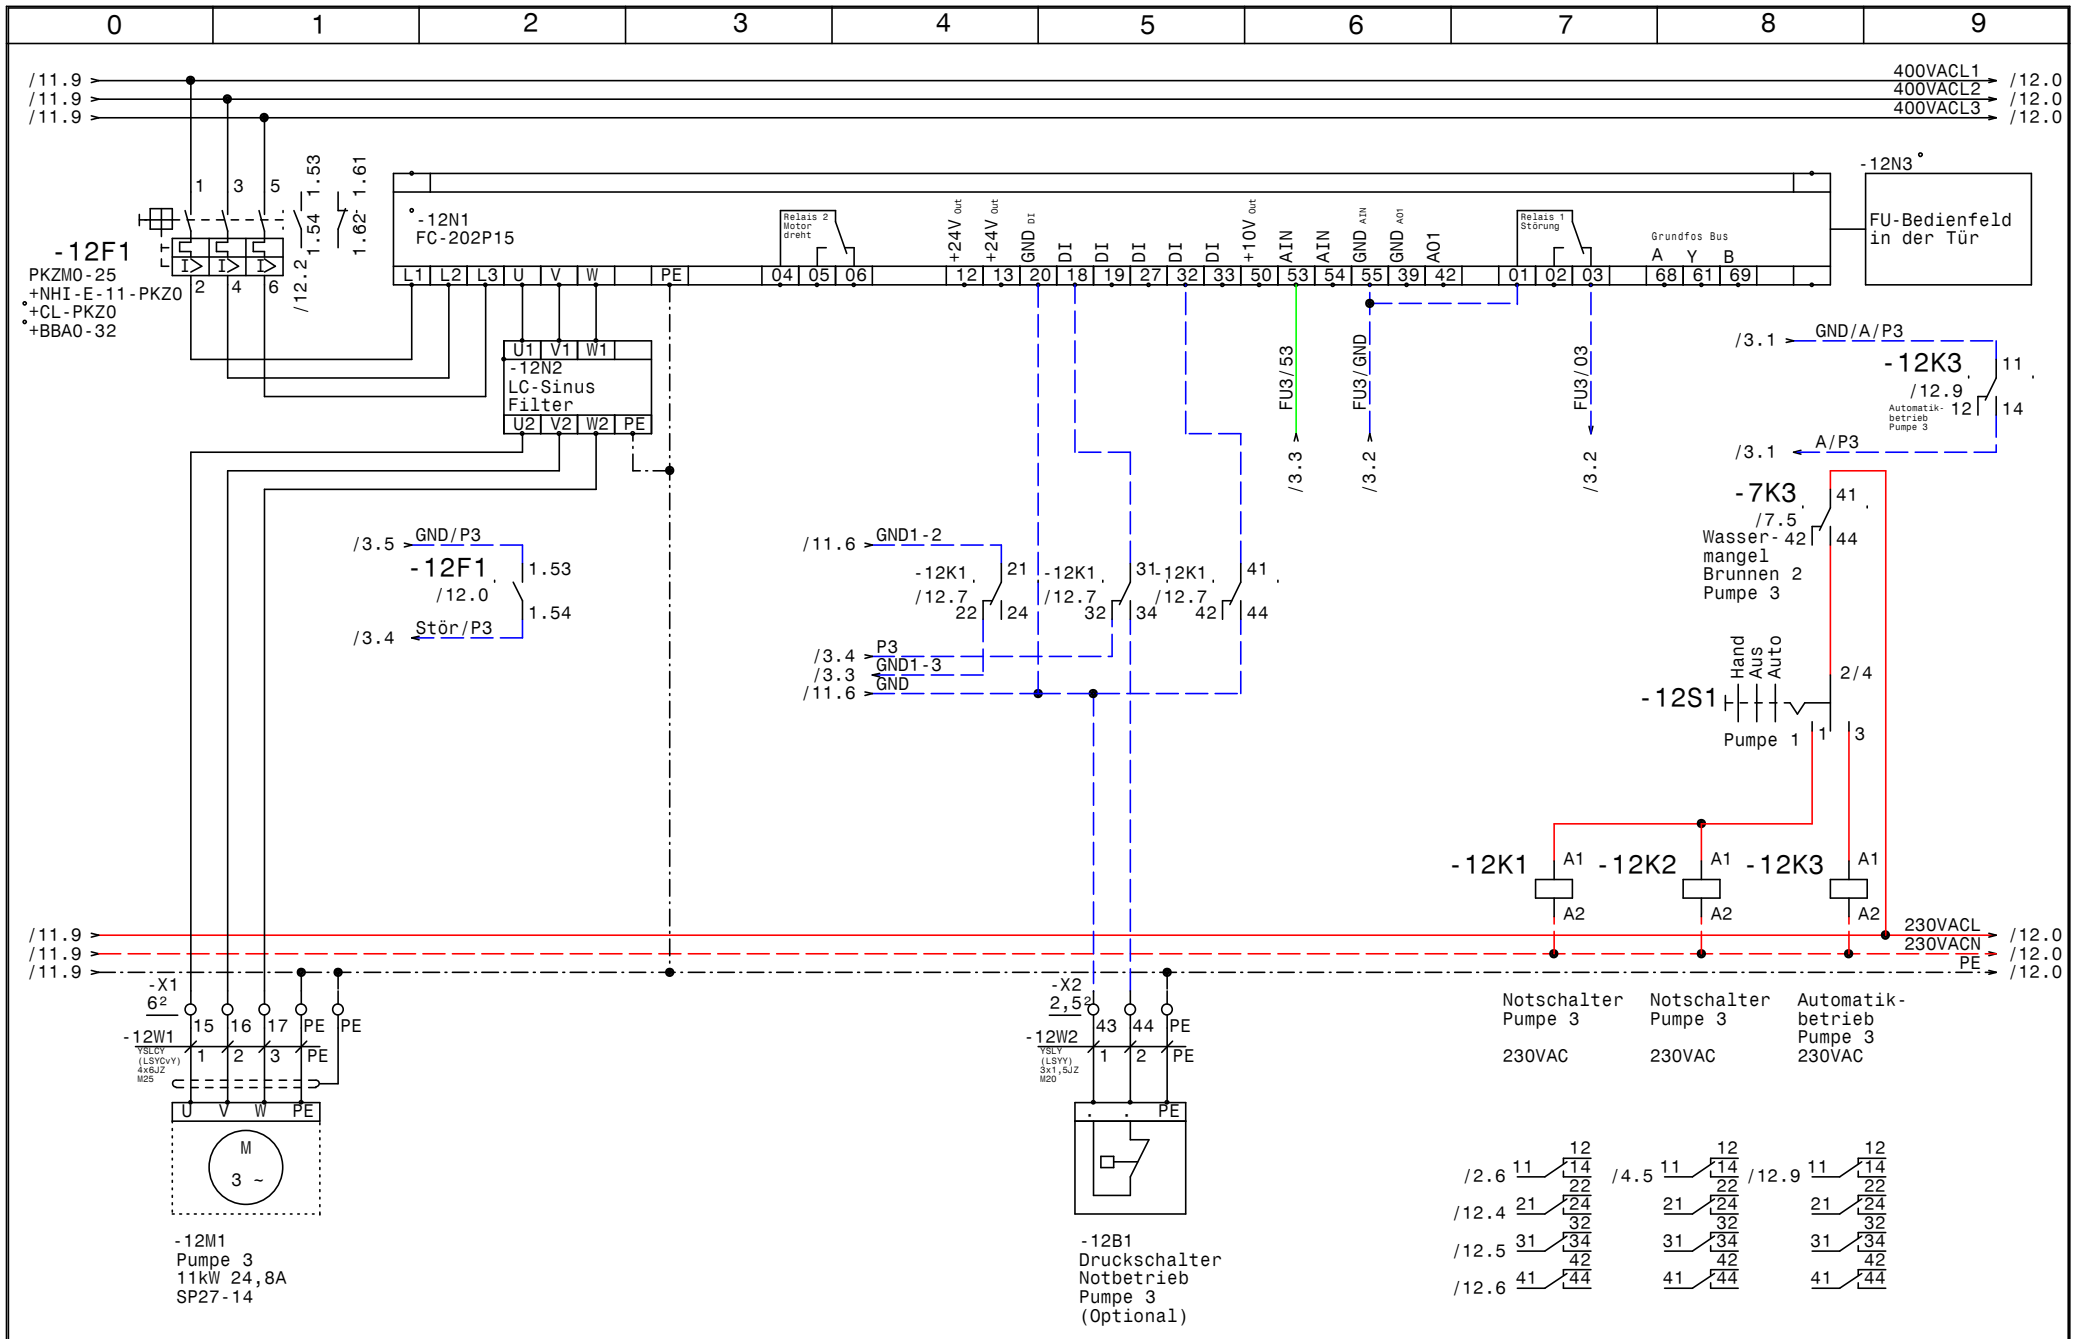

Datum 02.07.14  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm



Control MPC-EF 3-11,0  
 Kläranlage Erpfendorf  
 Pumpe 3 Brunnen 2

Zeichn.Nr.:  
 167/14  
 Blatt 12  
 von 12 Bl.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2				I0351B		-4A1, -3A1			
8	RM4L			Niveaurelais		-9B1, -8B1, -7B3, -8B2, -7B1, -9B3			
						-9B2, -8B3			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1, -1F5			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F2			
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-1F3			
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-1F4			
2	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-9F1, -8F1			
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-12F1, -11F1, -10F1			
2				CU351		-2G1, -2A1			
6	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-8H1, -7H2, -7H1, -8H2, -9H2, -9H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-8H4, -9H4			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-9H3, -8H3			
3	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig		-6K1, -9K3, -8K3			
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-8K2, -9K2			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
19	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-11K1, -10K3, -10K2, -11K2, -10K1, -9K1			
						-11K3, -9K4, -7K4, -8K1, -8K4, -9K5			
						-12K1, -7K1, -8K5, -7K3, -12K3, -7K2			
						-12K2			
22	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2				Schaltschrankventilator		-1M2, -1M1			
4	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N4, -0N3, -0N2, -0N1			
1	6EP1 332-15H71			Netzteil 230VAC 24VDC 2,5A PM 12		-5N1			
1	6ES7 1513AA23-0AB0			ET 200S IM151-3PN		-5N2			
1	6ES7 1384CB11-0AB0			ET 200S PM-E		-5N3			
1	6ES7 1344GB01-0AB0			ET 200S 2 AI		-5N4			
1	6ES71314BF00-0AA0			ET 200S 8 DI		-5N5			
3				FC-202P15		-10N1, -11N1, -12N1			
3				LC-Sinus Filter		-10N2, -11N2, -12N2			
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-11N3, -10N3, -12N3			
2				Thermostat		-1P2, -1P1			

			Datum	02.07.14
			Bearb.	Hättinger F.
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Control MPC-EF 3-11,0  
 Kläranlage Erpfendorf  
 Materialliste

Zeichn.Nr.:	
	167/14
	Blatt 1
	von 2 Bl.

