


Datum 26.09.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm




Control MPC-EF 3-11,0
 Kläranlage Erpfendorf
 KP-Brunnen 1

Feld 1
 Zeichn.Nr.: 167/14
 Blatt 9
 von 13 Bl.

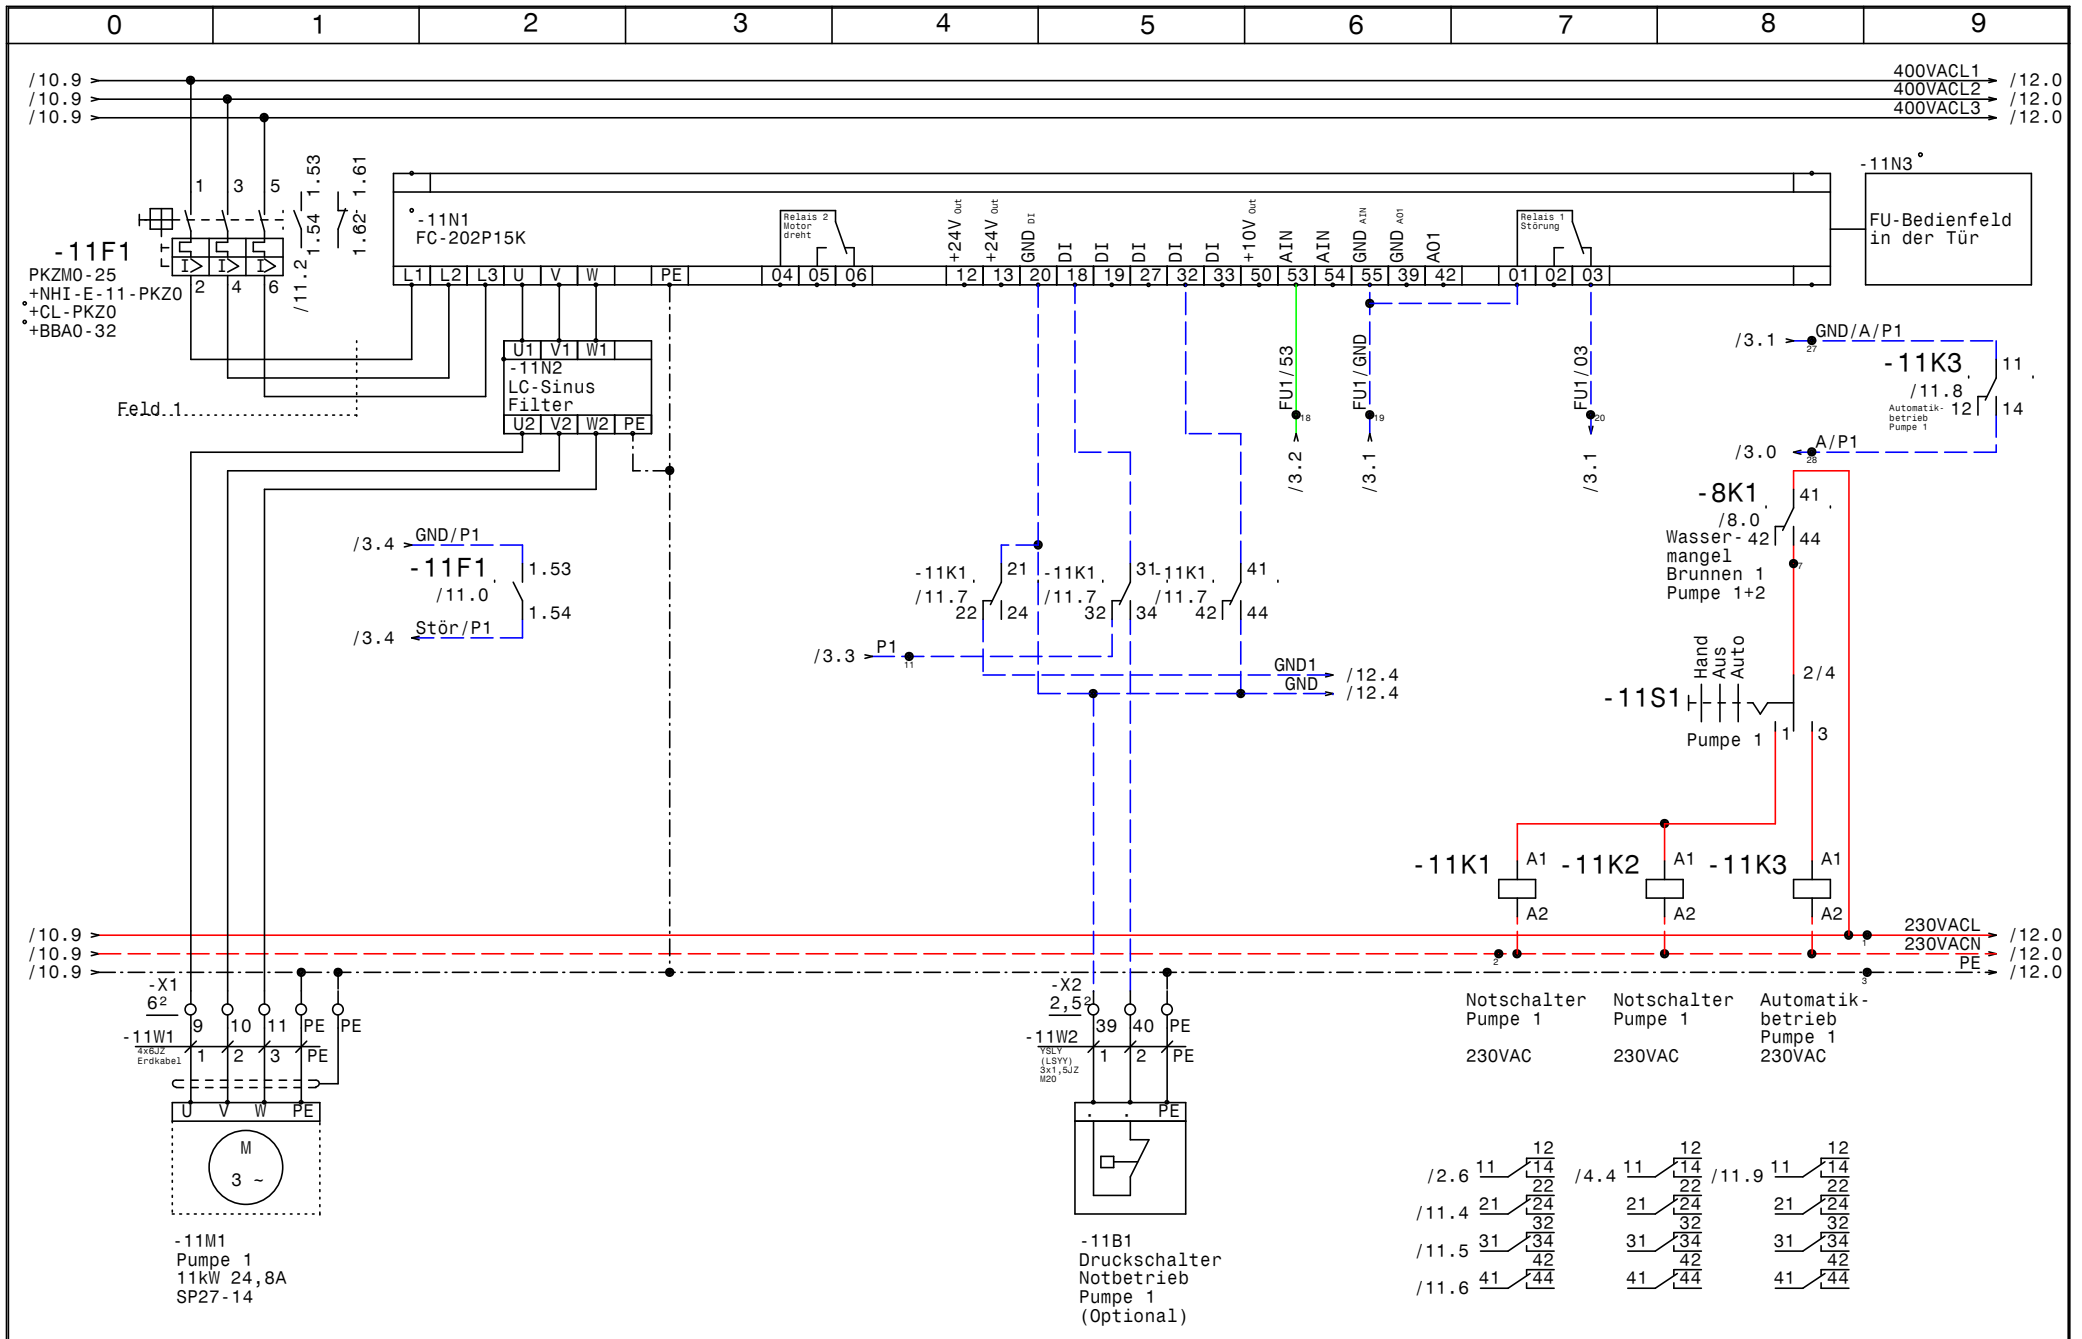

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2				I0351B		-3A1, -4A1			
8	FTW325-A2A1A			FTW325-A2A1A		-9B2, -10B3, -8B1, -10B2, -9B1, -8B3			
						-10B1, -9B3			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F2			
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-1F3			
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-1F4			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F5, -1F1			
2	PKZMO-4			Motorschutzschalter		-9F1, -10F1			
5	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-13F1, -12F1, -11F1			
2				CU351		-2G1, -2A1			
6	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-9H1, -8H1, -9H2, -10H2, -8H2, -10H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-9H4, -10H4			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-10H3, -9H3			
3	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig		-7K1, -10K3, -9K3			
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-9K2, -10K2			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
22	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
19	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-11K2, -11K3, -10K4, -9K4, -10K5, -12K3			
						-10K1, -11K1, -9K5, -12K2, -8K3, -8K2			
						-9K1, -13K2, -13K3, -8K1, -12K1, -8K4			
						-13K1			
3				Schaltschrankventilator		-1M3, -1M1, -1M2			
4	ST 600x1800x400			Standschrank IP 55		-0N4, -0N3, -0N2, -0N1			
1	6EP1 332-15H71			Netzteil 230VAC 24VDC 2,5A PM 12		-5N1			
1	6ES7 1513AA23-0AB0			ET 200S IM151-3PN		-5N2			
1	6ES7 1384CB11-0AB0			ET 200S PM-E		-5N3			
2	6ES71314BF00-0AA0			ET 200S 8 DI		-6N2, -6N1			
3				FC-202P15K		-11N1, -12N1, -13N1			
3				LC-Sinus Filter		-11N2, -12N2, -13N2			
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-12N3, -11N3, -13N3			
3				Thermostat		-1P1, -1P2, -1P3			
1				Trenn- umformer TV500		-7P1			

				Datum	26.09.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 3-11,0 Kläranlage Erpfendorf Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.				167/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

