


Datum	27.06.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Control MPC-EC 2-4DL  
SKA Bad Erlach  
Netzanschluß


Zeichn.Nr.:	
	199/14
	Blatt 1
	von 6 Bl.



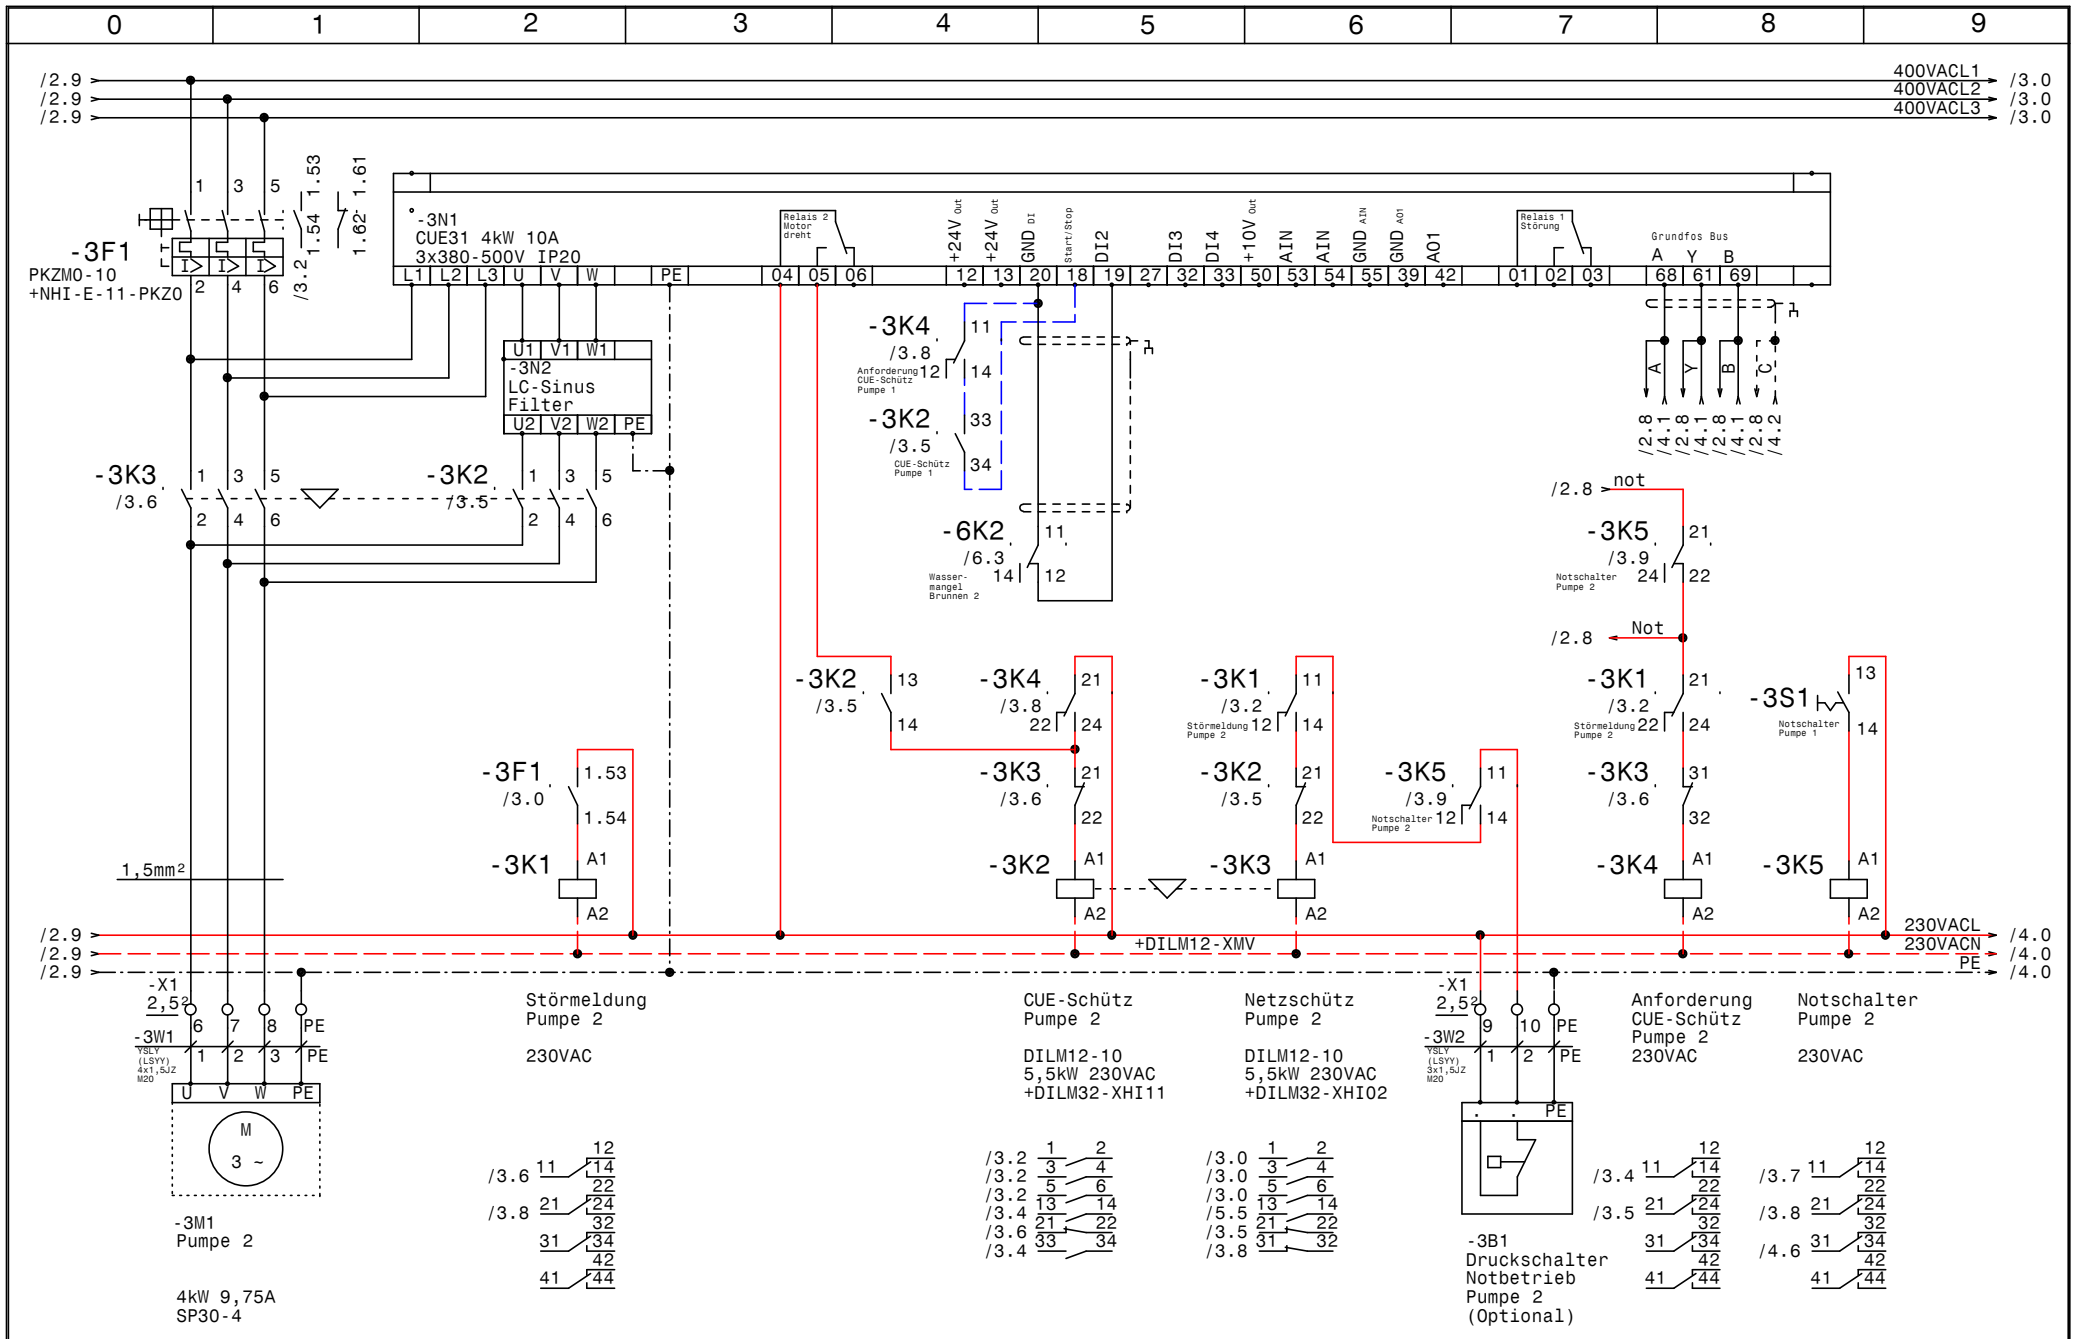

	Datum	27.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-4DL	Zeichn.Nr.: 199/14 Blatt 3 von 6 Bl.
	Bearb.	Hattinger		SKA Bad Erlach	
	Gepr.			Pumpe 2	
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net



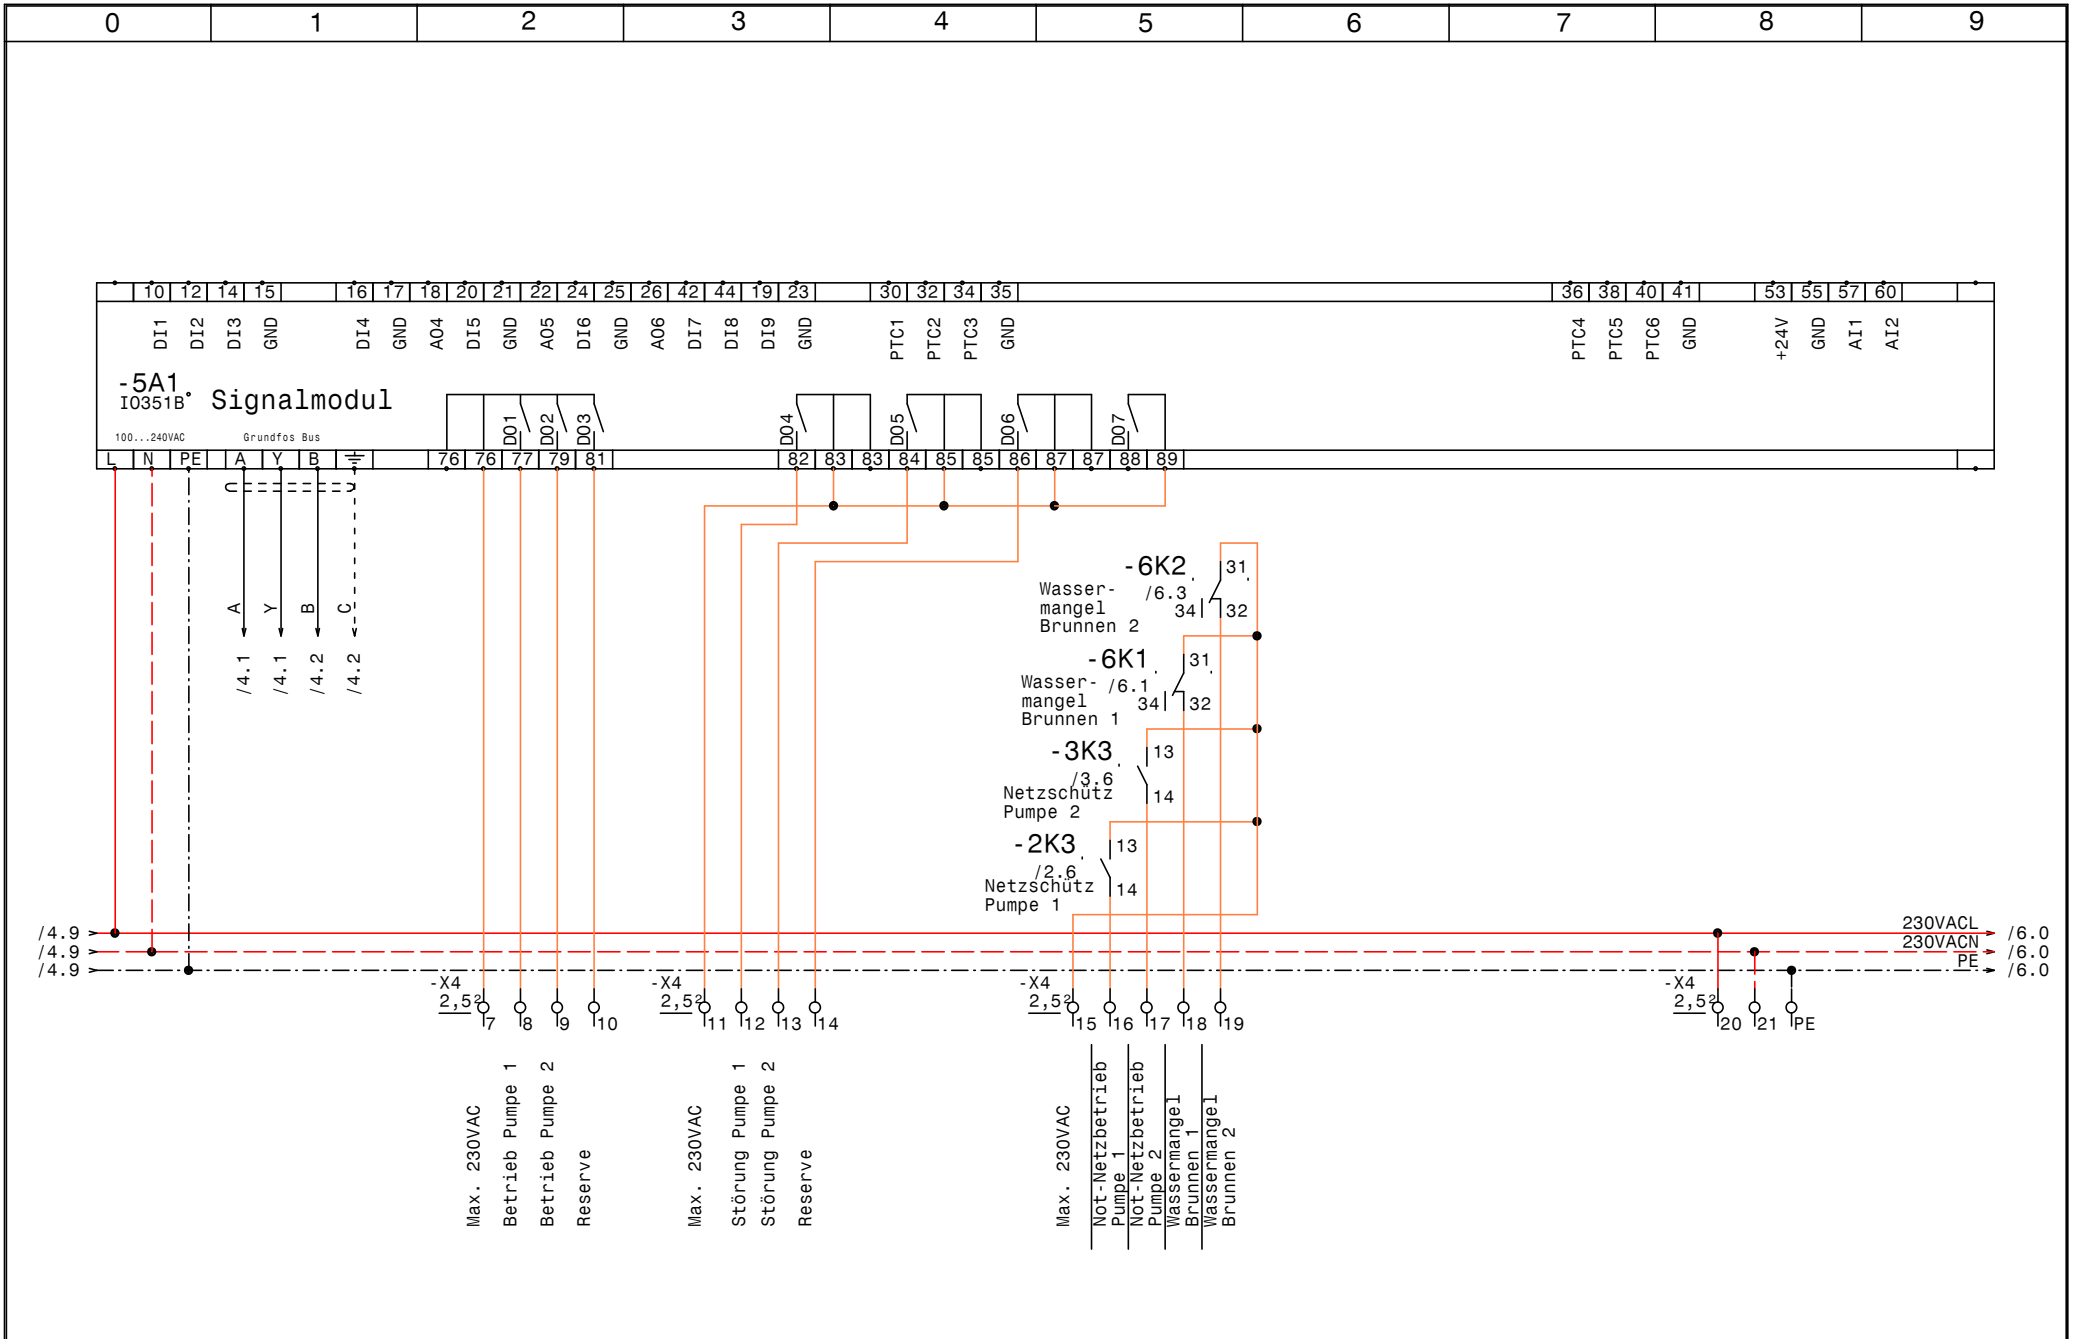






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352					-4A1
1				I0351B					-5A1
2	RM4L			Nivauregelgerät					-6B3, -6B1
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter					-1F1
2	PKZMO-10			Motorschutzschalter					-2F1, -3F1
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz					-2K2, -3K2, -2K3, -3K3
8	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig					-6K2, -6K1, -3K5, -2K4, -3K4, -2K5
									-2K1, -3K1
1				Schaltschrankventilator					-1M1
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55					-0N1
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20					-3N1, -2N1
2				LC-Sinus Filter					-3N2, -2N2
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung					-3N3, -2N3
1				Thermostat					-1P1
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter					-1Q1
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ					-2S1, -3S1
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA					-1T1
1	M25			Kabelverschraubung					-1W1
9	M20			Kabelverschraubung					-6W2, -4W2, -6W3, -4W1, -6W1, -3W2
									-3W1, -2W1, -2W2
2	M16			Kabelverschraubung					-6W5, -6W4
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme					-X1
1	Klemme 4 blau			Klemme N					-X1
3	Klemme 4 grau			Klemme L					-X1
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N					-X1
57	Klemme 2,5 grau			Klemme L					-X2, -X1, -X1, -X4, -X2
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme					-X4, -X2, -X1, -X1

				Datum	27.06.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-4DL SKA Bad Erlach  <b>Materialliste</b>			Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.					199/14
				Gepr.						Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.	