



Datum	08.07.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	




Control CUE 1-DL15kW
Hauptfeuerwache Klagenfurt
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	214/14
	Blatt 1
	von 5 Bl.

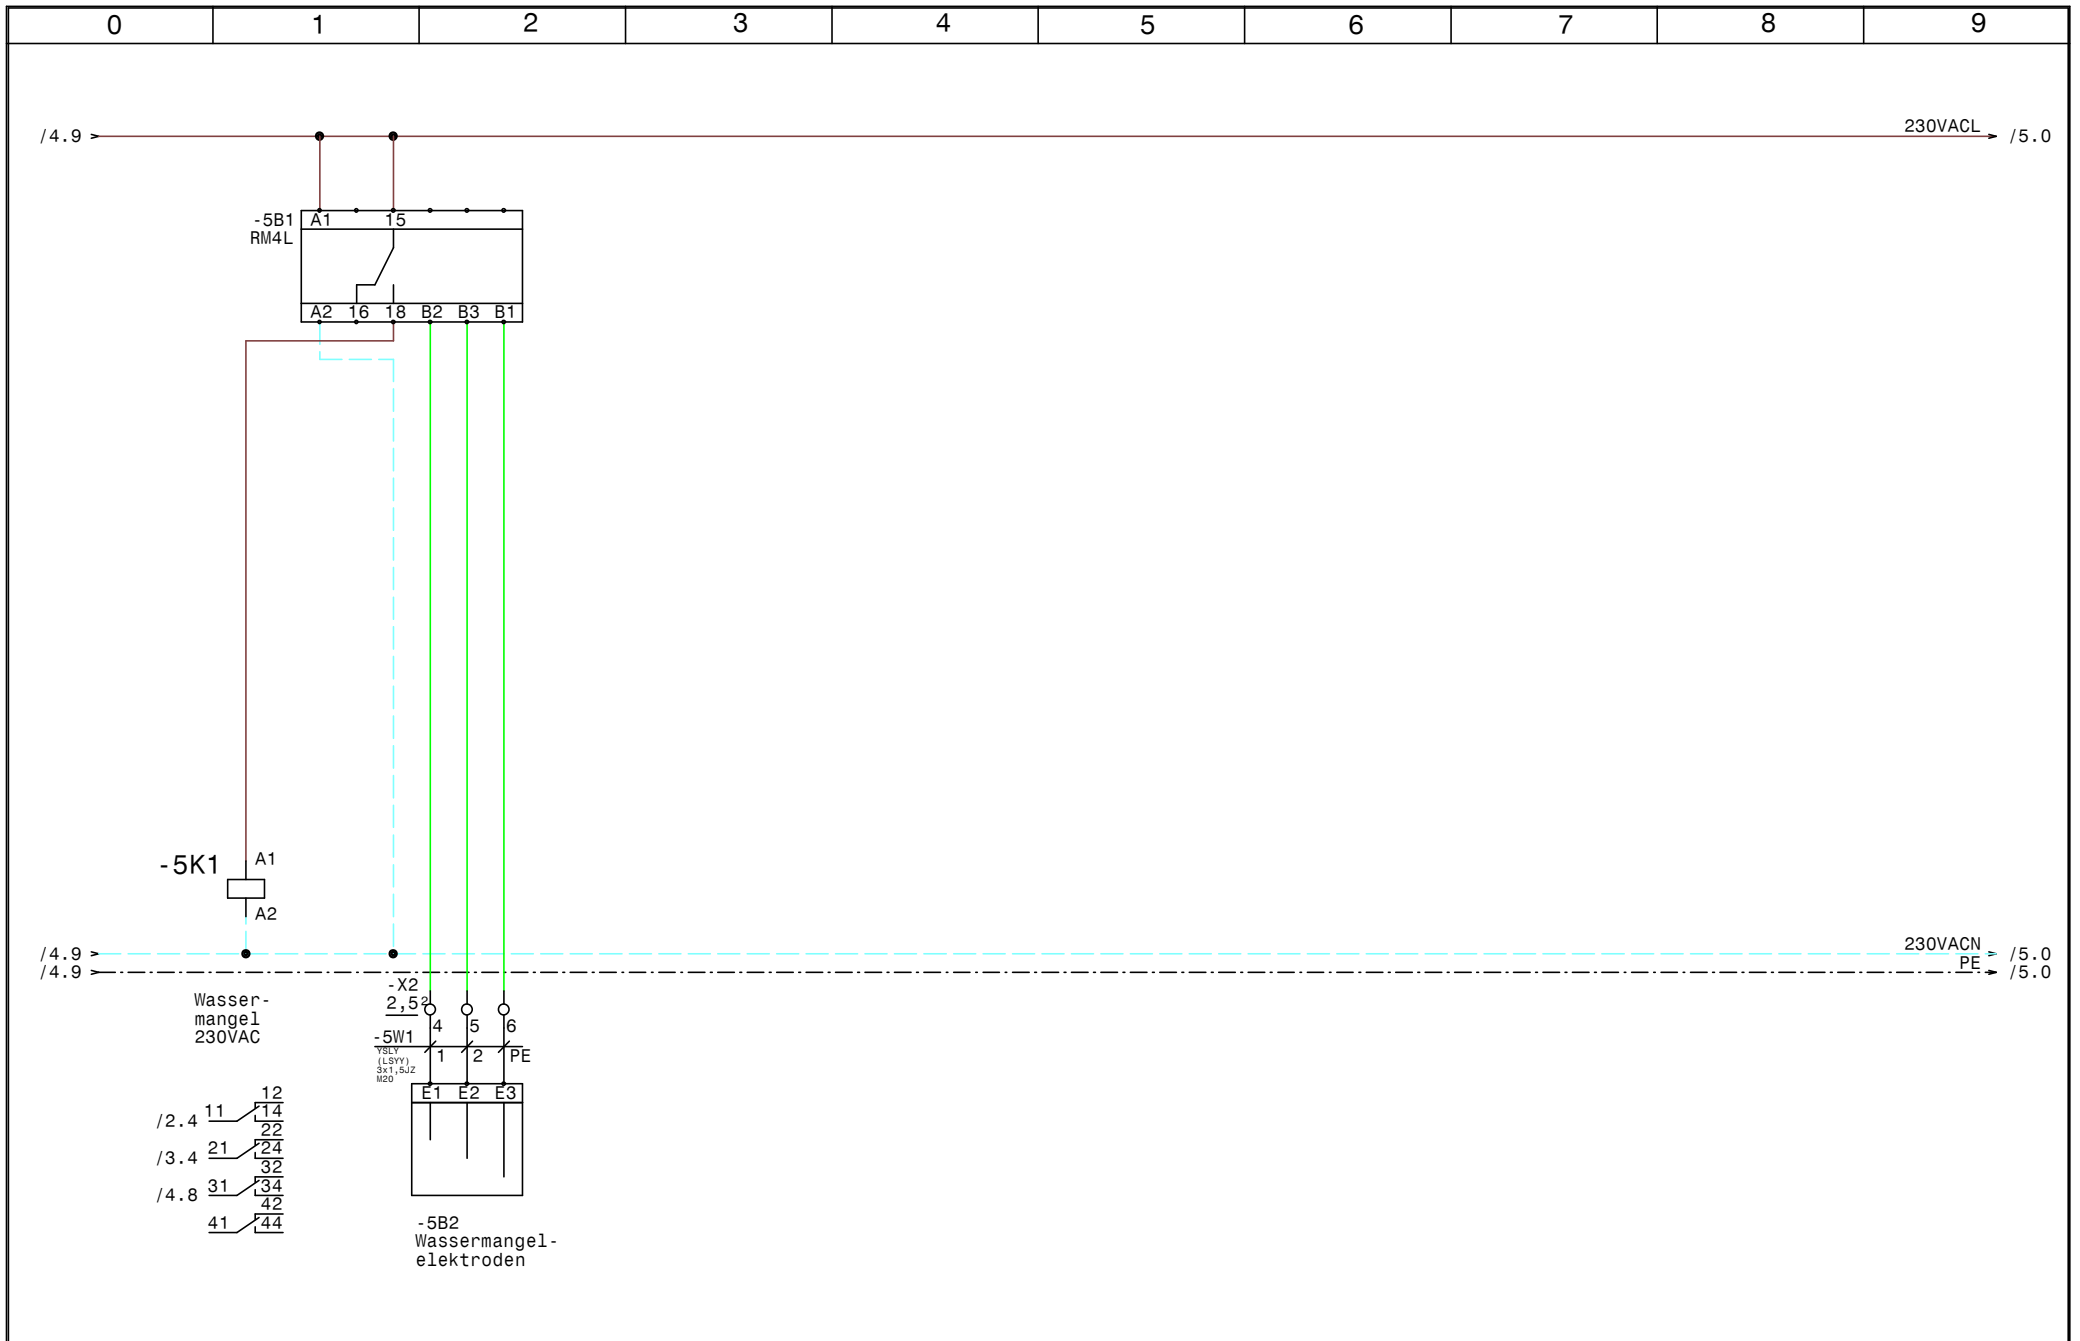

	Datum	08.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control CUE 1-DL15kW Hauptfeuerwache Klagenfurt Wassermangel	Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger			214/14
	Gepr.				Blatt 5
	Norm				von 5 Bl.
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-5B1			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
1	PKZMO-32			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1, -4H2			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H4			
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1, -3K5, -2K2, -5K1, -3K3			
6	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
2	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K4			
2	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				CUE32 15kW 32A 3x380-500V IP20		-2N1			
1				LC-Sinus Filter		-2N2			
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS63 EHN4 A3			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
1	M25			Kabelverschraubung		-2W1			
4	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -5W1, -3W1, -4V1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
21	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			
4	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1			

			Datum	08.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control CUE 1-DL15KW Hauptfeuerwache Klagenfurt Materialliste		Zeichn.Nr.:
		Bearb.	Hattinger F.				214/14	
		Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.