


Datum	06.08.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Control MPC-EF 2-DL15kW
ÖAMTC Landeszentrum Graz
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	247/14
	Blatt 1
	von 7 Bl.

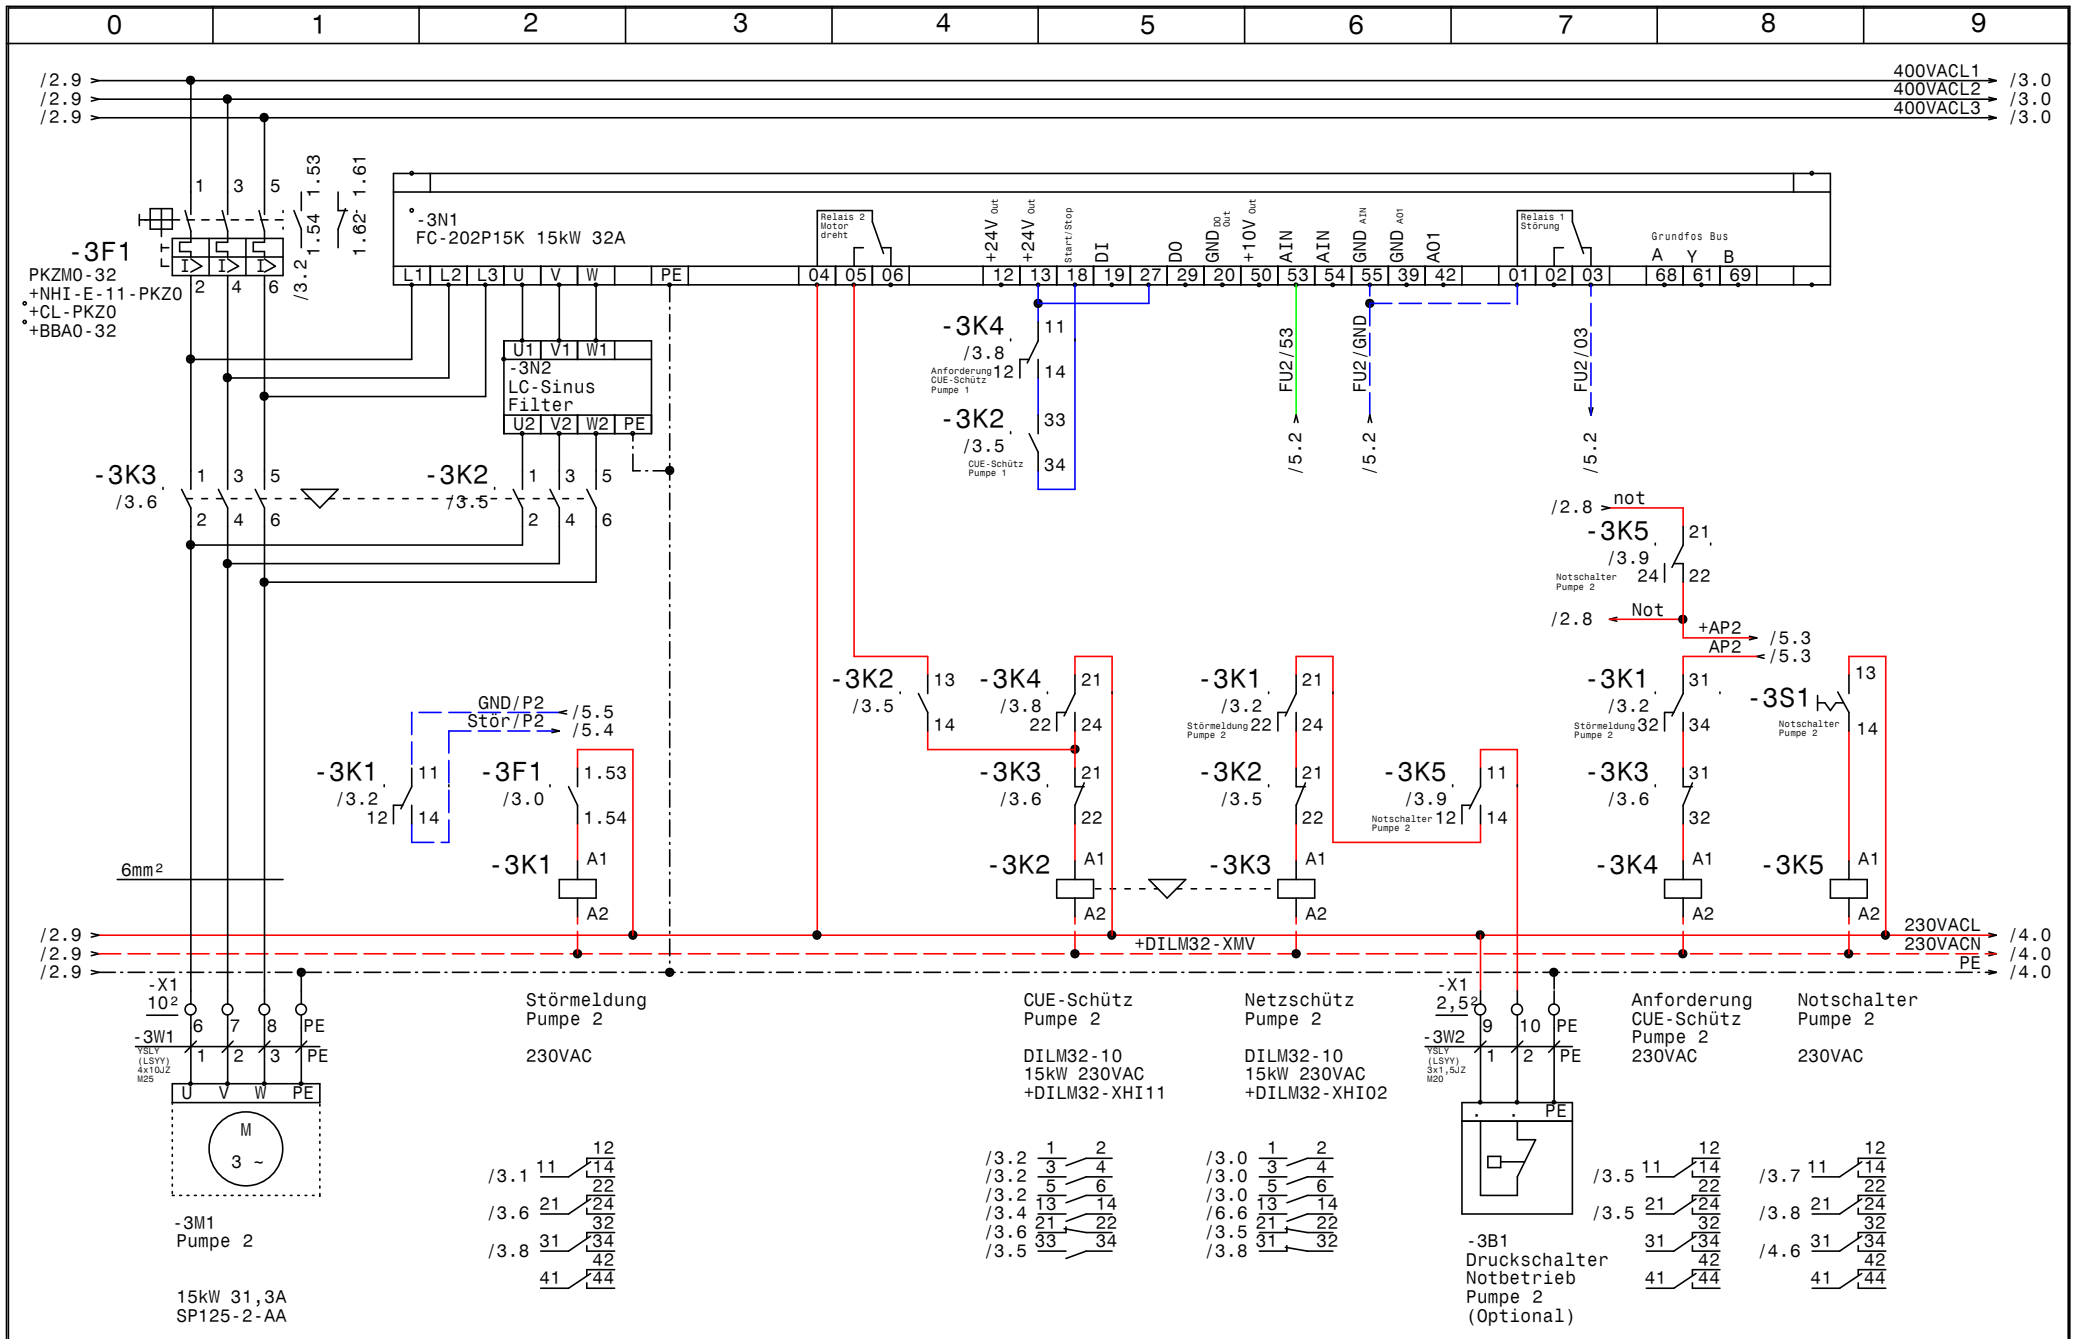



Datum 06.08.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MPC-EF 2-DL15kW
 ÖAMTC Landeszentrum Graz
 Pumpe 2

Zeichn.Nr.:
 247/14
 Blatt 3
 von 7 Bl.

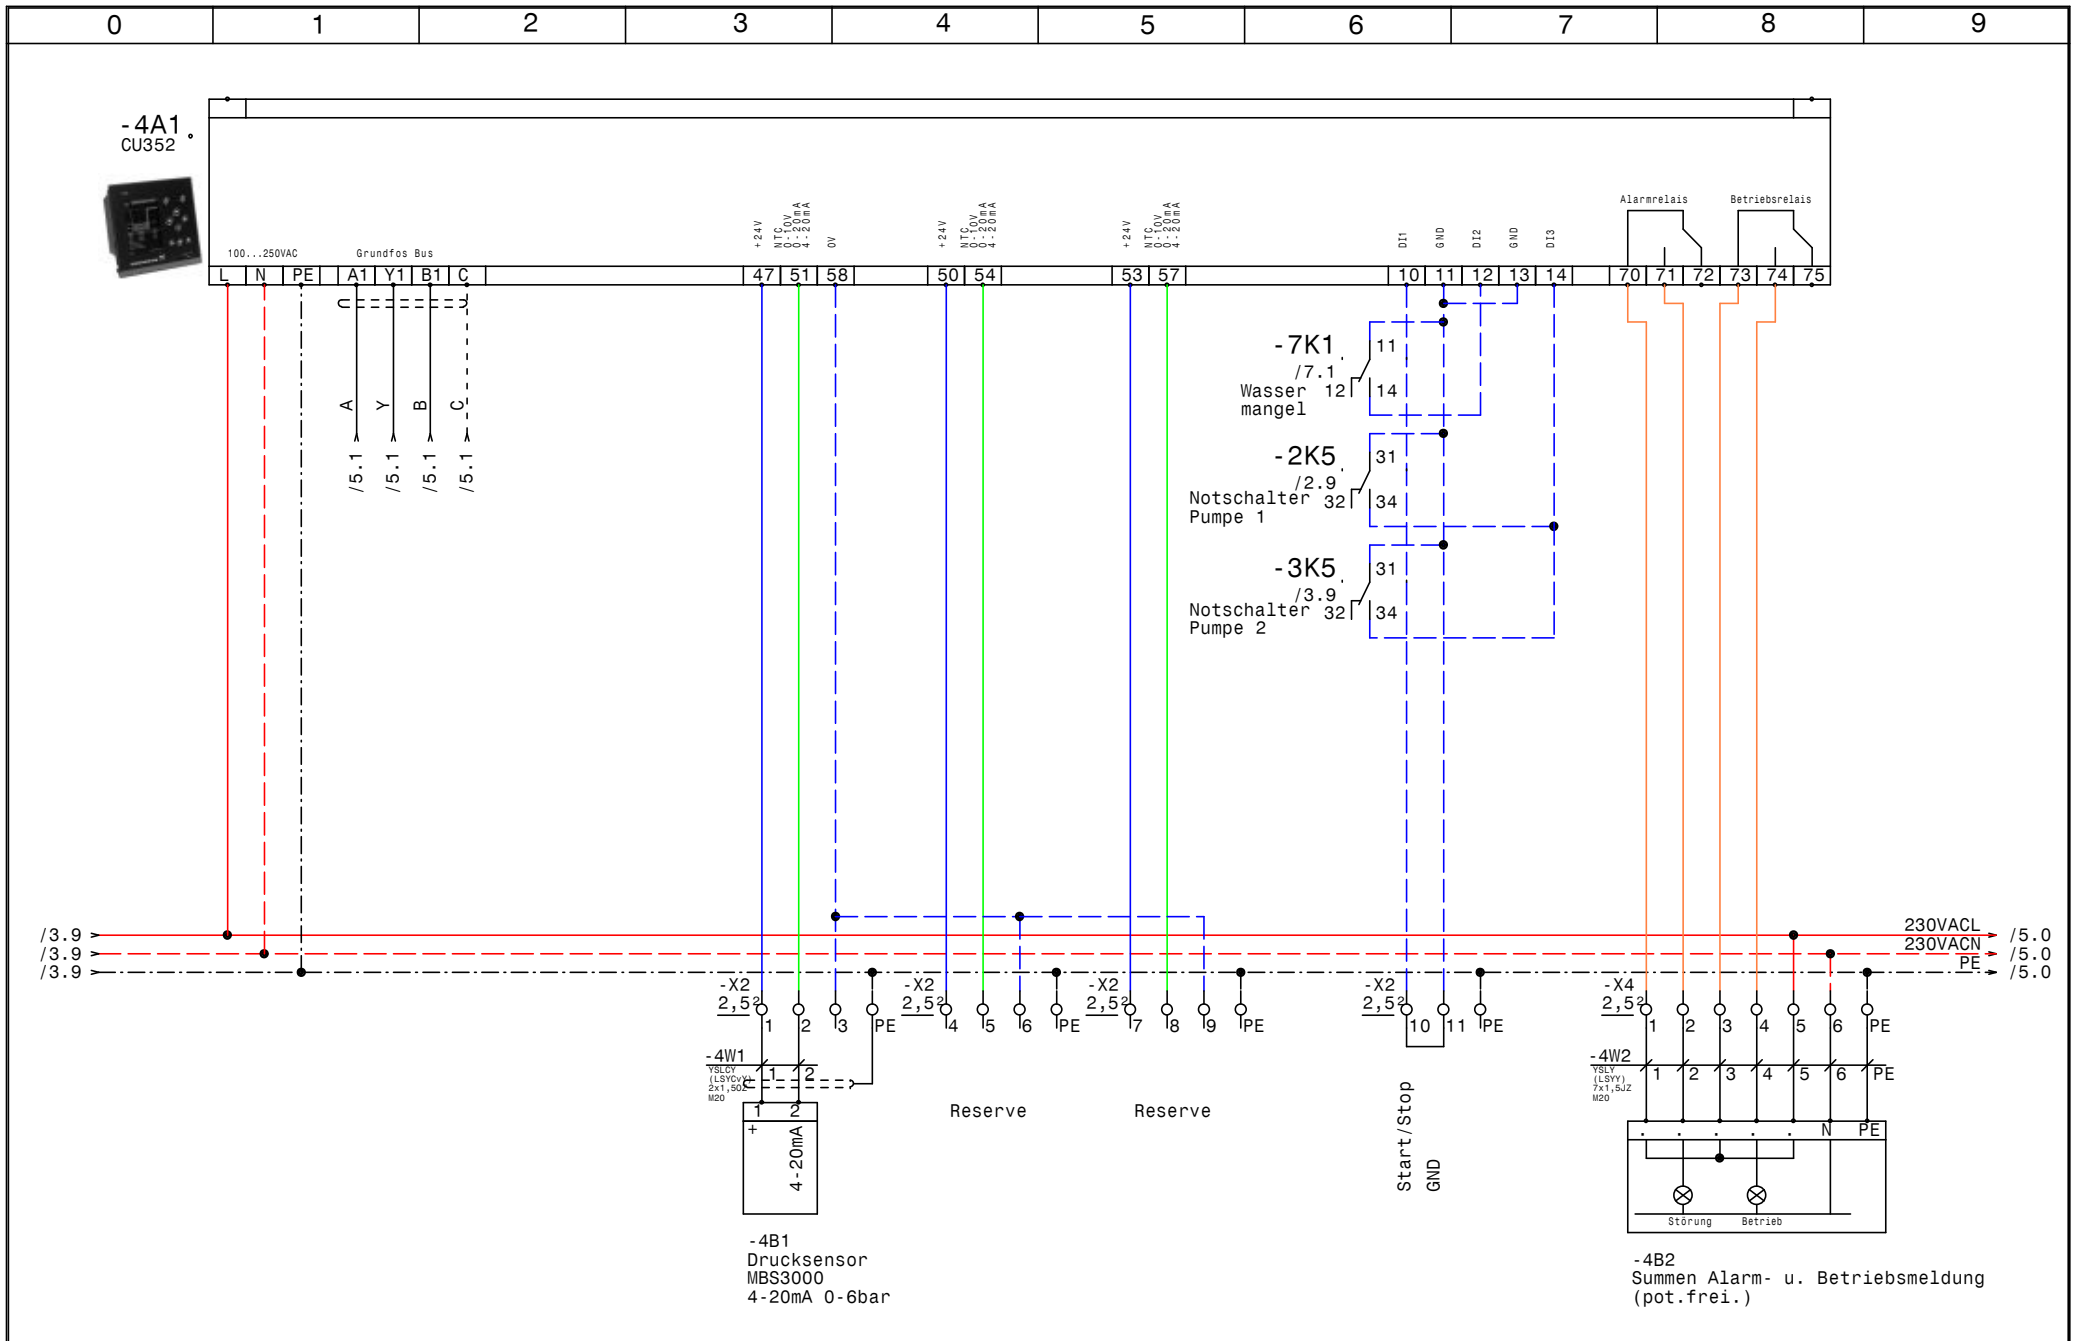

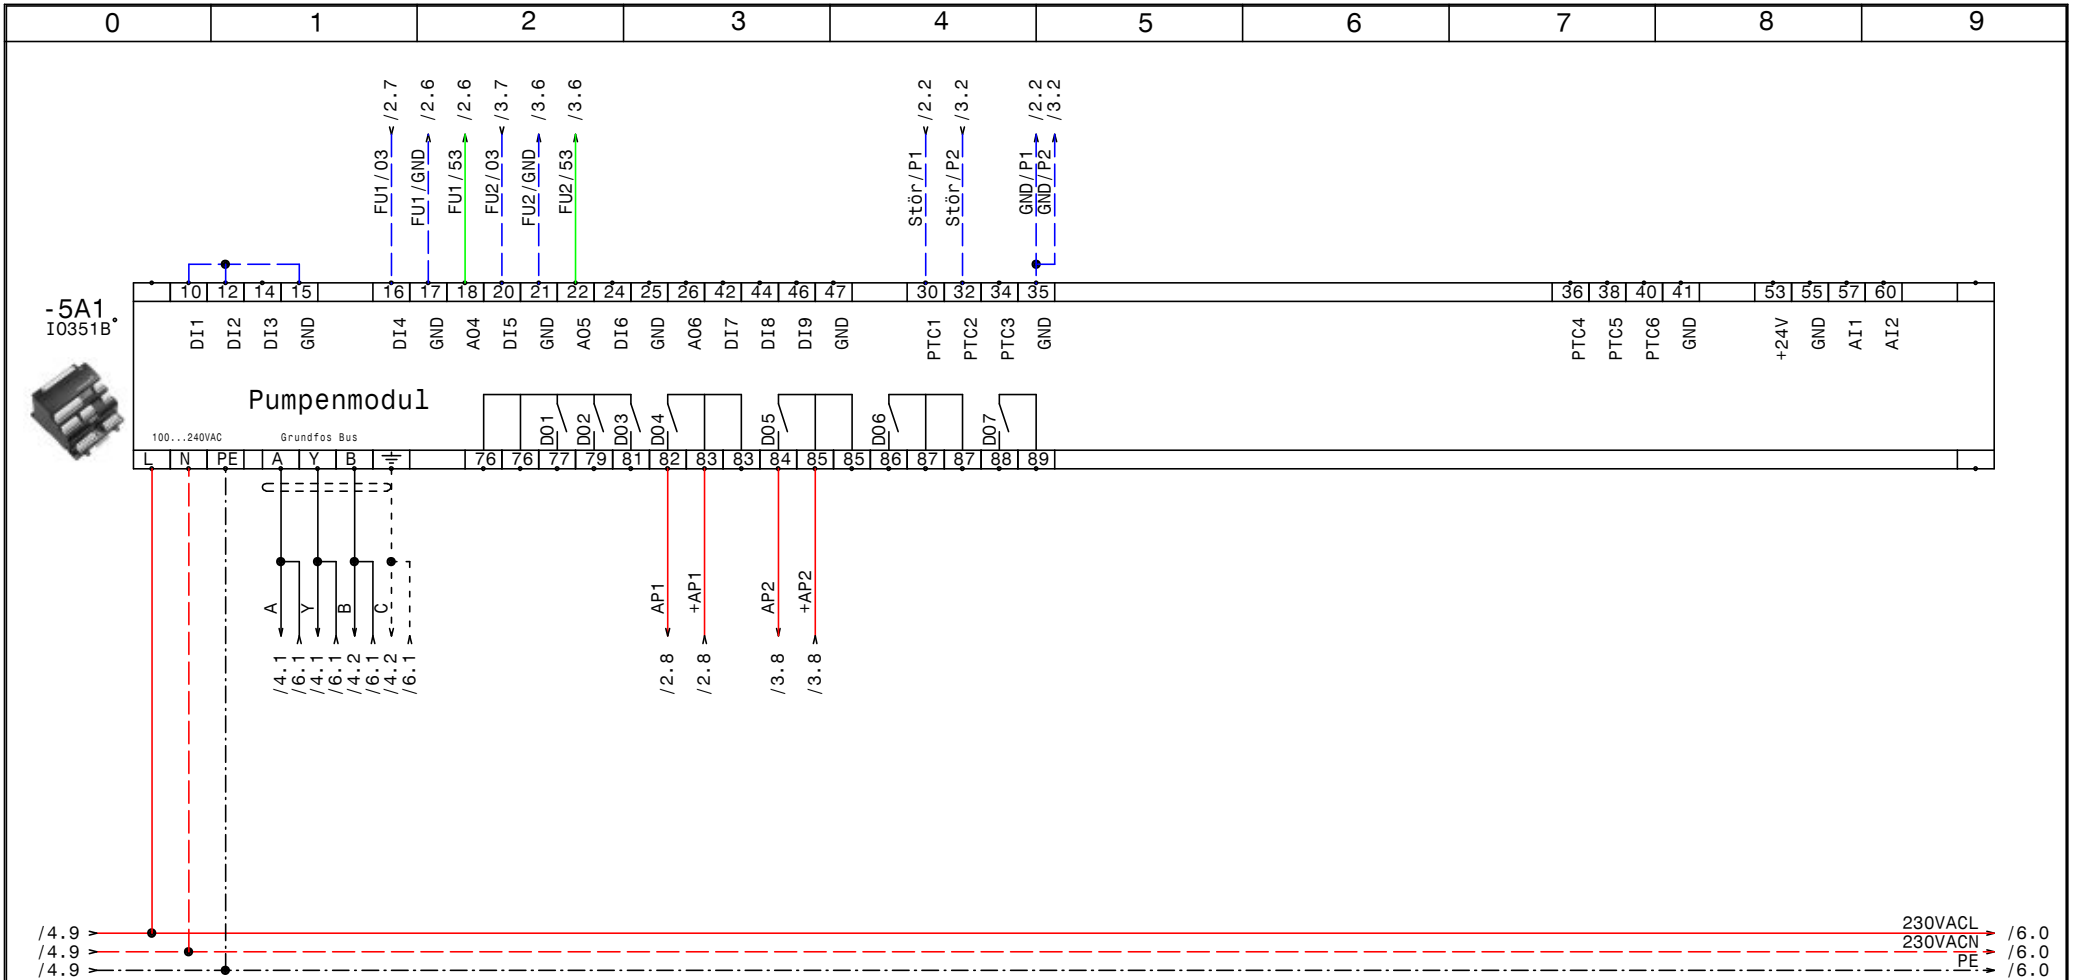


Datum 06.08.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Control MPC-EF 2-DL15kW
 ÖAMTC Landeszentrum Graz
IQ351B Pumpenmodul

Zeichn.Nr.:
 247/14
 Blatt 5
 von 7 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
2				I0351B		-5A1, -6A1			
1	PKZM0-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZM0-32			Motorschutzschalter		-3F1, -2F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -2K4, -2K5, -3K1, -3K4, -3K5			
						-7K1			
7	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
4	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -2K2, -3K2, -3K3			
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
2				FC-202P15K 15kW 32A		-2N1, -3N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -3N2			
2	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N3, -2N3			
1				RIA45 A1D1		-7N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
2	M25			Kabelverschraubung		-2W1, -3W1			
7	M20			Kabelverschraubung		-2W2, -7W2, -4W2, -3W2, -4W1, -7W3			
						-7W1			
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
2	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
6	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
46	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X4, -X2			
11	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X2, -X4			
1	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1		-1Z1			

				Datum	06.08.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EF 2-DL15kW ÖAMTC Landeszentrum Graz Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				247/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	Bl.

