



Datum	24.07.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU


Control MPC-EC 2-DL(SD)11kW
Salesianer Mietex
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	248/14
	Blatt 1
	von 6 Bl.

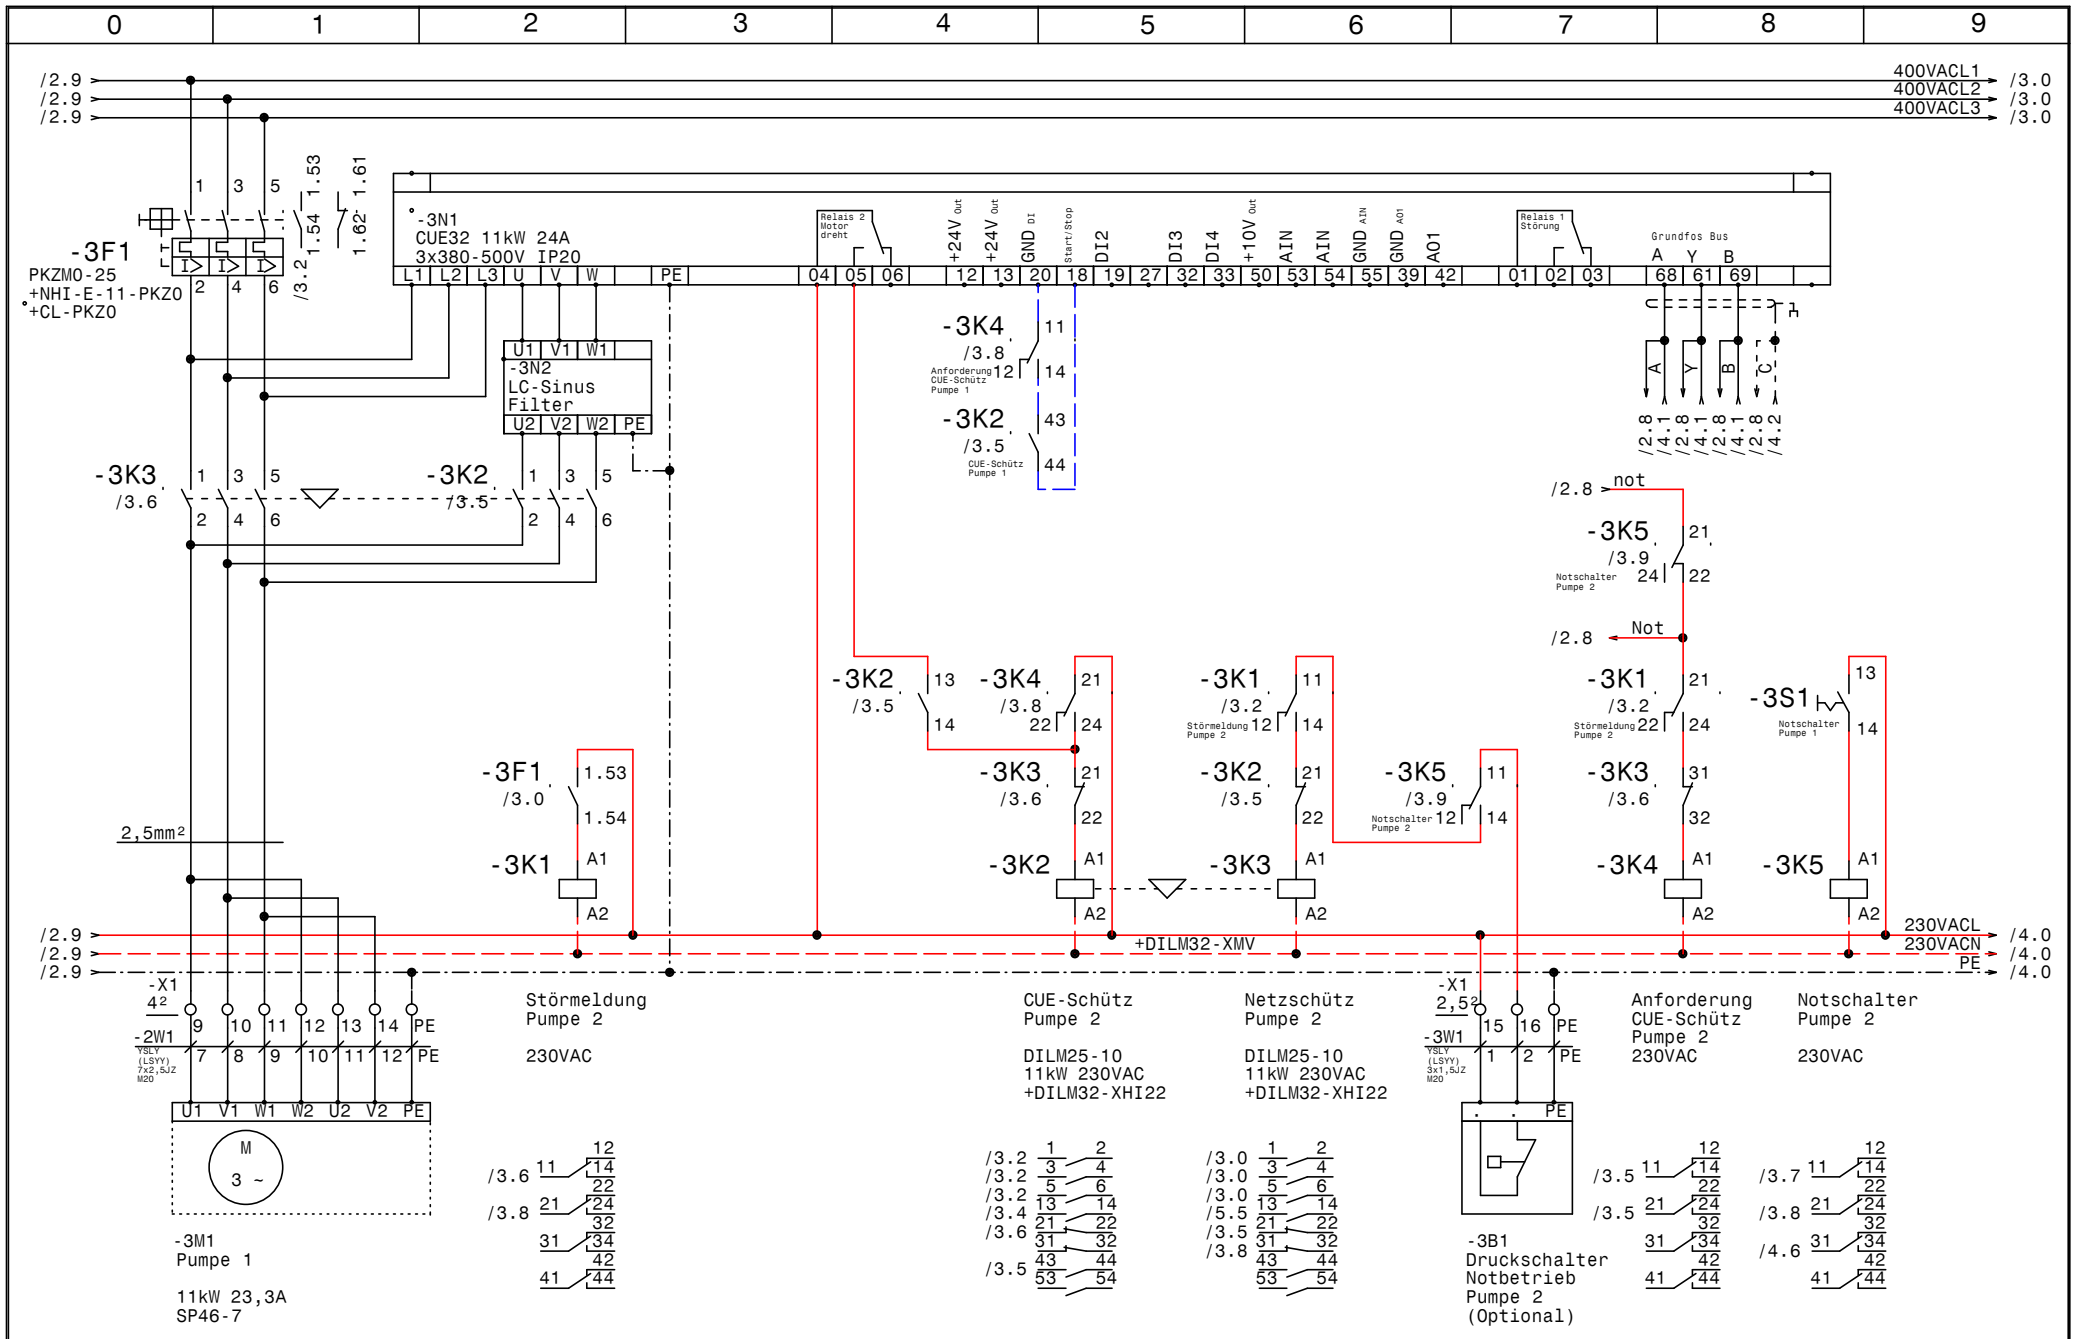

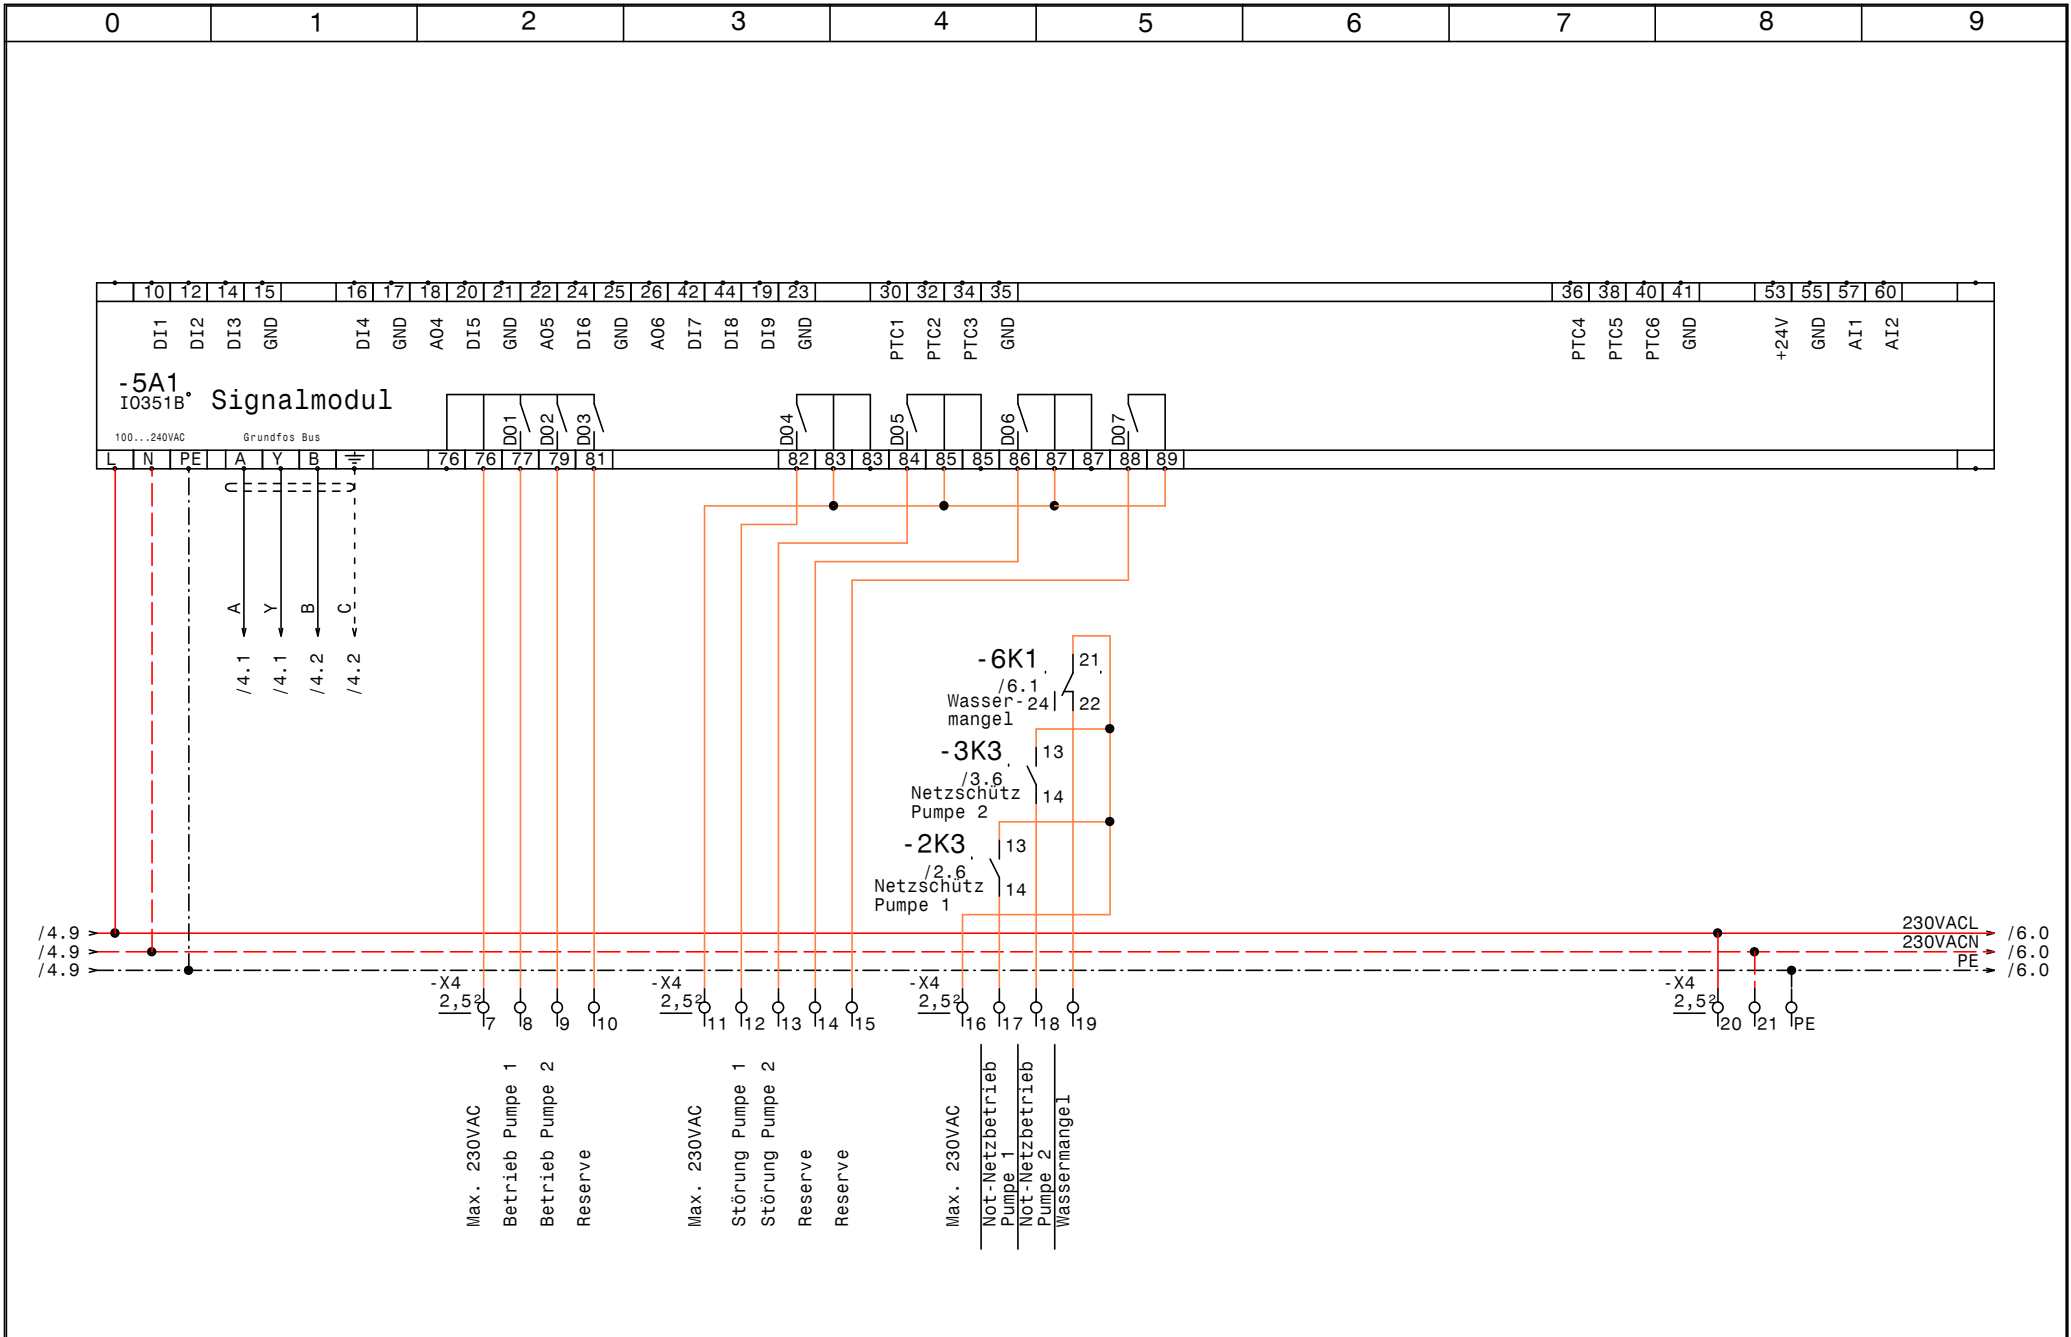

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352			-4A1		
1				I0351B			-5A1		
1	RM4L			Nivauregelgerät			-6B1		
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter			-1F1		
2	PKZMO-25			Motorschutzschalter			-3F1, -2F1		
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz			-2K2, -2K3, -3K2, -3K3		
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
7	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-6K1, -3K5, -2K1, -2K5, -3K1, -3K4		
							-2K4		
7	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator			-1M1		
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55			-0N1		
2				CUE32 11kW 24A 3x380-500V IP20			-2N1, -3N1		
2	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung			-2N3, -3N3		
2				LC-Sinus Filter			-3N2, -2N2		
1				Thermostat			-1P1		
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter			-1Q1		
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ			-2S1, -3S1		
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA			-1T1		
1	M40			Kabelverschraubung			-1W1		
6	M20			Kabelverschraubung			-3W1, -2W2, -2W2, -6W1, -4W1, -2W1		
3	Klemme 16 grau			Klemme L			-X1		
1	Klemme 16 blau			Klemme N			-X1		
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme			-X1		
2	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme			-X1		
12	Klemme 4 grau			Klemme L			-X1		
39	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X1, -X4, -X2		
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X4, -X1, -X2		
2	+CL-PKZO			Strombegrenzer			-3Z1, -2Z1		

				Datum	24.07.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL(SD)11kW Salesianer Mietex Materialliste		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				248/14	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.