



Datum	09.10.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz)
Umfahrung StraÙwalchen
NetzanschluÙ

Zeichn.Nr.:	
	296/14
	Blatt 1
	von 9 Bl.

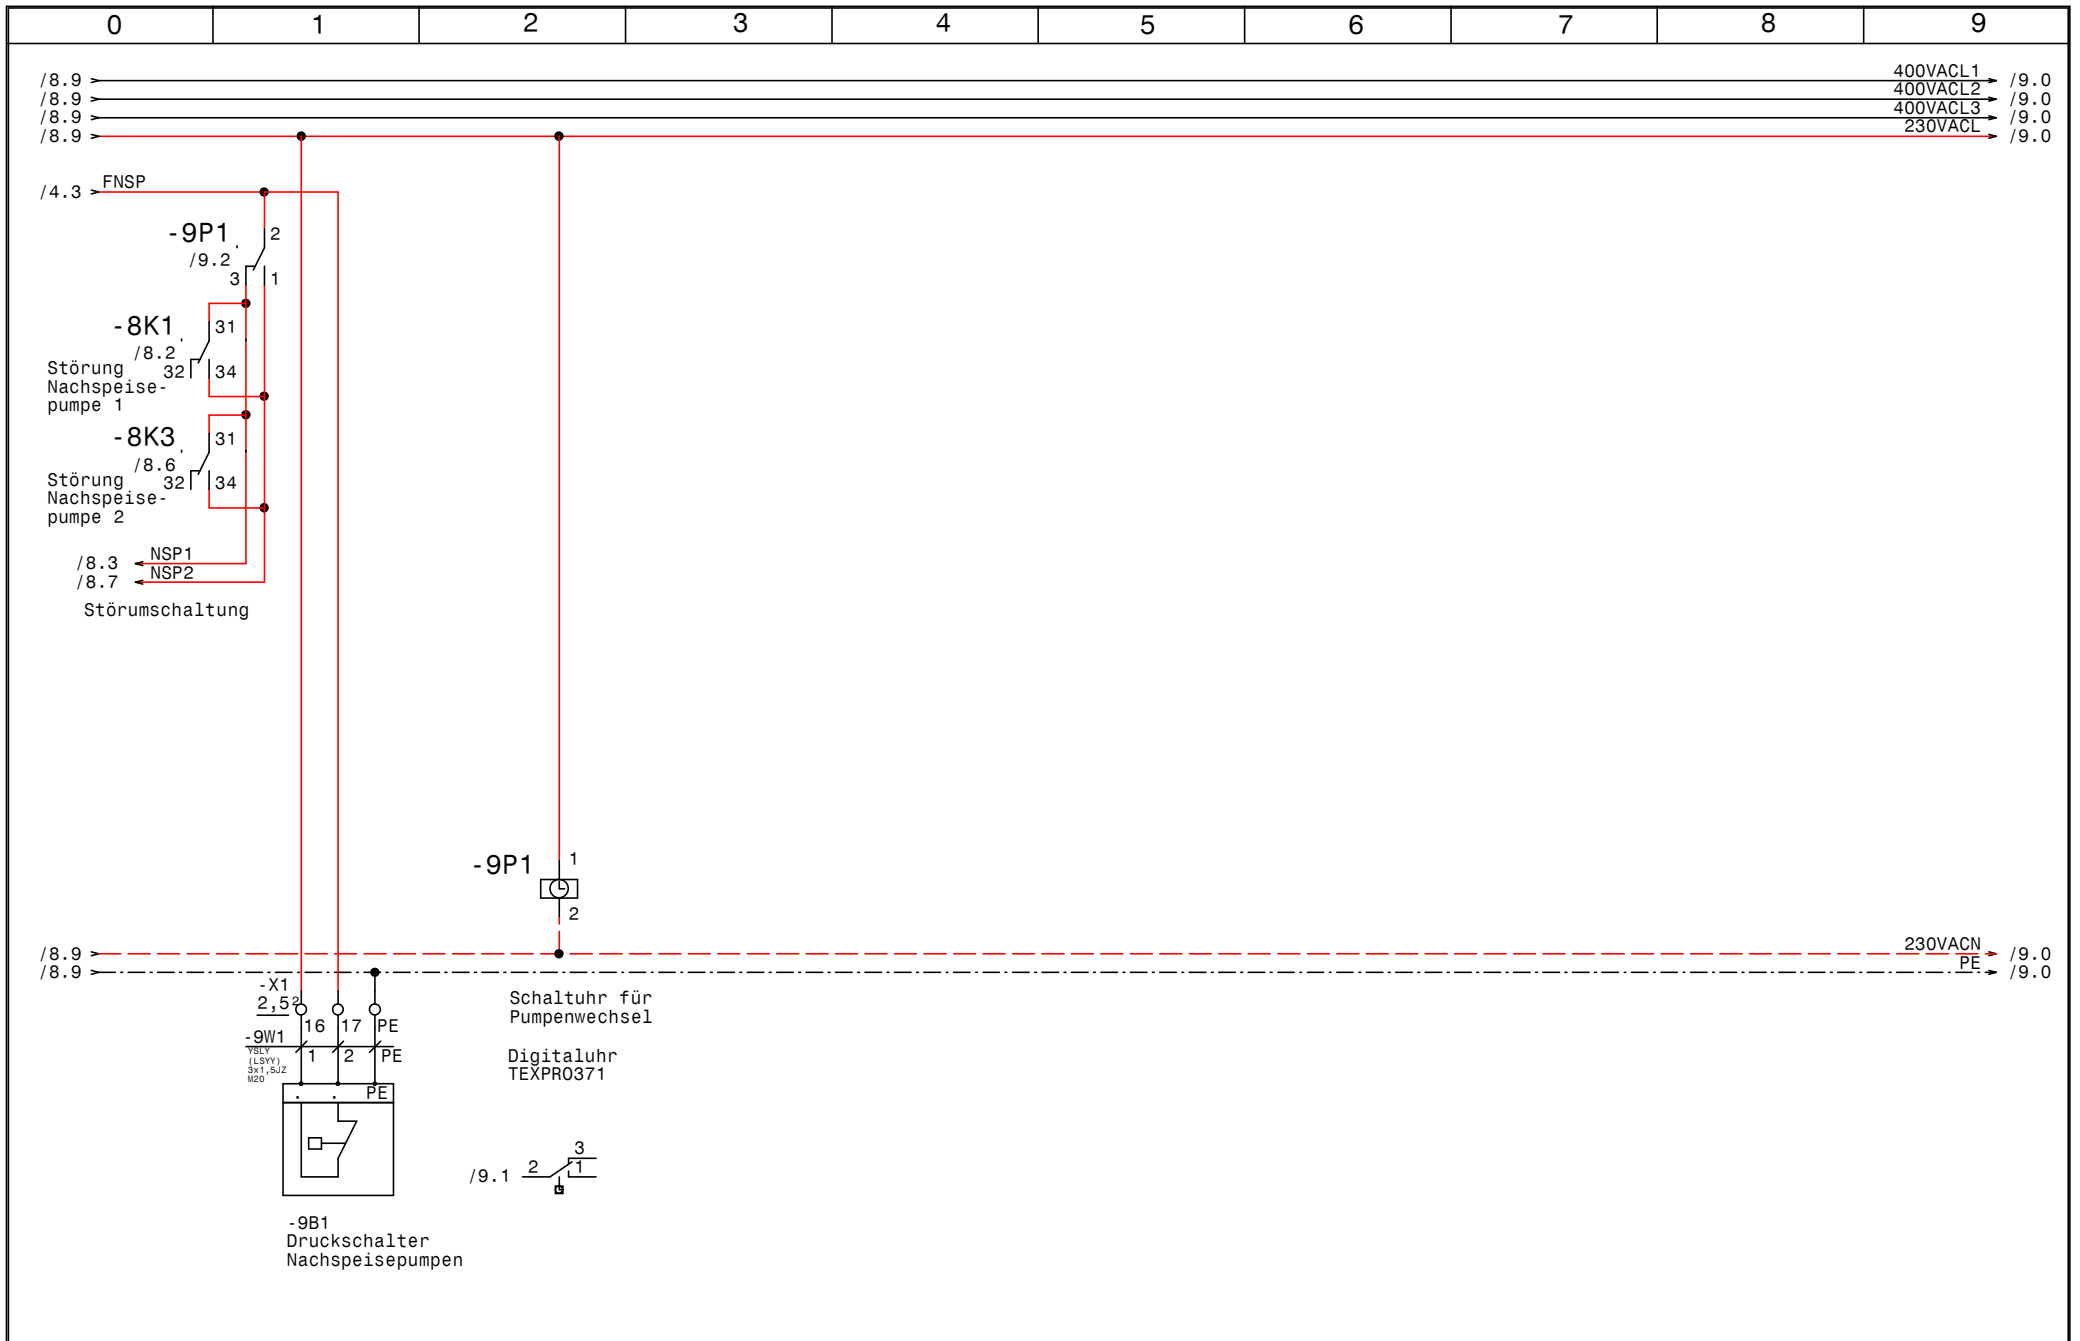

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1				CU352		-5A1				
2				I0351B		-7A1, -6A1				
2				MP204		-8B1, -8B2				
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-1F1				
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter						
3	NH00 3x50A			Trenner NH00 3x50A		-2F1, -3F1, -4F1				
2	Neozed 3x10A			Neozed 3x10A		-8F2, -8F1				
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-8H2, -8H4				
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-8H3, -8H1				
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig						
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein						
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-8K3, -3K1, -8K1, -4K1, -2K1				
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-8K4, -8K2				
1				Schaltschrankventilator		-1M1				
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1				
3				FC-202P22K 22kW 44A		-2N1, -3N1, -4N1				
3				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-3N2, -2N2, -4N2				
1				Thermostat		-1P1				
1	TEXPRO371			Schaltuhr		-9P1				
1	PN1-160			Hauptschalter		-1Q1				
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-2S1, -3S1, -4S1				
2	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-8S2, -8S1				
1				Trafo 400VAC 230VAC 800VA		-1T1				
2	M40			Kabelverschraubung		-1W2, -1W1				
3	M32			Kabelverschraubung		-2W1, -3W1, -4W1				
9	M20			Kabelverschraubung		-5W1, -2W2, -3W2, -5W2, -4W2, -9W1				
						-8W2, -8W1, -5W3				
6	Klemme 50 grau			Klemme L		-X1				
6	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1				
9	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1				
2	EK 50 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1				
12	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X2, -X3, -X4, -X1, -X1				
49	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X4, -X3, -X1, -X2				
			Datum	09.10.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU Control MPC-EF 3-DL22kW (60Hz) Umfahrung Straßwalchen Materialliste				Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hättinger F.					296/14	
			Gepr.						Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.	

