
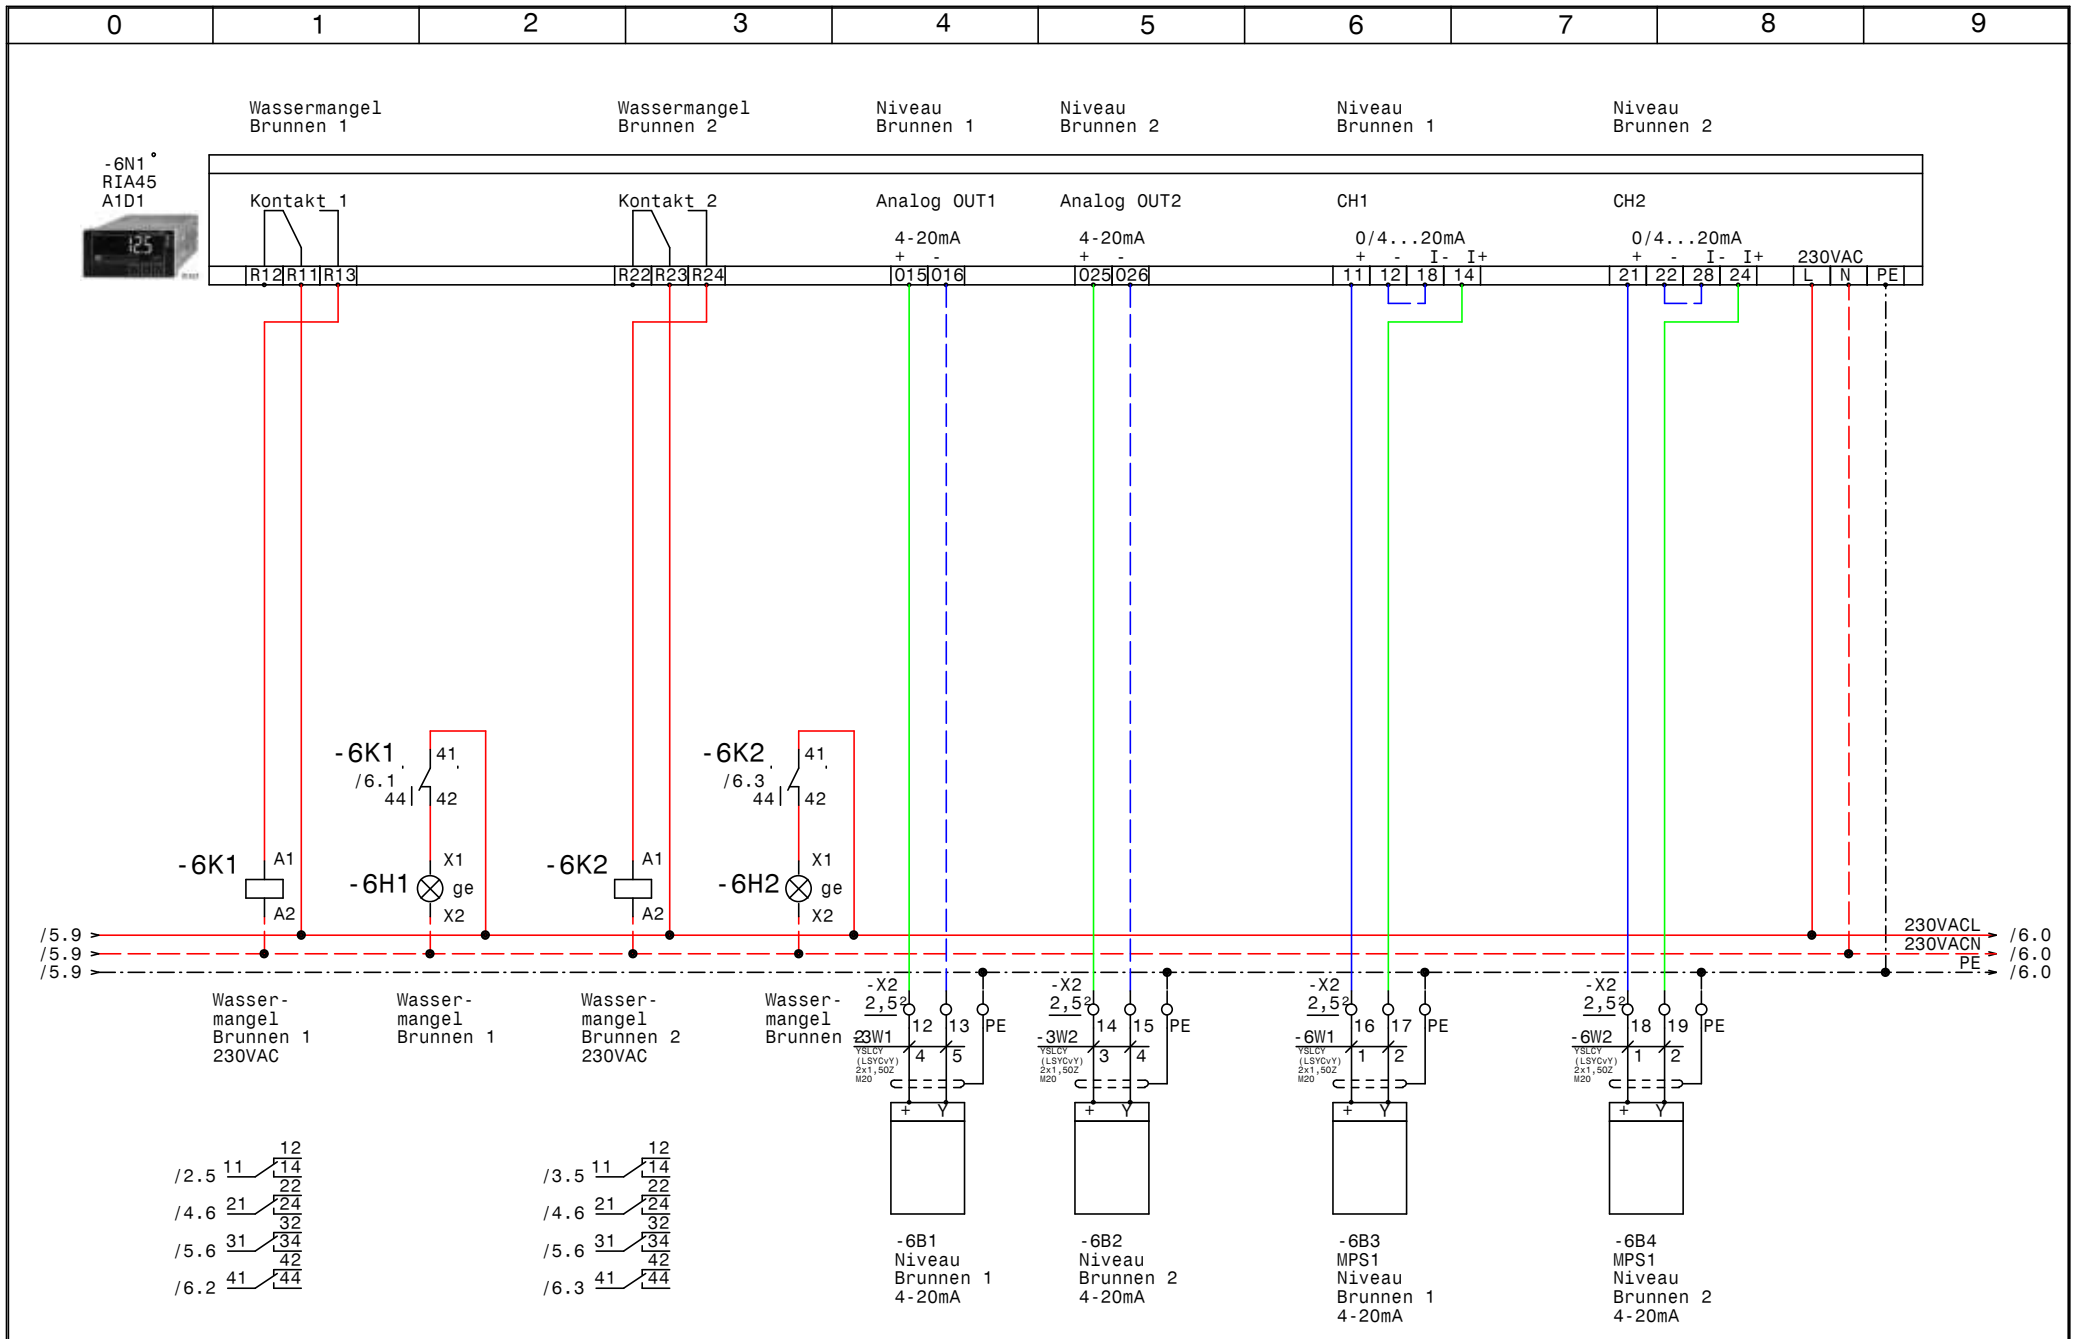
	Datum	06.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL4kW RIA45 NT#2 BC Aspern WV	Zeichn.Nr.: Q24/15 Blatt 2 von 6 Bl.
	Bearb.	Hattinger		Pumpe 1	
	Gepr.				
	Norm				
www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net












0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-4A1			
1				I0351B		-5A1			
1	PKZM0-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
2	PKZM0-12			Motorschutzschalter		-2F1, -3F1			
3	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	Signalleuchte gelb			Signalglimmlampe gelb		-6H2, -6H1			
2	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
4	DILM12-10(230V50HZ)			Schütz		-3K3, -3K2, -2K3, -2K2			
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-6K1, -6K2, -2K5, -3K1, -2K4, -3K4			
						-2K1, -3K5			
8	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				CUE31 4kW 10A 3x380-500V IP20		-2N1, -3N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -3N2			
2	DILM12-XMV			Mechanische Verriegelung		-2N3, -3N3			
1				RIA45 A1D1		-6N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LTS40 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
10	M20			Kabelverschraubung		-3W2, -3W1, -2W2, -2W1, -6W1, -3W1			
						-3W2, -4W2, -4W1, -6W2			
51	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2, -X4			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
14	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X4, -X1			

				Datum	06.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 2-DL4kW RIA45 NT#2 BC Aspern WW  <b>Materialliste</b>		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger F.				024/15	
			Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.