


Datum	23.02.15
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck
Netzanschluß Entnahmehrunnen

Feld EB

Zeichn.Nr.:	
	032/15
	Blatt 1
	von 23 Bl.

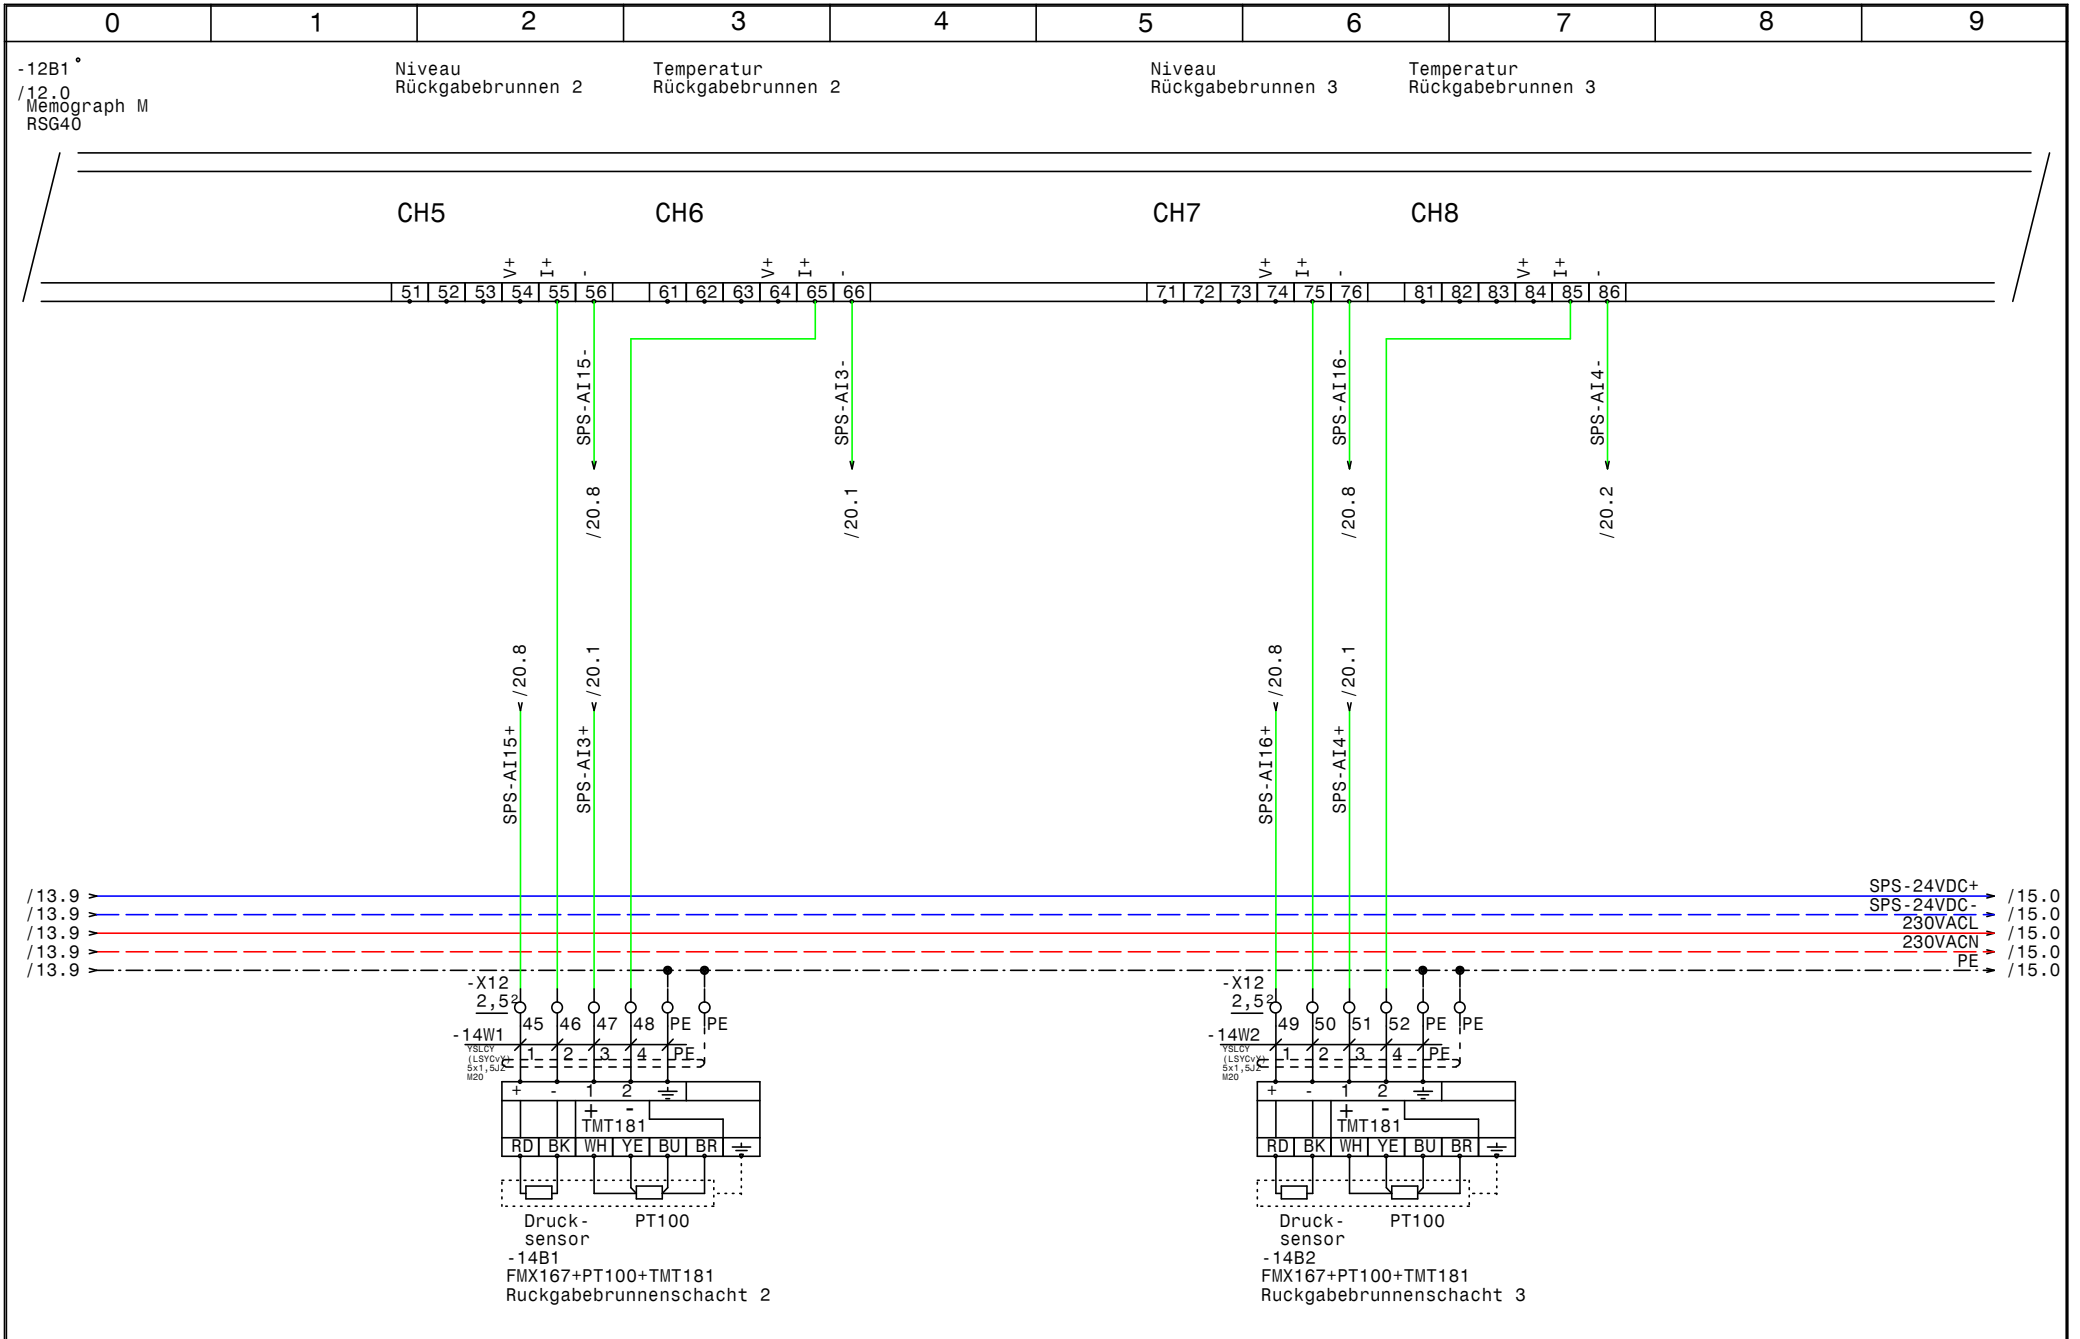

Datum	23.02.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck
 Memograph M RSG40 CH5-CH8

Feld SPS

Zeichn.Nr.:	
	032/15
	Blatt 14
	von 23 Bl.


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-6A1			
2				I0351B		-8A1, -7A1			
1				Wago 762-1104 WP 104 VGA PERSPEC		-17A1			
1				Wago 750-881 ETHERNETController		-17A2			
1				Wago 750-1405 16DI 3,0ms		-17A3			
2				Wago 750-1506 8DI 8DO 24V DC 0,5		-19A1, -18A1			
5				Wago 750-455 4AI 4-20mA S.E.		-20A1, -20A4, -21A1, -20A3, -20A2			
1				Wago 750-555 4AO 4-20mA		-21A2			
1				Memograph M RSG40		-12B1			
1	C6/1N			Sicherungsautomaten		-1F1			
1	Tytan R DO 3x20A			Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F2			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F3			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F4			
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter		-2F1			
1	PKZMO-0,4-T			Transformatorschutzschalter		-2F2			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-2F3			
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter		-3F1, -4F1, -5F1			
6	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
3	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
16	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K7, -5K3, -4K1, -3K6, -4K2, -5K1			
						-4K3, -3K1, -3K2, -3K7, -5K6, -6K1			
						-3K3, -5K7, -4K6, -5K2			
6	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-5K5, -4K4, -5K4, -4K5, -3K5, -3K4			
1	Relais4polig24VAC			Miniatur - Relais 4polig		-12K1			
25	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
8	Relais4polig24VDC			Miniatur - Relais 4polig		-18K8, -18K6, -18K5, -18K4, -18K3			
						-18K7, -18K2, -18K1			
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	600x2000x500			Schaltschrank		-0N1			
1	ST 16205 B=1600 H=2000 T=500			Standschrank IP 55		-0N2			
1				Netzteil 230VAC 24VDC 5A		-2N1			
3				FC-202P15K 15kW 32A		-3N1, -5N1, -4N1			
				Datum	23.02.15				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				032/15
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.



ELEKTRO
ANLAGENBAU

Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck

Materialliste

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge											
3				LC-Sinus Filter				-4N2, -3N2, -5N2											
3	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung				-5N3, -4N3, -3N3											
5				Trenn- umformer TV500				-6N1, -16N1, -15N1, -6N2, -20N1											
1				Thermostat				-1P1											
1	PN1-100			Hauptschalter				-1Q1											
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ				-3S1, -5S1, -4S1											
1				Trafo 230VAC 230VAC 400VA				-2T1											
1				Trafo 230VAC 24VAC 63VA				-2T2											
3	M16			Kabelverschraubung				-23V3, -23V2, -23V1											
1	M40			Kabelverschraubung				-1W1											
3	M25			Kabelverschraubung				-4W1, -3W1, -5W1											
31	M20			Kabelverschraubung				-16W4, -15W2, -15W1, -15W3, -15W4											
								-14W2, -16W1, -16W3, -16W5, -16W6											
								-16W7, -14W1, -20W1, -16W2, -1W2, -11W2											
								-13W1, -16W8, -10W5, -6W2, -6W1, -10W1											
								-10W3, -10W2, -11W1, -10W6, -10W8											
								-10W4, -10W7, -10W9, -13W2											
20				Stecker oben-unten				-X4, -X7											
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N				-X14, -X11, -X24											
32	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme				-X21, -X24, -X11, -X12, -X22, -X14											
3	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme				-X21											
9	Klemme 6 grau			Klemme L				-X21											
3	Klemme 35 grau			Klemme L				-X21											
1	Klemme 35 blau			Klemme N				-X21											
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme				-X21											
132	Klemme 2,5 grau			Klemme L				-X22, -X21, -X12, -X11, -X14, -X24											
1				Steckdose				-1X1											
1	+NZM1-XTVDVR			Türkplungsdrehgriff für PN1				-1Z1											
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1				-1Z2											
2	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1				-1Z3, -1Z4											
1	+NZM1-XAD160			Adapter für NZM1				-1Z5											
3	+CL-PKZO			Strombegrenzer				-5Z1, -3Z1, -4Z1											
3	+BBAO-32			Adapter für PKZMO bis 32A				-5Z2, -4Z2, -3Z2											
				Datum	23.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU				Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck Materialliste								Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hättinger F.													032/15	
				Gepr.														Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm														von 2	Bl.