


Datum 24.02.15
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck
Pumpe 3

Zeichn.Nr.:
 032/15
 Blatt 5
 von 24 Bl.

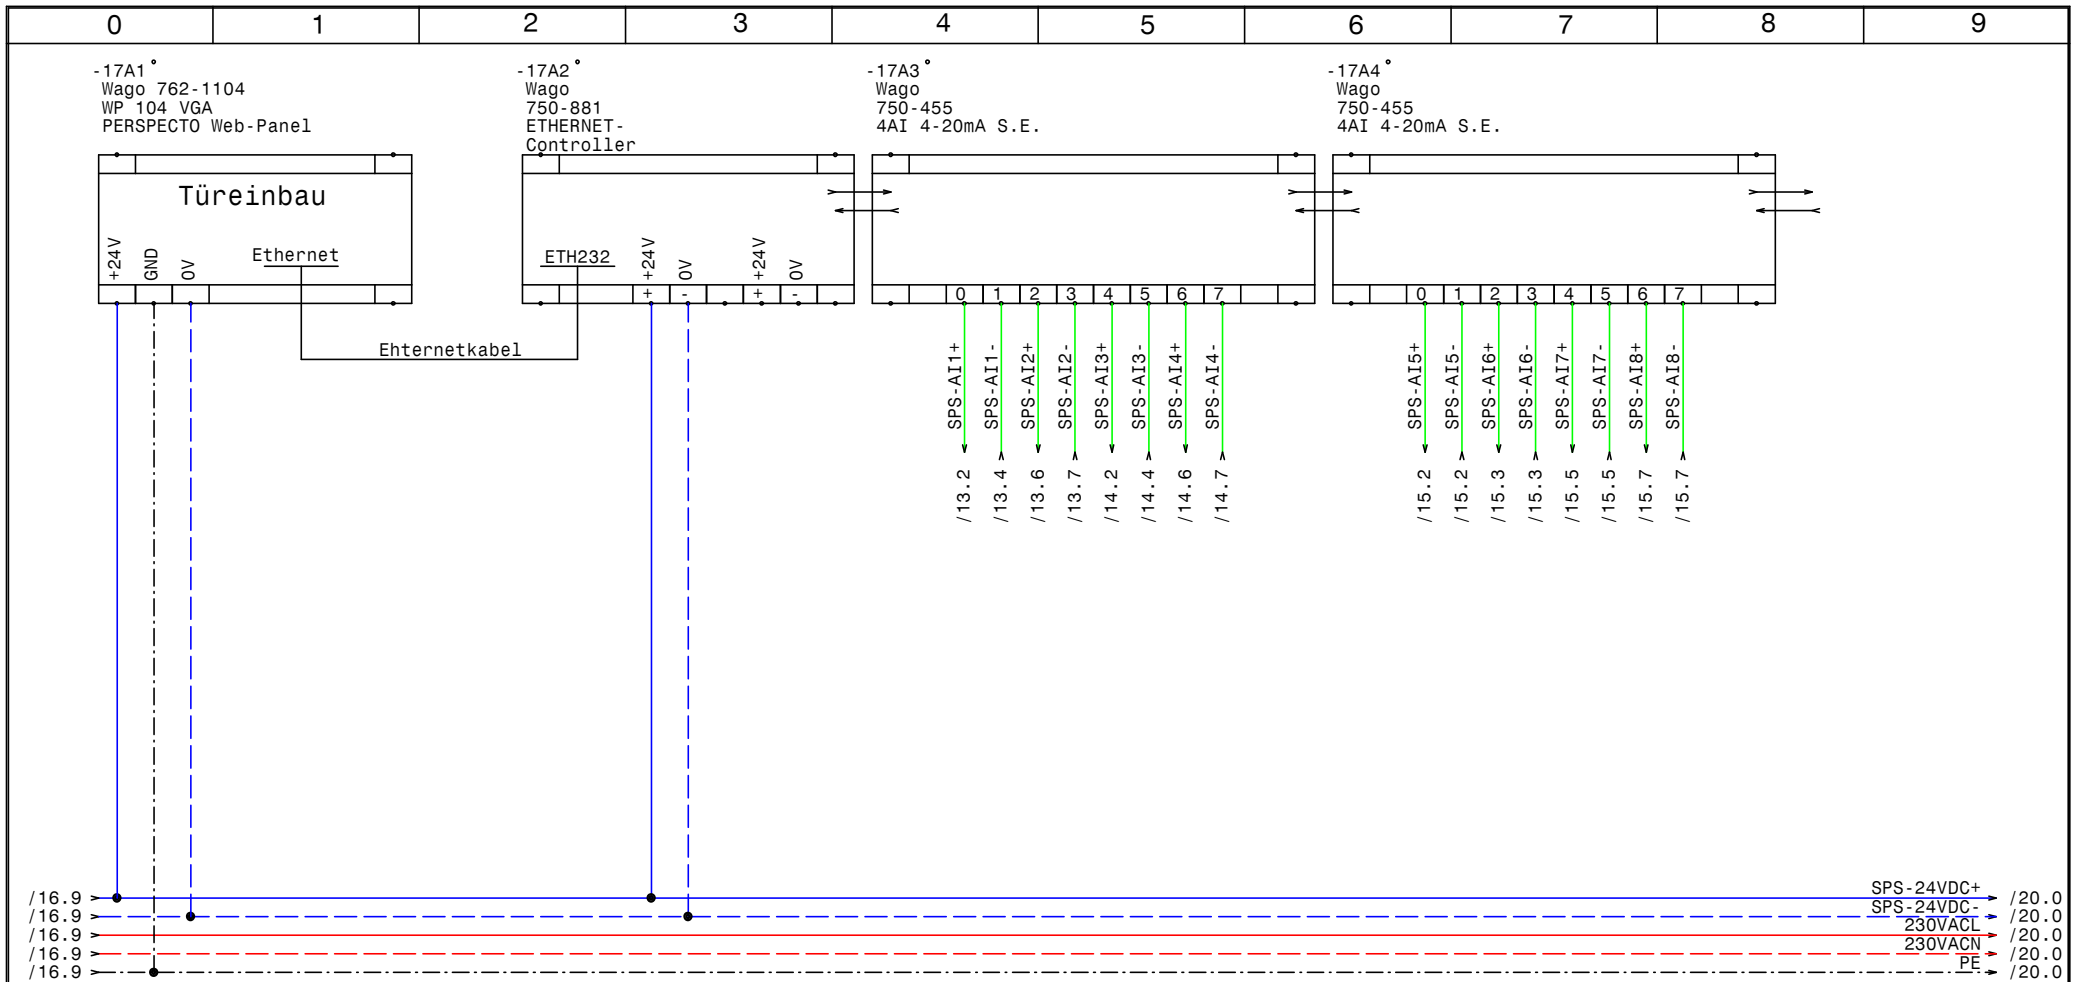


Datum	24.02.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck
 Web-Panel, Ethernet-Controller, AI

Feld SPS

Zeichn.Nr.:	
	032/15
	Blatt 17
	von 24 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				CU352					-6A1			
2				I0351B					-8A1, -7A1			
1				Wago 762-1104	WP 104	VGA	PERSPEC		-17A1			
1				Wago 750-881	ETHERNETController				-17A2			
5				Wago 750-455	4AI	4-20mA	S.E.		-17A4, -17A3, -20A1, -20A2, -20A3			
1				Wago 750-555	4AO	4-20mA			-21A1			
1				Wago 750-1405	16DI	3,0ms			-21A2			
1				Wago 750-1506	8DI	8DO	24V DC	0,5	-22A1			
1				Wago 750-600	Busendklemme				-22A2			
1				Memograph M	RSG40				-12B1			
1	C6/1N			Sicherungsautomaten					-1F1			
1	Tytan R	DO	3x20A	Reiter-Sicherungslasttrennschalter					-1F2			
1	LSFI	C13/0,03	G	Personenschutzschalter					-1F3			
1	C6/1			Sicherungsautomaten					-1F4			
1	PKZMO-2,5-T			Transformatorschutzschalter					-2F1			
1	PKZMO-0,4-T			Transformatorschutzschalter					-2F2			
1	PKZMO-1,6-T			Transformatorschutzschalter					-2F3			
3	PKZMO-25			Motorschutzschalter					-5F1, -3F1, -4F1			
6	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
2				Schrank- leuchte					-1H2, -1H1			
16	Relais4polig	230VAC		Miniatur - Relais 4polig					-3K7, -6K1, -5K7, -5K6, -5K3, -5K2			
									-3K1, -5K1, -3K6, -4K1, -3K2, -4K7			
									-4K3, -4K6, -4K2, -3K3			
6	DILM25-10	(230V50HZ)		Schütz					-4K4, -4K5, -3K5, -5K5, -5K4, -3K4			
3	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
3	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein								
4	Relais4polig	24VDC		Miniatur - Relais 4polig					-11K1, -11K2, -22K2, -22K1			
21	Socket	4polig		Socket für Minitur Relais 4polig								
1	Relais4polig	24VAC		Miniatur - Relais 4polig					-12K1			
1				Schaltschrankventilator					-1M1			
1	600x2000x500			Schaltschrank					-0N1			
1	ST 16205	B=1600	H=2000	T=500	Standschrank IP 55				-0N2			
1				Netzteil 230VAC 24VDC 5A					-2N1			
				Datum	24.02.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU			Raiffeisen Rechenzentrum Innsbruck Materialliste		Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger F.	032/15							
			Gepr.		Blatt 1							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3		Bl.		

