


- /2.4 11 → 12
- 14 → 22
- /3.4 21 → 24
- 32 → 32
- /4.2 31 → 34
- 42 → 42
- /6.4 41 → 44



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
1	TCP 3x400Vac			Phasenfolge Asymmetrie Überwach			-1B1		
1	RM4L 1000m			Nivauregelgerät für 1000m			-3B1		
5	C6/1			Sicherungsautomaten			-1F1, -1F4, -1F3, -1F5, -1F2		
1	PKZMO-6,3			Motorschutzschalter			-2F1		
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
1				Schaltschrankheizung			-1H1		
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün			-3H1, -3H2		
3	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot			-4H1, -3H4, -3H3		
8	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig			-1K1, -3K2, -2K1, -6K1, -2K2, -5K2		
							-4K1, -2K3		
8	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz			-3K1, -3K3		
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
1	DILM32-XHI31			Hilfsschalterbaustein					
1	TM16+/E/230Vac			Multifunktion Zeitrelais			-5K1		
1				Schaltschrankventilator			-1M1		
1	WS 6130 B=600 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55			-0N1		
1				CUE31 3kW 7,2A 3x380-500V IP20			-2N1		
1				LC-Sinus Filter			-2N2		
1				CIU/CIM500 Ethernet Modbus			-2N3		
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld			-2N4		
1				RIA45 A1C1			-4N1		
2				Trenn- umformer TV500			-4N2, -5N1		
1				Netzteil 230VAC 24VDC 1,25A			-6N1		
2				Thermostat			-1P2, -1P1		
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter			-1Q1		
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2			-3S1		
5	M20			Kabelverschraubung			-6V1, -2W1, -1W1, -5W1, -3W1		
3	M16			Kabelverschraubung			-4W1, -5W3, -5W2		
7	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X2, -X1		
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme			-X1		
1	Klemme 4 blau			Klemme N			-X1		
3	Klemme 4 grau			Klemme L			-X1		

			Datum	04.12.15
			Bearb.	Hättinger F.
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

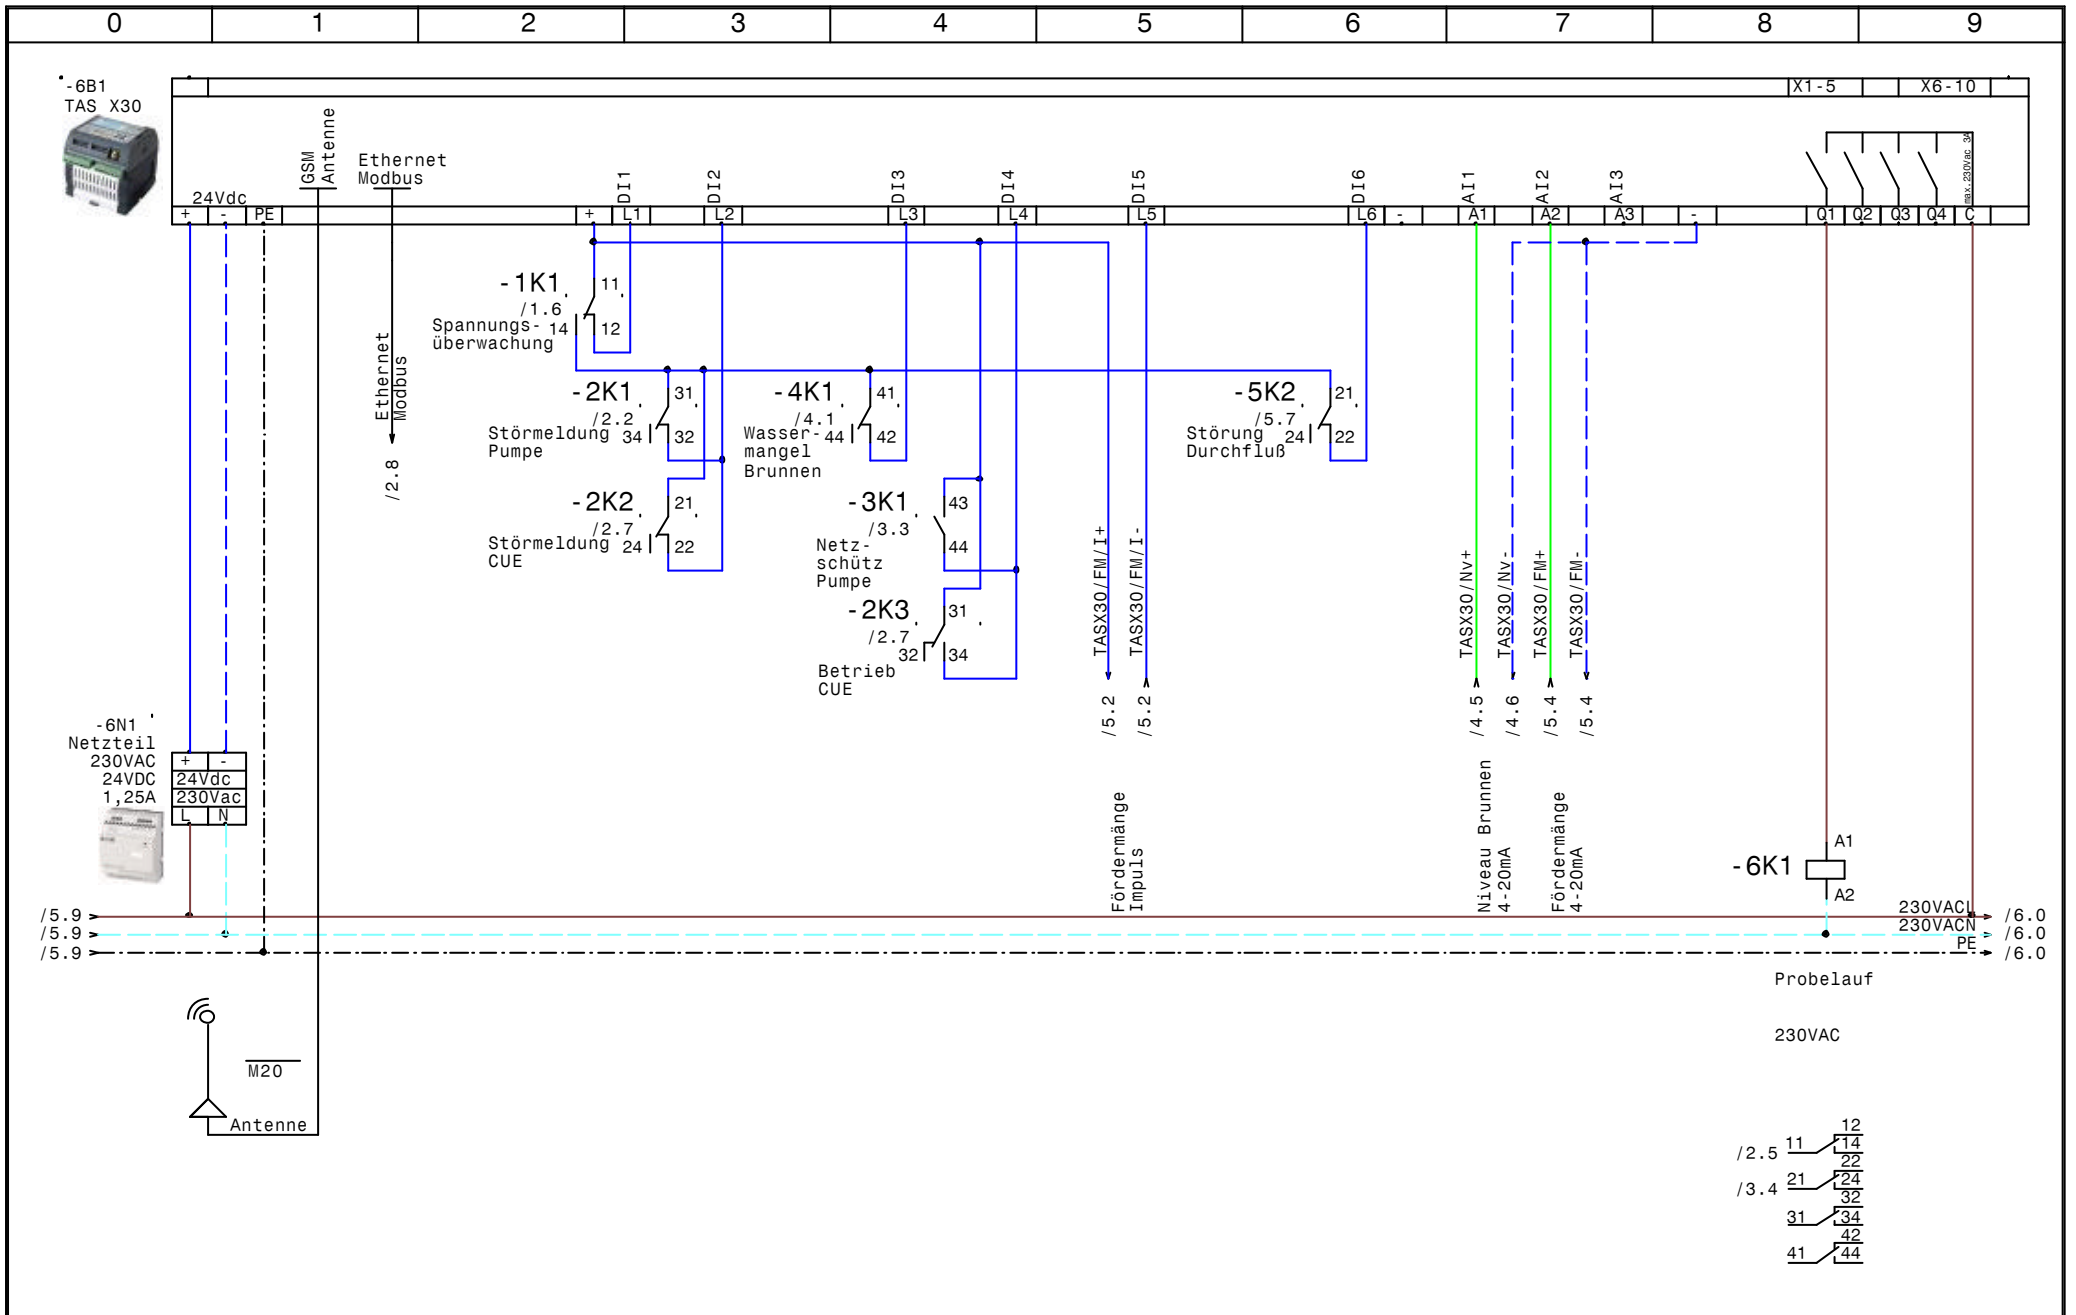

Control CUE1-DL2,2/RIA45/TAS-X30
WG Bad Kreuzen

Materialliste

Zeichn.Nr.:	
	312/15
	Blatt 1
	von 2 Bl.

