


Datum 29.06.16  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm



DCD 318 5xSD7,5kW MP204  
 Tegetthoff Kaserne Regenwasser Hebeanlage  
 Pumpe 2

Zeichn.Nr.:  
 121/16/02  
 Blatt 3  
 von 9 Bl.

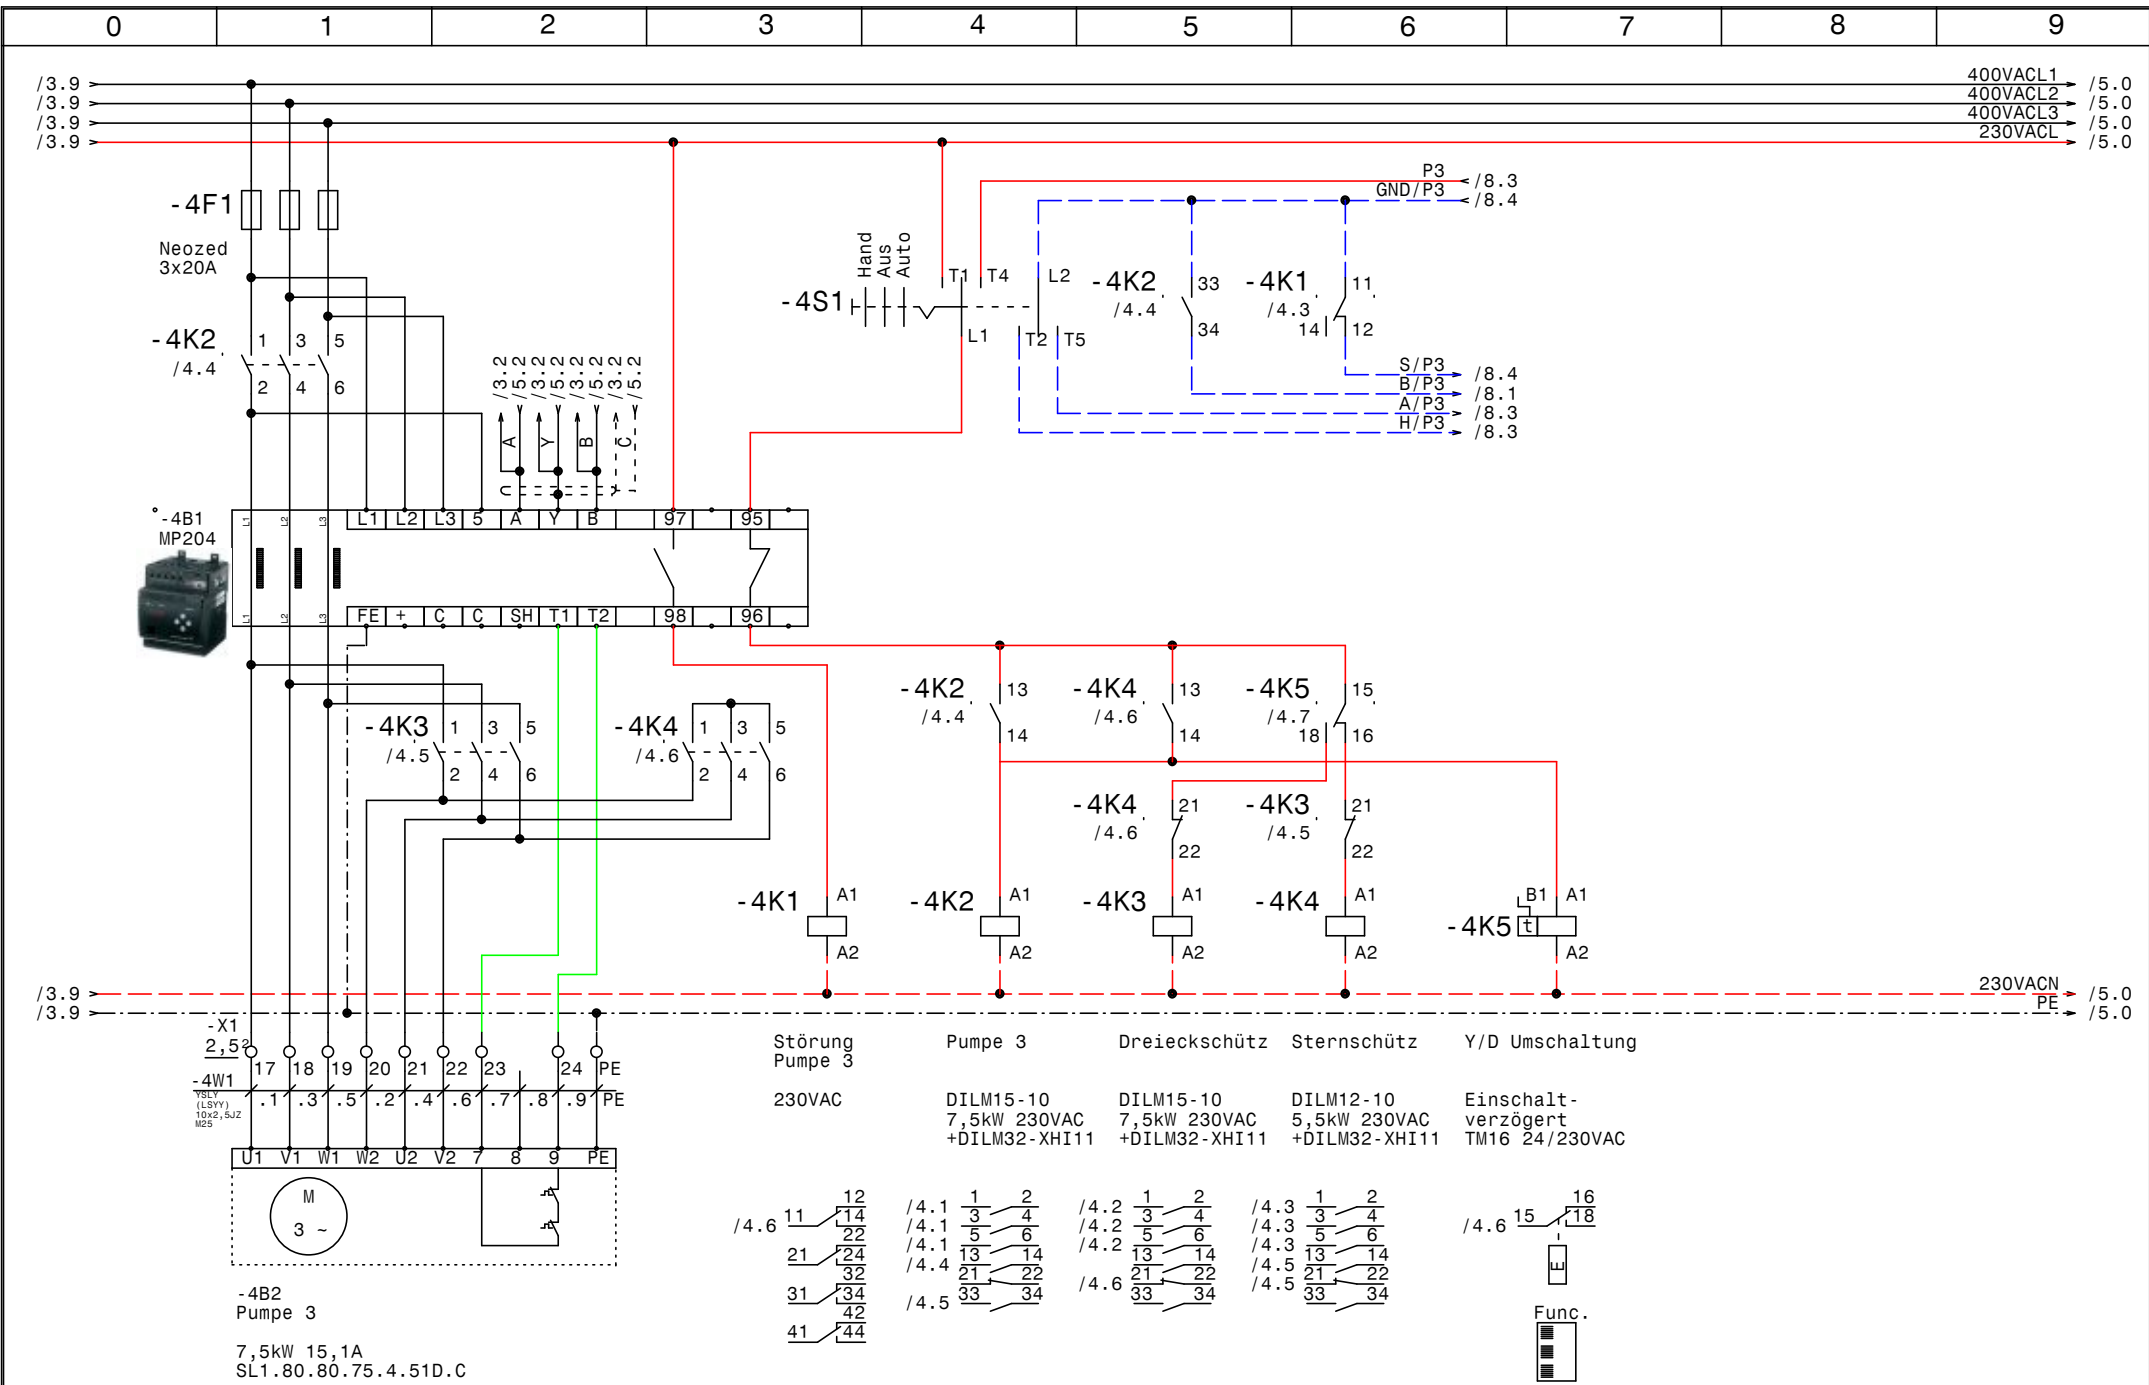

Datum 29.06.16  
 Bearb. Hattinger  
 Gepr.  
 Norm



DCD 318 5xSD7,5kW MP204  
 Tegetthoff Kaserne Regenwasser Hebeanlage  
**Pumpe 3**

Zeichn.Nr.:  
 121/16/02  
 Blatt 4  
 von 9 Bl.













