


Datum 30.10.18
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



Talstation
 Control E 1-2,2/RIA45/Dupline
 Pumpe 1

Zeichn.Nr.:
 189/18/01
 Blatt 2
 von 6 Bl.

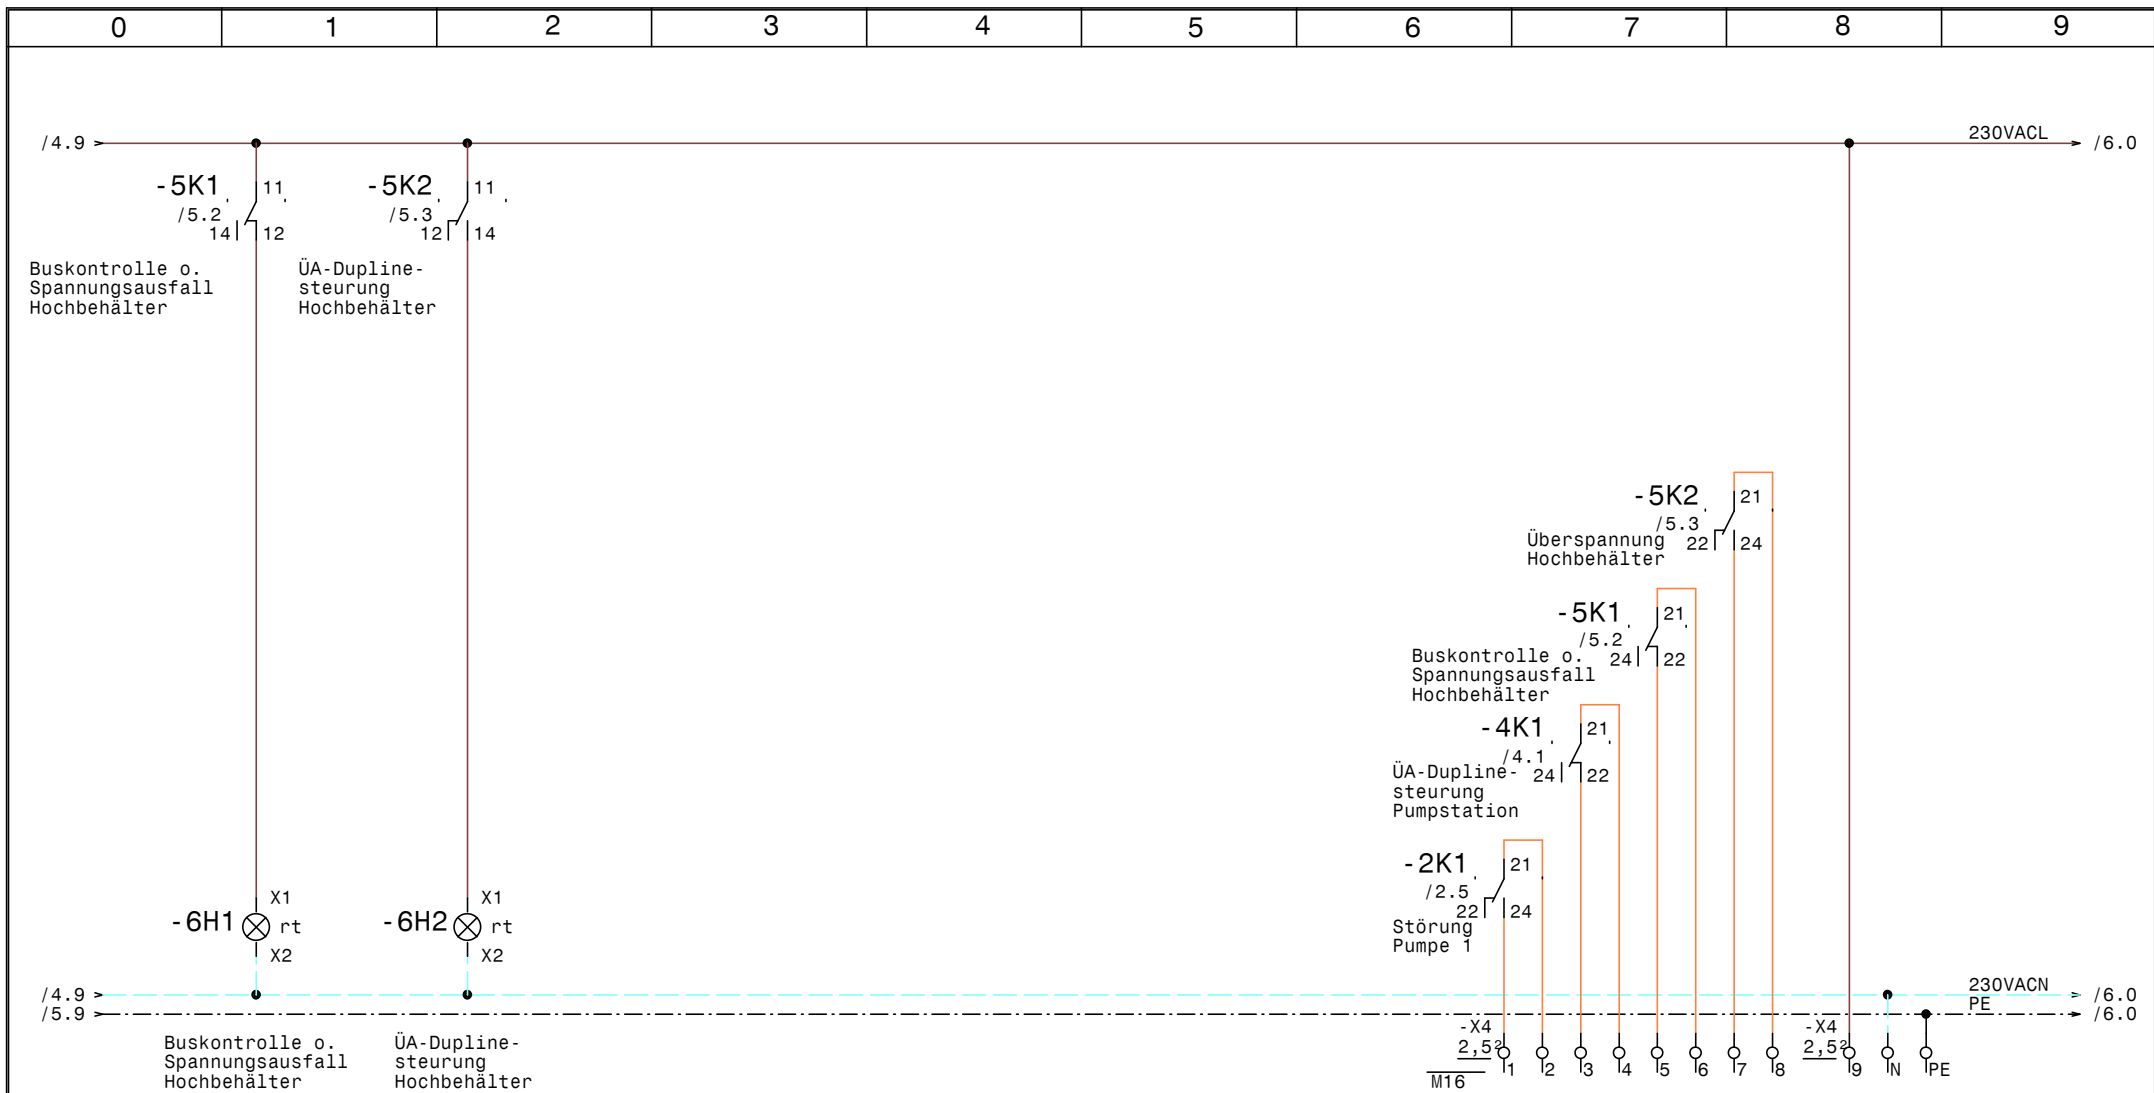

Signal = 1 = Störung

