

Anlage:

Fahrbare Station 5

Lenz Moser CIP-Anlage

Firma:

TB-Gasper1

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHSCHALTBIID:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

600x600x210	(BxHxT)
Niro	
IP54	
-	
nein	(BxH)
-	
-	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:		_____	hellblau
SCHUTZLEITER:		_____	gelb/grün
STEUERSpannung	230VAC:	L/N	braun/hellblau
STEUERSpannung	0-24VAC:	L/N	
STEUERSpannung	0-24VDC:	+/-	rot/blau
GND, DDC:			
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____	orange
FREMDSPANNUNG:		_____	orange

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

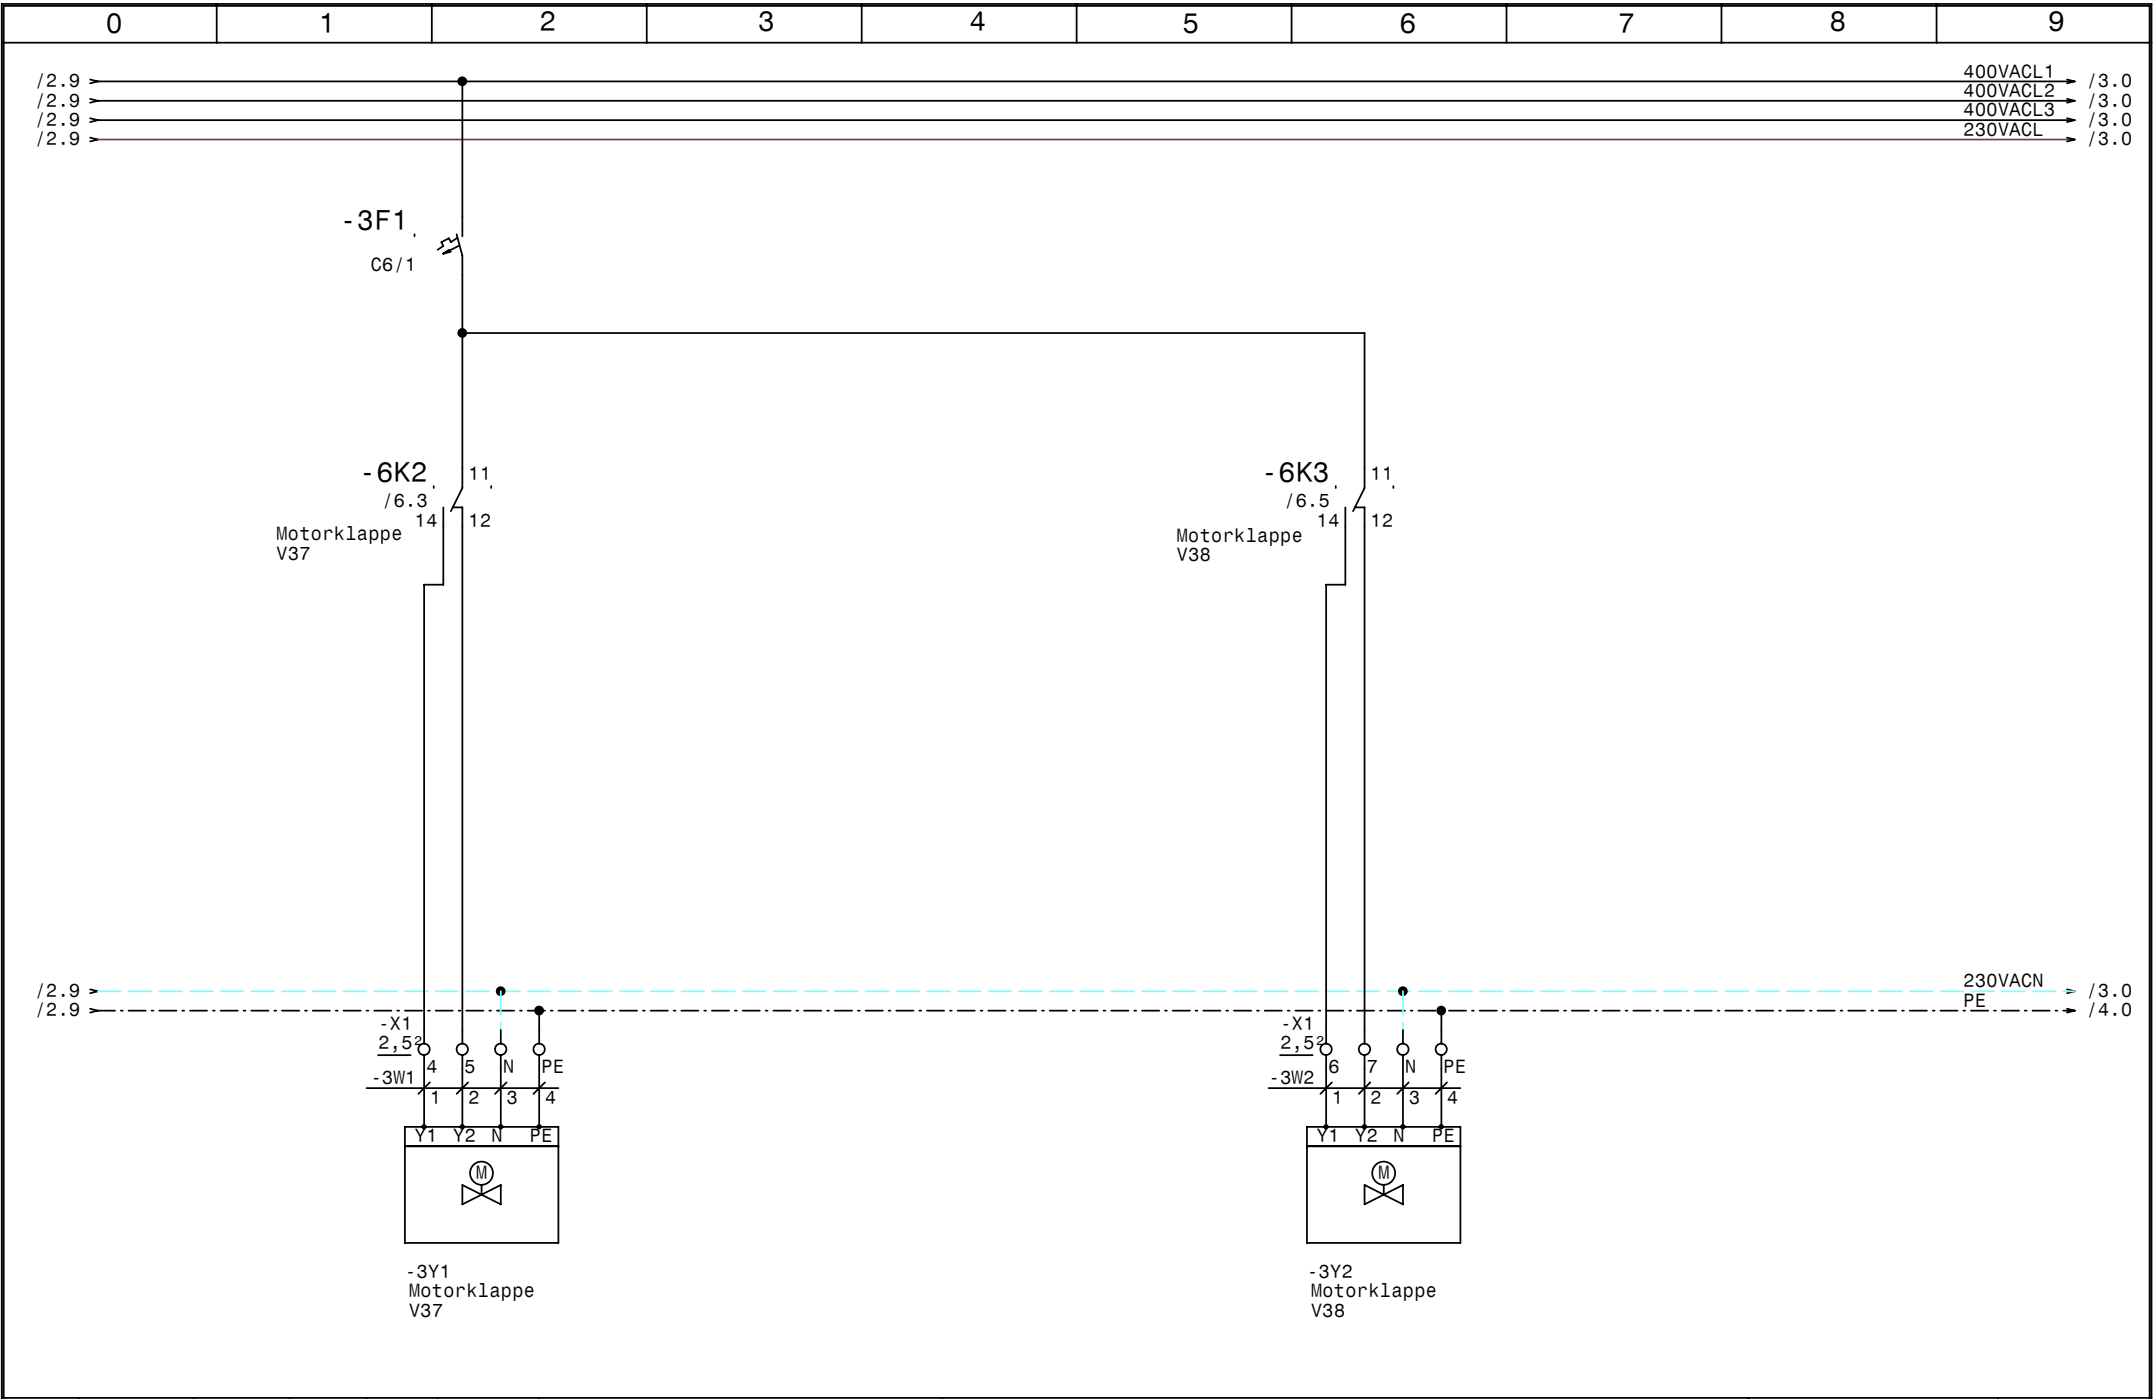
Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 Pumpe P06
```

003 Motorklappen V37+V38
004 SPS - BUS - Bedientableau
005 SPS - Eingänge

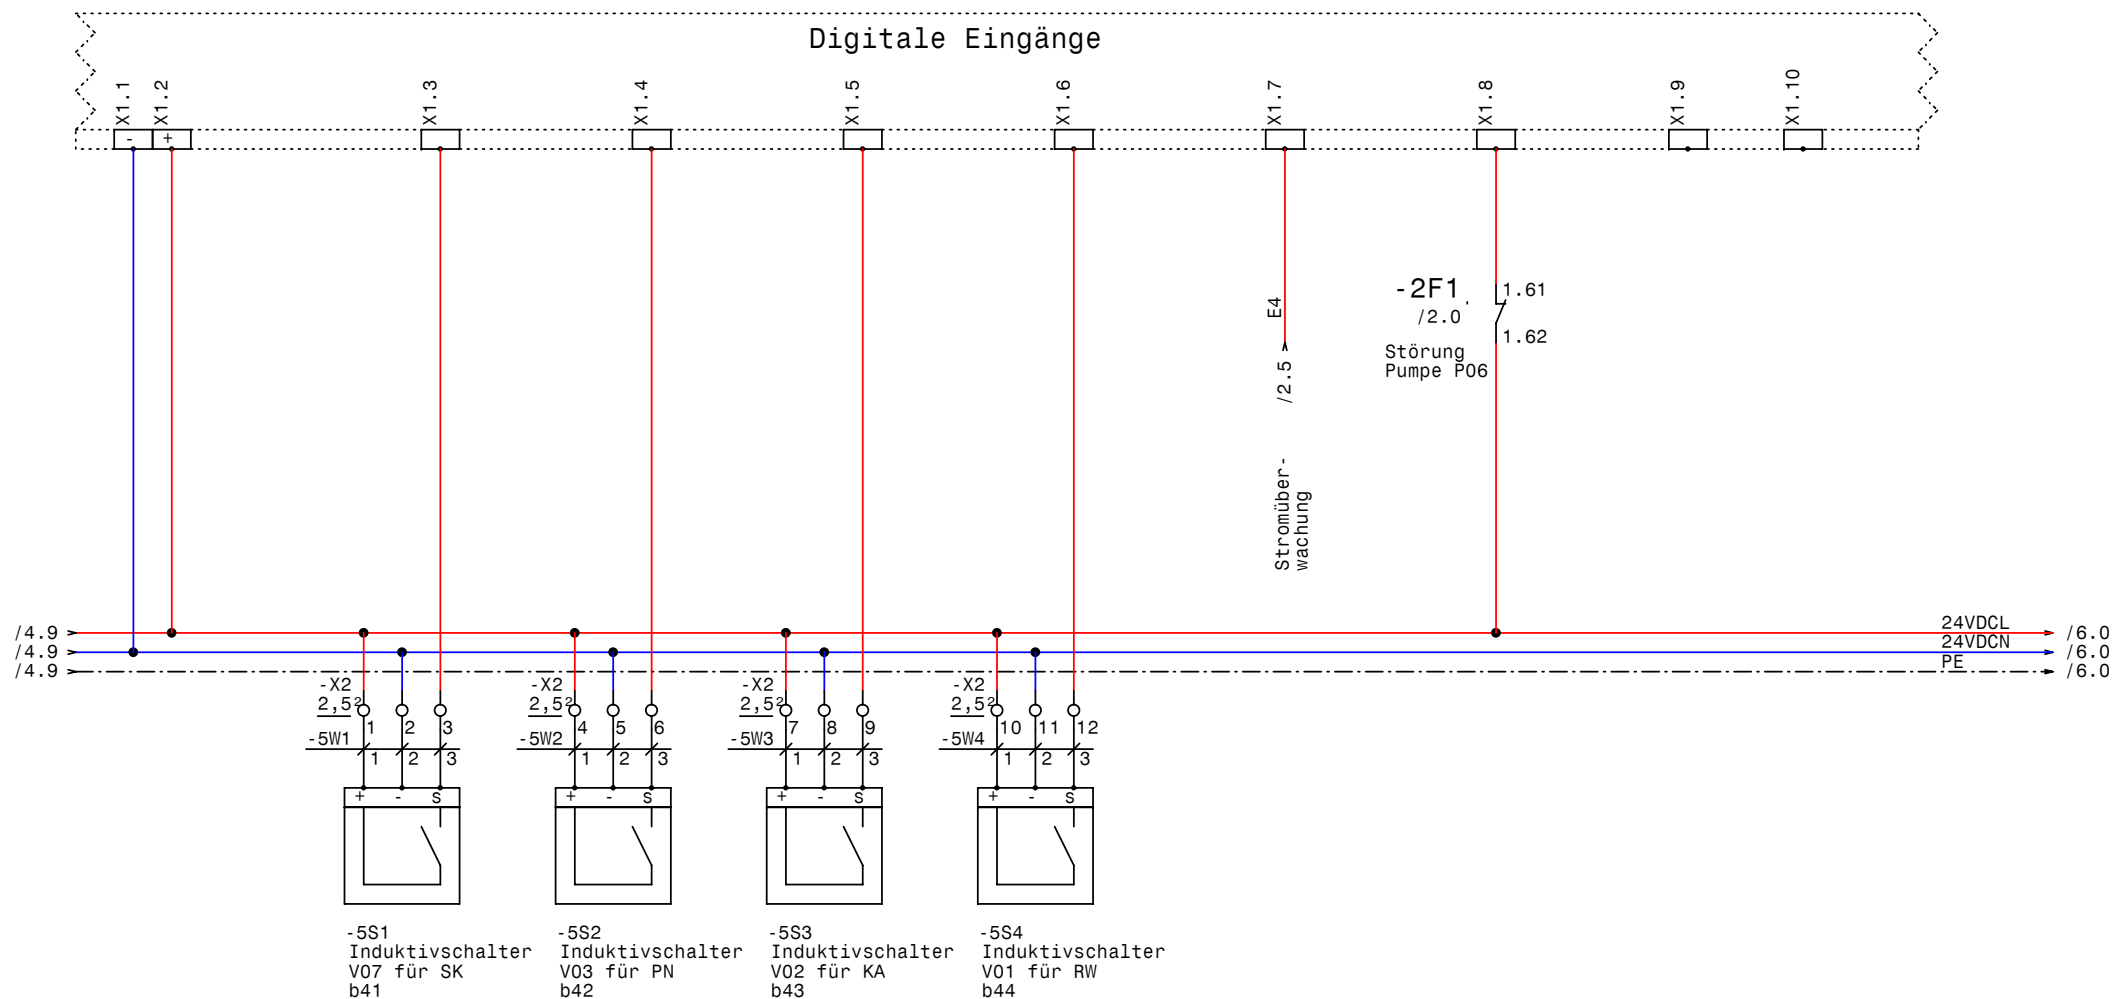
006 SPS - Ausgänge

[illegible]

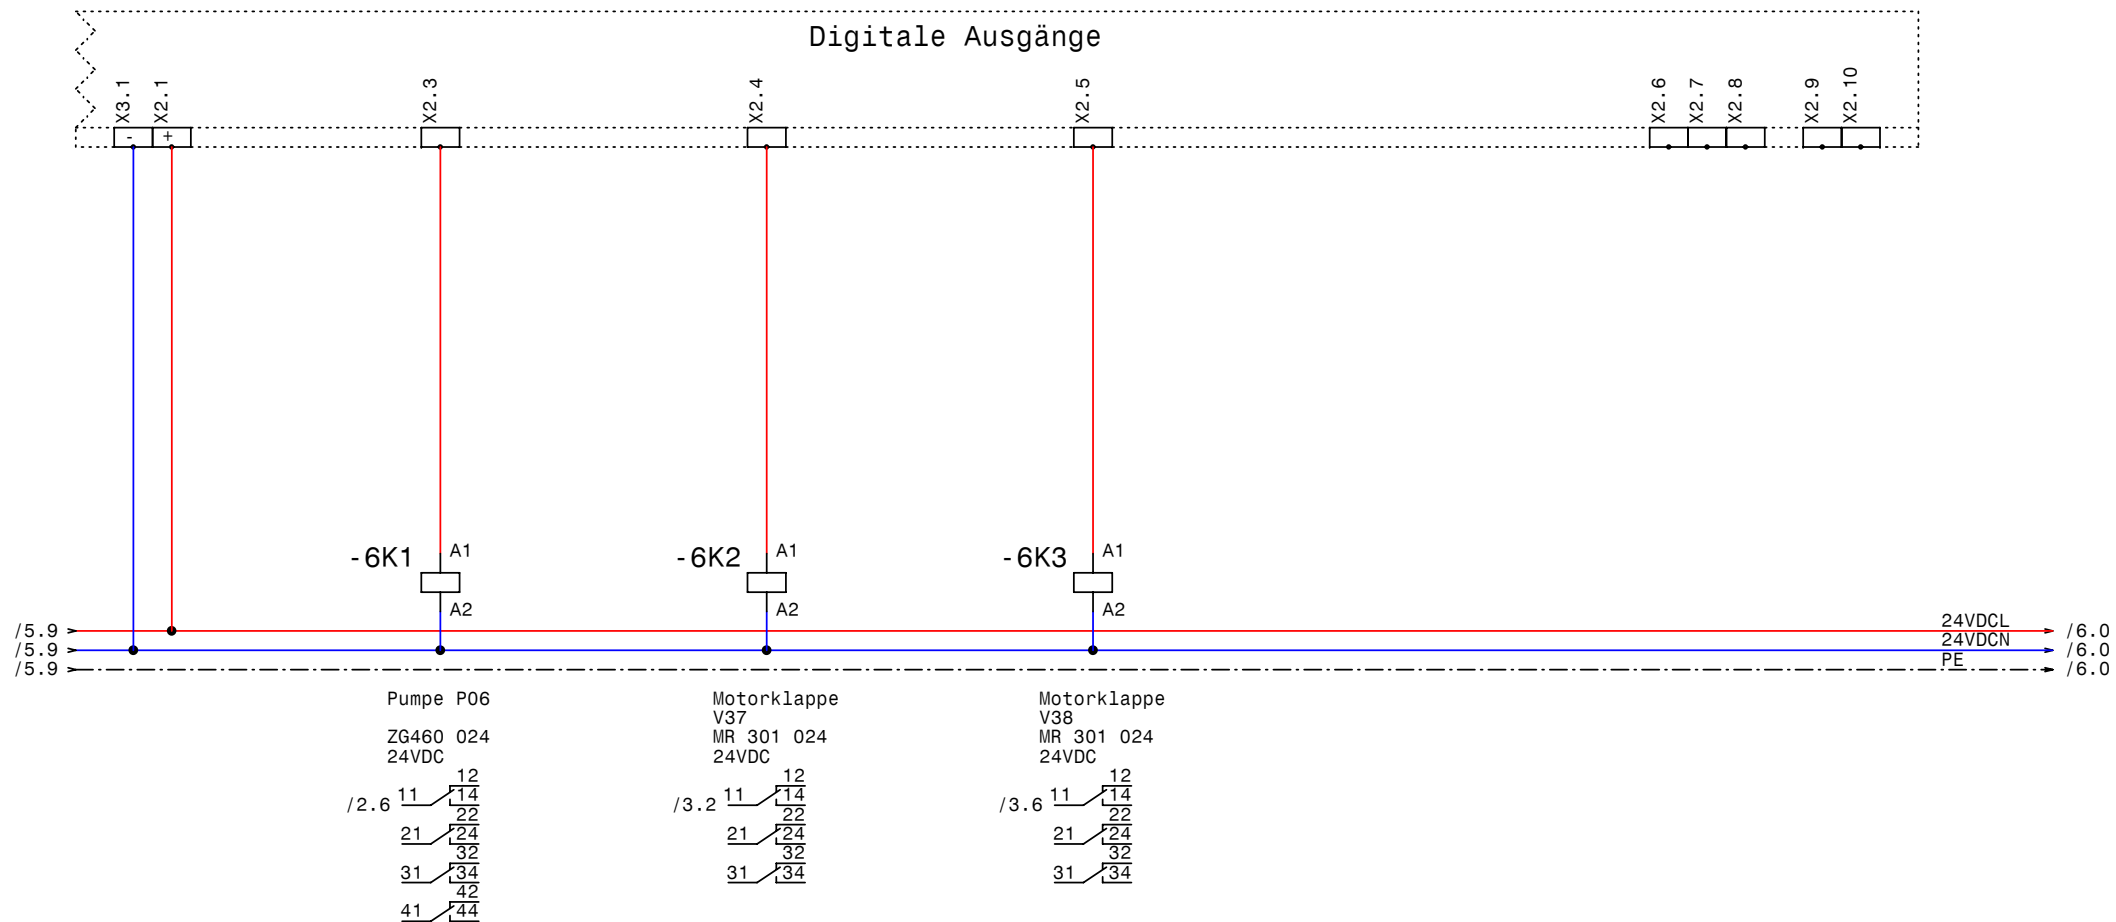


-5B1

7DM435.7
Digitales
Mischmodul
2003

[illegible]

• -5B1
/5.0
7DM435.7
Digitales
Mischmodul
2003

[illegible]

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		7CP476.60-1				SPS Zentraleinheit 2003						-4B1							
1		7DM435.7				SPS Digitales Mischmodul 2003						-5B1							
2		C6/1				Sicherungsautomaten						-1F1, -3F1							
1		6A				Glasrohrsicherung						-1F2							
1		PKZMO-16				Motorschutzschalter						-2F1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		84871310 Crouzet				Stromüberwachung HDI-H						-2K1							
1		DILM12-10(230V50HZ)				Schütz						-2K2							
1		ZG460 024 24VDC				Miniatur - Relais Type ZG						-6K1							
1		YZG 78 700				Fassung für Miniatur Relais ZG													
2		YM R78 700				Fassung für Steckrelais MR													
2		MR 301 024 24VDC				Multimode Relais System MR						-6K3, -6K2							
1		Niro 600x600x210				Wandschrank IP 55						-0N1							
1						C200						-4N1							
1		M10HEH4A3 20A 5,5KW				Hauptschalter						-1Q1							
1		230VAC 24VDC 6,5A				Netzgerät 230/24VDC						-1T1							
1		PG 16				Kabelverschraubung						-1W1							
1		PG 13,5				Kabelverschraubung						-2W1							
7		PG 11				Kabelverschraubung						-3W2, -5W4, -5W3, -5W2, -5W1, -3W1							
												-4W1							
3		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
24		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X3, -X1, -X2							
5		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X3, -X1							
1						CEE Stecker 16A						-1X1							
1						Steckdose						-1X2							