

Anlage:

Heizzentrale

VS Atzbach

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt			
001	Netzanschluß			
002	CLAK - HAWK240			
003	CLLYUL	6438S	Modul	1
004	CLLYUL	6438S	Modul	1
005	CLLYUL	6438S	Modul	2
006	CLLYUL	6438S	Modul	2

007 Lampenprüfung, Summenstörung, Anlagendruck
008 Sicherheitsthermostate
009 Fernwärme
010 UWP Fernwärme
011 UWP Gang-NR
012 UWP Turnsaaal-DSP
013 UWP Reserve

014	Boilerladepumpe sekundär
015	Zirkulationspumpe
016	UWP Klassen
017	UWP Umkleide
018	UWP Kindergarten
019	UWP Lüftung
020	Reserve Abgänge




Datum	13.09.12
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




Heizzentrale
VS Atzbach
Deckblatt




Zeichn.Nr.:	228/12/1
Blatt 0	von 20 Bl
www.ejpe.net	

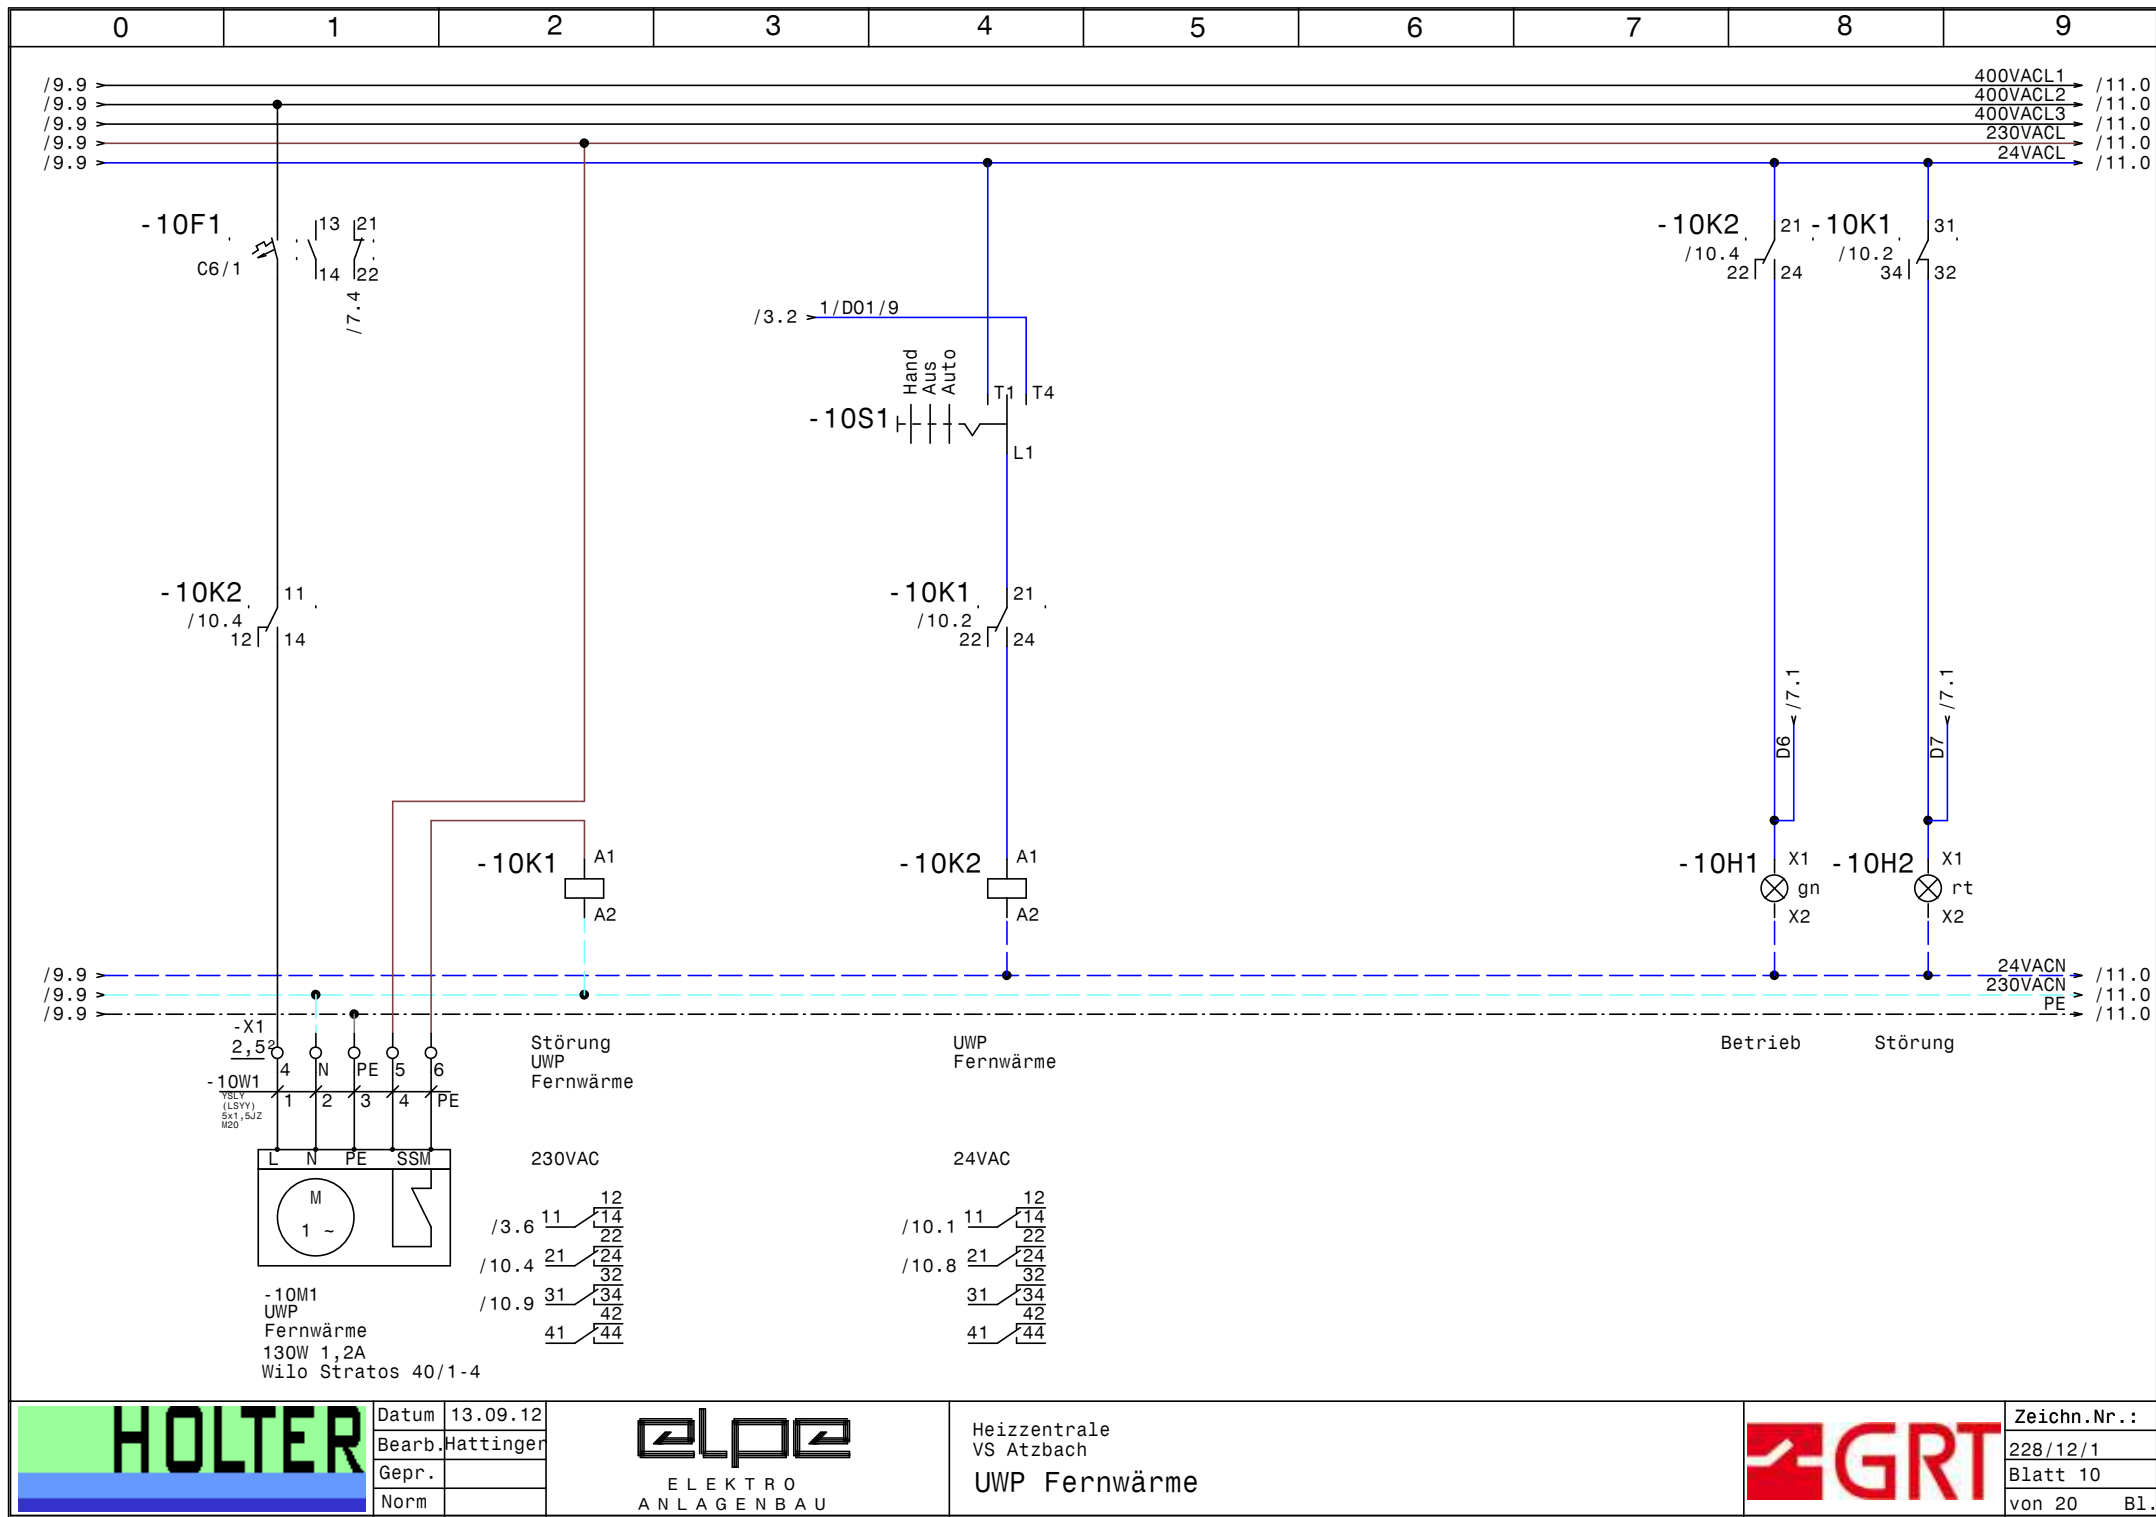

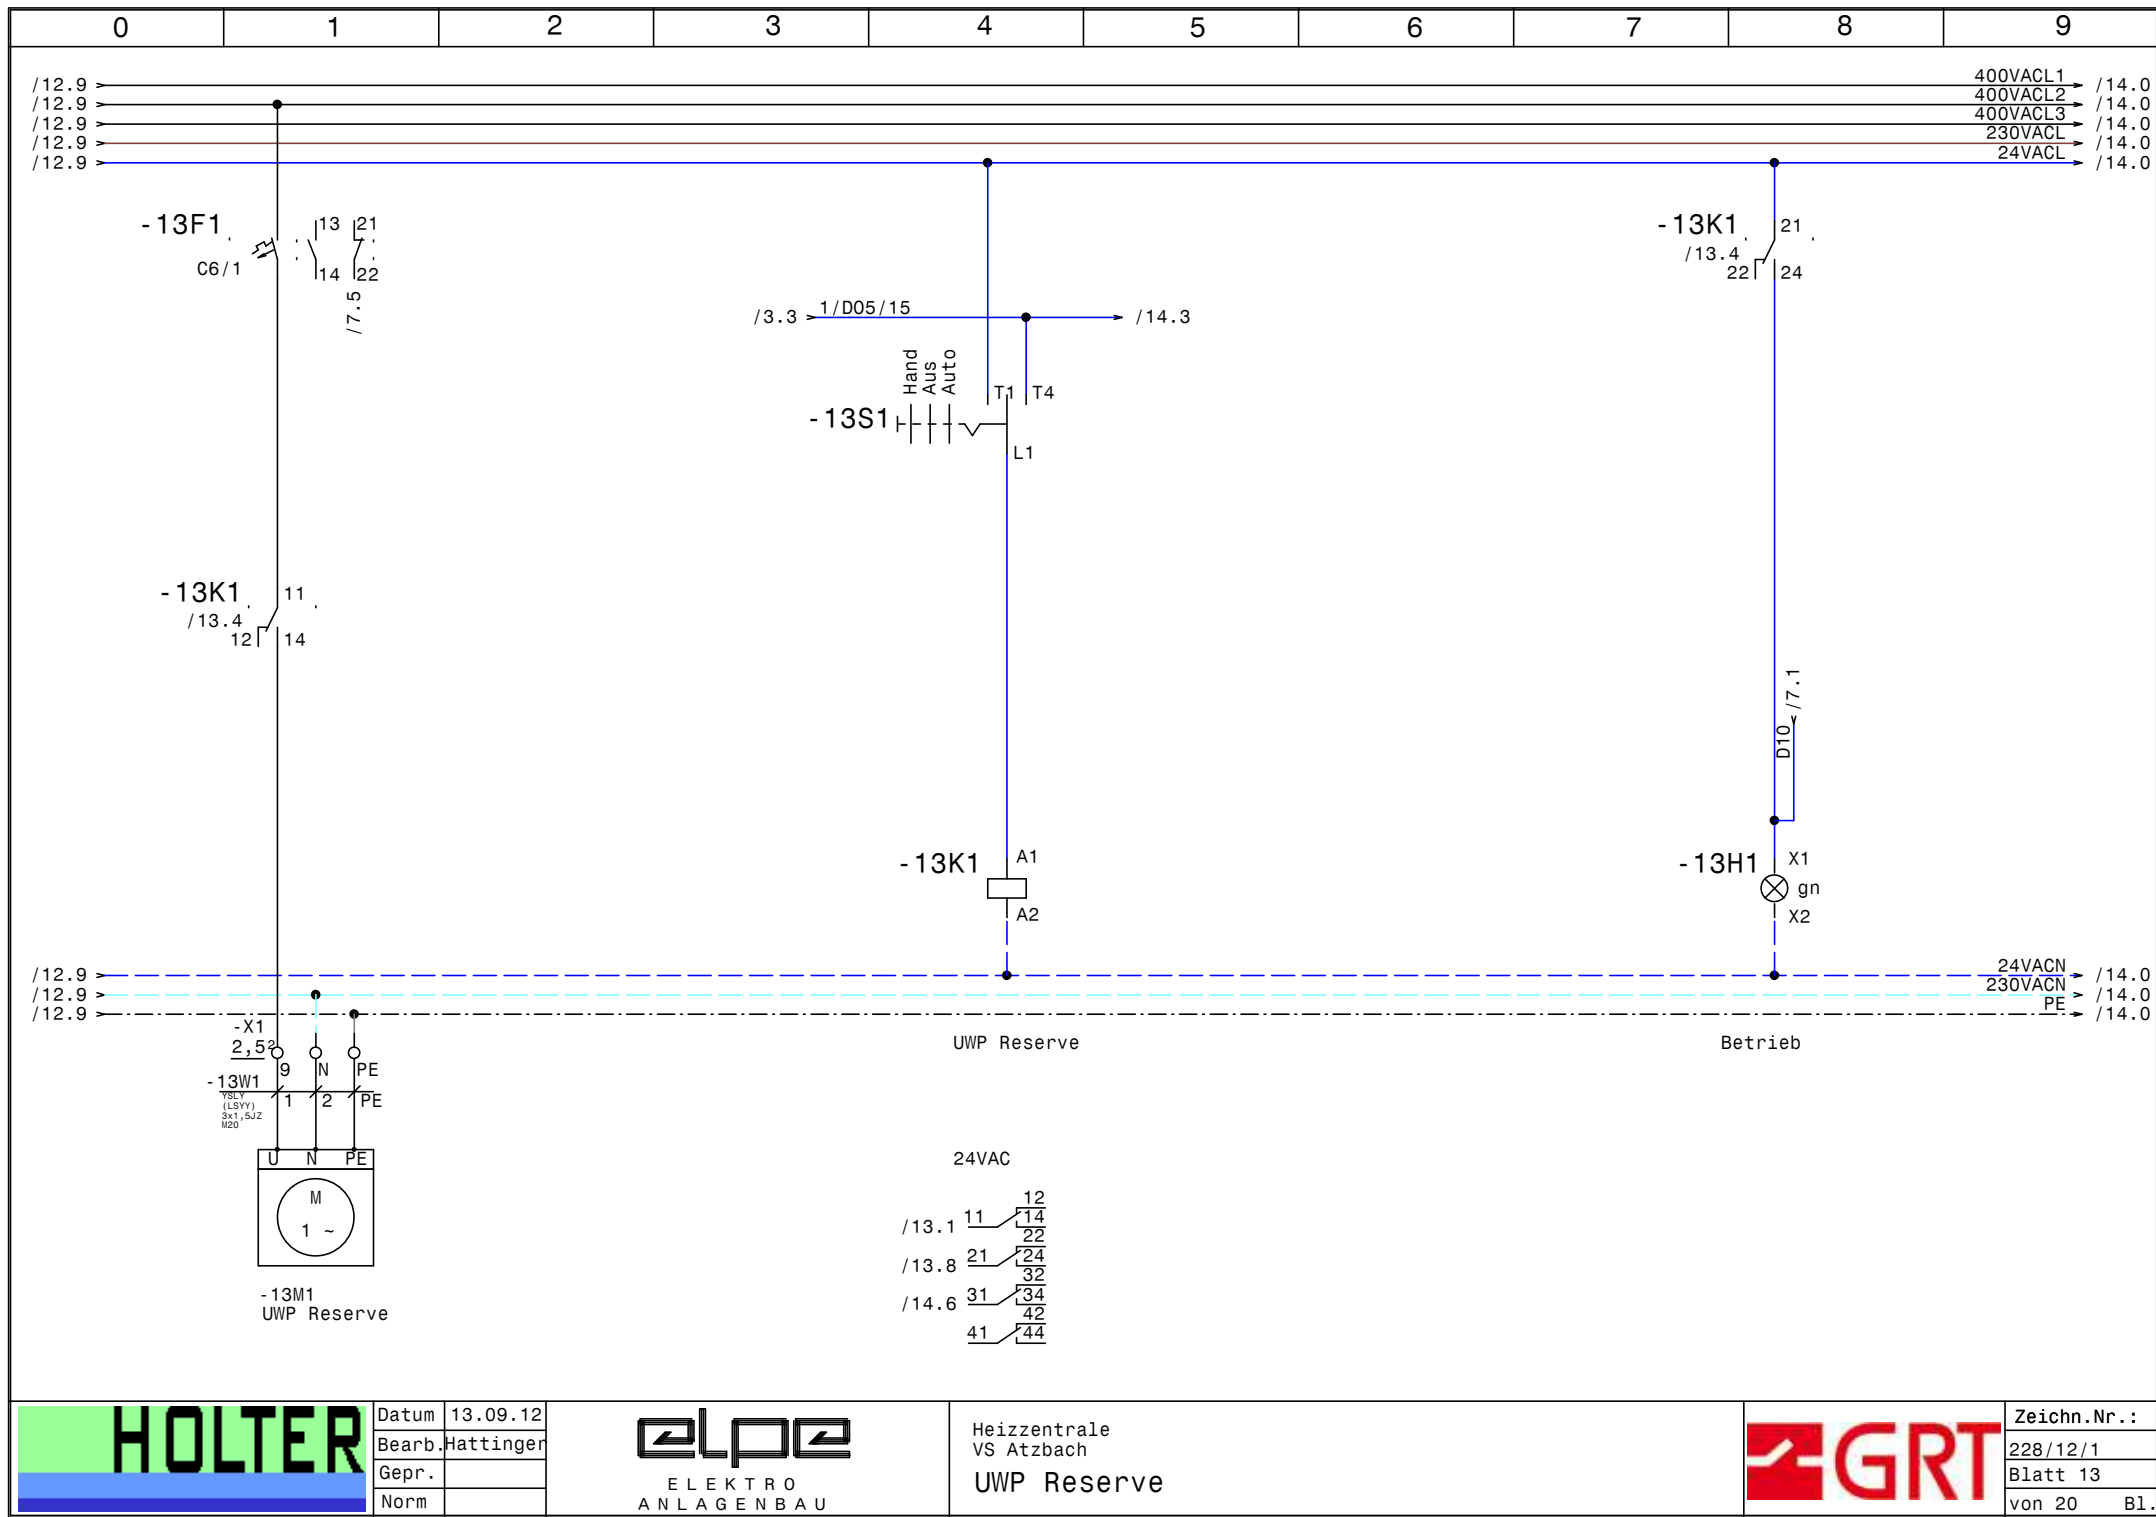



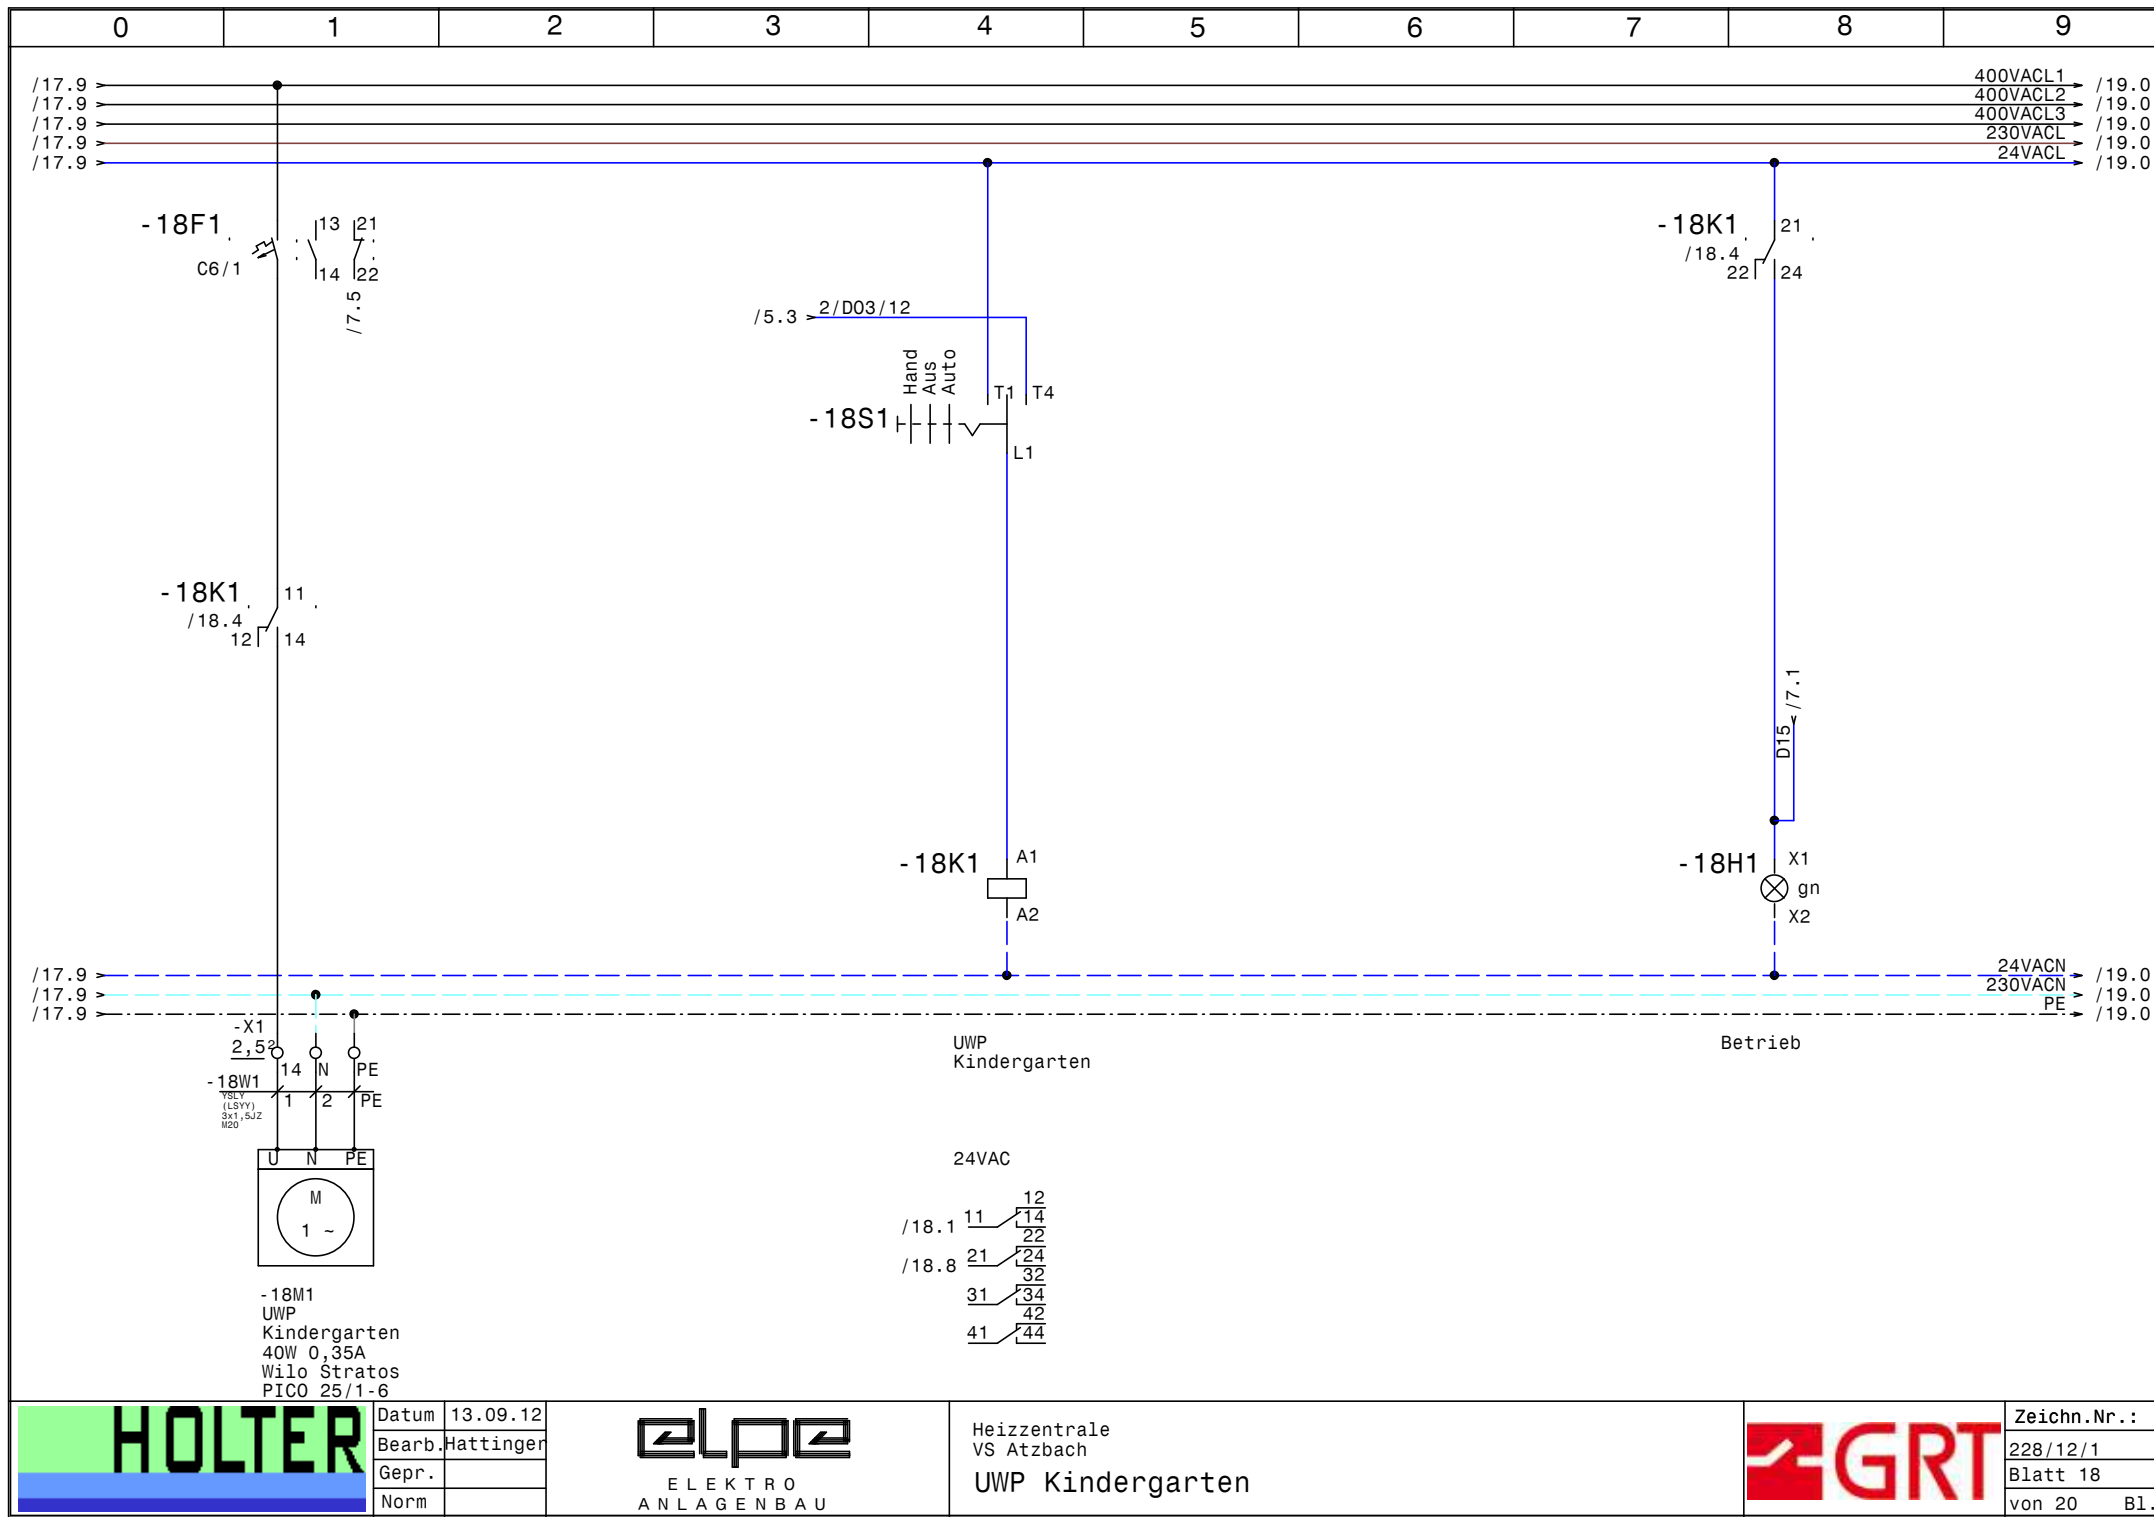



	Datum	30.07.12		Heizzentrale VS Atzbach Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				228/12/1
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

HOLTER

Datum	30.07.12
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	



Materialliste



[www.elpe.net](#)

	Datum	30.07.12	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Heizzentrale VS Atzbach Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				228/12/1
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.