

Anlage:

Lüftungszentrale

VS Atzbach

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten/hinten	
	Ausschnitt 30x10	(BxH)
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	
001	Netzanschluß	
002	CLLYUL 6438S	Modul 1
003	CLLYUL 6438S	Modul 1

004	CLLYUL 6438S Modul 2
005	CLLYUL 6438S Modul 2
006	Lampenprüfung, Summenstörung, Wartungstaster
007	Frostschutz, Aussenluft u. Abluftfilter

008	UWP Turnsaal
009	Abluftventilator Garderobe
010	ZULV Turnsaal
011	ABLV Turnsaal



Datum	30.07.12
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





Lüftungszentrale
VS Atzbach
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	228/12/2
Blatt 0	von 11 Bl
www.ejpe.net	



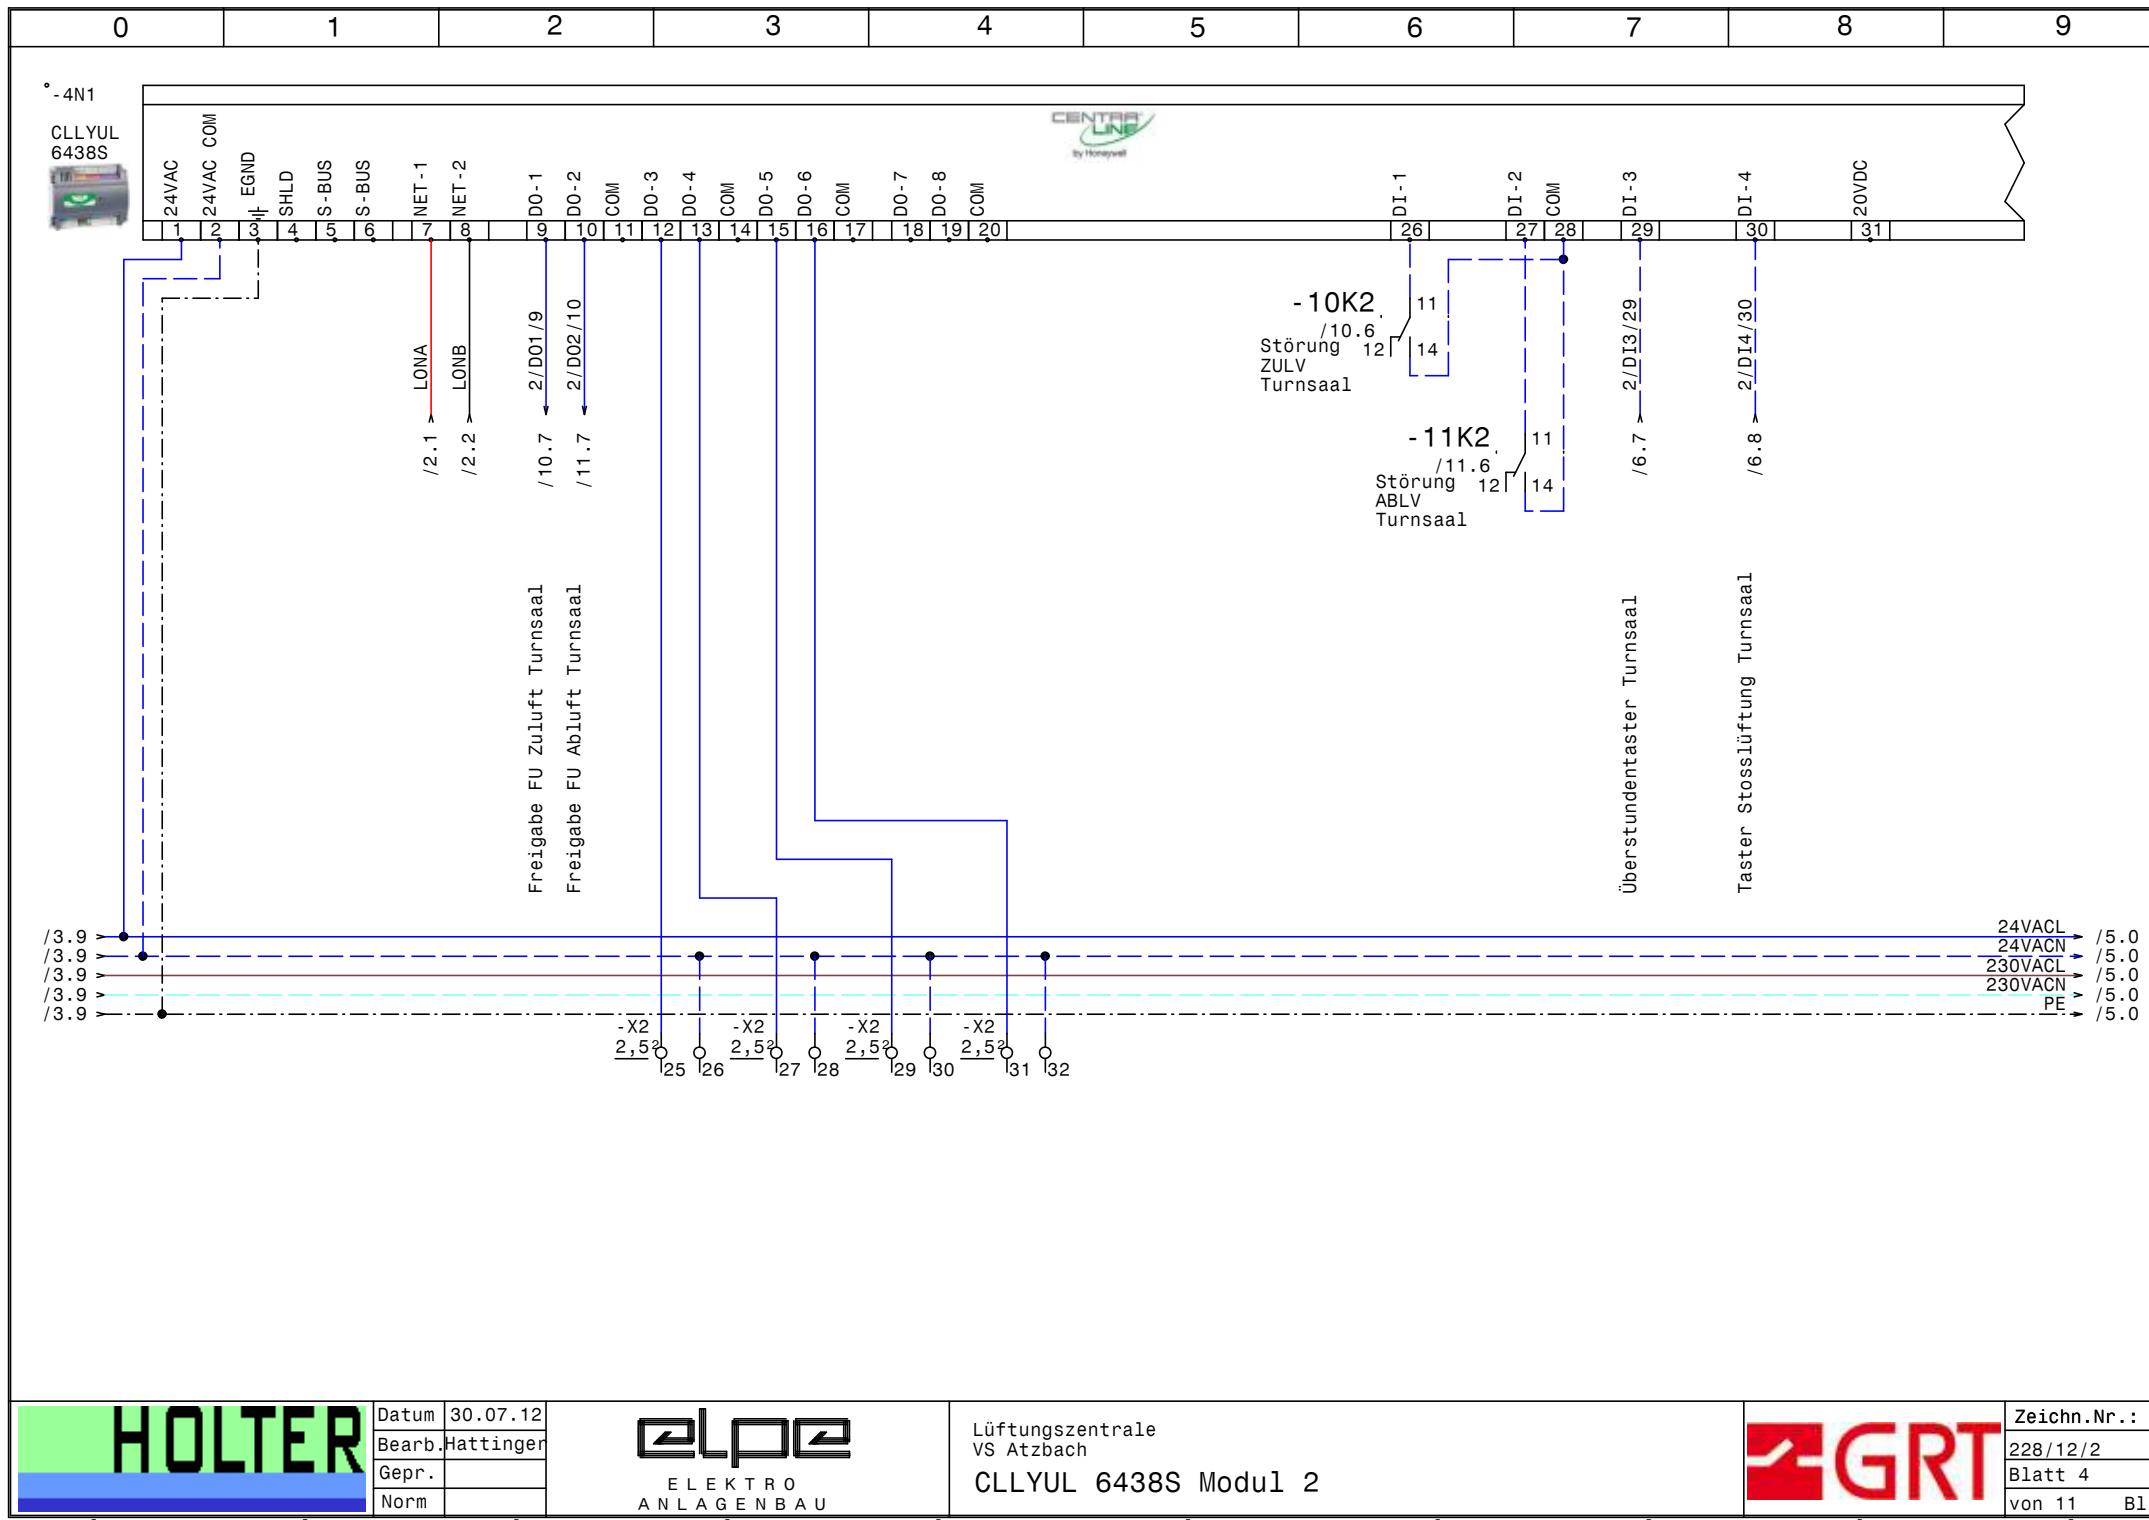

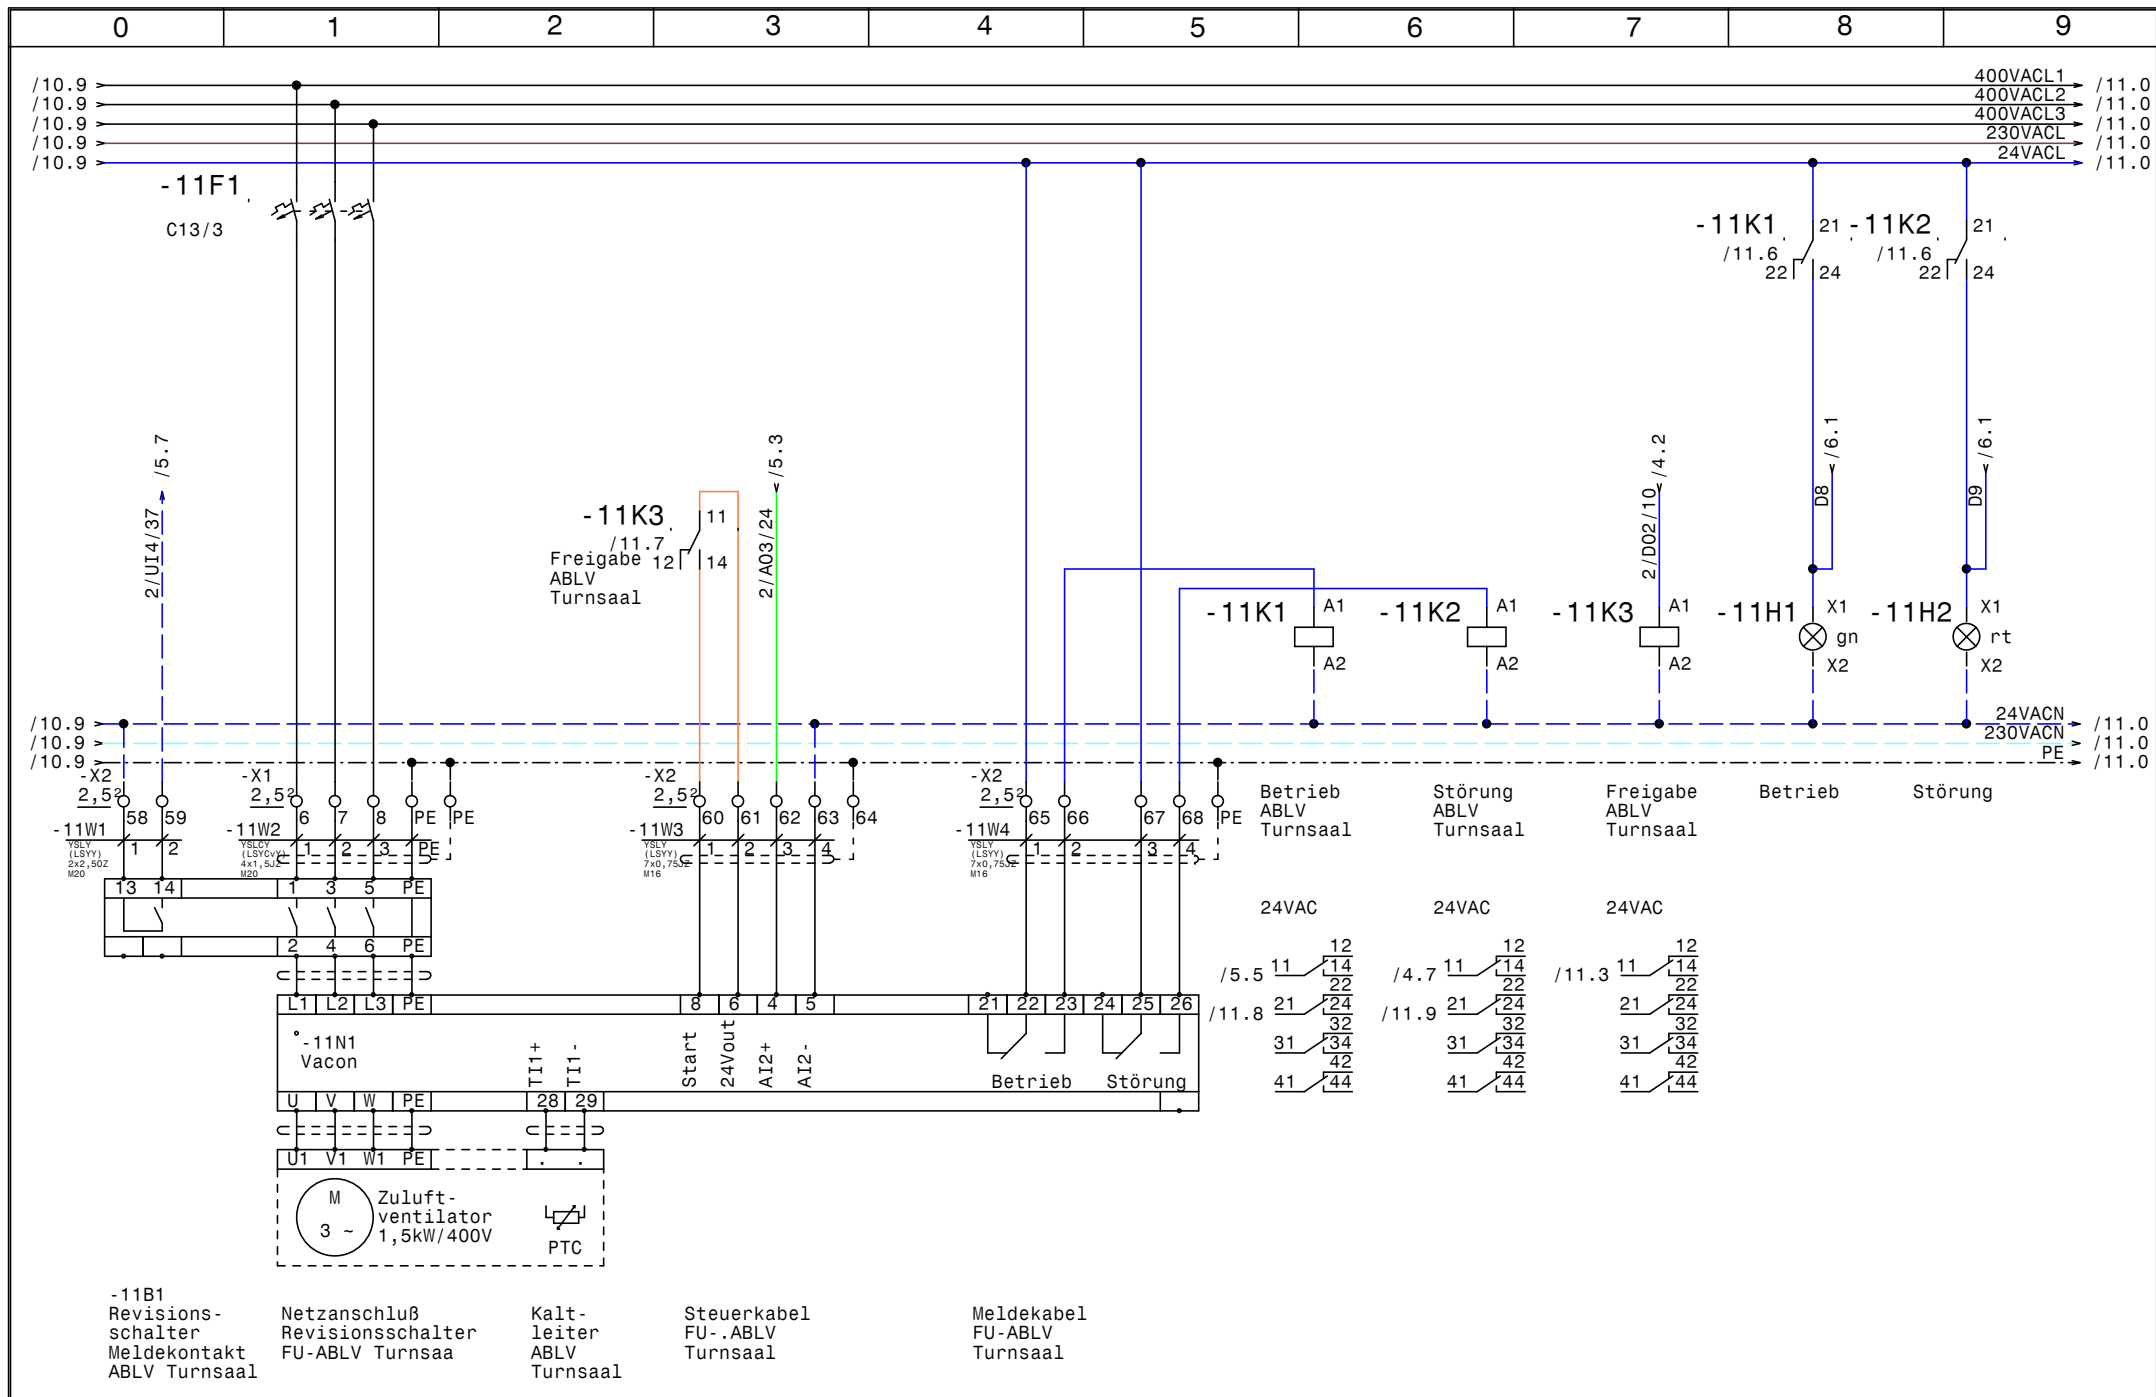

	Datum	30.07.12		Lüftungszentrale VS Atzbach Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				228/12/2
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		DK10				Diodengater DK10						-6B1							
1		LSFI C13/0,03 G				Personnenschutzschalter						-1F1							
7		C6/1				Sicherungsautomaten						-1F6, -1F5, -1F3, -9F1, -1F4, -8F1							
												-1F2							
1						Glasrohrsicherung						-1F7							
2		C13/3				Sicherungsautomaten						-10F1, -11F1							
1						Schrank- leuchte mit Steckdose						-1H1							
7		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-11H1, -1H2, -1H3, -9H1, -8H1, -1H4							
												-10H1							
6		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-11H2, -7H1, -7H3, -10H2, -6H1, -7H2							
1		TM16 W 24ac/dc\230Vac				Multifunktion Zeitrelais						-6K2							
14		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		R20-20_230				Kleinschütz						-9K1							
14		Relais4polig24VAC				Miniatur - Relais 4polig						-9K2, -6K3, -7K2, -7K4, -7K1, -11K3							
												-11K2, -8K1, -11K1, -6K1, -7K3, -10K1							
												-10K3, -10K2							
1		WS 81230 B=800 H=1200 T=300				Wandschrank IP 55						-0N1							
2						CLLYUL 6438S						-2N1, -4N1							
2						Vacon						-11N1, -10N1							
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter						-1Q1							
1		5,6 kOhm				Widerstand						-10R1							
1		9,2 kOhm				Widerstand						-10R2							
2						Taster 1S						-6S1, -6S2							
2						SSchließer1pol.						-6S3, -6S4							
3		M10HEU1				Umschalter 1pol. 1-0-2						-8S1, -9S1, -10S1							
1		CRT6				Trafo 230VAC 24VAC						-1T1							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
19		M16				Kabelverschraubung						-10W3, -2W1, -7W2, -3W7, -2W2, -3W1							
												-3W2, -3W3, -3W4, -3W5, -3W6, -11W4							
												-11W3, -3W8, -5W1, -10W4, -5W2, -7W3							
												-7W1							
6		M20				Kabelverschraubung						-11W1, -10W1, -10W2, -8W1, -9W1, -11W2							
1		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							

	Datum	30.07.12		Lüftungszentrale VS Atzbach Materialliste				Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger F.						228/12/2	
	Gepr.							Blatt 1	
	Norm							von 2 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
1	Klemme 6 blau			Klemme N			-X1		
3	Klemme 6 grau			Klemme L			-X1		
76	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X1, -X2, -X2		
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N			-X1		
20	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-X1, -X2, -X2		
1				Steckdose für Modem			-1X1		