

Anlage:

HKLS-03 Lüftungszentrale DG

Weingut Knoll

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	LON-Verbindung
003	CLIOI-R 824 +XS824-25

```
004  CLIOL823 +XS823
005  CLIOL823 +XS823
006  CLIOL821 +XS821-22
007  CLIOL822 +XS821-22 +XSL814
```

008	Reserveblatt
009	L04 Zuluft Ventilator
010	L04 Abluft Ventilator
011	Abgänge



Datum	09.04.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-03 Lüftungszentrale DG
Weingut Knoll
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	358/12/03
Blatt 0	von 11 Bl.
www.elpe.net	




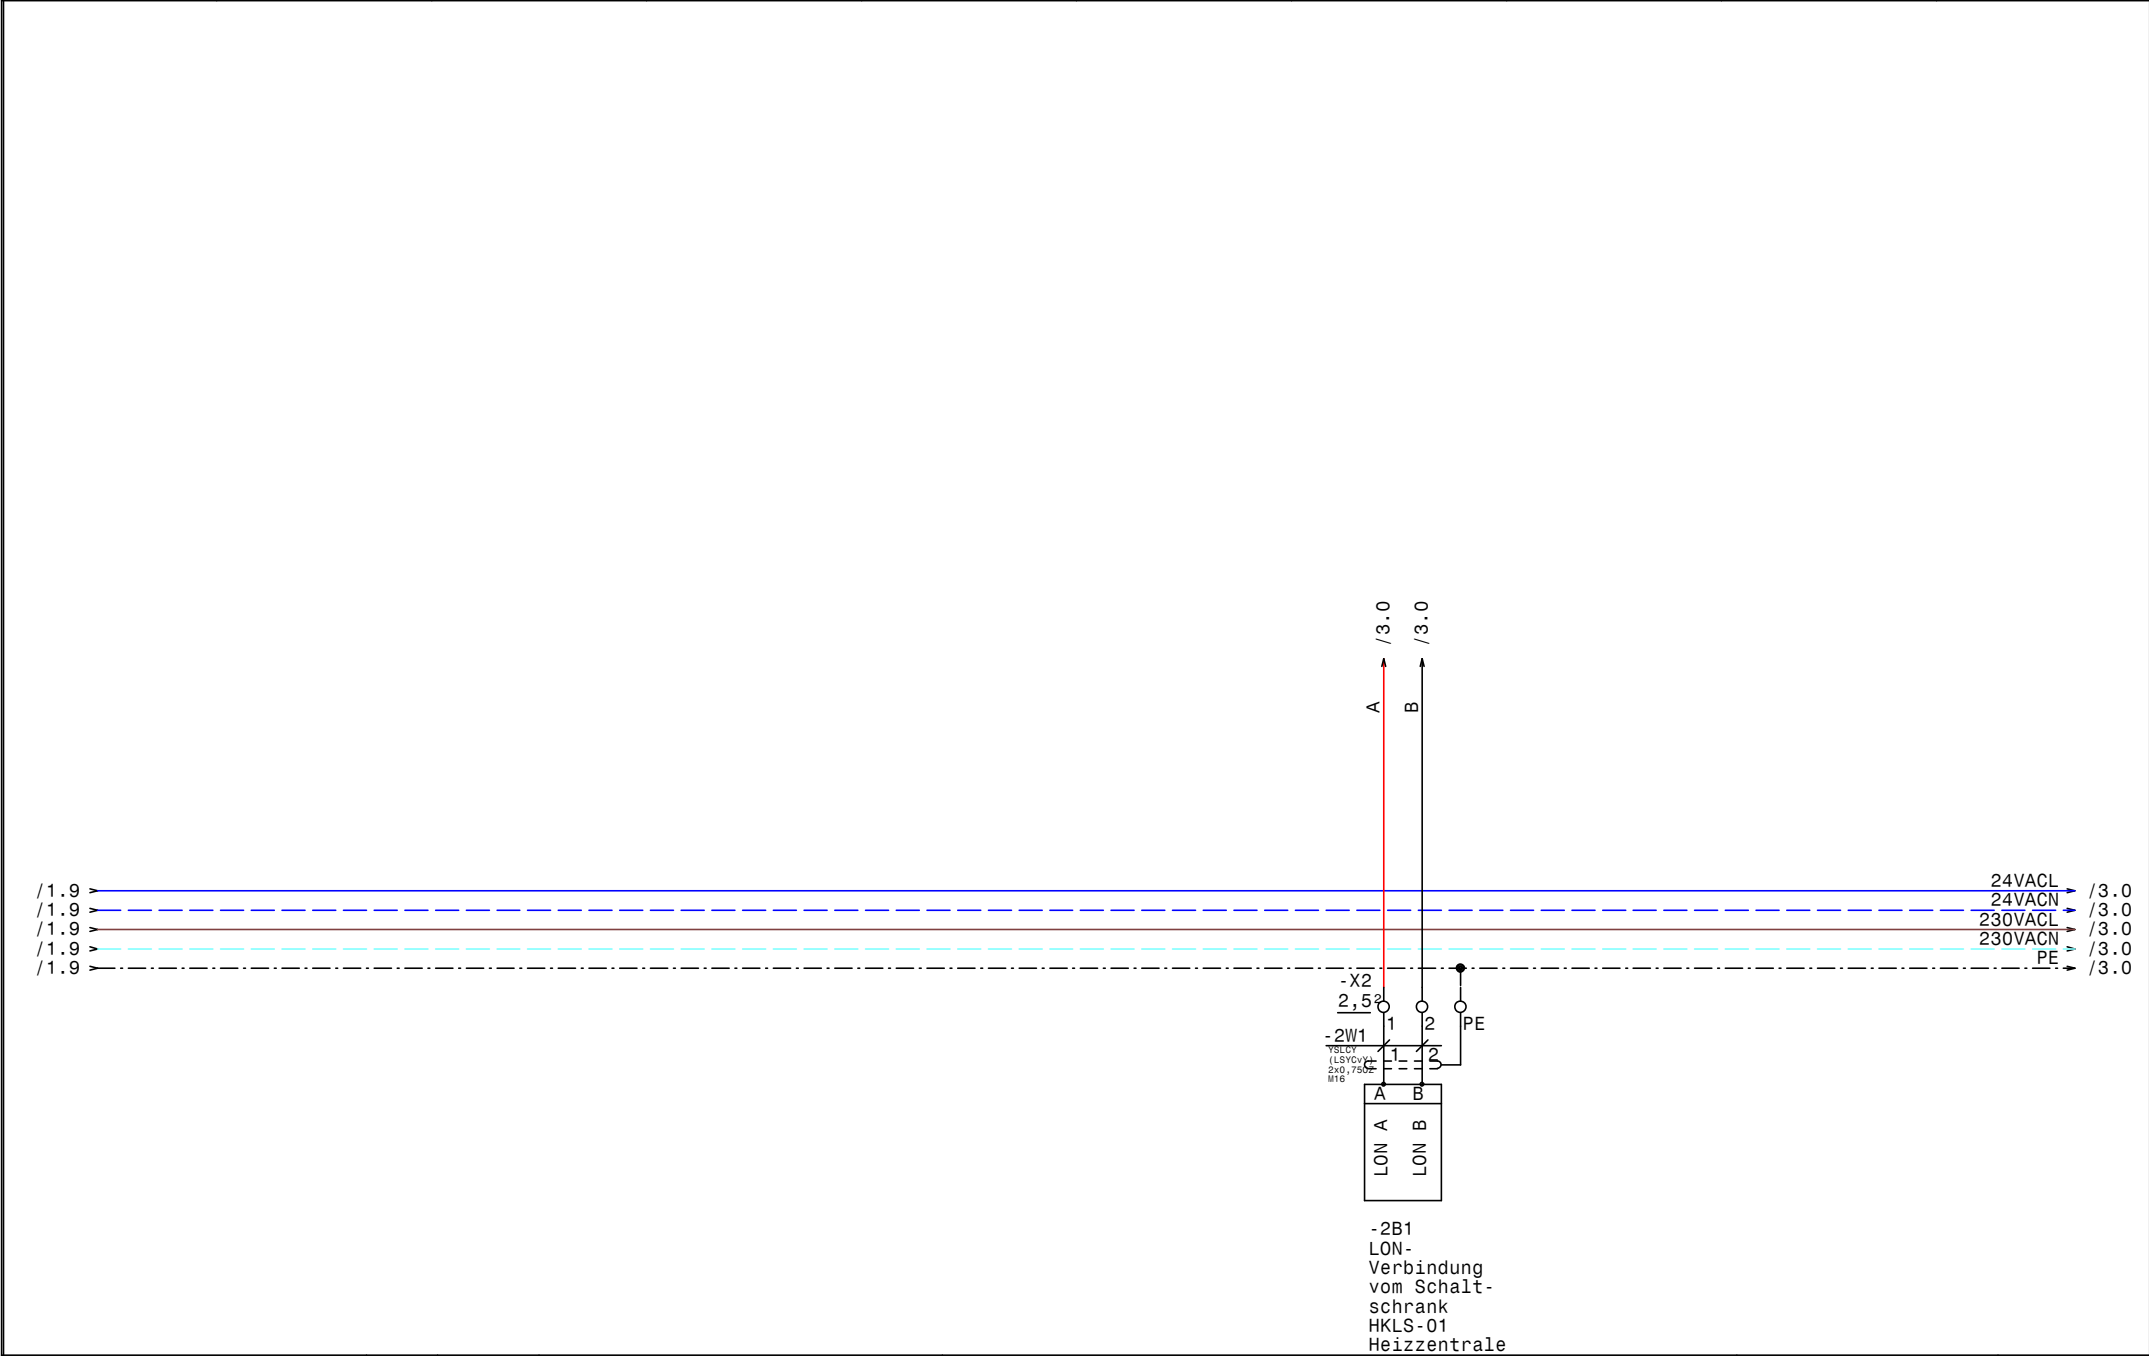


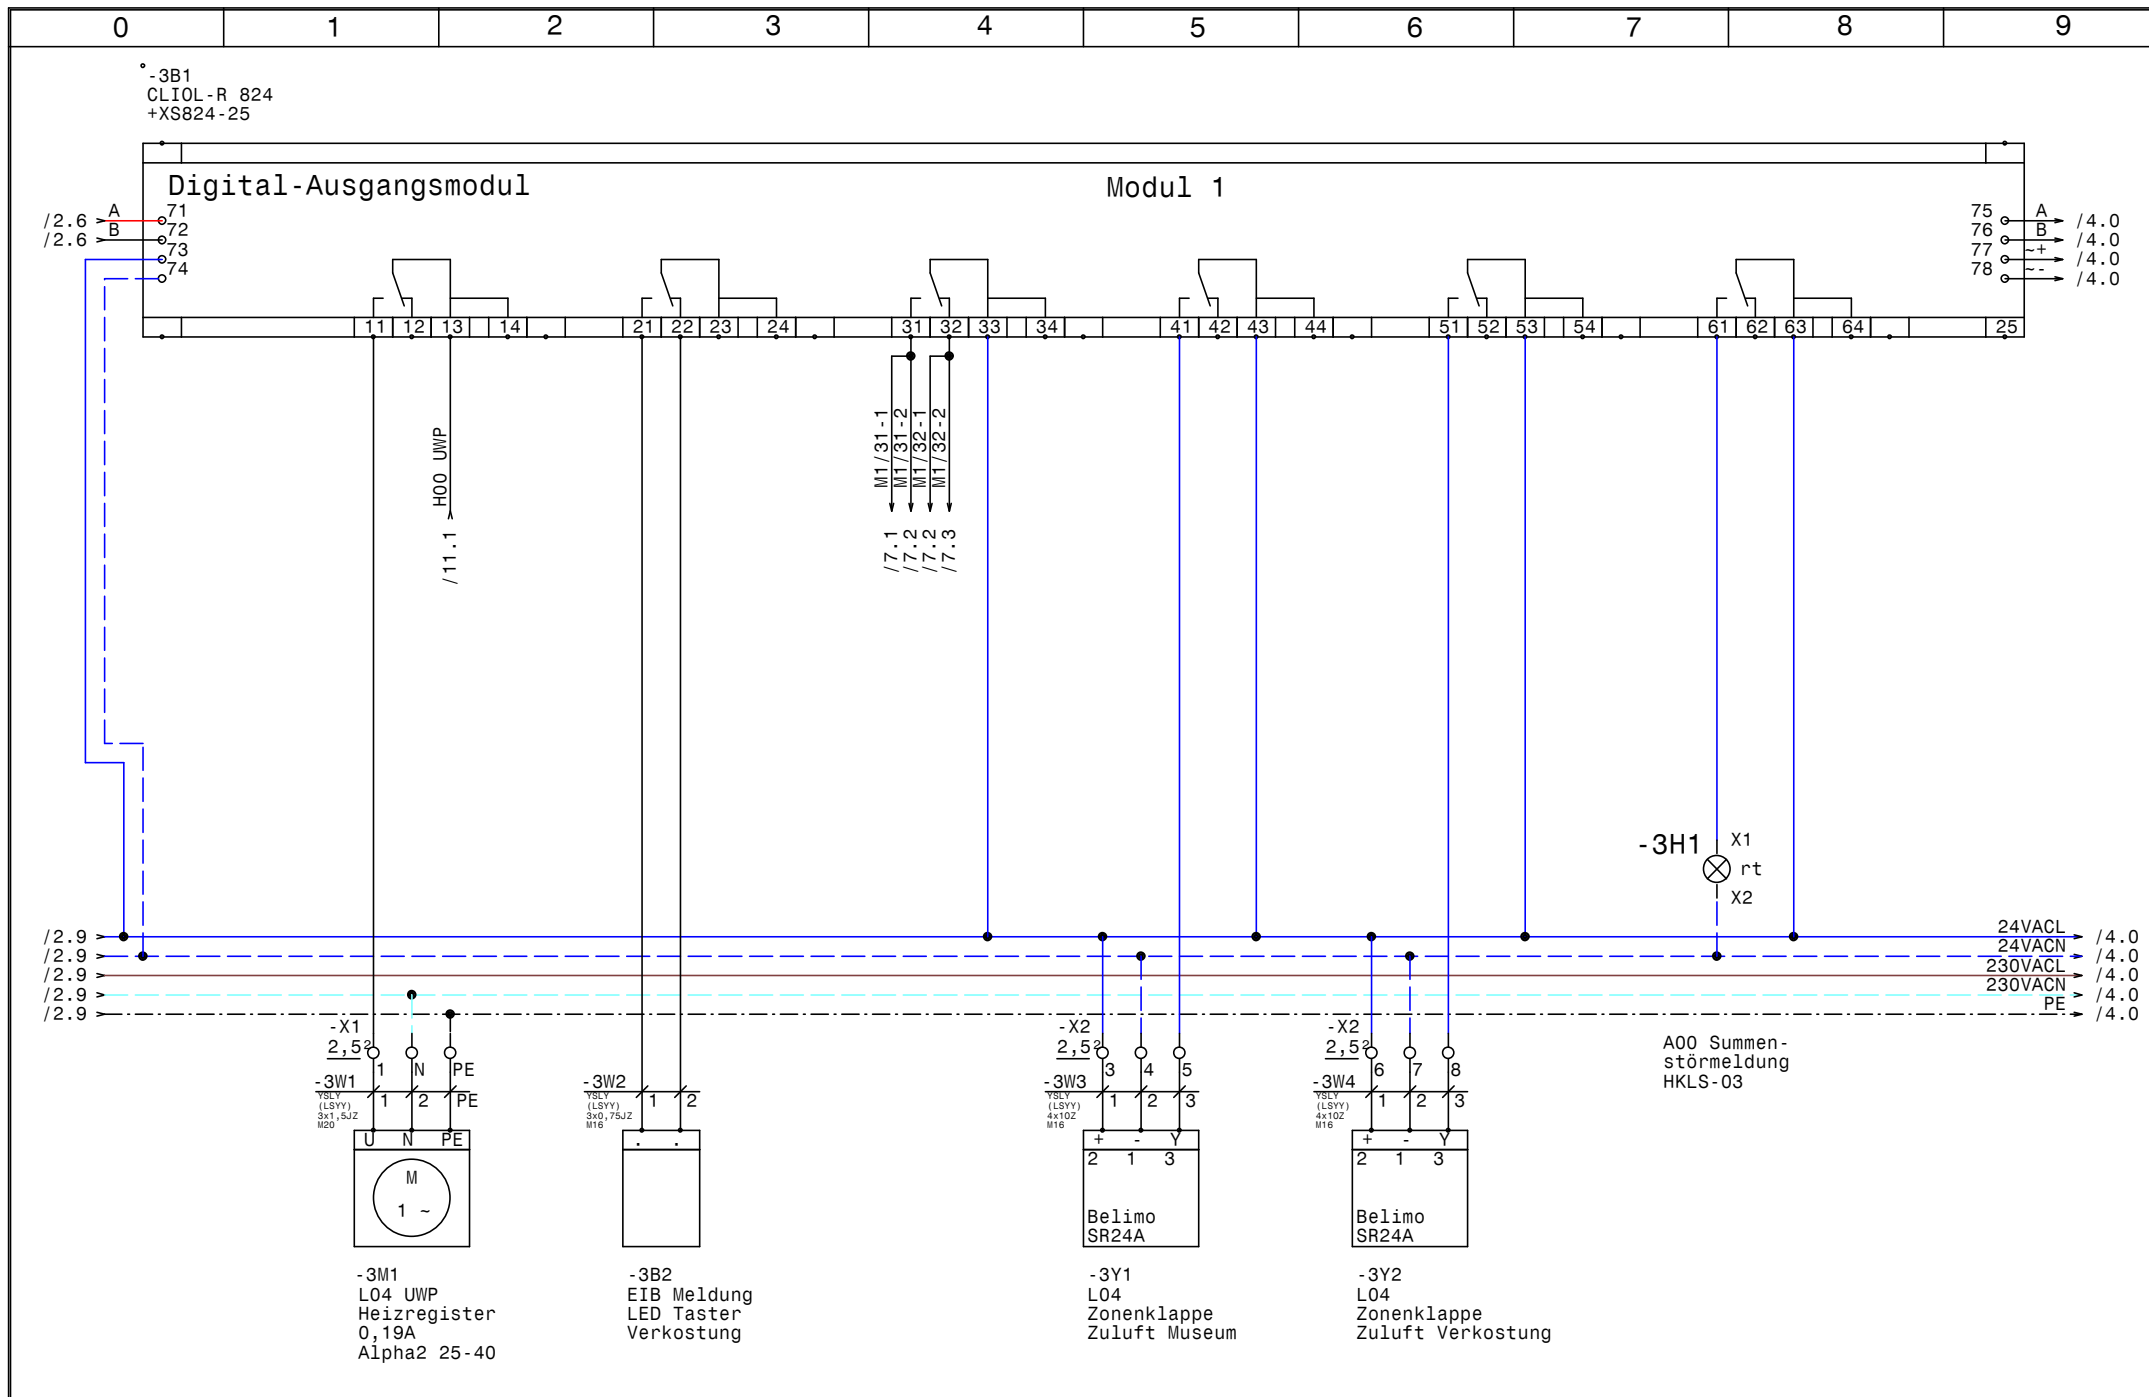



	Datum	09.04.14		HKLS-03 Lüftungszentrale DG Weingut Knoll Reserveblatt		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				358/12/03
	Gepr.					Blatt 8
	Norm					von 11 Bl

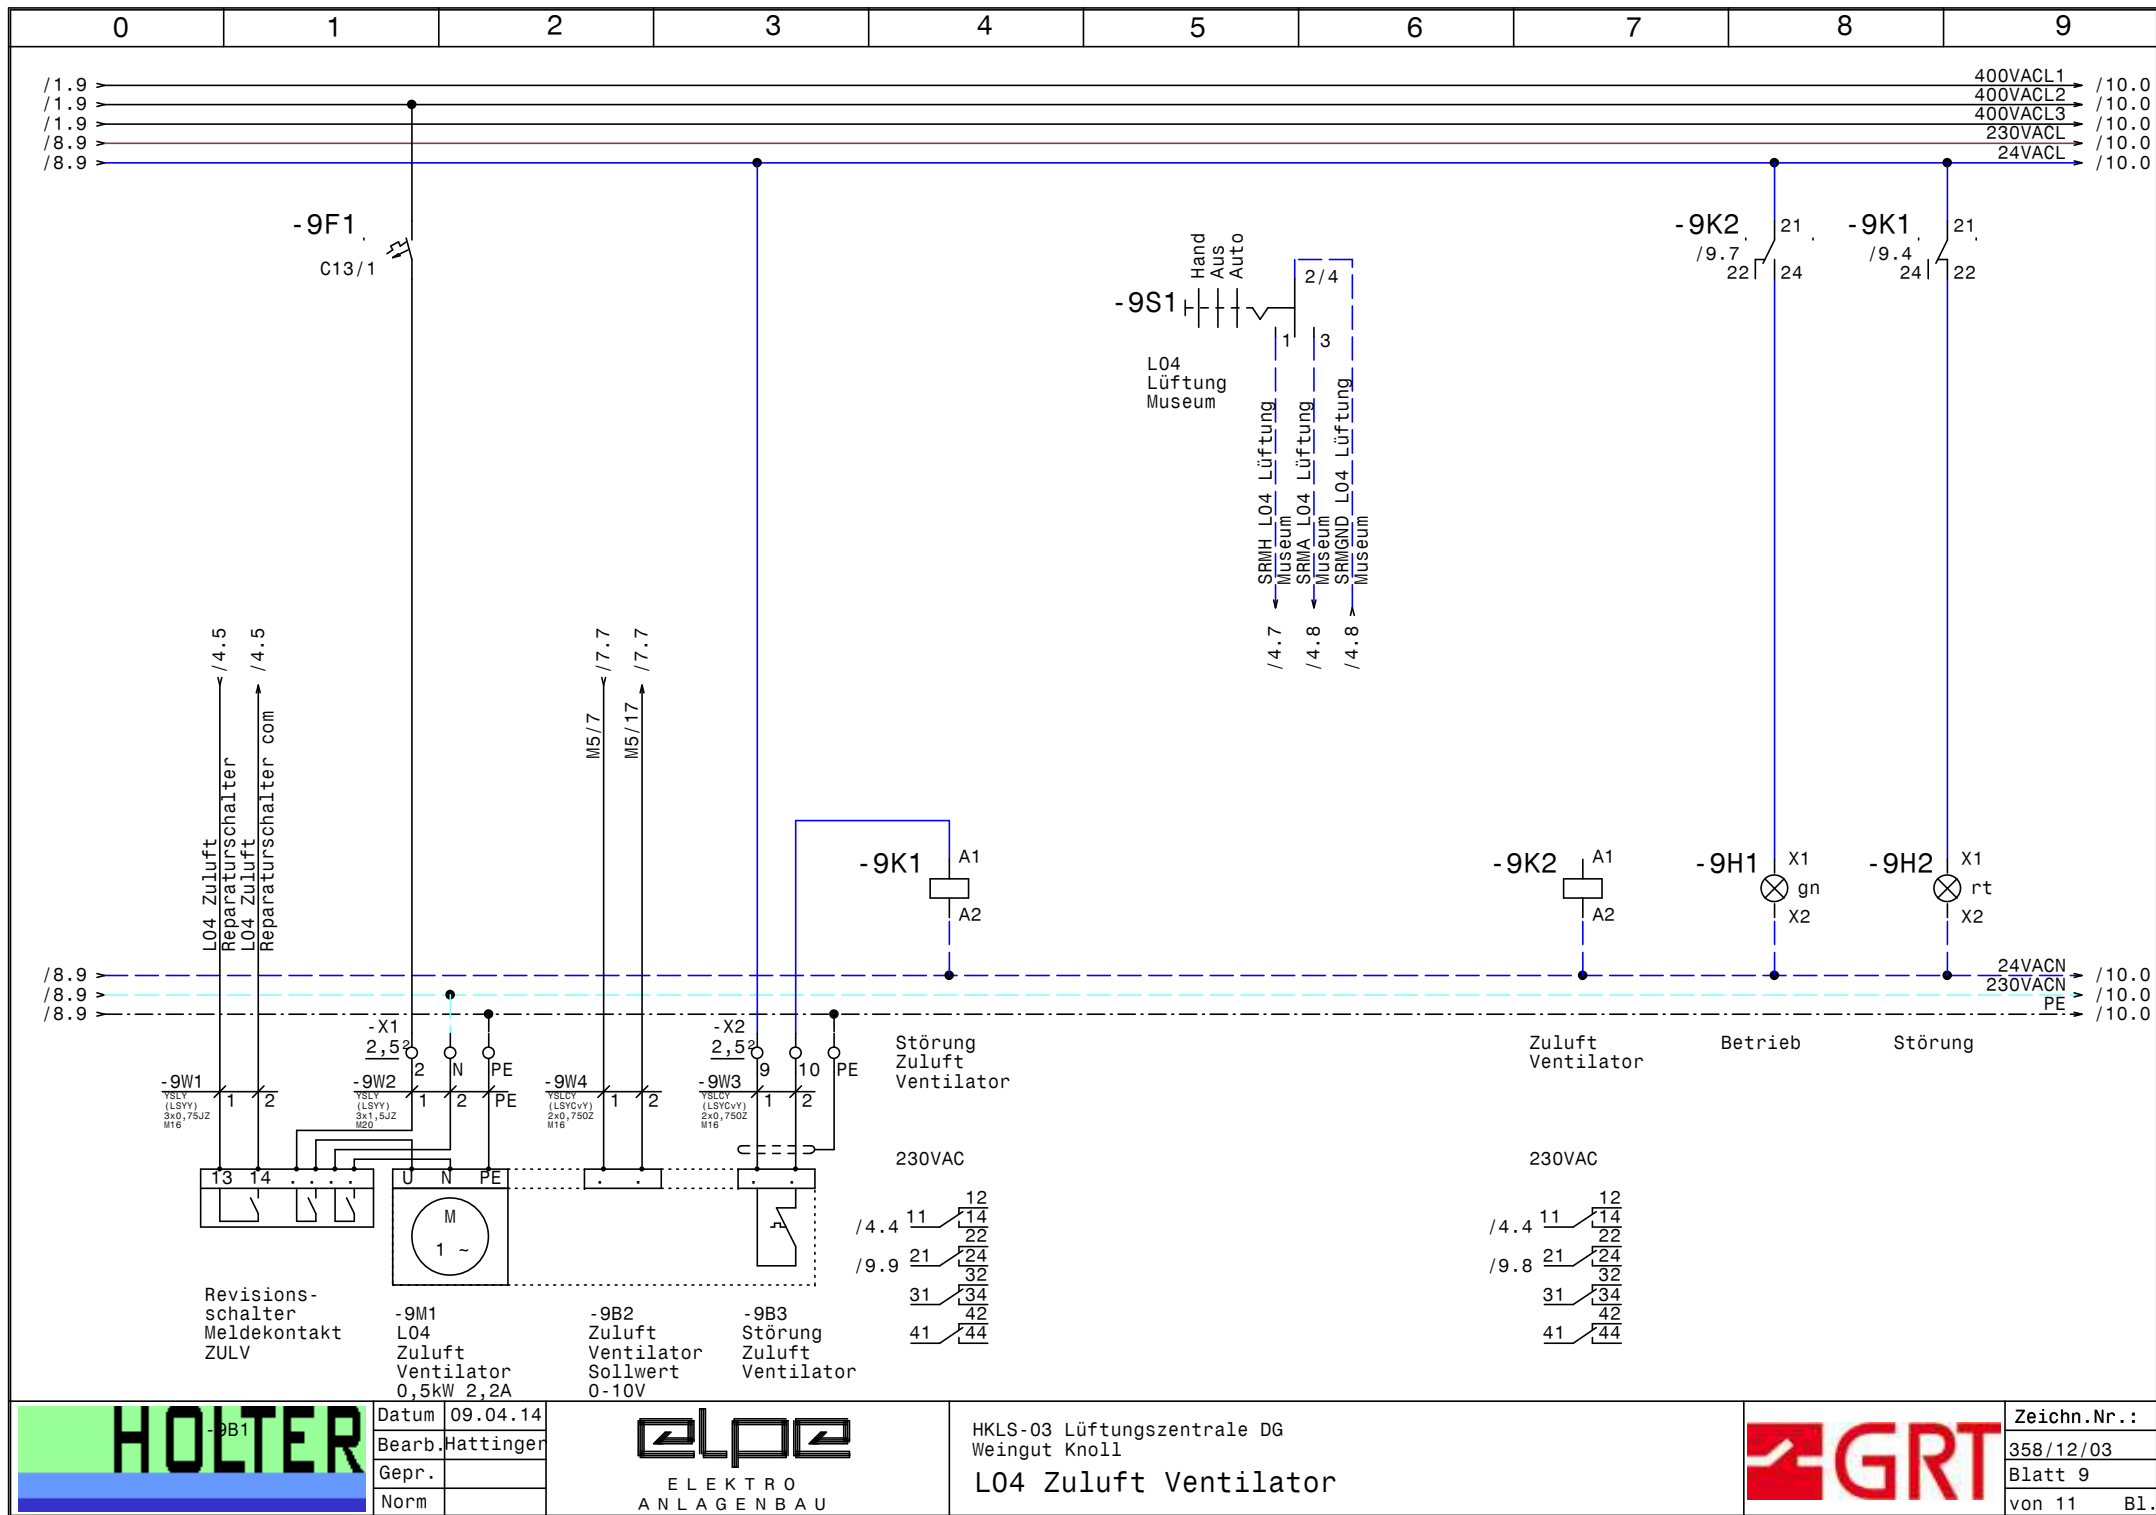



	Datum	09.04.14		HKLS-03 Lüftungszentrale DG Weingut Knoll Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				358/12/03
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge				
1		CLIOL -R 824 +XS824-25			-3B1				
2		CLIOL823 +XS823			-4B1, -5B1				
1		CLIOL821 XS821-22			-6B1				
1		CLIOL822 XS821-22 +XSL814			-7B1				
1	LSFI C13/0,03 G	Personnenschutzschalter			-1F1				
1	C6/1	Sicherungsautomaten			-1F2				
1		Glasrohrsicherung			-1F3				
3	C13/1	Sicherungsautomaten			-11F1, -9F1, -10F1				
1		Schrank- leuchte mit Steckdose			-1H1				
2	Signalleuchte grün	Signalglimmlampe grün			-9H1, -10H1				
3	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot			-10H2, -3H1, -9H2				
4	Sockel 4polig	Sockel für Minitur Relais 4polig							
4	Relais4polig230VAC	Miniatur - Relais 4polig			-10K2, -10K1, -9K2, -9K1				
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300	Wandschrank IP 55			-0N1				
1	LTS32 EHN1 A3	Hauptschalter			-1Q1				
1	M10HEU1	Umschalter 1pol. 1-0-2			-9S1				
1	CRT6	Trafo 230VAC 24VAC			-1T1				
34	M16	Kabelverschraubung			-3W2, -6W1, -5W4, -5W3, -10W1, -5W1				
					-5W5, -4W3, -4W2, -4W1, -5W6, -3W3				
					-5W2, -2W1, -3W4, -10W4, -9W1, -7W3				
					-4W4, -5W7, -7W5, -7W4, -7W1, -7W6				
					-6W7, -6W6, -9W4, -6W5, -6W4, -6W3				
					-6W2, -10W3, -9W3, -7W2				
4	M20	Kabelverschraubung			-9W2, -3W1, -1W1, -10W2				
4	Klemme 2,5 blau	Klemme N			-X1, -X1				
18	Klemme 2,5 grau	Klemme L			-X2, -X1, -X2, -X1				
1		Steckdose für Modem			-1X1				
14	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme			-XPE, -X1, -X1, -X2				

Datum	09.04.14
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	

HKLS-03 Lüftungszentrale DG
Weinut Knoll



Zeichn.Nr.:	
358/12/03	
Blatt 1	
von 1	Bl.