

Anlage:

HKLS-01 Sporthalle

Schule Eggelsberg

Firma: _____

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE :
 SOCKEL :
 LACKIERUNG :
 SCHUTZART :
 SCHUTZMASSNAHME :
 BLINDSCHALTBILD :
 KABELINFÜHRUNG :
 TÜRANSCHLAG :

- 800x1000x300 (BxHxT)
- (H)
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein (BxH)
oben
links

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	
NEUTRALLEITER:		
SCHUTZLEITER:		
STEUERSPANNUNG	230VAC:	
ohne Trafo:		L/N
mit Trafo:		L/N
STEUERSPANNUNG	0-24VAC:	L/N
STEUERSPANNUNG	0-24VDC:	+/-
GND, DDC:		
MESSELEITUNGEN,	FÜHLER:	
POTENTIALFREIE	LEITUNGEN:	
FREMDSPANNUNG:		

_____ schwarz
 _____ hellblau
 _____ gelb/grün

 _____ braun/hellblau
 _____ rot/rot-weiß
 _____ blau/blau-weiß
 _____ blau/blau-weiß
 _____ blau-weiß
 _____ grün
 _____ orange
 _____ orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 CLAK-HAWK630
003 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
004 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
```

```

005 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
006 EAP-FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R
007 EAP FB 10DO Modul: 2
008 Entstörung
009 Frostschutz, Sicherheitsthermostate FBH

```

010	H00	UWP	Subverteiler
011	H01	UWP	FBH Nebenräume
012	H02	UWP	FBH Turnhalle
013	L02	UWP	Lüftung Duschen Sporthalle



Datum	28.05.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
Deckblatt



Zeichn.Nr.:
122/13
Blatt 0
von 13 Bl.

www.elpe.net

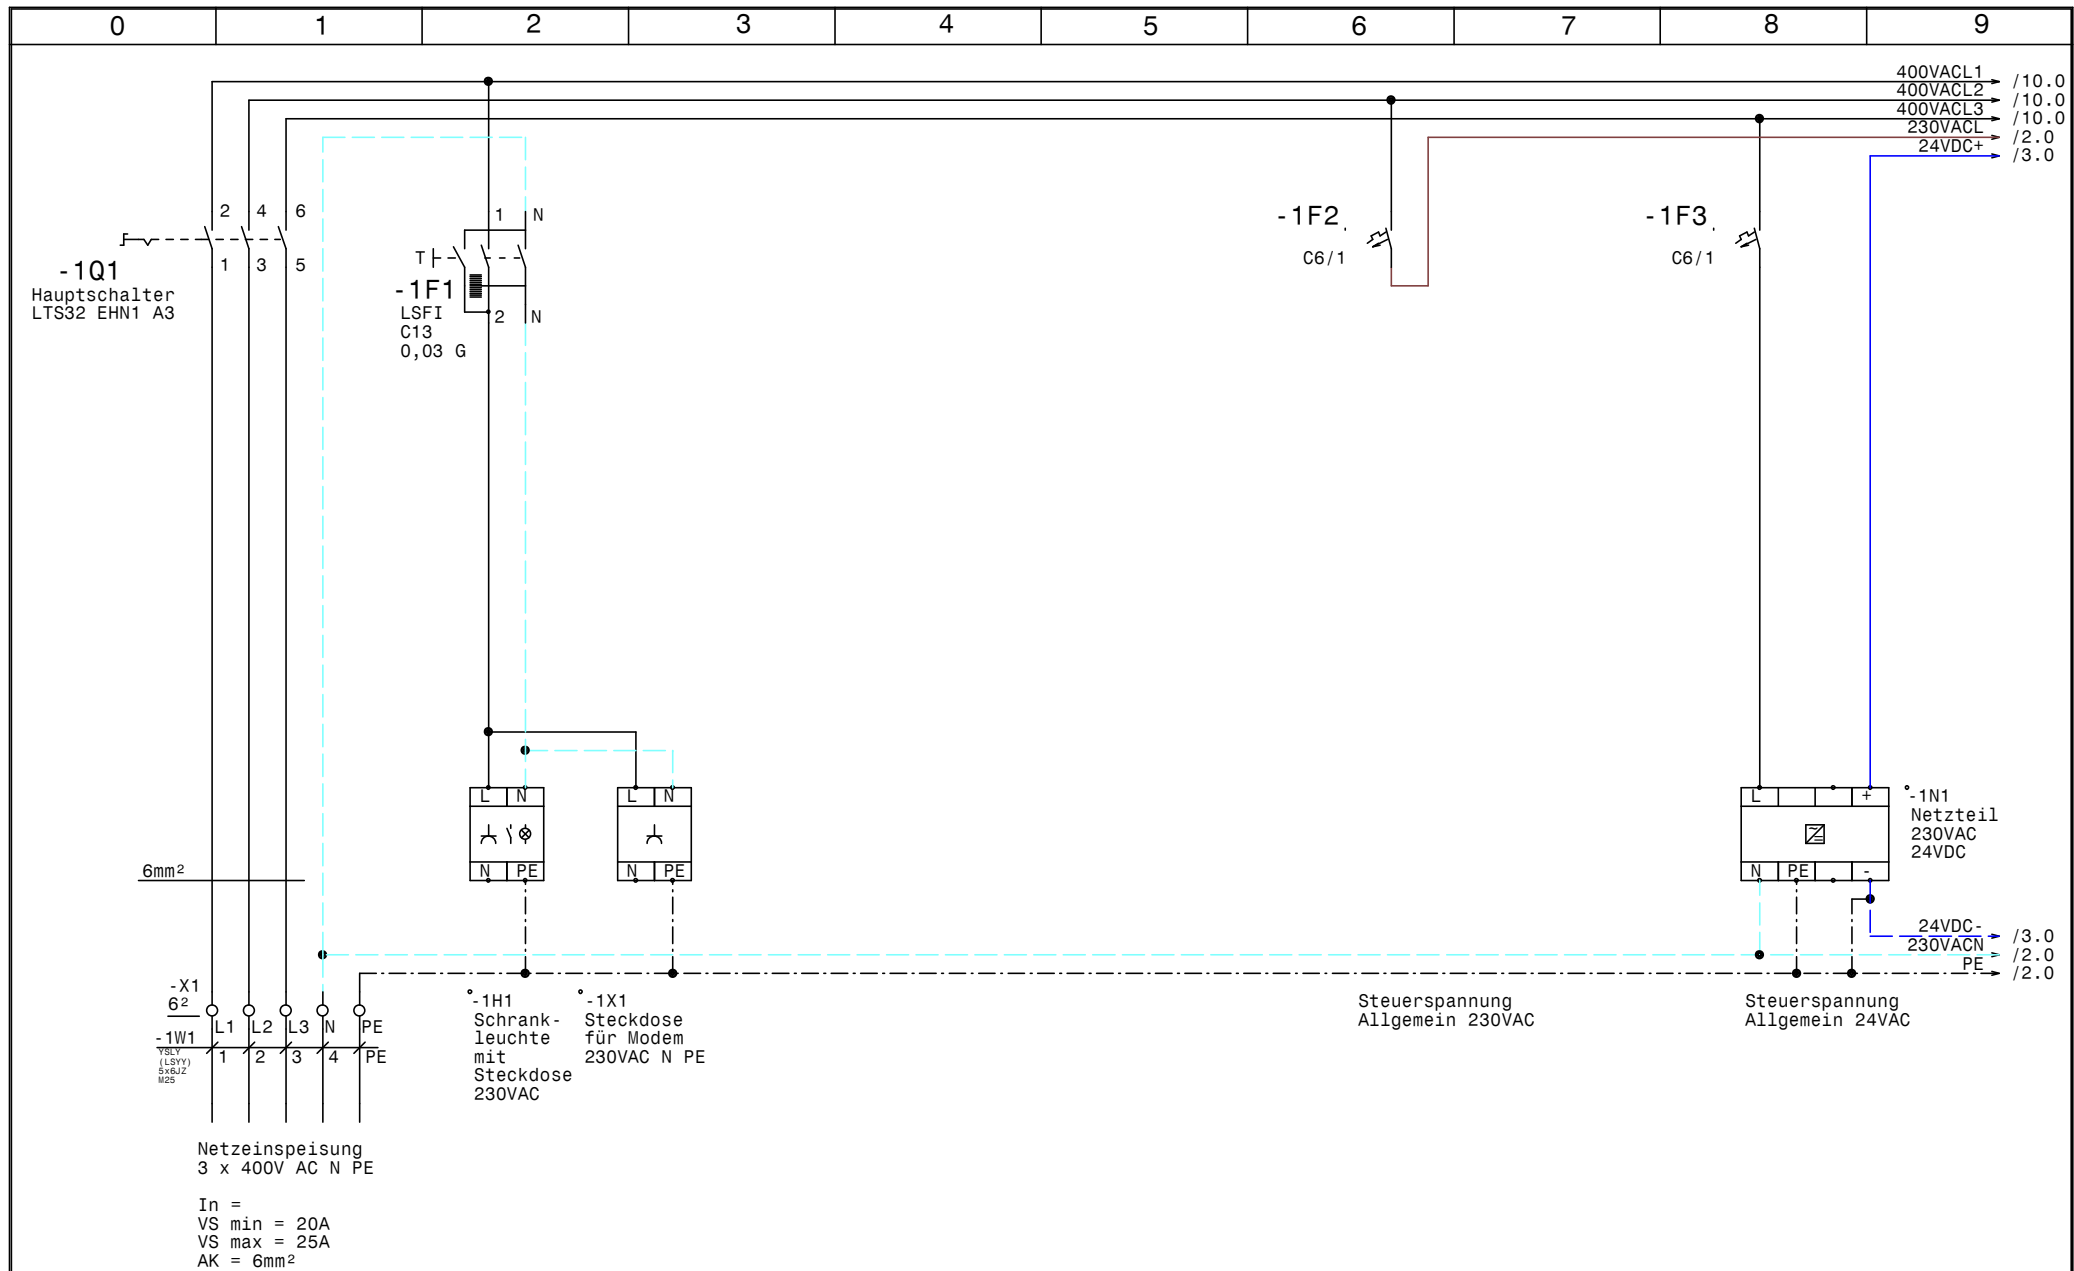


Datum	28.05.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
122/13	
Blatt 1	
von 13 Bl.	

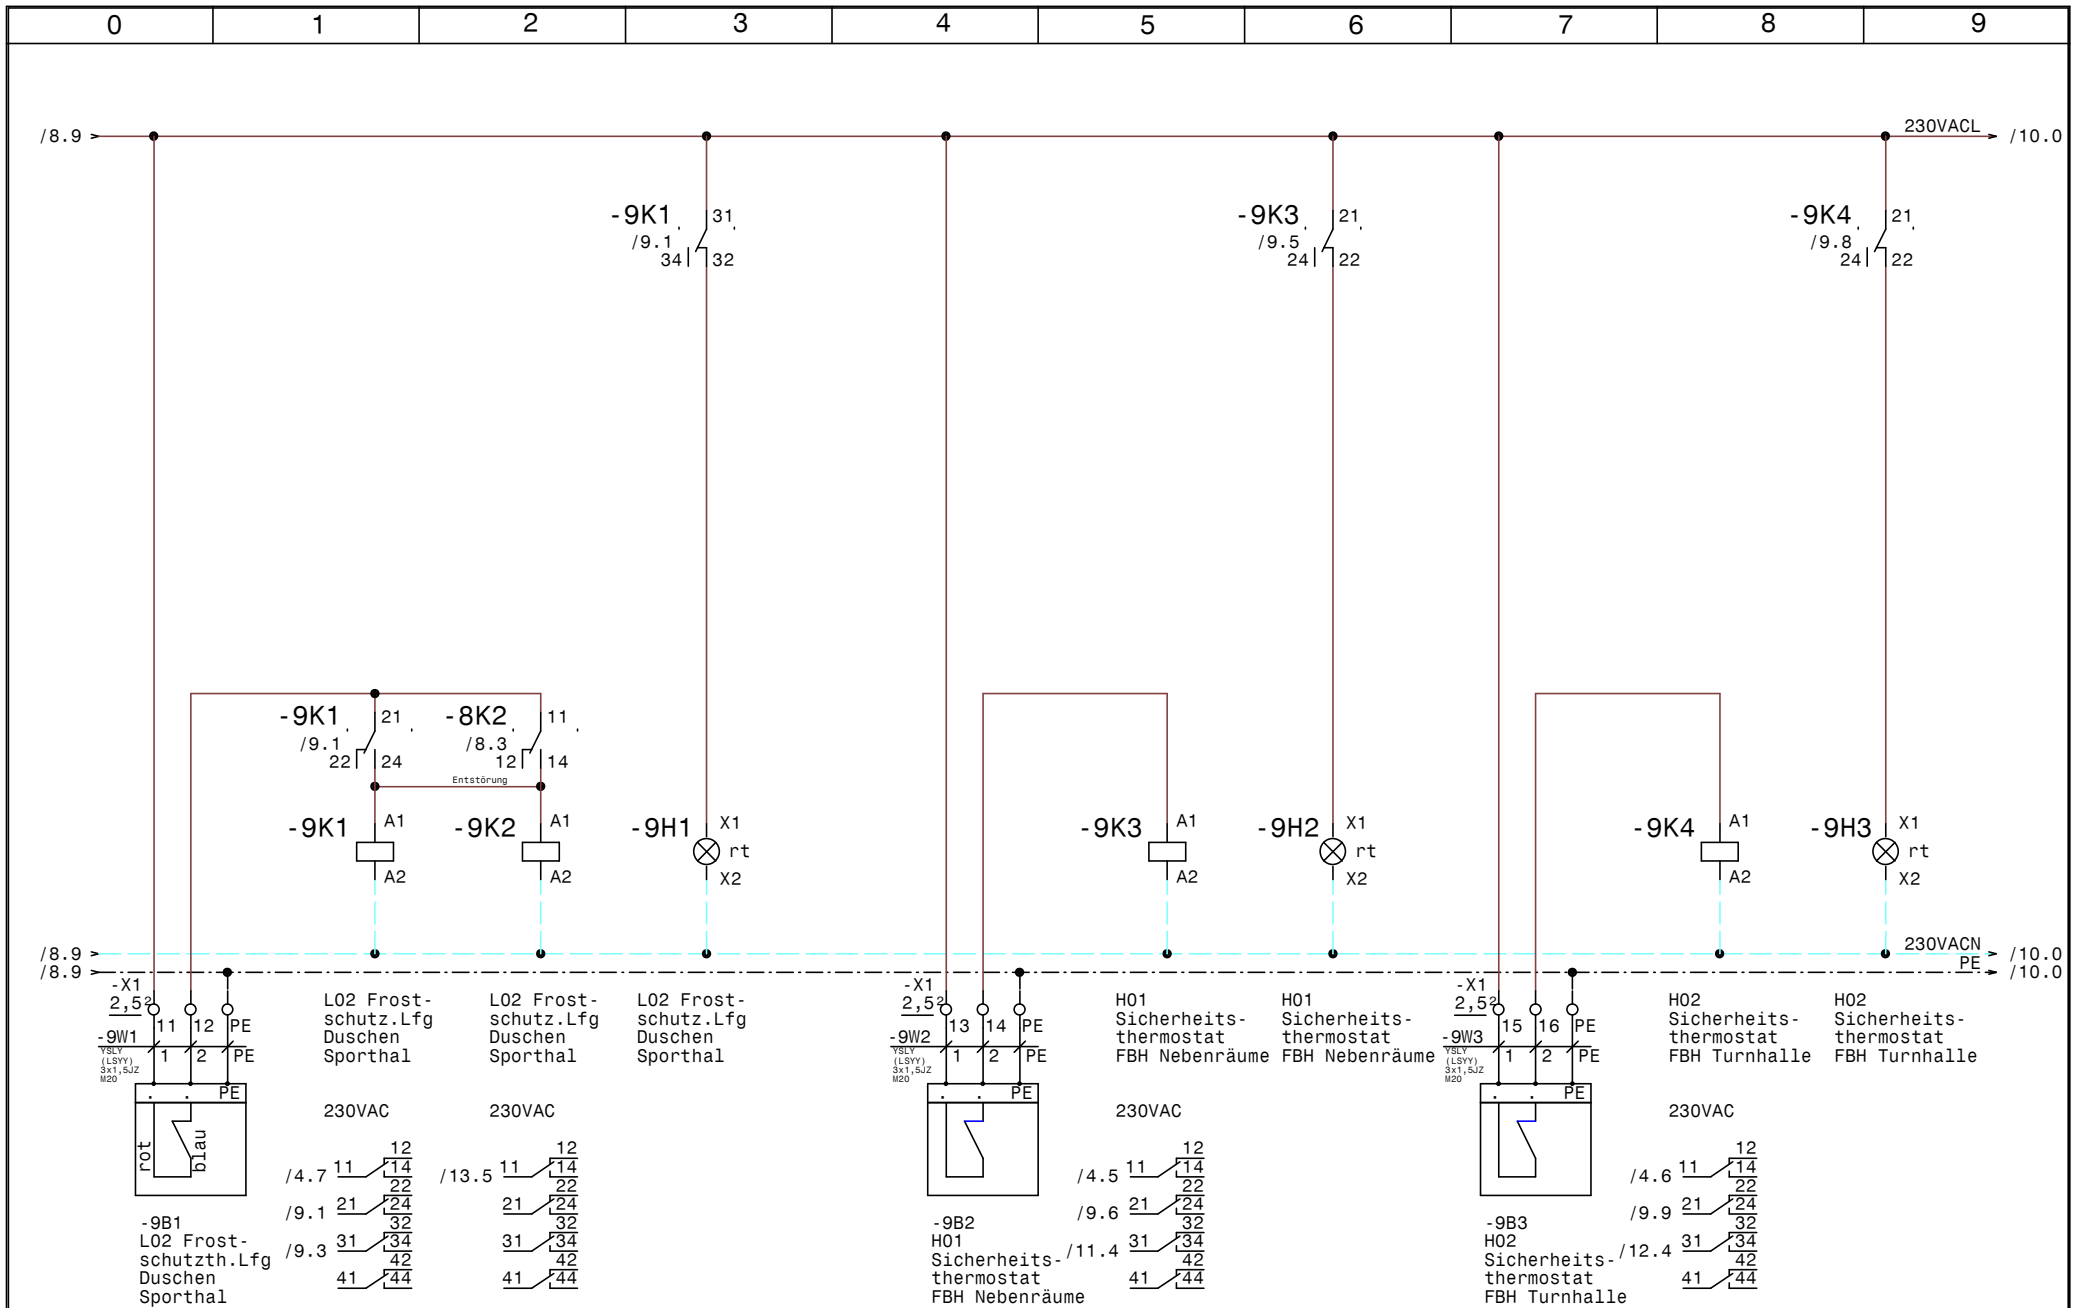

Datum	28.05.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU


HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg

Frostschutz, Sicherheitsthermostate FBH



Zeichn.Nr.:	122/13
Blatt	9
von 13	Bl.

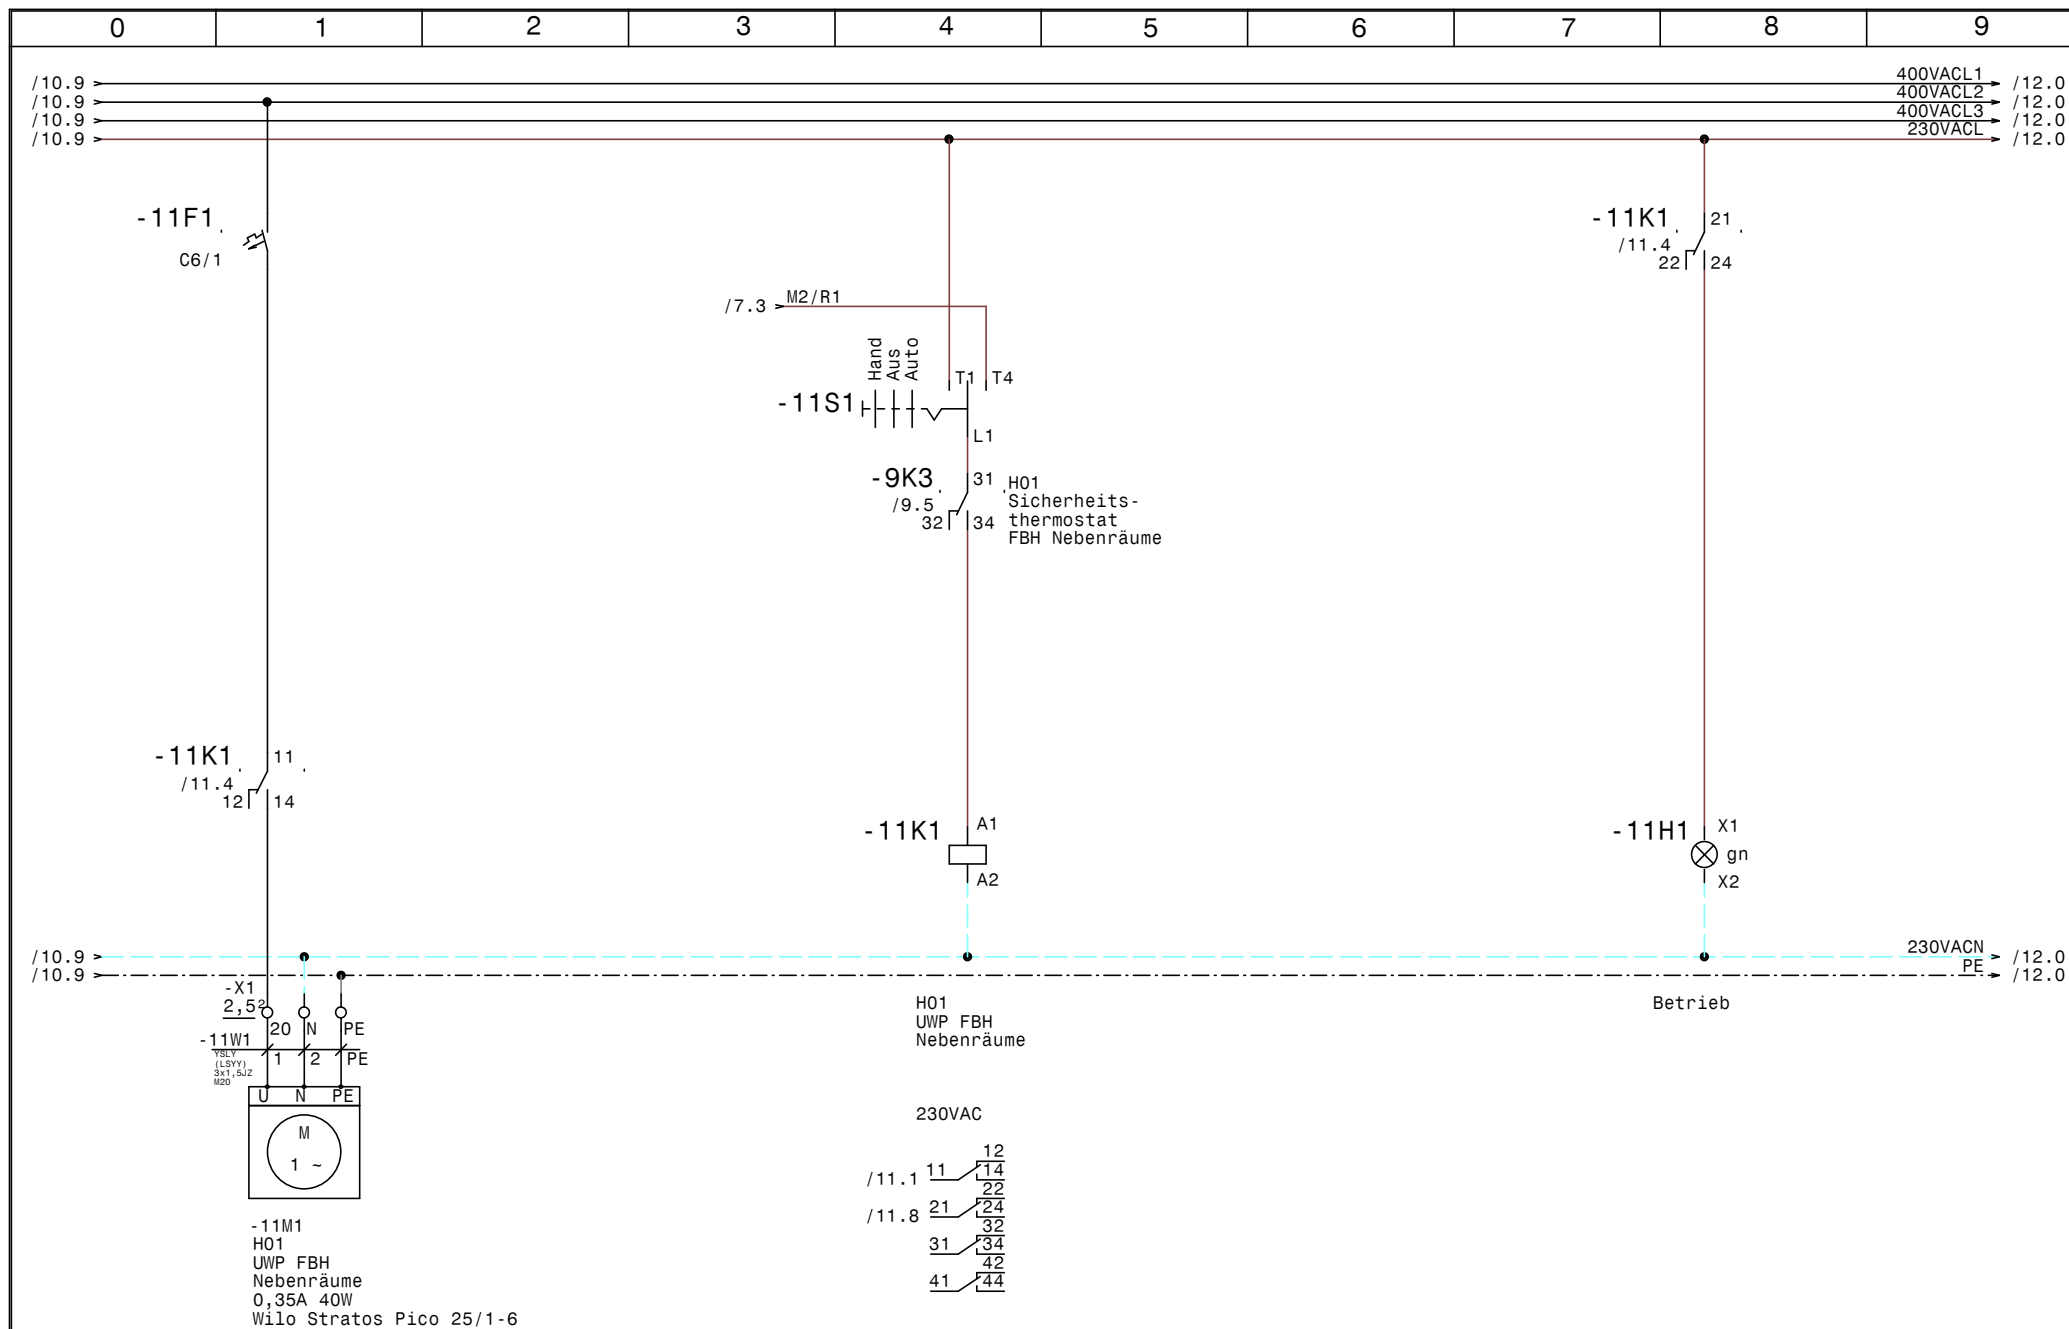

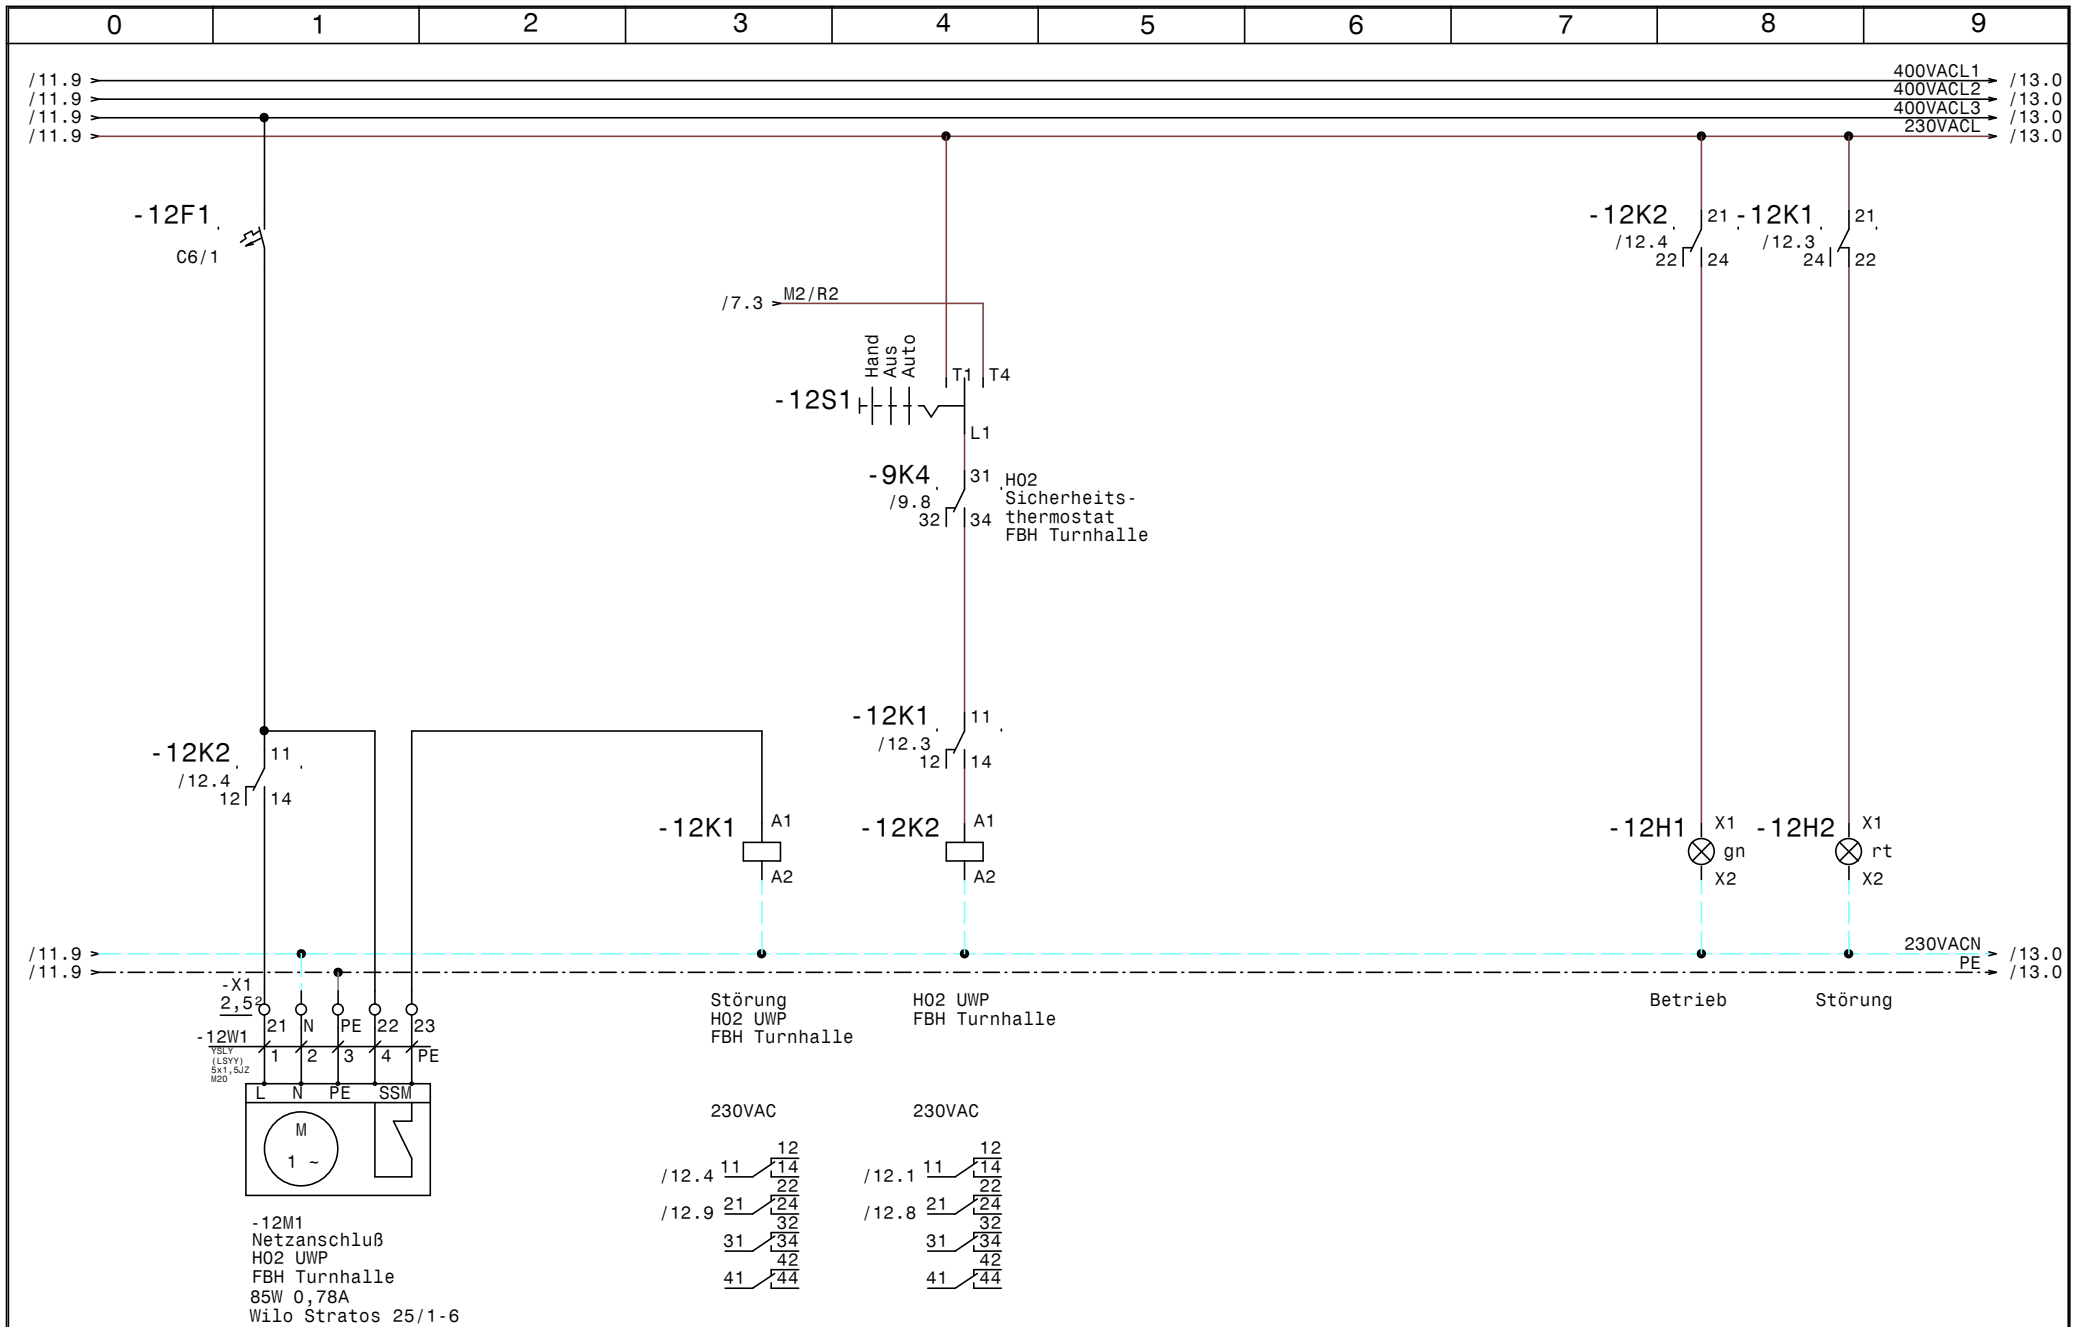

Datum	28.05.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
H02 UWP FBH Turnhalle



Zeichn.Nr.:
122/13
Blatt 12
von 13 Bl.

www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net
www.elpe.net

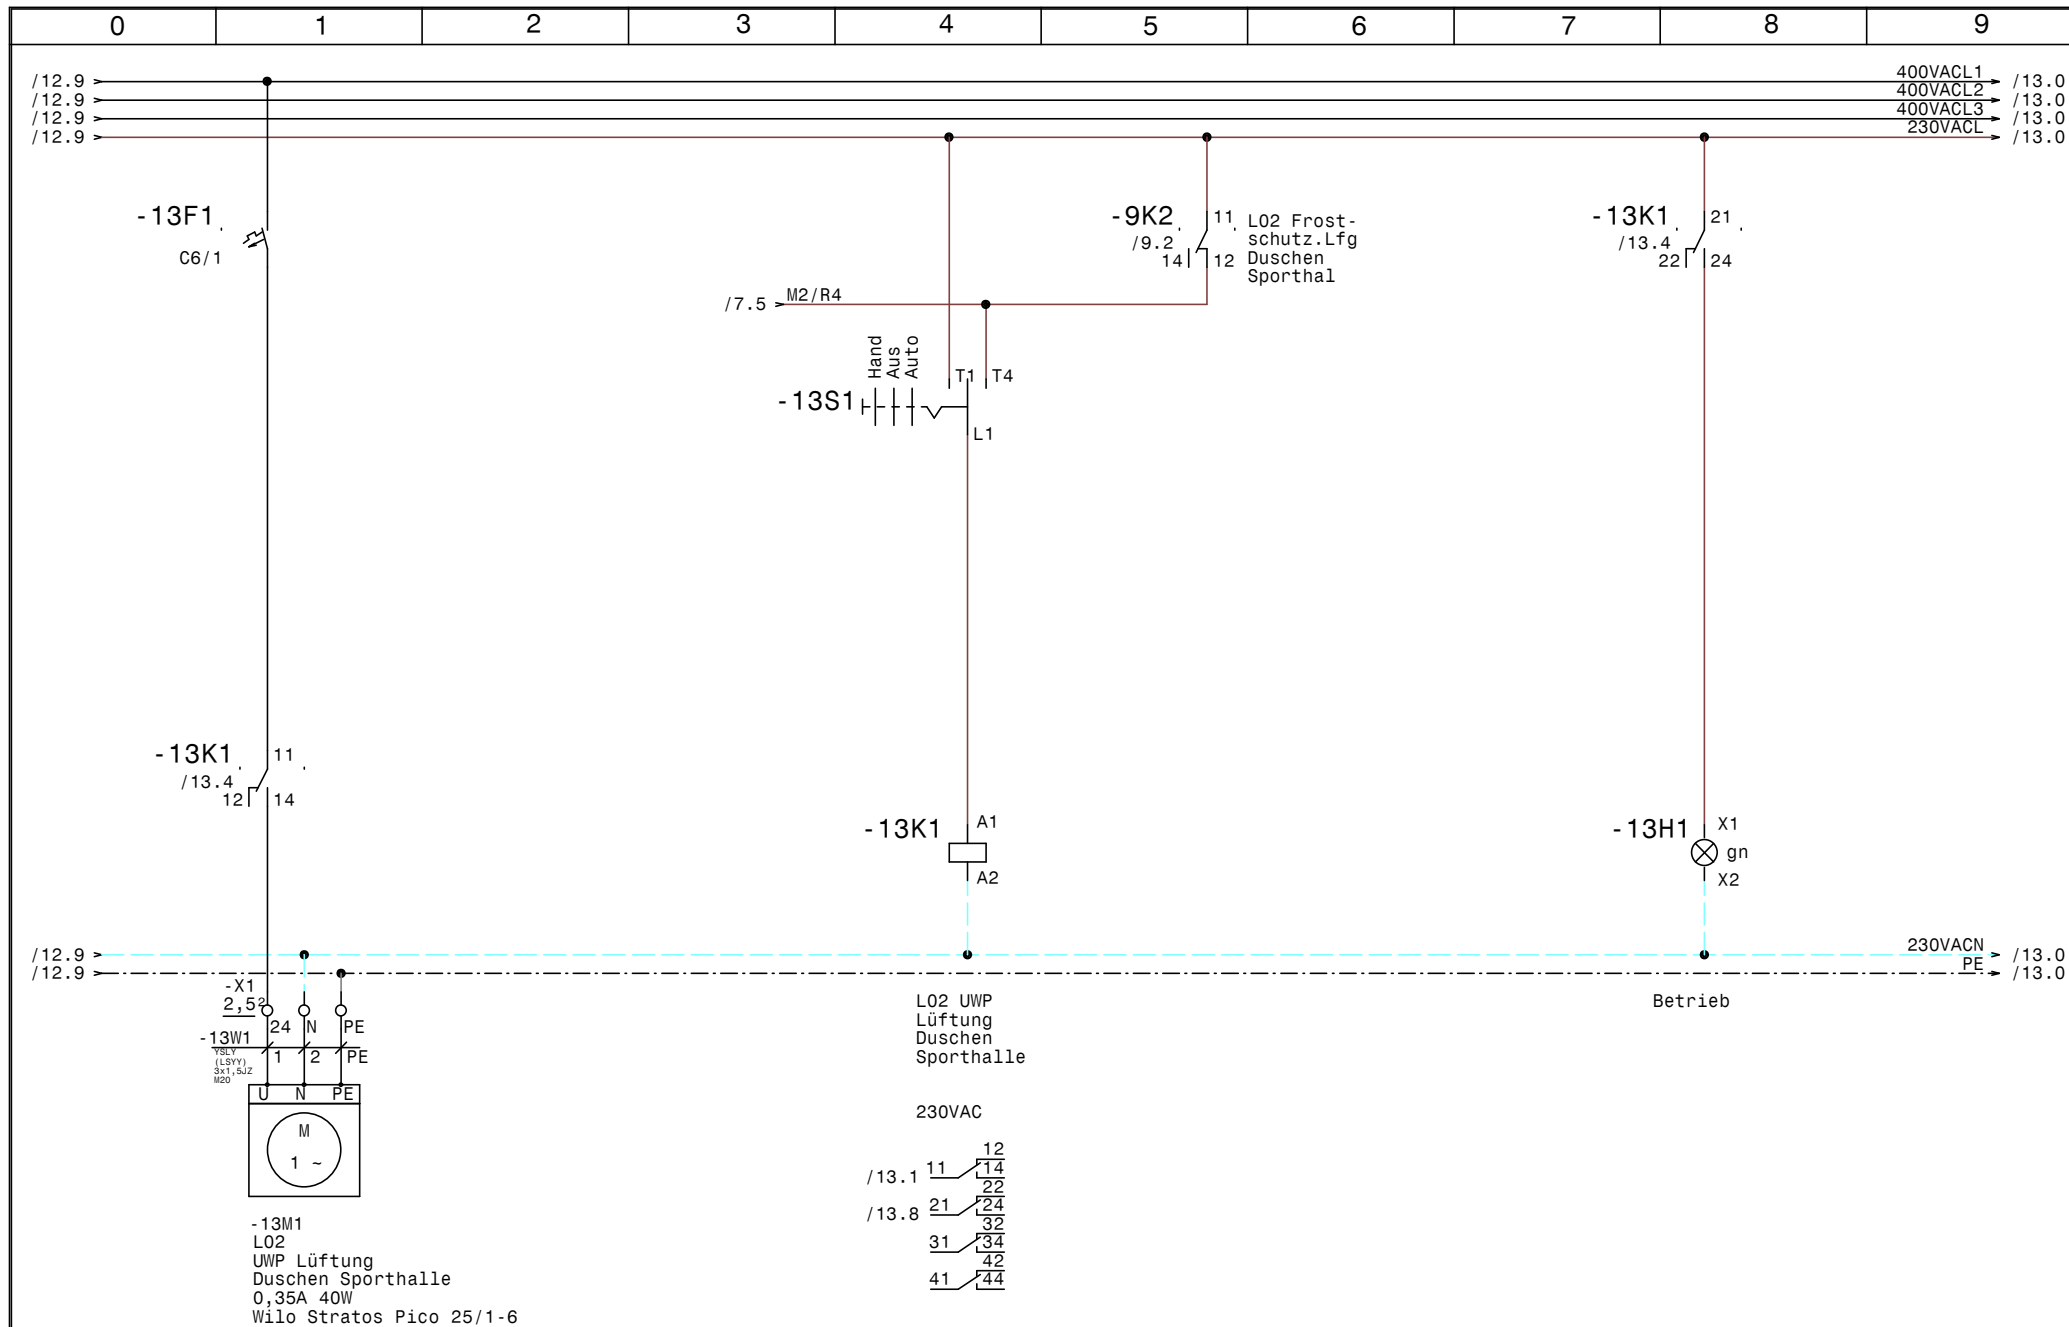

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
6	C6/1		Sicherungsautomaten		-13F1, -1F3, -1F2, -11F1, -12F1, -10F1				
1			Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1				
5	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot		-10H2, -12H2, -9H3, -9H2, -9H1				
4	Signalleuchte grün		Signalglimmlampe grün		-13H1, -10H1, -12H1, -11H1				
1	TM16 W 24ac/dc\230Vac		Multifunktion Zeitrelais		-8K1				
11	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig		-8K2, -12K1, -9K1, -12K2, -9K3, -9K2				
					-11K1, -13K1, -10K2, -9K4, -10K1				
11	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300		Wandschrank IP 55		-0N1				
1			Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1				
1			CLAKHAWK630		-2N1				
1			Netzteil		-2N2				
1			EAP FB8XI.8DI. 6AO-U. 7DO-R		-3N1				
1			EAP FB 10DO		-7N1				
1	LTS32 EHN1 A3		Hauptschalter		-1Q1				
1			Taster 1S		-8S1				
4	M10HEU1		Umschalter 1pol. 1-0-2		-13S1, -12S1, -11S1, -10S1				
1	M25		Kabelverschraubung		-1W1				
18	M16		Kabelverschraubung		-3W2, -6W2, -6W1, -5W3, -5W1, -3W6				
					-3W5, -6W3, -3W3, -5W2, -3W1, -2W4				
					-2W3, -2W2, -2W1, -3W4, -3W7, -10W2				
9	M20		Kabelverschraubung		-9W3, -9W2, -9W1, -12W1, -11W1, -10W1				
					-2V2, -2V1, -13W1				
1	EK 6 ge/gr		Erdungsklemme		-X1				
1	Klemme 6 blau		Klemme N		-X1				
3	Klemme 6 grau		Klemme L		-X1				
70	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X1, -X2, -X2, -X1				
4	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1				
24	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1, -X2				
1			Steckdose für Modem		-1X1				



Datum	28.05.13
Bearb.	Hattinger F.
Gepr.	
Norm	



HKLS-01 Sporthalle
Schule Eggelsberg
Materialliste



Zeichn.Nr.:	
122/13	
Blatt 1	
von 1 Bl.	