

Anlage:

Heizzentrale HKLS-01

Pfarre Lamprechtshausen

Firma: _____

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 600x400x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILO:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:		_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:		_____	gelb/grün	
STEUERSpannung	230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	_____	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	_____	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung	0-24VAC:	_____	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung	0-24VDC:	+/ -	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		_____	blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN,	FÜHLER:	_____	grün	
POTENTIALFREIE	LEITUNGEN:	_____	orange	
FREMDSPANNUNG:		_____	orange	

BESTELLDATEN:

BESTELLN.R. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	CLAK-HAWK220

003	EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
004	EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
005	EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R

006	EAP-FB8XI.8DI.6A0.U.7D0-R
007	EAP FB10D0-R Modul: 2



Datum	27.06.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




Heizzentrale HKLS-01
Pfarre Lamprechtshausen
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
194/13	
Blatt 0	
von 7	Bl.

www.elpe.net

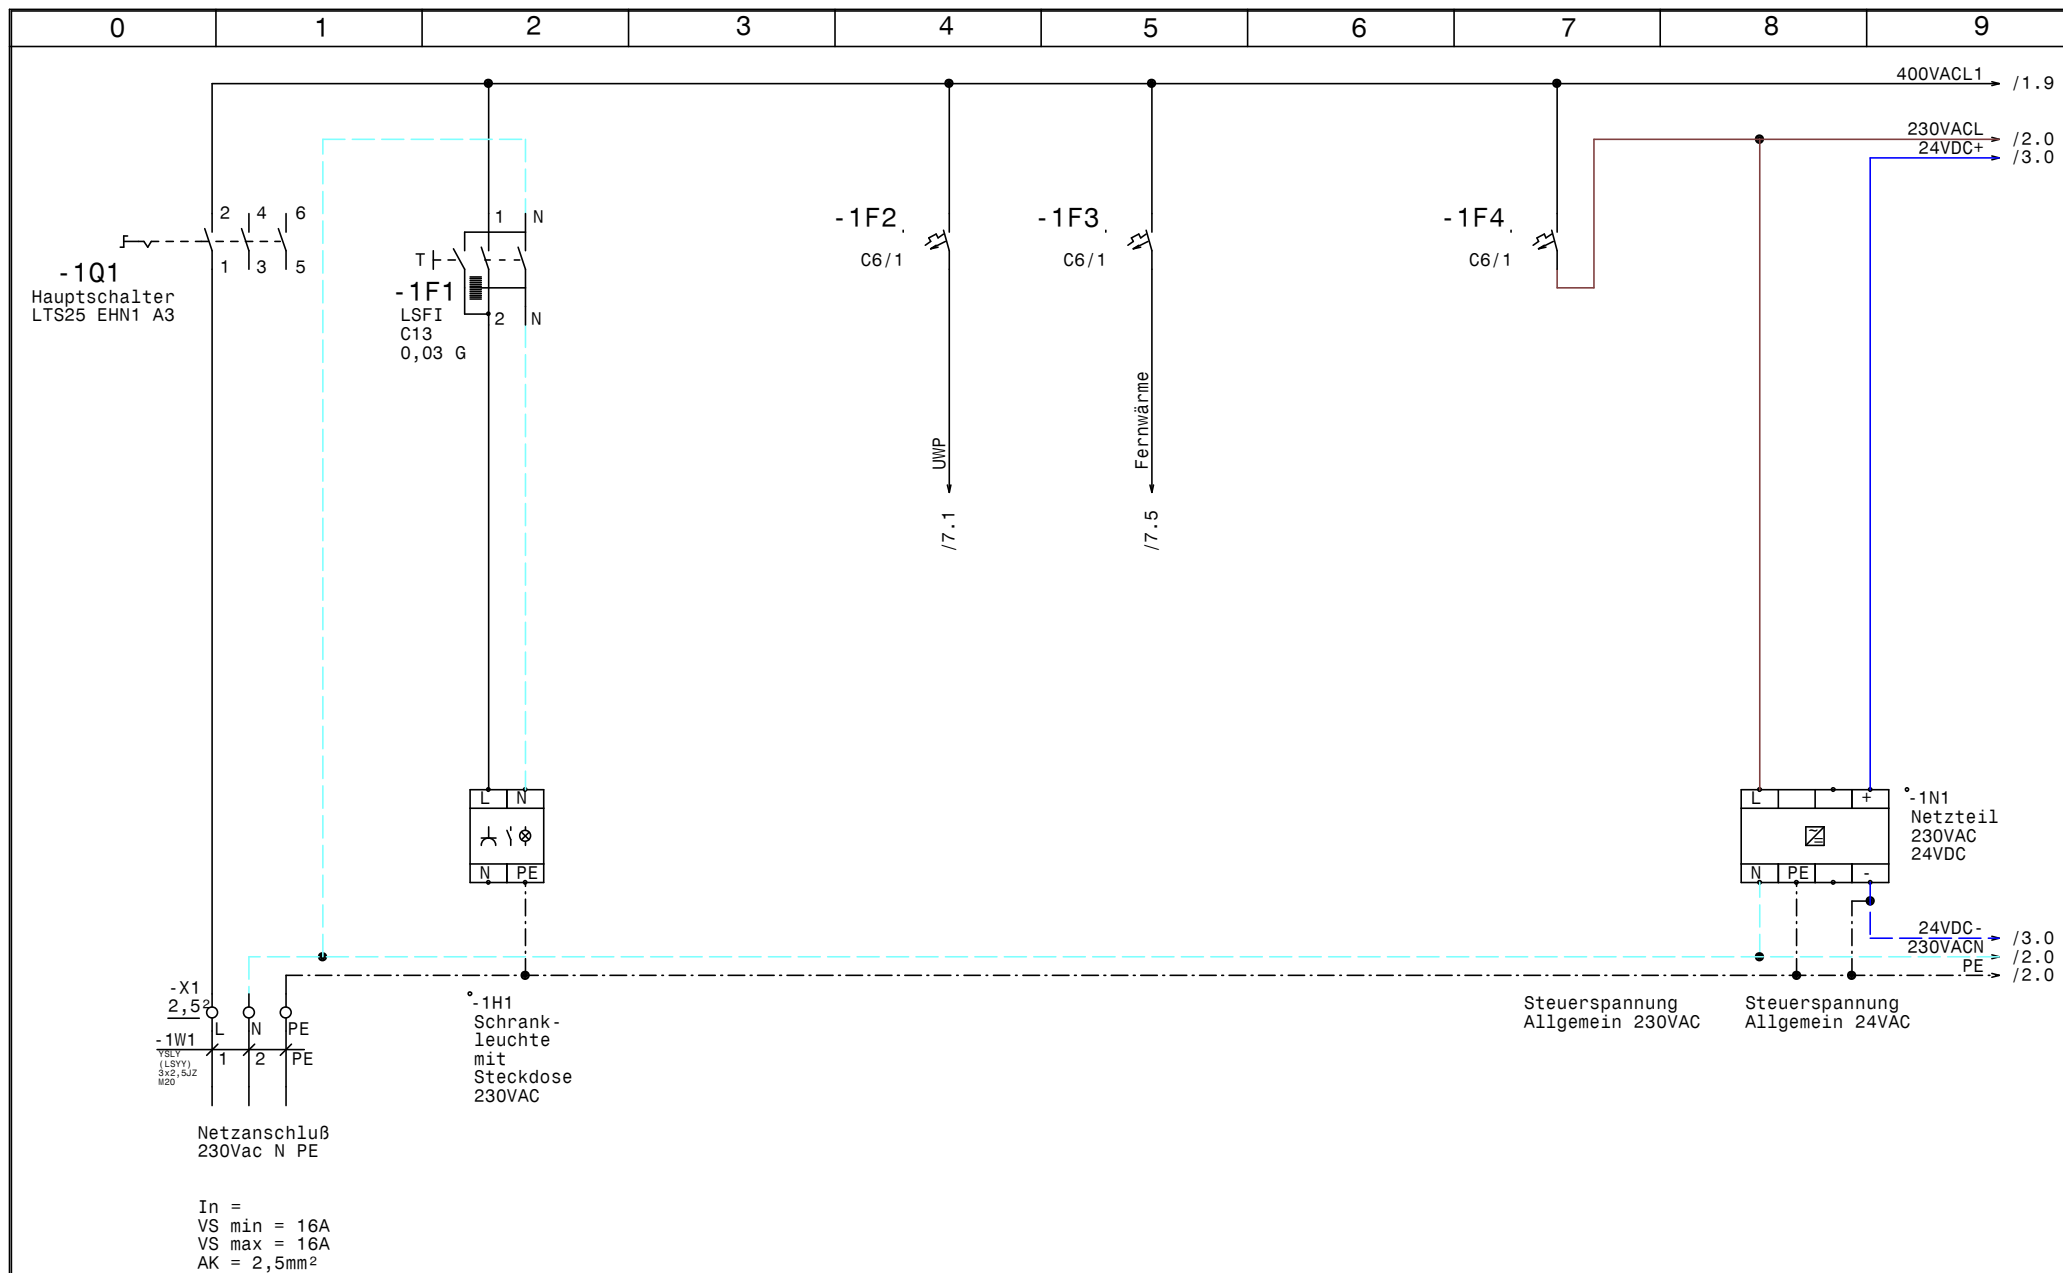

Datum	27.06.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Heizzentrale HKLS-01
Pfarre Lamprechtshausen
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
194/13	
Blatt 1	
von 7	Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

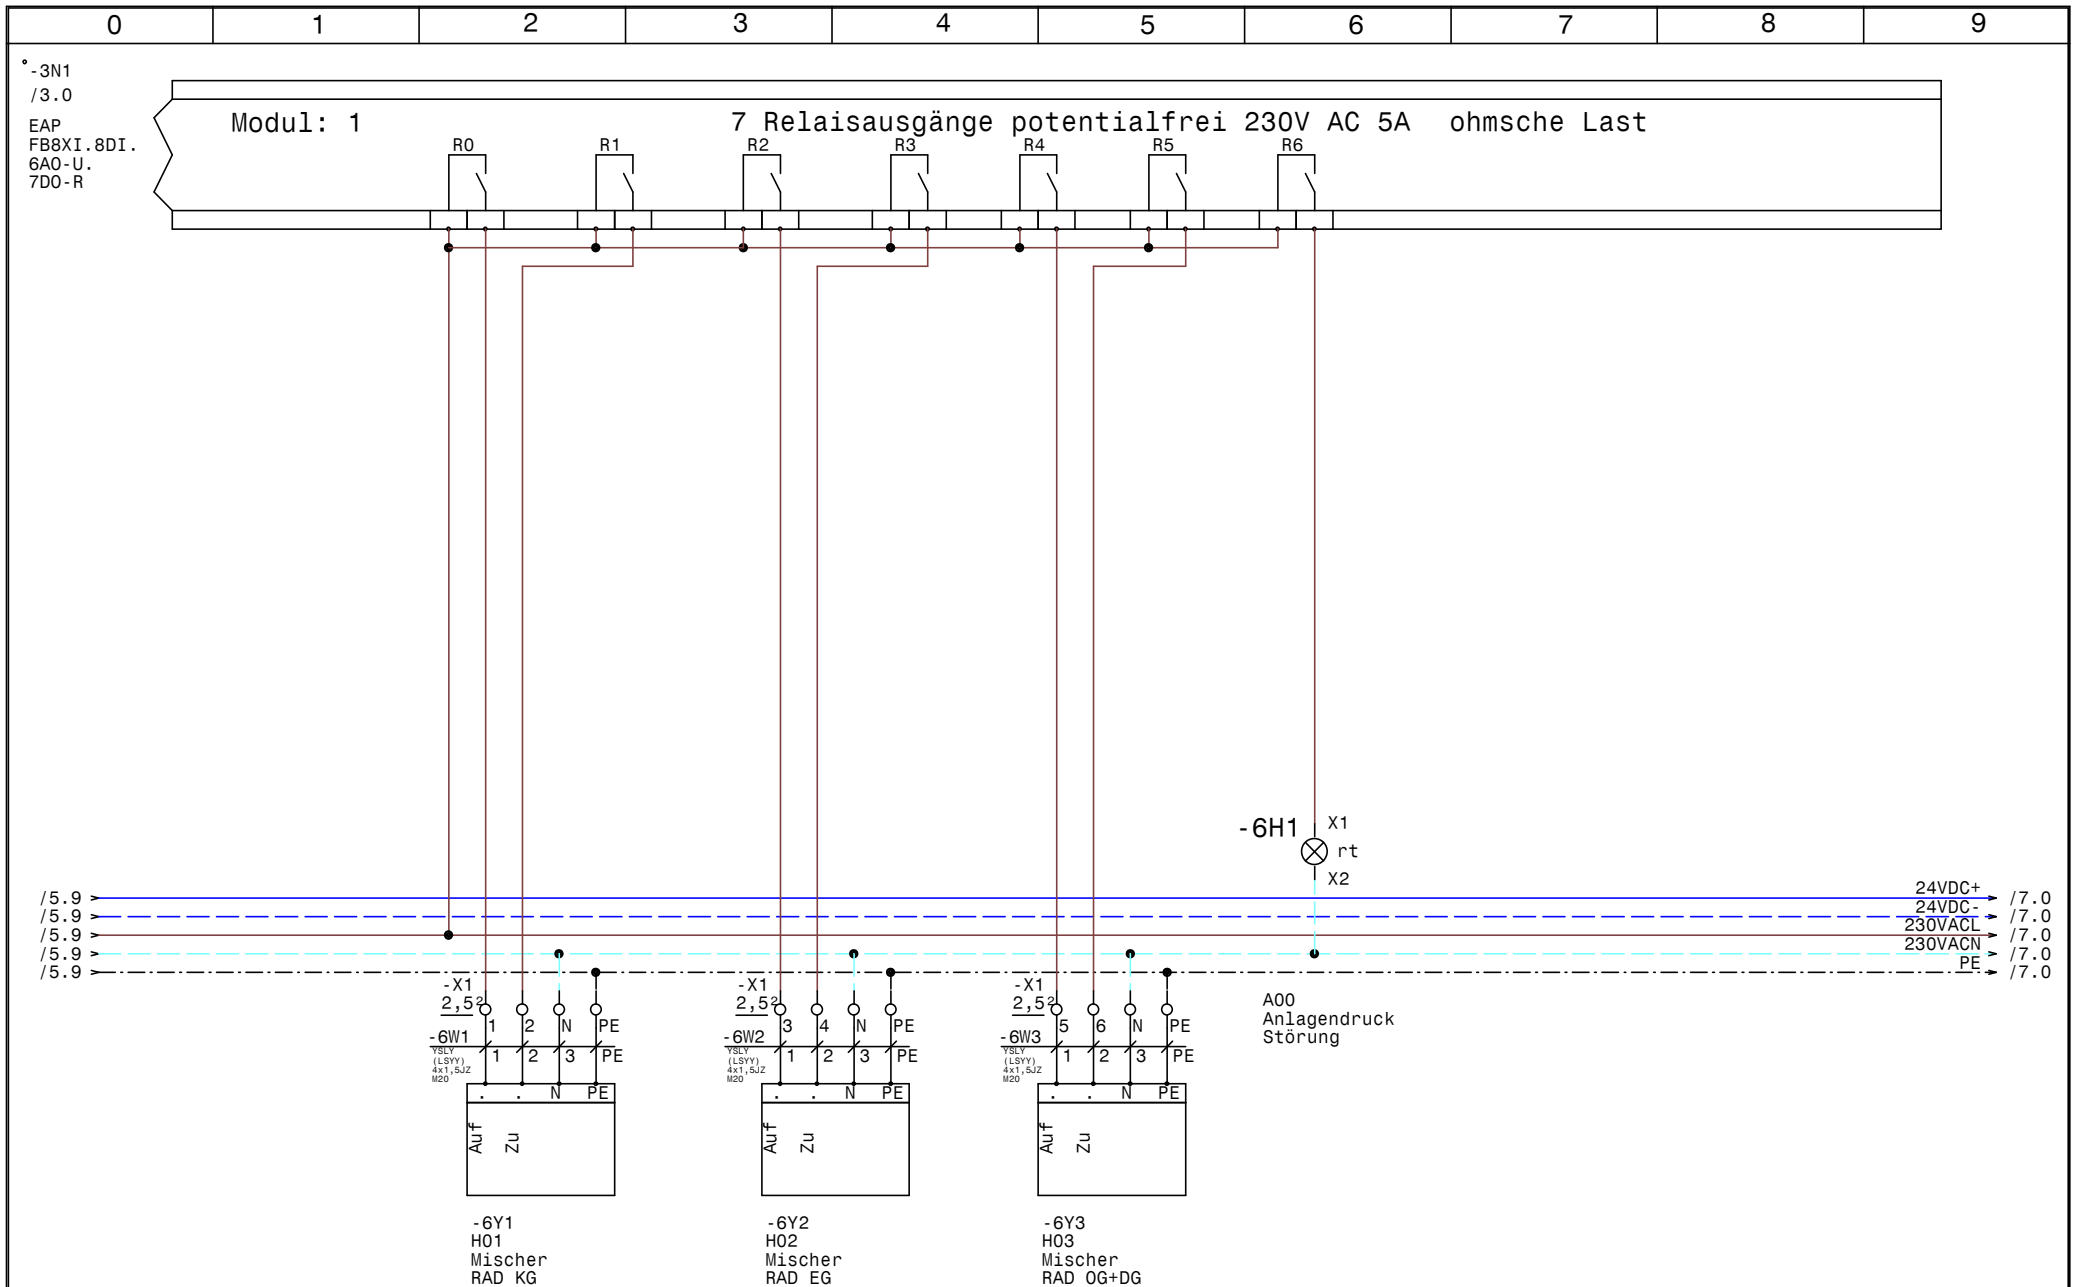


Datum 27.06.13
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Heizzentrale HKLS-01
Pfarre Lamprechtshausen
EAP - FB8XI.8DI.6AO.U.7DO-R



Zeichn.Nr.:
194/13
Blatt 6
von 7 Bl.

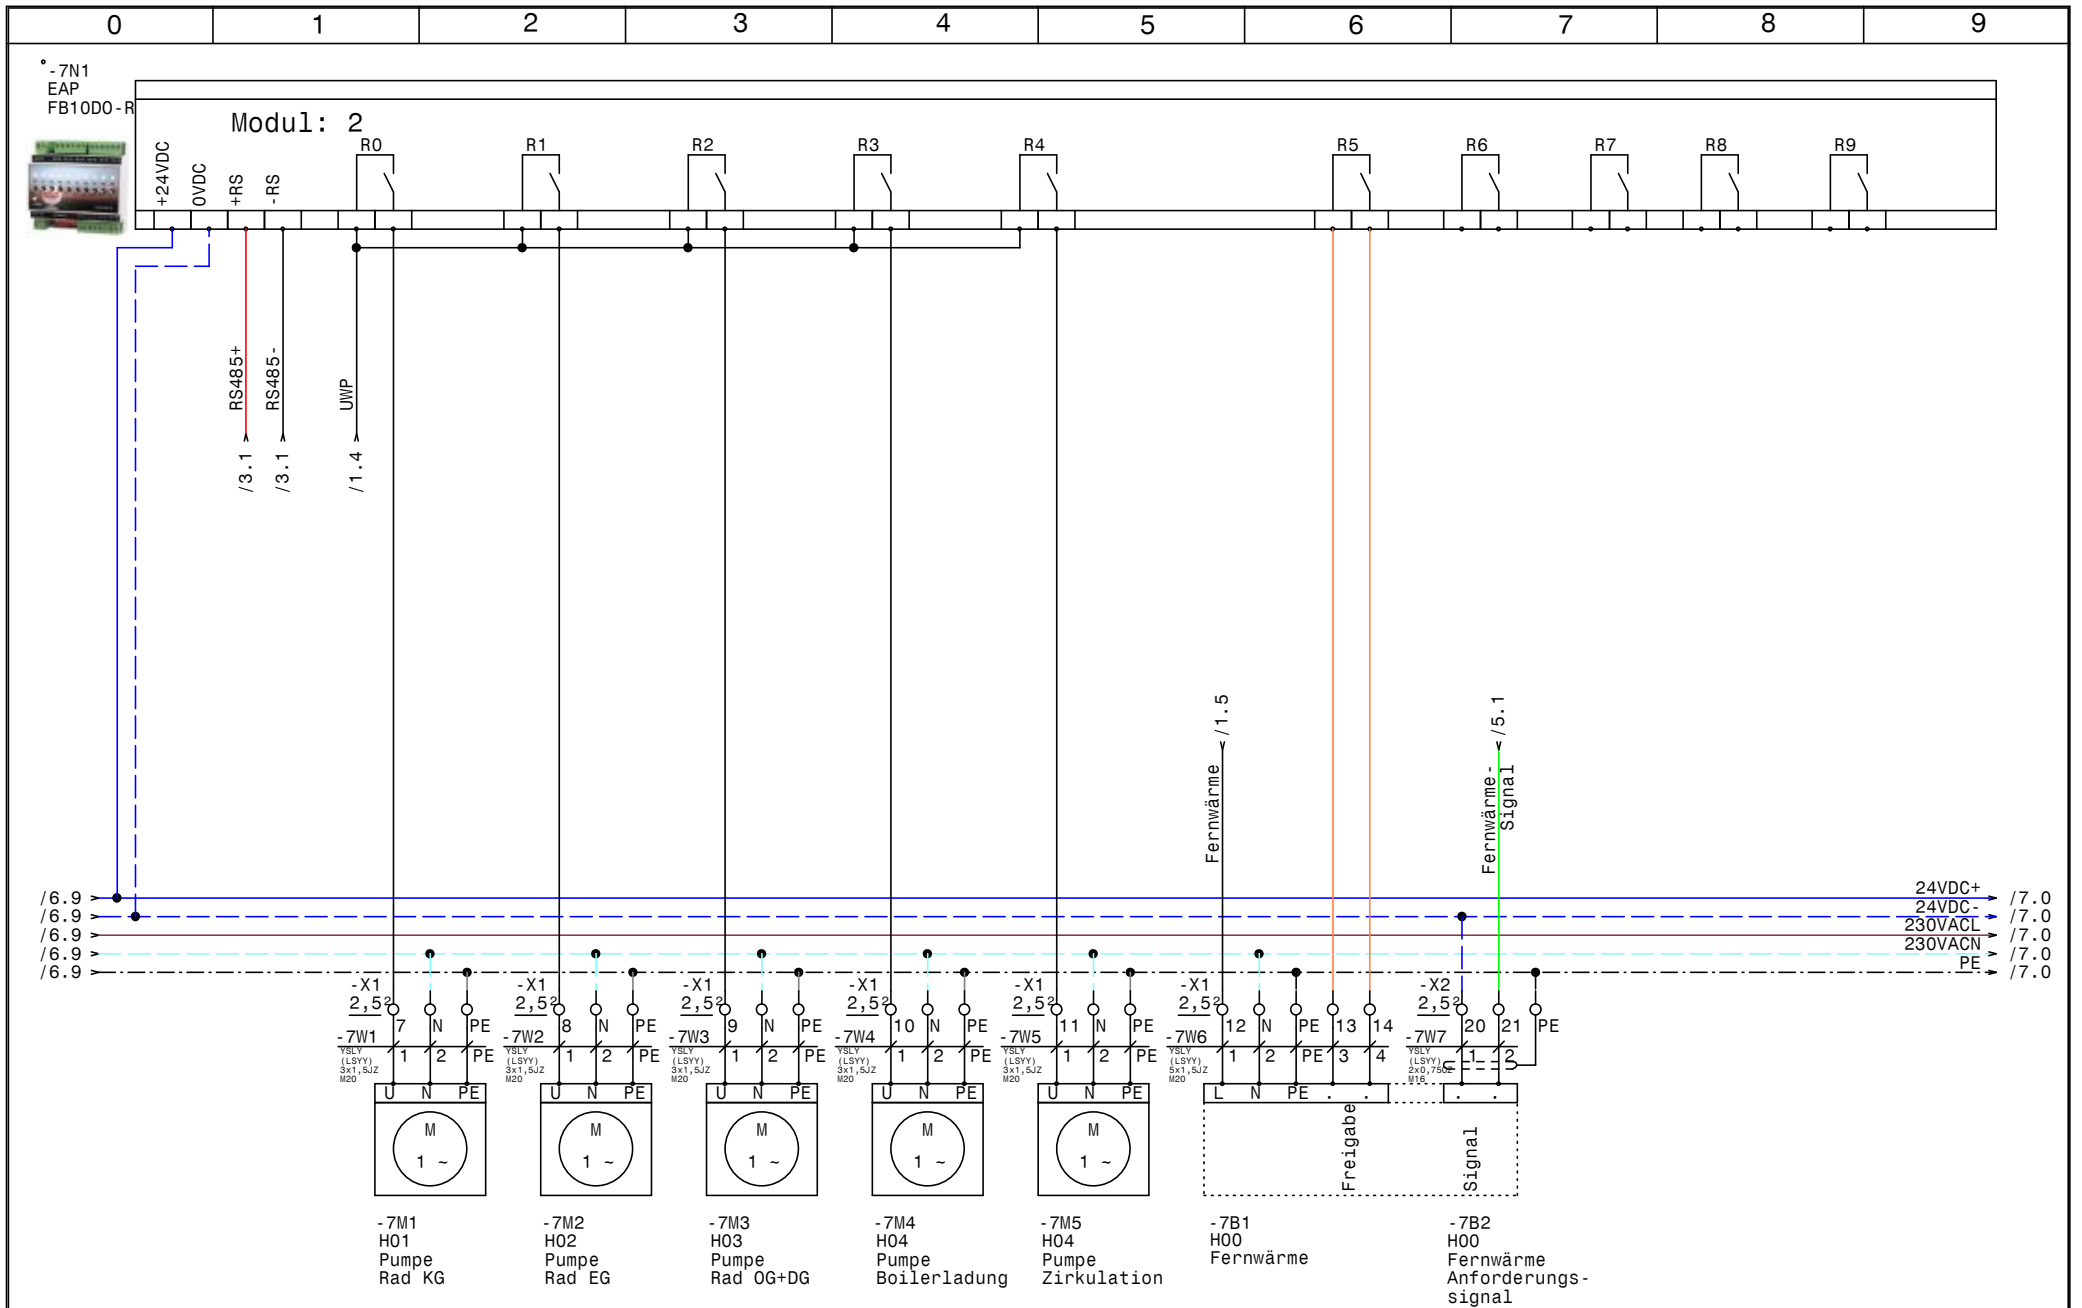

Datum 27.06.13
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

Heizzentrale HKLS-01
Pfarre Lamprechtshausen
EAP FB10D0-R Modul: 2



Zeichn.Nr.:
194/13
Blatt 7
von 7 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	SRC65-RS485			SRC65-RS485		-2B1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3, -1F4			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-6H1			
1	600x400x200			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				CLAKHAWK220		-2N1			
1				Netzteil		-2N2			
1				EAP FB8XI.8DI. 6A0-U. 7D0-R		-3N1			
1				EAP FB10D0-R		-7N1			
1	LTS25 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
12	M20			Kabelverschraubung		-2V2, -7W3, -1W1, -7W6, -7W5, -7W4			
						-7W2, -7W1, -6W3, -2V1, -6W1, -6W2			
11	M16			Kabelverschraubung		-3W1, -3W7, -3W6, -2W2, -2W3, -3W5			
						-3W4, -7W7, -3W2, -3W3, -2W1			
10	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
19	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1, -X2			
36	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X2, -X1, -X1			