

Anlage:

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G

Sparkasse Zwettl

Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	• 600x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBLD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS	400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:		_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:		_____	gelb/grün	
STEUERSpannung	230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	_____	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	_____	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung	0-24VAC:	_____	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung	0-24VDC:	_____	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:	+/-	_____	blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN,	FÜHLER:	_____	grün	
POTENTIALFREIE	LEITUNGEN:	_____	orange	
FREMDSPANNUNG:		_____	orange	

BESTELLDATEN:

BESTELLNr. / DATUM: _____

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLNR. / DATUM: _____

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 LON-Verbindung von Schaltschrank HKLS-02
```

003	Modul 1	CLIOL821+XS821-22
004	Modul 2	CLIOL821+XS821-22
005	Modul 3	CLIOL823+XS823

006	Modul 4	CLIOL823+XS823
007	Modul 5	CLIOL823+XS823
008	Modul 6	CLIOL-R824+XS824-25




Datum	04.10.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwestl
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	288/13/01
Blatt 0	von 8 Bl.
www.ejnet.net	

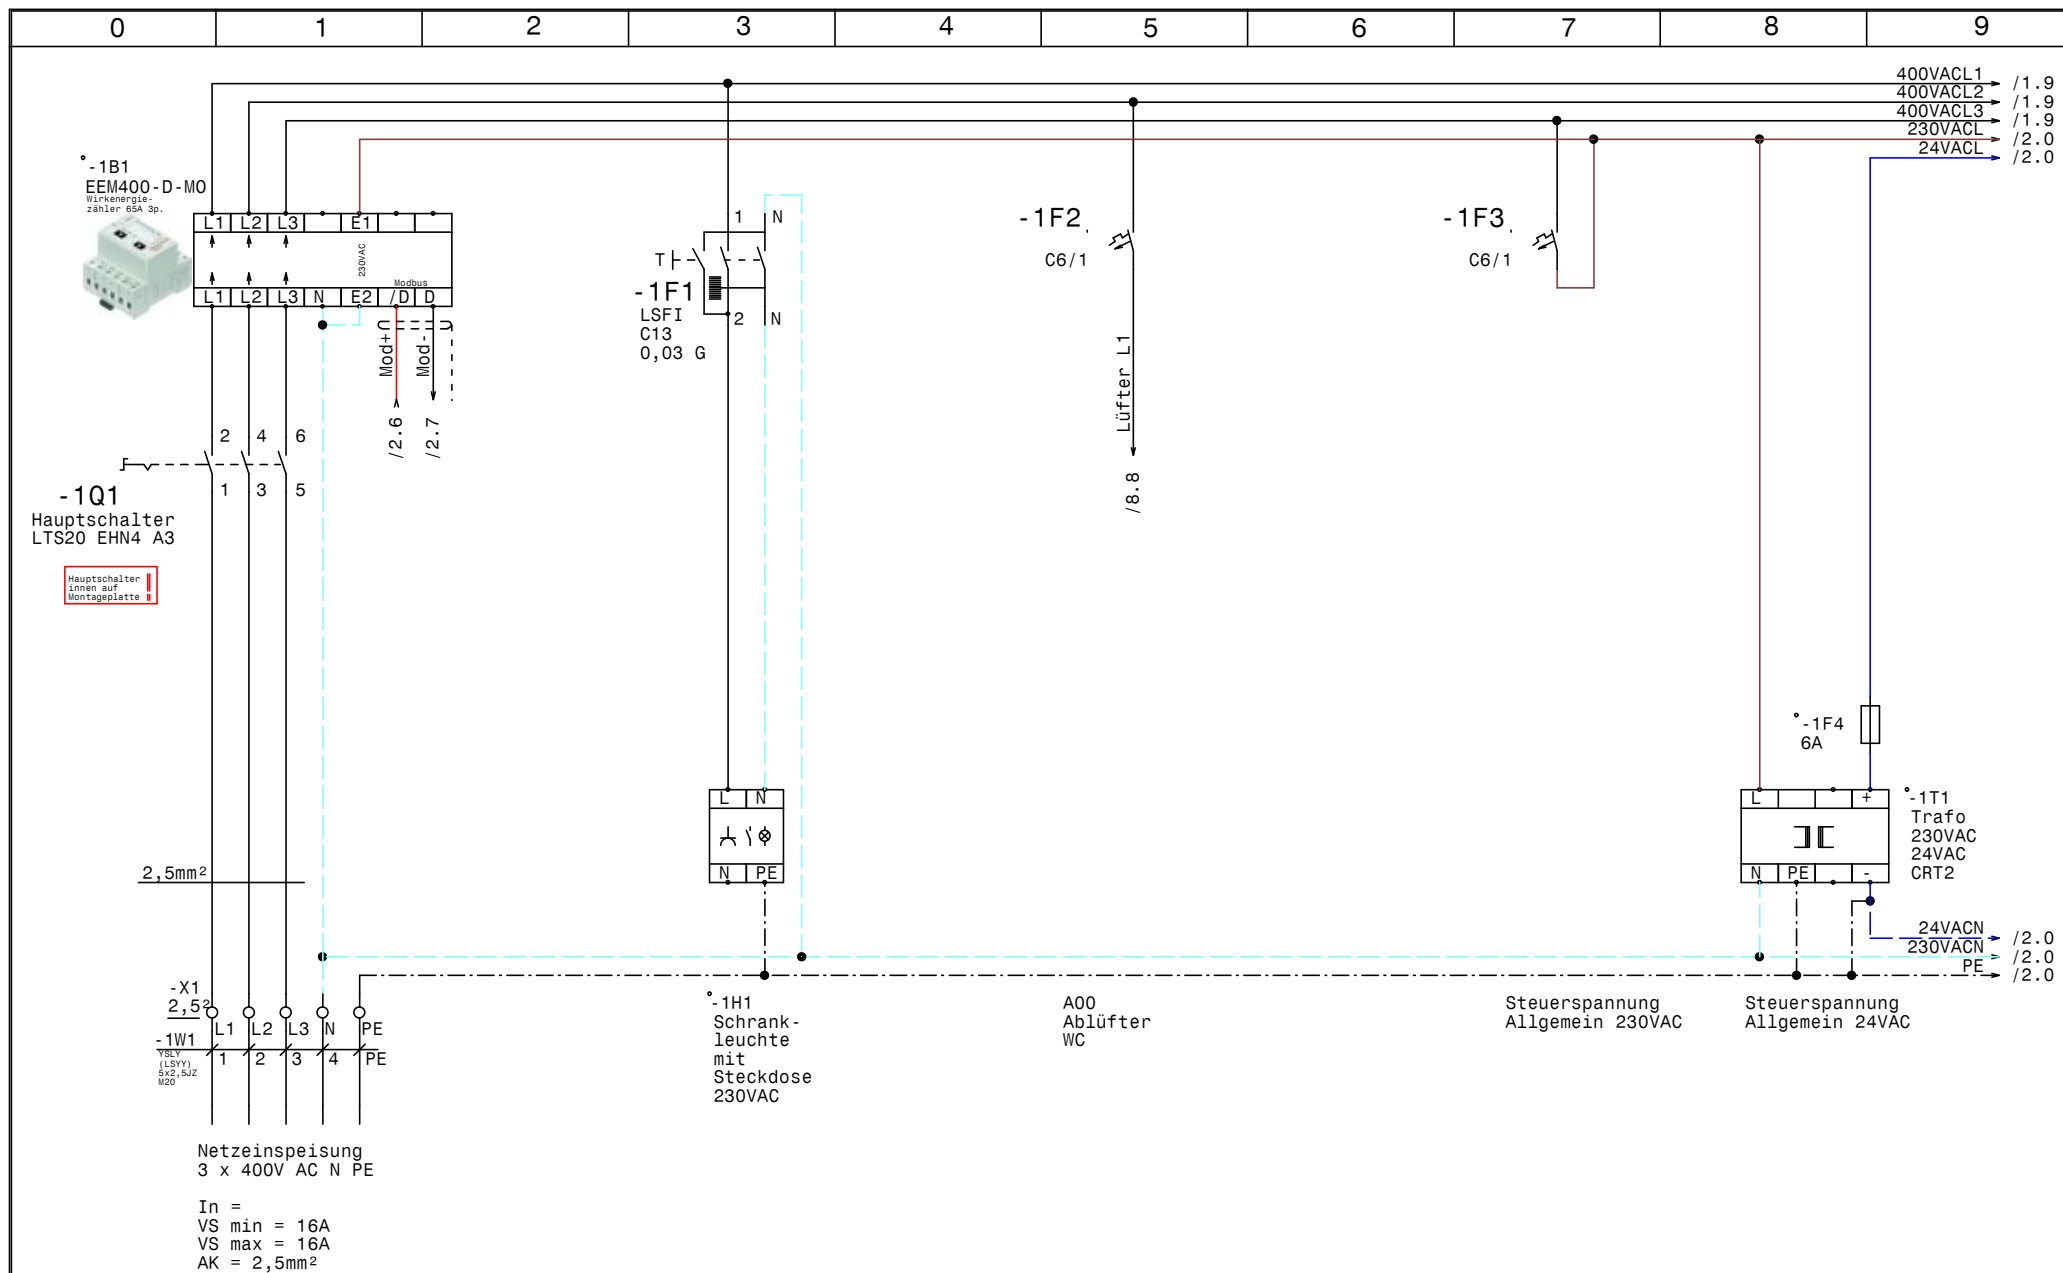

Datum	04.10.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwetl
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
	288/13/01
	Blatt 1
	von 8 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

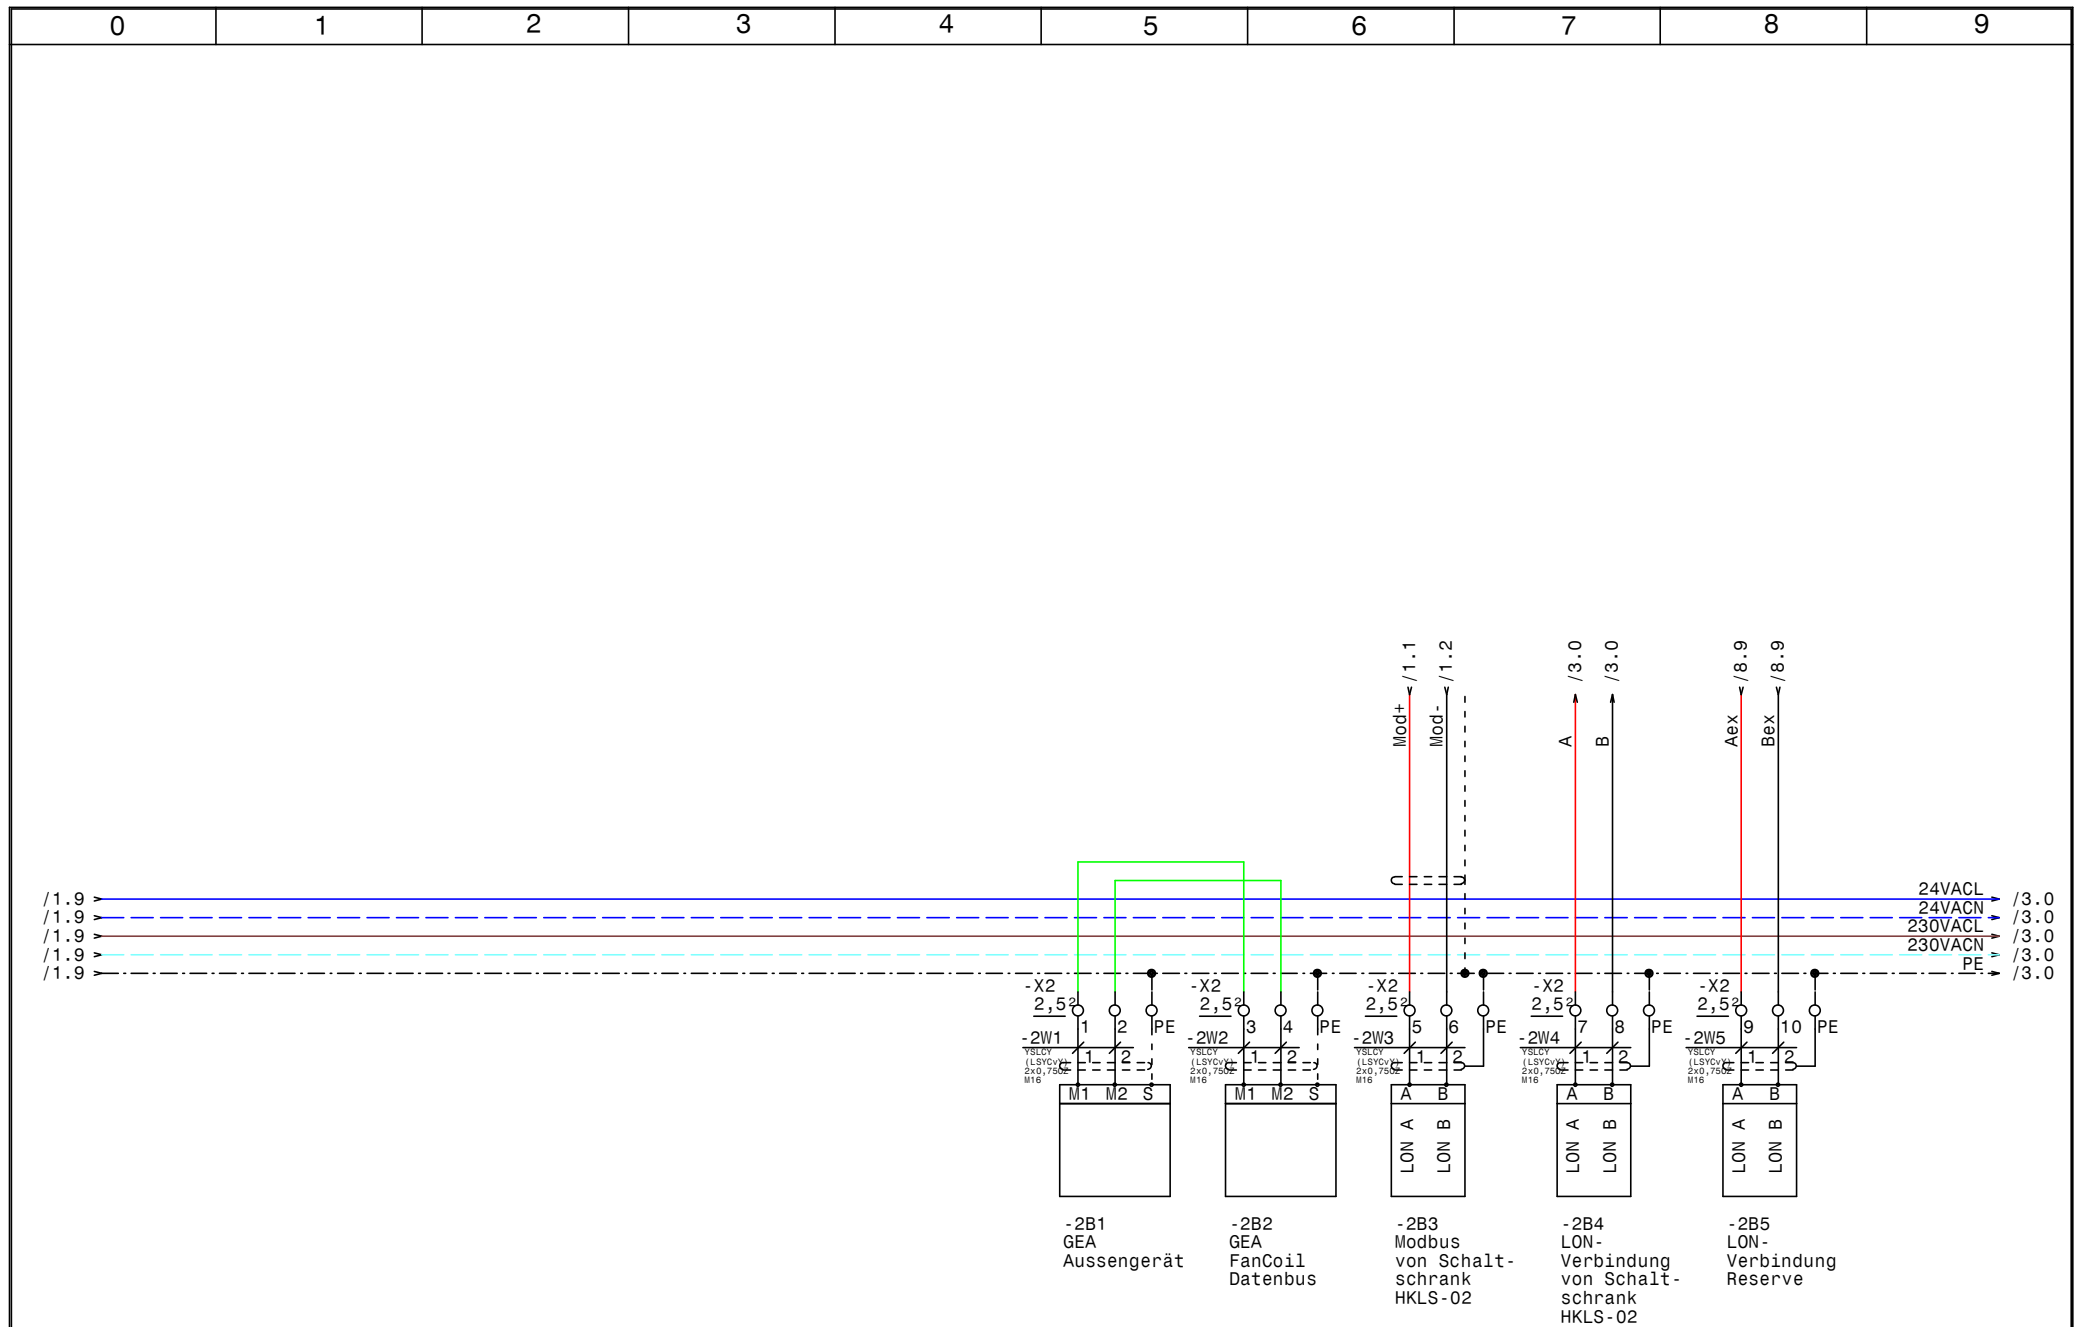

Datum	04.10.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwettl

Zeichn.Nr.:
288/13/01
Blatt 2
von 8 Bl.
www.elpe.net

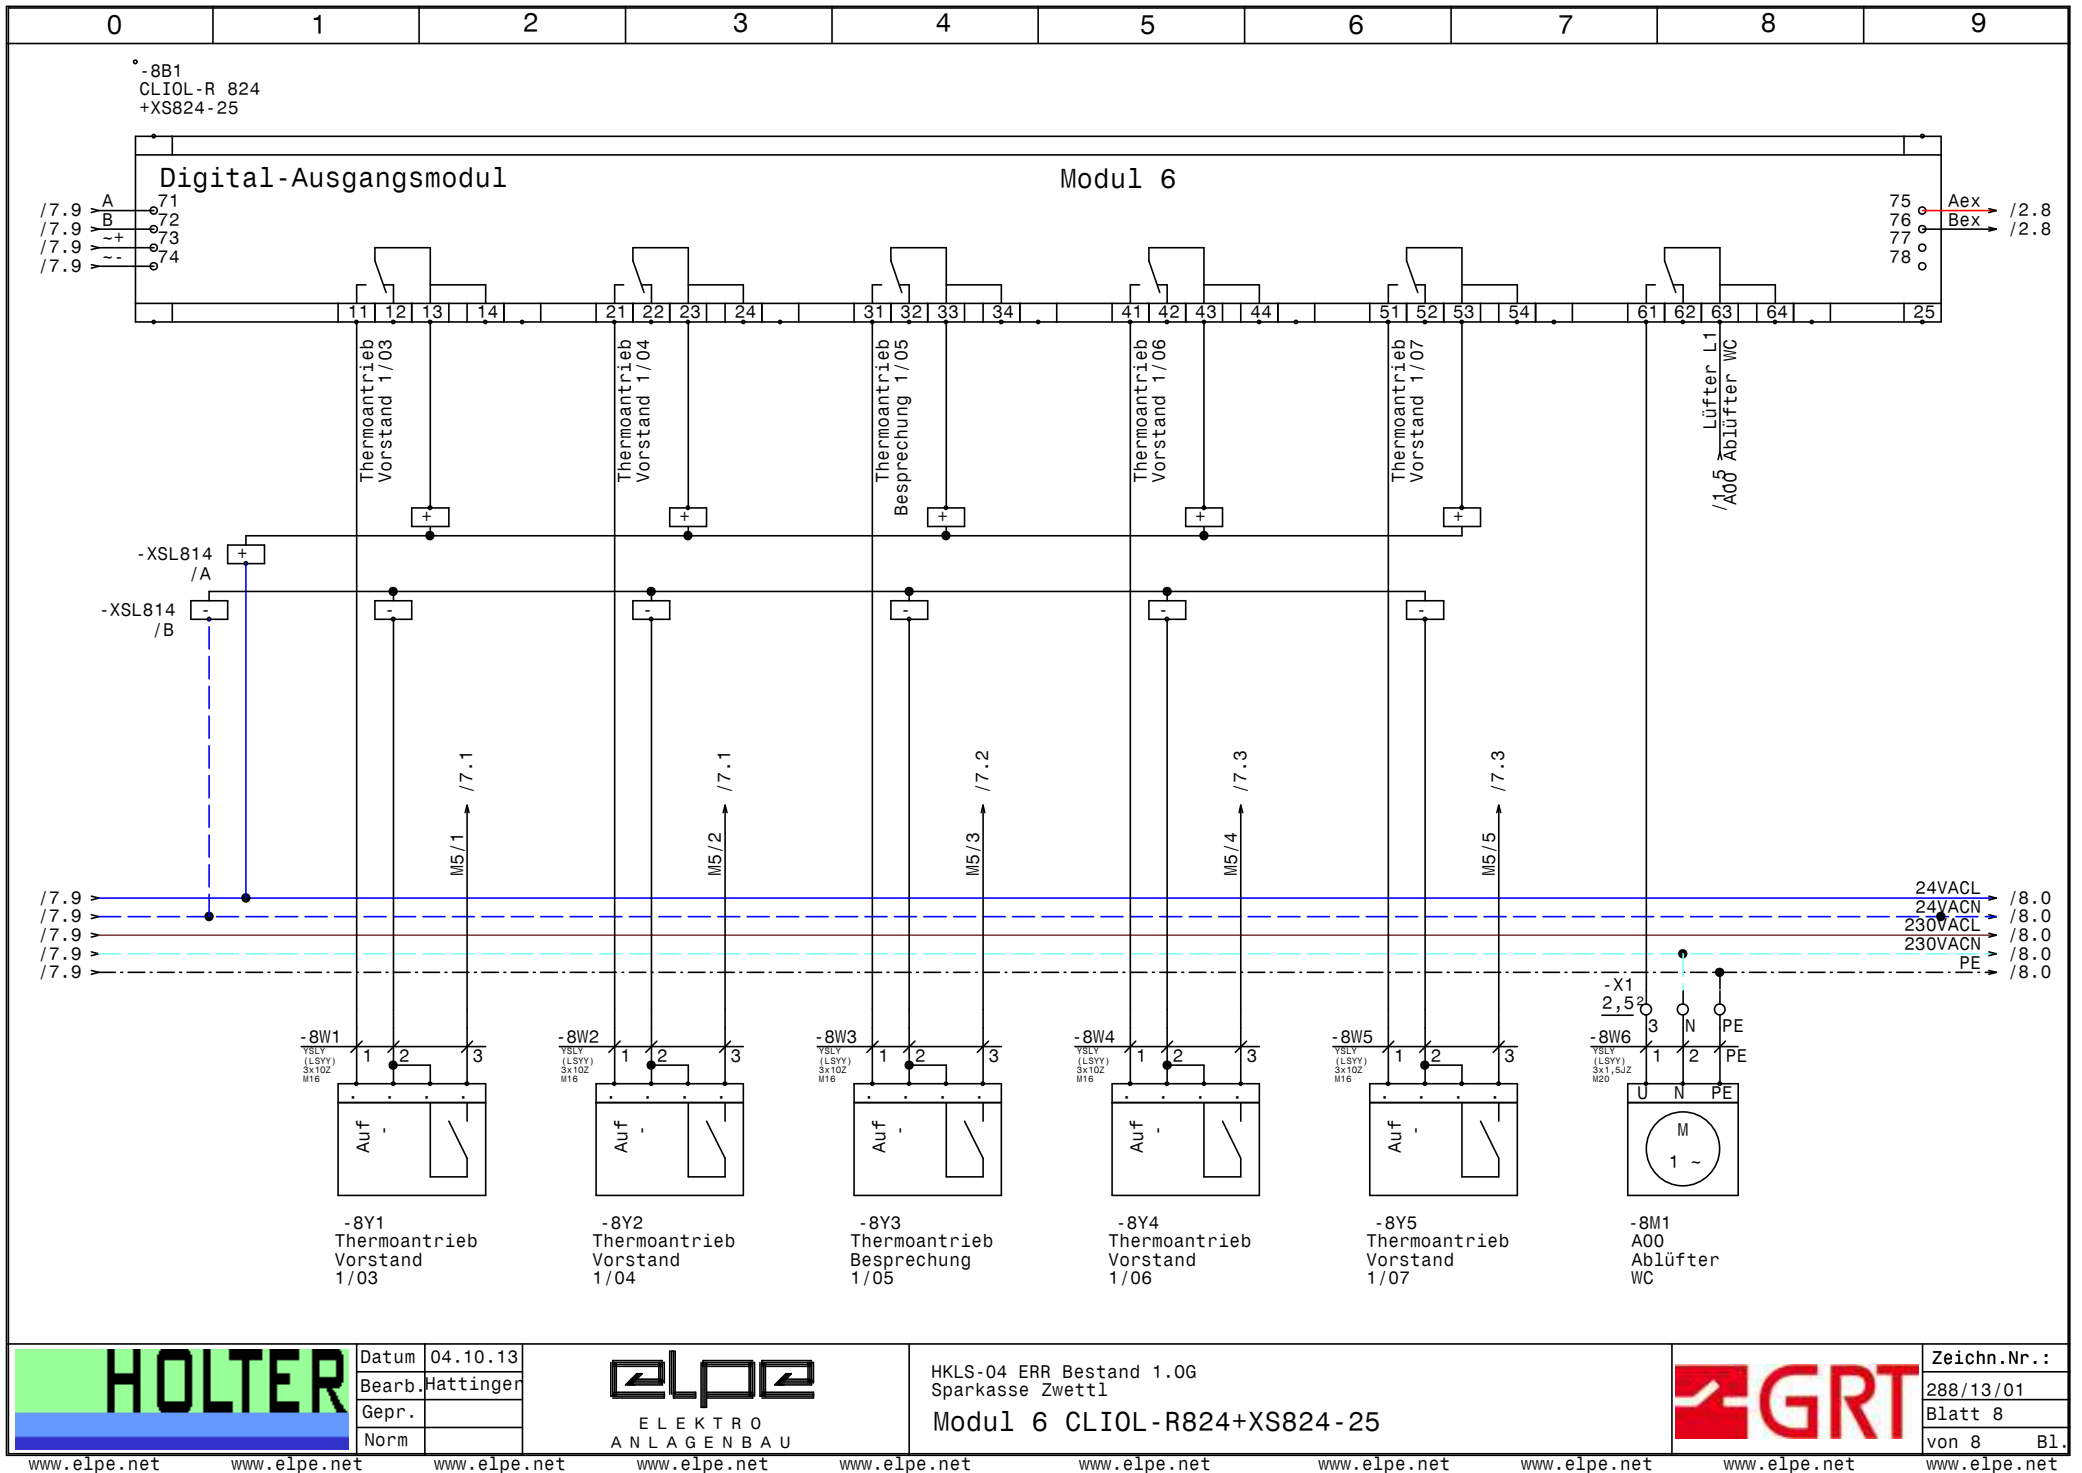

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2			CLIOL821 XS821-22		-4B1, -3B1				
3			CLIOL823 +XS823		-6B1, -5B1, -7B1				
1			CLIOL-R 824 +XS824-25		-8B1				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
2	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F3, -1F2				
1			Glasrohrsicherung		-1F4				
1			Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1				
1	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig		-7K1				
1	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	600x1200x300		Wandschrank IP 55		-ON1				
1	LTS20 EHN4 A3		Hauptschalter		-1Q1				
1	CRT2		Trafo 230VAC 24VAC		-1T1				
3	M20		Kabelverschraubung		-1W1, -8W6, -7W1				
18	M16		Kabelverschraubung		-3W4, -2W1, -2W2, -2W3, -2W4, -8W1				
					-8W5, -8W4, -8W3, -3W2, -8W2, -2W5				
					-4W4, -4W3, -4W2, -4W1, -3W3, -3W1				
16	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -XPE				
2	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1, -X1				
16	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1, -X1				