

Anlage:

HKLS-04 ERR Bestand 1.0G

Sparkasse Zwettl

Sparkasse Zwetzl

Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x1200x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz
SÖCKEL:	100	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU		ohne Trafo:	L/N braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	oben		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N blau/blau-weiß
TURANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- blau/blau-weiß
			GND, DDC:	blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange
			FREMDSPANNUNG:	orange


HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSPANNUNG 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

Blattverzeichnis

006	Modul 4	CLIOL823+XS823
007	Modul 5	CLIOL823+XS823
008	Modul 6	CLIOL-R824+XS824-25



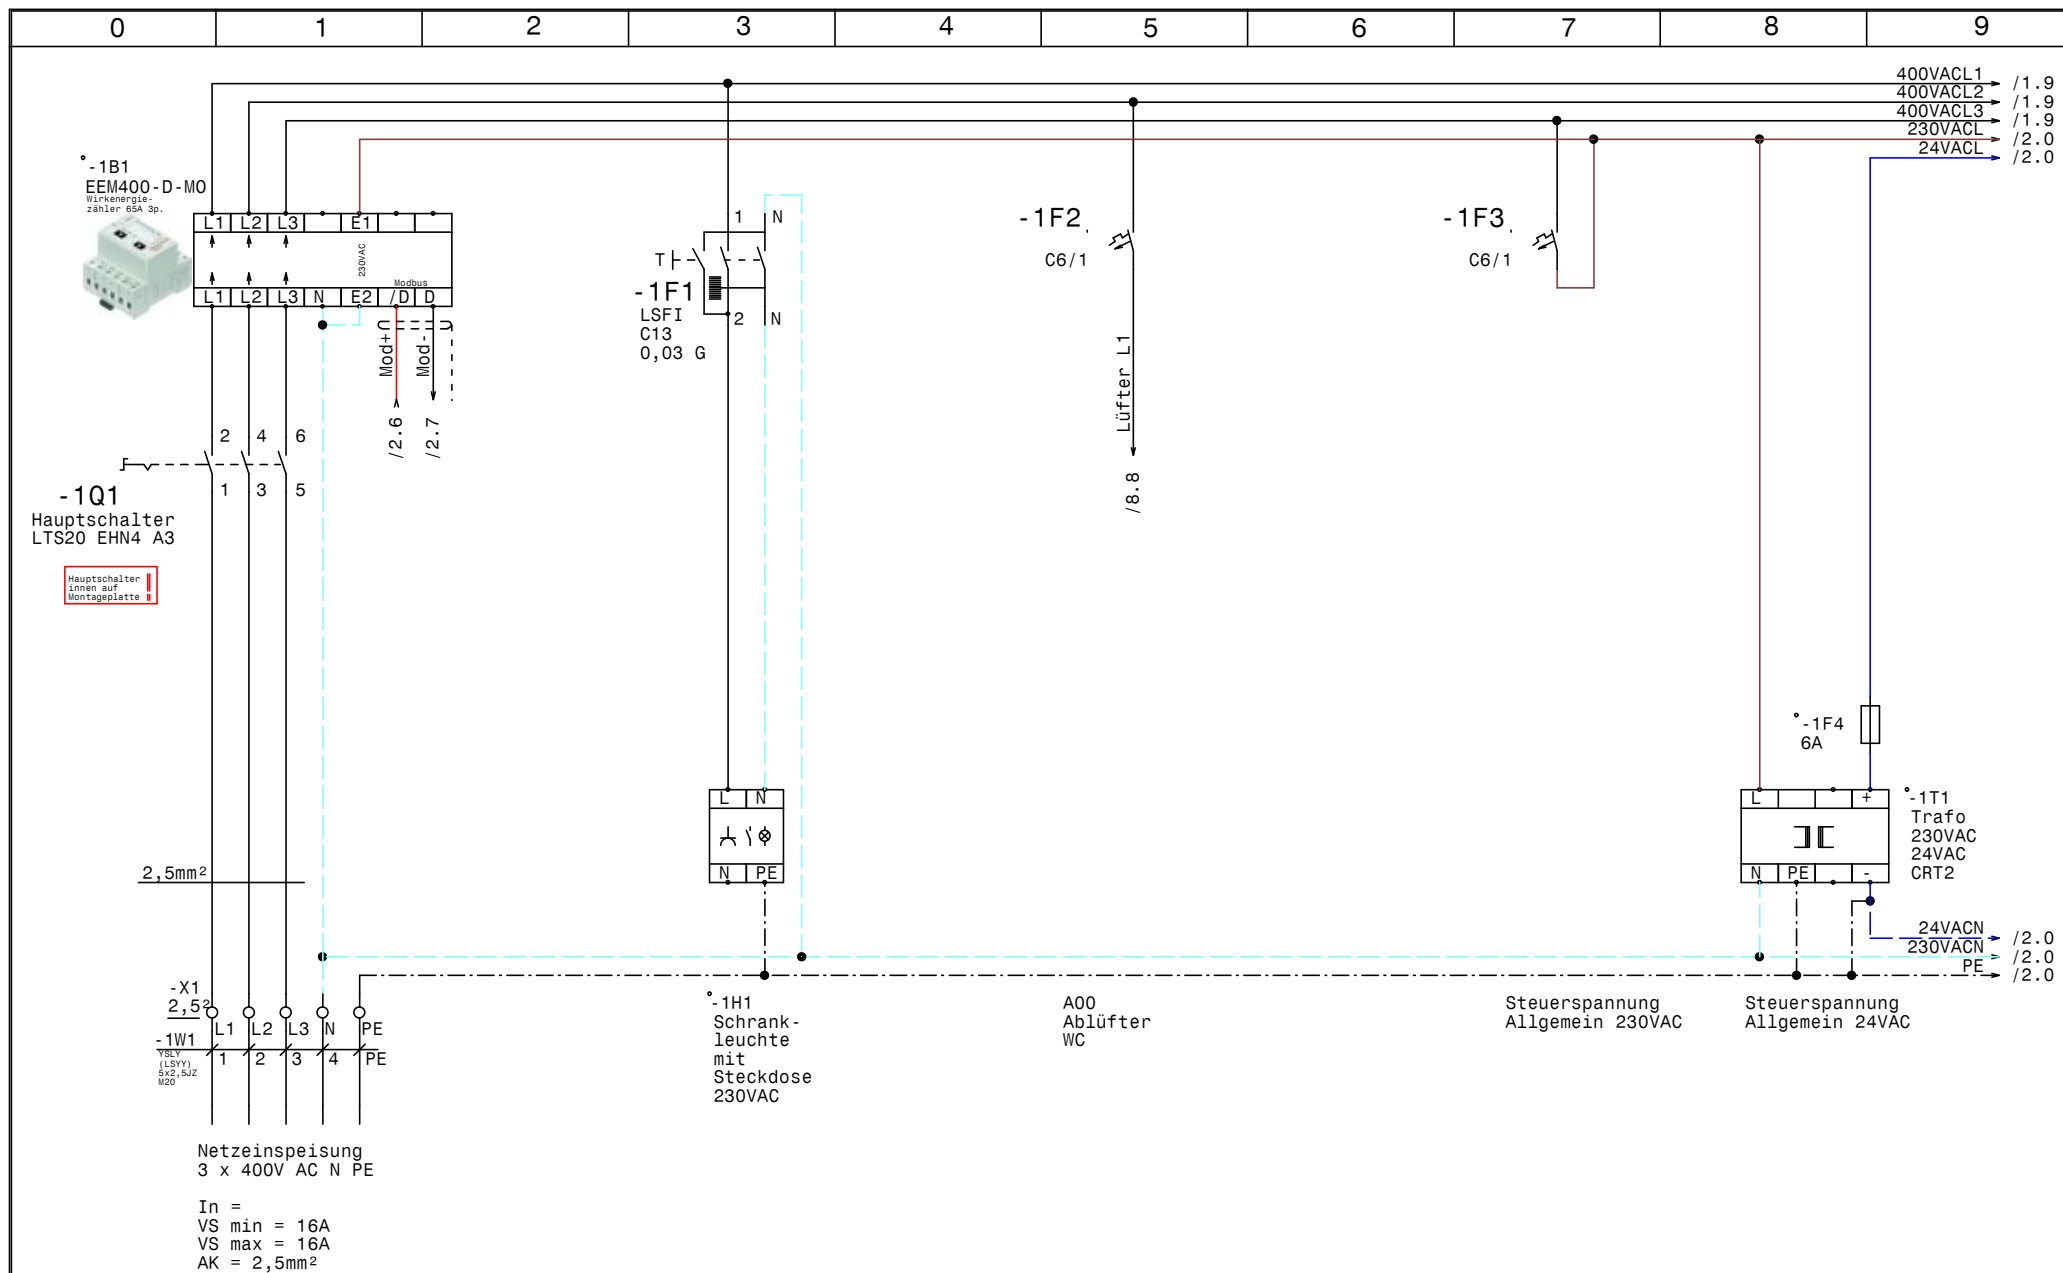

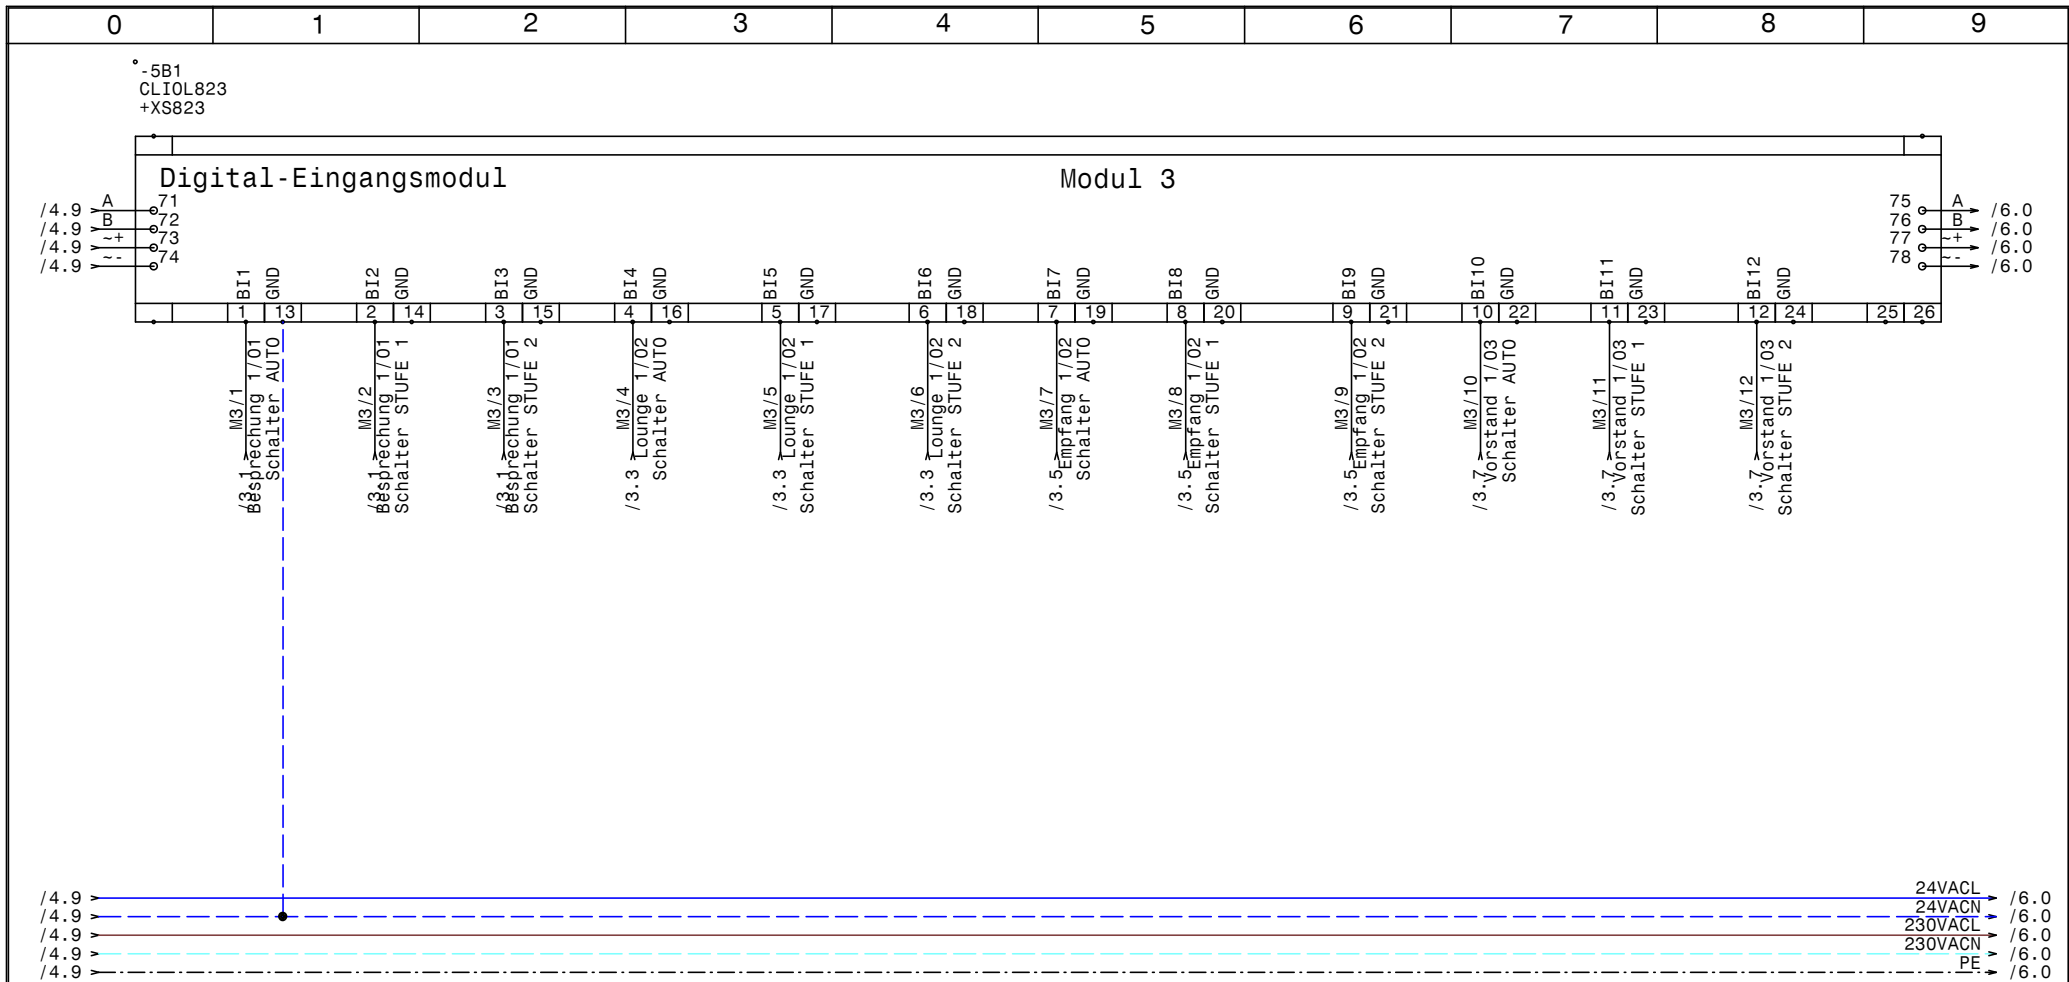

Datum	04.10.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwetl

Modul 3 CLIOL823+XS823



Zeichn.Nr.:	
	288/13/01
	Blatt 5
	von 8 Bl.

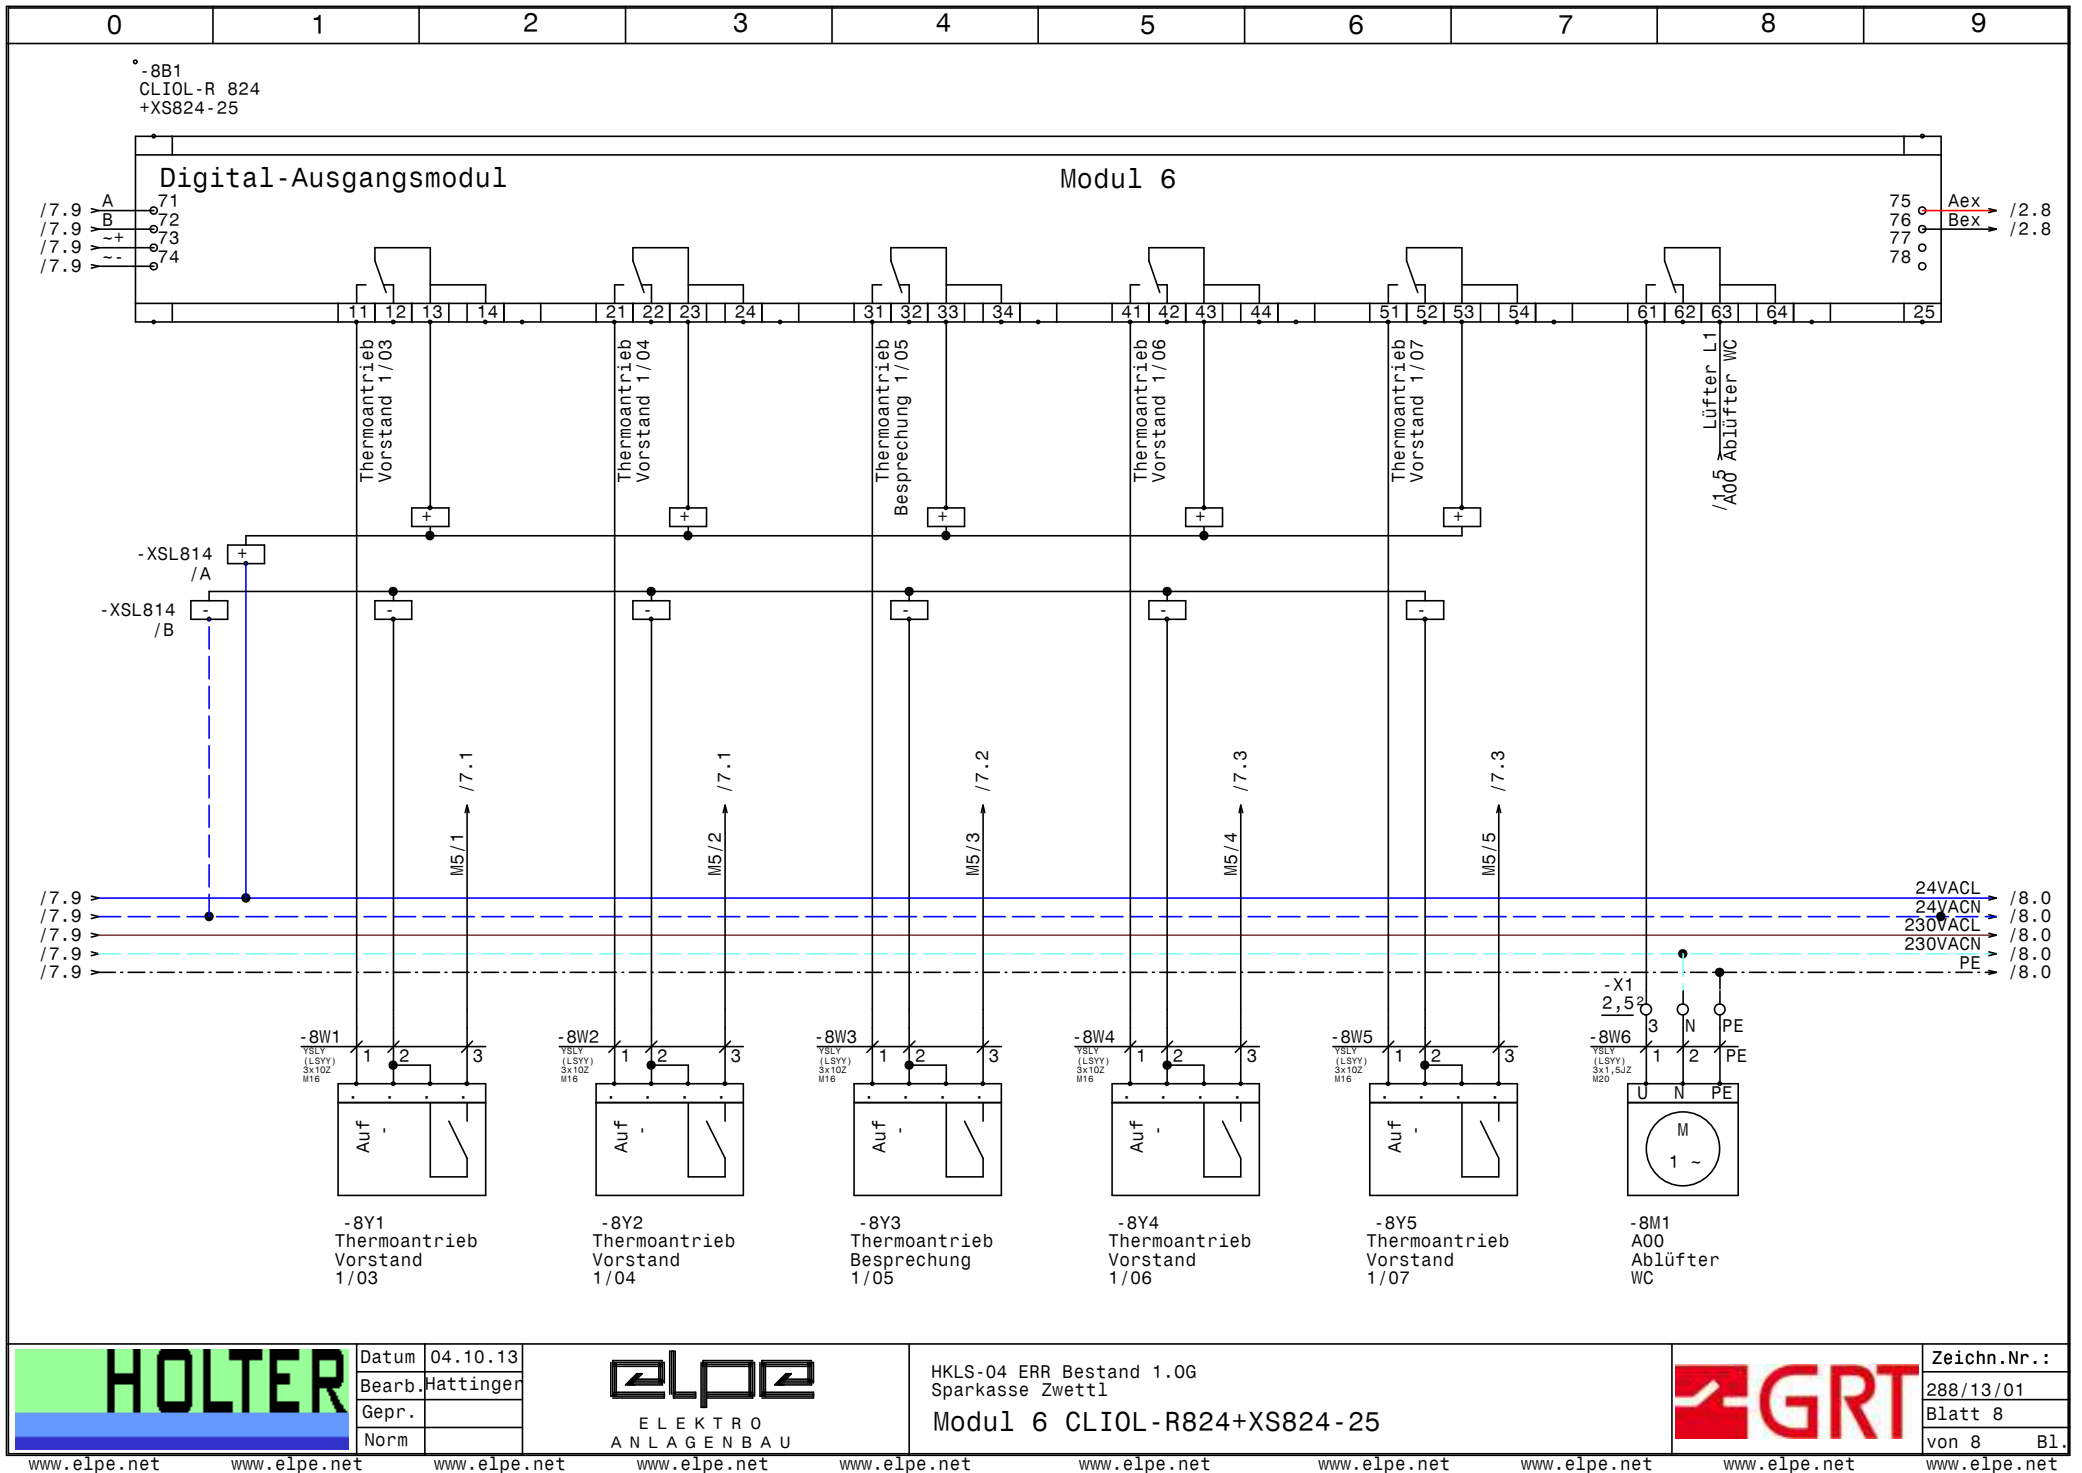

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2			CLIOL821 XS821-22		-4B1, -3B1				
3			CLIOL823 +XS823		-6B1, -5B1, -7B1				
1			CLIOL-R 824 +XS824-25		-8B1				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
2	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F3, -1F2				
1			Glasrohrsicherung		-1F4				
1			Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1				
1	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig		-7K1				
1	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	600x1200x300		Wandschrank IP 55		-ON1				
1	LTS20 EHN4 A3		Hauptschalter		-1Q1				
1	CRT2		Trafo 230VAC 24VAC		-1T1				
3	M20		Kabelverschraubung		-1W1, -8W6, -7W1				
18	M16		Kabelverschraubung		-3W4, -2W1, -2W2, -2W3, -2W4, -8W1				
					-8W5, -8W4, -8W3, -3W2, -8W2, -2W5				
					-4W4, -4W3, -4W2, -4W1, -3W3, -3W1				
16	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -XPE				
2	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1, -X1				
16	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1, -X1				