



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anlage: HKLS-04 ERR Bestand 1.0G Sparkasse Zwettl						BESTELLDATEN: BESTELLNr./DATUM: / KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH				
Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH						_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!				
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN							
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x1000x300 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSpannung:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau — rot/rot-weiß — blau/blau-weiß — blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange						
Blattverzeichnis										
000 Deckblatt 001 Netzanschluß 002 LON-Verbindung von Schaltschrank HKLS-02 003 Modul 1 CLIOL821+XS821-22			004 Modul 2 CLIOL821+XS821-22 005 Modul 3 CLIOL823+XS823 006 Modul 4 CLIOL823+XS823 007 Modul 5 CLIOL823+XS823			008 Modul 6 CLIOL823+XS823 009 Modul 7 CLIOL-R824+XS824-25 010 Modul 8 CLIOL-R824+XS824-25 011 Modul 9 CLIOL-R824+XS824-25				
		Datum 13.09.13 Bearb. Hattinger Gepr. Norm			HKLS-04 ERR Bestand 1.0G Sparkasse Zwettl Deckblatt					Zeichn.Nr.: 288/13/01 Blatt 0 von 11 Bl.
www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	



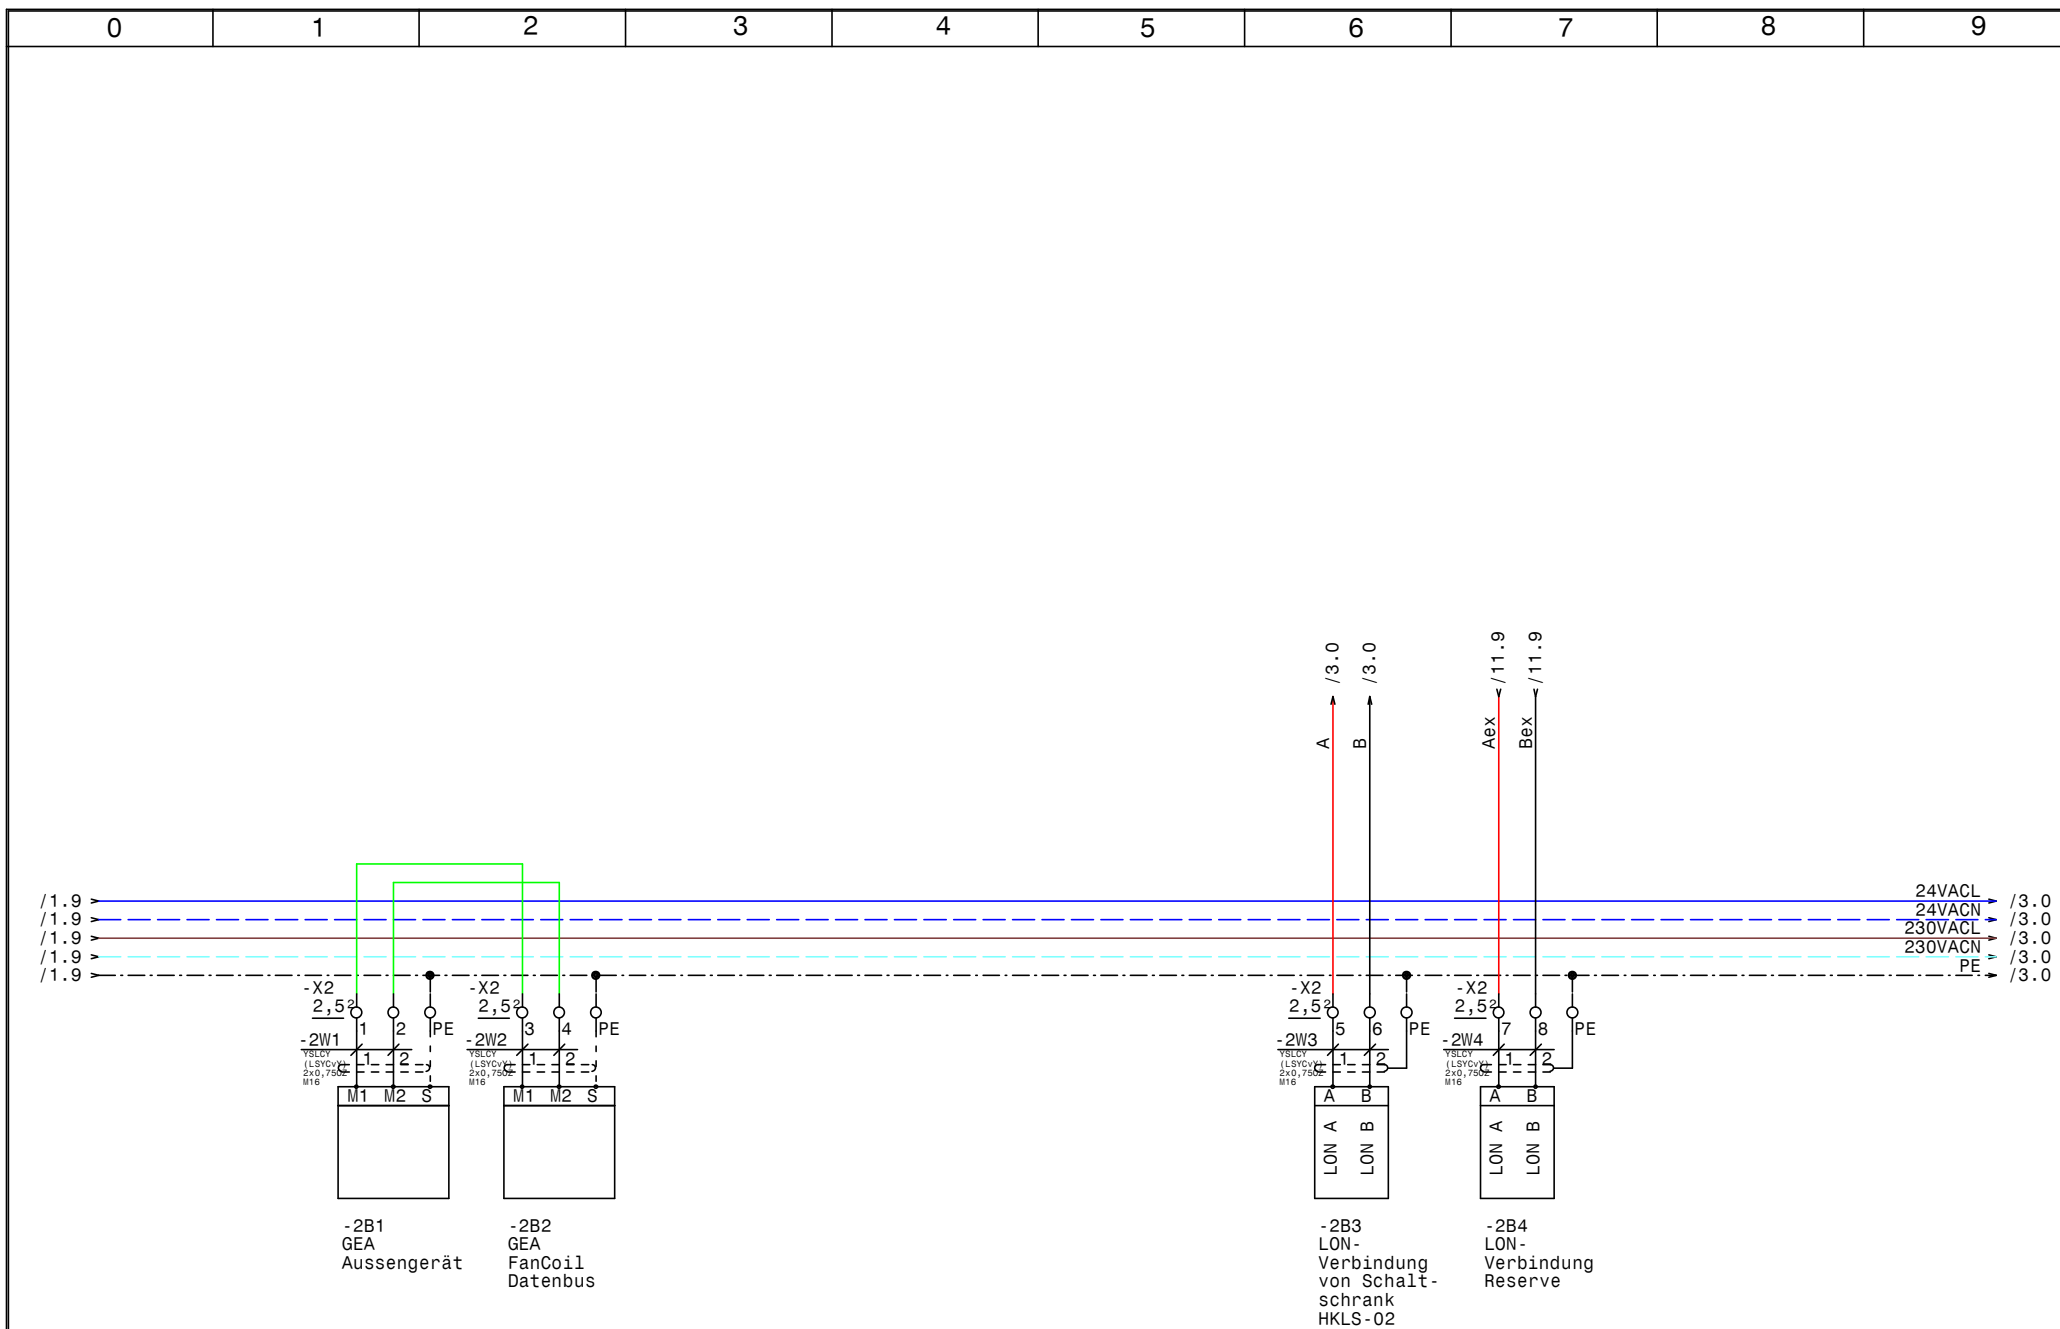

Datum	13.09.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

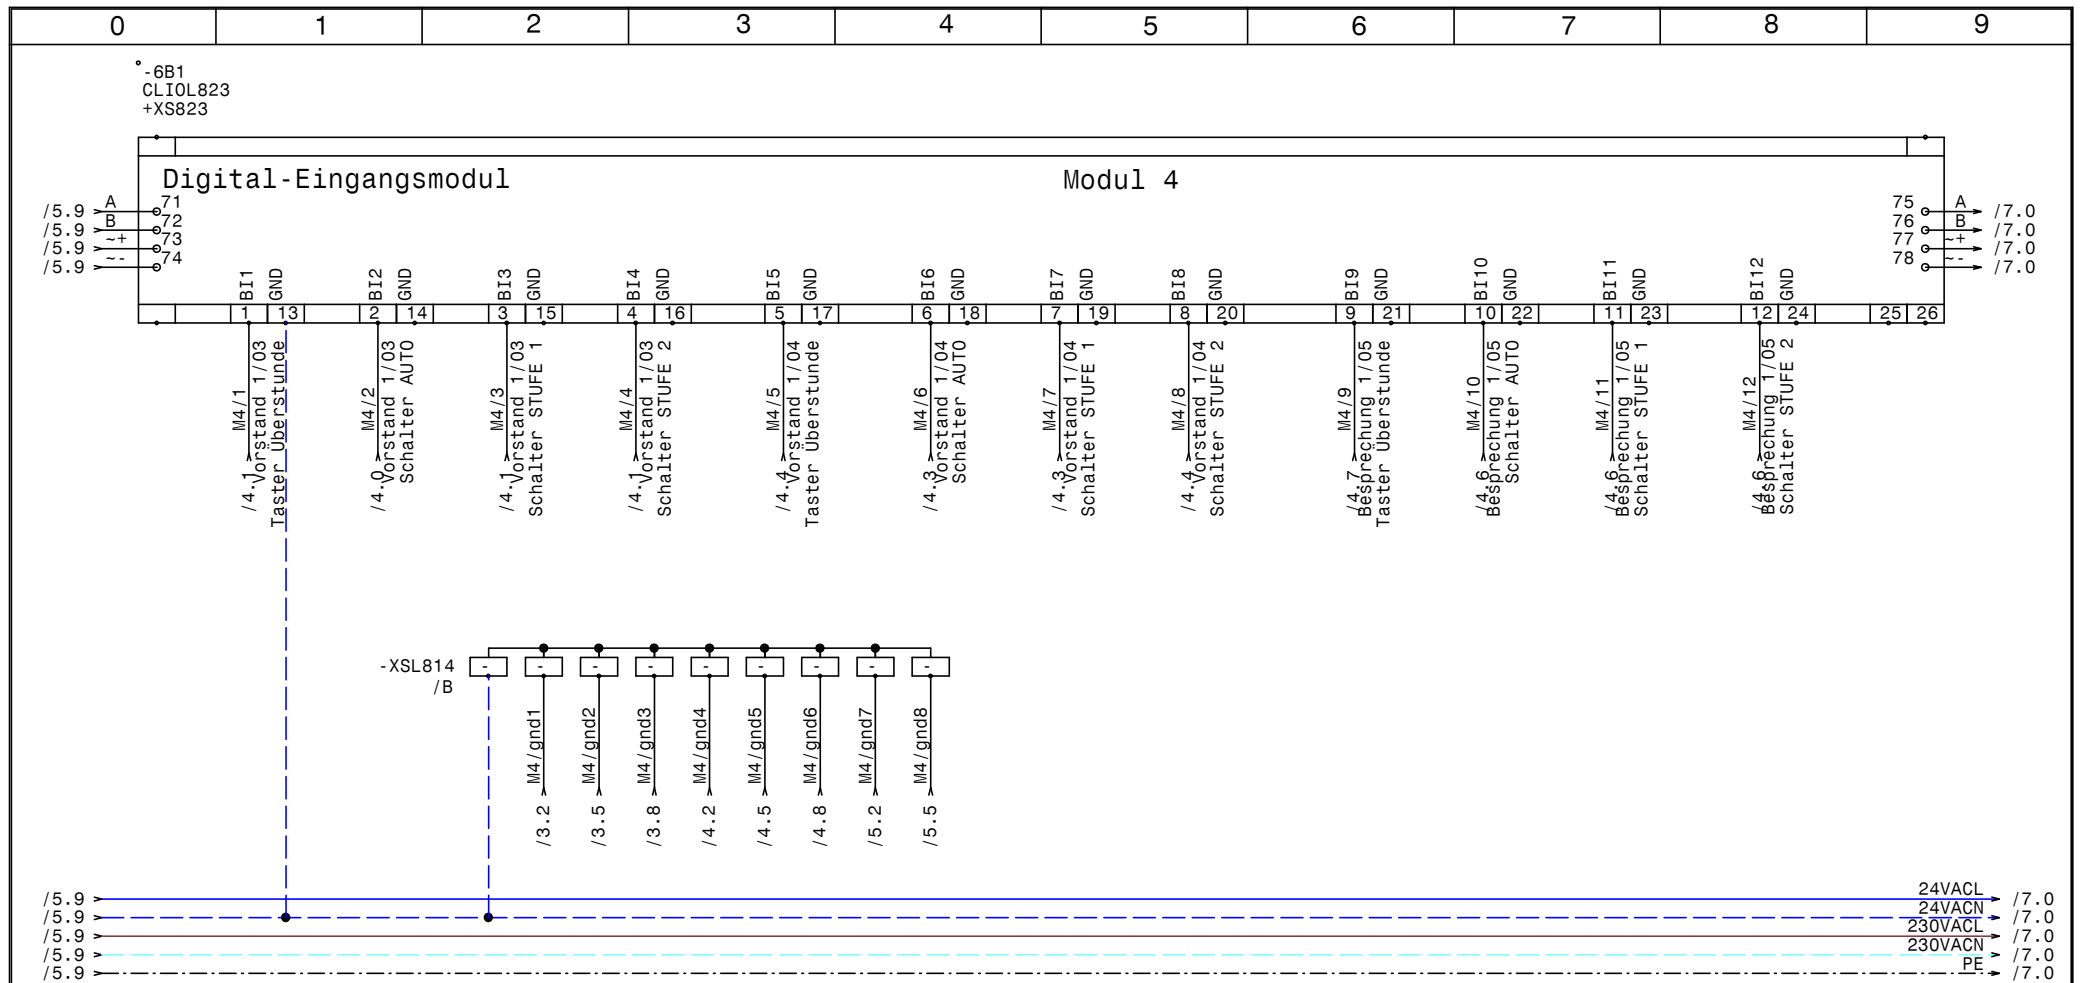



HKLS-04 ERR Bestand 1.0G
Sparkasse Zwetl

Modul 4 CLIOL823+XS823



Zeichn.Nr.:	
288/13/01	
Blatt 6	
von 11 Bl.	

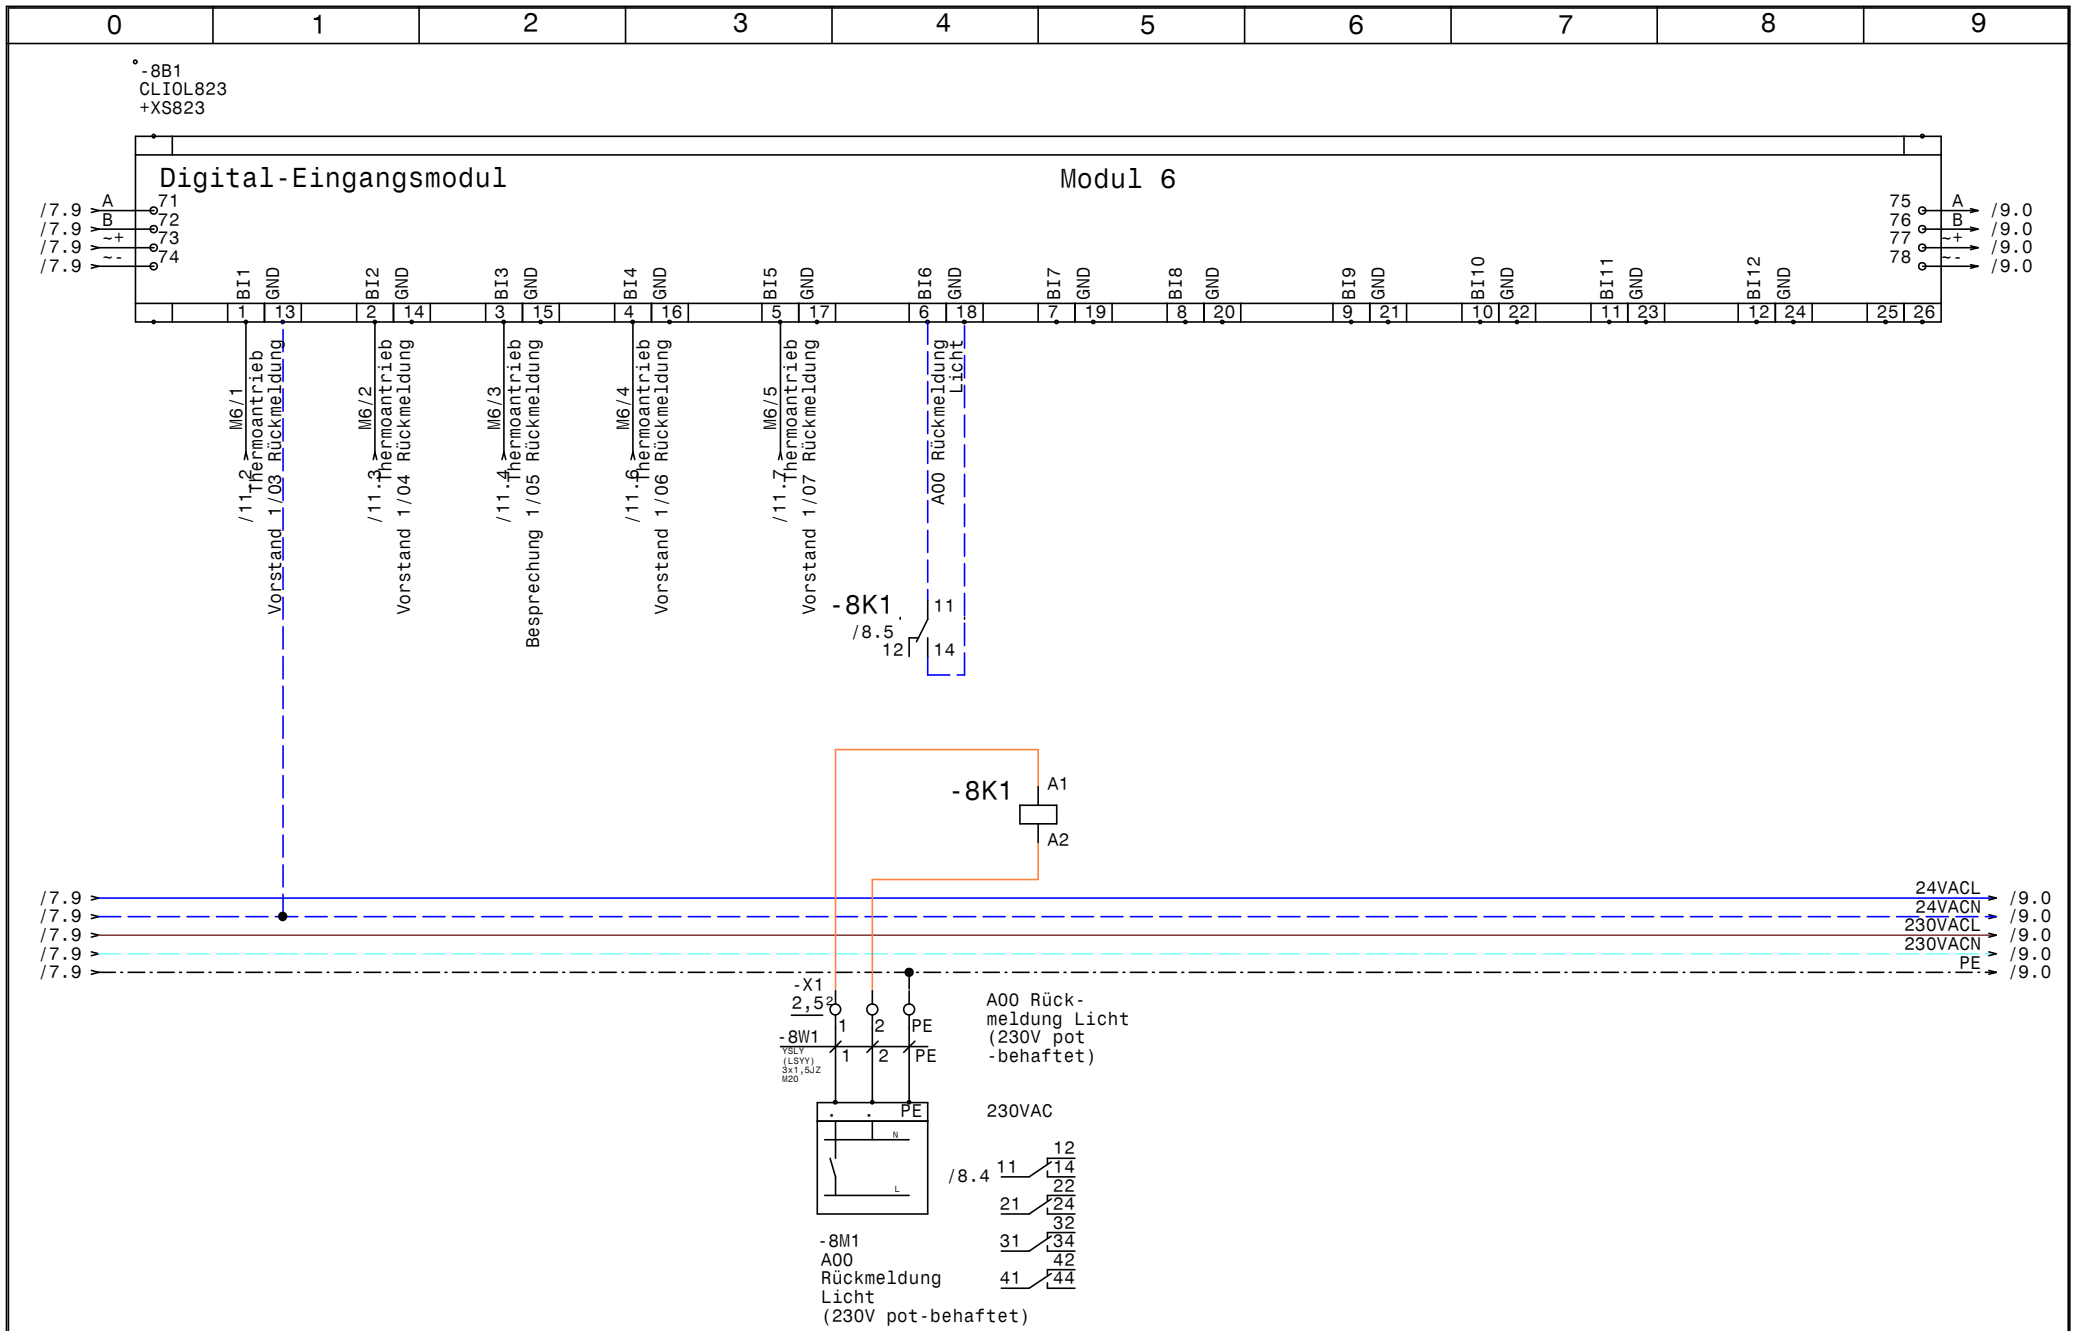

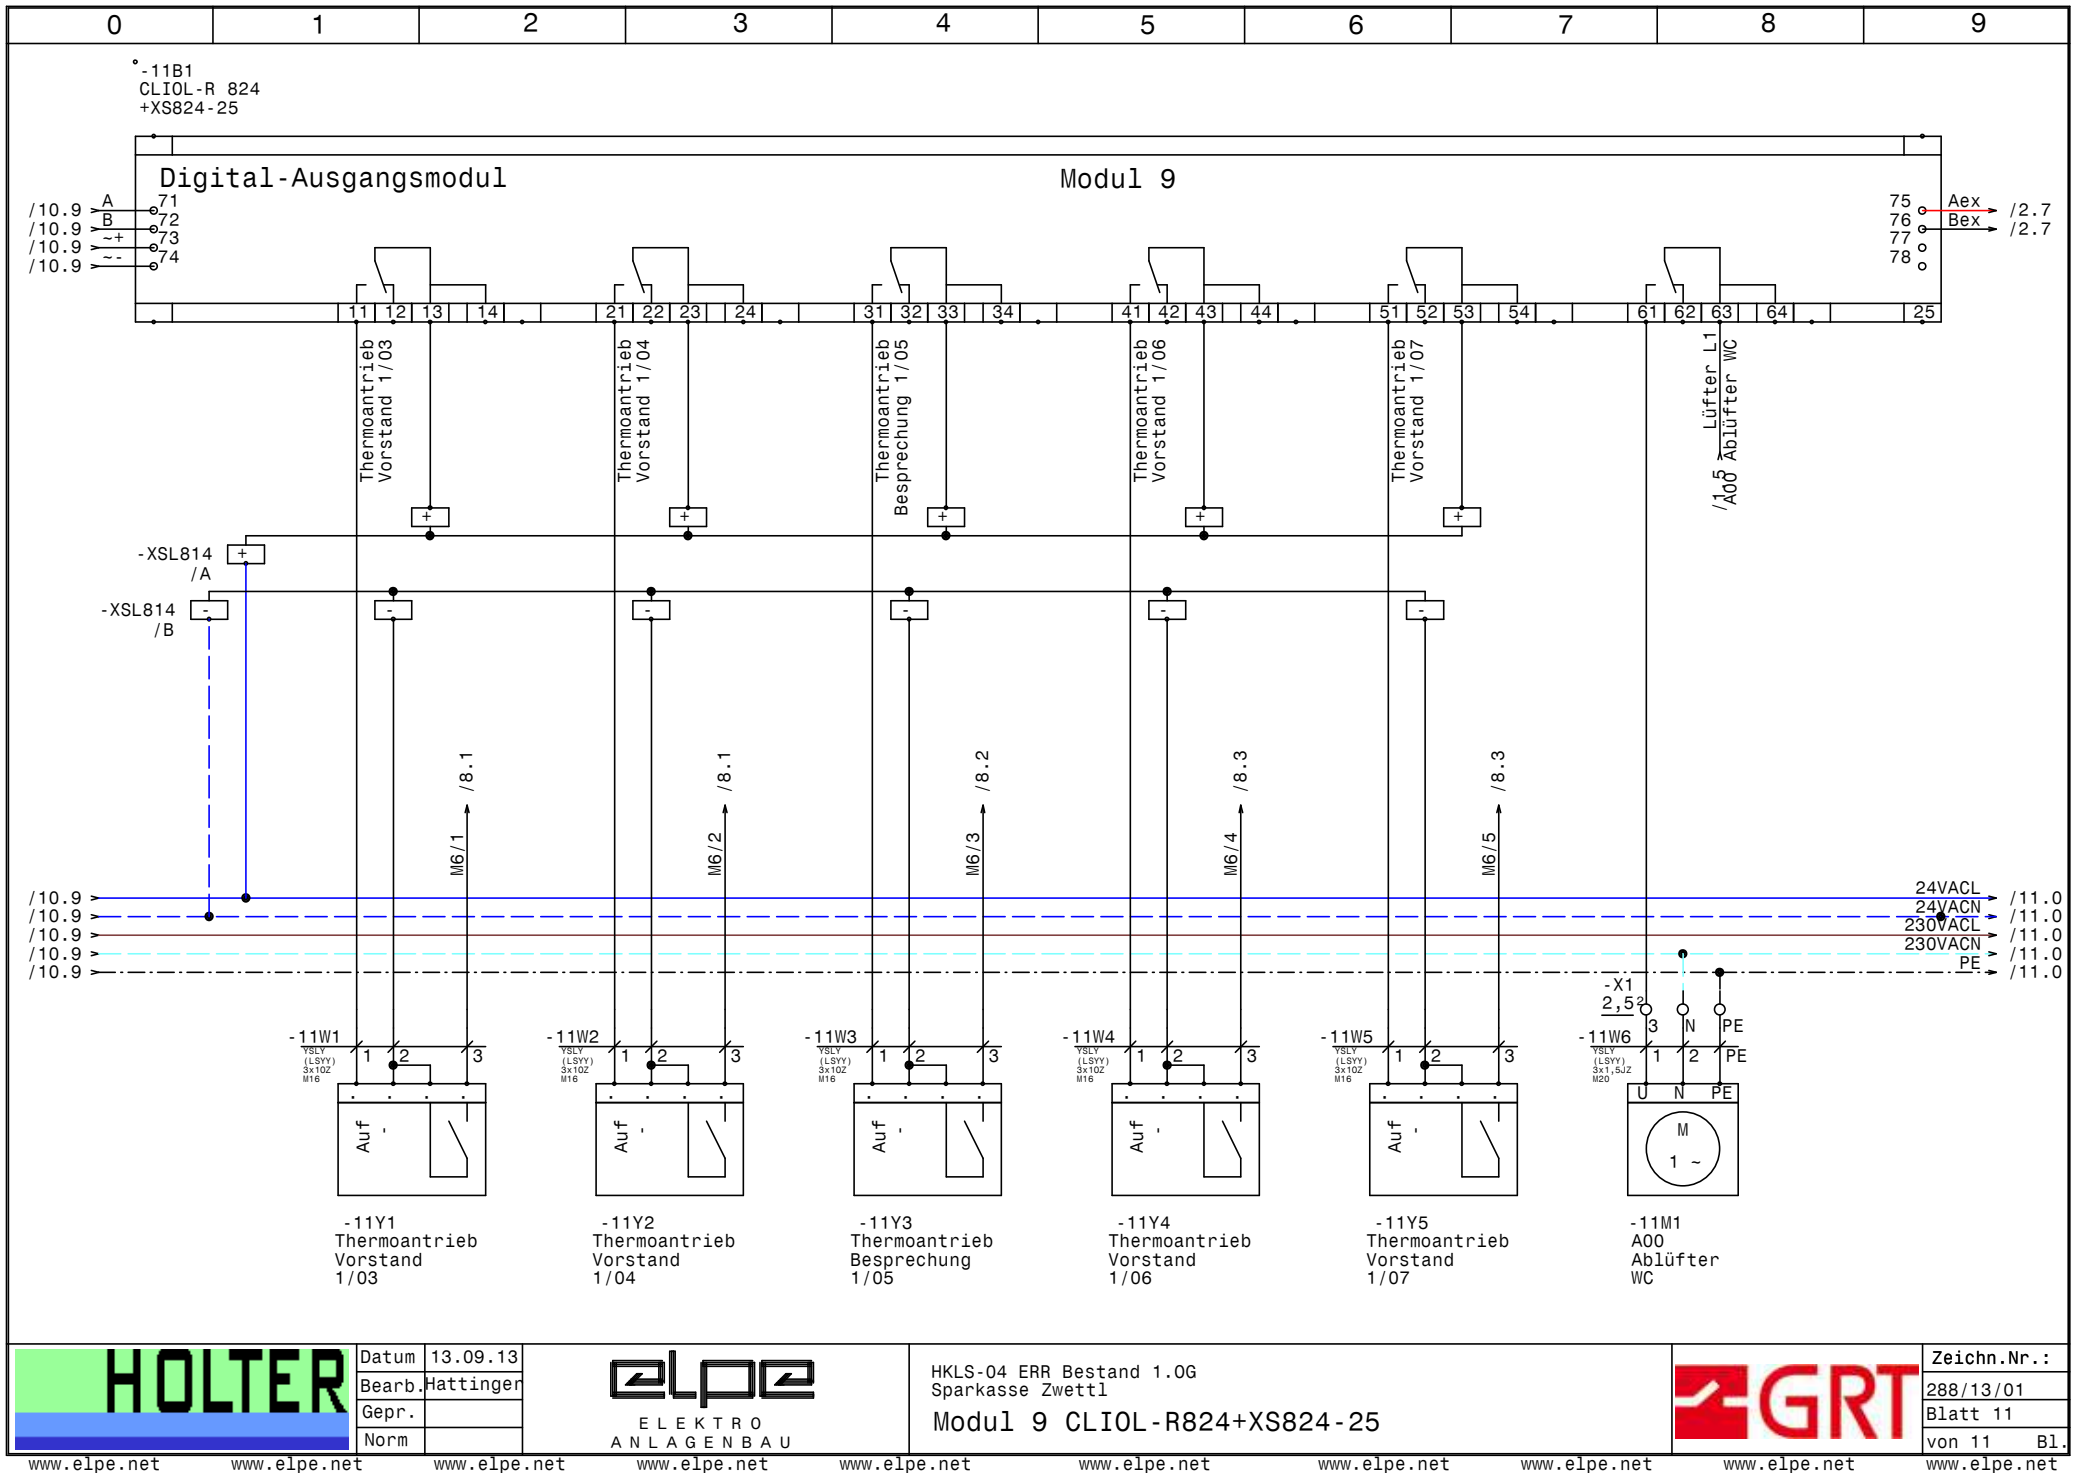

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
2			CLIOL821 XS821-22		-3B1, -4B1				
4			CLIOL823 +XS823		-5B1, -6B1, -8B1, -7B1				
3			CLIOL-R 824 +XS824-25		-11B1, -10B1, -9B1				
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-1F1				
2	C6/1		Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3				
1			Glasrohrsicherung		-1F4				
1			Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1				
1	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais 4polig		-8K1				
1	Sockel 4polig		Sockel für Minitur Relais 4polig						
1	WS 6130 B=600 H=1000 T=300		Wandschrank IP 55		-ON1				
1	LTS20 EHN4 A3		Hauptschalter		-1Q1				
1	CRT2		Trafo 230VAC 24VAC		-1T1				
17	M16		Kabelverschraubung		-2W1, -2W2, -2W3, -2W4, -11W1, -3W3				
					-3W2, -3W1, -11W5, -11W4, -11W3, -4W2				
					-11W2, -5W2, -5W1, -4W1, -4W3				
3	M20		Kabelverschraubung		-8W1, -11W6, -1W1				
2	Klemme 2,5 blau		Klemme N		-X1, -X1				
14	Klemme 2,5 grau		Klemme L		-X2, -X1, -X1				
15	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme		-XPE, -X2, -X1, -X1				