

Anlage:

MSR Hauptverteiler Halle 1

Kny Design

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 PW20 M-Bus Wärmehzähler
```

003	CLAK-HAWK630	
004	EAP FB 10PT.6A0-U	Modul 1
005	EAP FB 10PT.6A0-U	Modul 1

```
006  EAP FBAH10D0-R.M.S  Modul: 2
007  UWP
```




Datum	27.01.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	




MSR Hauptverteiler Halle 1
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/01
Blatt 0	von 7 Bl.
www.elpe.net	

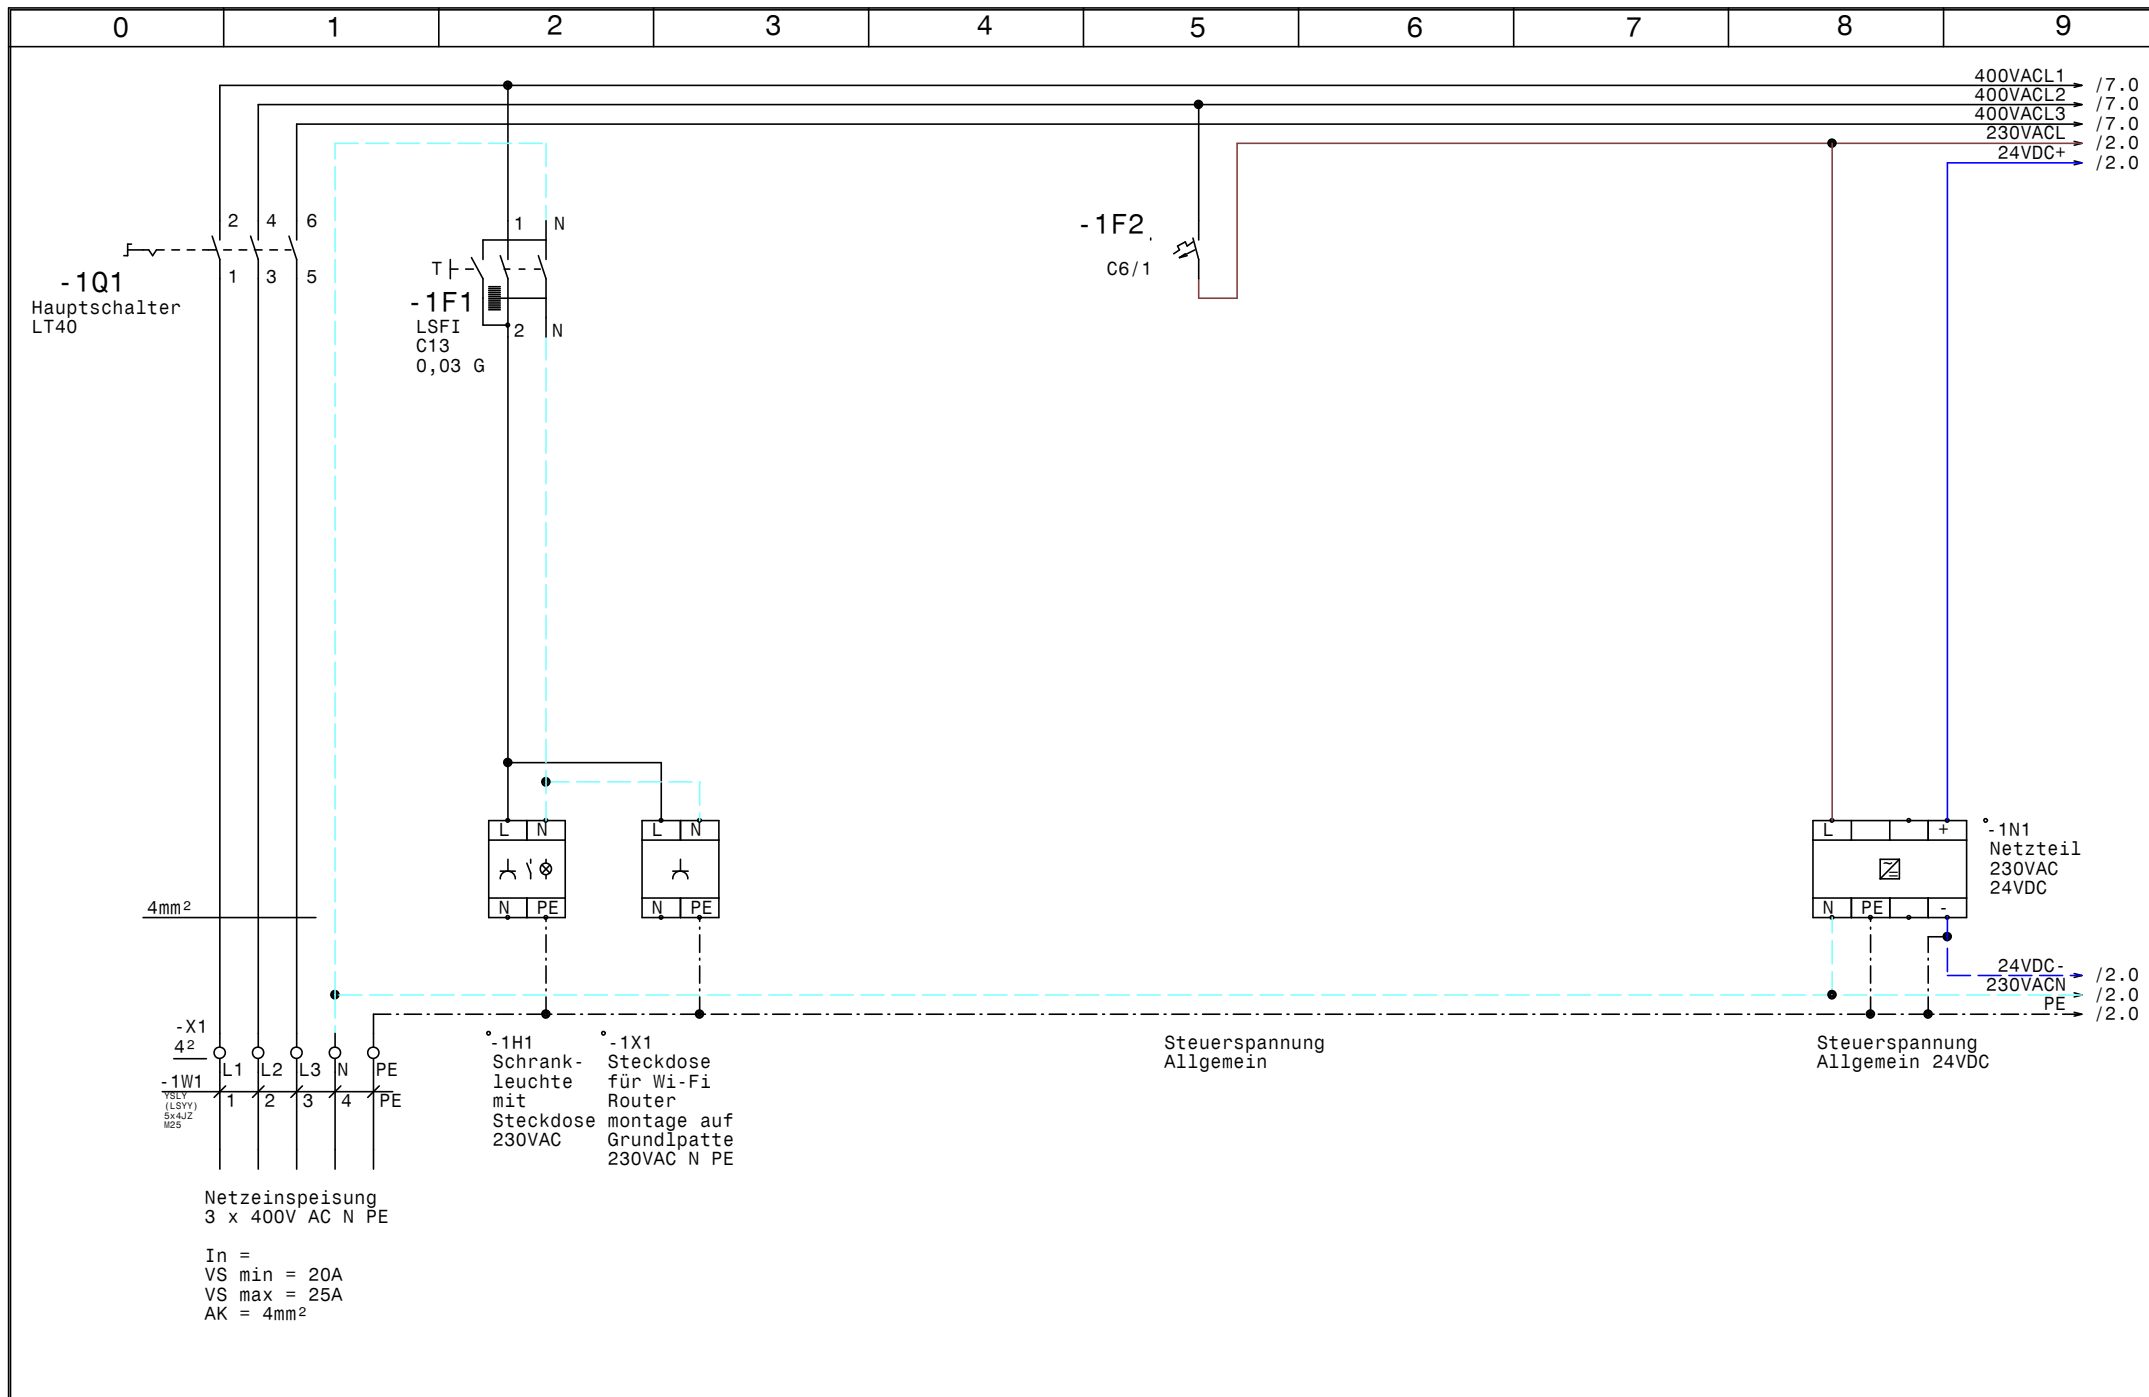

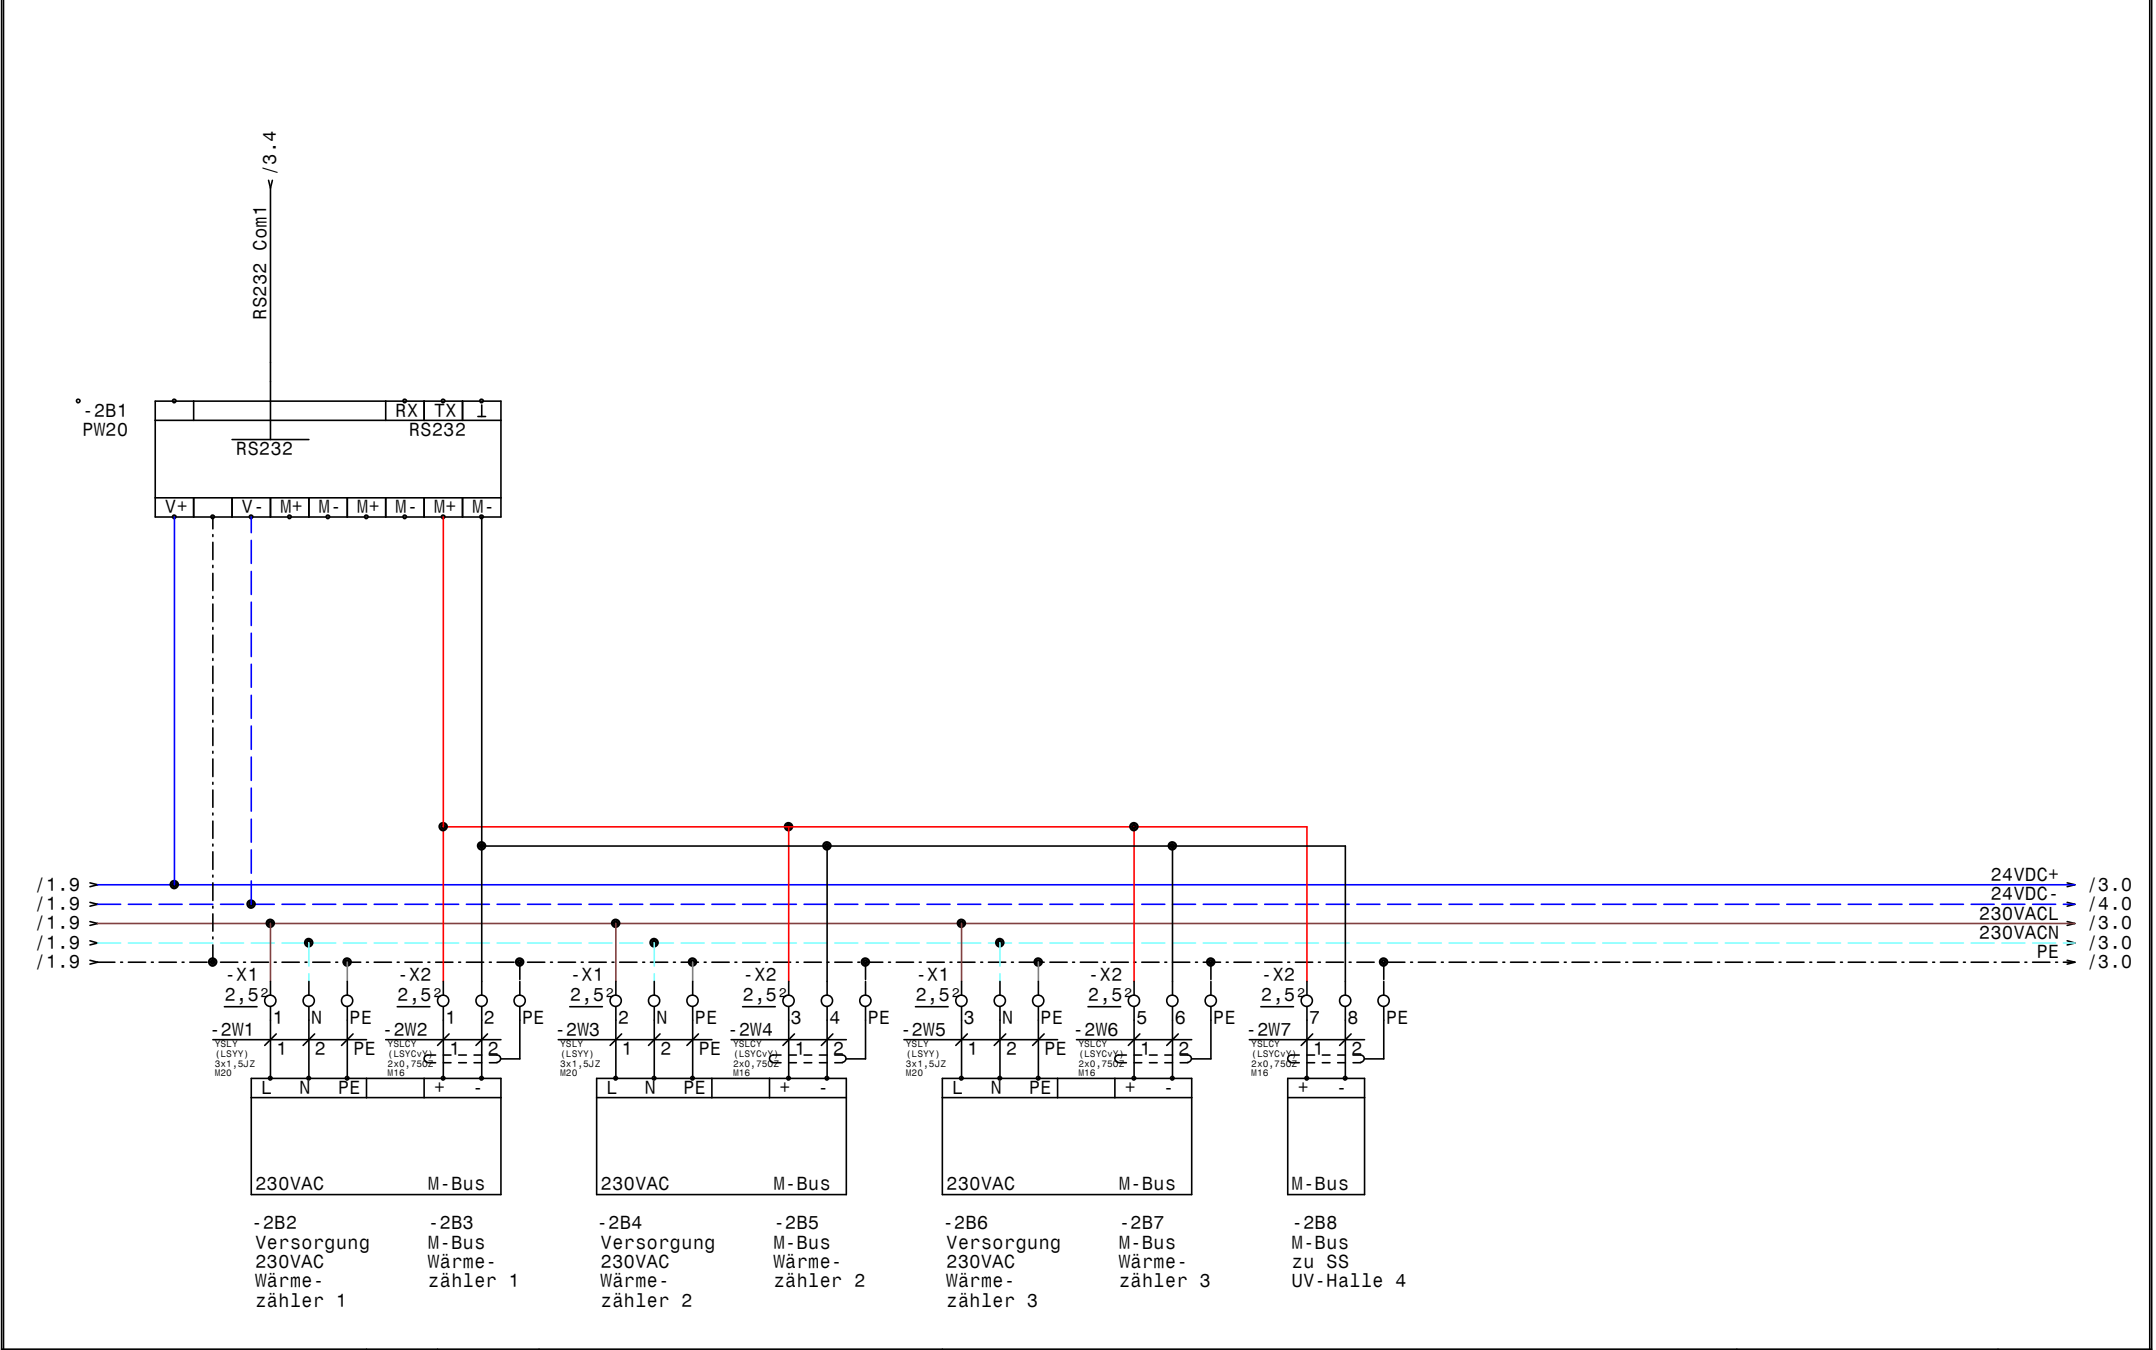

	Datum	27.01.14		MSR Hauptverteiler Halle 1 Kny Design Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				003/14/01
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

