

Anlage:

E-Verteiler Halle 1 , 1.OG

Kny Design

Kny Design

Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Planseiten für bauseitigen Unterverteiler	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
Modul im E-Verteiler Halle 1 , 1.OG	SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
	STEUERSPANNUNG 230VAC:		
	ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
	GND, DDC:		blau-weiß
	MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
	POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
	FREMDSPANNUNG:		orange


Blattverzeichnis

004 EAP EBAH2DT.4PT/Ni-6DO-B.M.S Modul 4



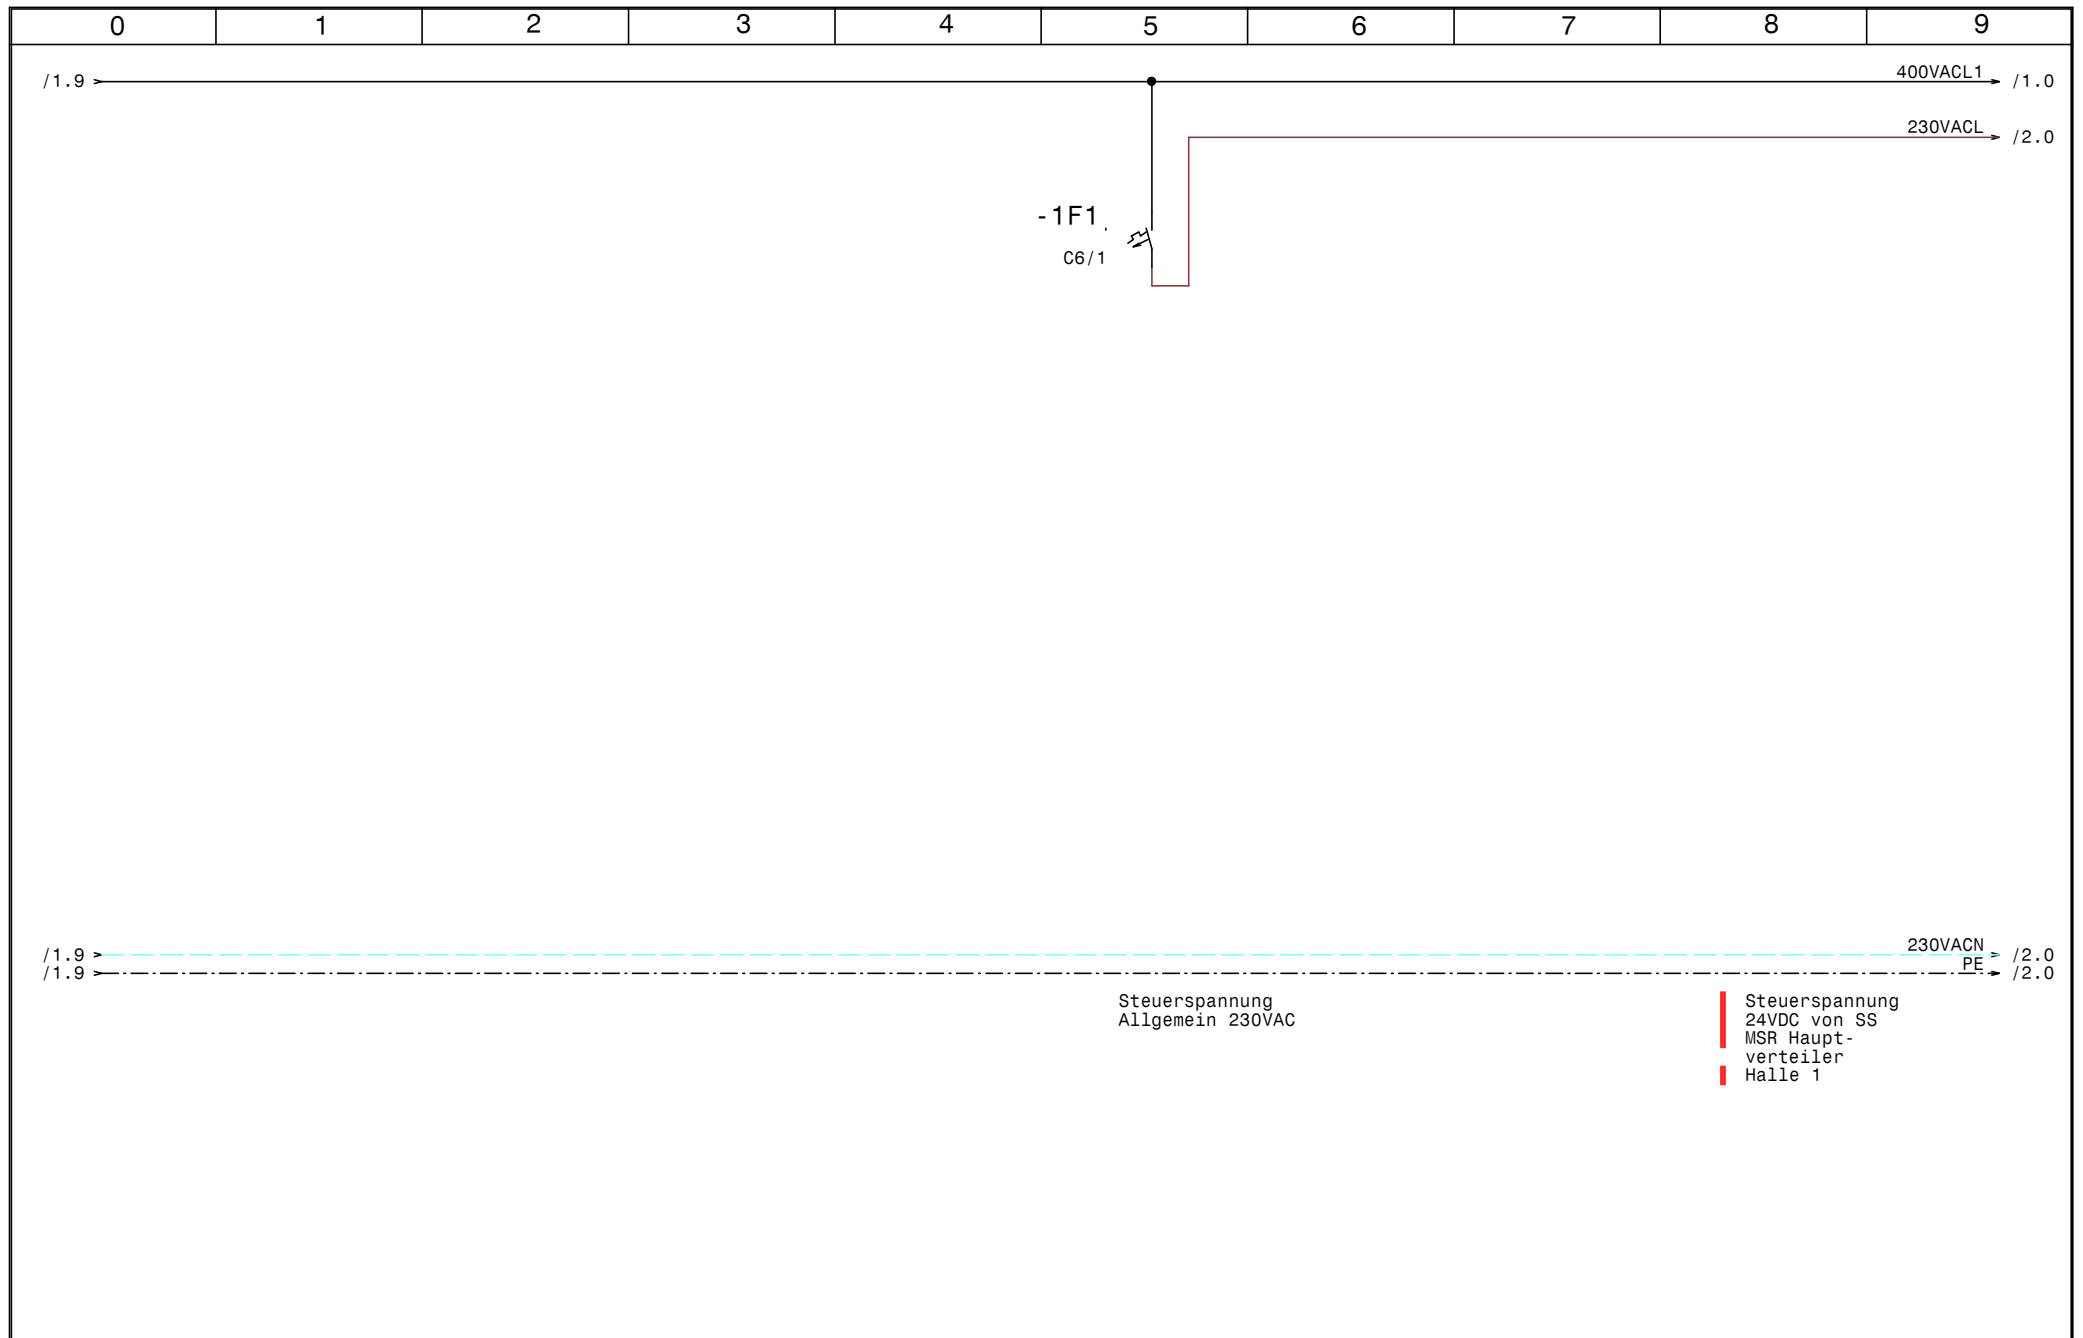

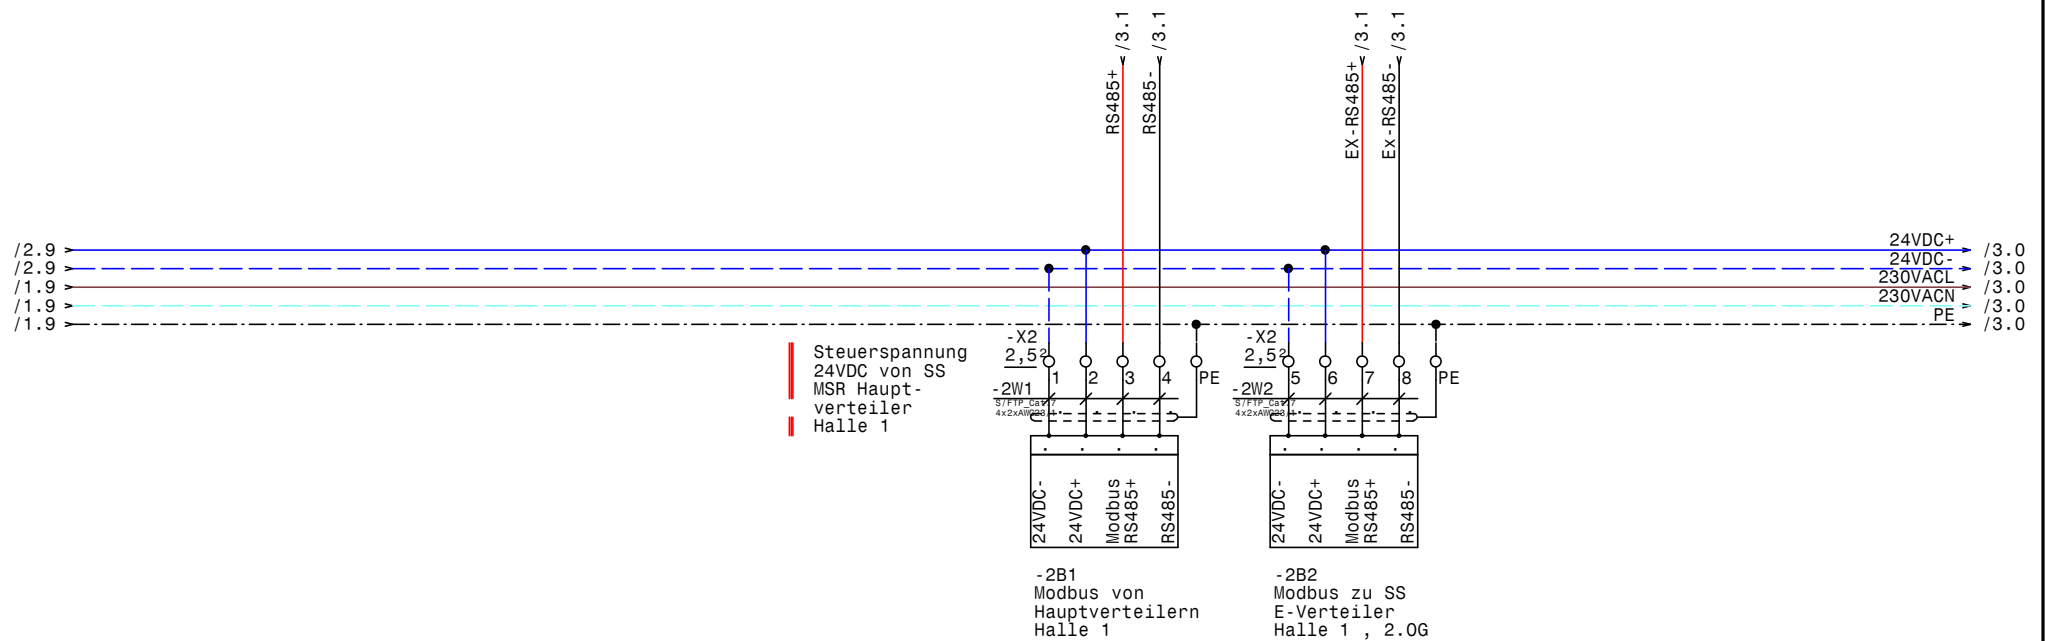

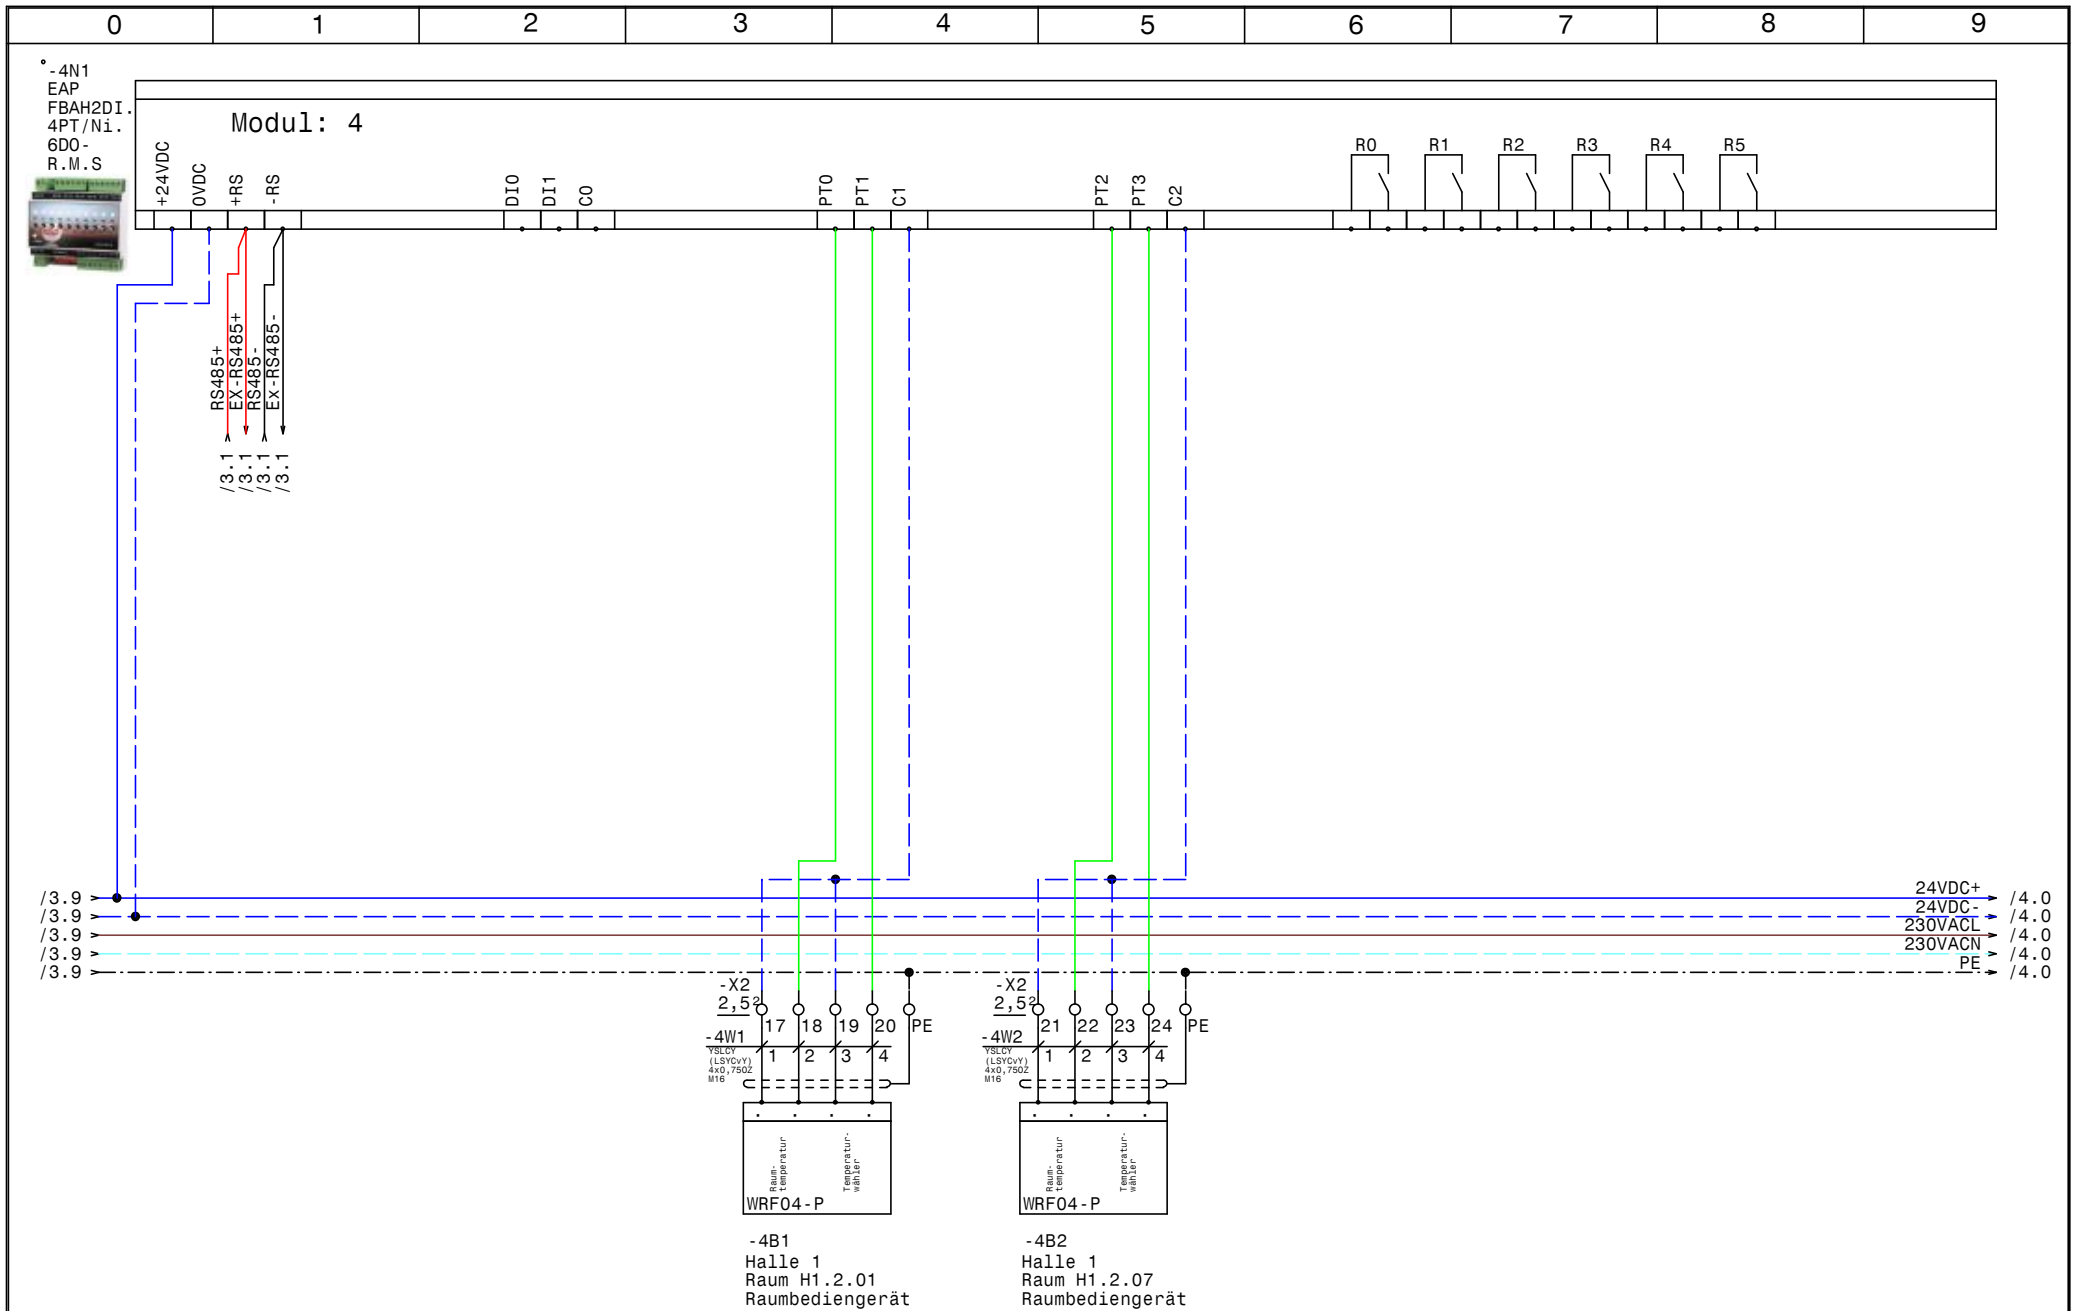

Datum 31.07.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

E-Verteiler Halle 1, 1.0G
Kny Design

EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 4



Zeichn.Nr.:
003/14/02
Blatt 4
von 4 Bl.

[illegible][illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
2				EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-4N1, -3N1			
9	M16			Kabelverschraubung		-3W2, -2W1, -3W3, -3W4, -3W5, -2W2			
						-4W1, -4W2, -3W1			
27	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X2			
3	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
8	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X2			