

Anlage:

UV-Halle 8

Kny Design

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! ACHTUNG !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:		(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	---	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILO:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	oben		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	M-Bus Wärmecähler, Modbus	004	Heizraum Notschalter, Ölkessel
001	Netzanschluß	003	EAP FBAH2DI.4PT/Ni.6DO-R.M.S Modul 13	005	UWP




Datum	29.01.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



UV-Halle 8
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/08
Blatt 0	
von 5	Bl.

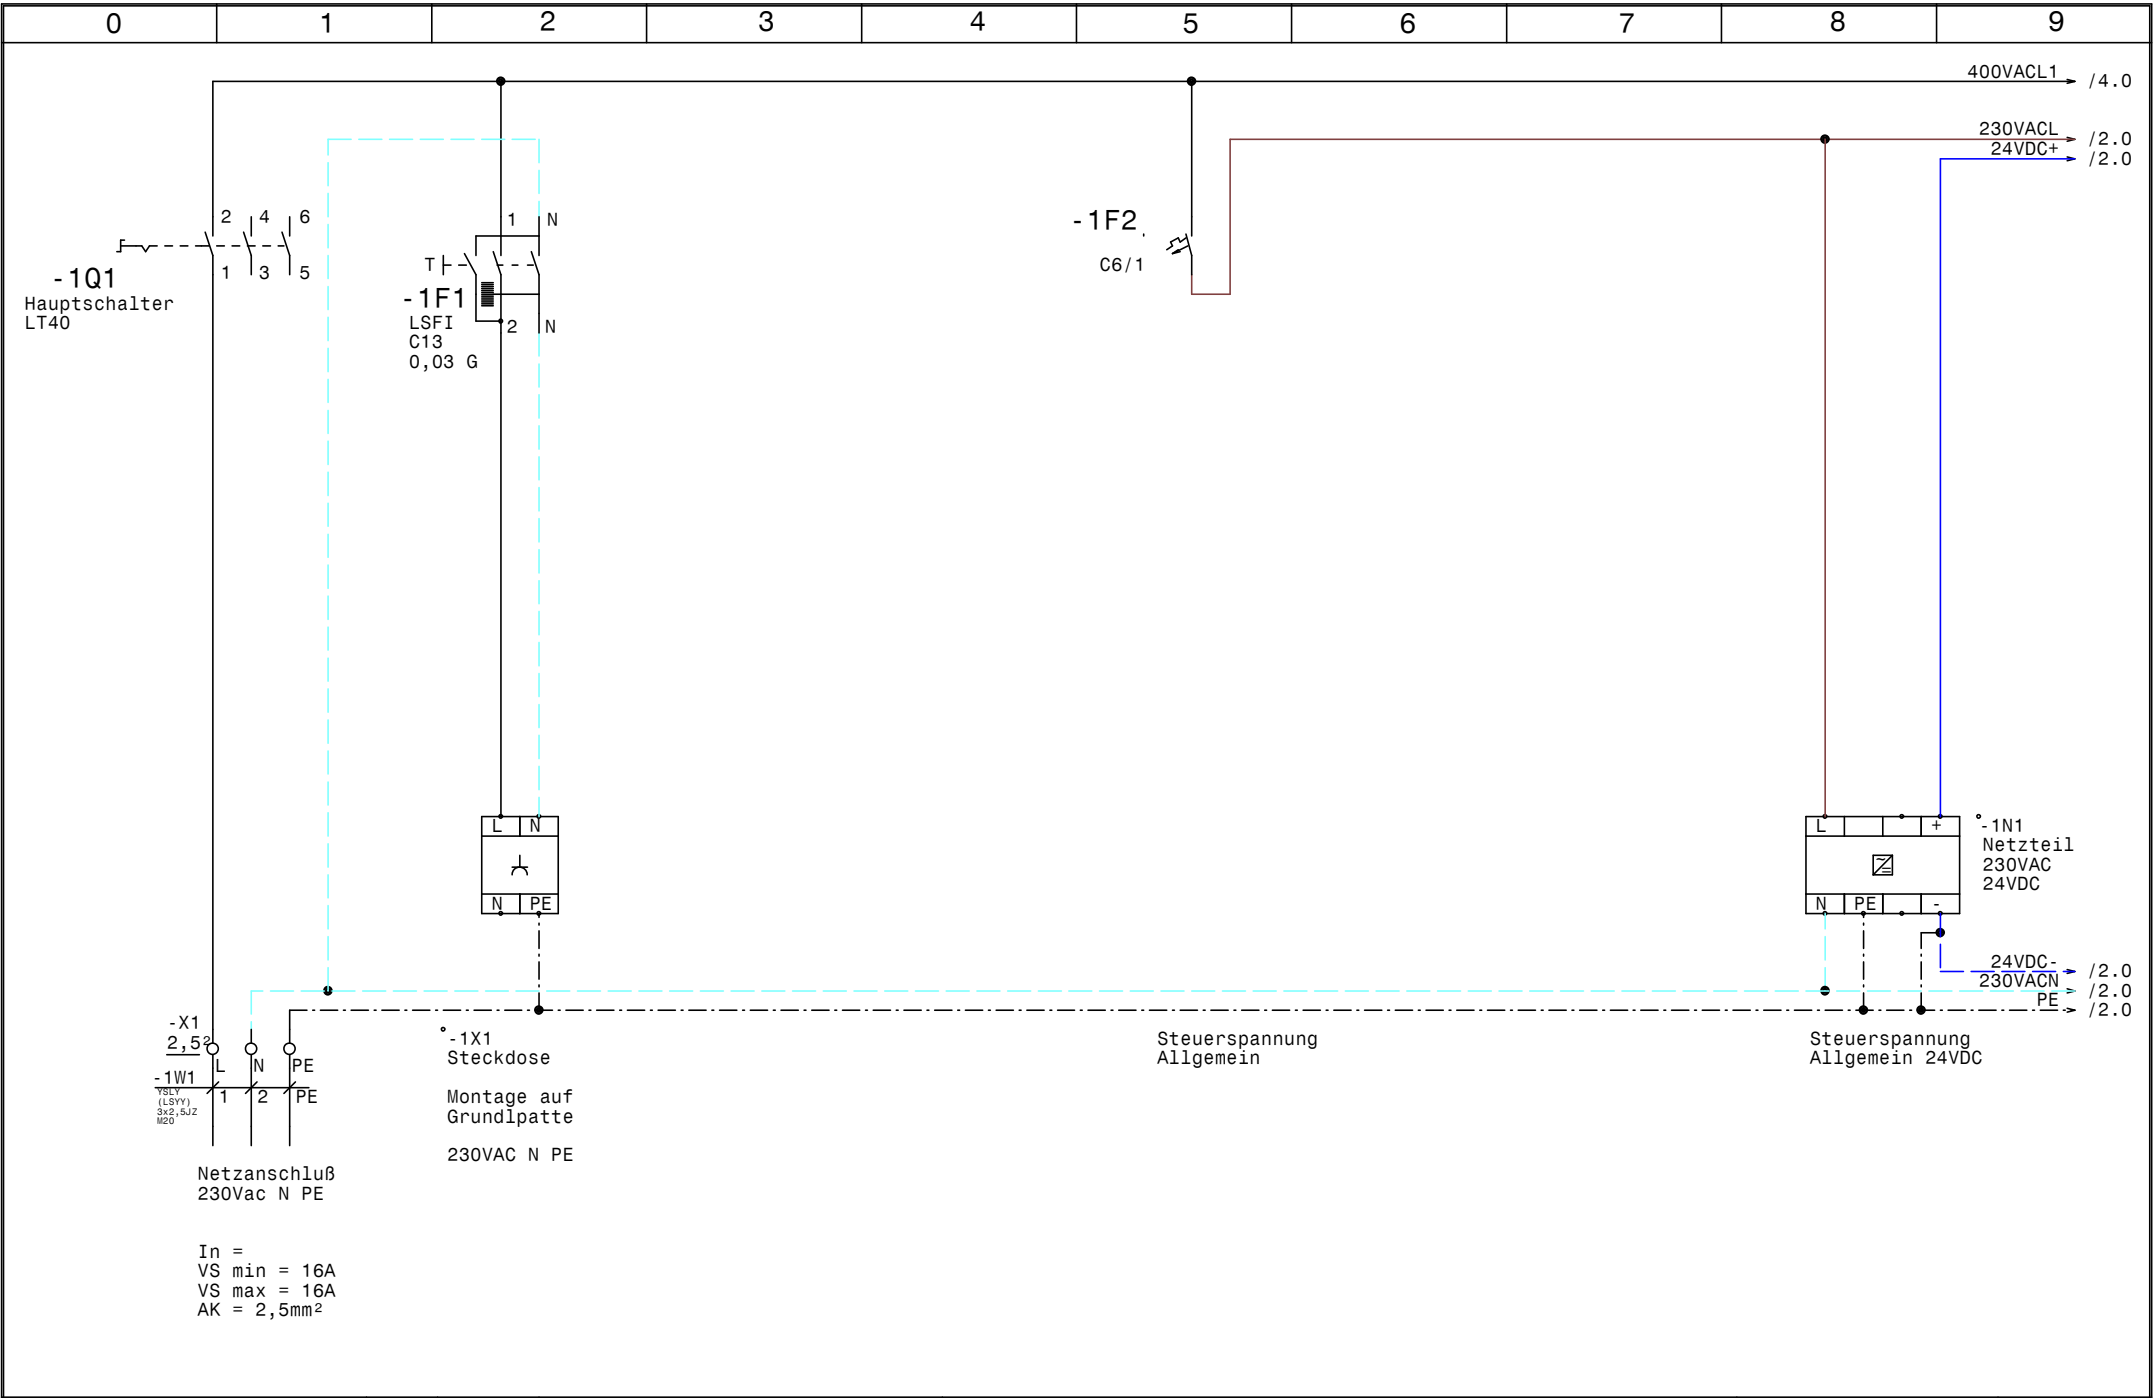

	Datum	29.01.14		UV-Halle 8 Kny Design Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				003/14/08
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
1	C13/1			Sicherungsautomaten		-4F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-5F1, -1F2			
4	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K1, -4K2, -4K3, -4K4			
4	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	WS 4625 B=400 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				EAP FBAH2DI. 4PT/Ni. 6DOR.M.S		-3N1			
1	LT40			Hauptschalter		-1Q1			
7	M16			Kabelverschraubung		-2W1, -2W3, -2W4, -2W5, -3W1, -3W2			
						-2W6			
8	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -4W4, -4W2, -4W1, -3W3, -2W2			
						-1W1, -5W1			
15	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1, -X2			
5	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
33	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1, -X1, -X2			
1				Steckdose		-1X1			