


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Anlage: HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl						BESTELLDATEN: BESTELLNr./DATUM: / KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH					
Firma: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH						_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN								
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:			700x1900x250 (BxHxT) 200 (H) RAL 7035 IP54 lt. EVU nein (BxH) oben mit Moosgummi links			HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: L/N mit Trafo: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:			schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange		
Blattverzeichnis											
000 Deckblatt 001 Netzanschluß 002 CLAK-HAWK640 003 Modul 1 CLIOL821+XS821-22 004 Modul 2 CLIOL821+XS821-22 005 Modul 3 CLIOL821+XS821-22 006 Modul 4 CLIOL821+XS821-22 007 Modul 5 CLIOL821+XS821-22 008 Modul 6 CLIOL821+XS821-22 009 Modul 7 CLIOL822+XS821-22+XSL814 010 Modul 8 CLIOL823+XS823 011 Modul 9 CLIOL823+XS823 012 Modul 10 CLIOL-R824+XS824-25 013 Modul 11 CLIOL-R824+XS824-25 014 Modul 12 CLIOL-R824+XS824-25 015 Modul 13 CLIOL821+XS821-22 016 Abgänge Aussengeräte 017 Abgänge Aussengeräte											
		Datum 11.03.15 Bearb. Hattinger Gepr. Norm		 ELEKTRO ANLAGENBAU		HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Deckblatt		 Zeichn.Nr.: 356/14 Blatt 0 von 17 Bl.			
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net			



Datum	11.03.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

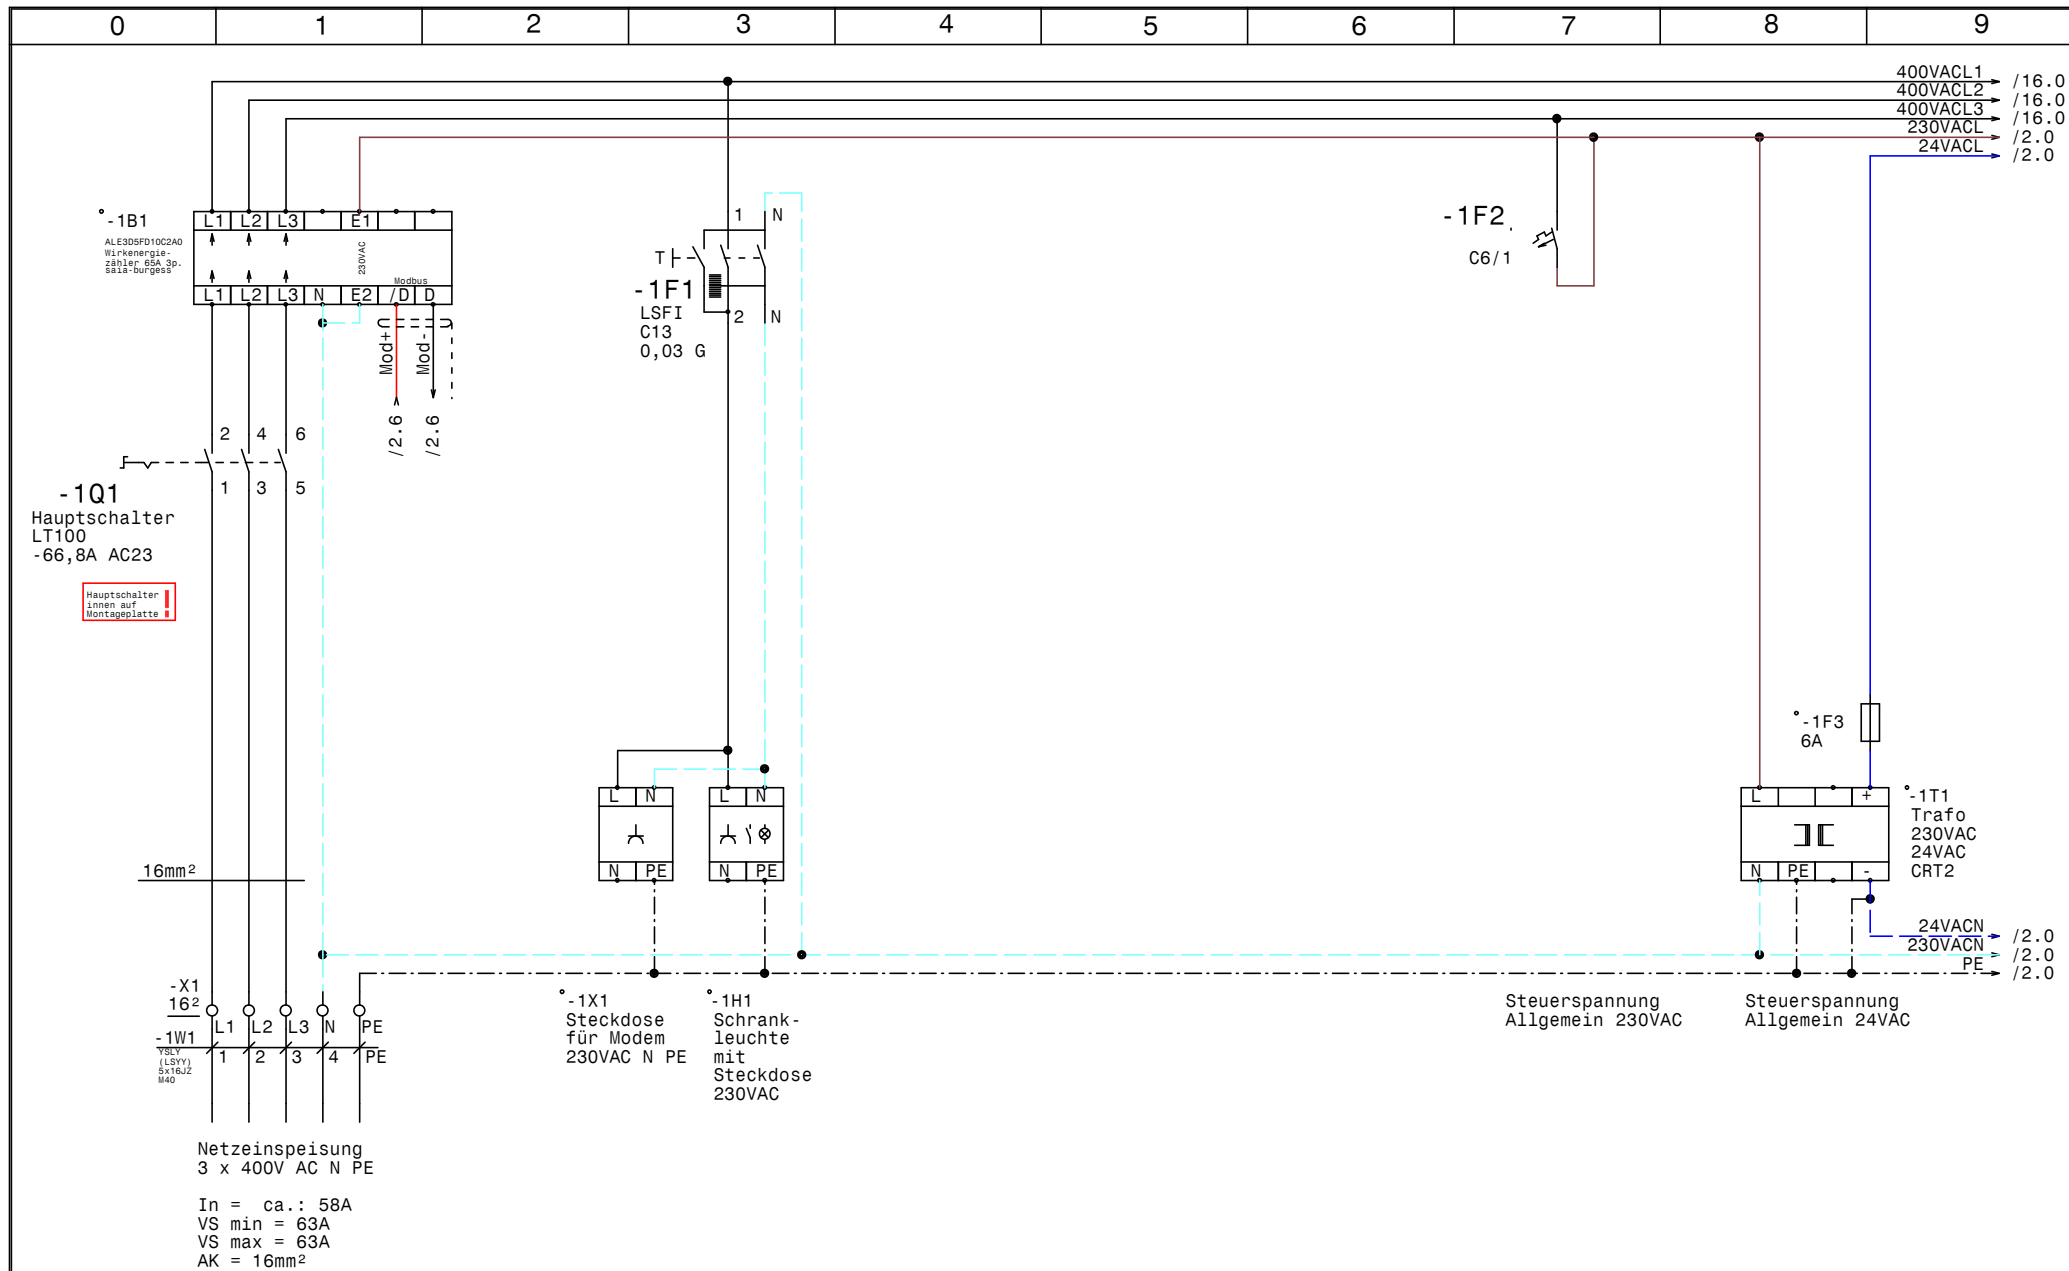

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
	356/14
	Blatt 1
	von 17 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

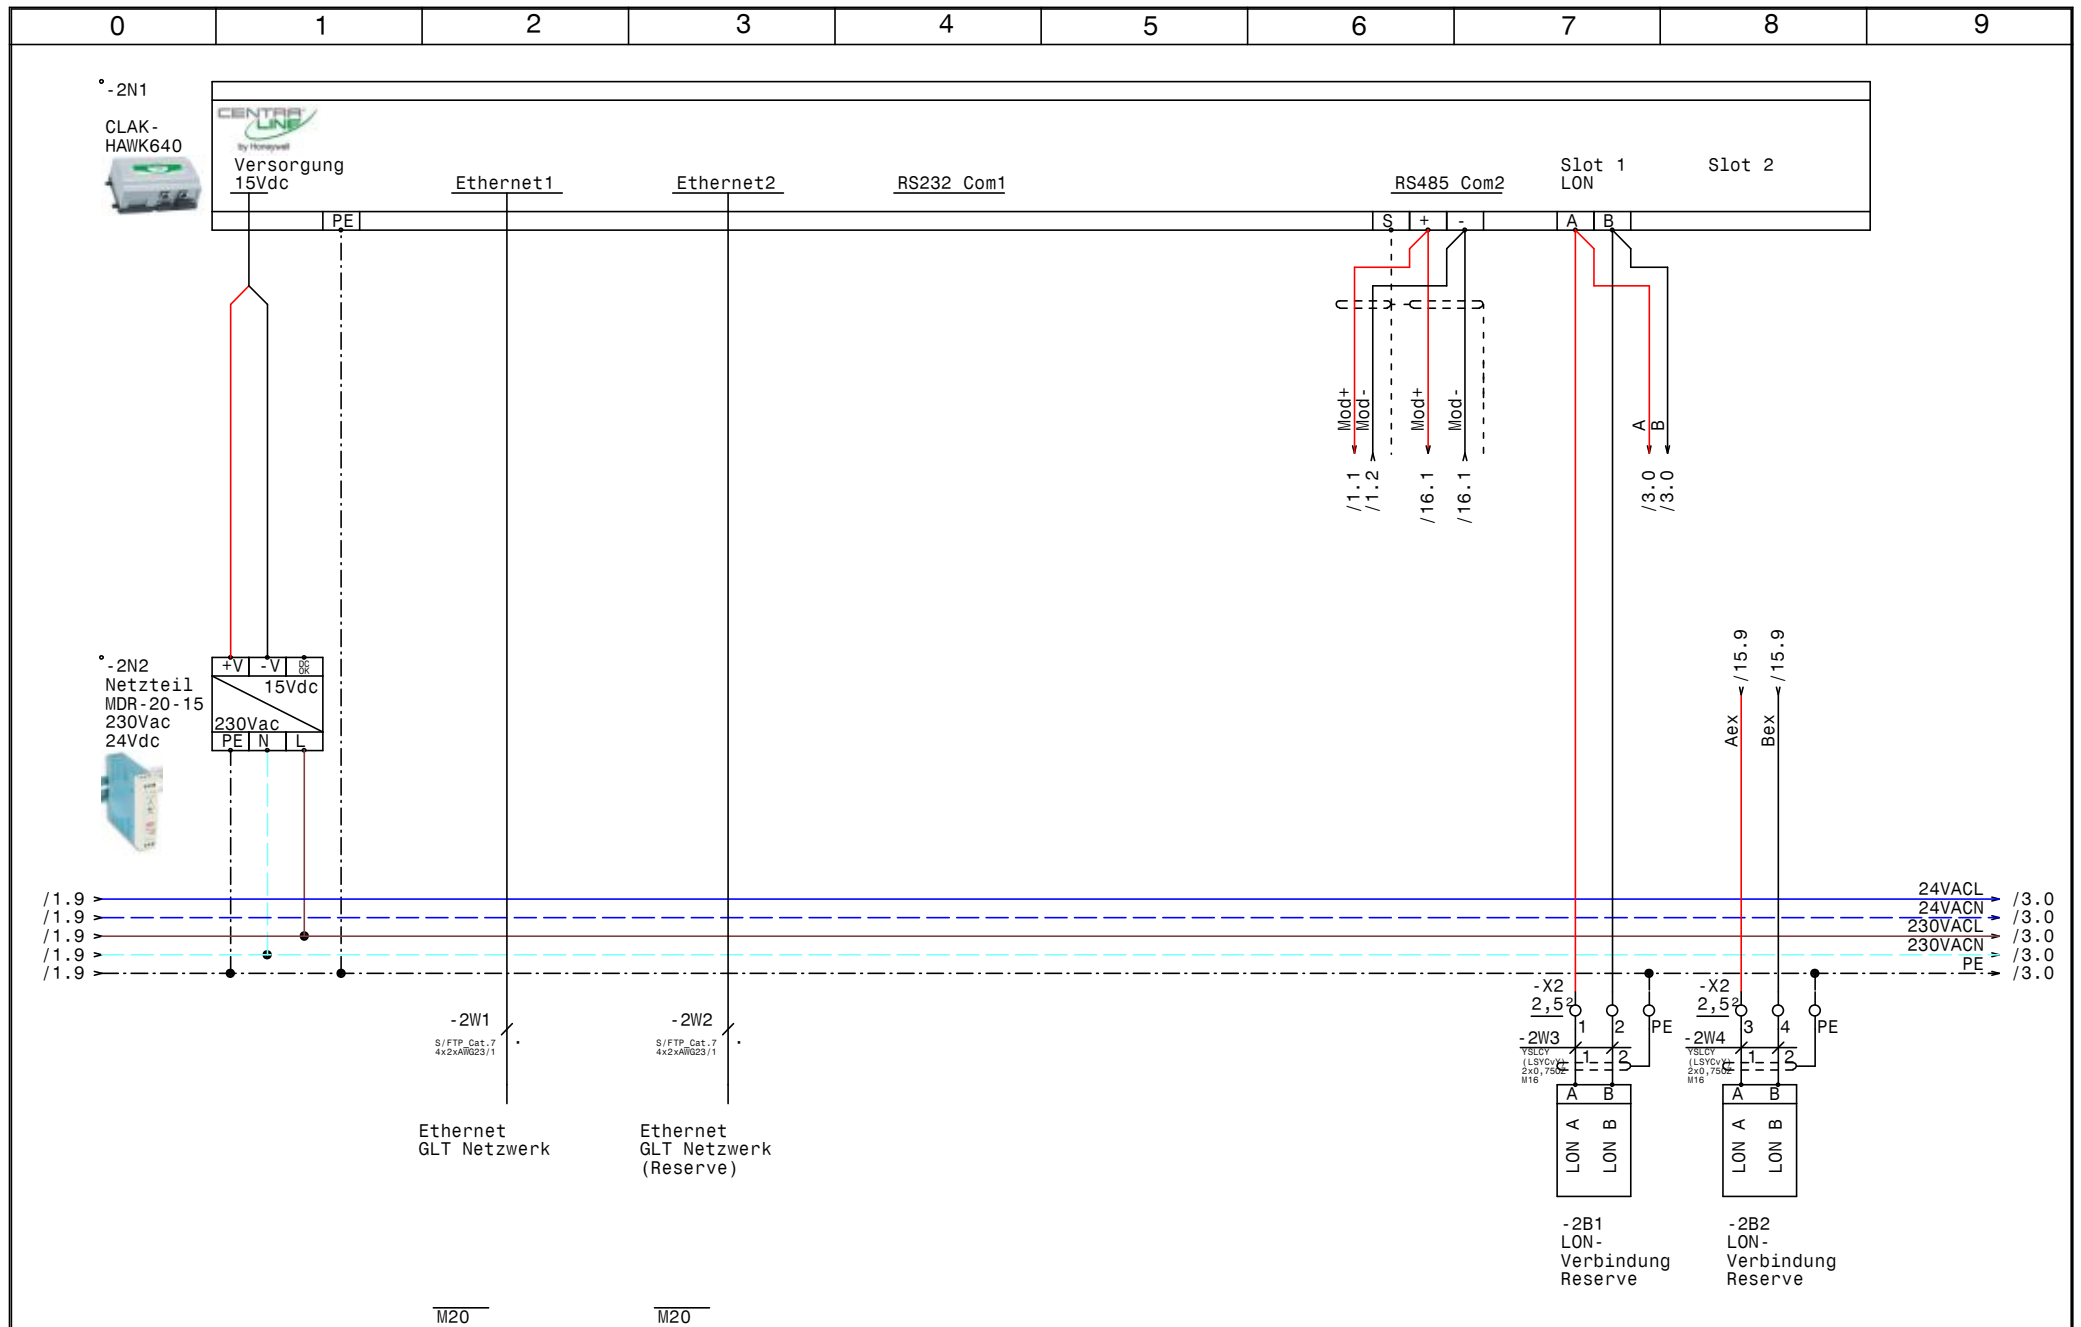

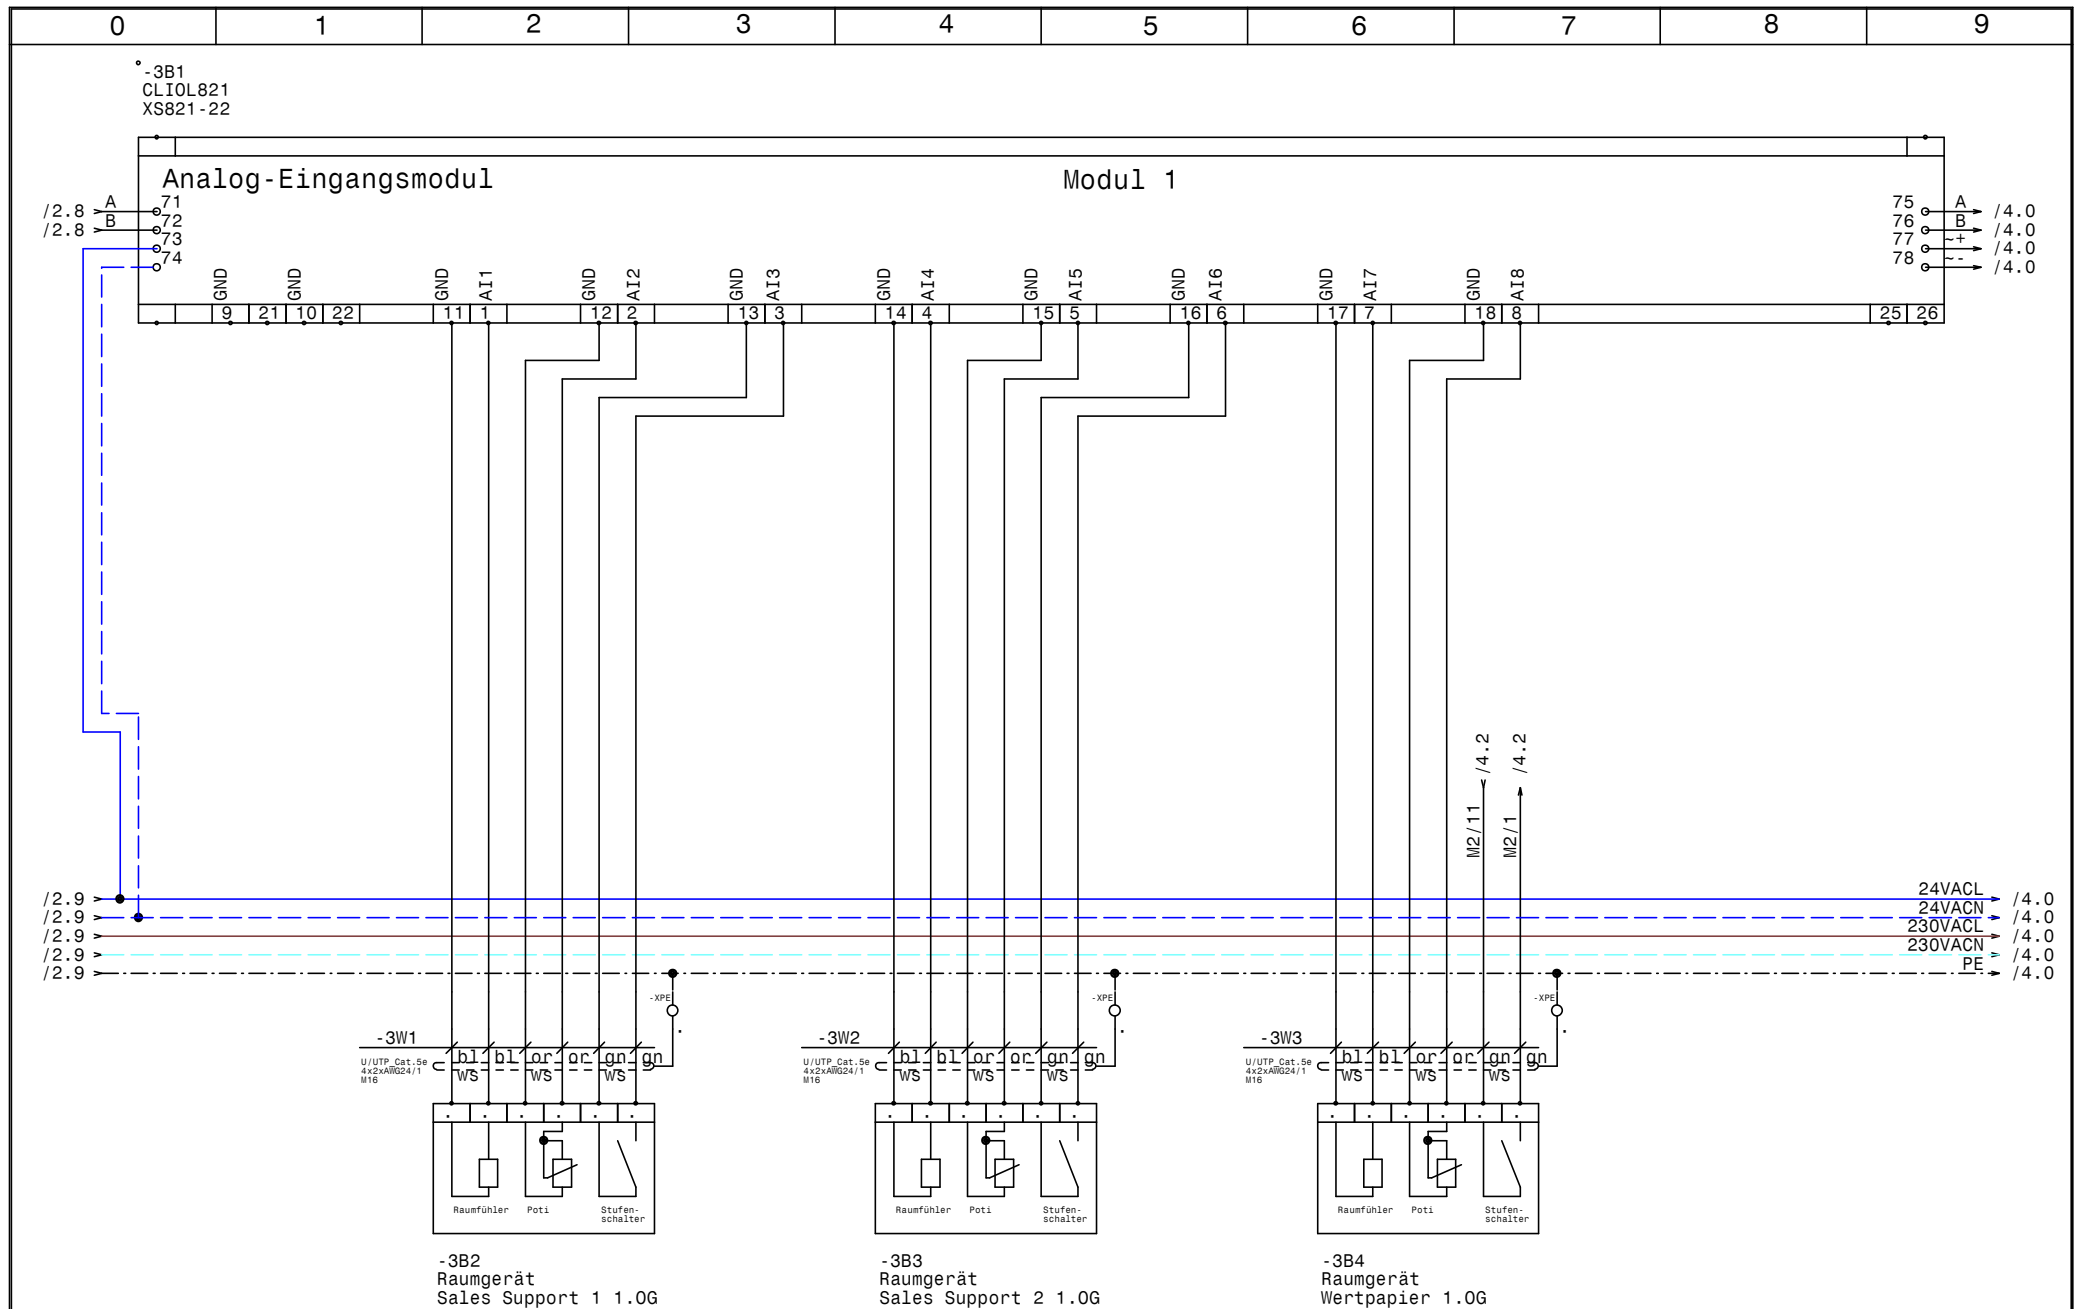

Datum 11.03.15
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 1 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 3
von 17 Bl.

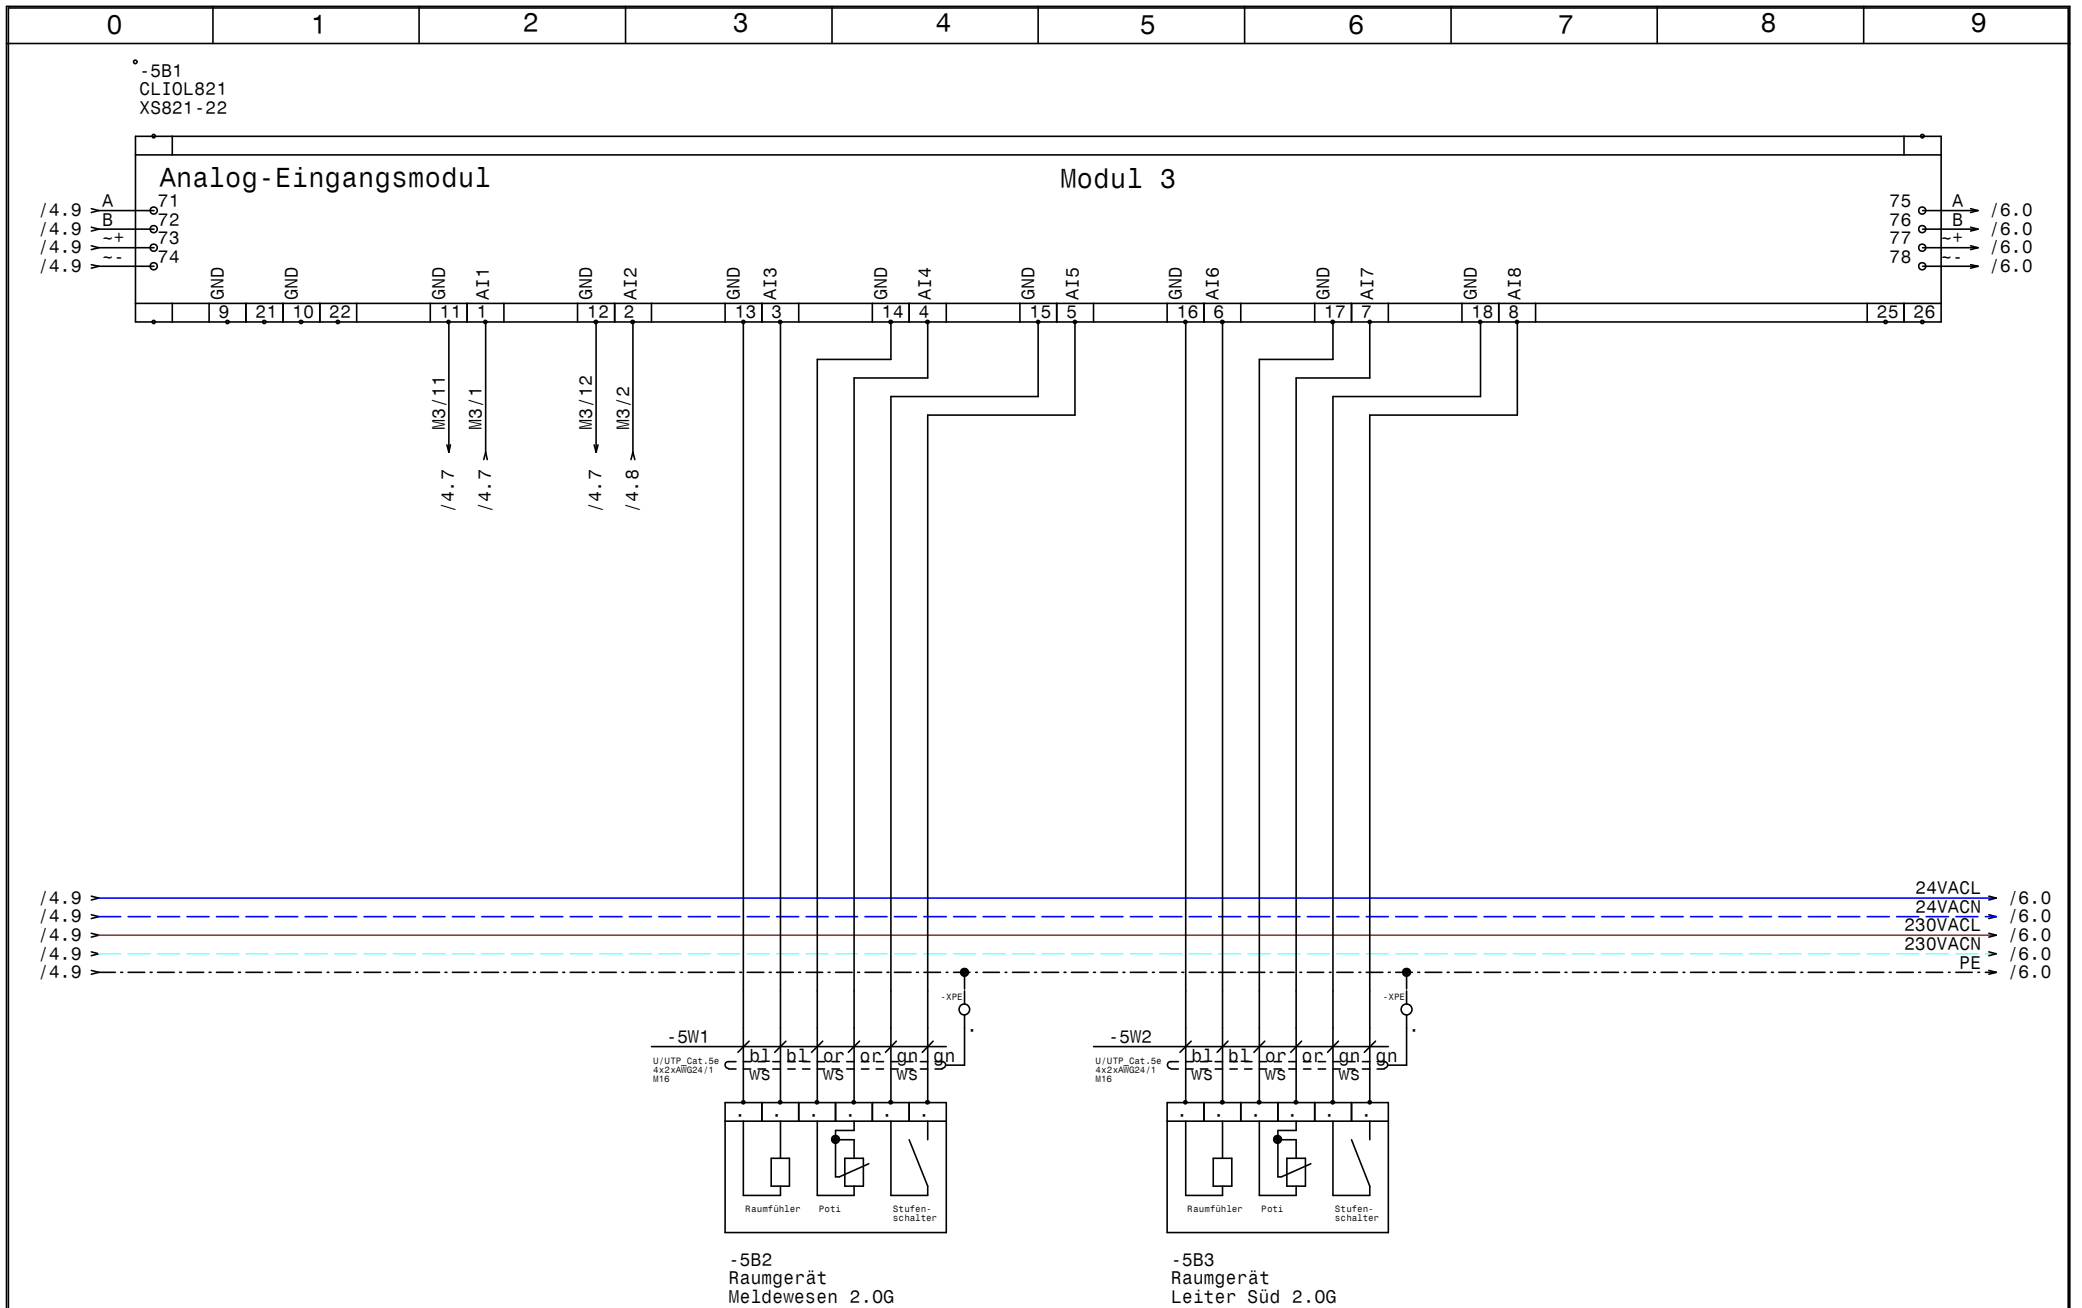

Datum	11.03.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 3 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:	
	356/14
	Blatt 5
	von 17 Bl.

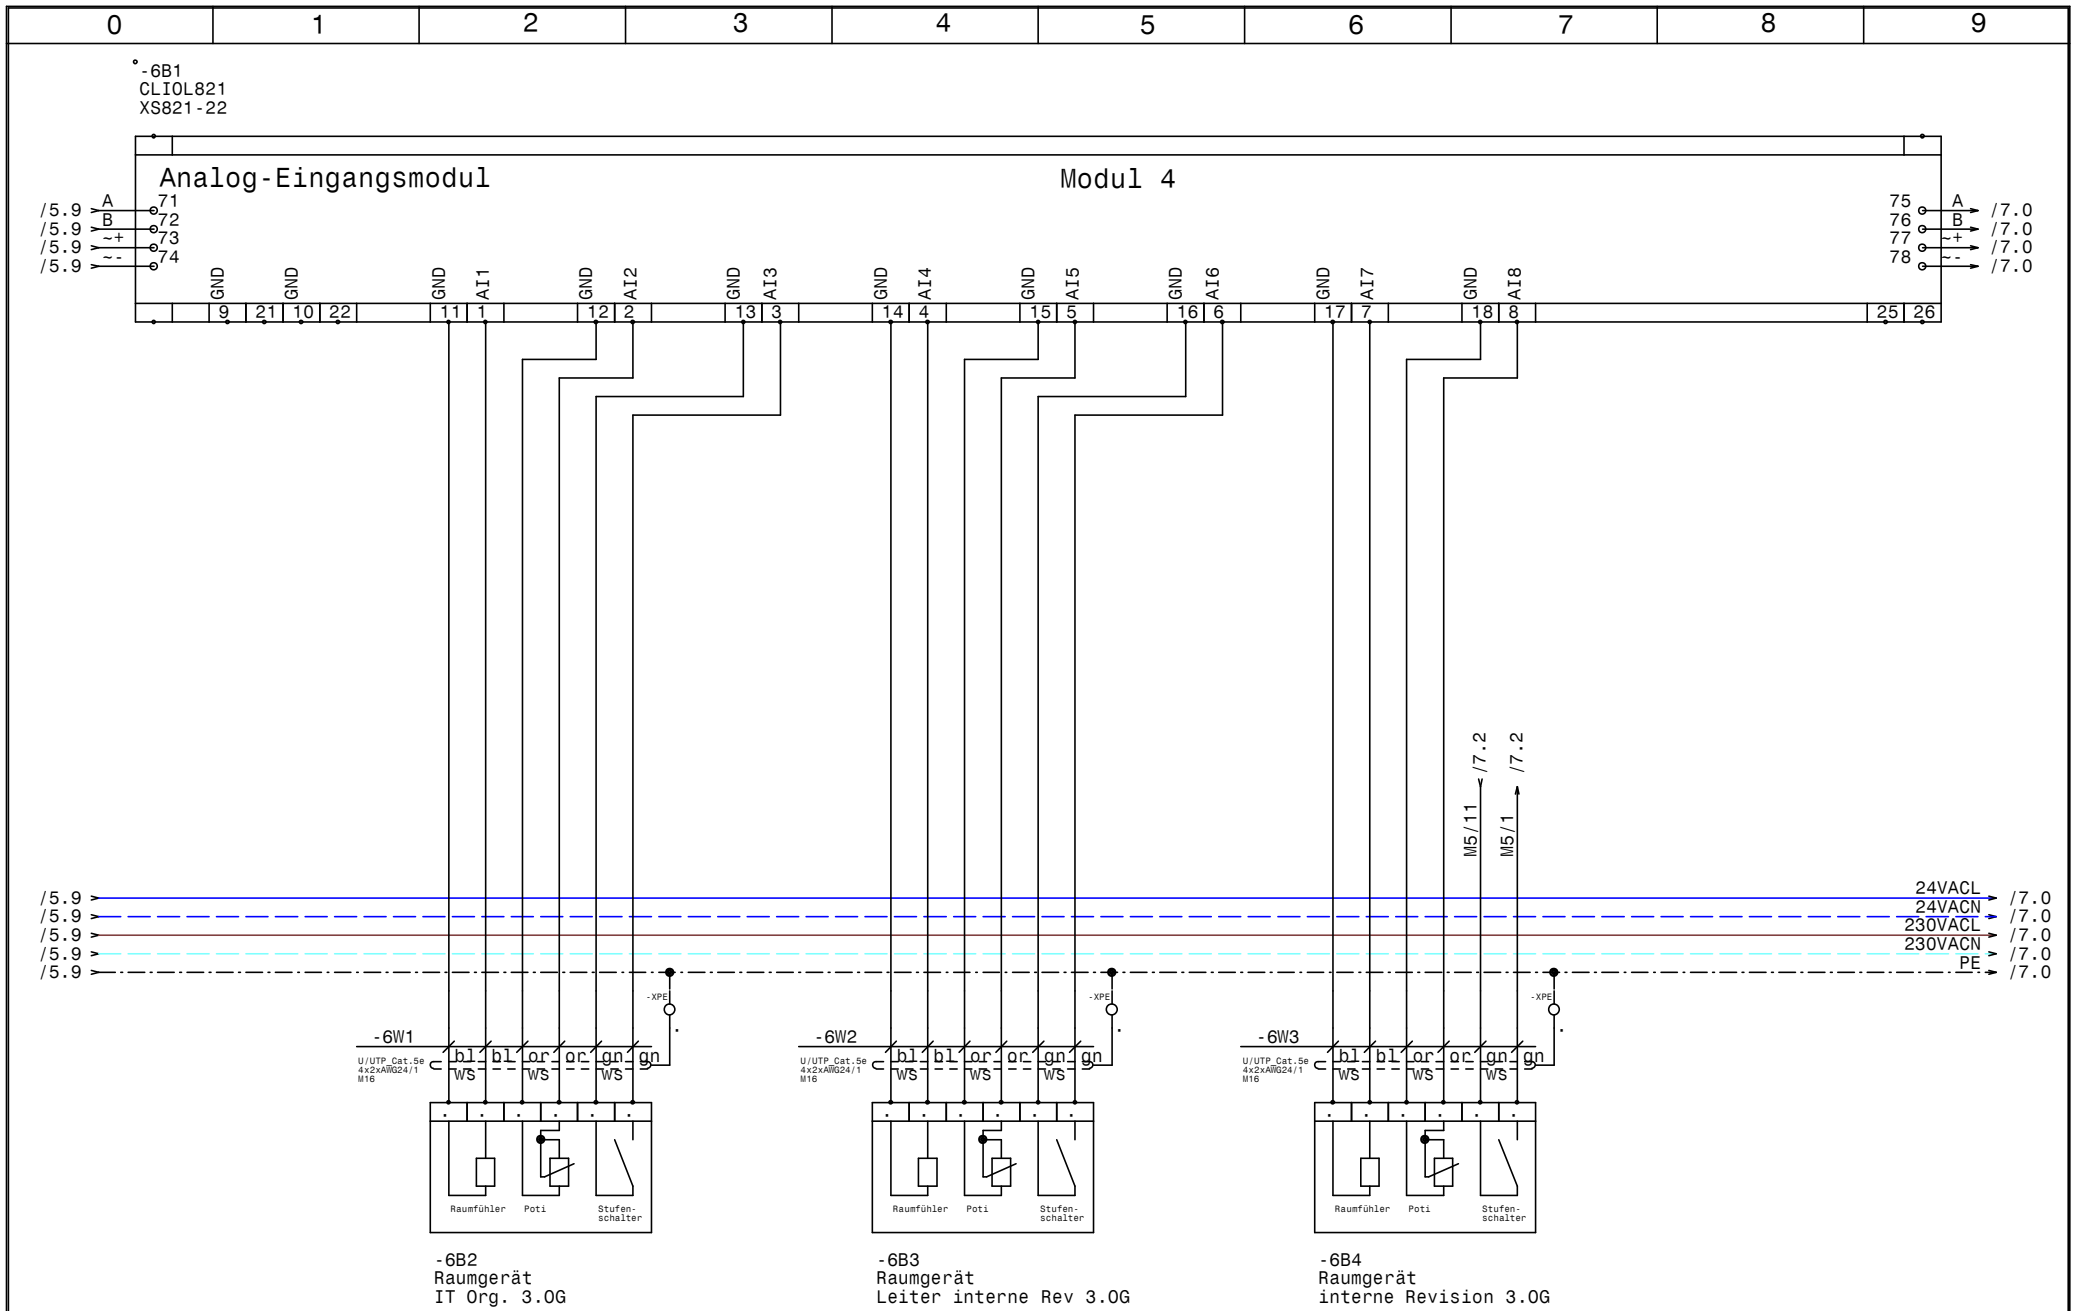

Datum 11.03.15
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 4 CLIOL821+XS821-22




Zeichn.Nr.:

356/14

Blatt 6

von 17 Bl.

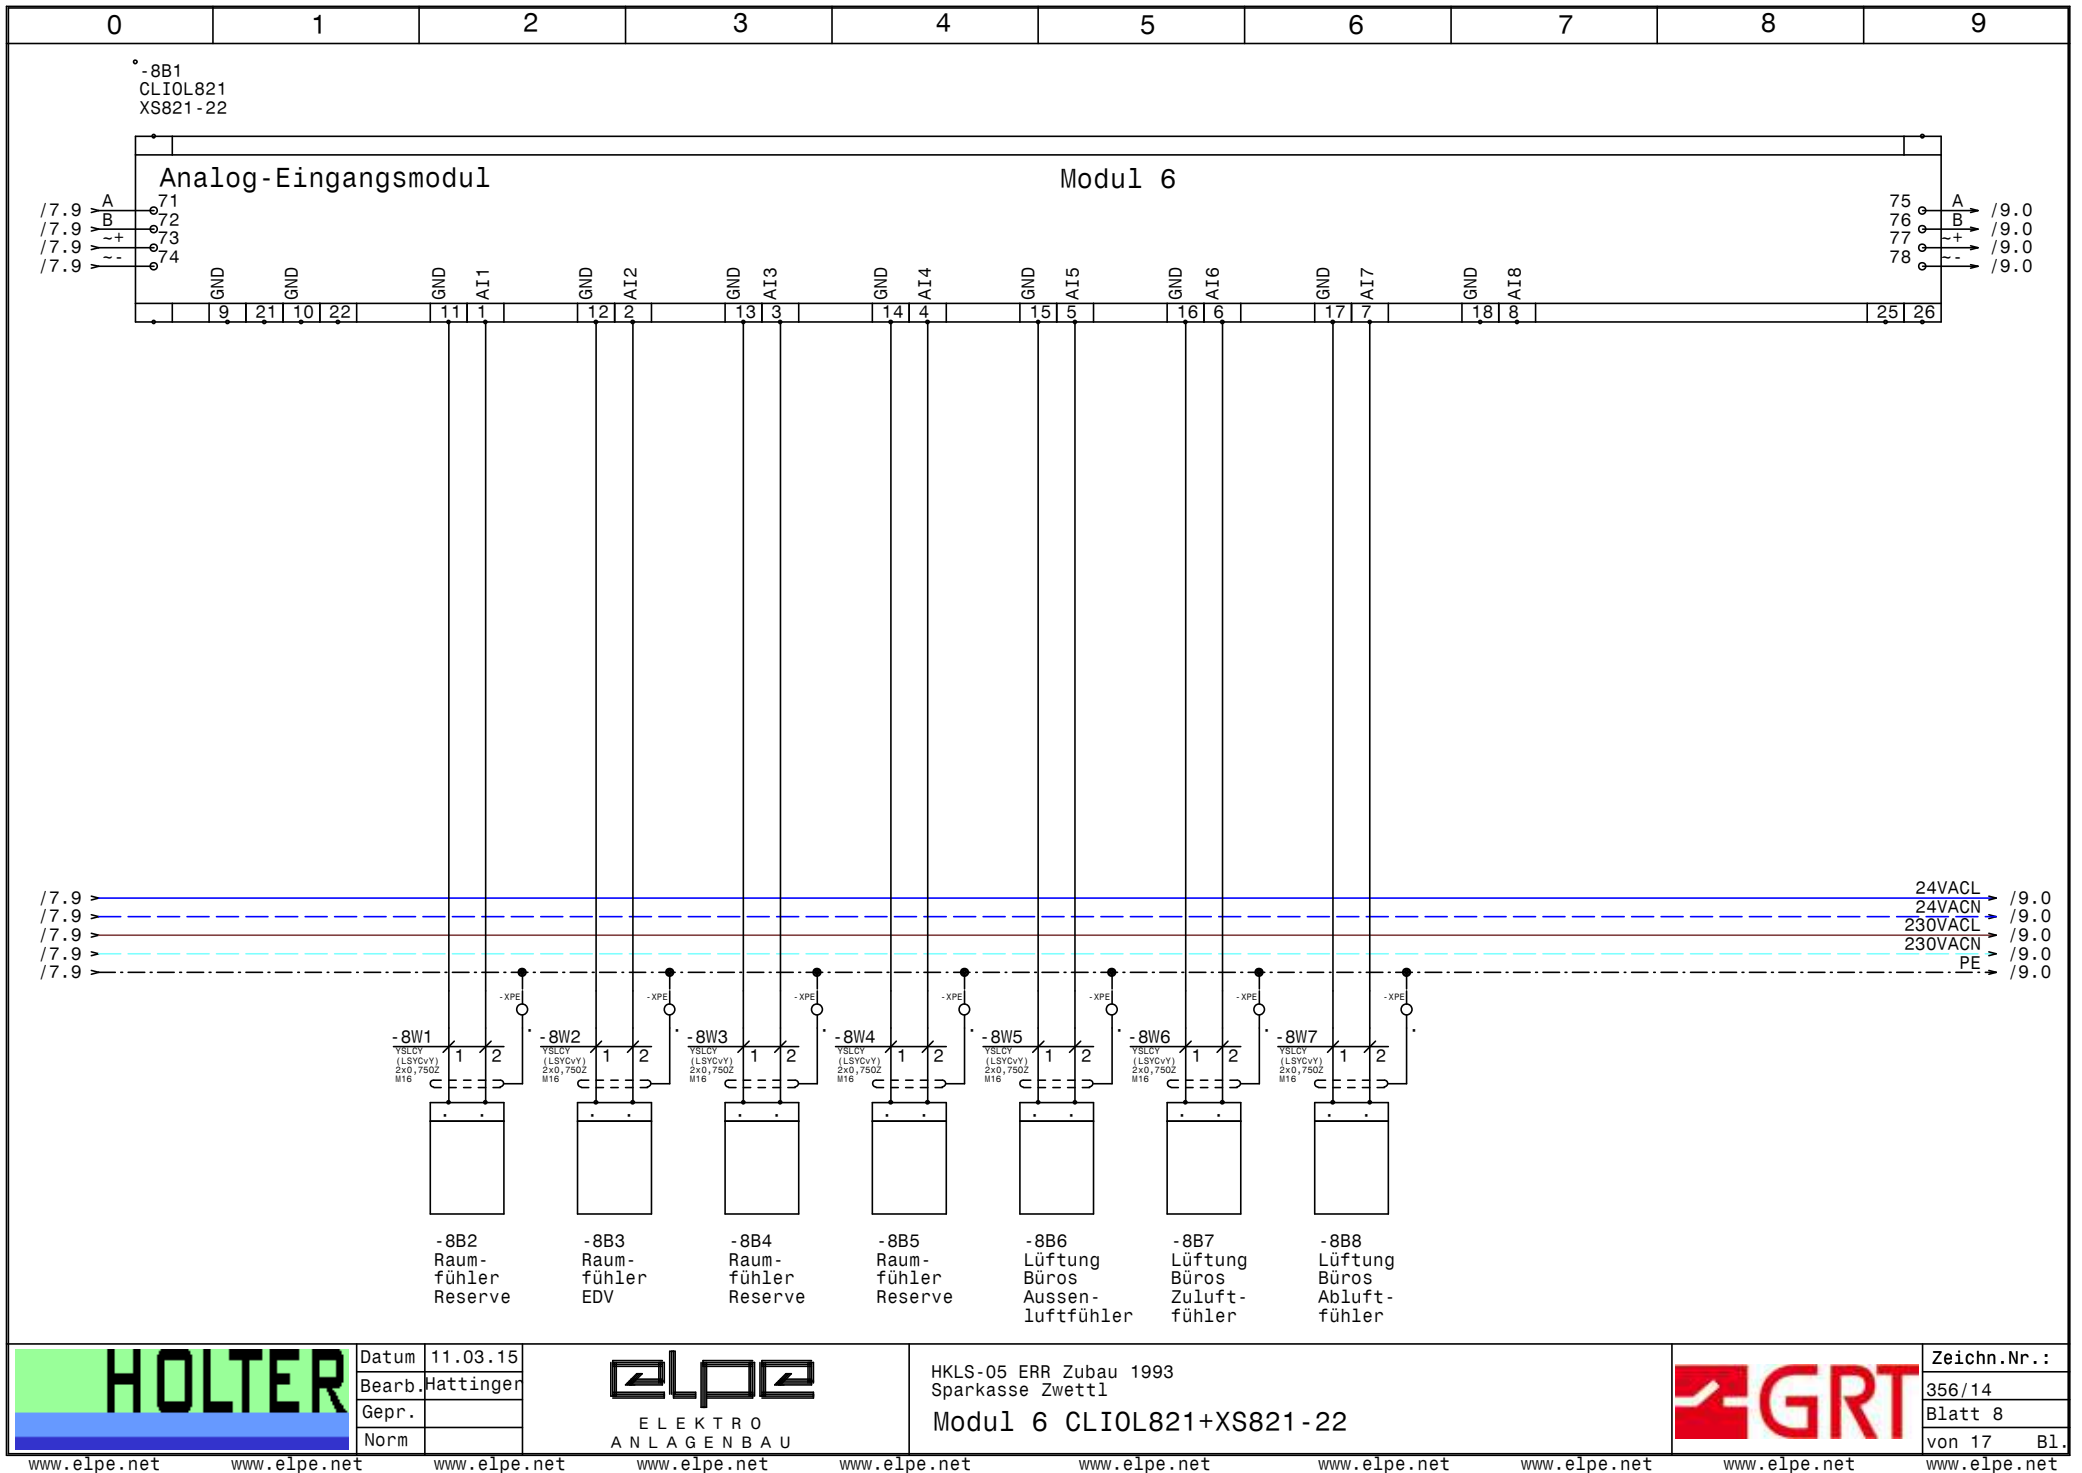


Datum	11.03.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Modul 6 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:	
356/14	
Blatt 8	
von 17 Bl.	

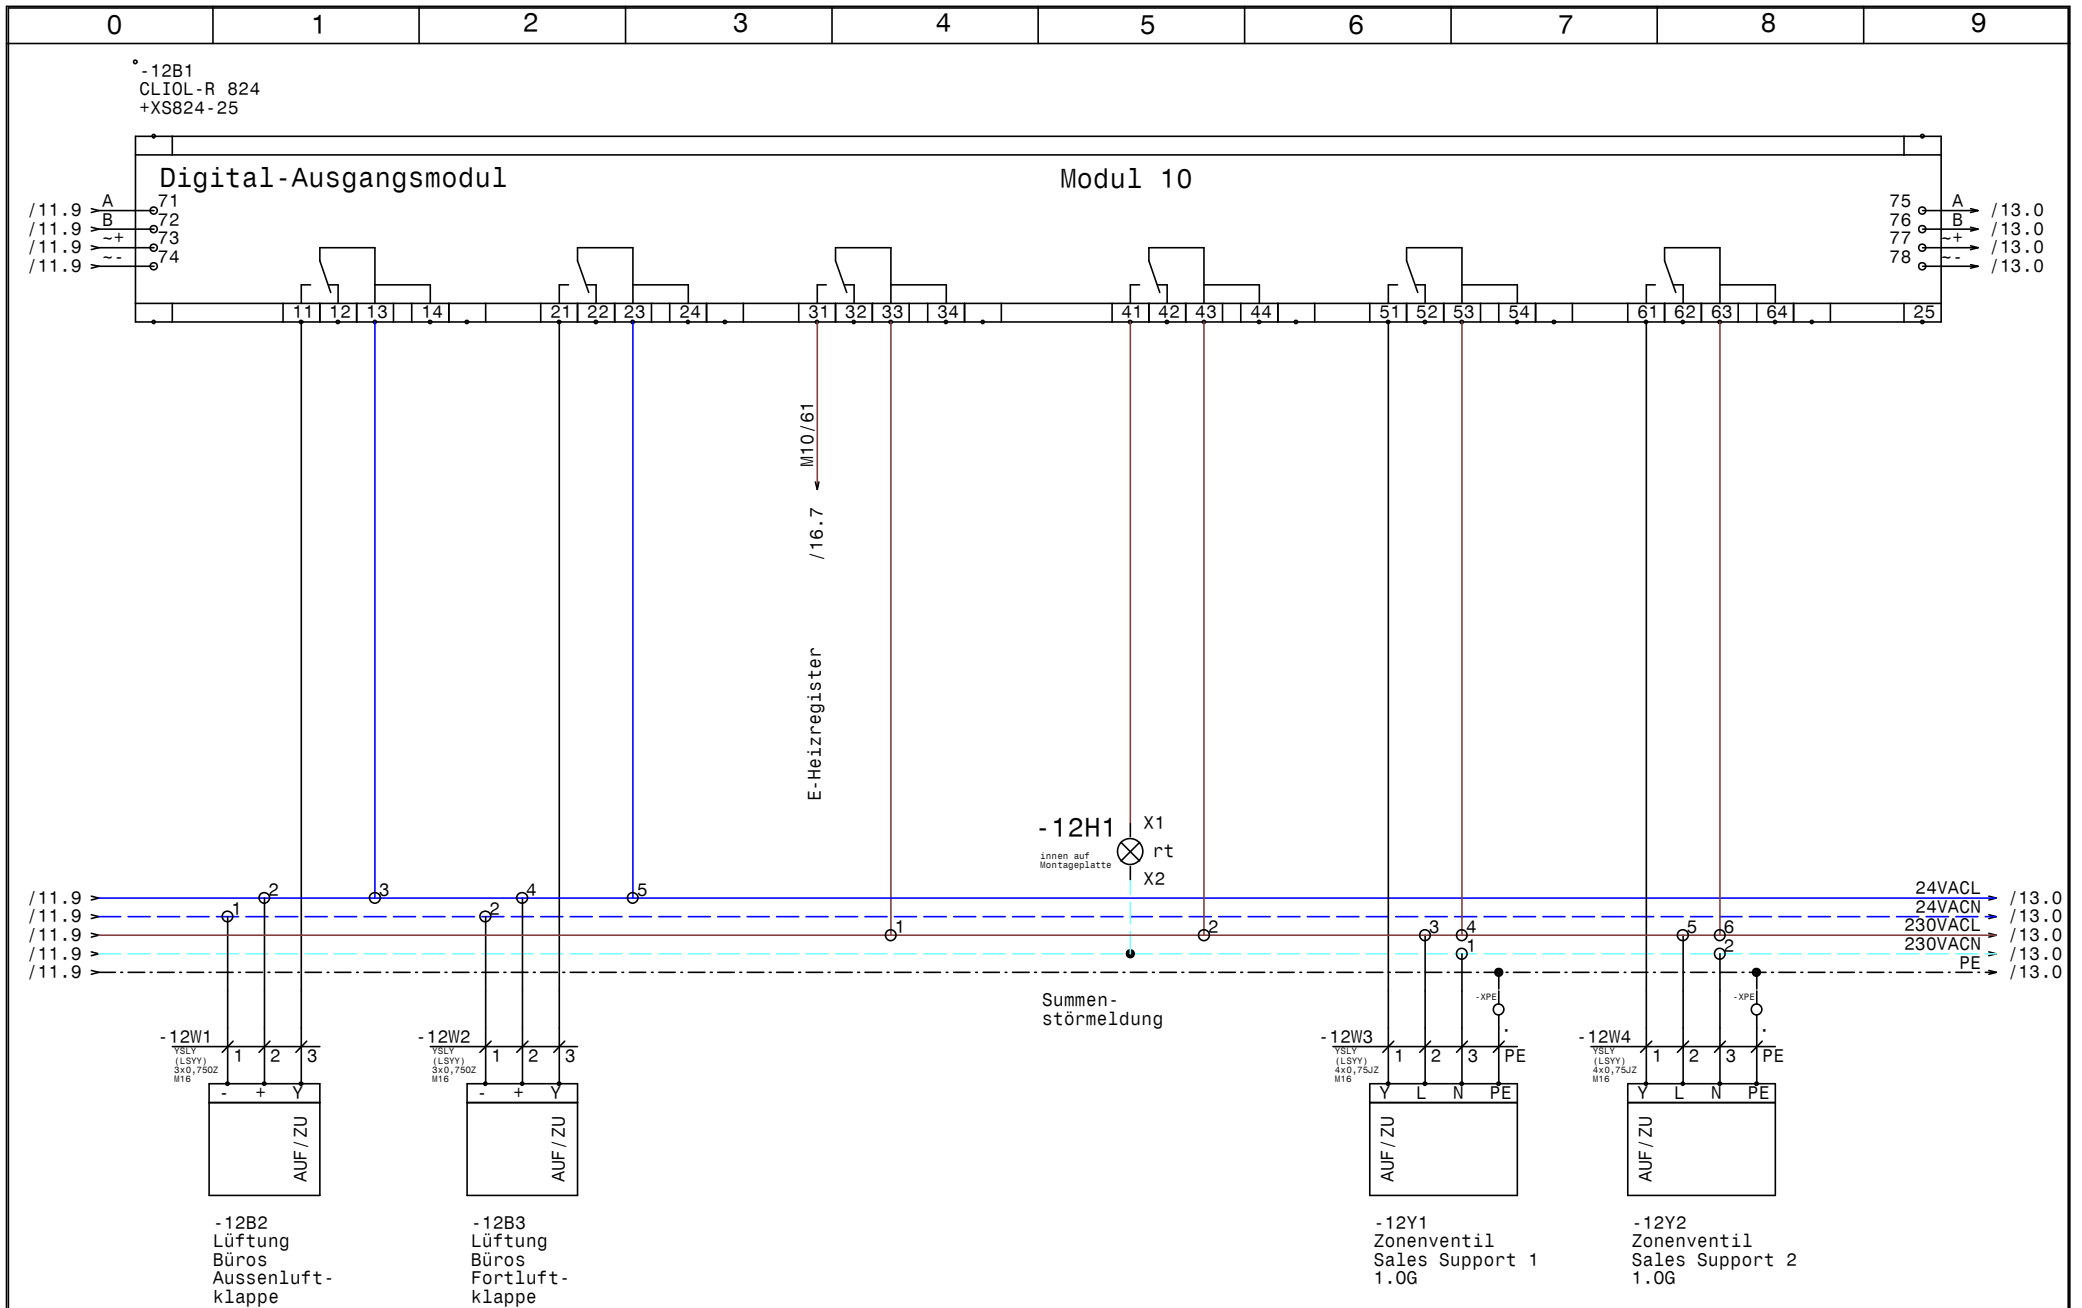

Datum 11.03.15
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 10 CLIOL-R824+XS824-25



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 12
von 17 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1W1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x16JZ M40	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2		-2W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk				
3		-2W2	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk (Reserve)				
4	-2B1	-2W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
5	-2B2	-2W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
6	-3B2	-3W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Sales Support 1 1.OG				
7	-3B3	-3W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Sales Support 2 1.OG				
8	-3B4	-3W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Wertpapier 1.OG				
9	-4B2	-4W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Res-Reg-Dir 1.OG				
10	-4B3	-4W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter Nord 2.OG				
11	-4B4	-4W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Controlling 2.OG				
12	-5B2	-5W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Meldewesen 2.OG				
13	-5B3	-5W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter Süd 2.OG				
14	-6B2	-6W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät IT Org. 3.OG				
15	-6B3	-6W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter interne Rev 3.OG				
16	-6B4	-6W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät interne Revision 3.OG				
17	-7B2	-7W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Treasury 3.OG				
18	-7B3	-7W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Facility Service 3.OG				
19	-8B2	-8W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Reserve				
20	-8B3	-8W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler EDV				
21	-8B4	-8W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Reserve				
22	-8B5	-8W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Reserve				
23	-8B6	-8W5	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Aussenluftfühler				
24	-8B7	-8W6	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Zuluftfühler				
25	-8B8	-8W7	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Abluftfühler				
26	-9B2	-9W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 1 Zuluft Leistung				
27	-9B3	-9W2	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 2 Zuluft Leistung				
28	-9B4	-9W3	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 1 Abluft Leistung				
29	-9B5	-9W4	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 2 Abluft Leistung				
30	-9Y1	-9W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung Büros Klappenmotor WRG				
31	-9B6	-9W6	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros E-Heizregister Leistung				
32	-10B2	-10W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Brandmeldeanlage Freigabe				
33	-10B3	-10W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft DG				
34	-10B4	-10W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft DG				
35	-10B5	-10W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Fortluft DG				
36	-10B6	-10W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 3.OG				
37	-10B7	-10W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 3.OG				
38	-10B8	-10W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 2.OG				
39	-10B9	-10W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 2.OG				
40	-10B10	-10W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 1.OG				

	Datum	11.03.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				356/14	
	Gepr.					Blatt 1	
	Norm					von 3 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
41	-10B11	-10W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 1.OG				
42	-10B12	-10W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros RepSchalter Zuluft				
43	-10B13	-10W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros RepSchalter Abluft				
44	-11B2	-11W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros ZULV1 Störung				
45	-11B3	-11W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros ZULV2 Störung				
46	-11B4	-11W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros ABLV1 Störung				
47	-11B5	-11W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros ABLV2 Störung				
48	-11B6	-11W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros E-Heizregister Störung				
49	-11B7	-11W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Aussenluftfilter				
50	-11B8	-11W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Abluftfilter				
51	-12B2	-12W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung Büros Aussenluftklappe				
52	-12B3	-12W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung Büros Fortluftklappe				
53	-12Y1	-12W3	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Sales Support 1 1.OG				
54	-12Y2	-12W4	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Sales Support 2 1.OG				
55	-13Y1	-13W1	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Wertpapier 1 1.OG				
56	-13Y2	-13W2	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Res.Reg.Dir 1.OG				
57	-13Y3	-13W3	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Leiter Nord 2.OG				
58	-13Y4	-13W4	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Controlling 2.OG				
59	-13Y5	-13W5	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Meldewesen 2.OG				
60	-13Y6	-13W6	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Leiter Süd 2.OG				
61	-14Y1	-14W1	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil IT Org. 3.OG				
62	-14Y2	-14W2	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Leiter Interne Revision 3.OG				
63	-14Y3	-14W3	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Interne Revision 3.OG				
64	-14Y4	-14W4	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Treasury 3.OG				
65	-14Y5	-14W5	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil Facility Service 3.OG				
66	-15B2	-15W1	YSLY (LSYY) 7x0,750Z M16	6	Raumgerät Besprechung OG1				
67	-15B3	-15W2	YSLY (LSYY) 7x0,750Z M16	6	Raumgerät EG Saal				
68	-16B2	-16W1	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aussengerät Nord 9kW 16A				
69	-16B4	-16W2	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aussengerät Süd 9kW 16A				
70	-16B6	-16W3	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aussengerät Foyer EG-Reserve 9kW 16A				
71	-16B7	-16W4	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	E-Heizregister 400V 3kW 4,3A				
72	-17B2	-17W1	YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20	3	Klimaanlage EDV 230V 16A				
73	-17B3	-17W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Zuluftventilator 1 230V 0,5kW 2,8A				
74	-17B4	-17W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Zuluftventilator 2 230V 0,5kW 2,8A				
75	-17B5	-17W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Syphonheizung				
76	-17B6	-17W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abluftventilator 1 230V 0,5kW 2,8A				
77	-17B7	-17W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abluftventilator 2 230V 0,5kW 2,8A				
78	-17B8	-17W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte EG 230V 10A				
79	-17B9	-17W8	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte 1.OG 230V 10A				
80	-17B10	-17W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte 2.OG 230V 10A				

	Datum	11.03.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Kabelliste		Zeichn.Nr.:	
	Bearb.	Hattinger				356/14	
	Gepr.					Blatt 2	
	Norm					von 3 Bl.	

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
7				CLIOL821 XS821-22		-8B1, -4B1, -6B1, -3B1, -7B1, -15B1						
						-5B1						
1				CLIOL822 XS821-22 +XSL814		-9B1						
2				CLIOL823 +XS823		-10B1, -11B1						
3				CLIOL-R 824 +XS824-25		-14B1, -13B1, -12B1						
4	ALE3D5FD10C2A0			Wirkenergiezähler 65A 3p.		-16B5, -16B3, -1B1, -16B1						
1	ALD1D5FD00A2A00			Energiezähler Messung bis 32A		-17B1						
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1						
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2						
1				Glasrohrsicherung		-1F3						
3	C16/3			Sicherungsautomaten		-16F3, -16F2, -16F1						
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-16F4						
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-17F1						
1	HL1S10			Hilfsschalter Leitungsschutzschalt								
6	C13/1			Sicherungsautomaten		-17F2, -17F3, -17F4, -17F5, -17F6						
						-17F7						
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1						
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-12H1						
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-16K1						
1	700x1900x250			Wandschrank		-0N1						
1				CLAKHAWK640		-2N1						
1				Netzteil		-2N2						
1	LT100 -66,8A AC23			Hauptschalter		-1Q1						
1	CRT2			Trafo 230VAC 24VAC		-1T1						
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1						
66	M16			Kabelverschraubung		-8W6, -8W7, -9W1, -9W2, -9W3, -8W4						
						-9W4, -8W3, -8W2, -9W5, -8W1, -8W5						
						-4W2, -2W1, -2W2, -10W11, -2W3, -3W1						
						-3W2, -2W4, -4W1, -7W2, -4W3, -5W1						
						-5W2, -6W1, -6W2, -6W3, -7W1, -3W3						
						-10W9, -12W2, -12W3, -12W4, -13W1						
						-13W2, -13W3, -12W1, -13W5, -13W4						
						-14W1, -14W2, -14W3, -14W4, -14W5						
		Datum	11.03.15			HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Materialliste					Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hattinger F.									356/14
		Gepr.										Blatt 1
		Norm										von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
							-15W1, -15W2, -9W6, -10W6, -13W6, -11W7		
							-10W2, -10W3, -10W5, -10W1, -10W7		
							-10W8, -11W4, -11W6, -10W4, -11W5		
							-10W10, -11W3, -11W2, -11W1, -10W12		
16	M20		Kabelverschraubung				-17W3, -17W10, -17W8, -17W7, -17W6		
							-17W5, -17W4, -17W9, -17W2, -17W1		
							-16W4, -16W3, -2V1, -2V2, -16W1, -16W2		
3	Klemme 16 grau		Klemme L				-X1		
1	Klemme 16 blau		Klemme N				-X1		
1	EK 16 ge/gr		Erdungsklemme				-X1		
14	Klemme 2,5 blau		Klemme N				-X1		
26	Klemme 2,5 grau		Klemme L				-X2, -X1		
1			Steckdose für Modem				-1X1		
54	EK 2,5 ge/gr		Erdungsklemme				-XPE, -X2, -X1		
								</	