

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH



VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	_____
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	_____
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	_____
GND, DDC:		blau-weiß	_____
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	_____
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	_____
FREMDSPANNUNG:		orange	_____

Blattverzeichnis

006	Modul	4	CLIOL821+XS821-22
007	Modul	5	CLIOL821+XS821-22
008	Modul	6	CLIOL821+XS821-22
009	Modul	7	CLIOL822+XS821-22+XSL814
010	Modul	8	CLIOL823+XS823
011	Modul	9	CLIOL823+XS823

012	Modul 10 CLIOL-R824+XS824-25
013	Modul 11 CLIOL-R824+XS824-25
014	Reserveblatt
015	Abgänge Aussengeräte
016	Abgänge Aussengeräte




Zeichn.Nr.:

356 / 14

Blatt 0

von 16 Bl.
www.elpe.net

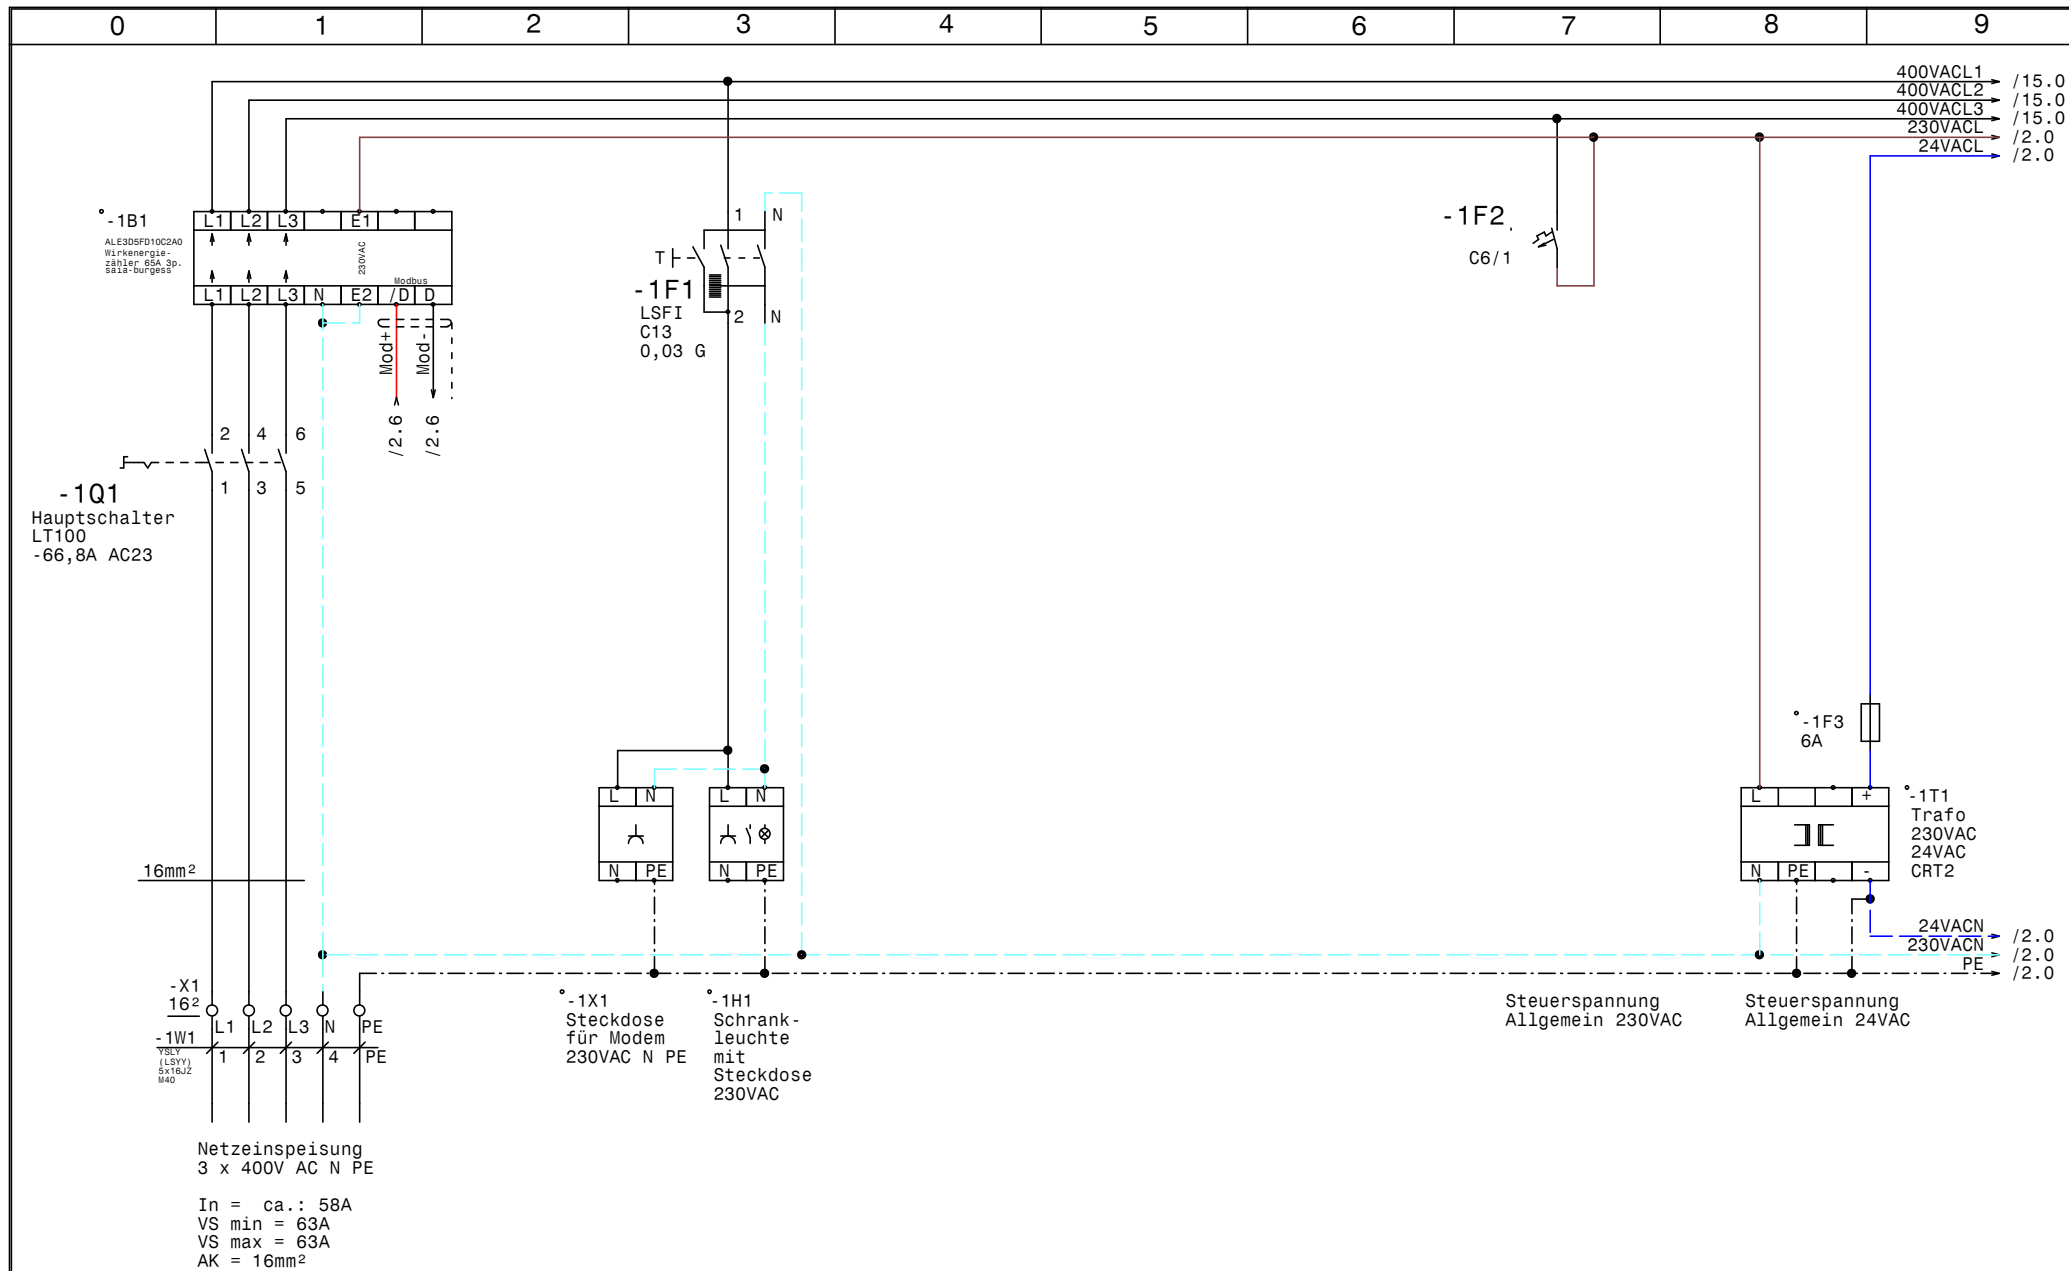

Datum	08.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
356/14	
Blatt 1	
von 16 Bl.	

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

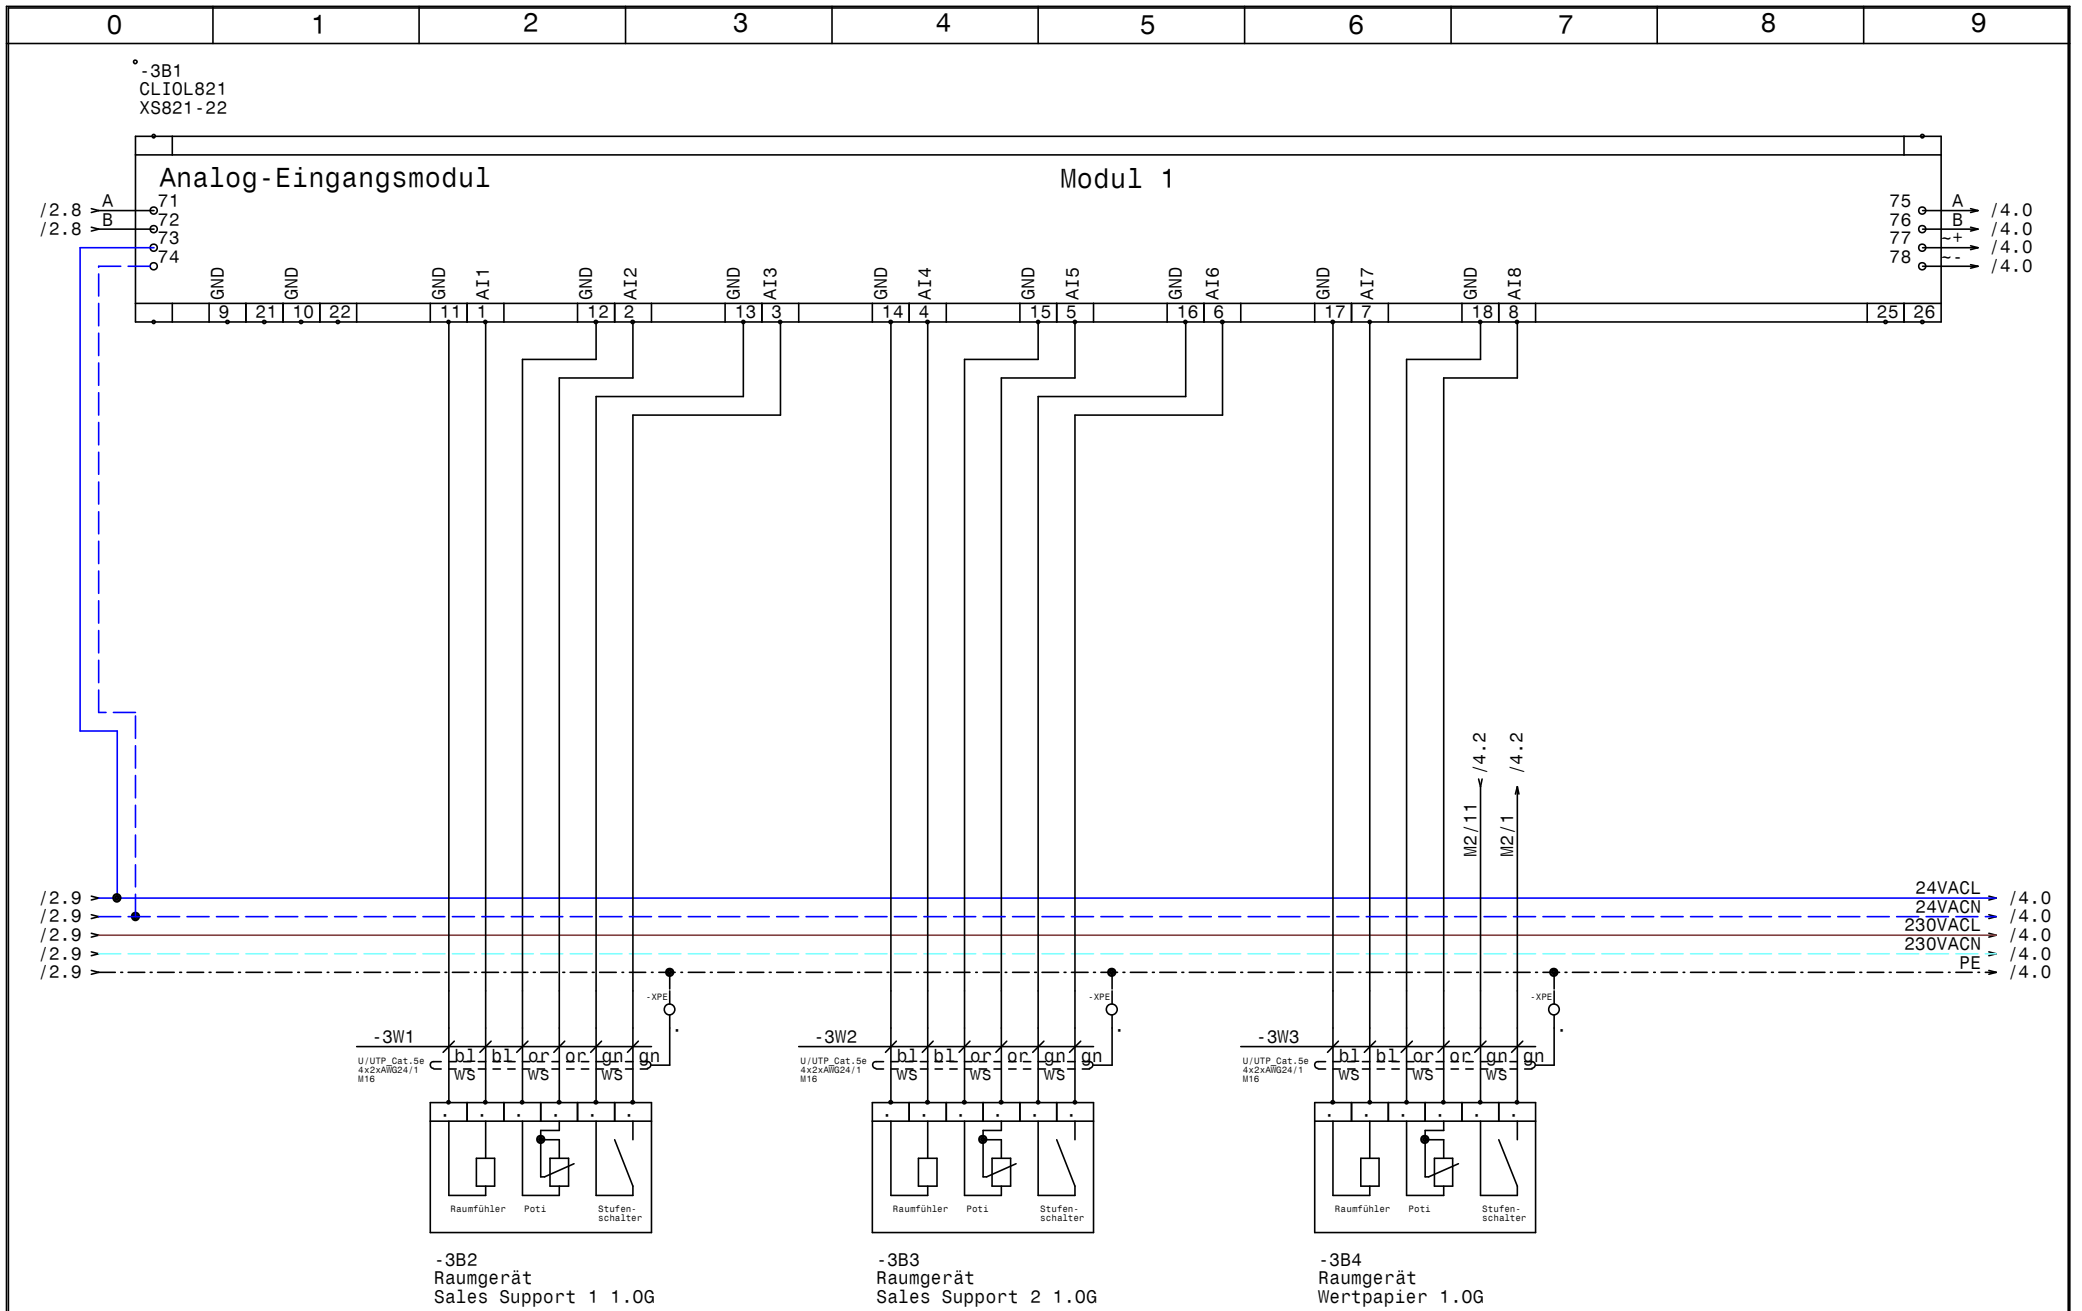

Datum 08.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 1 CLIOL821+XS821-22




Zeichn.Nr.:

356/14

Blatt 3

von 16 Bl.

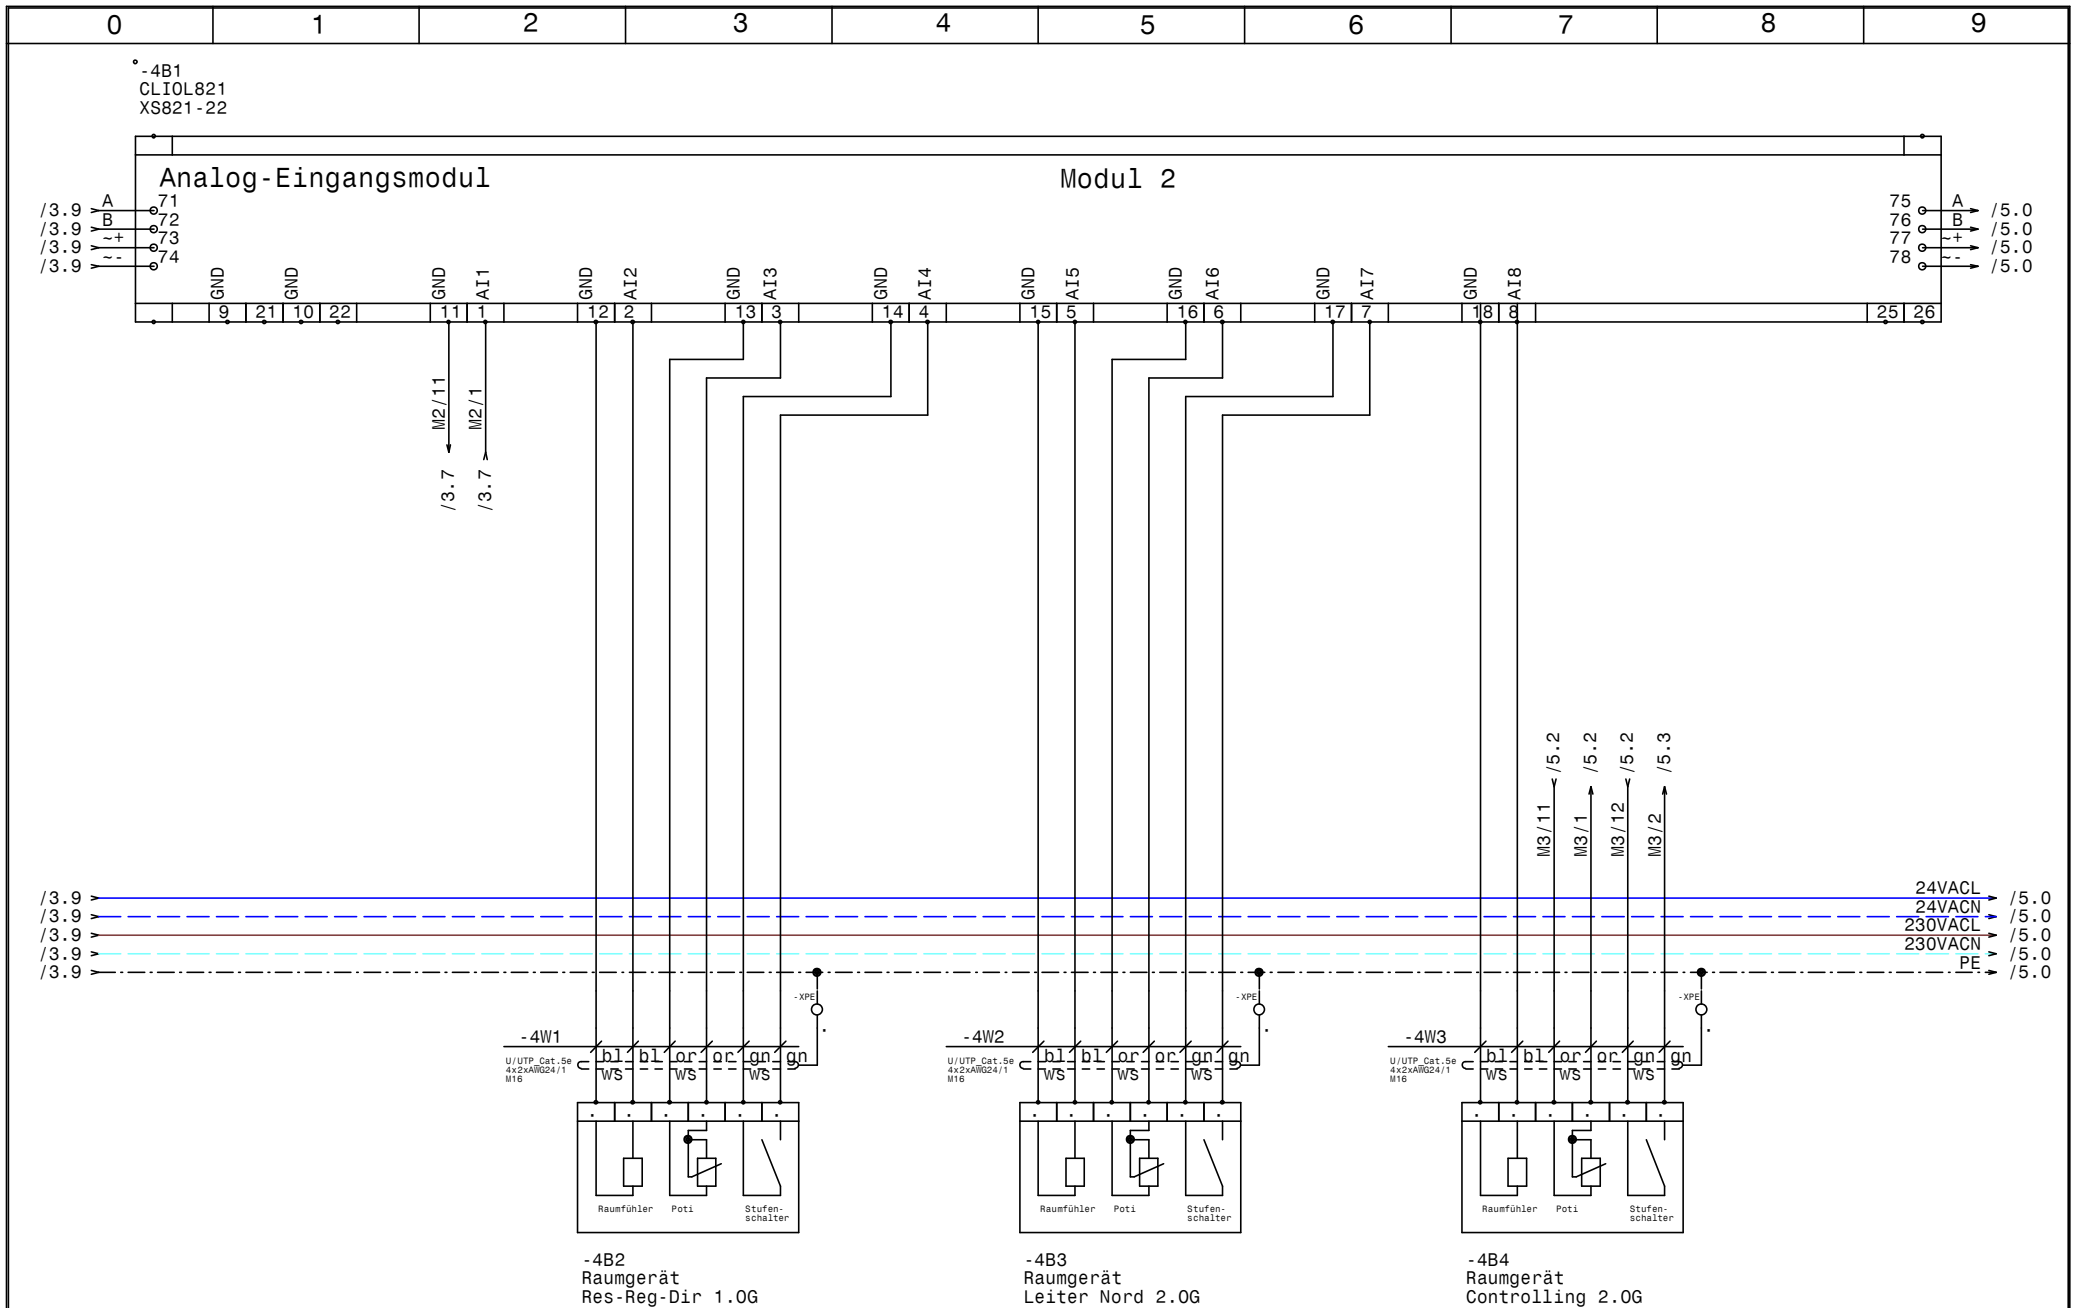

Datum 08.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Modul 2 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 4
von 16 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz Modul 12



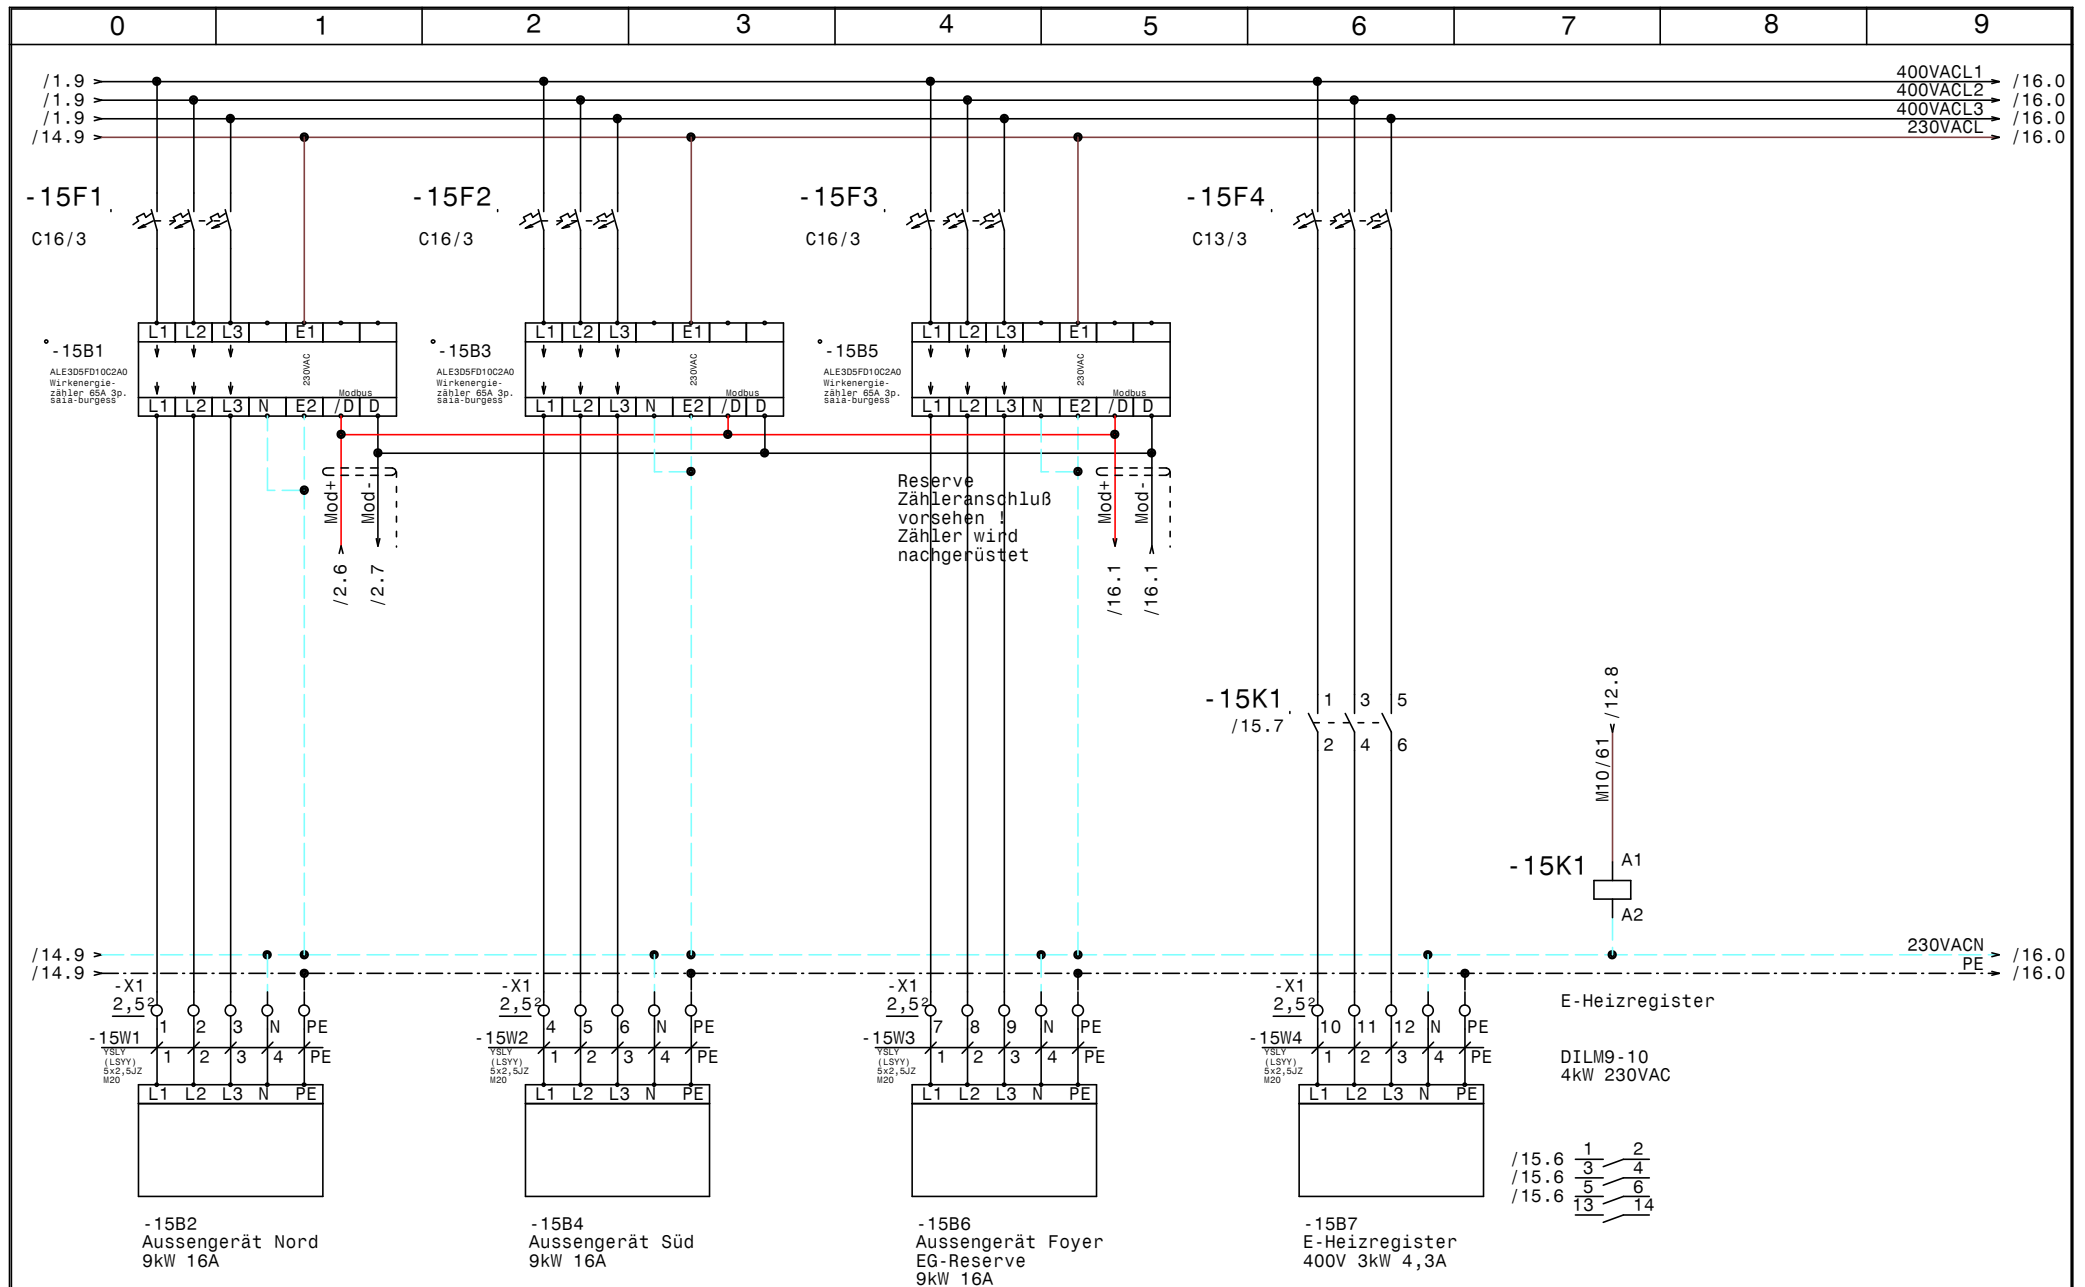


Datum 08.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Abgänge Aussengeräte



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 15
von 16 Bl.

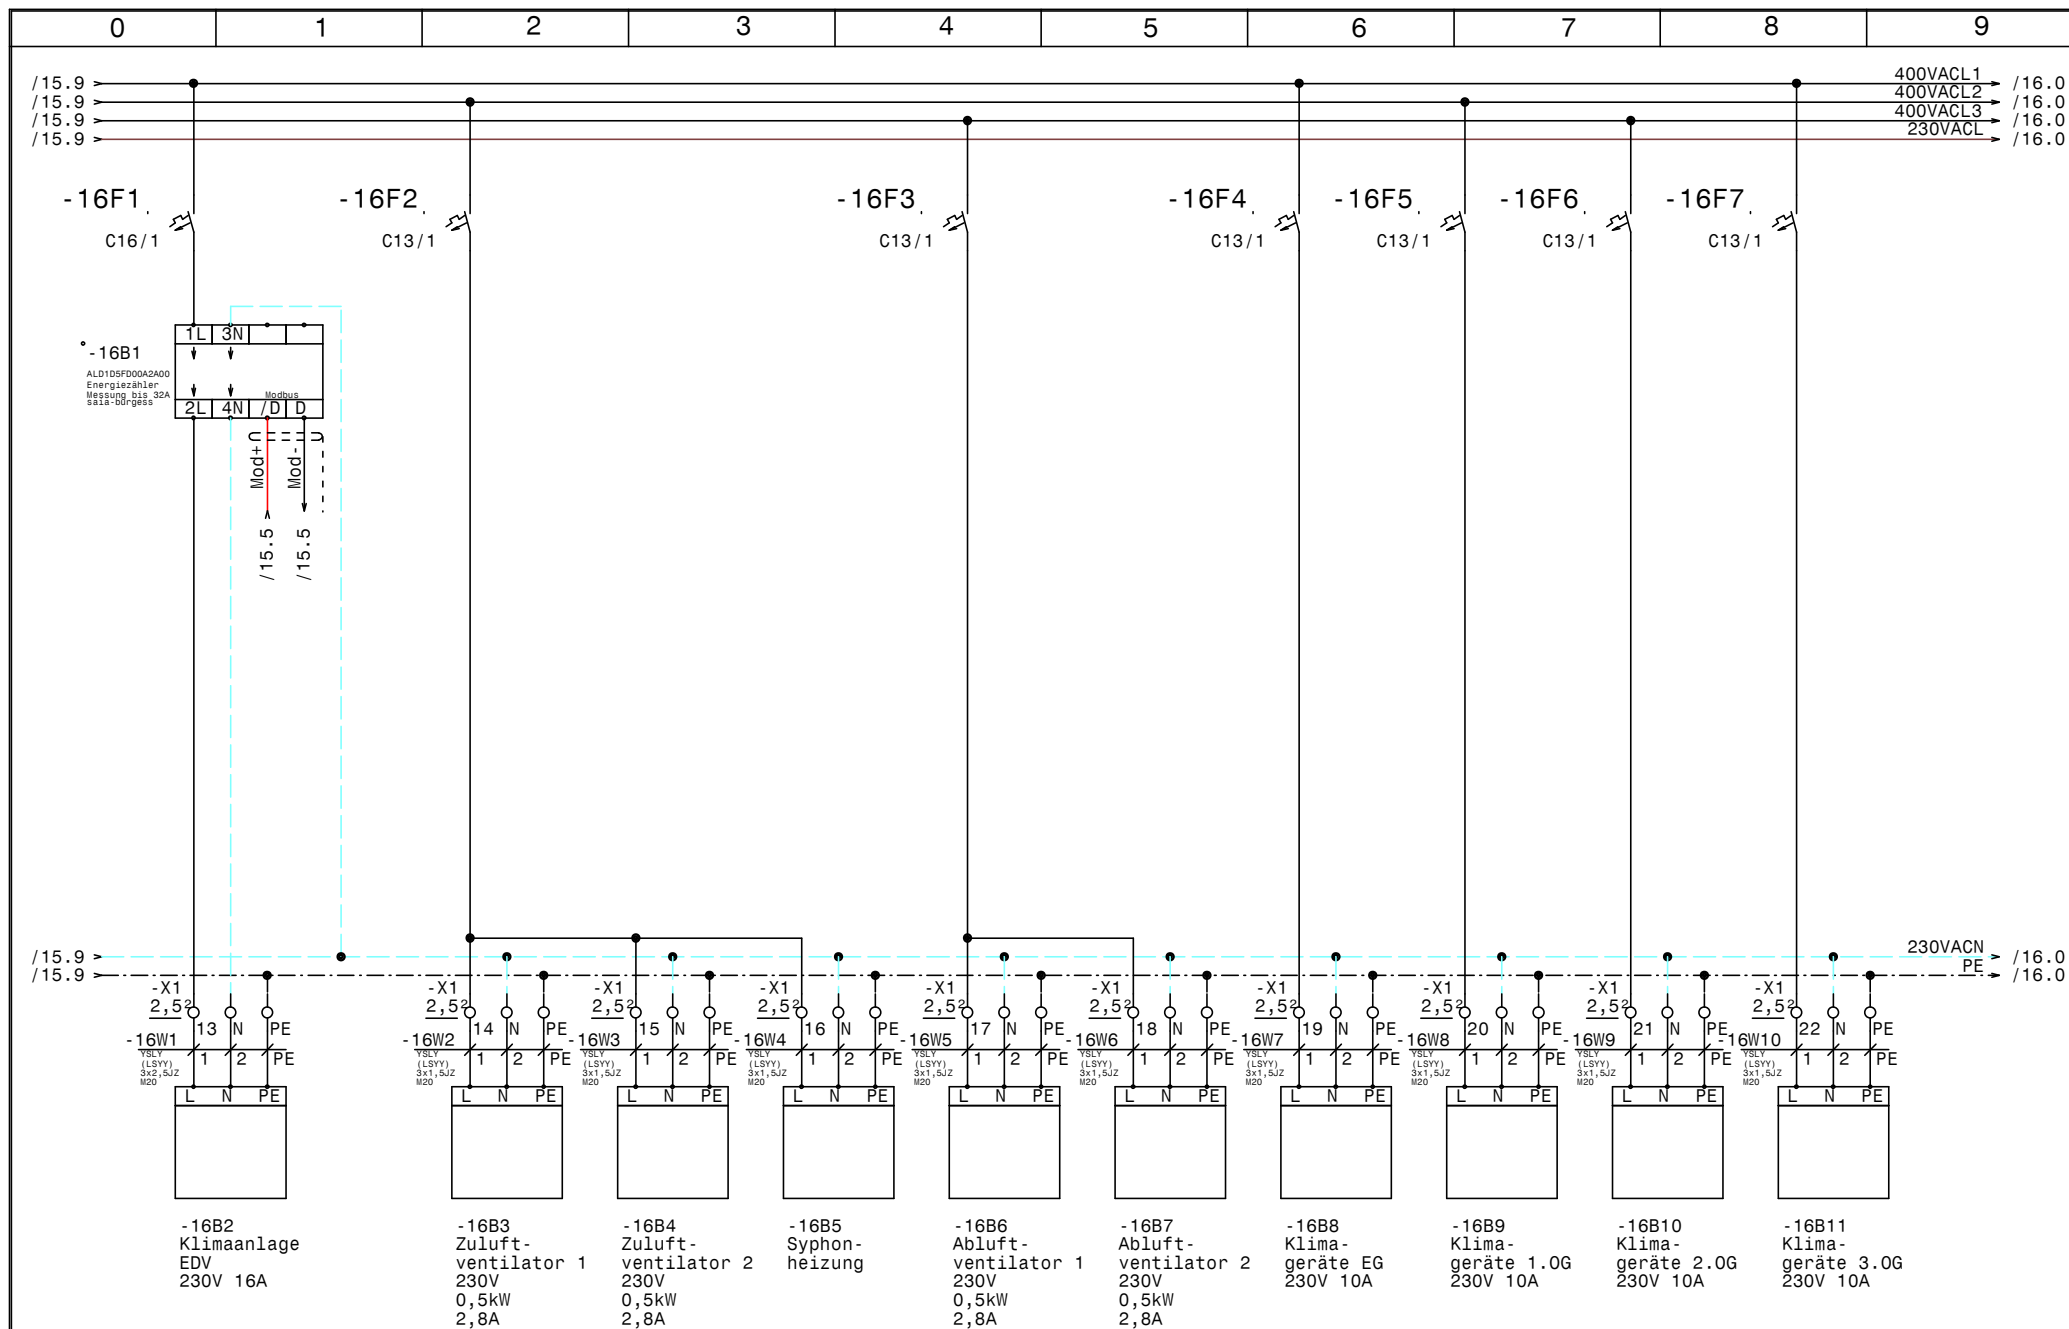

Datum 08.10.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm

elpe
 ELEKTRO
 ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
 Sparkasse Zwetl
 Abgänge Aussengeräte



Zeichn.Nr.:
 356/14
 Blatt 16
 von 16 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge								
6			CLIOL821 XS821-22			-7B1, -3B1, -4B1, -5B1, -6B1, -8B1								
1			CLIOL822 XS821-22 +XSL814			-9B1								
2			CLIOL823 +XS823			-11B1, -10B1								
2			CLIOL-R 824 +XS824-25			-12B1, -13B1								
4	ALE3D5FD10C2A0		Wirkenergiezähler 65A 3p.			-15B5, -1B1, -15B1, -15B3								
1	ALD1D5FD00A2A00		Energiezähler Messung bis 32A			-16B1								
1	LSFI C13/0,03 G		Personnenschutzschalter			-1F1								
1	C6/1		Sicherungsautomaten			-1F2								
1			Glasrohrsicherung			-1F3								
3	C16/3		Sicherungsautomaten			-15F1, -15F2, -15F3								
1	C13/3		Sicherungsautomaten			-15F4								
1	C16/1		Sicherungsautomaten			-16F1								
6	C13/1		Sicherungsautomaten			-16F7, -16F2, -16F3, -16F4, -16F5								
						-16F6								
1			Schrank- leuchte mit Steckdose			-1H1								
1	Signalleuchte rot		Signalglimmlampe rot			-13H1								
1	DILM9-10(230V50HZ)		Schütz			-15K1								
1	700x1900x300		Wandschrank			-0N1								
1			CLAKHAWK640			-2N1								
1			Netzteil			-2N2								
1	LT100 -66,8A AC23		Hauptschalter			-1Q1								
1	CRT2		Trafo 230VAC 24VAC			-1T1								
1	M40		Kabelverschraubung			-1W1								
54	M16		Kabelverschraubung			-8W2, -6W3, -7W2, -7W1, -8W3, -8W4								
						-8W5, -8W1, -4W1, -2W2, -2W3, -2W4								
						-3W1, -3W2, -6W2, -10W5, -2W1, -4W2								
						-4W3, -5W1, -5W2, -8W6, -6W1, -3W3								
						-11W6, -12W5, -12W4, -12W3, -12W2								
						-10W3, -11W7, -8W7, -11W5, -11W4, -11W3								
						-11W2, -11W1, -10W12, -10W11, -9W5								
						-12W1, -10W10, -9W2, -9W4, -9W1, -9W6								
						-10W1, -10W2, -10W4, -10W6, -10W7								
						-10W8, -10W9, -9W3								
		Datum	09.10.14						HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Materialliste				Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hattinger F.										356/14	
		Gepr.											Blatt 1	
		Norm											von 2 Bl.	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
16	M20			Kabelverschraubung		-16W10, -16W3, -16W9, -16W8, -16W7			
						-16W6, -16W5, -16W4, -16W2, -16W1			
						-15W4, -15W3, -15W2, -2V1, -15W1, -2V2			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
14	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
26	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			
1				Steckdose für Modem		-1X1			
44	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-XPE, -X1, -X2			
	</								