

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

KUNDE:

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH



VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz	
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau	
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün	
STEUERSpannung 230VAC:			
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau	
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß	
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß	
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß	
GND, DDC:		blau-weiß	
MESSELEITUNGEN, FÜHLER:		grün	
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange	
FREIENDSPANNUNG:		orange	

Blattverzeichnis

```
006 Modul 4 CLIO821+XS821-22
007 Modul 5 CLIO821+XS821-22
008 Modul 6 CLIO821+XS821-22
009 Modul 7 CLIO822+XS821-22+XSL814
010 Modul 8 CLIO823+XS823
011 Modul 9 CLIO823+XS823
```

012	Modul 10	CLIOL-R824+XS824-25
013	Modul 11	CLIOL-R824+XS824-25
014	Modul 12	CLIOL-R824+XS824-25
015	Reserveblatt	
016	Abgänge Aussengeräte	
017	Abgänge Aussengeräte	




Zeichn.Nr.:

356 / 14

Blatt 0

www.elpe.net

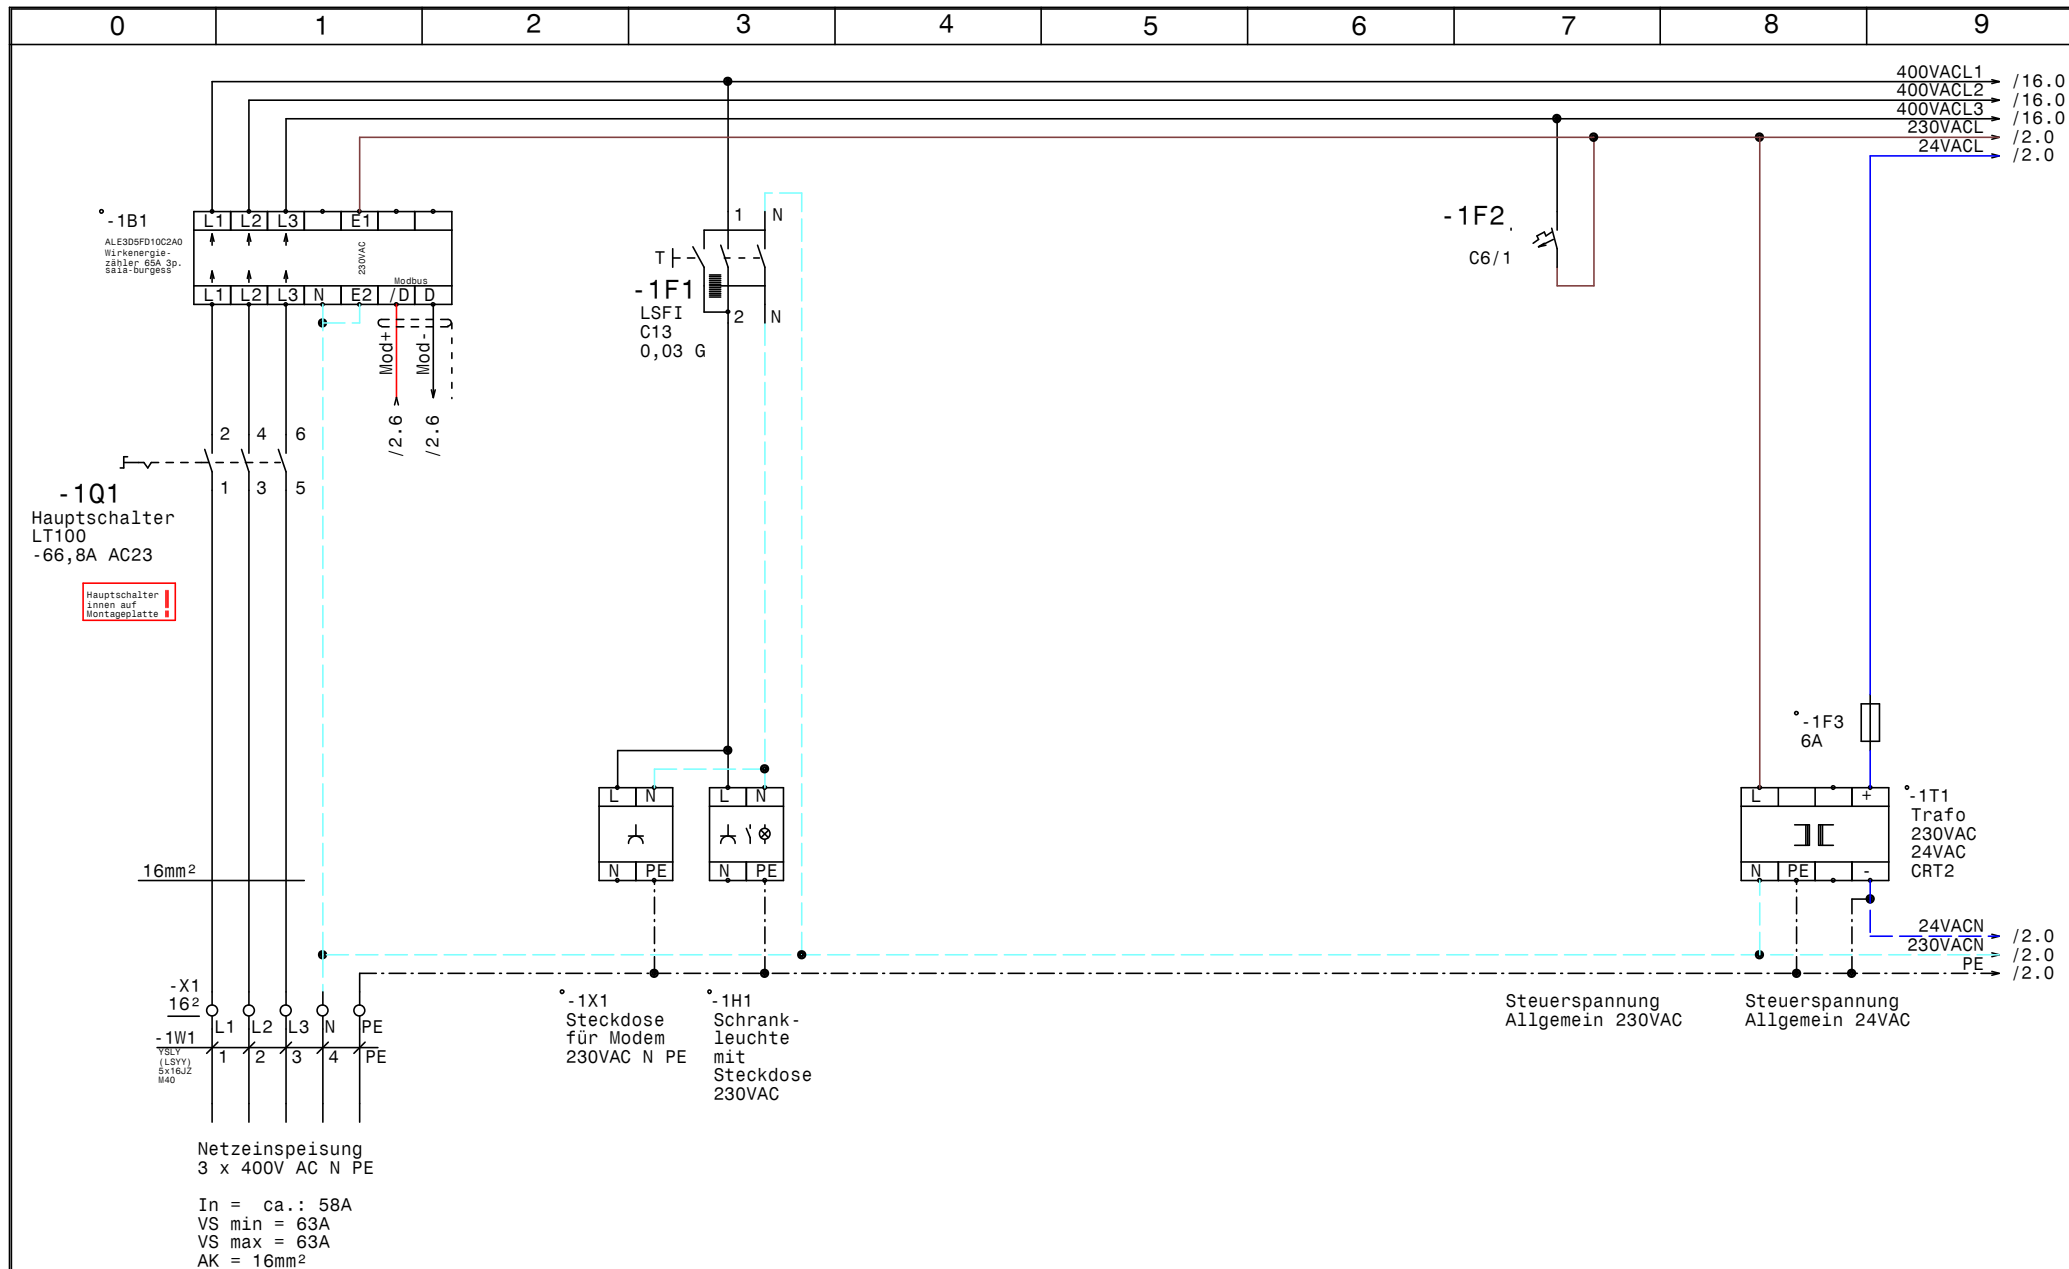


Datum	16.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	
	356/14
	Blatt 1
	von 17 Bl.

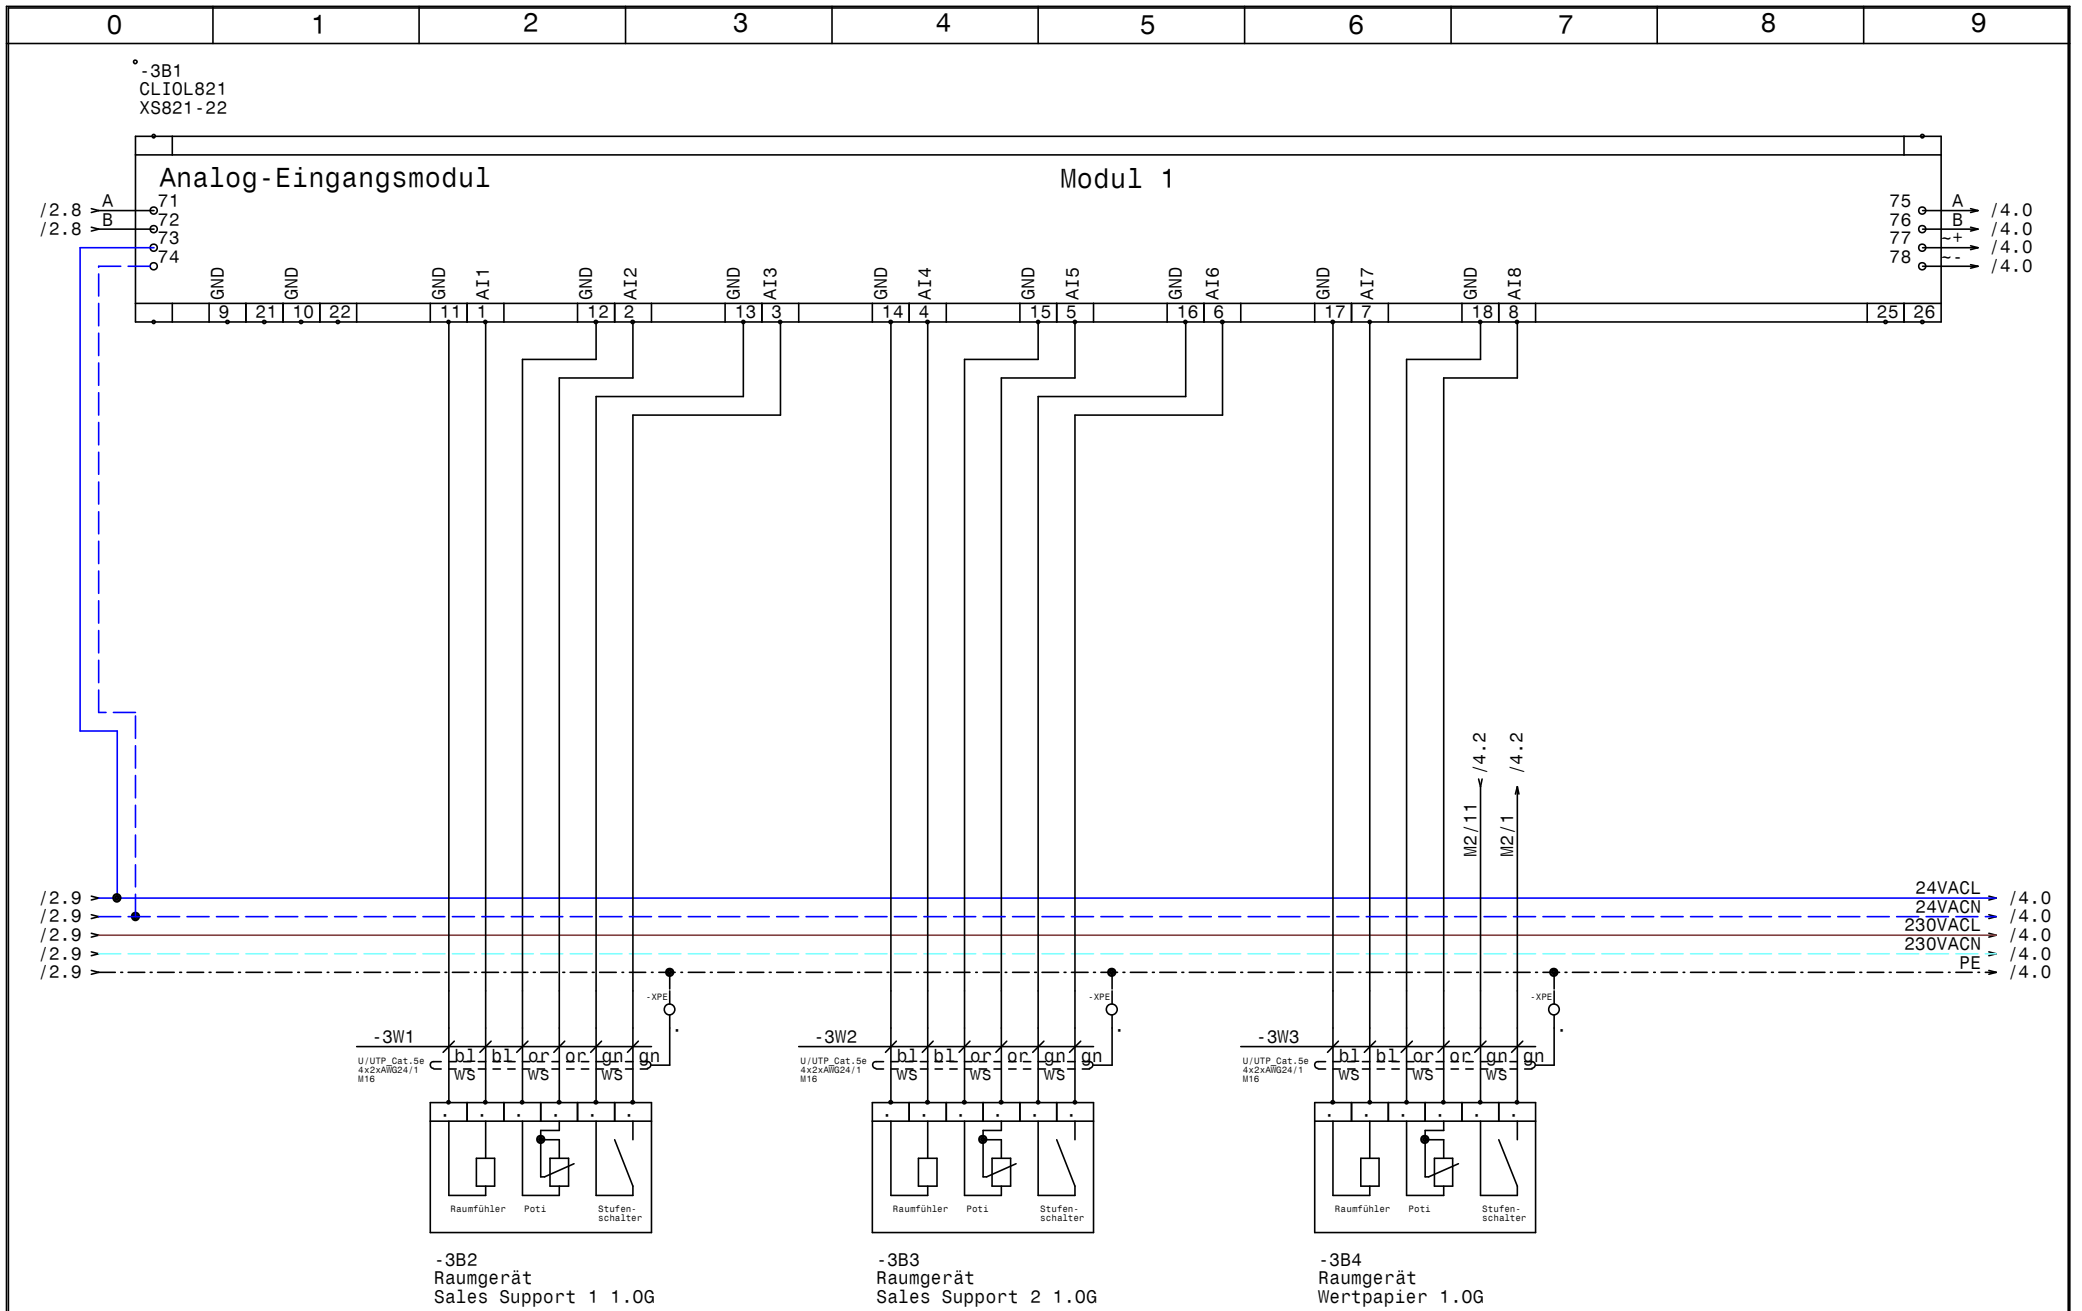

Datum 16.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 1 CLIOL821+XS821-22




Zeichn.Nr.:

356/14

Blatt 3

von 17 Bl.

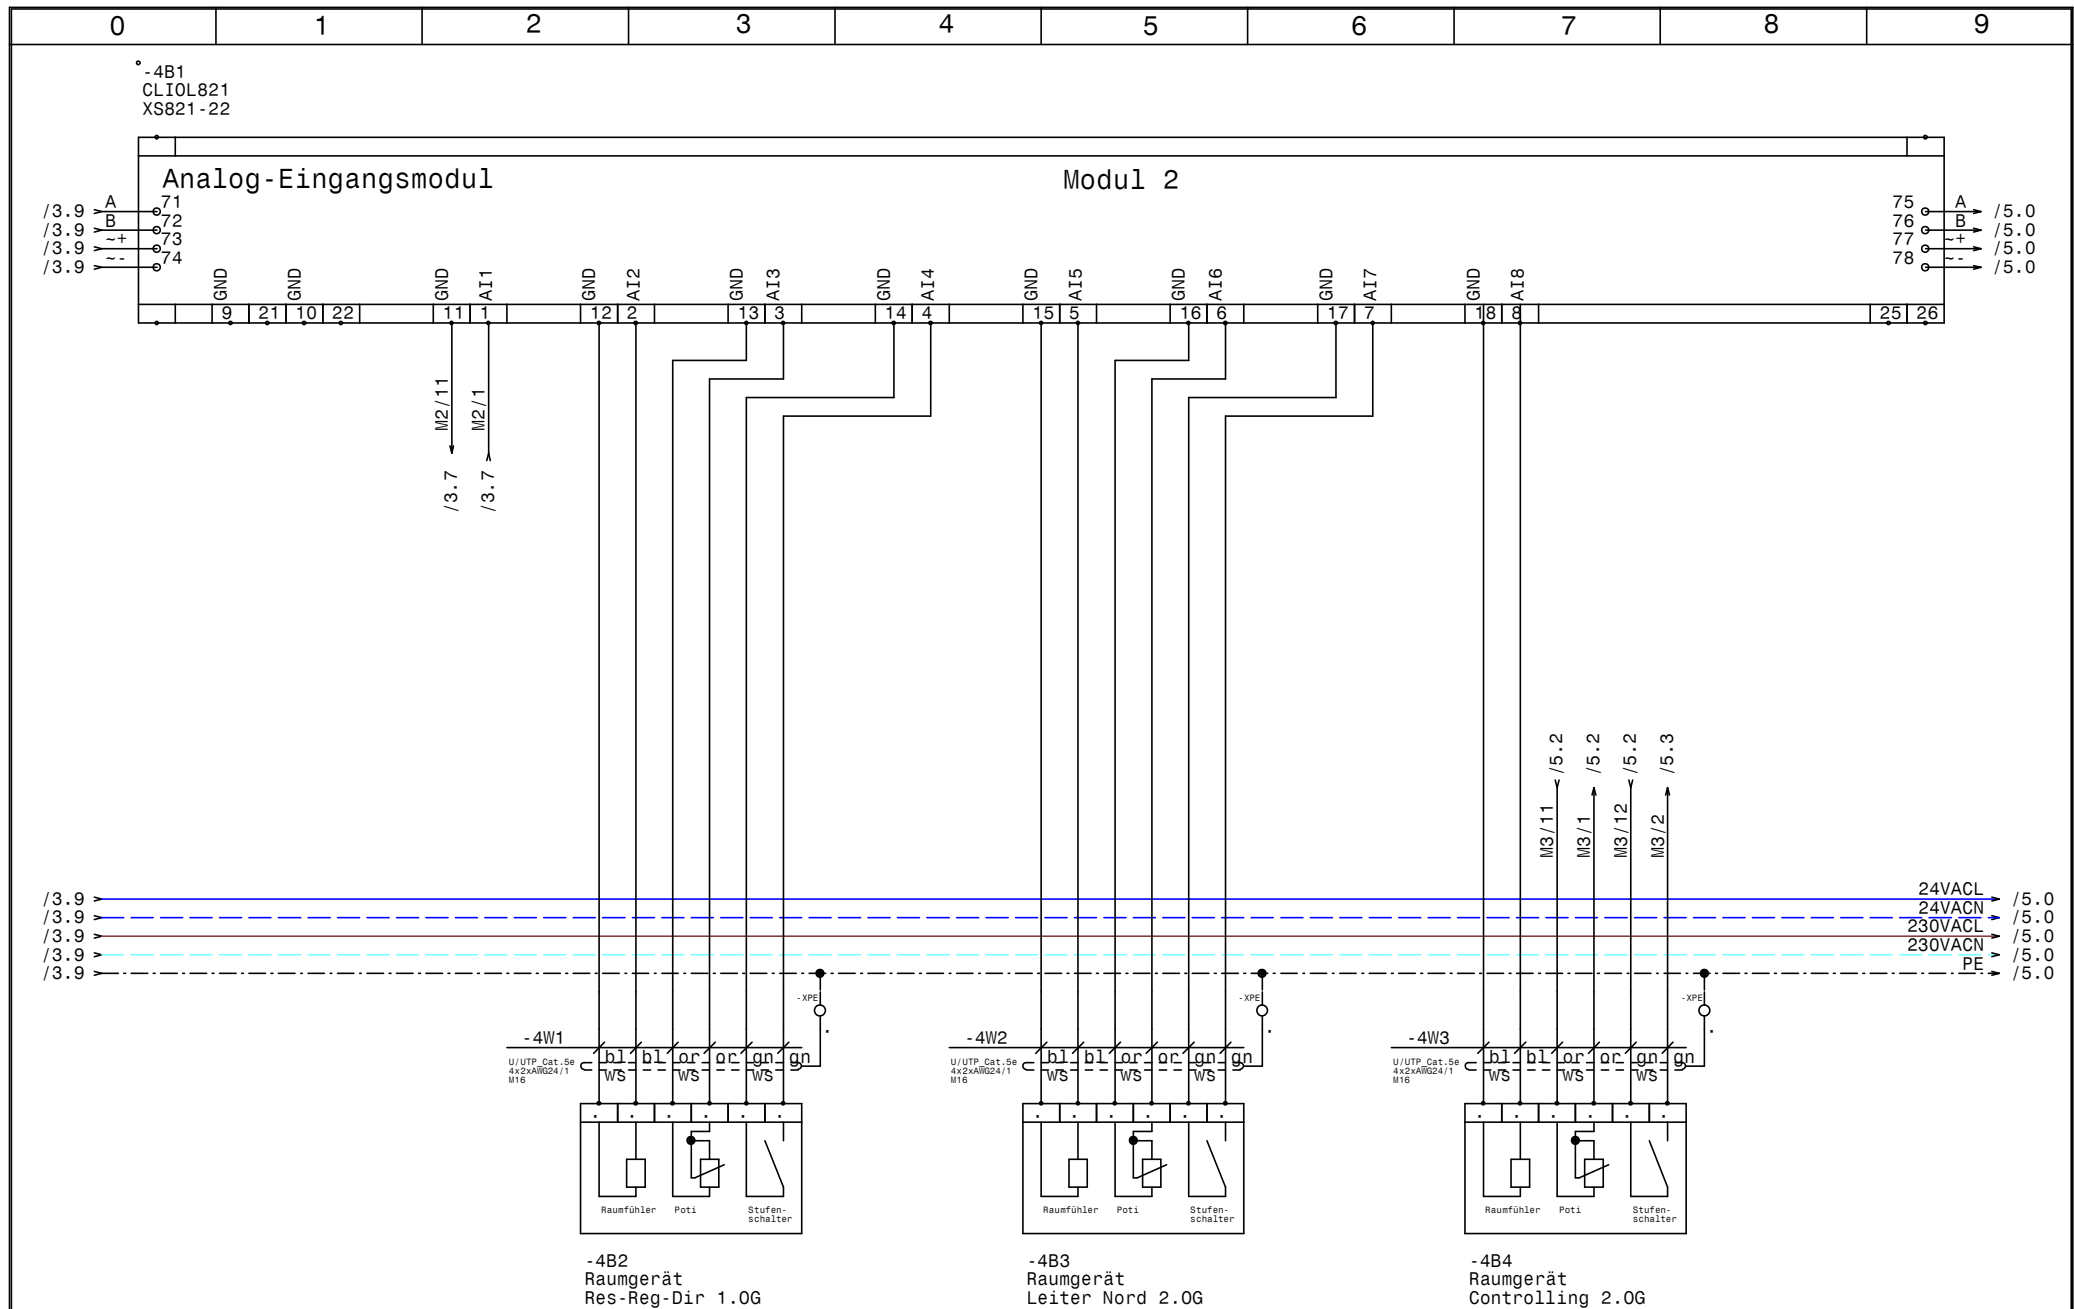


Datum 16.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl
Modul 2 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 4
von 17 Bl.

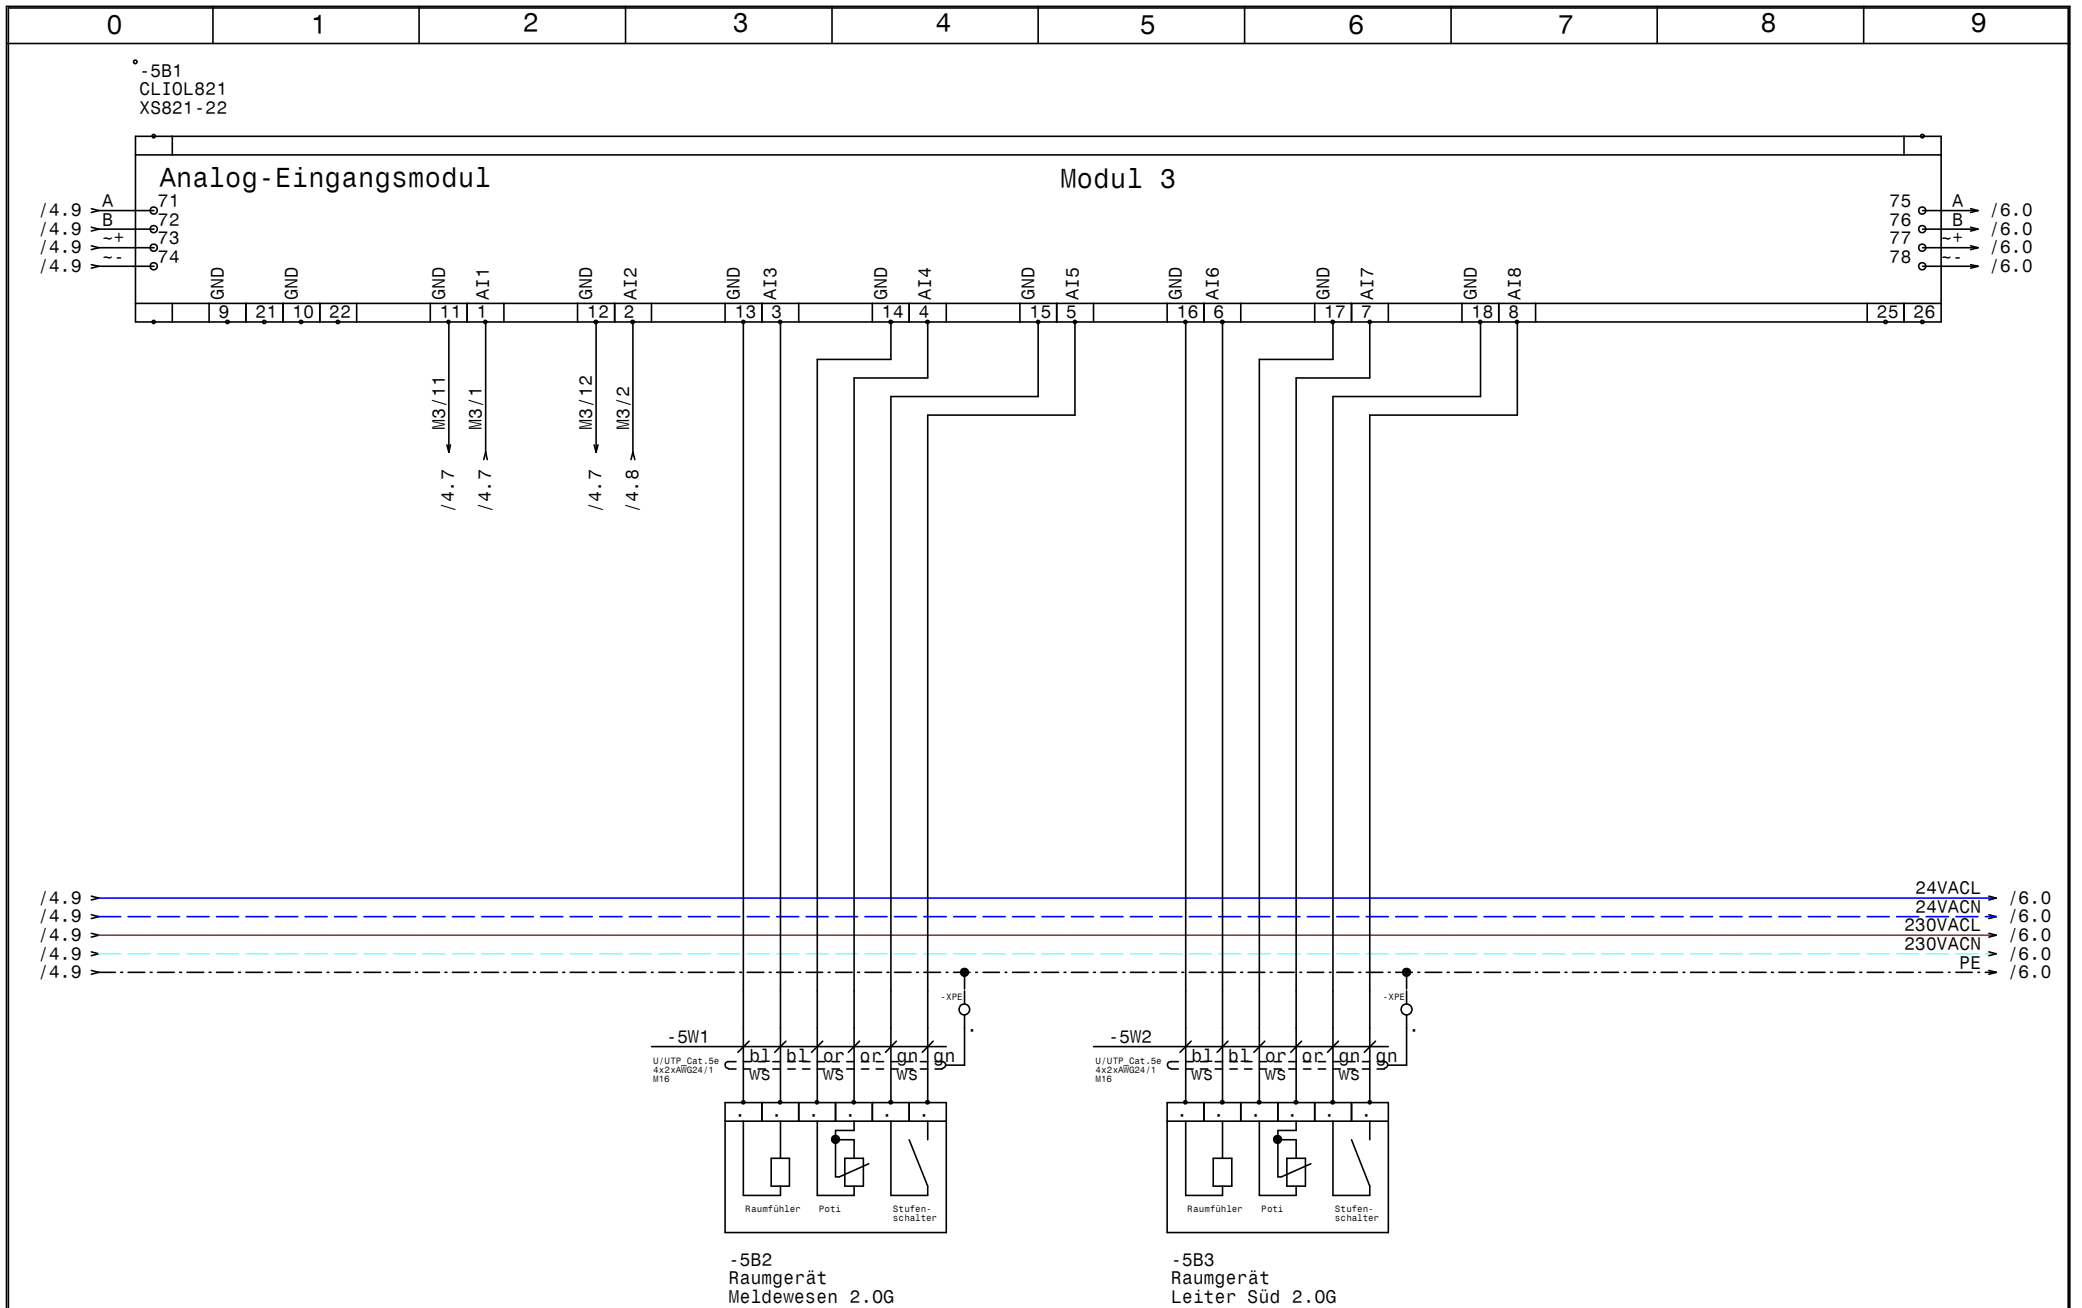

Datum	16.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 3 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:	
356/14	
Blatt 5	
von 17 Bl.	

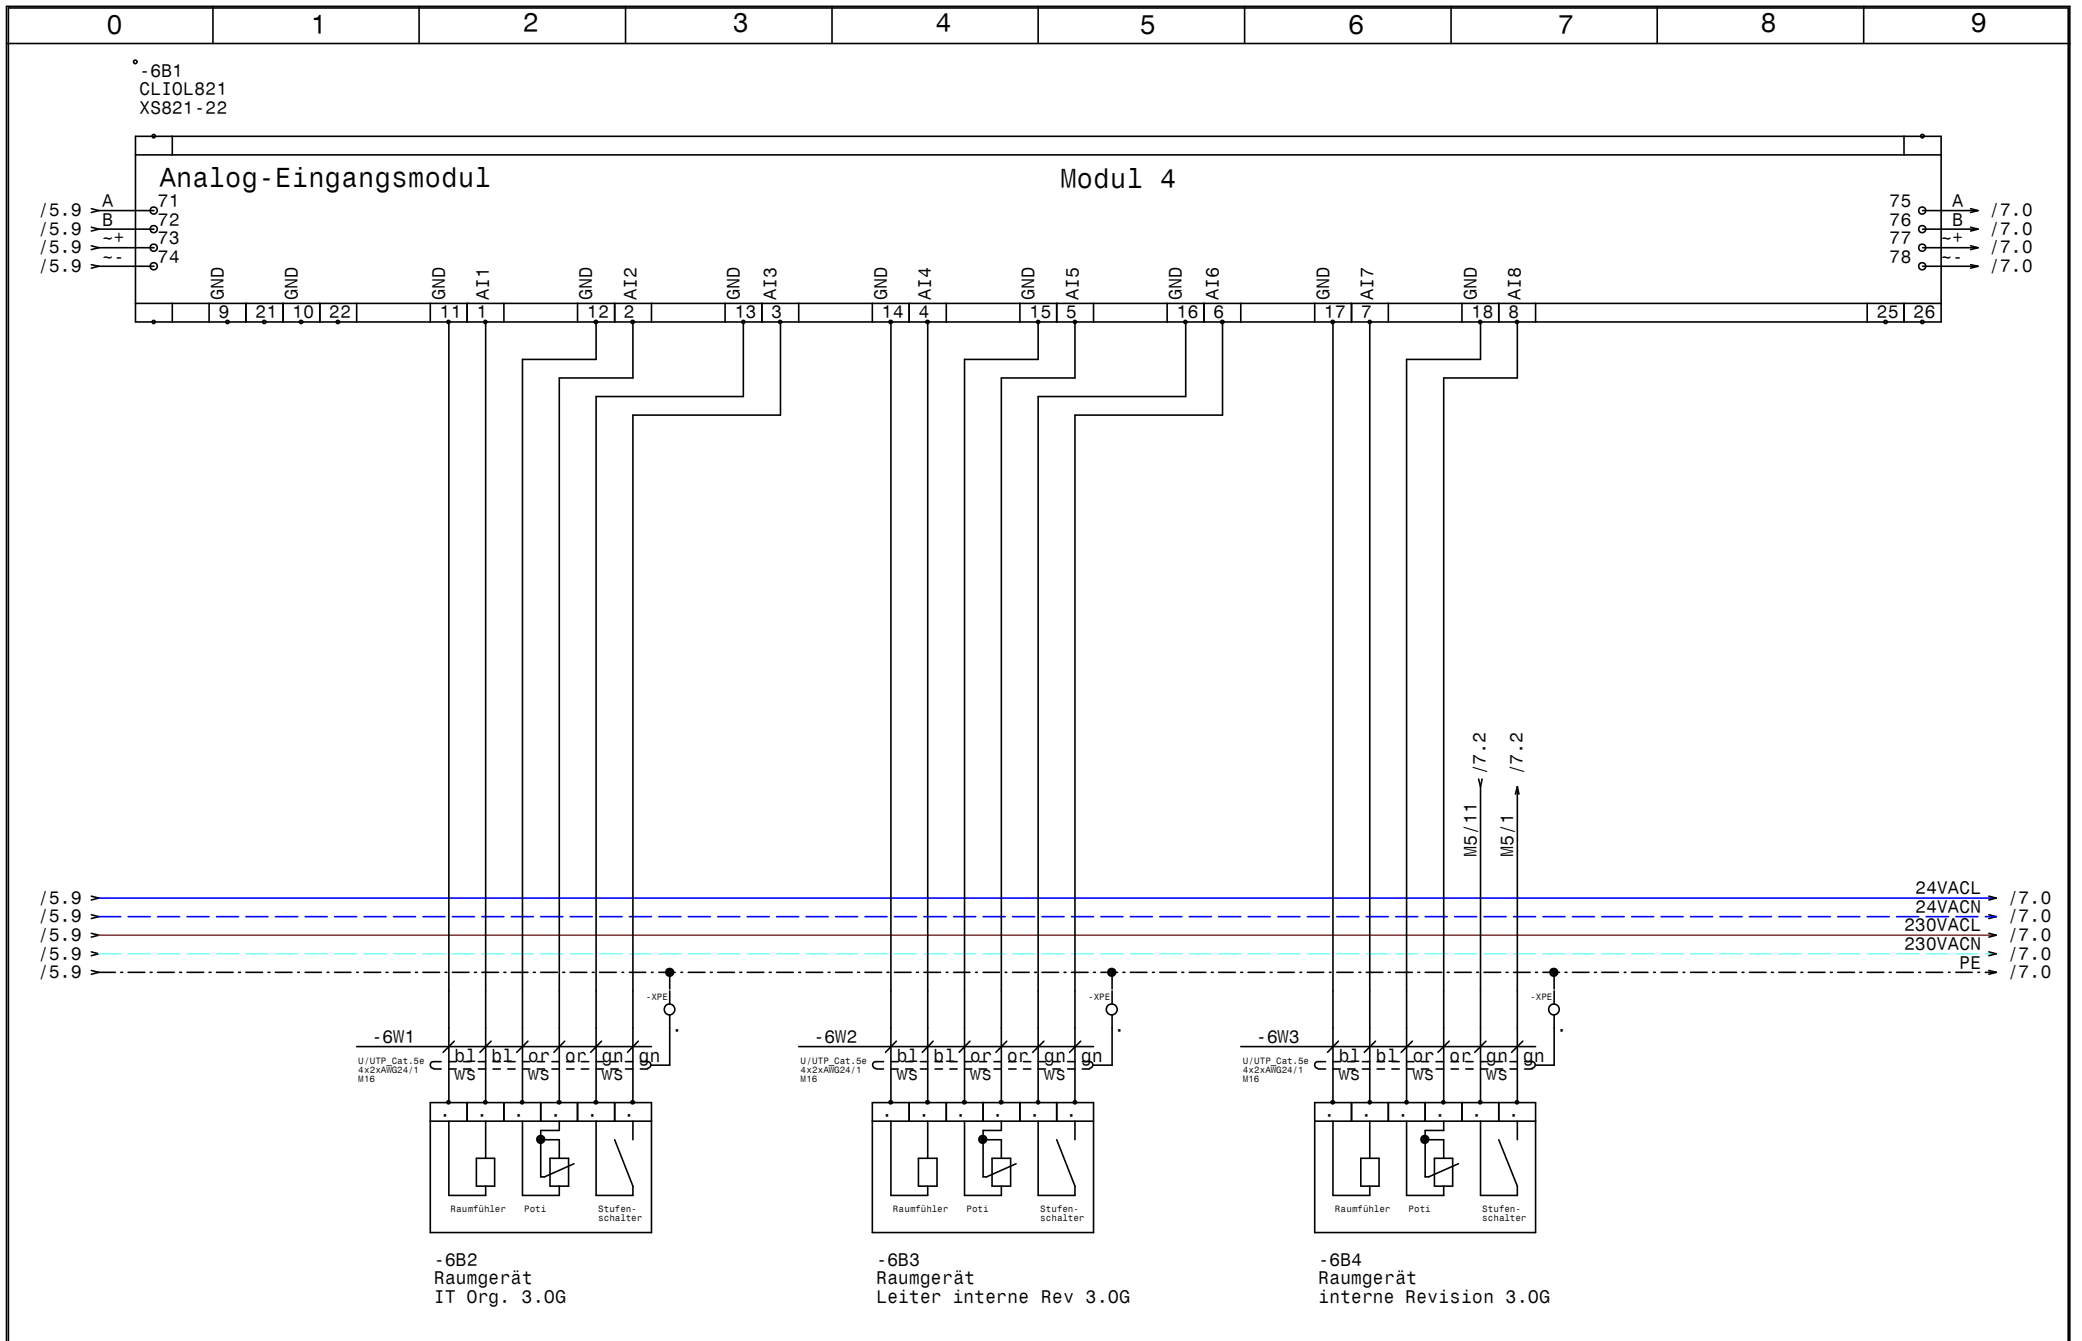

Datum 16.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 4 CLIOL821+XS821-22



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 6
von 17 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

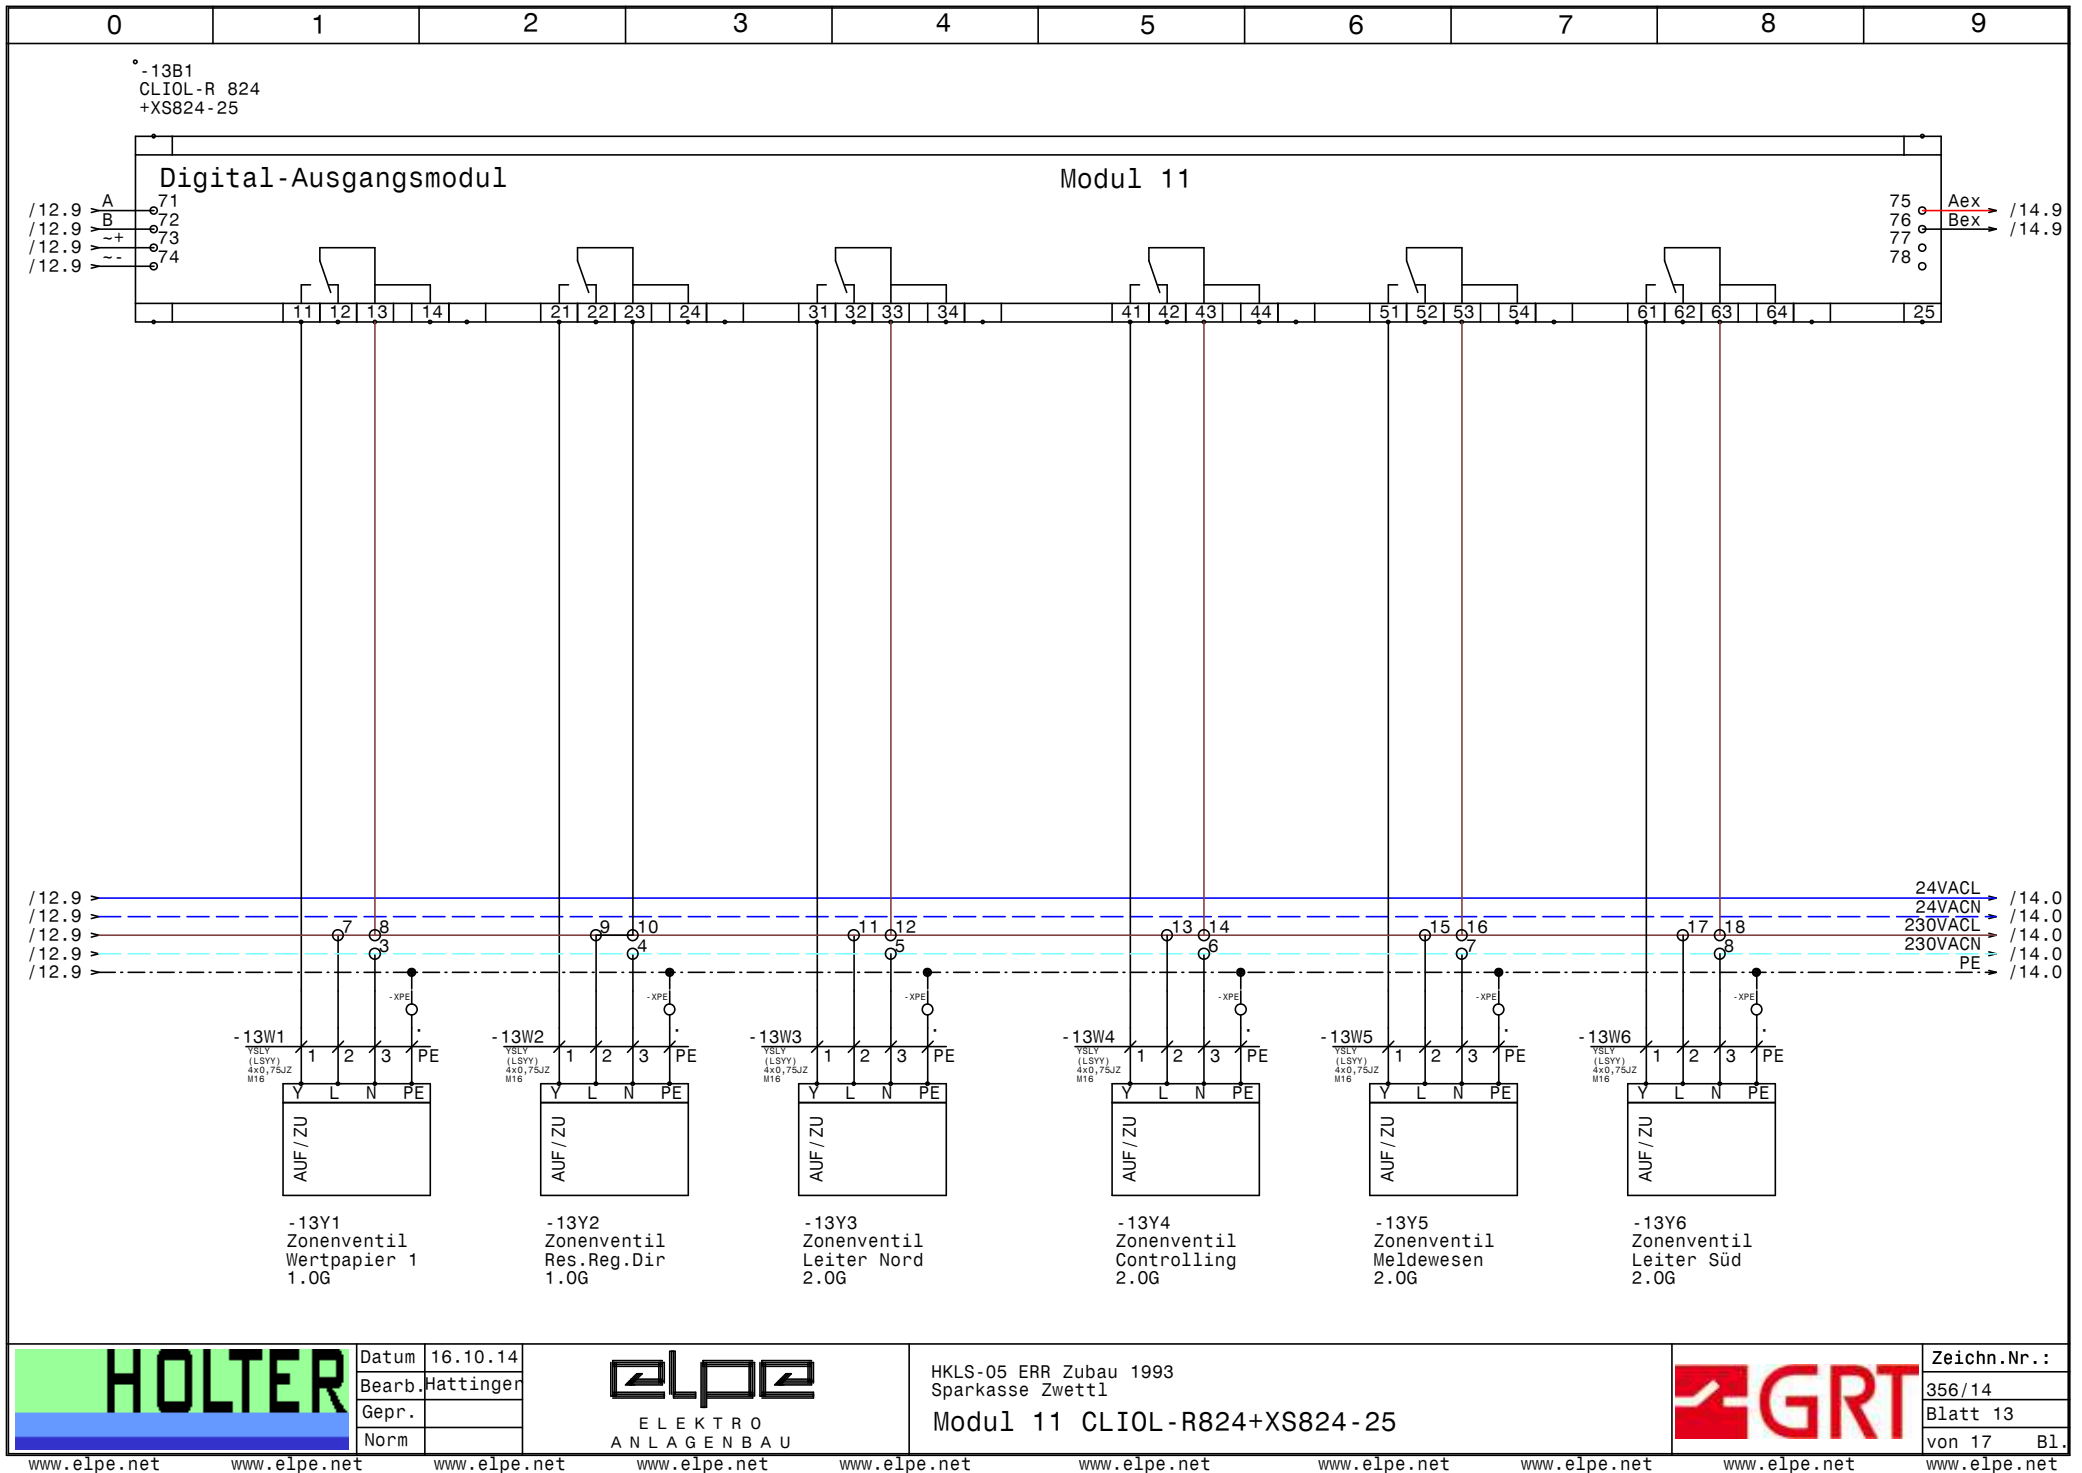

Datum	16.10.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwetl

Modul 11 CLIOL-R824+XS824-25



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 13
von 17 Bl.

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net

www.elpe.net

www.elpe.net


www.elpe.net


www.elpe.net

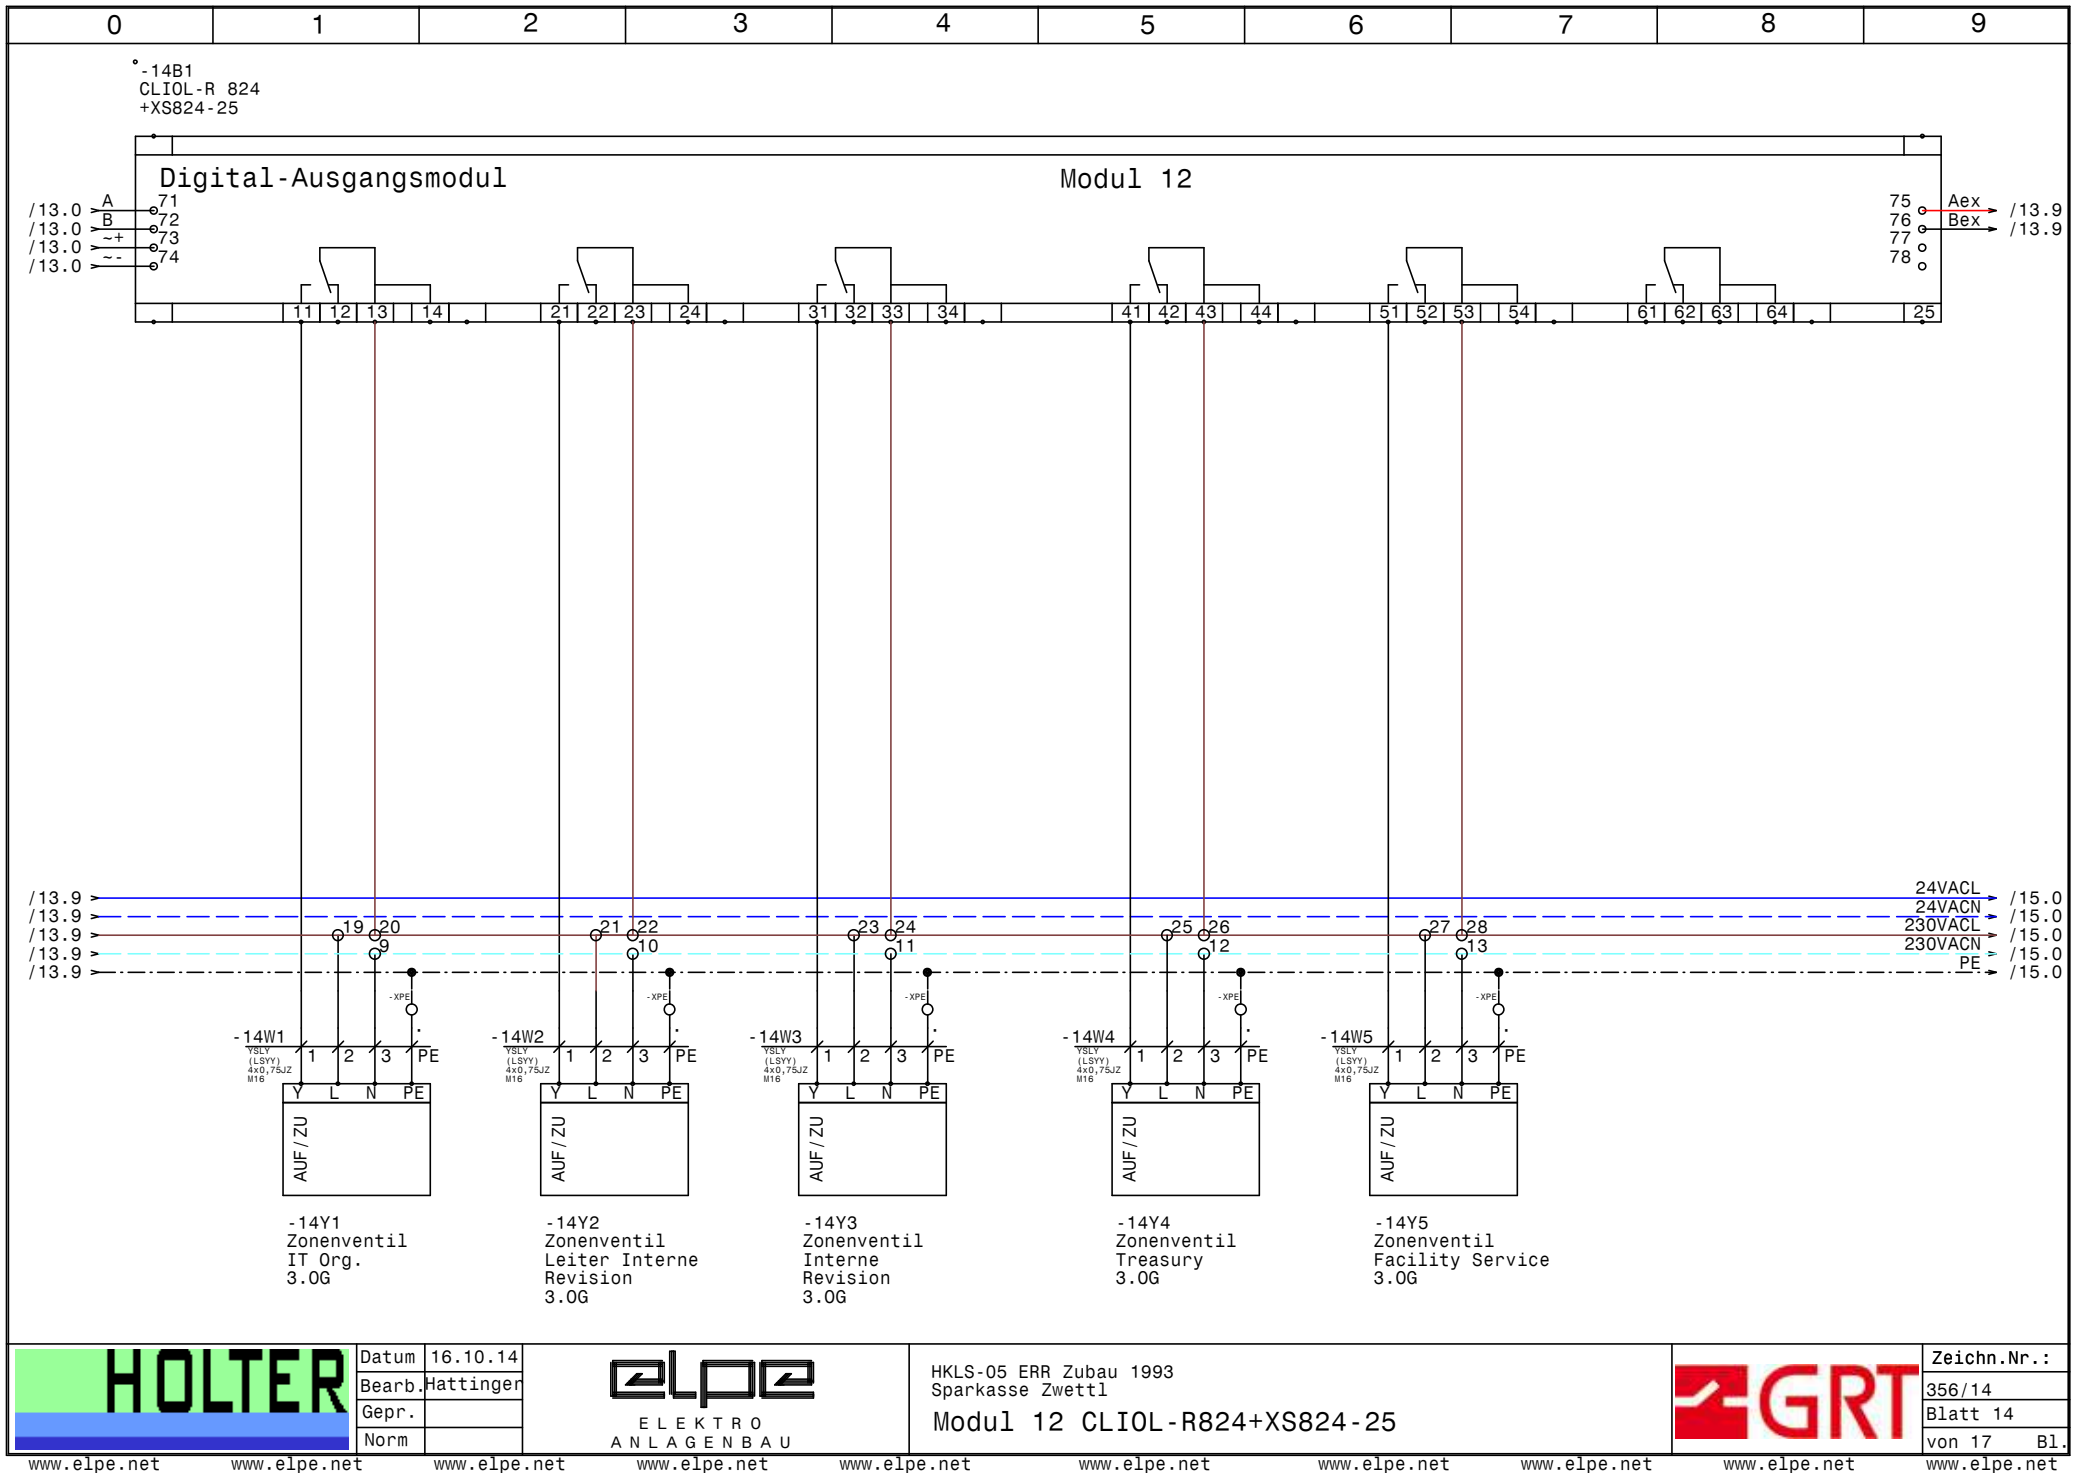

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz Modul 13

[illegible]

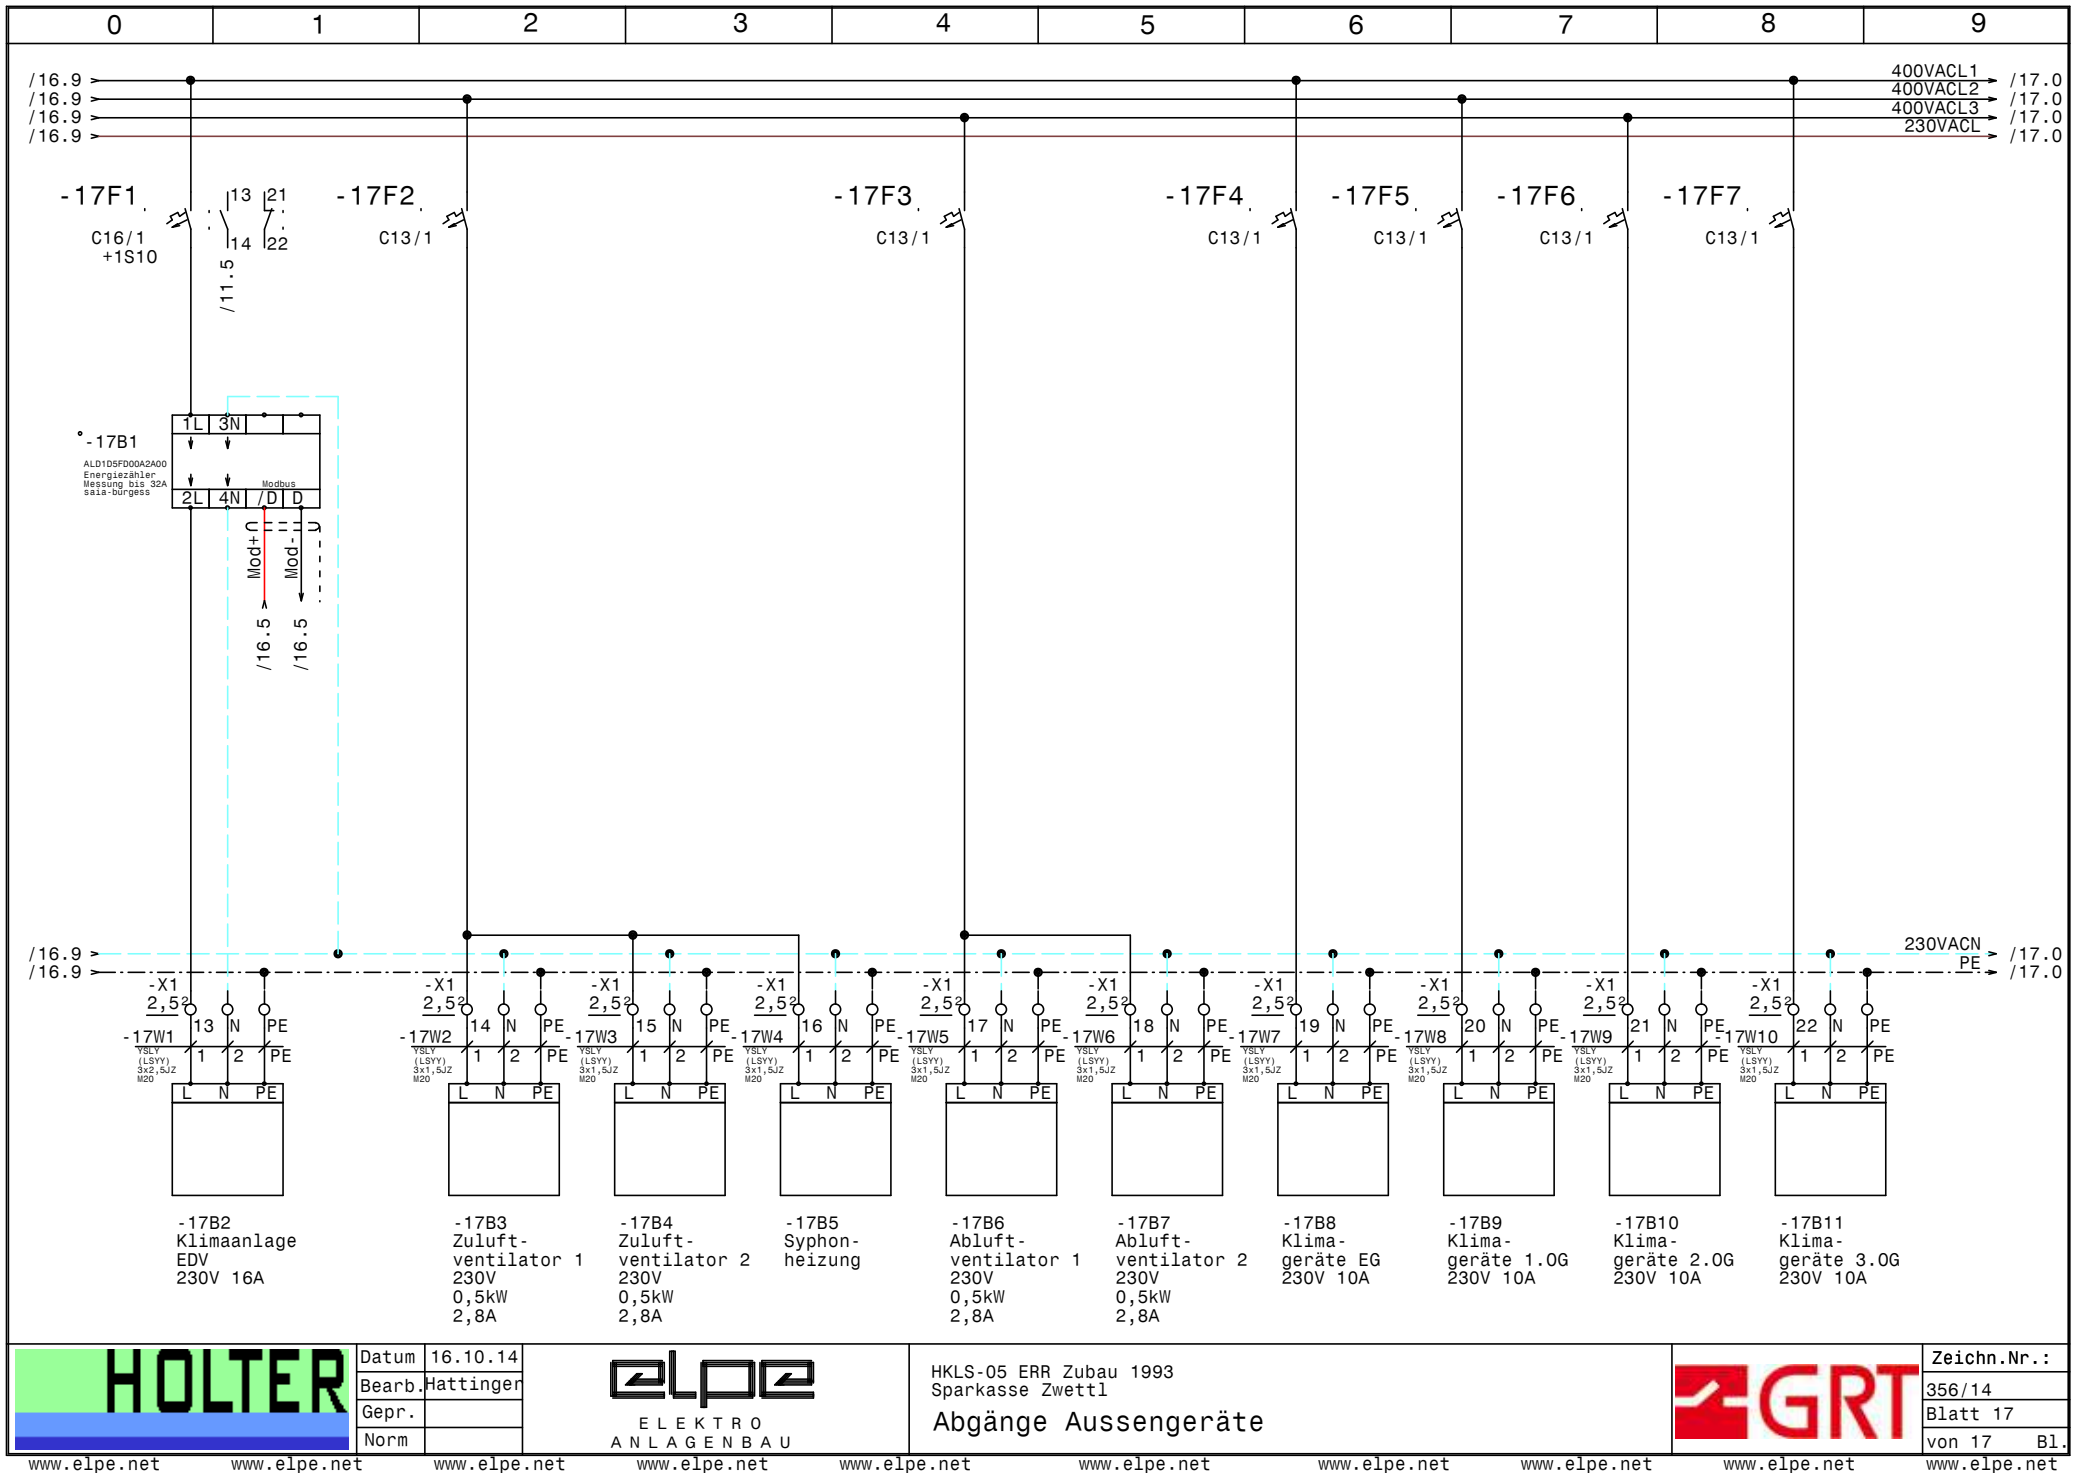

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x16JZ M40	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE				
2		-2W1	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk				
3		-2W2	S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1	1	Ethernet GLT Netzwerk (Reserve)				
4	-2B1	-2W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
5	-2B2	-2W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	LONVerbindung Reserve				
6	-3B2	-3W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Sales Support 1 1.OG				
7	-3B3	-3W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Sales Support 2 1.OG				
8	-3B4	-3W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Wertpapier 1.OG				
9	-4B2	-4W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Res-Reg-Dir 1.OG				
10	-4B3	-4W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter Nord 2.OG				
11	-4B4	-4W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Controlling 2.OG				
12	-5B2	-5W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Meldewesen 2.OG				
13	-5B3	-5W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter Süd 2.OG				
14	-6B2	-6W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät IT Org. 3.OG				
15	-6B3	-6W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Leiter interne Rev 3.OG				
16	-6B4	-6W3	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät interne Revision 3.OG				
17	-7B2	-7W1	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Treasury 3.OG				
18	-7B3	-7W2	U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16	6	Raumgerät Facility Service 3.OG				
19	-8B2	-8W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Reserve				
20	-8B3	-8W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler EDV				
21	-8B4	-8W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Reserve				
22	-8B5	-8W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Reserve				
23	-8B6	-8W5	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Aussenluftfühler				
24	-8B7	-8W6	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Zuluftfühler				
25	-8B8	-8W7	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Abluftfühler				
26	-9B2	-9W1	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 1 Zuluft Leistung				
27	-9B3	-9W2	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 2 Zuluft Leistung				
28	-9B4	-9W3	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 1 Abluft Leistung				
29	-9B5	-9W4	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros Ventilator 2 Abluft Leistung				
30	-9Y1	-9W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung Büros Klappenmotor WRG				
31	-9B6	-9W6	YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros E-Heizregister Leistung				
32	-10B2	-10W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Brandmeldeanlage Freigabe				
33	-10B3	-10W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft DG				
34	-10B4	-10W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft DG				
35	-10B5	-10W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Fortluft DG				
36	-10B6	-10W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 3.OG				
37	-10B7	-10W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 3.OG				
38	-10B8	-10W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 2.OG				
39	-10B9	-10W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Abluft 2.OG				
40	-10B10	-10W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung Büros BSK Zuluft 1.OG				

	Datum	16.10.14		HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Kabelliste		Zeichn.Nr.:		
	Bearb.	Hattinger				356/14		
	Gepr.					Blatt 1		
	Norm					von 2 Bl.		
www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
41	-10B11	-10W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	BSK	Abluft	1.0G
42	-10B12	-10W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	RepSchalter	Zuluft	
43	-10B13	-10W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	RepSchalter	Abluft	
44	-11B2	-11W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	ZULV1	Störung	
45	-11B3	-11W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	ZULV2	Störung	
46	-11B4	-11W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	ABL1	Störung	
47	-11B5	-11W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	ABL2	Störung	
48	-11B6	-11W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	E-Heizregister	Störung	
49	-11B7	-11W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	Aussenluftfilter		
50	-11B8	-11W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	Lüftung	Büros	Abluftfilter		
51	-12B2	-12W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung	Büros	Aussenluftklappe		
52	-12B3	-12W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	Lüftung	Büros	Fortluftklappe		
53	-12Y1	-12W3	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Sales Support 1	1.0G		
54	-12Y2	-12W4	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Sales Support 2	1.0G		
55	-13Y1	-13W1	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Wertpapier 1	1.0G		
56	-13Y2	-13W2	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Res.Reg.Dir	1.0G		
57	-13Y3	-13W3	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Leiter Nord	2.0G		
58	-13Y4	-13W4	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Controlling	2.0G		
59	-13Y5	-13W5	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Meldewesen	2.0G		
60	-13Y6	-13W6	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Leiter Süd	2.0G		
61	-14Y1	-14W1	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	IT Org.	3.0G		
62	-14Y2	-14W2	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Leiter Interne	Revision 3.0G		
63	-14Y3	-14W3	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Interne	Revision 3.0G		
64	-14Y4	-14W4	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Treasury	3.0G		
65	-14Y5	-14W5	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	4	Zonenventil	Facility Service	3.0G		
66	-16B2	-16W1	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aussengerät Nord	9kW 16A			
67	-16B4	-16W2	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aussengerät Süd	9kW 16A			
68	-16B6	-16W3	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	Aussengerät Foyer	EG-Reserve 9kW 16A			
69	-16B7	-16W4	YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20	5	E-Heizregister	400V 3kW 4,3A			
70	-17B2	-17W1	YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20	3	Klimaanlage	EDV 230V 16A			
71	-17B3	-17W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Zuluftventilator 1	230V 0,5kW 2,8A			
72	-17B4	-17W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Zuluftventilator 2	230V 0,5kW 2,8A			
73	-17B5	-17W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Syphonheizung				
74	-17B6	-17W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abluftventilator 1	230V 0,5kW 2,8A			
75	-17B7	-17W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Abluftventilator 2	230V 0,5kW 2,8A			
76	-17B8	-17W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte EG	230V 10A			
77	-17B9	-17W8	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte 1.0G	230V 10A			
78	-17B10	-17W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte 2.0G	230V 10A			
79	-17B11	-17W10	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Klimageräte 3.0G	230V 10A			



Datum 16.10.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm



HKLS-05 ERR Zubau 1993
Sparkasse Zwettl
Kabelliste



Zeichn.Nr.:
356/14
Blatt 2
von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge							
6				CLIOL821 XS821-22		-4B1, -7B1, -8B1, -5B1, -6B1, -3B1							
1				CLIOL822 XS821-22 +XSL814		-9B1							
2				CLIOL823 +XS823		-10B1, -11B1							
3				CLIOL-R 824 +XS824-25		-14B1, -13B1, -12B1							
4	ALE3D5FD10C2A0			Wirkenergiezähler 65A 3p.		-16B3, -16B5, -16B1, -1B1							
1	ALD1D5FD00A2A00			Energiezähler Messung bis 32A		-17B1							
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1							
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2							
1				Glasrohrsicherung		-1F3							
3	C16/3			Sicherungsautomaten		-16F2, -16F1, -16F3							
1	C13/3			Sicherungsautomaten		-16F4							
1	C16/1			Sicherungsautomaten		-17F1							
1	HL1S10			Hilfsschalter Leitungsschutzschalt									
6	C13/1			Sicherungsautomaten		-17F4, -17F3, -17F2, -17F5, -17F6							
						-17F7							
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1							
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-12H1							
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-16K1							
1	700x1900x300			Wandschrank		-0N1							
1				CLAKHAWK640		-2N1							
1				Netzteil		-2N2							
1	LT100 -66,8A AC23			Hauptschalter		-1Q1							
1	CRT2			Trafo 230VAC 24VAC		-1T1							
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1							
64	M16			Kabelverschraubung		-8W2, -7W1, -7W2, -8W1, -8W3, -8W4							
						-8W5, -8W6, -9W1, -9W2, -9W3, -8W7							
						-4W1, -2W1, -10W10, -2W2, -9W4, -2W4							
						-3W1, -2W3, -3W3, -6W3, -4W2, -4W3							
						-5W1, -5W2, -6W1, -6W2, -3W2, -13W4							
						-11W7, -12W1, -12W2, -12W3, -12W4, -9W5							
						-11W6, -10W8, -13W1, -13W5, -13W6							
						-14W1, -14W2, -14W3, -14W4, -14W5							
						-13W2, -10W1, -13W3, -9W6, -11W5, -10W2							
		Datum	16.10.14				HKLS-05 ERR Zubau 1993 Sparkasse Zwettl Materialliste					Zeichn.Nr.:	
		Bearb.	Hattinger F.									356/14	
		Gepr.										Blatt 1	
		Norm										von 2 Bl.	

[illegible]