

Anlage:

Brunnenpumpe

Landena

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1200x2000x500	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSpannung:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Pumpe 1

```
003 CLAK-HAWK630
004 Modul 1 CLIOL821+XS821-22
005 Modul 2 CLIOL822+XS821-22+XSL814
```

006	Modul 3	CLIOL823+XS823
007	Modul 4	CLIOL-R824+XS824-25




Datum	02.12.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Brunnenpumpe
Landena
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
450/14	
Blatt 0	
von 7	Bl.
www.elpe.net	

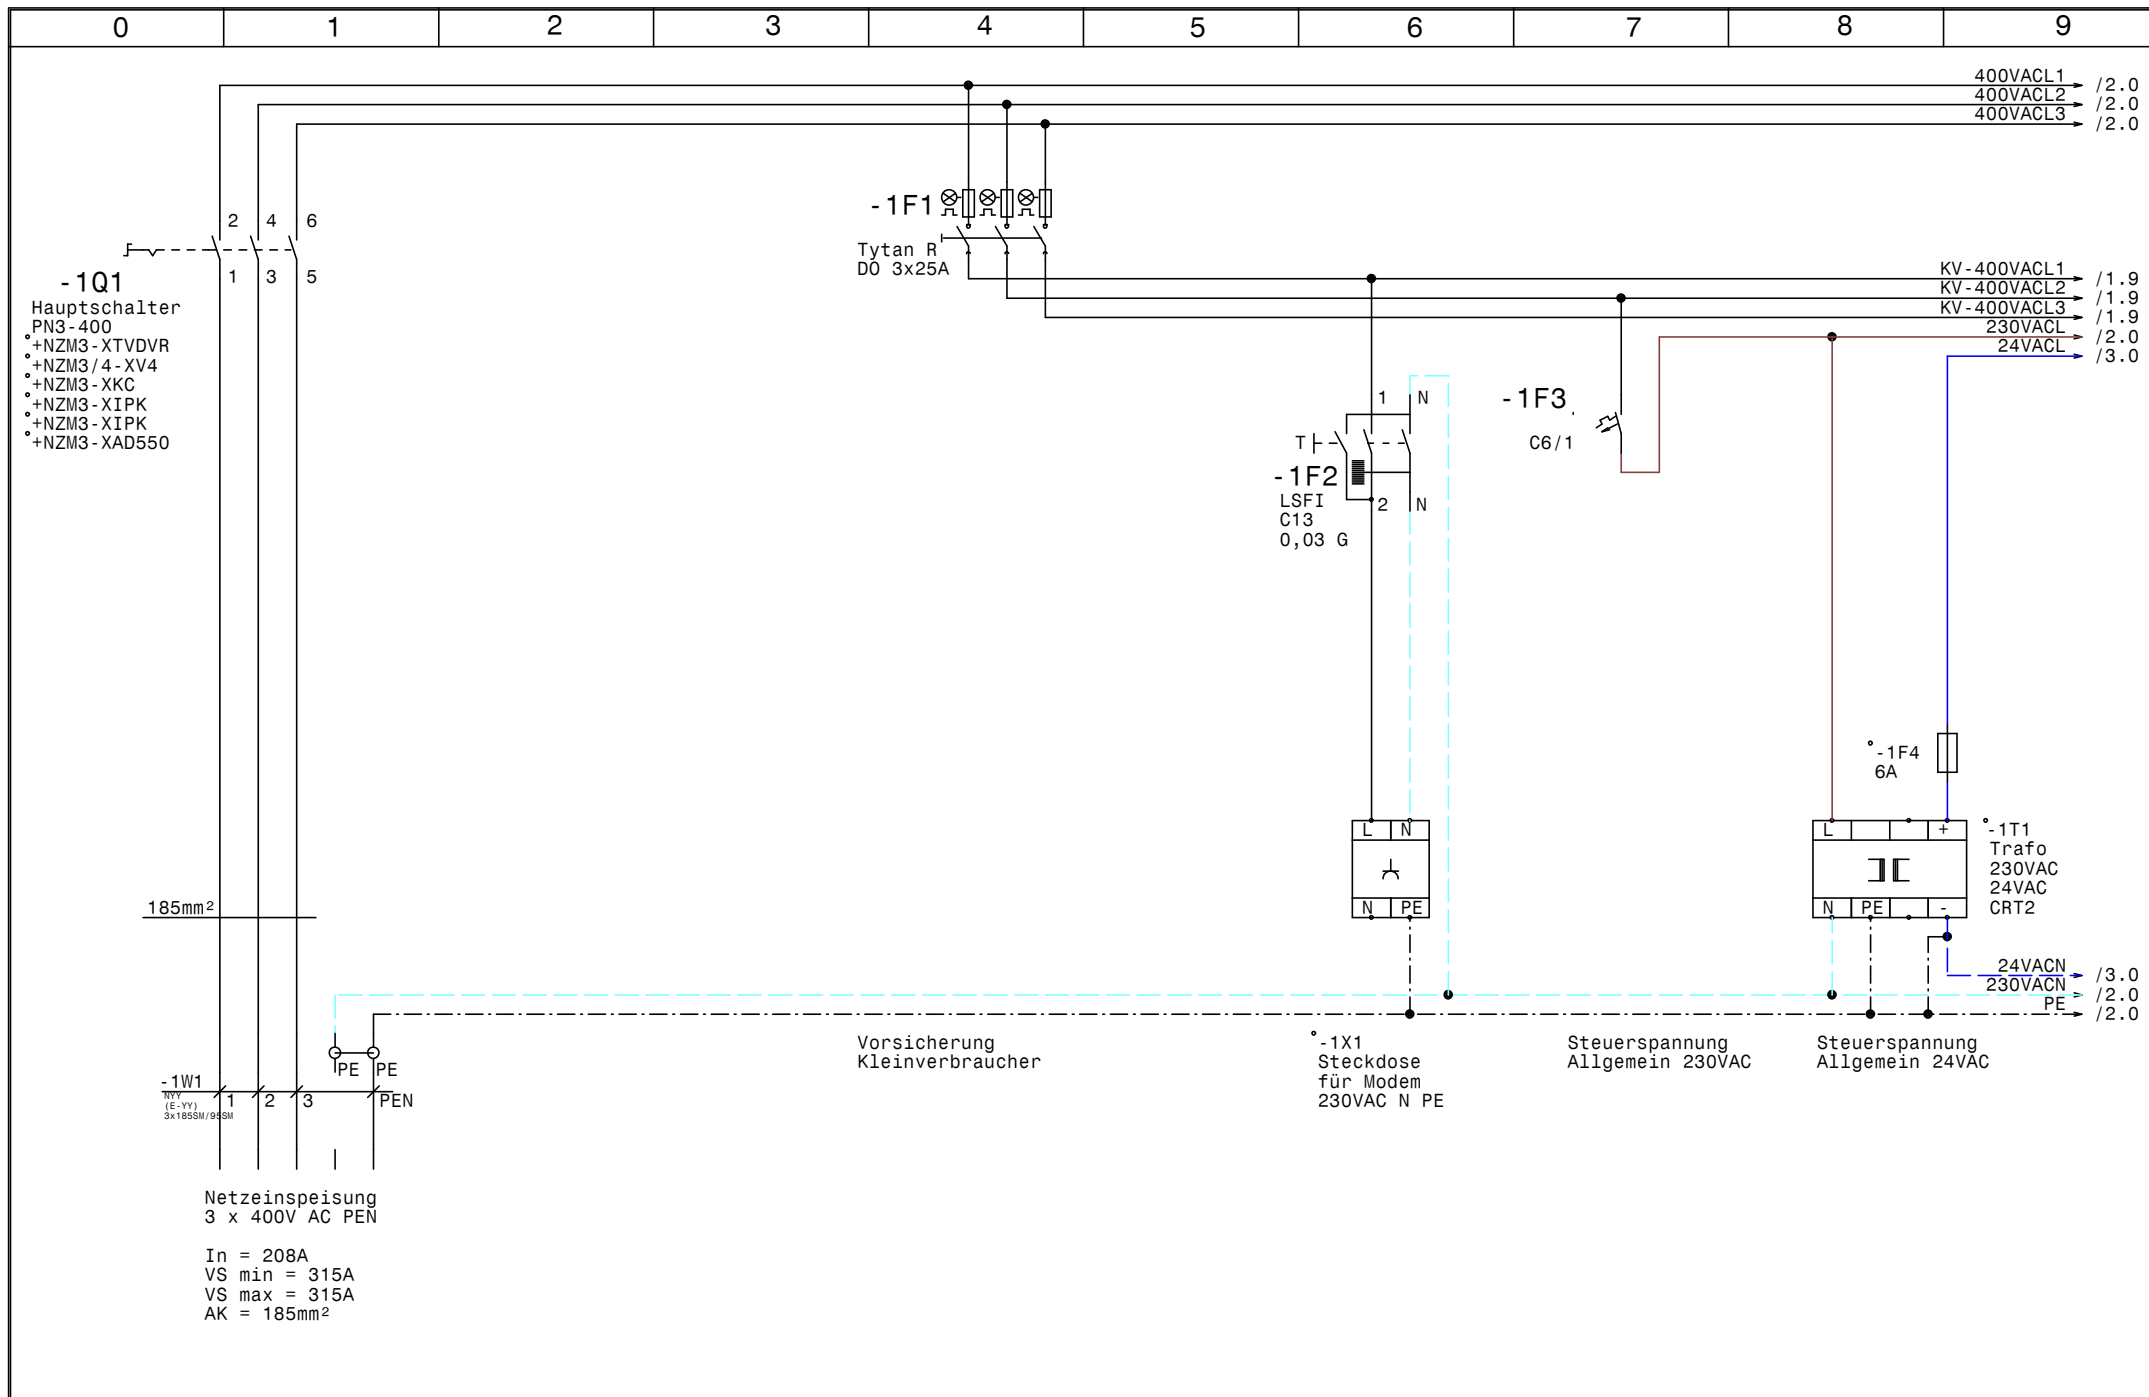


Datum	02.12.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Brunnenpumpe
Landena
Netzanschluß



Zeichn.Nr.:	450/14
Blatt	1
von 7	B1.

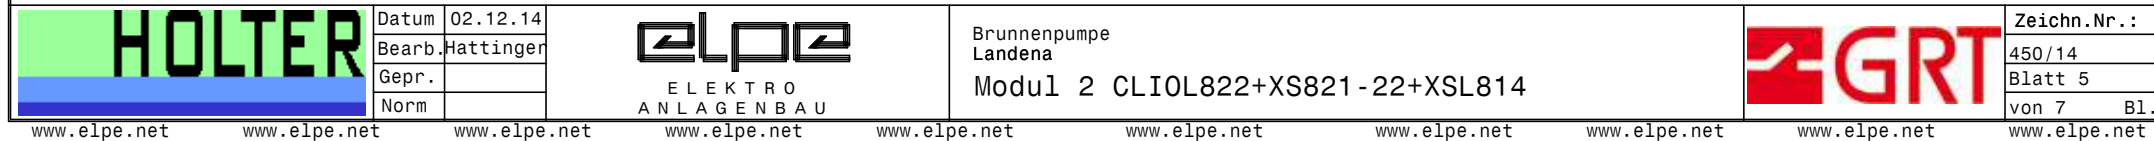

	Datum	02.12.14		Brunnenpumpe Landena Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				450/14
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.