

Anlage:

HKLS-03 Turnhalle

VS-HS Trieben

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELL NR. / DATUM:

KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus Sicherheitsgründen notwendig sein, ist dies dem Benutzer zu Lasten zu stellen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage und sämtliche Schutzkleinrichtungen (Störüberwachungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachziehen!)

Anlagenbezeichnungen:

H01	Kesselfolge	H18	Transfer Sauna
H02	Klassen VS Ost	L01	Lüftung Buffet
H03	Klassen VS Süd	L02	Lüftung Turnhalle NEU
H04	Turnsaal VS RAD		
H05	Wohnung VS		
H06	Wohnung Amtsgebäude		
H07	Büro Amtsgebäude		
H08	Buffet Rad		
H09	Turnhalle NEU Rad		
H10	Frischwasserstation Turnhalle		
H11	Boiler HS (Frischwasserstation)		
H12	Transfer HS		
H13	Klassen HS Süd		
H13	Klassen HS Süd		
H15	HS DG Süd		
H16	WC und Gänge		
H17	Klassen HS_KG		

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Steuerspannung
003	LON
004	Modul 1 - AI
005	Modul 2 - AI
006	Modul 3 - AO

```
007 Modul 4 - AO
008 Modul 5 - DI
009 Modul 6 - DI
010 Modul 7 - DI
011 Modul 8 - DO
012 Modul 9 - DO
013 Modul 10 - DO
```

014	Reserveblatt
015	UWP
016	L02 Lftg. Turnhalle Rotationstauscher
017	L01 Lftg. Buffet ZLFV + ABLV
018	L02 Lftg. Turnhalle ZLFV + ABLV
019	L03 Garderobe Ablüfter




Datum	07.09.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-03 Turnhalle
VS-HS Trieben
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	
204/15	
Blatt 0	
von 19	Bl.
www.elpe.net	

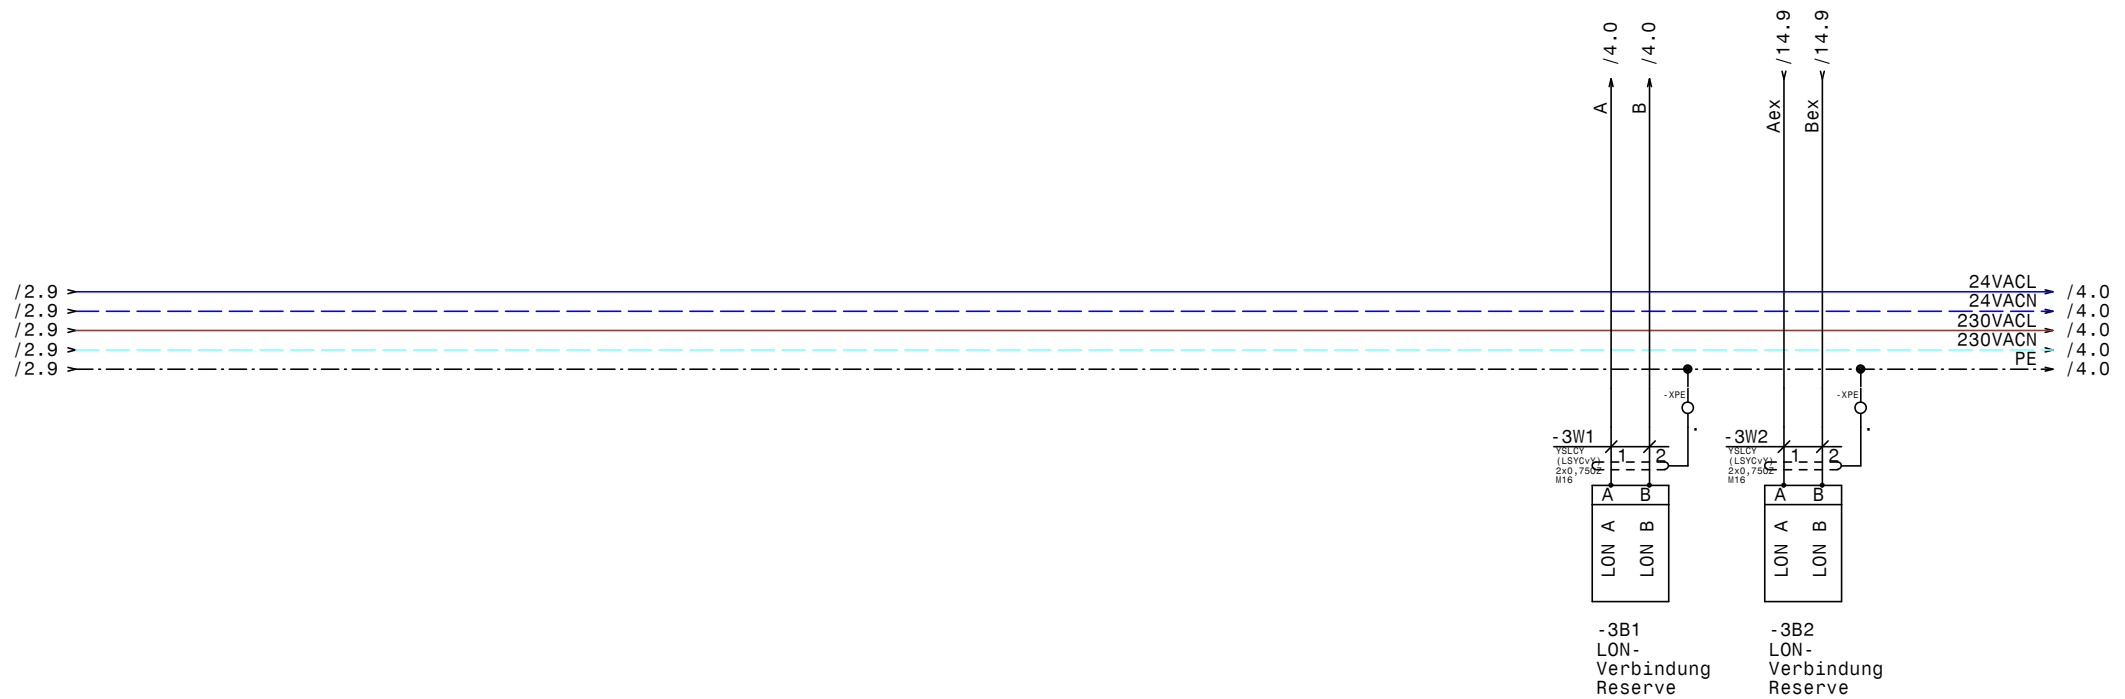

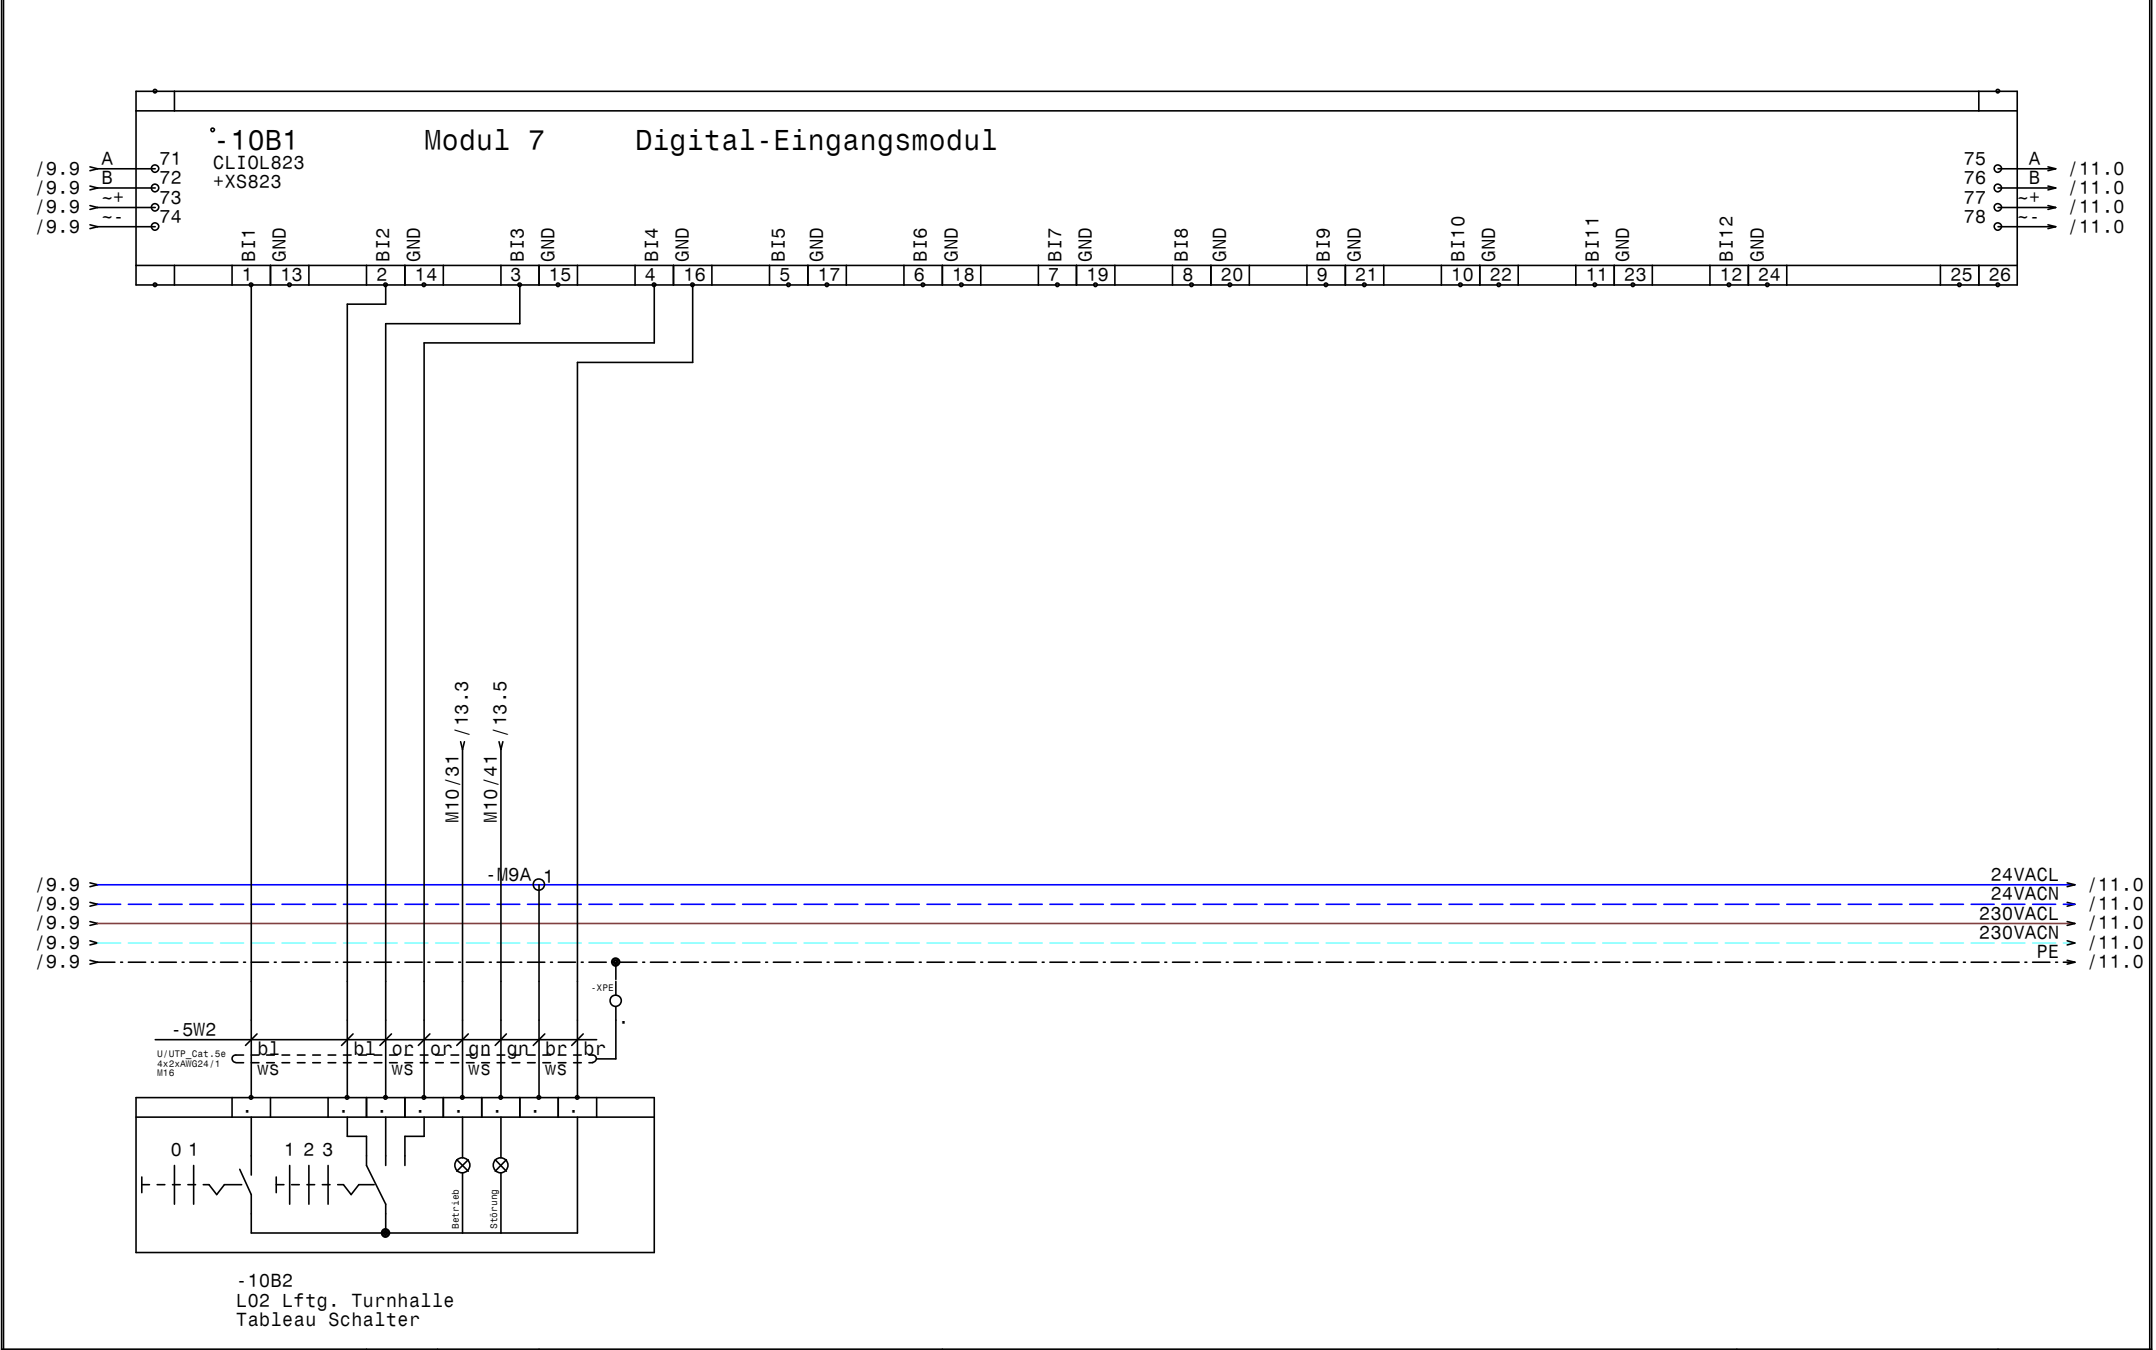

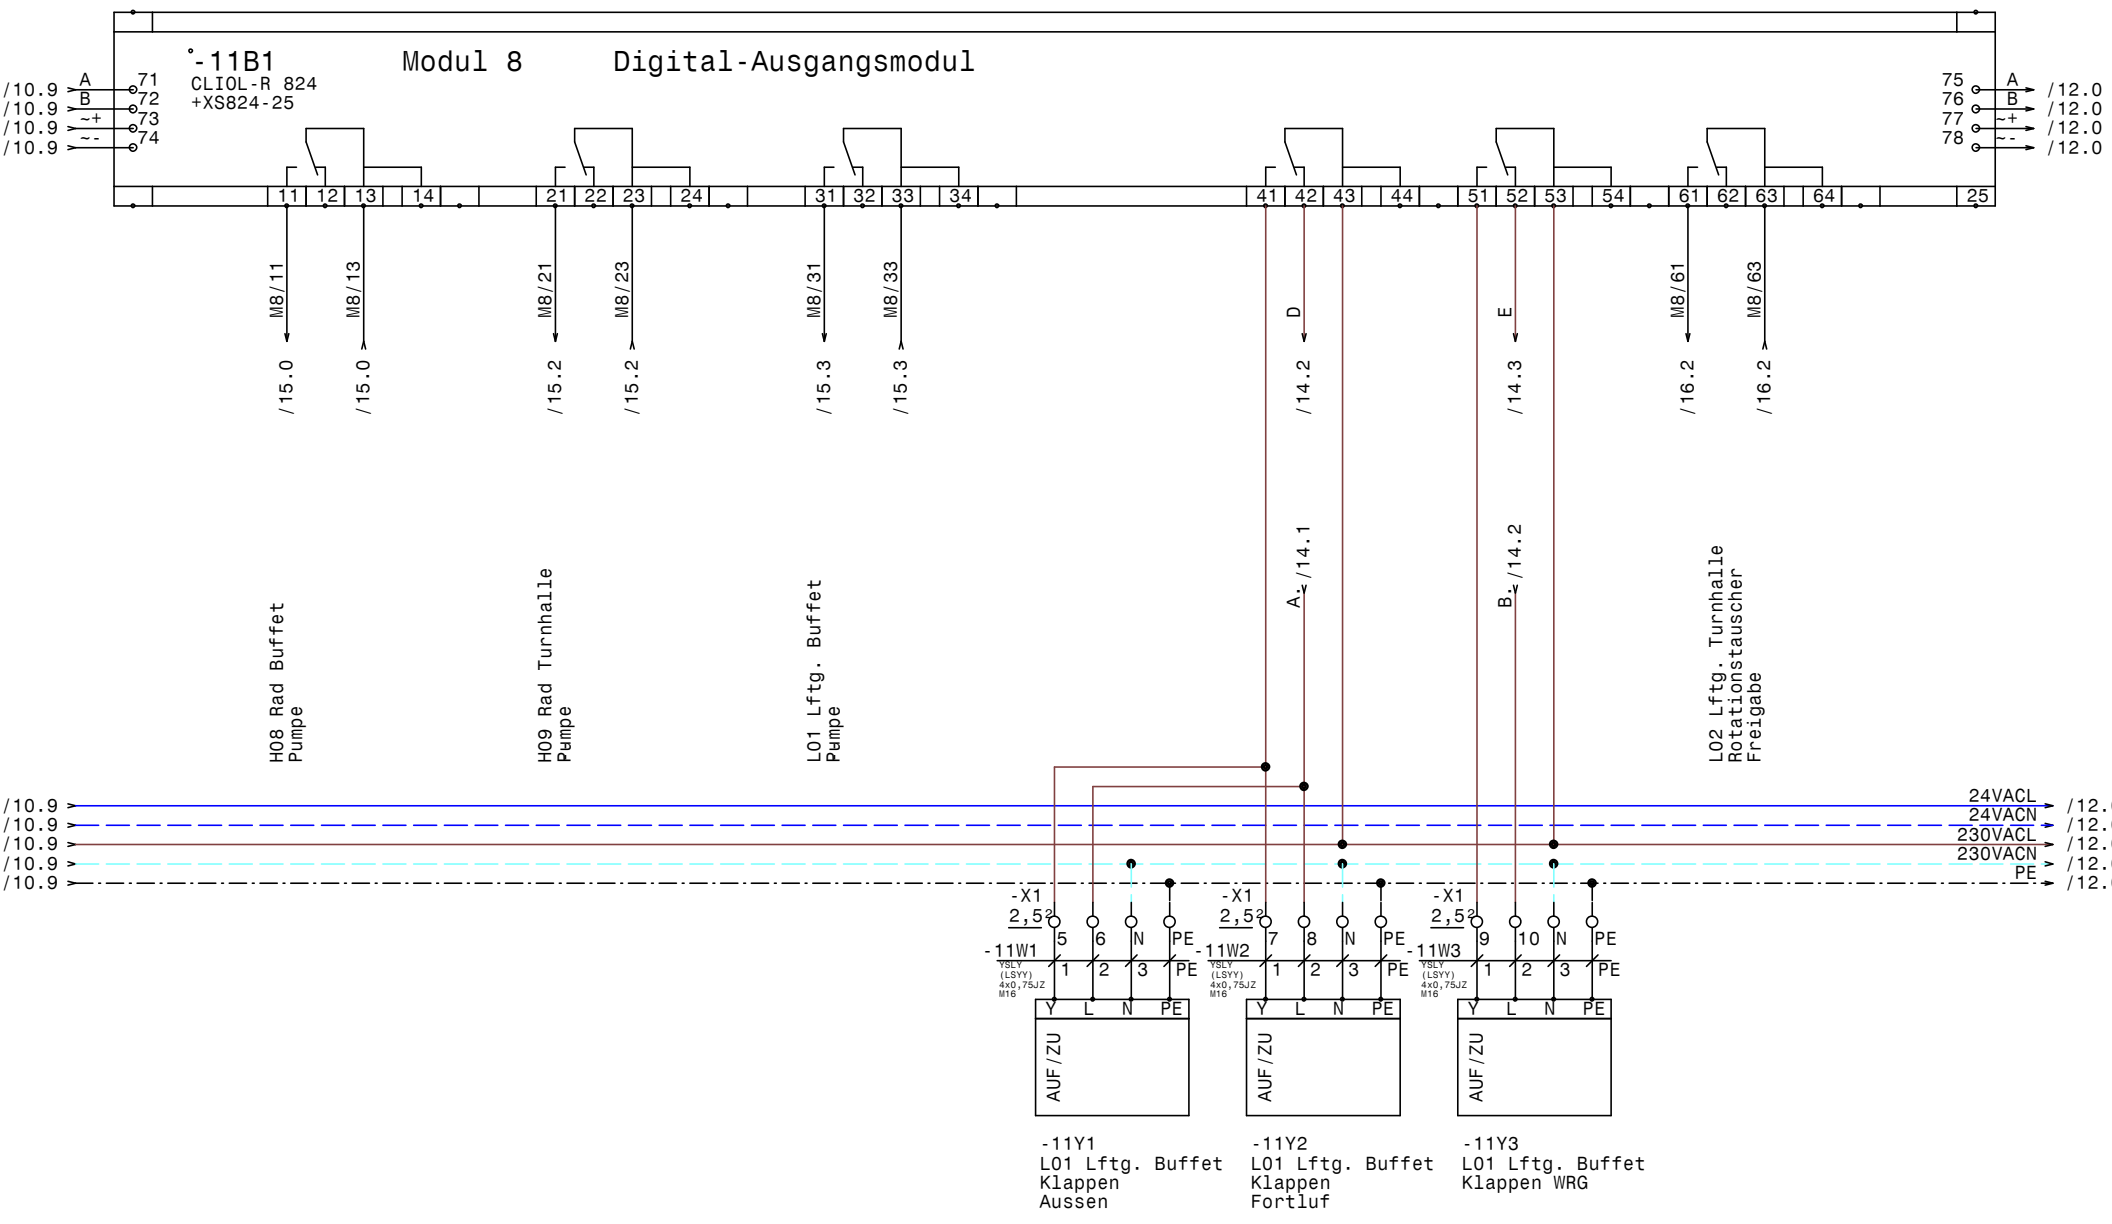

11

12

13

14

21

22

23

24

31

32

33

34

41

42

43

44

51

52

53

54

61

62

63

64

25

M8/11

M8/13

M8/21

M8/23

M8/31

M8/33

D

E

M8/61

M8/63

/15.0

/15.0

/15.2

/15.2

/15.3

/15.3

/14.2

/14.3

/16.2

/16.2

H08 Rad Buffet

Pumpe

H09 Rad Turnhalle

Pumpe

L01 Lftg. Buffet

Pumpe

L02 Lftg. Turnhalle

Rotationstauscher

Freigabe

/10.9

/10.9

/10.9

/10.9

/10.9

24VACL

24VACN

230VACL

230VACN

PE

/12.0

/12.0

/12.0

/12.0

/12.0

-X1

2,5

5

6

N

PE

-11W1

Y8LY

(LSYV)

4x0,75JZ

M16

Y

L

N

PE

AUF/ZU

-X1

2,5

7

8

N

PE

-11W2

Y8LY

(LSYV)

4x0,75JZ

M16

Y

L

N

PE

AUF/ZU

-X1

2,5

9

10

N

PE

-11W3

Y8LY

(LSYV)

4x0,75JZ

M16

Y

L

N

PE

AUF/ZU

-11Y1

L01 Lftg. Buffet

Klappen

Aussen

-11Y2

L01 Lftg. Buffet

Klappen


Fortluf

-11Y3

L01 Lftg. Buffet

Klappen

WRG





[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge			
2		CLIOL821 XS821-22				-5B1			
2		CLIOL822 XS821-22				-6B1			
3		CLIOL823 +XS823				-8B1			
4		CLIOL-R 824 +XS824-25				-11B1			
1	Tytan R DO 3x50A	Reiter-Sicherungslasttrennschalter				-1F1			
1	Tytan R DO 3x35A	Reiter-Sicherungslasttrennschalter				-1F2			
1	LSFI C13/0,03 G	Personnenschutzschalter				-2F1			
1	C6/1	Sicherungsautomaten				-2F2			
1		Glasrohrsicherung				-2F3			
4	C13/1	Sicherungsautomaten				-17F2			
2	C13/3	Sicherungsautomaten				-18F2			
1	PKZMO-4	Motorschutzschalter				-19F1			
1	NHI-E-11-PKZO	Normalhilfsschalter							
1		Schrank- leuchte mit Steckdose				-2H1			
1	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot				-13H1			
1	R63-40_230	Kleinschütz				-1K1			
8	Relais2polig24VAC	Miniatur - Relais 2polig				-9K4			
8	Sockel 2polig	Sockel für Minitur Relais 2polig							
1	DILM9-10(230V50HZ)	Schütz				-19K1			
1	ST 8184 B=800 H=1800 T=400	Standschrank IP 55				-0N1			
1	LT100 -66,8A AC23	Hauptschalter				-1Q1			
1	CRT2	Trafo 230VAC 24VAC				-2T1			
1	M40	Kabelverschraubung				-1W1			
1	M32	Kabelverschraubung				-1W2			
45	M16	Kabelverschraubung				-8W3			
13	M20	Kabelverschraubung				-15W5			
1	EK 10 ge/gr	Erdungsklemme				-X1			
1	Klemme 10 blau	Klemme N				-X1			
3	Klemme 10 grau	Klemme L				-X1			
1	EK 35 ge/gr	Erdungsklemme				-X1			
1	Klemme 35 blau	Klemme N				-X1			
3	Klemme 35 grau	Klemme L				-X1			
16	Klemme 2,5 blau	Klemme N				-X1			

	Datum	07.09.15		HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				204/15
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2 Bl.
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung			Artikel Bezüge		
43	Klemme 2,5 grau			Klemme L			-X2		
2				Steckdose			-2X2		
39	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme			-XPE		