

Anlage:

HKLS-03 Turnhalle

VS-HS Trieben

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten ist nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein, ist dies die Verantwortung der Anwender. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sämtliche Kabel und Kleinführungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachziehen!

Anlagenbezeichnungen:

H01 Kesselfolge	H18 Transfer Sauna
H02 Klassen VS Ost	L01 Lüftung Buffet
H03 Klassen VS Süd	L02 Lüftung Turnhalle NEU
H04 Turnsaal VS RAD	
H05 Wohnung VS	
H06 Wohnung Amtsgebäude	
H07 Büro Amtsgebäude	
H08 Buffet Rad	
H09 Turnhalle NEU Rad	
H10 Frischwasserstation Turnhalle	
H11 Boiler HS (Frischwasserstation)	
H12 Transfer HS	
H13 Klassen HS Süd	
H13 Klassen HS Süd	
H15 HS DG Süd	
H16 WC und Gänge	
H17 Klassen HS_KG	

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß
002	Steuerspannung
003	LON
004	Modul 1 - AI
005	Modul 2 - AI
006	Modul 3 - AO

```
007 Modul 4 - AO
008 Modul 5 - DI
009 Modul 6 - DI
010 Modul 7 - DI
011 Modul 8 - DO
012 Modul 9 - DO
013 Modul 10 - DO
```

```

014 Reserveblatt
015 UWP
016 L02 Lftg. Turnhalle Rotationstauscher
017 L01 Lftg. Buffet ZLFV + ABLV
018 L02 Lftg. Turnhalle ZLFV + ABLV
019 L03 Garderobe Ablüfter

```




Datum	03.07.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-03 Turnhalle
VS-HS Trieben
Deckblatt





Zeichn.Nr.:	204/15
Blatt 0	von 19 Bl.
www.elpe.net	

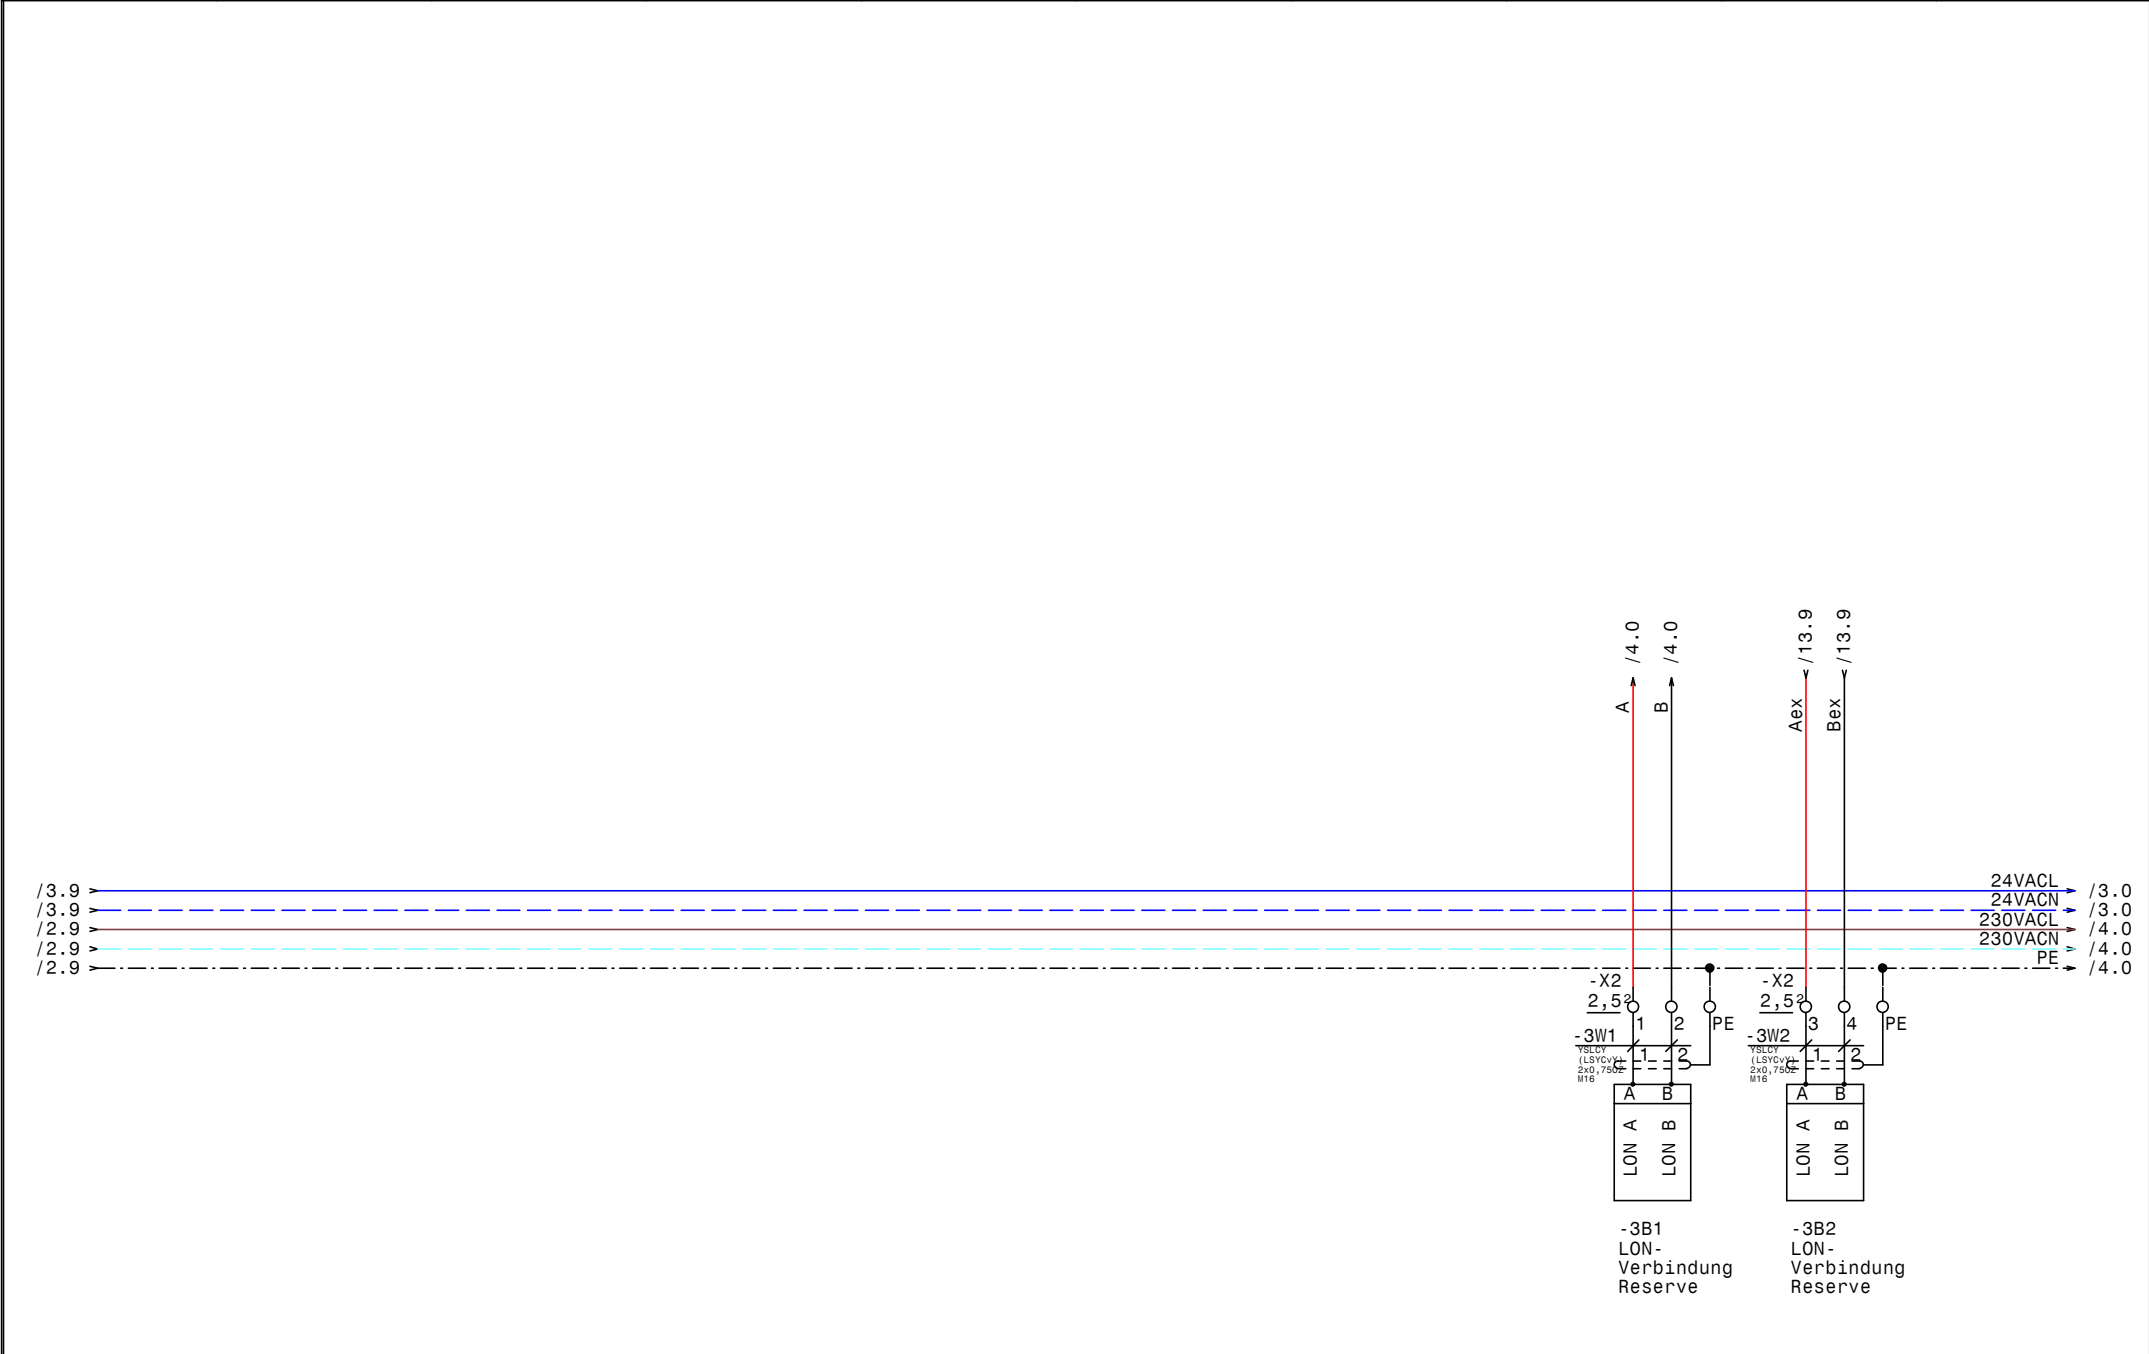

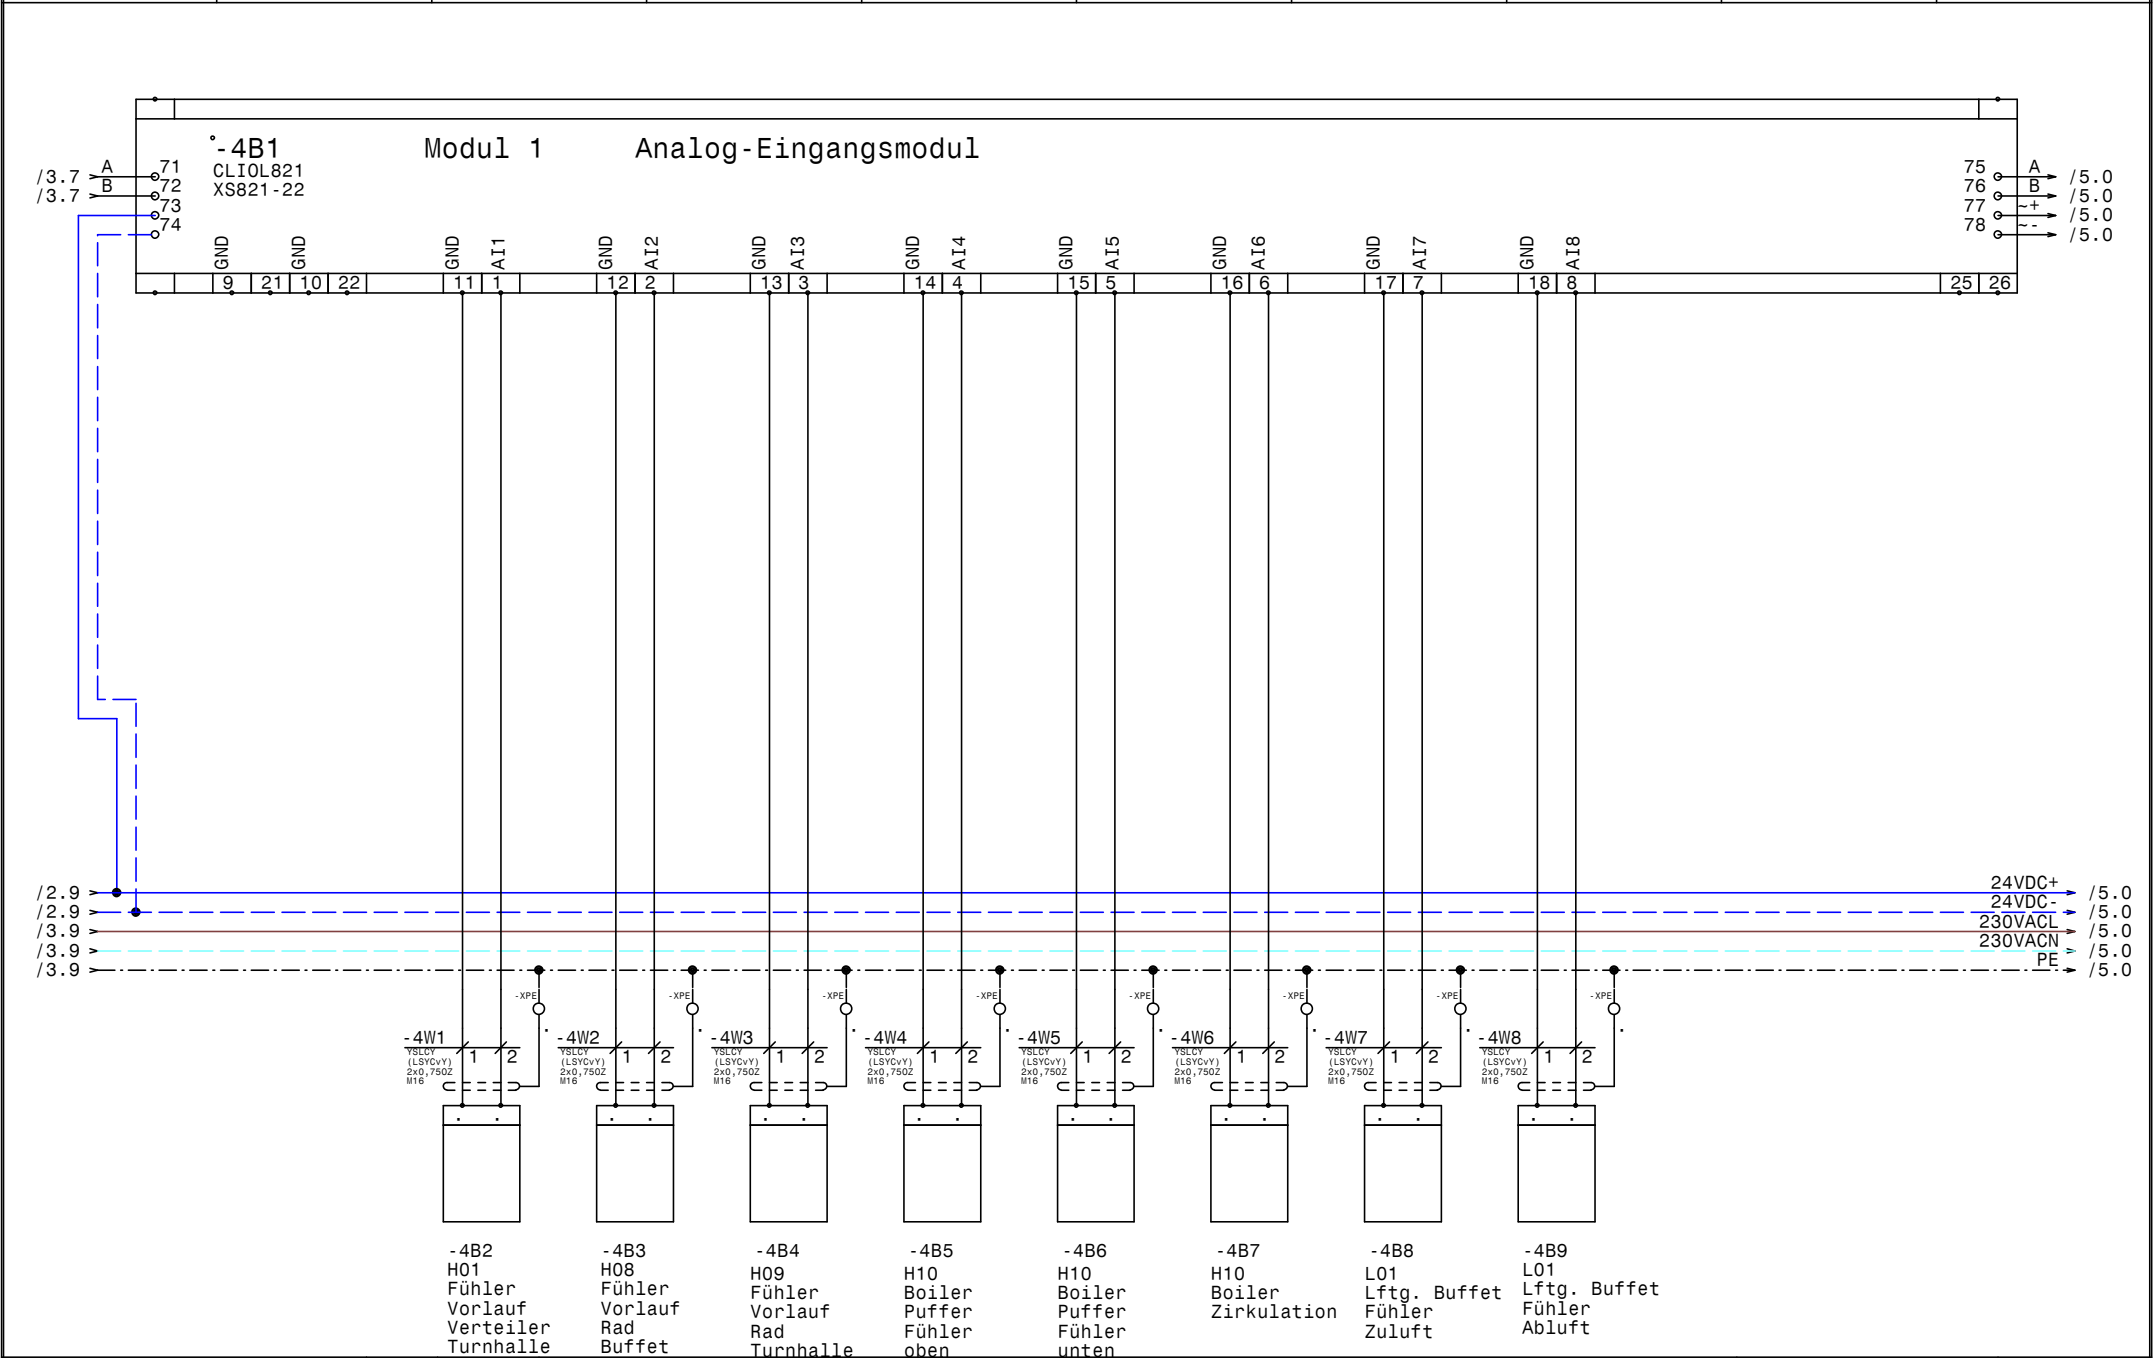

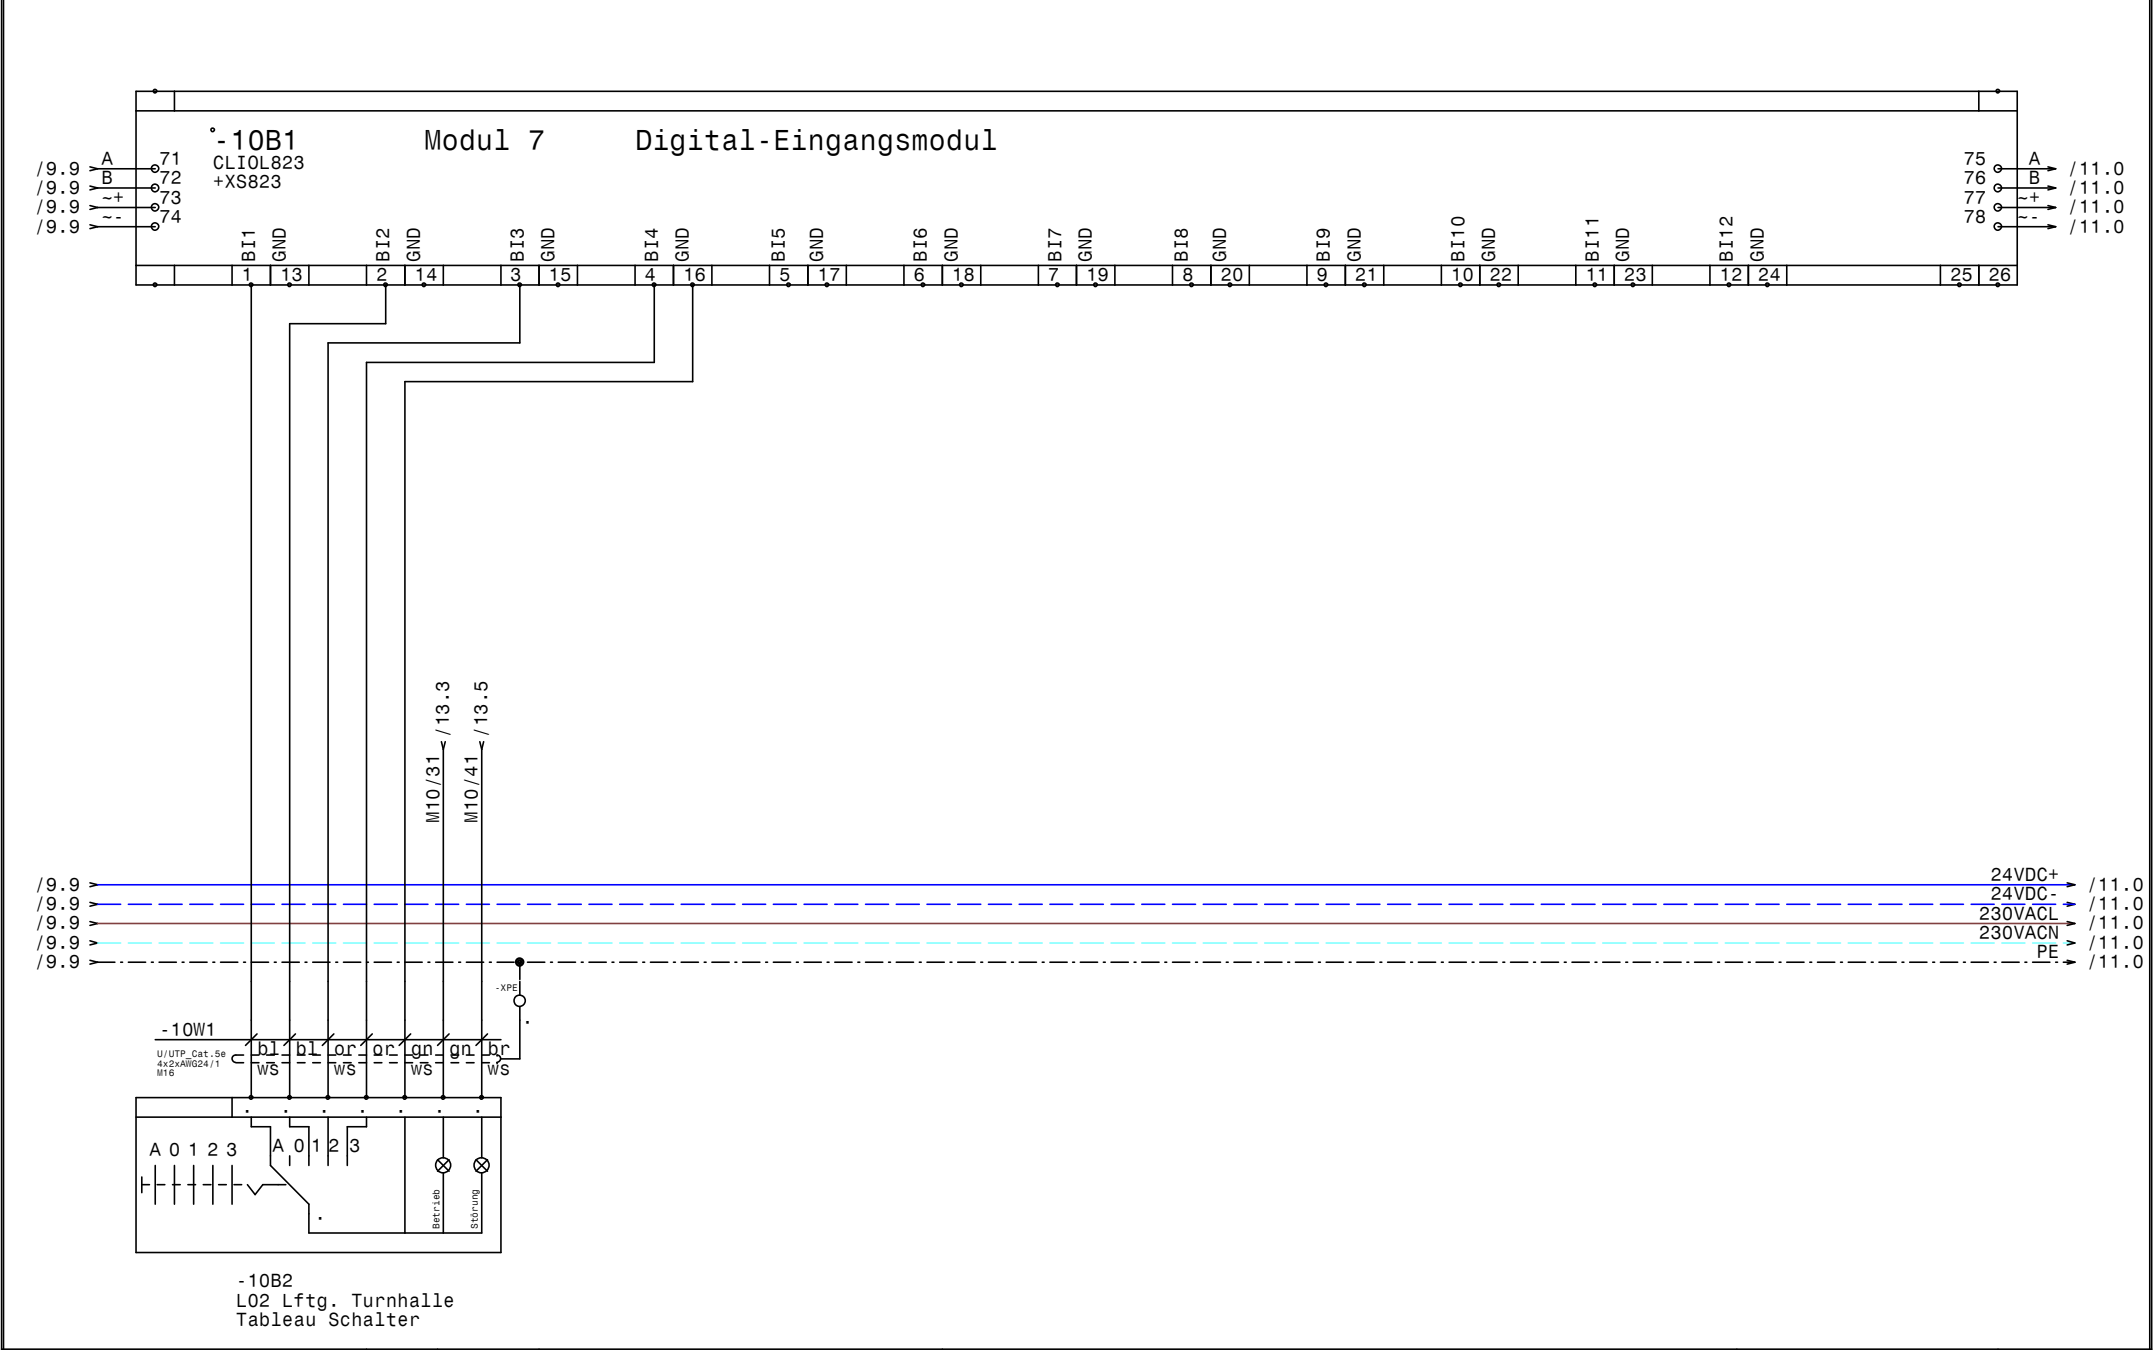

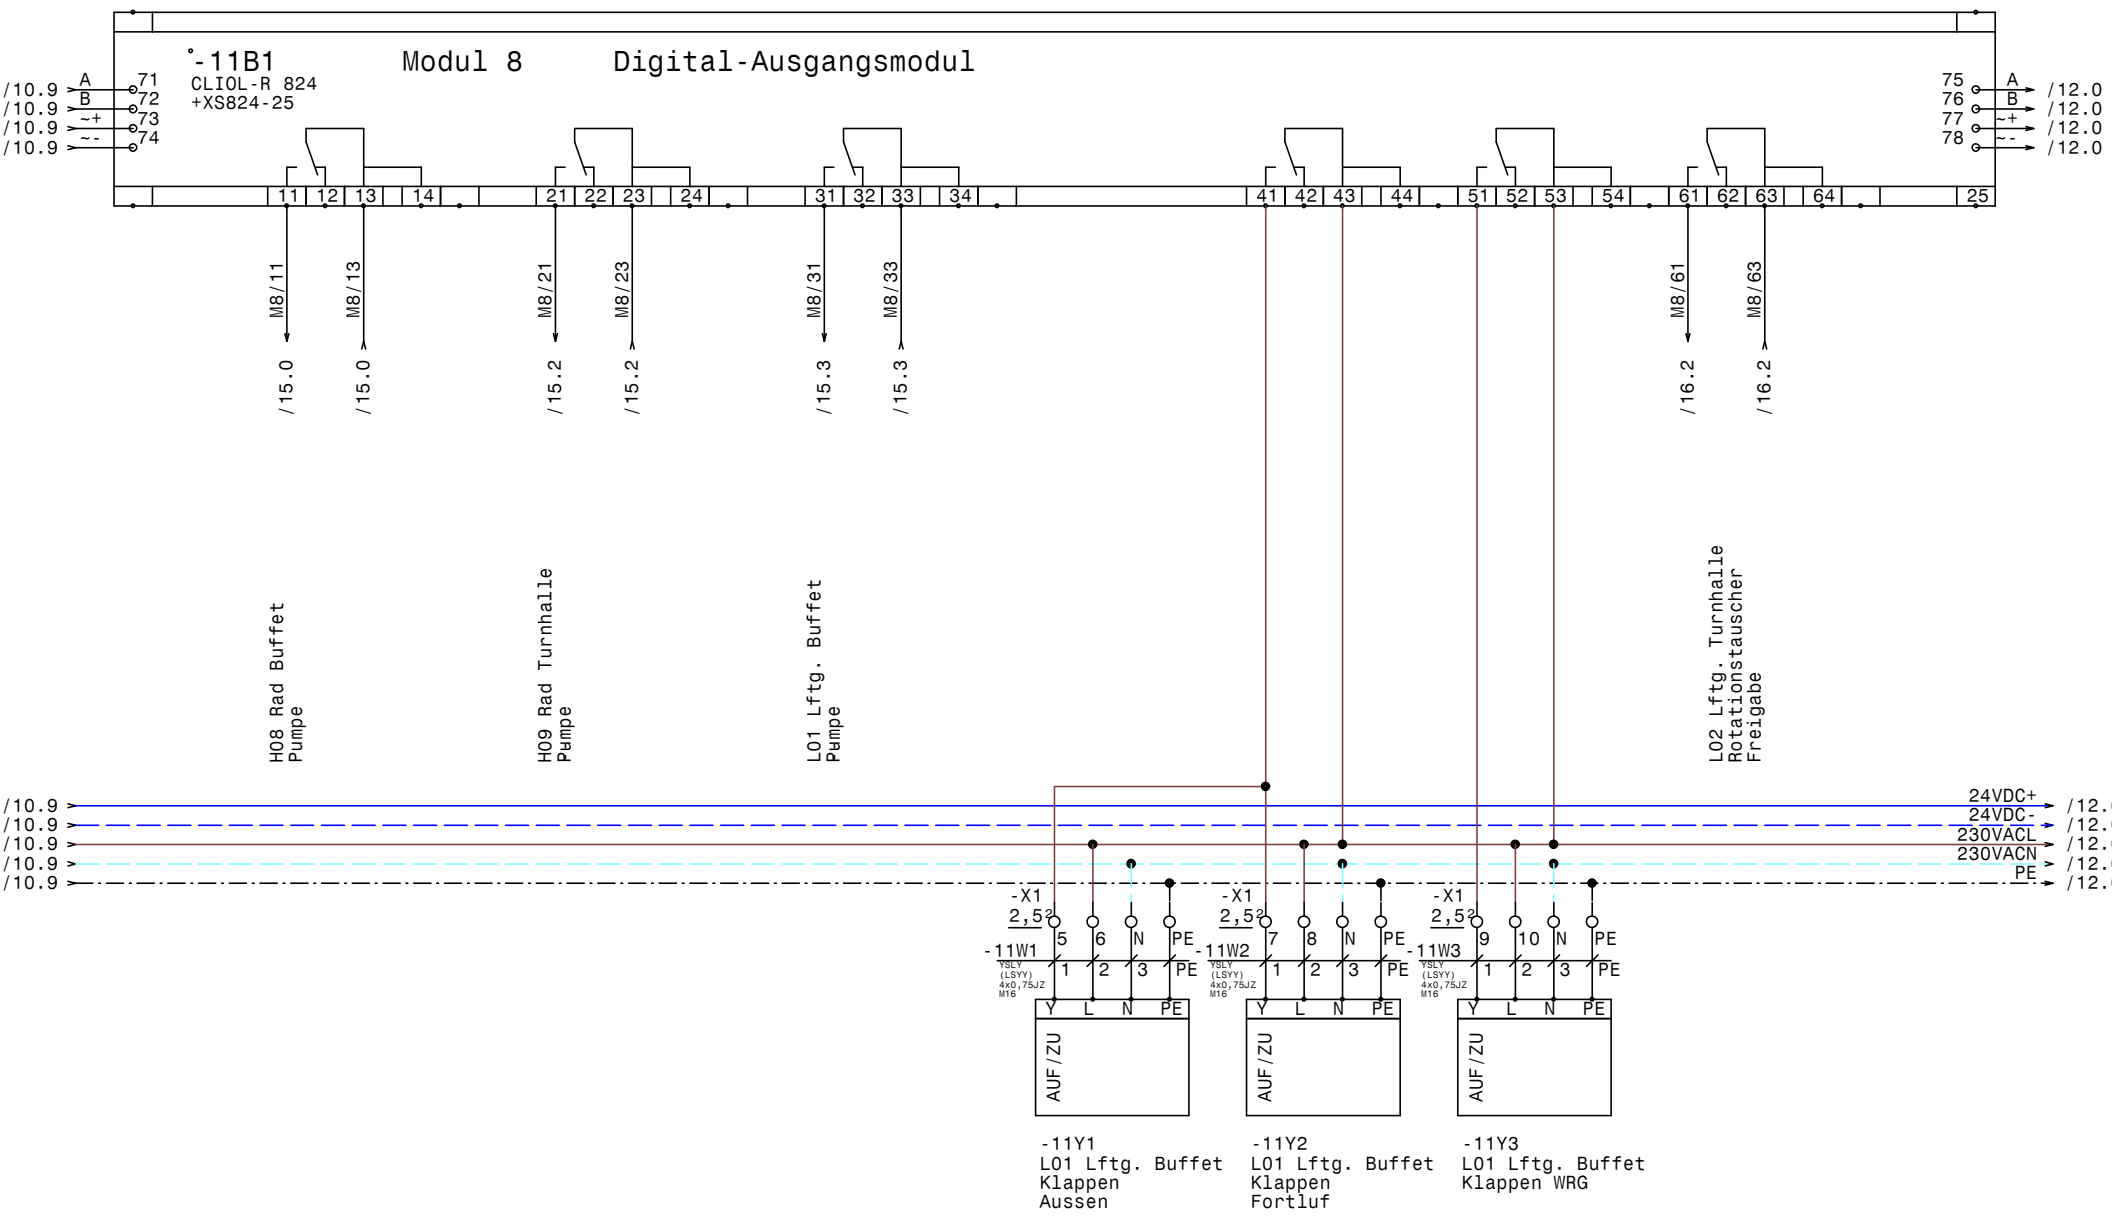



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung											
1	-1We1	-1W1		YSLY (LSYY) 5x25JZ M40		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE											
2	-1B1	-1W2		YSLY (LSYY) 5x10JZ M32		5		H10 Boiler E-Heizpatrone 400V 25kW											
3	-3B1	-3W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		LONVerbindung Reserve											
4	-3B2	-3W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		LONVerbindung Reserve											
5	-4B2	-4W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		H01 Fühler Vorlauf Verteiler Turnhalle											
6	-4B3	-4W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		H08 Fühler Vorlauf Rad Buffet											
7	-4B4	-4W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		H09 Fühler Vorlauf Rad Turnhalle											
8	-4B5	-4W4		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		H10 Boiler Puffer Fühler oben											
9	-4B6	-4W5		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		H10 Boiler Puffer Fühler unten											
10	-4B7	-4W6		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		H10 Boiler Zirkulation											
11	-4B8	-4W7		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Fühler Zuluft											
12	-4B9	-4W8		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Fühler Abluft											
13	-5B2	-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Fühler Rücklauf											
14	-5B3	-5W2		U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16		8		L01 Lftg. Buffet Raumgerät											
15	-5B4	-5W3		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle Fühler Zuluft											
16	-5B5	-5W4		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle Fühler Abluft											
17	-5B6	-5W5		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle Fühler Rücklauf											
18	-6Y1	-6W1		YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16		3		H08 Rad Buffet Ventil											
19	-6Y2	-6W2		YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16		3		H09 Rad Turnhalle Ventil											
20	-6Y3	-6W3		YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16		3		L01 Lftg. Buffet Ventil											
21	-7Y1	-7W1		YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16		3		L02 Lftg. Turnhalle Ventil											
22	-7M1	-7W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		L02 Lftg. Turnhalle Umluftklappe 230VAC											
23	-7Y2	-7W3		YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16		3		L02 Lftg. Turnhalle Umluftklappe											
24	-8B2	-8W1		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Frostschutzthermostat											
25	-8B3	-8W2		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Filter Aussenluft											
26	-8B4	-8W3		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Filter Abluft											
27	-8B5	-8W4		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L01 Lftg. Buffet Plattentauscher Differenzd.											
28	-8B6	-8W5		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle Frostschutzthermosta											
29	-8B7	-8W6		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle Filter Aussenluft											
30	-8B8	-8W7		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle Filter Abluft											
31	-9B2	-9W1		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle BSK Aussenluft											
32	-9B3	-9W2		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle BSK Fortluft											
33	-9B4	-9W3		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle BSK Zuluft											
34	-9B5	-9W4		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L02 Lftg. Turnhalle BSK Abluft											
35	-9B6	-9W5		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		L03 Garderobe BSK Abluft											
36	-9B7	-9W6		YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16		2		Brandmeldeanlage											
37	-10B2	-10W1		U/UTP_Cat.5e 4x2xAWG24/1 M16		7		L02 Lftg. Turnhalle Tableau Schalter											
38	-11Y1	-11W1		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		L01 Lftg. Buffet Klappen Aussen											
39	-11Y2	-11W2		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		L01 Lftg. Buffet Klappen Fortluf											
40	-11Y3	-11W3		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		L01 Lftg. Buffet Klappen WRG											



Datum

03.07.15

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Norm



HKLS-03 Turnhalle

VS-HS Trieben

Kabelliste



Zeichn.Nr.:

204/15

Blatt 1

von 2

Bl.

[illegible][illegible]

	Datum	03.07.15	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-03 Turnhalle VS-HS Trieben Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				204/15
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
						-16W1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
15	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
33	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X13, -X1, -X1, -X2			
2				Steckdose		-2X2, -2X1			
39	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-XPE, -X13, -X1, -X1, -X2			